

Технические требования:





По умолчанию кабель прокладывается в кабель-канале вдоль стены на расстоянии 30 см от потолка.

Информационные розетки на всех этажах располагаются на высоте 30 см от уровня пола. Кабель в таких местах опускается вертикально вниз в кабель-канале, как показано на плане. В соответствующих местах кабель прокладывается на высоте 30 см от пола и подводится к такому числу розеток, какое указано на плане.

Шкаф крепится к стене на высоте 150 см от уровня пола.

Точки доступа монтируются к потолку. Кабель к точкам доступа подводится над фальш-потолком.

- 1) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене на высоте 30 см от пола и через него проводится кабель.
- 2) В данном месте для дальнейшей прокладки кабеля сверлится отверстие в стене на высоте 30 см от потолка и через него проводится кабель.
- 3) Кабельная шахта. Переход между этажами.
- 4) Подключение к сети провайдера.

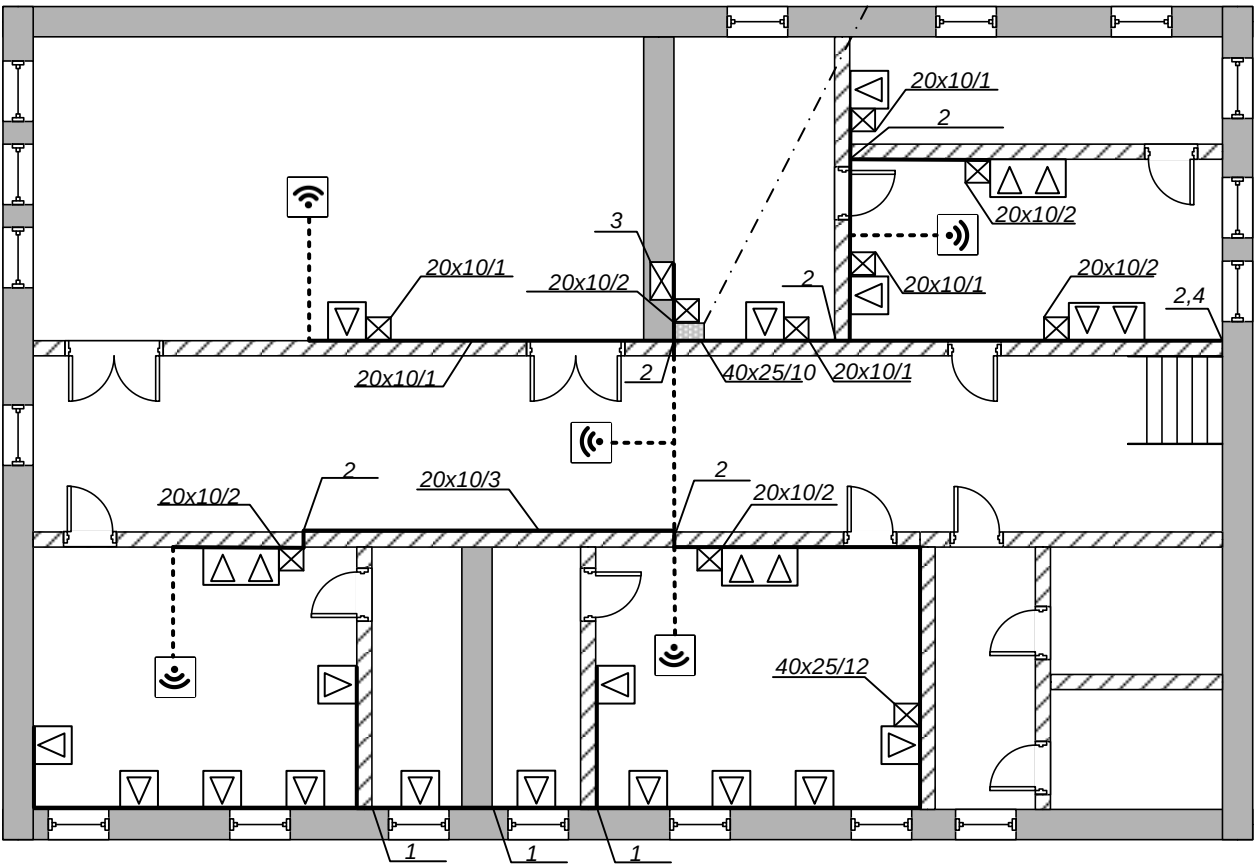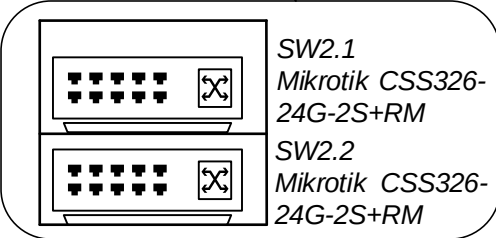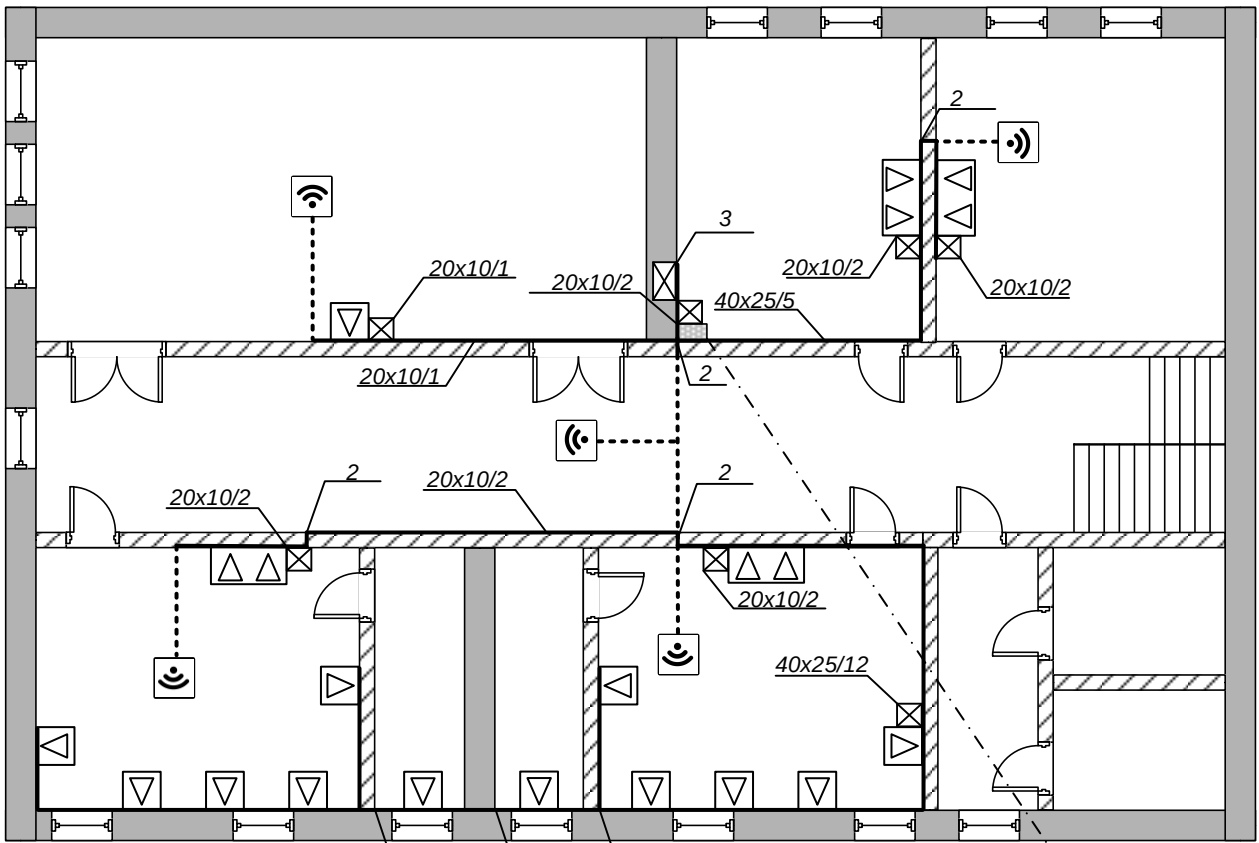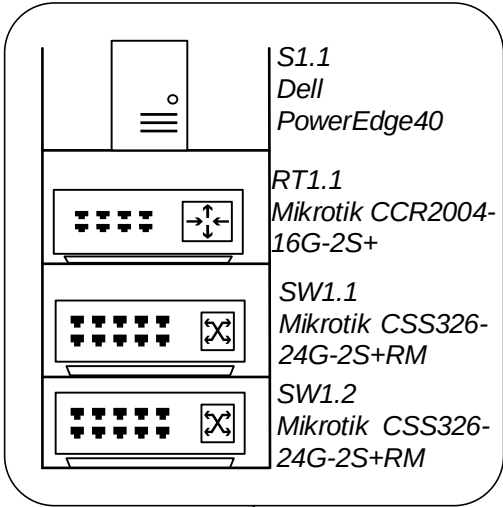

Первый этаж

Условные обозначения:

	Маршрутизатор		Файловый сервер		Одиночная информационная розетка FIBO-TELECOM
	Коммутатор		Беспроводная точка доступа CAP ax		Сдвоенная информационная розетка FIBO-TELECOM
	Телекоммуникационный шкаф настенный ШРН-6.350.1		Комментарий		Железобетонная стена
	Кабель в кабель-канале		Протяжка кабеля под фальш-потолком		Газосиликатная стена
	Размеры кабель-канала/Число кабелей в канале		Кабель-шахта		Спуск кабеля в кабель-канале
	Технические требования				

					ГУИР.400201.019 СЗ					
					Локальная компьютерная сеть. План здания	Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата			у		1:150	
Разраб.		Петруненко				Лист		1	Листов	1
Пров.		Глецевич				ЭВМ, гр. 150501				