

Pozos · Dashboard base

Resumen hidráulico operativo consolidado

2026-05-04 14:00:00

ENTRADA TOTAL DE AGUA

1,248 m³/día

Promedio consolidado de ingreso por pozo en las últimas 24 horas

AGUA TRATADA DISPONIBLE

812 m³/día

Producción neta posterior a filtración y tratamiento

CONCESIONES ACTIVAS


3 vigentes

1.25 Mm³/año autorizados · vigencia 2025–2027

BALANCE ENTRADAS / SALIDAS

+6.4 %

Margen positivo del día entre agua de entrada y suministro total

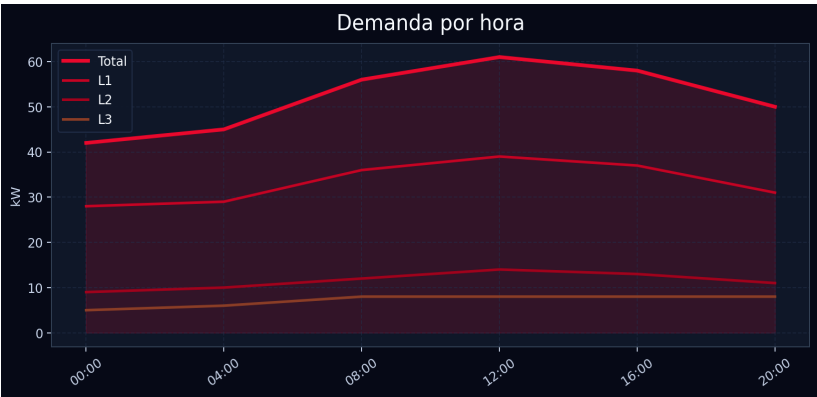

Fecha	Sistema	kW	kWh	kVARh	FP	Estado
2026-05-04 14:00	Pozo 1	42.00	28.00	9.00	0.980	NORMAL
2026-05-04 10:00	Pozo 2	45.00	29.00	10.00	0.980	NORMAL
2026-05-04 06:00	Pozo 3	56.00	36.00	12.00	0.980	NORMAL
2026-05-04 02:00	Pozo 1	61.00	39.00	14.00	0.980	NORMAL
2026-05-03 22:00	Pozo 2	58.00	37.00	13.00	0.980	NORMAL
2026-05-03 18:00	Pozo 3	50.00	31.00	11.00	0.980	NORMAL