


**TERESINA / Senador Petrônio Portella (SBTE)**

**AD ELEV: 220'**

RWY 20

RNAV ETIRA 1B

<b>TA 4000'</b>	<b>ATIS 127.80</b>	<b>TWR TERESINA 118.80</b>	<b>APP TERESINA 119.60</b>	<b>ACC AMAZÔNICO 126.15 128.30 133.70</b>	<b>ACC RECIFE 125.15 135.25</b>
-----------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	-------------------------------------

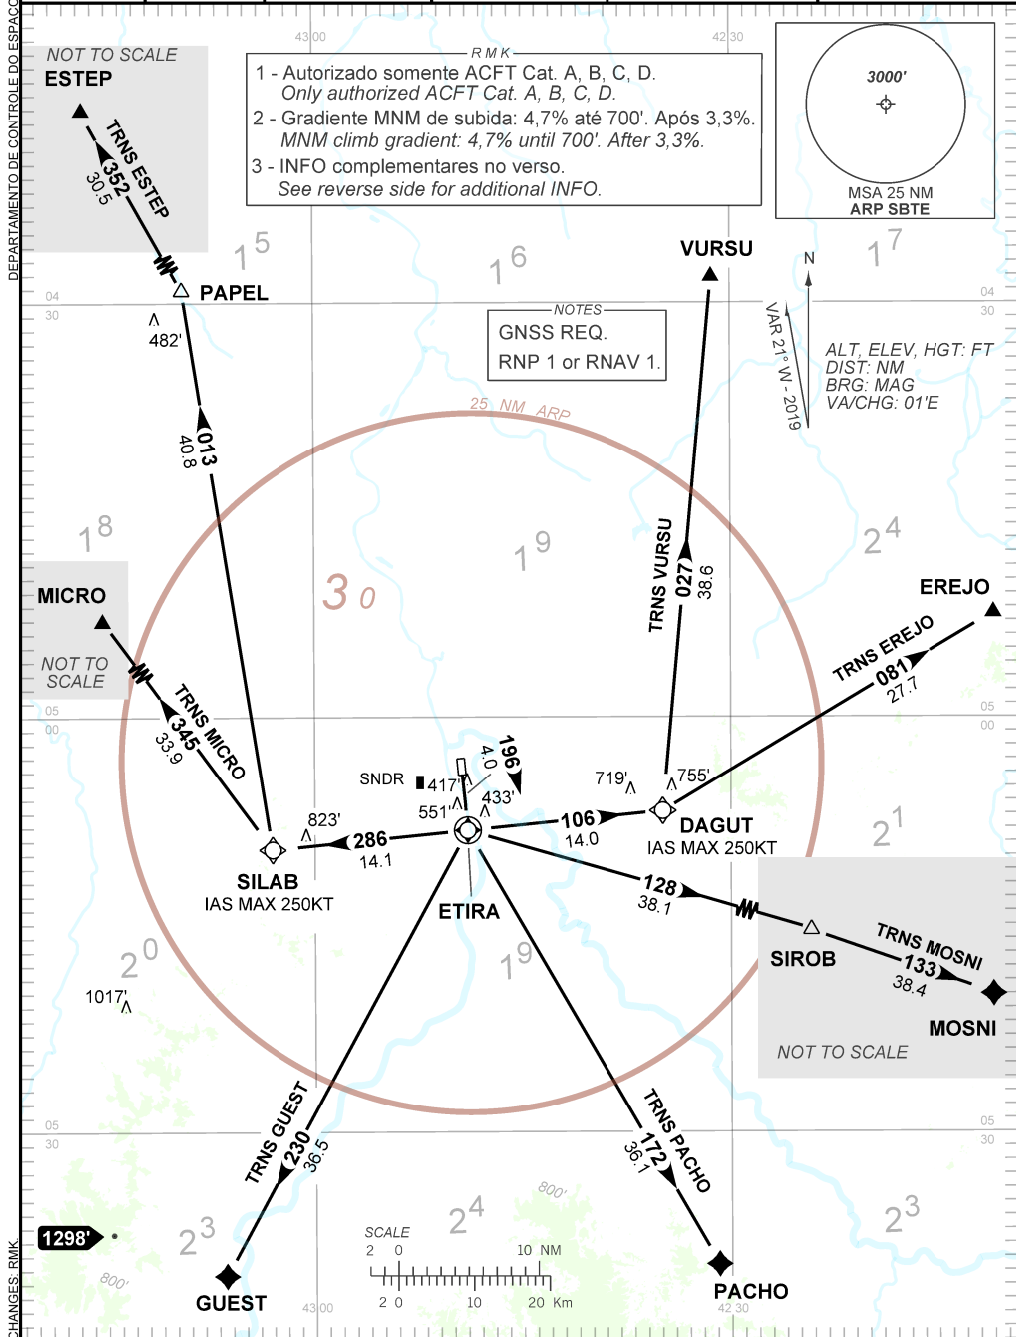

AIRAC AMDT 2205A1 19 MAY 22

SBTE\_SID\_00N 1/2  
SID RNAV ETIRA 1B RWY 20

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO

CHANGES: RMK

— R M K —

- 4 - Obstáculos próximos não considerados para cálculo do gradiente do procedimento (PDG):  
*Close-in obstacles not considered for procedure gradient (PDG):*

Poste/*Pole*: a partir de/ *from* THR 02, AZM 216, DIST 115M, ELEV 239'

Muro/*Wall*: a partir de/ *from* THR 02, AZM 194, DIST 135M, ELEV 226'

Prédio/*Building*: a partir de/ *from* THR 02, AZM 142, DIST 213M, ELEV 255'

Torre/*Tower*: a partir de/ *from* THR 02, AZM 177, DIST 1503, ELEV 416'