

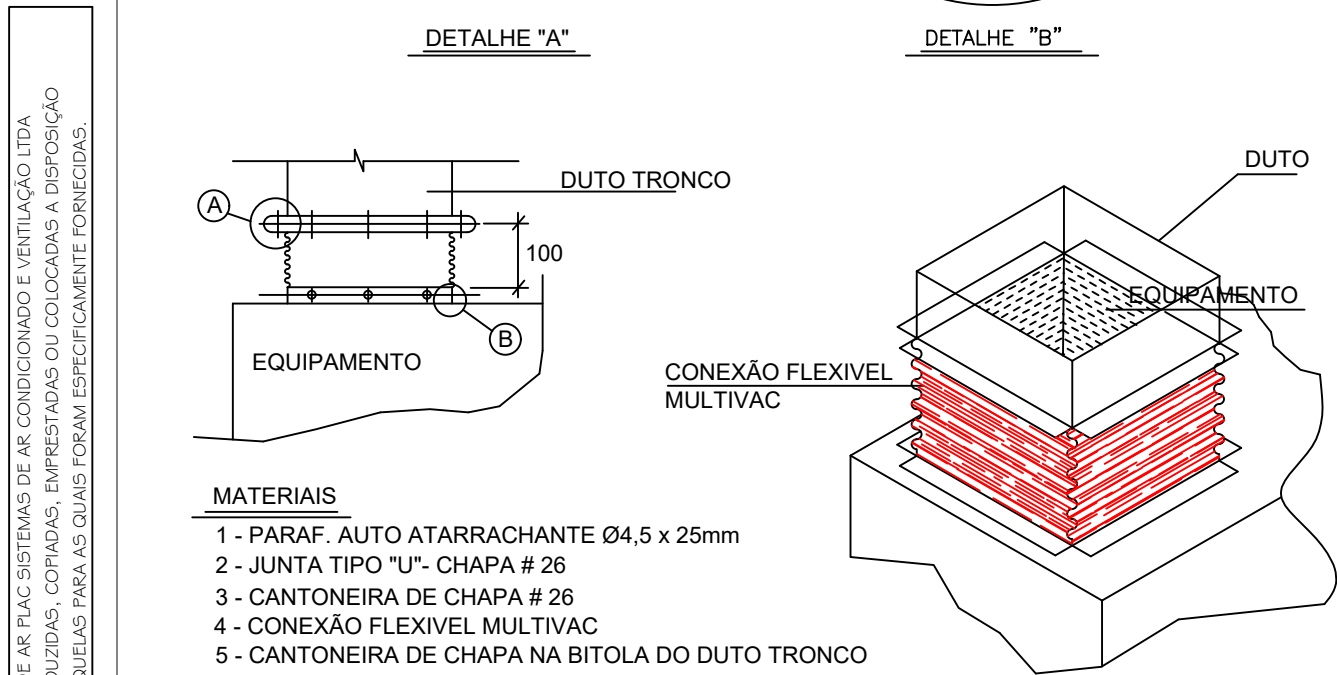



AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DE AR FLAC SISTEMAS DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO LTDA. E SÃO FURNECIDAS SEM GARANTIA DE QUALQUER TIPO. NÃO SERÃO RESPONSABILIZADOS POR OUTRAS FINALIDADES PARA AS QUAIS FORAM ESPECIFICAMENTE FORNECIDAS.

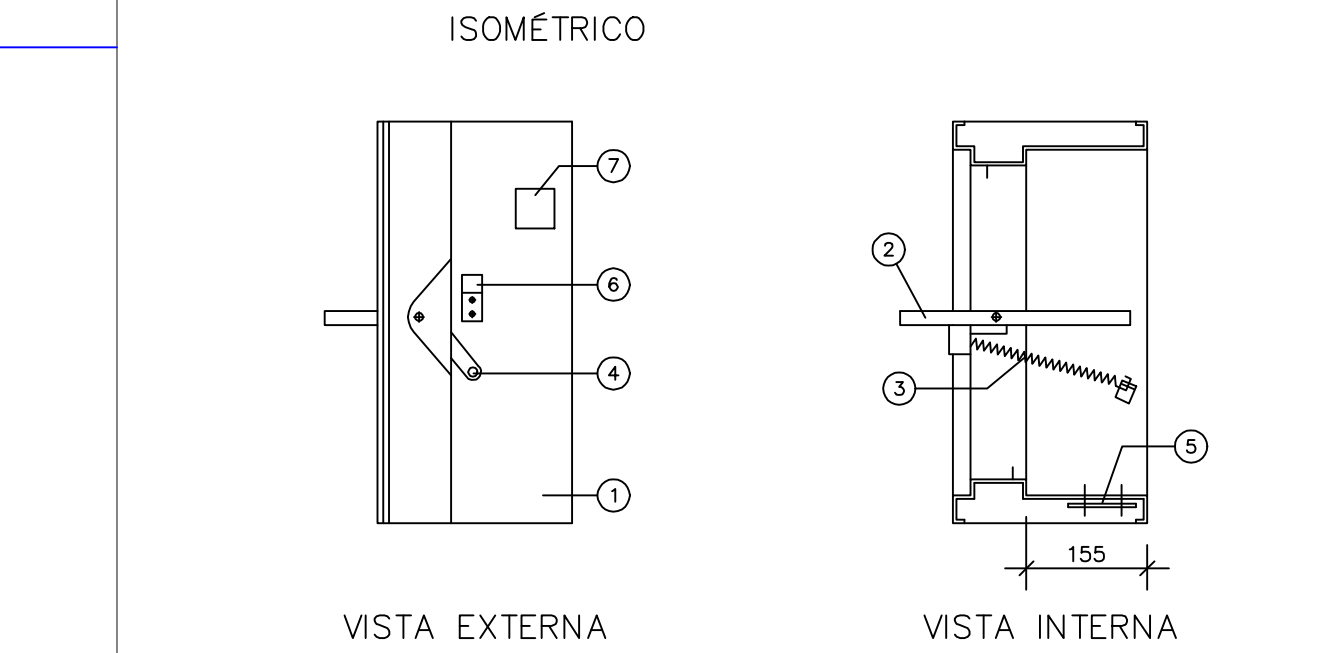






DETALHE DA LONA FLEXIVEL – CAIXA DE VENTILAÇÃO

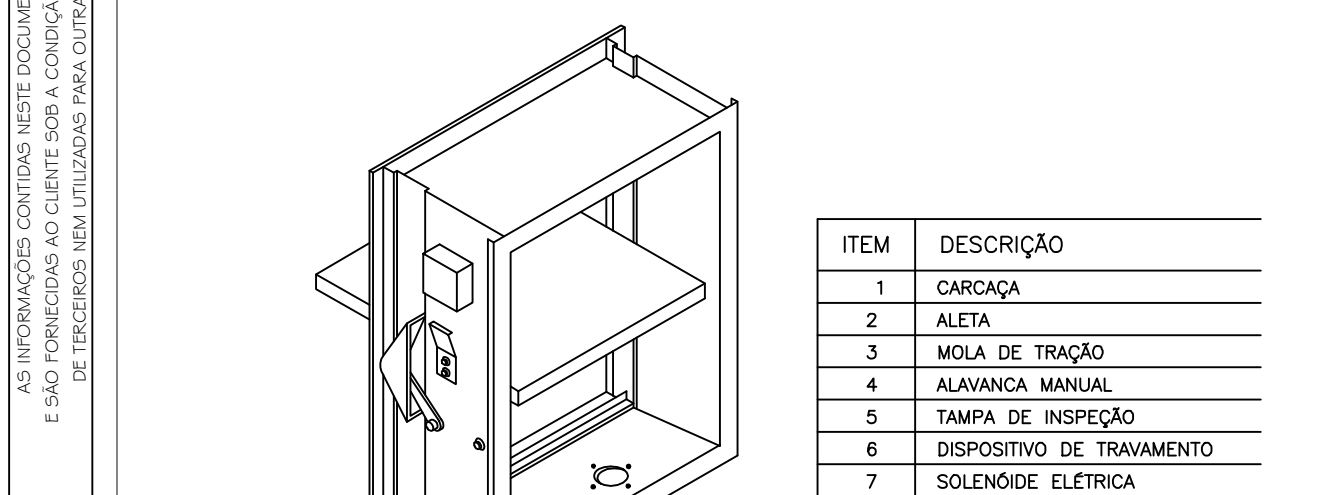

DAMPER CORTA FOGO COM SOLENOÍDE







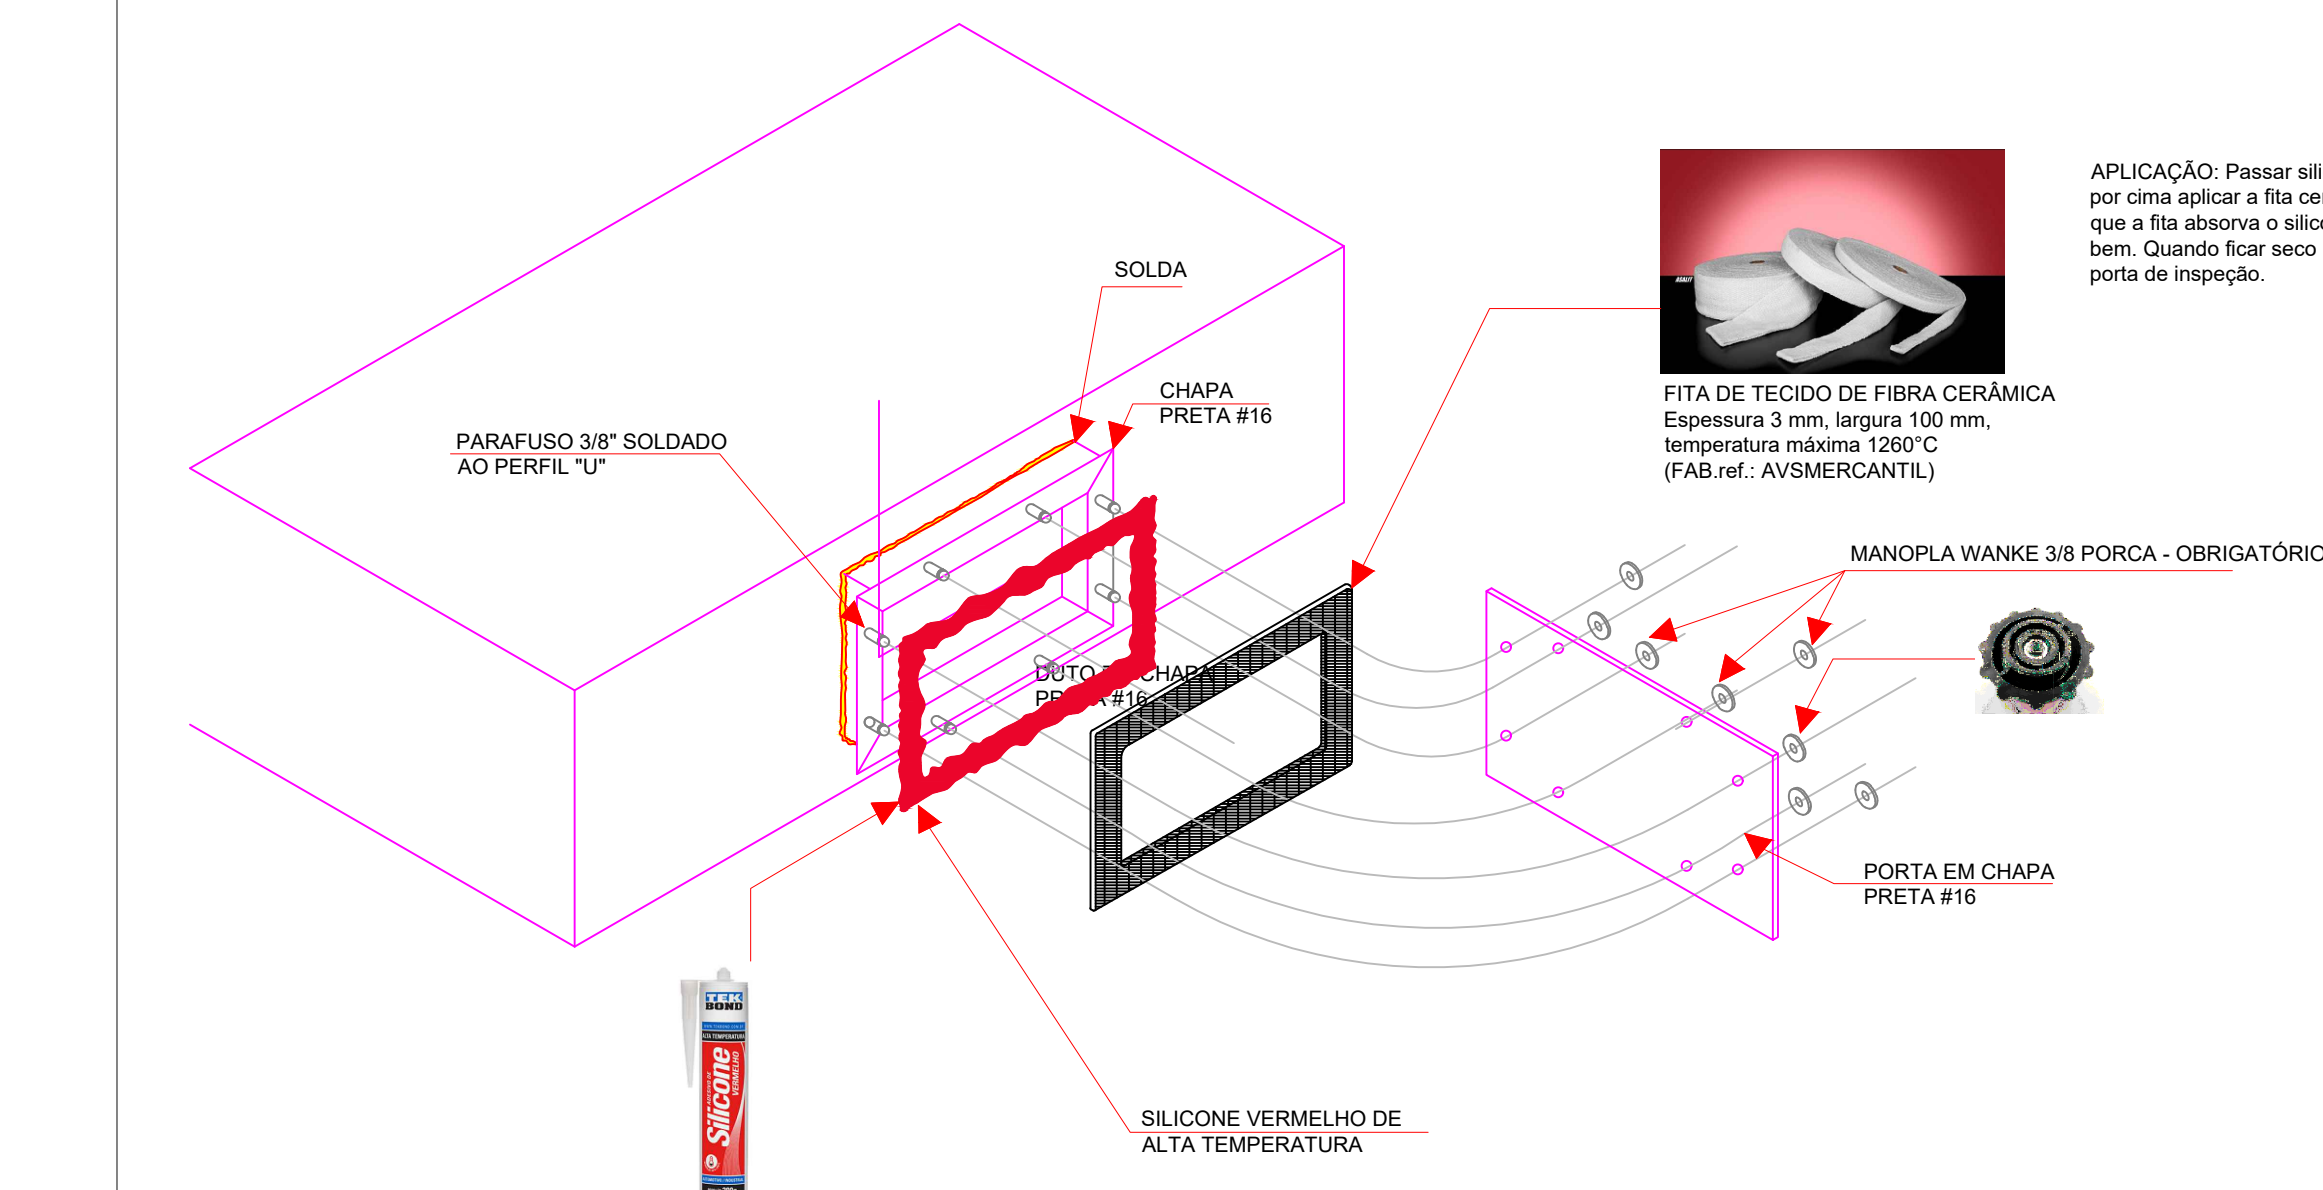


DETALHE DE PORTA DE ACESSO A DUTOS DE EXAUSTÃO DE GORDURA

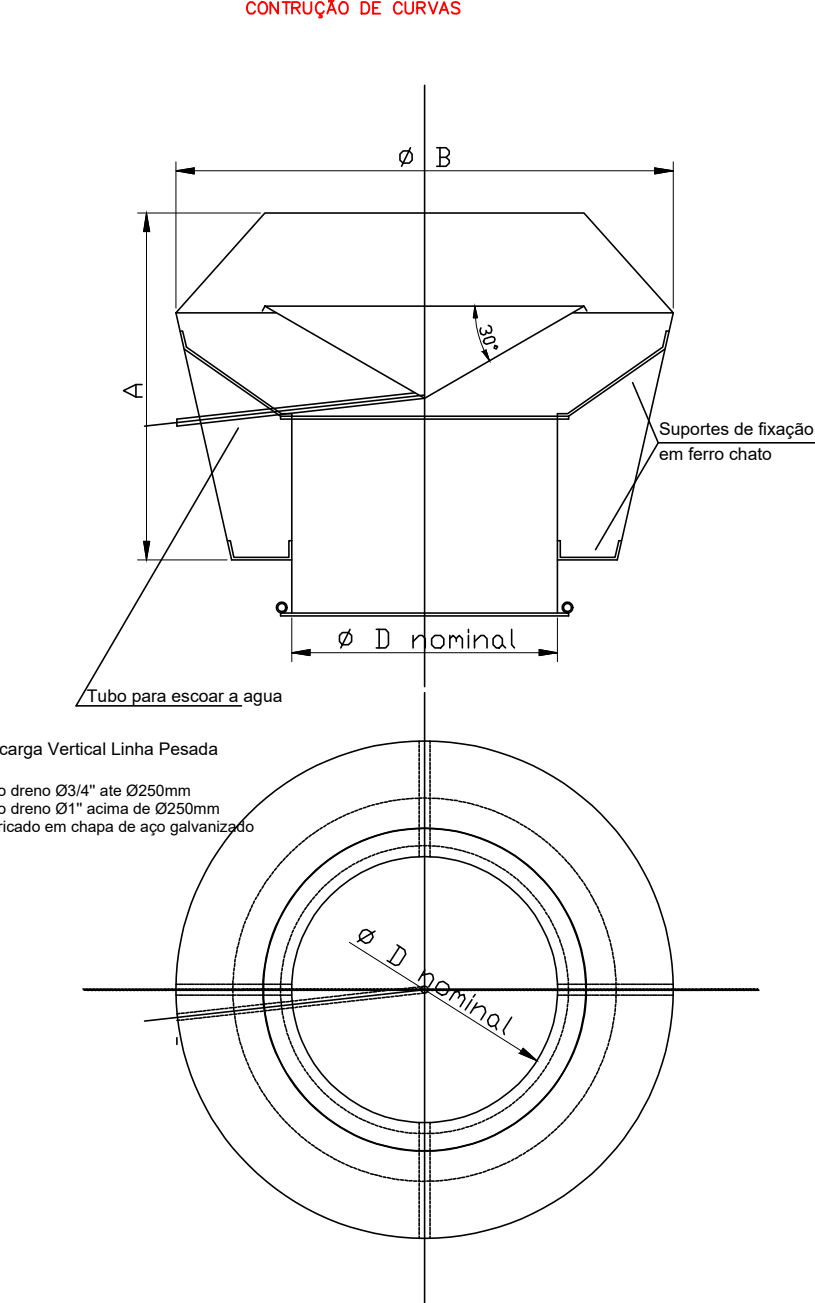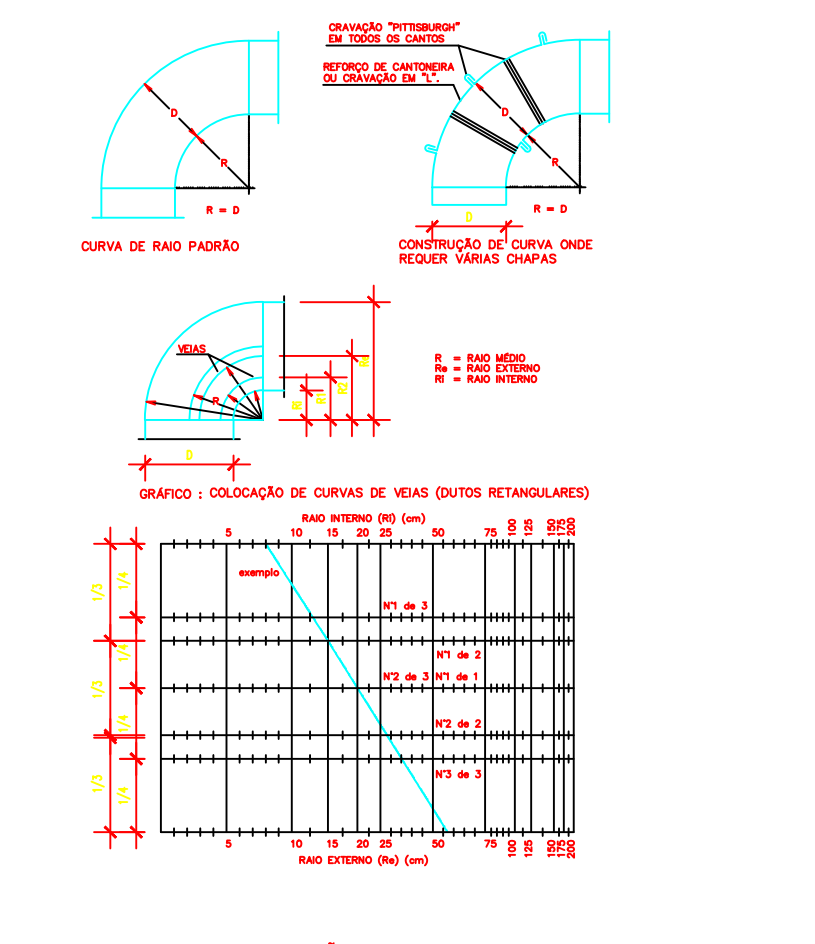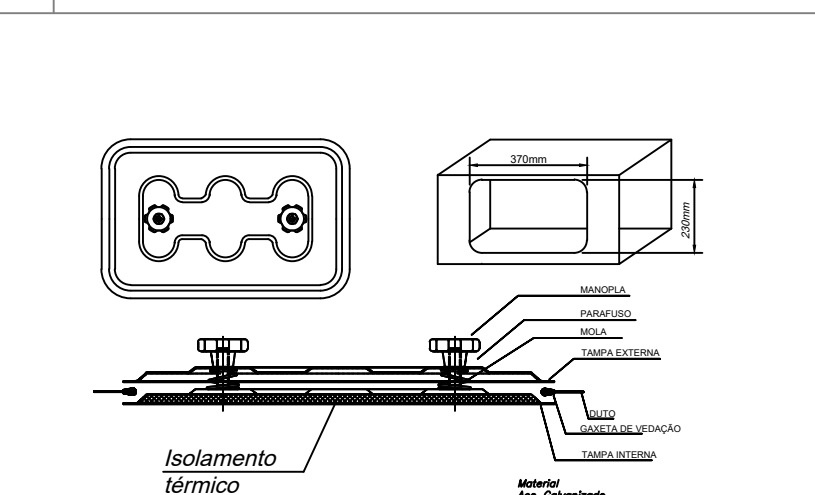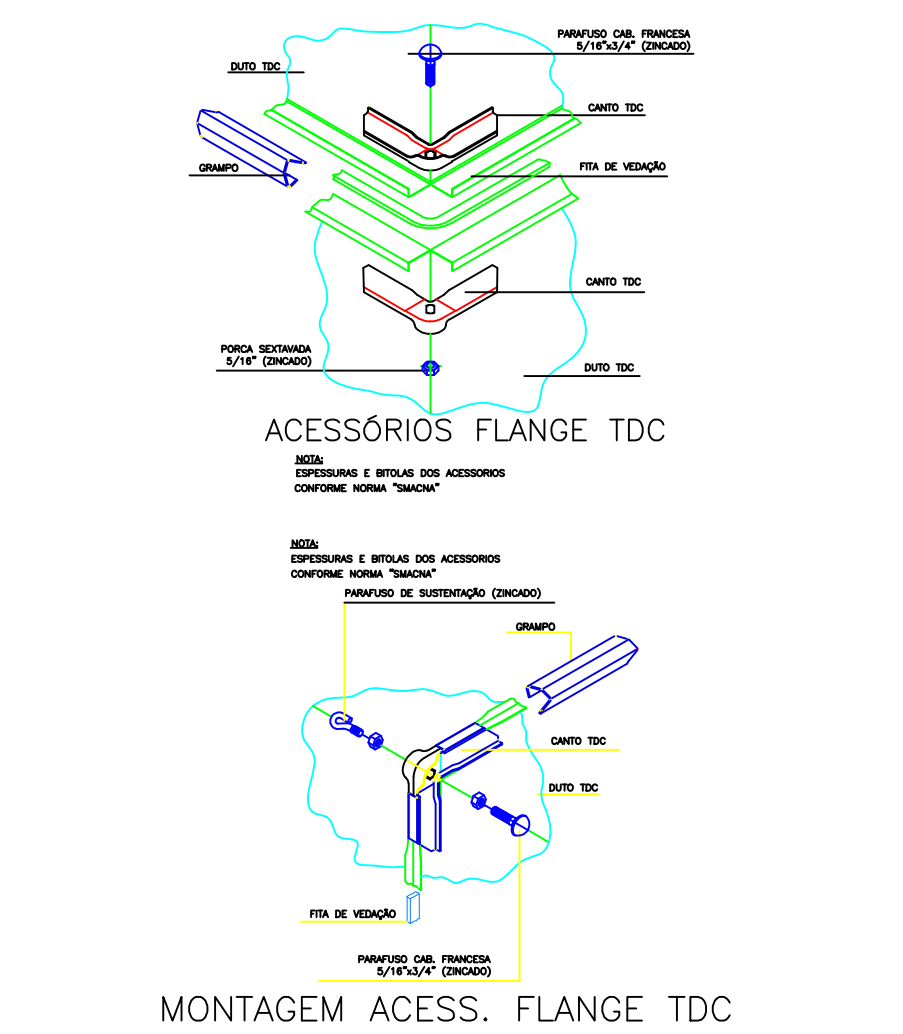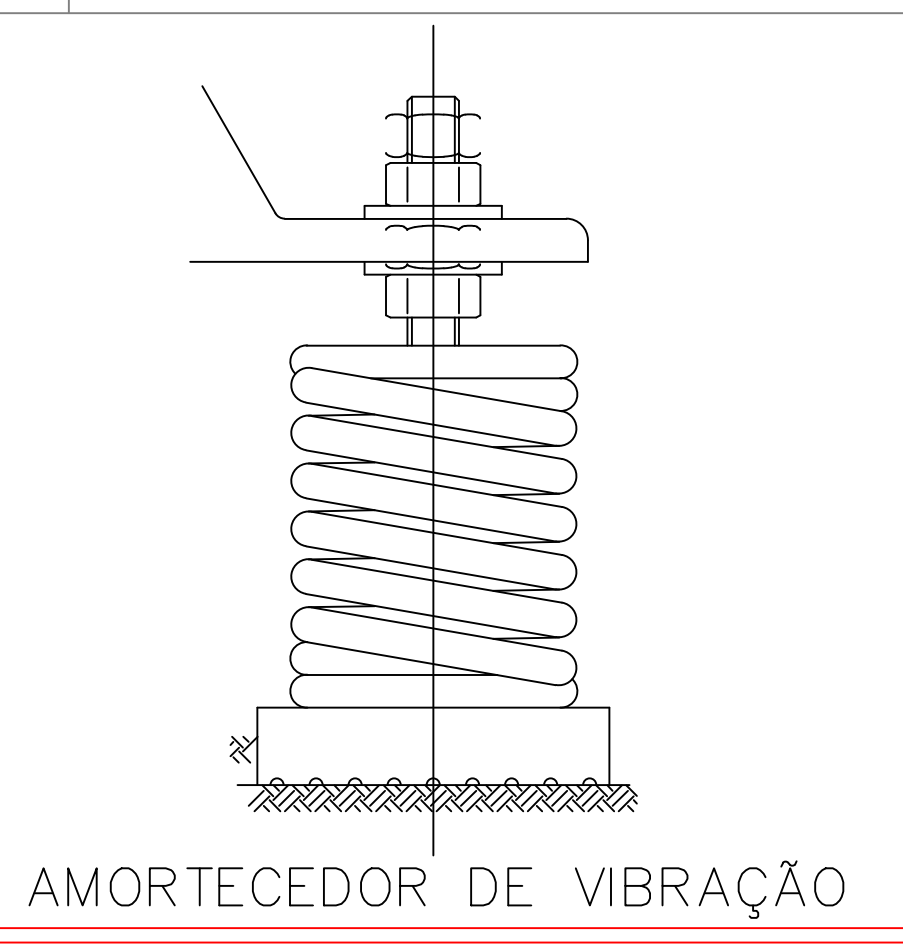

DIMENSÕES EM MILÍMETROS				
ØD	ØB	A	C	Flange em ferro chato
150	281	200		1" x 3/16"
200	374	266	306	
250	468	334	383	
300	561	400	459	
350	655	465	536	
400	748	532	612	1 1/4" x 3/16"
450	842	598	690	
500	935		765	
550	1.029		842	
600	1.112		918	
650	1.215		995	1 1/2" x 3/16"
700	1.309		1.071	
750	1.403		1.148	
800	1.496		1.224	
850	1.590		1.300	
900	1.683		1.377	2" x 3/16"
950	1.778	1.264	1.453	
1.000	1.870	1.330	1.530	
1.050	1.964	1.397	1.606	
1.100	2.050	1.463	1.683	
1.150	2.150	1.530	1.759	2 1/2" x 1/4"
1.200	2.245	1.596	1.836	
1.250	2.338	1.663	1.913	
1.300	2.431	1.730	1.989	
1.400	2.618	1.862	2.142	
1.500	2.805	1.995	2.295	2 1/2" x 1/4"
1.600	2.992	2.128		
1.700	3.179	2.261		
1.800	3.366	2.394		

DETALHE DE CHAPEU DE DESCARGA VERTICAL SEM ESCALA

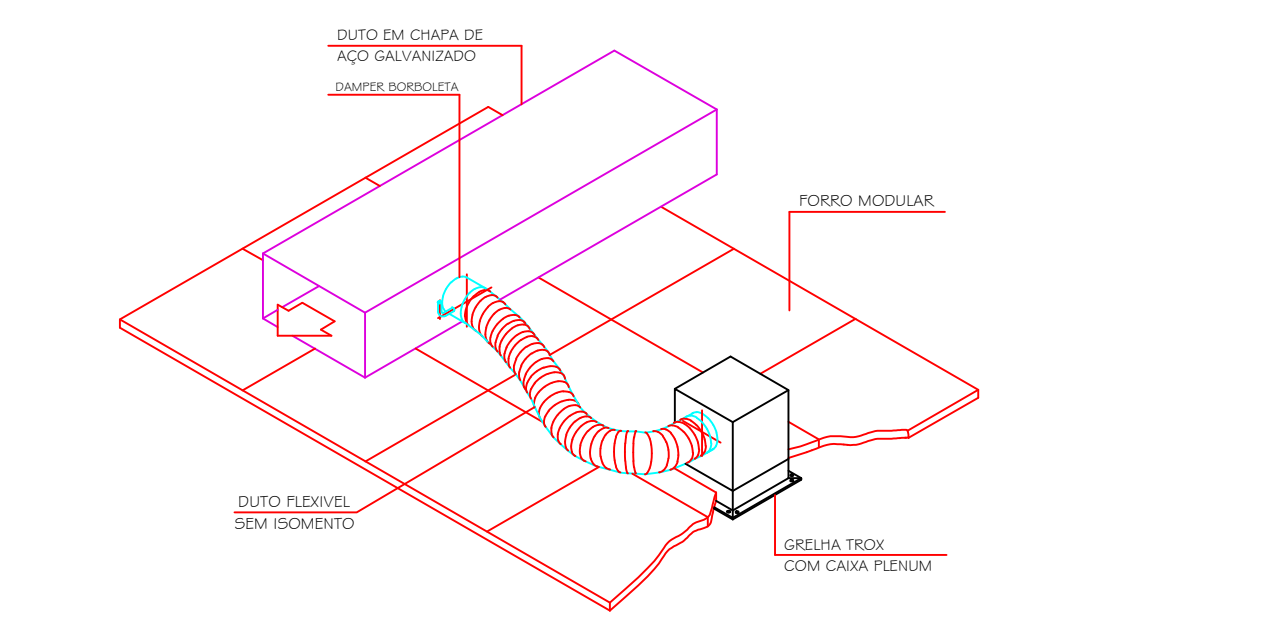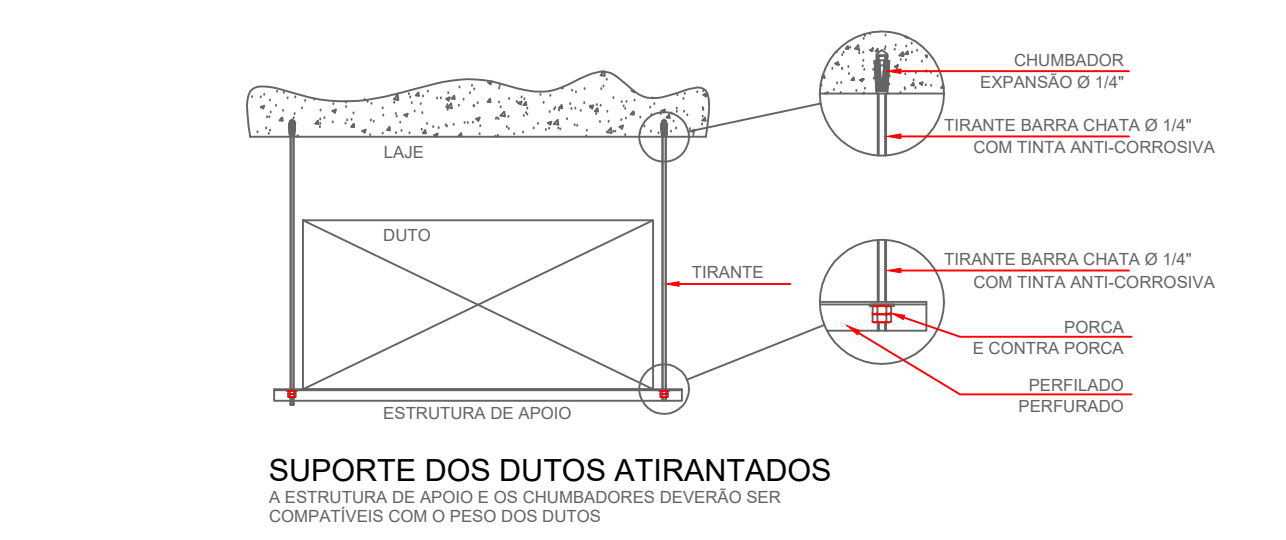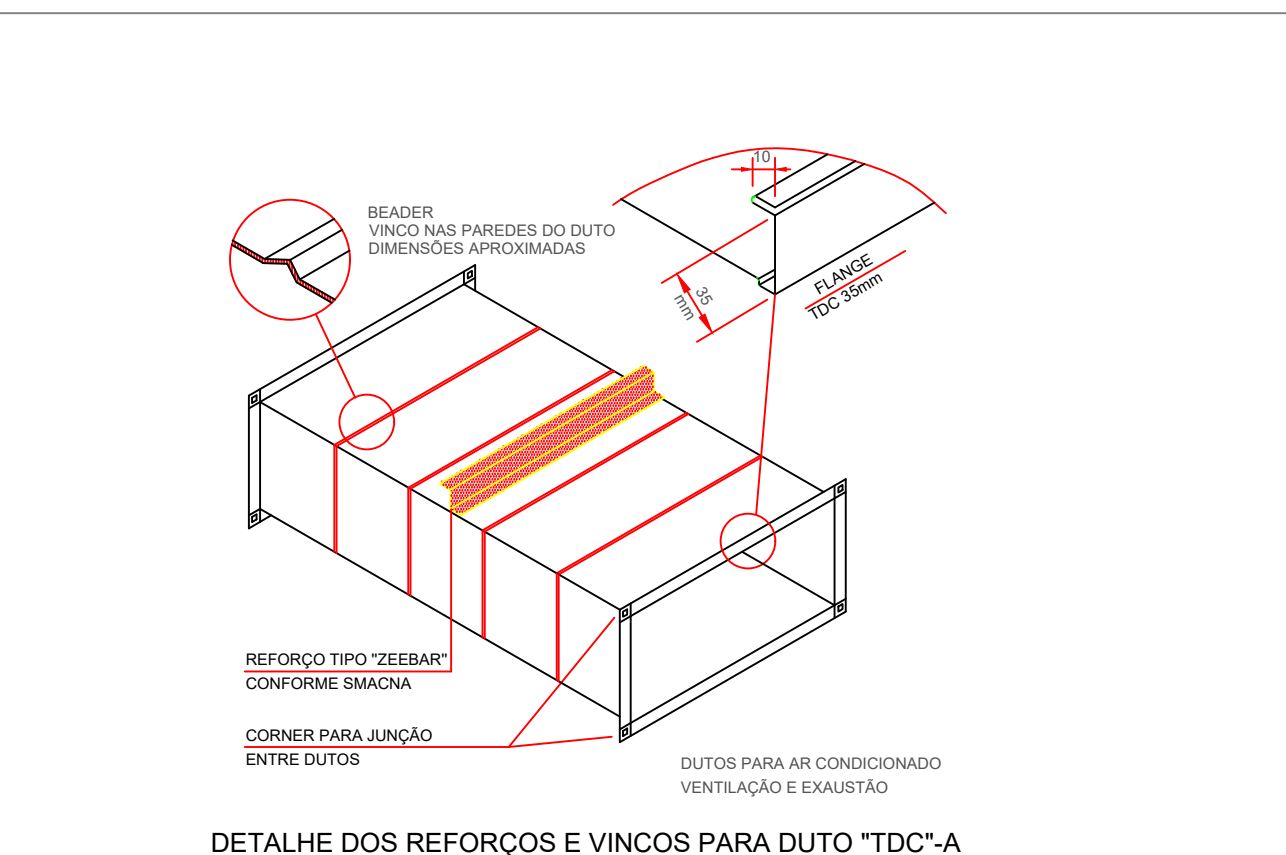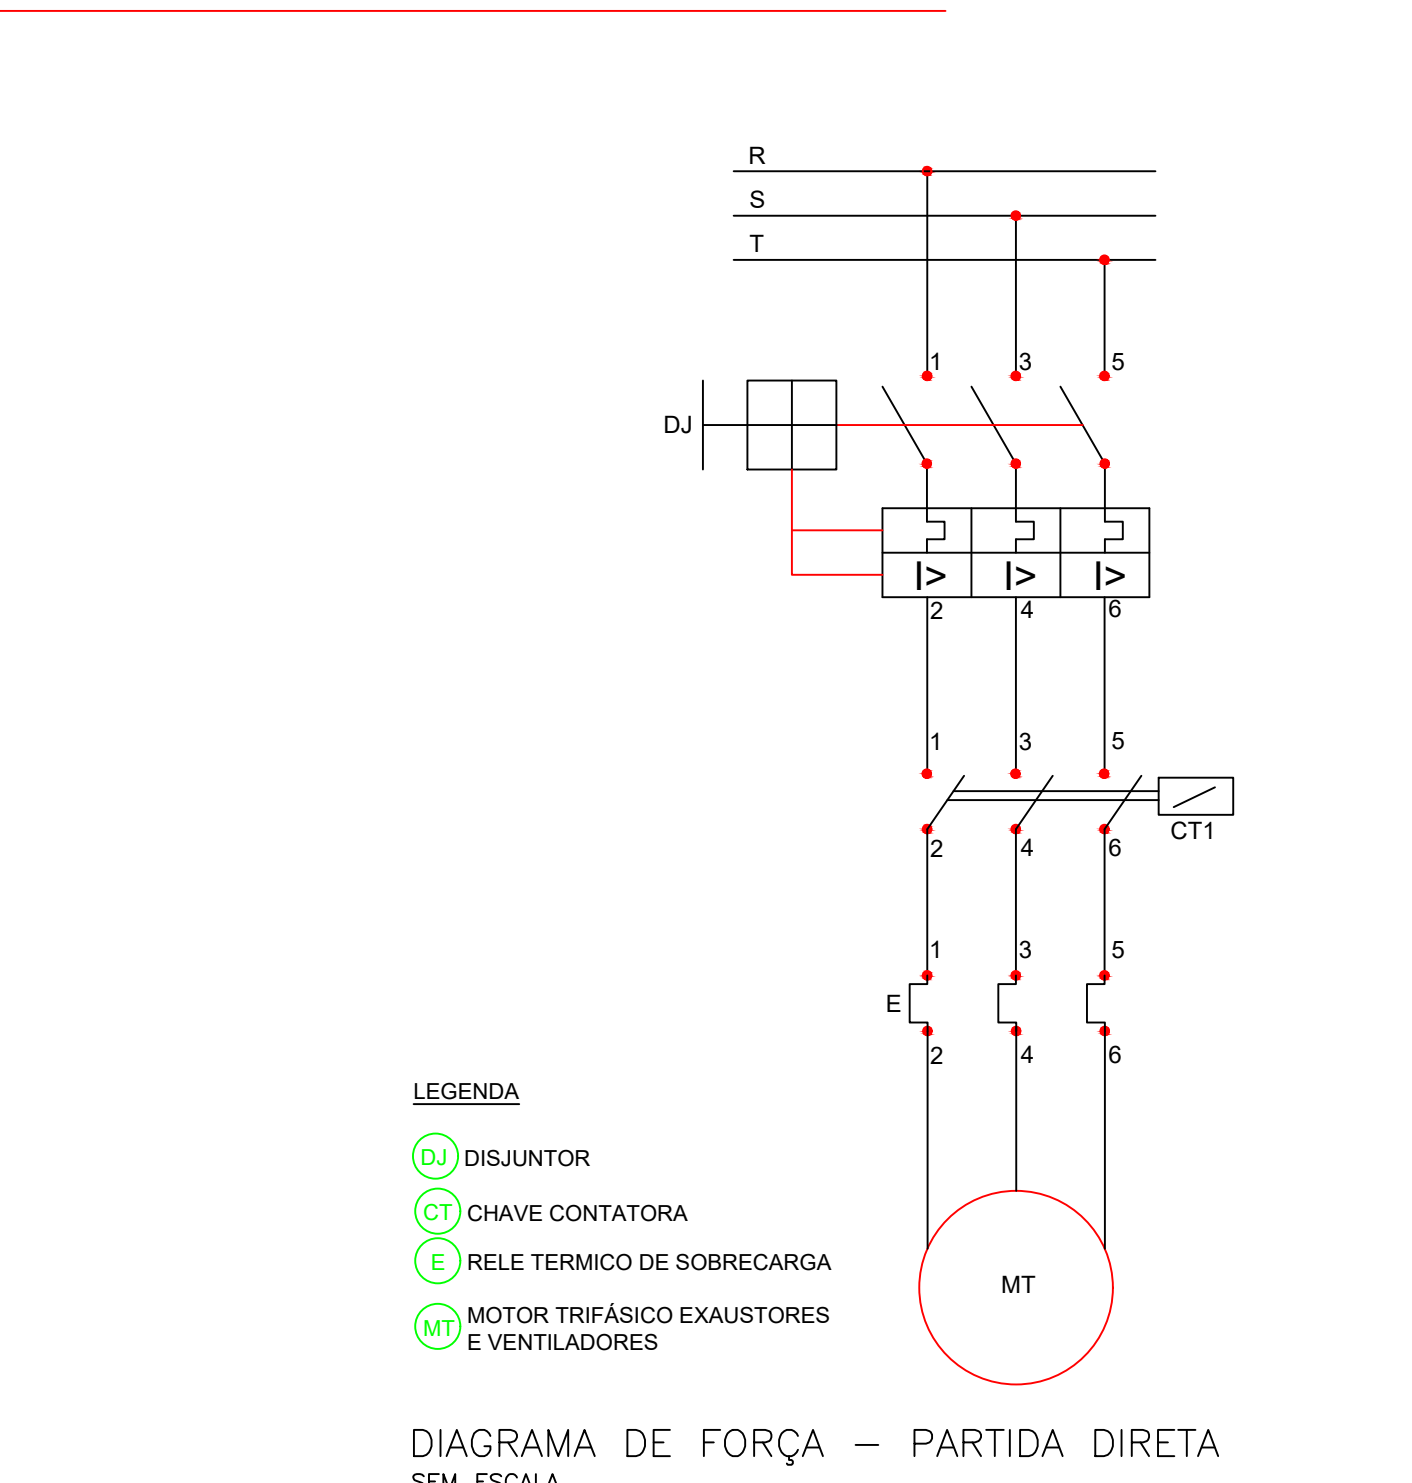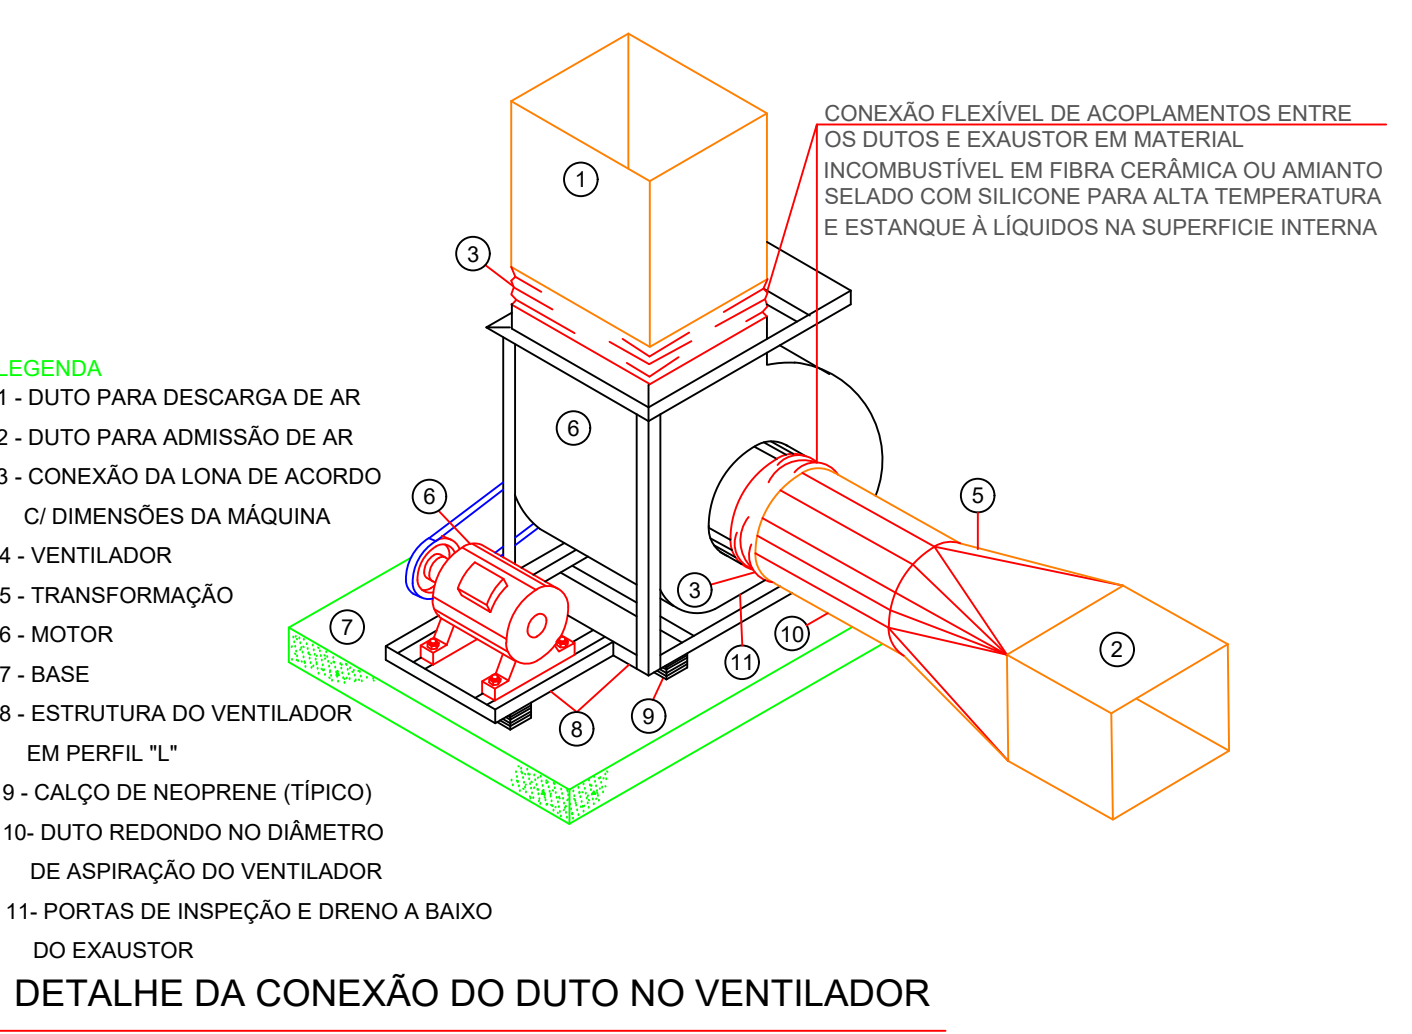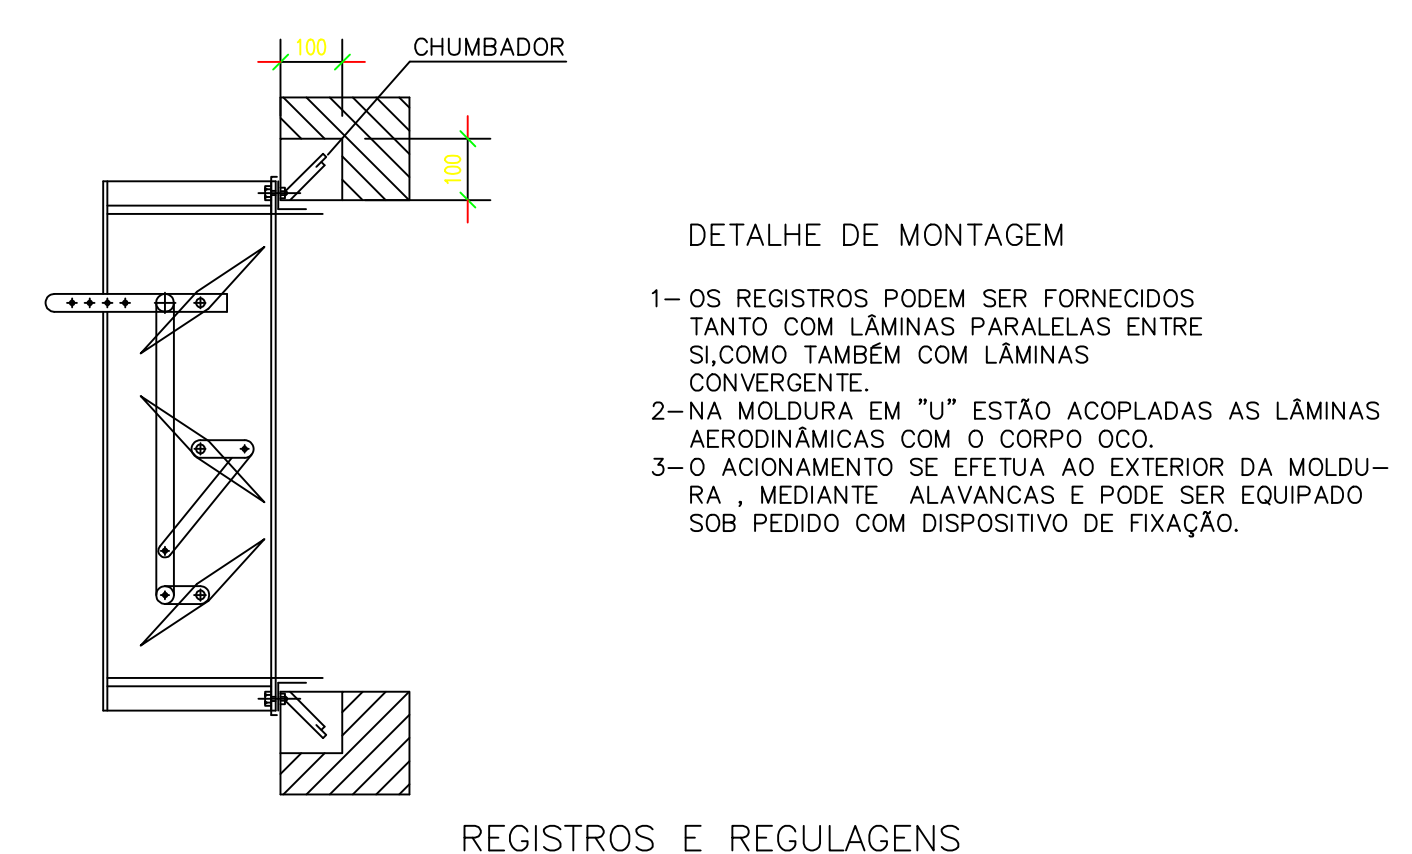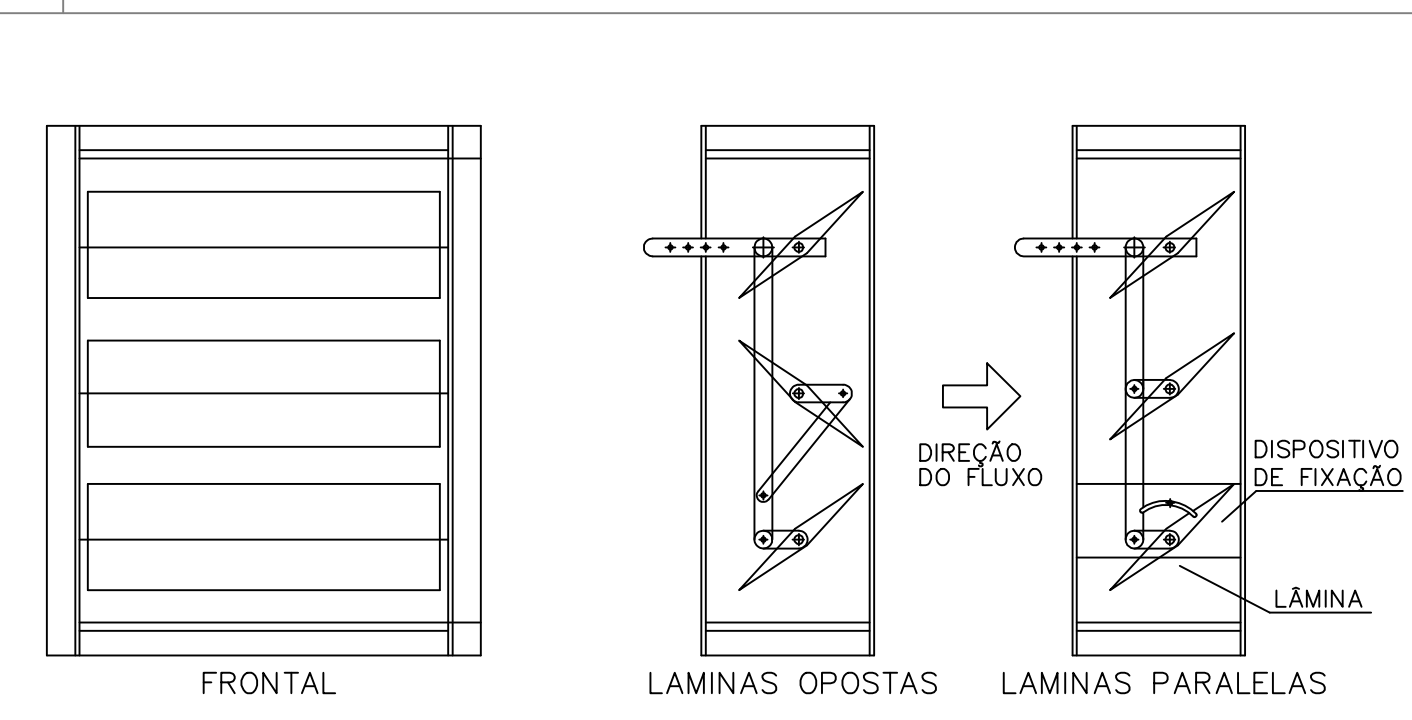

03	18/09/2023	ATUALIZAÇÃO ANÁLISE SHOPPING
02	15/08/2023	ATUALIZAÇÃO ARQUITETURA
01	02/08/2023	ALTERAÇÃO CAMINHAMENTO DUTOS
00	24/07/2023	EMIÇÃO INICIAL
REV.	DATA	DESCRIÇÃO
ELFE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO LTDA		
Rua Visconde de Jequitinhonha, 30 Rio de Janeiro – RJ – Cep 20.251-040 Tel.:(21)2273-4064 / 2273-7244		
adm@elfearcondicionado.com.br		
ORLANDO FEDELI AUTOR DO PROJETO CREA:1981114340		
Projeto:	ORLANDO FEDELI	EX
Desenhista:	ANNE HOENEN	
Data:	18/09/2023	Nº de Desenho: 010023
Escala:	INDICADA	
Revisão:	03	Nº de Folhas A1
02/02		