

SENER DESENHO PADRÃO	PADRÃO DE ESCADAS E CORRIMÃOS PADRÕES DE PLATAFORMAS E PASSARELAS MÓDULOS TÍPICOS	Nº DES. PADRÃO: PEC-301 EMISSÃO INICIAL: 12/12/2017 — FOLHA: 1/1 DATA REV.: 19/01/2018 — REV.: 1

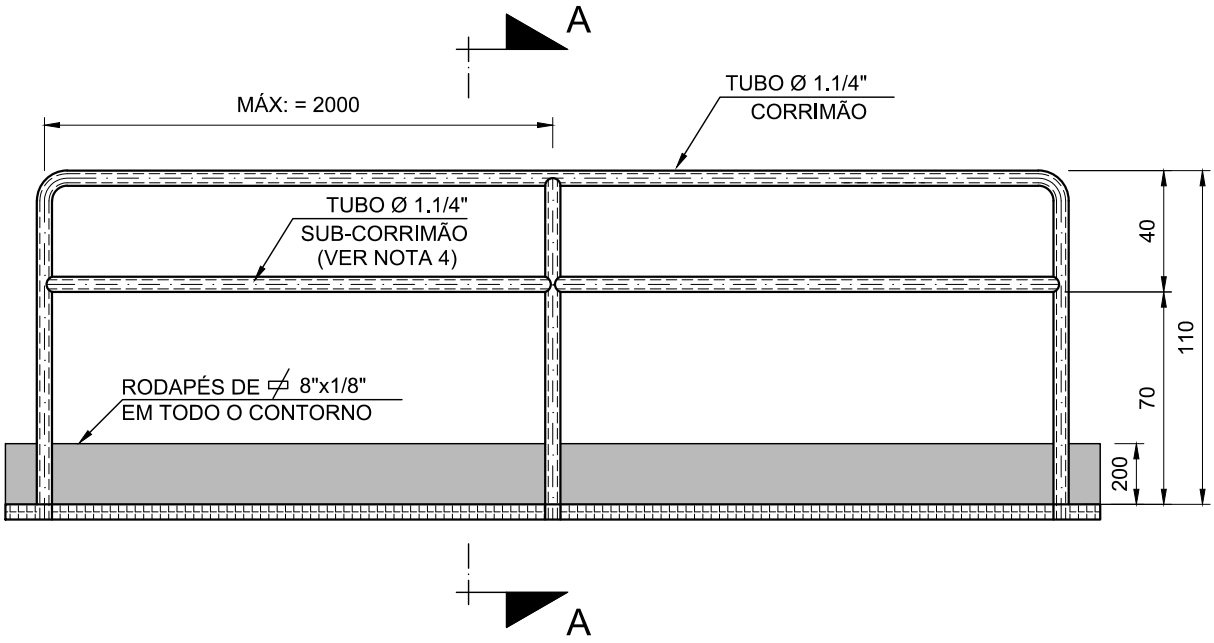

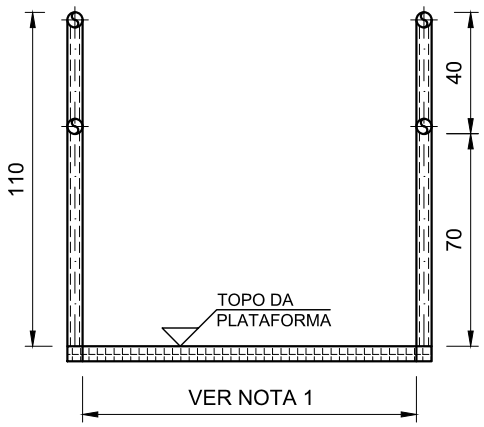

CORTE - AA

NOTAS:

1. PARA PASSARELAS A LARGURA DEVERÁ SER NO MÍNIMO 1200mm.
   PARA PLATAFORMAS DE ACESSO À EQUIPAMENTOS A LARGURA DEVERÁ SER DE 800mm (MÍNIMO).
   USAR CONTRAVENTAMENTO.
2. AS PLATAFORMAS DE ACESSO À EQUIPAMENTOS PODERÃO SER MENORES DE 800mm, ATÉ NO MÍNIMO 600mm, DESDE QUE HAJA UMA PLACA NO ACESSO COM O SEGUNTE DIZER:
   " ACESSO RESTRITO".
3. HAVENDO RISCO DE QUEDA DE OBJETOS E MATERIAIS, O VÃO ENTRE O RODAPÉ E O TRAVESSÃO SUPERIOR DO GUARDA CORPO DEVE RECEBER PROTEÇÃO FIXA, INTEGRAL E RESISTENTE CONFORME NR 12.
4. PERFIL DO SUB-CORRIMÃO PODE SER SUBSTITUIDO POR CHAPA 50x6.

© SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO SÃO CONFIDENCIAIS E RESTRITAS, E DEVEM SER UTILIZADAS SOMENTE PARA FINS ESTABELECIDOS NO DOCUMENTO.
MODIFICAÇÃO, EXPLORAÇÃO, REPRODUÇÃO, COMUNICAÇÃO A QUALQUER TERCEIRO, DIFUSÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE TODO OU QUALQUER PARTE DO
O DOCUMENTO NÃO É PERMITIDO SEM O CONSENTIMENTO PRÉVIO DO ESCRITÓRIO SENER SETEPLA ENGENHARIA E SISTEMAS, S.A.
EM SITUAÇÃO DE NÃO HAVER QUALQUER RETORNO À ALGUMA SOLICITAÇÃO, EM HIPÓTESE ALGUMA EXISTE A LIBERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO OU USO DA INFORMAÇÃO.