


Q2 两套日前风险处理策略的成本构成对照

计划购电费

紧急购电费

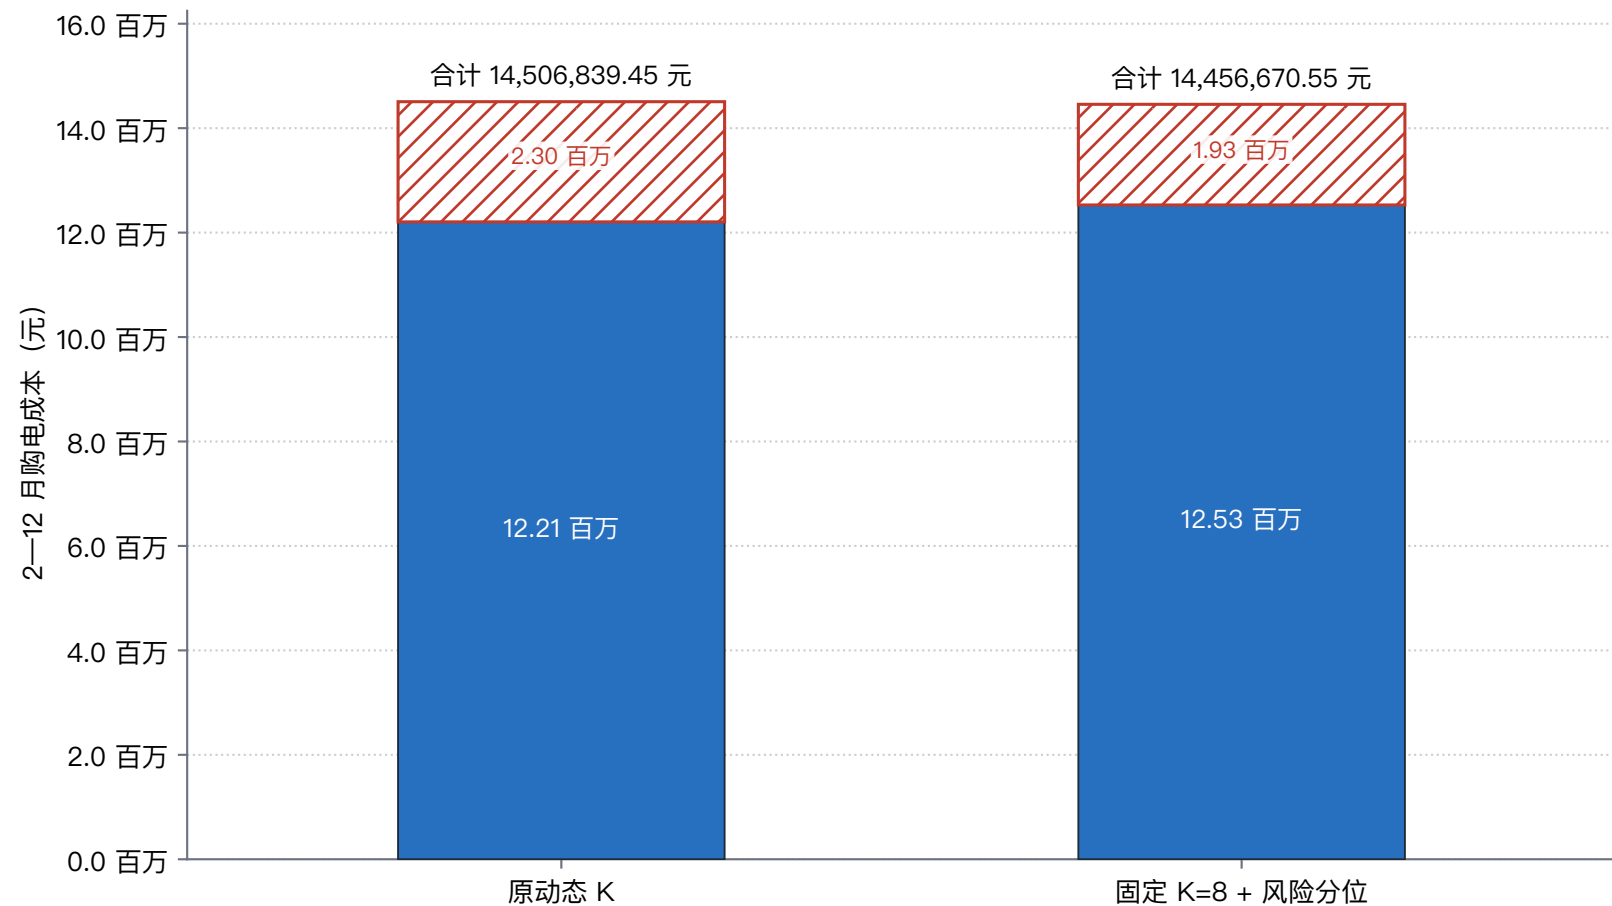

K=8 相对原动态 K: 总成本变化 -50,168.90 元; 紧急购电量变化 -120,809.11 kWh

注: 仅比较两套日前风险处理策略; 不表示储能净收益或投资成本节省。