

2026 年全国大学生数学建模竞赛论文题目

摘 要

本文为赛前可编译骨架。开赛后应在此用一页内概括研究问题、核心模型、主要结果、验证方法与结论，并给出关键数值结果。摘要不得出现参赛者和学校信息。

关键字： 数学建模 优化 数据分析 稳健性

一、 问题重述

开赛后用自己的语言准确重述题目背景、任务与交付结果，不照抄题面。

二、 问题分析

本题的四个问题依次涉及确定性日内调度、含预测误差的日前调度、日内滚动修正和波动电价下的联合决策。不同附件的时间分辨率并不一致：负荷、实际光伏功率和实时电价以 10 分钟为间隔，光伏预报则以整点为目标时刻。若未统一时间语义便直接建立功率平衡，时间错位将同时影响购电量、储能荷电状态和运行费用。因此，数据处理首先核验原始附件的完整性与时间结构，再据此完成时间对齐、特征分析、预测建模和调度优化。

2.1 原始数据质量核验

原始数据质量核验包括工作表结构、有效测量点数、缺失值、负值、重复时刻、相邻时间间隔和每日记录数。为保证数据处理过程可追溯，分别计算四个 Excel 文件读取前后的 SHA-256 摘要；两次摘要一致时，判定原始文件在核验过程中未发生改变。

附件 1、2 和 4 中的时刻均按 10 分钟区间的结束时刻解释，其中 00:10 表示 00:00–00:10，0:00+1 表示运营日次日 00:00。按此规则构造时间轴后，附件 2 和附件 4 的区间结束时刻从 2025-01-01 00:10 连续至 2026-01-01 00:00。附件 3 每天在 0:00、6:00、12:00 和 18:00 发布未来 24 小时整点预报。发布时间与 24 个预测步长具有不同含义，不能将发布时间直接作为光伏功率的实际发生时刻。

表 1 四个附件的原始数据质量核验结果

数据对象	有效点数	测量缺失	重复时刻	异常间隔
附件 1 典型日	144	0	0	0
附件 2 小区负荷	52560	0	0	0
附件 2 实际光伏	52560	0	0	0
附件 3 光伏预报	35040	0	0	0
附件 4 实时电价	52560	0	0	0

由表 1 可知，四个附件的有效数据量均达到题面预期，测量字段不存在缺失、负值、重复时间戳或异常时间断点。附件 3 日期列中的 1095 个空白单元格来自每天 6:00、12:00 和 18:00 三行沿用 0:00 行日期的排版方式，不属于预报值缺失。附件 2 和附件 4 均覆盖 365 个运营日，且每天恰有 144 个 10 分钟区间；附件 3 每天恰有 4 个发布时间，每次包含 24 个预报步长。

进一步比较附件 1 与全年同一时段均值，负荷、光伏和电价的平均绝对误差分别为 2.85×10^{-5} kW、 9.05×10^{-4} kW 和 2.55×10^{-5} 元/kWh，对应的归一化平均绝对误差均低于 0.004%。由此可知，附件 1 与全年分时均值在数值上近似一致。为保持问题 1 的输入条件与题面一致，后续计算采用附件 1 给定的负荷、光伏功率和电价序列。

数据完整性并不等同于物理合理性。异常值识别需综合 Z-score、箱线图、时序位置与物理边界，其中 Z-score 仅用于标记候选异常点；负荷尖峰、光伏快速爬坡和夜间零值须结合运行规律判别，不作统一删除。调度模型中的功率、能量和电价分别保留 kW、kWh 和元/kWh 的原始物理量纲。

2.2 日内形态与季节差异

定义净负荷为

$$N_t = L_t - P_t^{\text{PV}}, \quad (1)$$

其中 L_t 和 P_t^{PV} 分别表示第 t 个 10 分钟区间的小区负荷与实际光伏功率。以日光伏电量最接近全年中位数的日期作为代表日，得到 2025 年 3 月 19 日的日内曲线，如图 1 所示。光伏出力在中午超过同期负荷，使净负荷降至零以下；傍晚光伏快速衰减后，净负荷随之回升。因此，储能调度不仅需要削减购电峰值，还需吸收日间光伏富余并在负荷回升时释放能量。

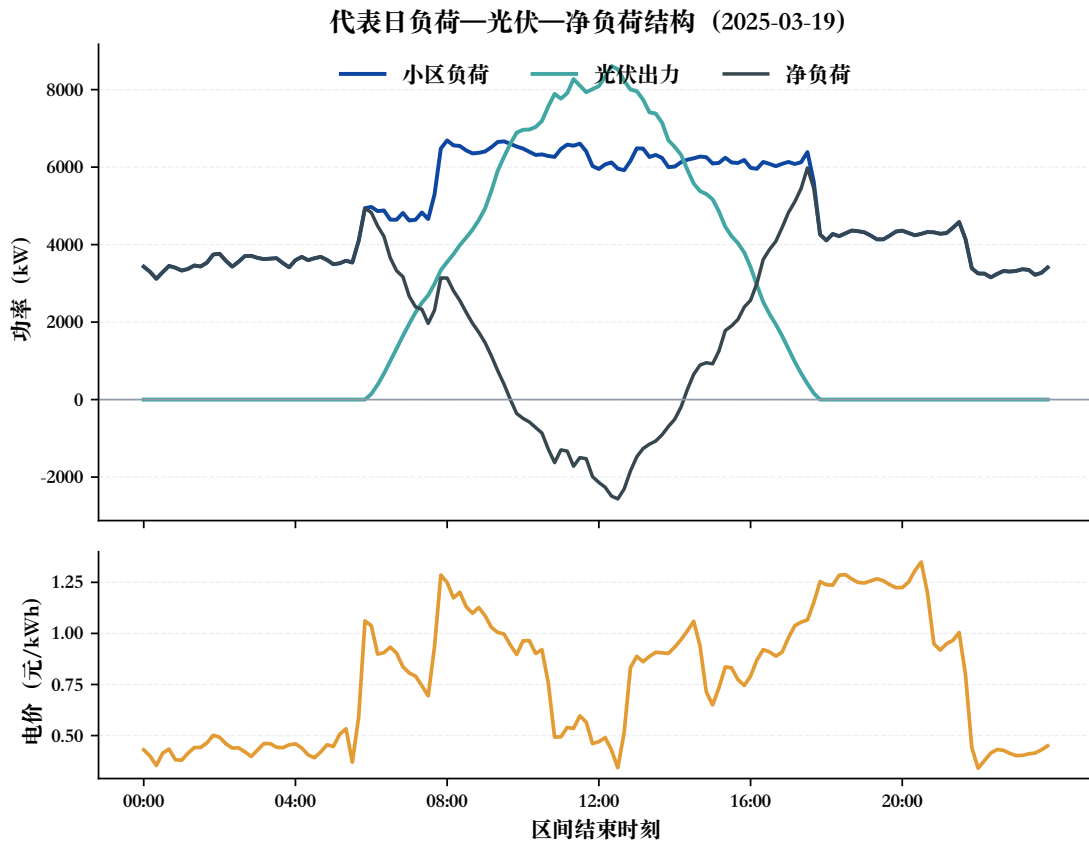


图 1 代表日负荷、光伏、净负荷与实时电价的日内变化

按春、夏、秋、冬四季分别计算同一时段平均光伏功率，结果见图 2。春、夏、秋三季的午间峰值接近，而冬季的峰值和有效发电时长均明显降低。由此可见，固定的全年平均日曲线不足以覆盖季节变化，后续预测至少需要保留月份或季节相位信息。

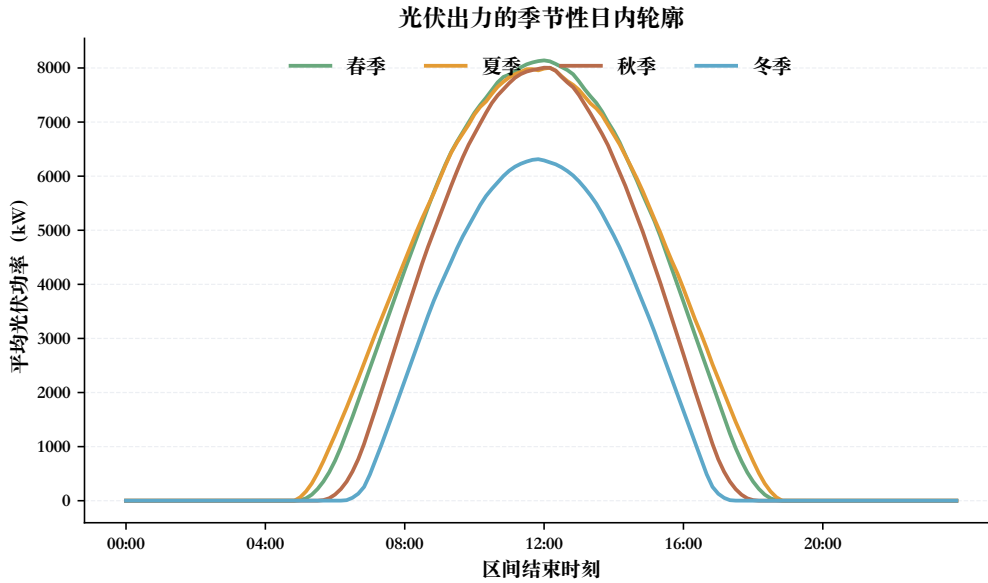


图 2 不同季节的平均光伏日内轮廓

2.3 日、周周期与因果基线

分别计算滞后 1、6、144 和 1008 个时段的 Pearson 相关系数，其中 144 和 1008 个时段对应 1 天和 7 天。光伏全序列的日、周相关系数分别为 0.9923 和 0.9903。由于夜间连续零值会抬高相关程度，进一步仅保留当前时刻与滞后时刻均有光伏出力的样本；日、周相关系数仍达到 0.9845 和 0.9789。图 3 展示了一周范围内的完整时滞结构，日照时段序列仍在整数日附近出现稳定峰值，说明日、周周期并非完全由夜间零值造成。

为检验周期结构能否直接转化为预测能力，建立严格按时间顺序计算的 Yesterday 与 Last Week 基线：

$$\hat{P}_t^{(d)} = P_{t-144}, \quad \hat{P}_t^{(w)} = P_{t-1008}. \quad (2)$$

Yesterday 基线在全序列上的 MAE、RMSE 和 Bias 分别为 178.805、365.796 和 0.012 kW，Last Week 基线分别为 208.911、411.454 和 -0.104 kW。仅在目标时刻存在光伏出力时，Yesterday 的 MAE 与 RMSE 为 323.724 和 492.197 kW，Last Week 为 377.181 和 553.009 kW。Yesterday 在两种统计口径下均优于 Last Week，因此后续相位专家应保留日前值，周前值可作为补充而不宜单独承担预测任务。

2.4 官方预报的提前量效应

对附件 3 中 35004 个可与实际光伏严格对齐的样本重新计算误差，得到总体 MAE、RMSE 和 Bias 分别为 186.609、438.558 和 -30.762 kW。负 Bias 表明官方预报在全年

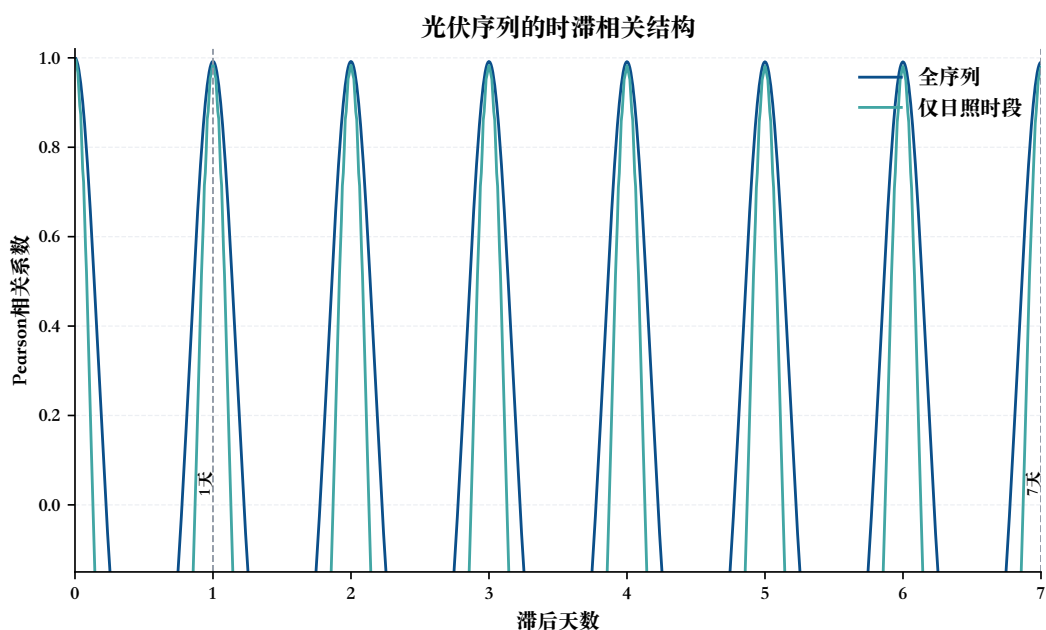


图 3 光伏全序列与日照时段序列的一周时滞相关结构

平均意义下略有低估。如图 4 所示，MAE 从 1–3 h 的 34.525 kW 单调增至 19–24 h 的 319.510 kW，RMSE 同期由 69.427 kW 增至 673.021 kW。官方预报误差具有明确的提前量依赖性，后续融合不能对 24 个预测步长使用完全相同的可信度。

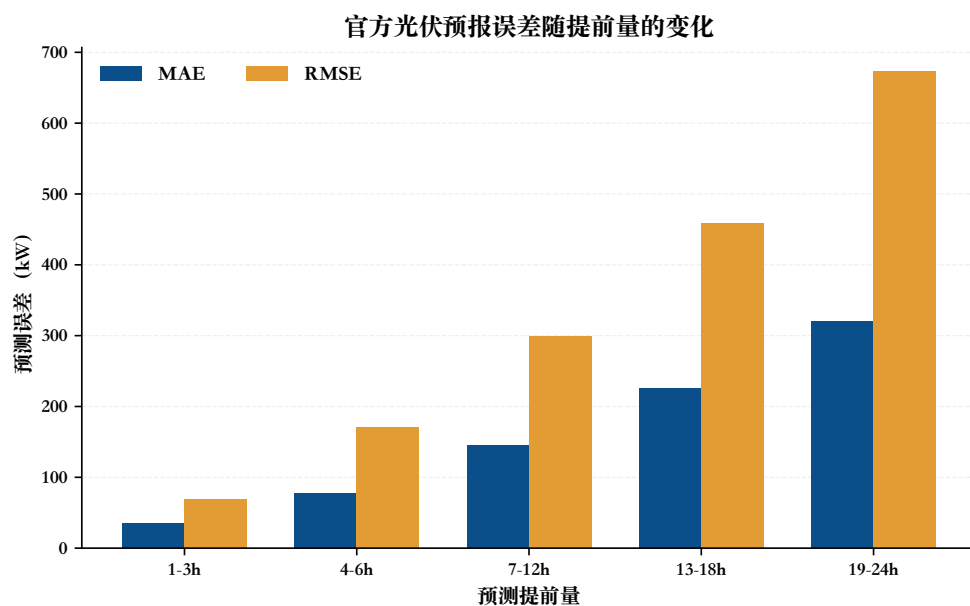


图 4 官方光伏预报在不同预测提前量下的 MAE 与 RMSE

2.5 Hankel 低秩结构诊断

以连续 7 天、共 1008 个时段的光伏历史序列构造 Hankel 矩阵。记去均值后的历史窗为 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_{1008})$ ，取矩阵行数为 144，则

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{865} \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_{866} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{144} & x_{145} & \cdots & x_{1008} \end{bmatrix} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T. \quad (3)$$

定义前 r 阶累计能量为

$$E_r = \frac{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2}{\sum_i \sigma_i^2}. \quad (4)$$

对 52 个按时间顺序、互不筛选的历史窗计算奇异谱，前 1、3、5 阶累计能量的中位数分别为 40.79%、90.20% 和 98.96%。图 5 表明光伏历史窗的谱能量集中在少量主导分量中，因而低秩结构外推值得作为后续候选模型；这一结果仅刻画数据压缩结构，并不能证明任何具体低秩预测方法最优。

光伏历史窗口的Hankel奇异谱

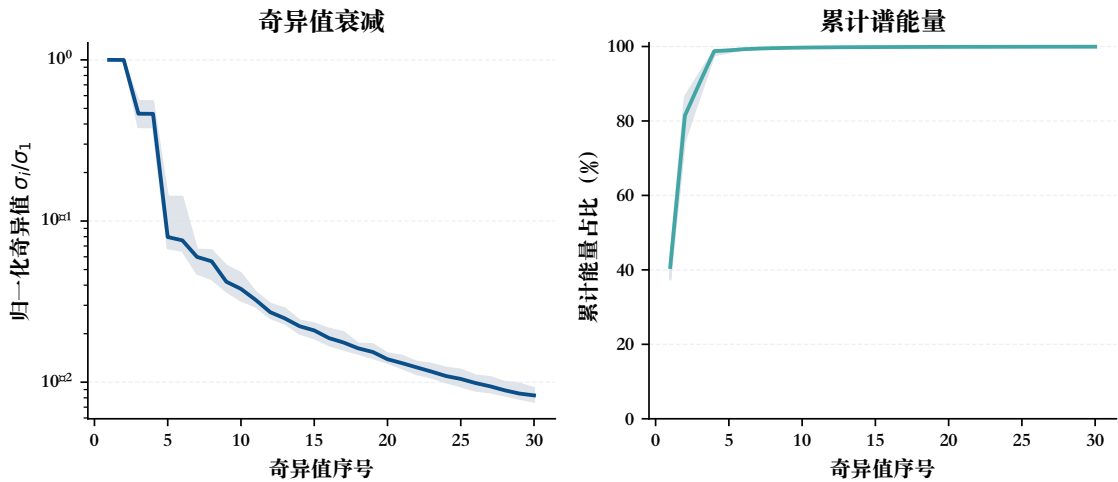


图 5 光伏历史窗的 **Hankel** 奇异值衰减与累计能量

2.6 低秩性与可预测性的关系

为避免将低秩能量集中直接等同于预测性能，对 358 个固定日步长窗口分别计算历史窗前三阶能量，并以窗口之后一天的 Yesterday 基线误差衡量可预测性。前三阶能量与负次日 RMSE 的 Pearson 和 Spearman 相关系数分别为 -0.6158 和 -0.6518 。换言之，在本数据中，能量越集中时 Yesterday 基线的次日误差反而倾向于更大，见图 6。这一结果说明 Hankel 低秩性描述的是历史窗内部的谱集中程度，而跨日天气状态变化仍可能

造成较大的外推误差；是否采用低秩专家必须由后续时序预测实验判断，不能仅凭奇异谱决定。

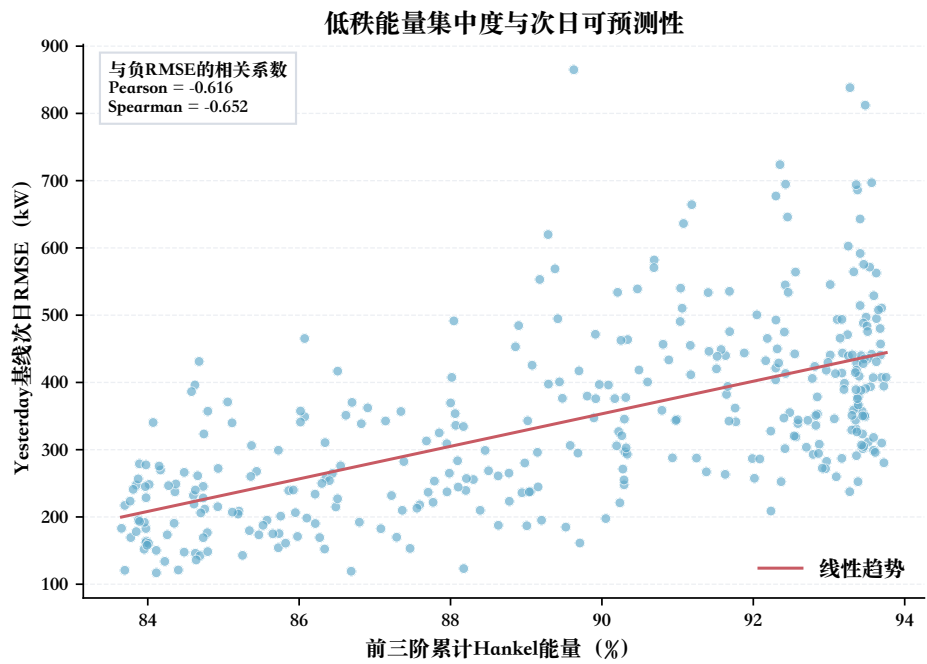


图 6 Hankel 前三阶能量与 Yesterday 基线次日 RMSE 的关系

2.7 对后续预测模型的约束

上述诊断给出三项可检验的模型依据：其一，日、周周期和 Seasonal Naive 结果支持保留相位专家；其二，Hankel 能量集中支持测试低秩结构专家，但低秩性与简单基线可预测性并不等价；其三，官方预报误差随提前量显著增加，应按 horizon 评估或分配融合权重。当前证据尚不能证明 Lyra 最优、深度模型必要或多专家融合最优，也未涉及概率预测和调度优化。

三、 模型假设

列出必要、可验证且会影响结论的假设，并说明合理性。避免罗列与模型无关的常识。

四、 符号说明

表 2 主要符号

符号	含义	单位
n	样本数量（示例，开赛后替换）	—

五、 问题一的模型与求解

5.1 数据与确定性调度边界

本问直接读取第一阶段形成的单日标准表，将附件给出的负荷功率、光伏发电功率和分时购电价统一到 144 个 10 分钟区间。记时间步长为 $\Delta t = 1/6$ h。本问将题设给定数据视为已知量，只讨论日前确定性调度，不引入预测模型和预测误差。

5.2 混合整数线性规划模型

对区间 $t = 1, \dots, 144$ ，定义外网购电功率 g_t 、储能充电功率 c_t 、放电功率 d_t 、弃光功率 s_t ，并以 E_t 表示第 t 个区间起点的储能电量。负荷功率与光伏发电功率分别记为 L_t 和 P_t^{PV} ，购电价为 λ_t 。以全天购电成本最小为目标：

$$\min C = \sum_{t=1}^{144} \lambda_t g_t \Delta t. \quad (5)$$

各区间的功率平衡和储能电量递推为

$$g_t + P_t^{\text{PV}} + d_t = L_t + c_t + s_t, \quad t = 1, \dots, 144, \quad (6)$$

$$E_{t+1} = E_t + \eta_c c_t \Delta t - \frac{d_t \Delta t}{\eta_d}. \quad t = 1, \dots, 144. \quad (7)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.9$ 。由题设，储能额定容量为 12000 kWh，允许运行区间为

$$1200 \leq E_t \leq 10800 \text{ kWh}, \quad t = 1, \dots, 145, \quad (8)$$

且 $E_1 = E_{145} = 6000$ kWh。储能最大充、放电功率均为 5000 kW。引入二元变量 u_t 排除同时充放电：

$$0 \leq c_t \leq 5000 u_t, \quad 0 \leq d_t \leq 5000(1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad (9)$$

其中 $t = 1, \dots, 144$ 。此外，购电功率非负，弃光功率不得超过该区间的光伏发电功率：

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq P_t^{\text{PV}}, \quad t = 1, \dots, 144. \quad (10)$$

由此得到含连续变量与二元变量的混合整数线性规划模型，采用 PuLP 建模并调用 CBC 求解器求解。

5.3 调度结果

图 7 给出负荷、光伏、购电及储能功率。低价时段外网购电除满足负荷外还为储能充电；光伏高出负荷以及高价时段则优先放电，因而将电量转移到购电成本较高的时段。

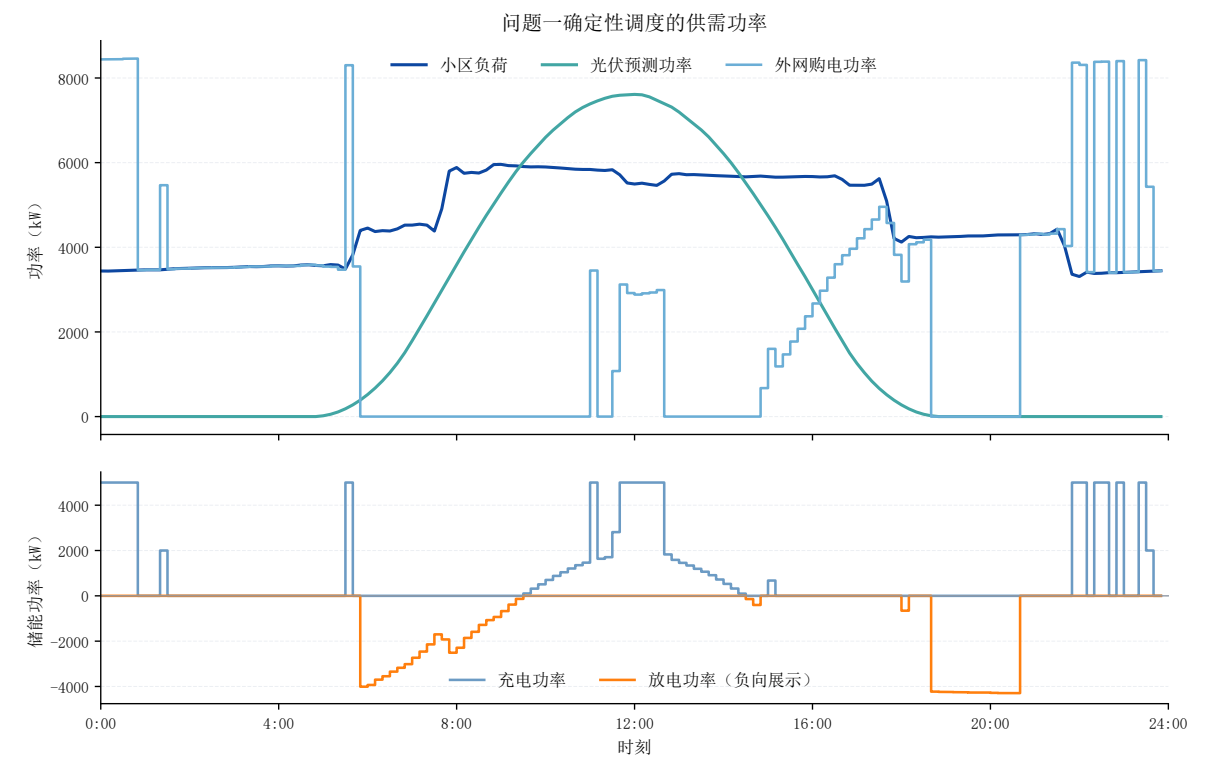


图 7 问题一确定性调度的供需功率与储能功率

表 3 列出题目指定的六个代表区间。购电量按 $q_t = g_t \Delta t$ 计算，单位为千瓦时。

表 3 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00–10:10	0.000	12:00–12:10	486.403	14:00–14:10	0.000
16:00–16:10	394.931	18:00–18:10	636.983	20:00–20:10	0.000
全天购电量	59482.699 kWh	全天购电费	35126.949 元		

六个 4 小时区间的储能吞吐量如表 4 所示。全天累计充电 20740.666 kWh，累计放电 16799.940 kWh；二者差异来自充、放电效率损耗。

图 8 显示储能电量始终处于 1200–10800 kWh 允许区间，且日末回到 6000 kWh，因此没有通过透支日末电量人为降低成本。

最优计划的全天购电量为 59482.699 kWh，购电成本为 35126.949 元。作为对照，不配置储能时直接以光伏抵扣负荷，全天需购电 61789.935 kWh，成本为 48052.047 元。优化后节约 12925.098 元，降幅为 26.898%，并将原本 6247.963 kWh 的富余光伏全部消纳。逐时段复核得到最大功率平衡残差 4.0×10^{-5} kW、最大电量递推残差 4.7×10^{-4} kWh，均处于求解器数值精度范围内，且无同时充放电或负购电情形。

表 4 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
0:00–4:00	4500.000	0.000	4:00–8:00	833.333	6365.841
8:00–12:00	4787.964	1702.997	12:00–16:00	5286.035	91.101
16:00–20:00	0.000	5780.132	20:00–24:00	5333.333	2859.868
0:00 储电量	6000.000 kWh	24:00 储电量	6000.000 kWh		

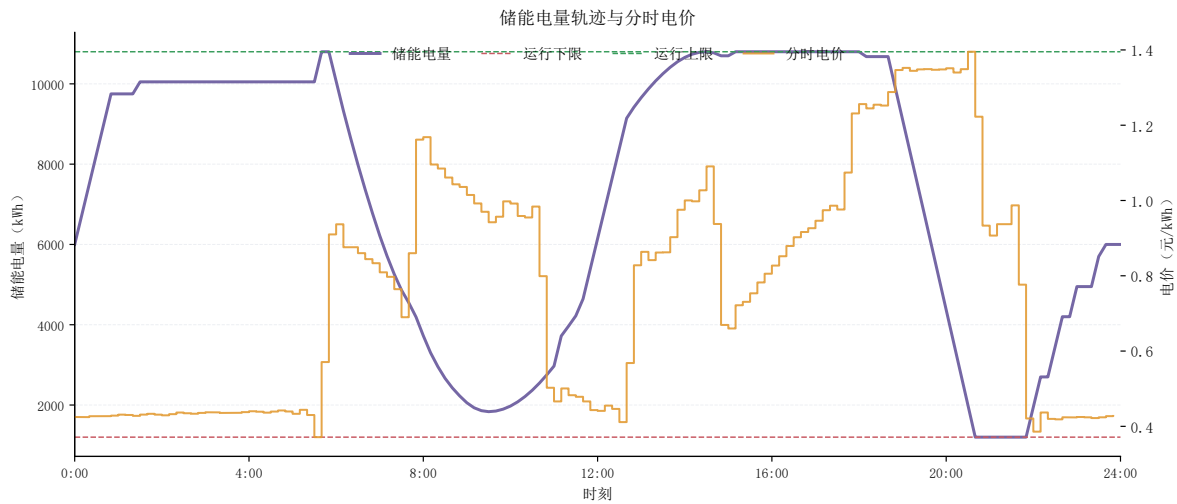


图 8 储能电量轨迹与分时购电价

六、 问题二的模型与求解

6.1 日前新能源功率预测

6.1.1 严格因果的验证方案

问题二需要在目标日开始前给出全天 144 个时段的新能源发电功率。记第 d 个运营日第 t 个时段的实测功率为 $P_{d,t}$ ，预测值为 $\hat{P}_{d,t}$ 。为使预测误差能够直接服务于后续调度，本节以完整运营日为滚动预测单位，所有模型使用相同的验证起点和评价时段。

模型选择仅使用 2025 年 1 月 18 日至 1 月 31 日的 14 个滚动预测日。对每个预测日，训练样本的目标结束时刻与标准化统计量的最晚时刻均严格早于该日首个目标时刻。候选模型及超参数按照验证期整体 RMSE 从小到大排序，若 RMSE 相同，则以 MAE 较小者优先。模型一经选定，其结构、参数、标准化统计量及融合权重在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的正式评价期内保持不变；新到达的实测数据仅用于构造历史输入，不参与参数更新。因此，正式期结果不反向参与模型或超参数选择。

6.1.2 候选模型

为检验复杂模型相对于周期规律的实际增益，本文在同一因果协议下比较以下八类方法：

1. 昨日同刻 (Yesterday): $\hat{P}_{d,t} = P_{d-1,t}$;
2. 上周同刻 (Last Week): $\hat{P}_{d,t} = P_{d-7,t}$;
3. 近 7 日同刻均值: $\hat{P}_{d,t} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 P_{d-j,t}$;
4. 相位模型 (Phase): 以权重 α 融合昨日同刻和上周同刻预测, $\hat{P}_{d,t}^{\text{ph}} = \alpha P_{d-1,t} + (1 - \alpha) P_{d-7,t}$, 其中 $\alpha \in \{0, 0.05, \dots, 1\}$ 仅由一月验证期确定;
5. 奇异谱分析 (SSA): 对预测日前的历史序列作均值中心化和 Hankel 嵌入, 保留验证期选定的低秩信号子空间, 并通过递推关系生成未来 144 个时段;
6. DLinear: 先以移动平均将历史序列分解为趋势项与余项, 再分别进行线性投影并求和。输入窗、移动平均核及因果标准化方式均只在一月确定;
7. 结构-残差混合 (StructuralResidualHybrid): 以低秩解析结构分量作为教师, 使用轻量残差网络修正其未能解释的短期变化, 最终仅施加新能源功率非负约束;
8. 相位-结构融合 (PhaseStructuralFusion): 以固定权重融合相位模型与结构-残差混合模型, 融合权重在一月验证期内按 0.05 的步长选择。

上述比较不使用附件 3 的官方预报, 也不在正式评价期执行在线重训练。相位模型选得 $\alpha = 0.55$; DLinear 在其候选族中选得 7 日输入窗、73 点移动平均核和因果 z -score; 结构-残差混合模型选得 7 日输入窗及 144 行 Hankel 矩阵。相位-结构融合的相位权重为 1.00, 说明一月验证未支持在最终点预测中加入结构修正分量。


6.1.3 预测结果与模型选择

表 5 汇总了统一验证期和正式评价期的结果。近 7 日同刻均值在一月验证期取得最低 RMSE, 为 213.551 kW, 相应 MAE 为 101.382 kW, 因此按预先规定的规则被选为新能源发电功率的正式预测模型。该模型在 2 月至 12 月冻结评价期的 RMSE 为 303.858 kW, MAE 为 153.400 kW。图 9 将选型依据与正式期误差分列展示, 其中正式期结果仅用于检验泛化性能, 不参与模型选择。

表 5 新能源发电功率候选模型的统一因果比较

模型	一月验证期		2-12 月正式期		入选
	MAE	RMSE	MAE	RMSE	
昨日同刻	125.244	272.937	185.346	375.175	
上周同刻	143.422	291.266	214.688	419.948	
近 7 日同刻均值	101.382	213.551	153.400	303.858	✓
相位模型	116.045	242.959	170.571	341.373	
SSA	219.383	334.147	260.834	393.833	
DLinear	151.795	261.481	423.397	692.692	
结构-残差混合	872.672	1397.551	1400.663	1993.198	
相位-结构融合	116.045	242.959	170.571	341.373	

注: 误差单位均为 kW; 表中数值由 forecast_model_final_comparison.csv 生成。入选标记仅依据一月验证期。

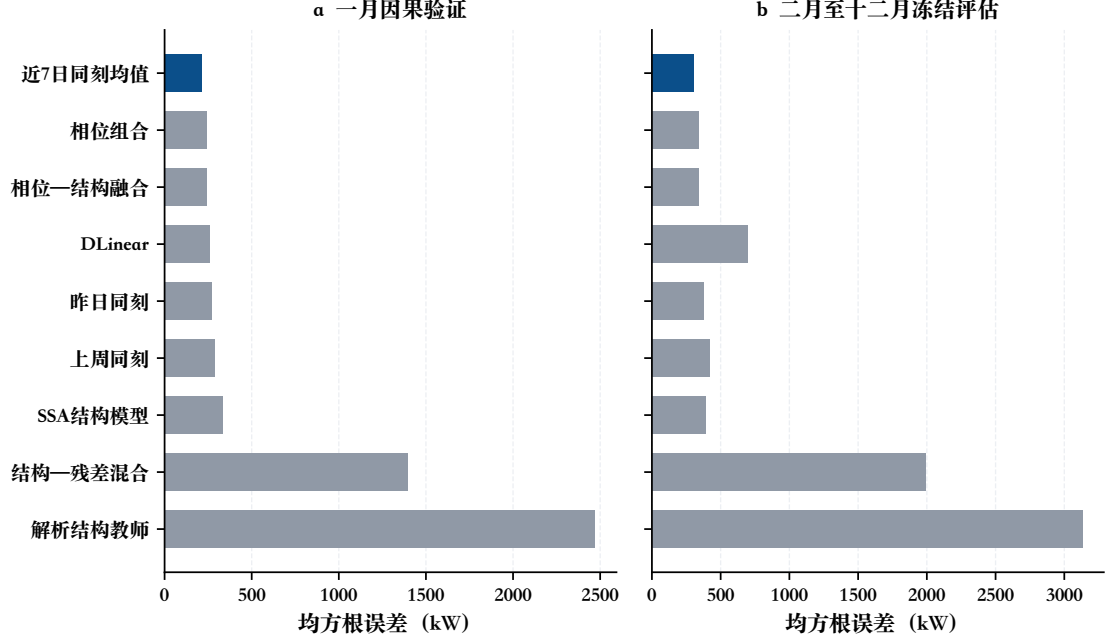

深蓝色仅表示由一月验证选定的正式模型；右图不参与模型选择。

图 9 候选模型在一月统一验证期与 2–12 月冻结评价期的 RMSE。深蓝色表示仅依据一月验证选定的正式模型；右图不参与模型选择。

低秩奇异谱的能量集中表明新能源序列具有明显的低维结构，但结构可压缩性并不等价于多步预测误差最小。统一因果比较显示，增加分解、学习和融合复杂度未带来足以改变选择的验证期增益，故本文保留更简洁且稳定的近 7 日同刻均值。由于正式预测器未发生变化，既有点预测文件、配对整日残差场景及其时间泄露审计结果均保持不变。本节至此仅完成预测模型选定，不涉及后续调度优化。

6.2 期望成本随机调度模型

对运营日内的时段 $t = 1, \dots, 144$ ，定义场景共享的计划购电功率 g_t 、充电功率 c_t 、放电功率 d_t 、储能电量 E_t 和充电模式变量 u_t 。对第 $s = 1, \dots, 50$ 个成对负荷-光伏场景，另定义紧急购电功率 $e_{t,s}$ 与弃光功率 $w_{t,s}$ 。本文将 50 个历史整日残差自助场景视为等概率样本，负荷和光伏始终使用同一场景索引。基础期望成本模型为

$$\min \sum_{t=1}^{144} \lambda_t g_t \Delta t + \frac{1}{50} \sum_{s=1}^{50} \sum_{t=1}^{144} 5 \lambda_t e_{t,s} \Delta t + \rho |E_{145} - E_1|, \quad (11)$$

其中 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ，紧急购电按交易时刻普通电价的 5 倍结算。绝对值通过两个非负辅助变量线性化。其权重取 $\rho = \eta_d \max_t \lambda_t = 1.25568 \text{ 元/kWh}$ ，用一单位内部储能在下一峰价时段的机会价值上界抑制有限日视界末端放空。

每个场景均满足

$$g_t + e_{t,s} + P_{t,s}^{\text{pv}} + d_t = L_{t,s} + c_t + w_{t,s}, \quad 0 \leq w_{t,s} \leq P_{t,s}^{\text{pv}}, \quad e_{t,s} \geq 0. \quad (12)$$

储能约束沿用问题一的物理参数：

$$E_{t+1} = E_t + 0.9c_t\Delta t - \frac{d_t\Delta t}{0.9}, \quad (13)$$

$$1200 \leq E_t \leq 10800, \quad 0 \leq c_t \leq 5000u_t, \quad 0 \leq d_t \leq 5000(1 - u_t), \quad u_t \in \{0, 1\}. \quad (14)$$

问题二不设置 $E_1 = E_{145} = 6000$ 的硬约束。首个正式日以题设的 6000 kWh 为初值，之后严格传递前一日最优日末电量，即 $E_{d+1,1} = E_{d,145}$ 。软终端项以当天实际带入的 $E_{d,1}$ 为参考，并不会把状态重置为常数。

按日期顺序求解 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的 334 个日模型，PuLP-HiGHS 在全部日期均返回最优状态。累计计划购电费用为 11402778.053 元，模型内的期望紧急购电费用为 7936334.113 元。计划确定后，再以附件 2 的实际负荷和实际光伏逐时结算，实际紧急购电量为 2341013.444 kWh，相应紧急购电费为 8438058.143 元，实际总购电费为 19840836.195 元。全期最大场景功率平衡残差为 3.10×10^{-11} kW，最大储能递推残差为 5.01×10^{-12} kWh。正式数据下软终端项的最优日末电量均为 6000 kWh；该数值由目标函数与数据共同产生，而非每日首尾相等约束。

实际紧急购电按 $e_t^{\text{real}} = \max\{0, L_t^{\text{real}} + c_t - g_t - P_t^{\text{real}} - d_t\}$ 计算。按照题面表 3 的日期、分组表头和“时间段-购电量”列结构，将所有紧急购电量大于零的 10 分钟区间列于表 6。

表 6 微网在指定日期的紧急购电量

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
0:00-0:10	6.851	0:00-0:10	21.638	0:00-0:10	106.603	0:00-0:10	77.516
0:10-0:20	35.543	0:10-0:20	54.837	0:10-0:20	98.203	0:10-0:20	120.744
0:20-0:30	96.410	0:20-0:30	113.923	0:20-0:30	58.902	0:20-0:30	70.182
0:30-0:40	36.194	0:30-0:40	26.949	0:30-0:40	148.443	0:30-0:40	0.055
0:40-0:50	24.870	0:50-1:00	10.682	0:40-0:50	185.563	0:50-1:00	41.002
0:50-1:00	59.817	1:00-1:10	3.316	0:50-1:00	179.950	1:00-1:10	54.018
1:00-1:10	103.697	1:10-1:20	50.937	1:00-1:10	202.029	1:10-1:20	77.839
1:10-1:20	134.235	1:20-1:30	136.022	1:10-1:20	135.075	1:20-1:30	107.360
1:20-1:30	116.215	1:30-1:40	73.835	1:20-1:30	98.043	1:30-1:40	100.034
1:30-1:40	86.850	1:40-1:50	58.051	1:30-1:40	147.129	1:40-1:50	72.590
1:40-1:50	46.500	1:50-2:00	120.170	1:40-1:50	154.033	1:50-2:00	44.878
1:50-2:00	78.942	2:00-2:10	80.700	1:50-2:00	126.465	2:00-2:10	116.173
2:00-2:10	50.821	2:10-2:20	63.655	2:00-2:10	207.610	2:10-2:20	98.936
2:10-2:20	58.025	2:20-2:30	82.418	2:10-2:20	219.816	2:20-2:30	36.553
2:20-2:30	81.752	2:30-2:40	26.761	2:20-2:30	95.132	2:30-2:40	23.226
2:30-2:40	82.131	2:40-2:50	46.603	2:30-2:40	57.422	2:40-2:50	58.616
2:40-2:50	86.500	2:50-3:00	106.745	2:40-2:50	85.744	2:50-3:00	43.403
2:50-3:00	24.735	3:00-3:10	106.967	2:50-3:00	55.123	3:00-3:10	152.071
3:00-3:10	90.675	3:10-3:20	94.204	3:00-3:10	61.418	3:10-3:20	97.959
3:10-3:20	122.547	3:20-3:30	83.630	3:10-3:20	97.968	3:20-3:30	27.445
3:20-3:30	124.115	3:30-3:40	37.502	3:20-3:30	117.098	3:30-3:40	131.619
3:30-3:40	72.444	3:40-3:50	38.154	3:30-3:40	86.969	3:40-3:50	187.837
3:40-3:50	74.063	3:50-4:00	59.175	3:40-3:50	85.651	3:50-4:00	87.927
3:50-4:00	68.667	4:00-4:10	103.604	3:50-4:00	95.047	4:00-4:10	59.651
4:00-4:10	56.565	4:10-4:20	74.445	4:00-4:10	55.593	4:10-4:20	54.820
4:10-4:20	51.905	4:20-4:30	44.837	4:10-4:20	50.422	4:20-4:30	38.683
4:20-4:30	70.602	4:30-4:40	42.341	4:20-4:30	85.407	4:30-4:40	55.758
4:30-4:40	90.392	4:40-4:50	62.079	4:30-4:40	71.007	4:40-4:50	30.510
4:40-4:50	74.329	4:50-5:00	89.274	4:40-4:50	53.689	4:50-5:00	66.187
4:50-5:00	72.970	5:00-5:10	87.441	4:50-5:00	104.032	5:00-5:10	85.652
5:00-5:10	90.968	5:10-5:20	61.094	5:00-5:10	119.955	5:10-5:20	129.721
5:10-5:20	120.433	6:00-6:10	8.011	5:10-5:20	107.695	5:20-5:30	83.233
5:20-5:30	81.800	6:10-6:20	11.824	5:20-5:30	53.355	5:30-5:40	48.522
5:30-5:40	79.129	18:40-18:50	22.247	5:30-5:40	91.149	5:40-5:50	91.870
5:40-5:50	67.787	18:50-19:00	89.403	5:40-5:50	100.039	5:50-6:00	156.187
5:50-6:00	75.947	19:00-19:10	118.044	5:50-6:00	77.610	6:00-6:10	86.900

注：购电量单位为 kWh。

表 6（续）

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
6:00-6:10	73.647	19:10-19:20	71.620	6:00-6:10	61.391	6:10-6:20	77.393
8:10-8:20	48.126	19:20-19:30	7.485	6:10-6:20	36.847	6:20-6:30	134.490
8:20-8:30	32.274	19:30-19:40	46.963	6:20-6:30	7.267	6:30-6:40	69.700
8:30-8:40	7.113	19:40-19:50	54.278	6:50-7:00	0.878	6:40-6:50	44.549
9:00-9:10	0.719	19:50-20:00	7.112	7:00-7:10	8.075	6:50-7:00	78.537
9:10-9:20	1.575	20:10-20:20	28.025	7:40-7:50	2.792	7:00-7:10	46.146
11:10-11:20	49.209	20:20-20:30	83.120	9:30-9:40	38.953	7:10-7:20	2.191
11:20-11:30	59.014	20:30-20:40	47.400	9:40-9:50	37.123	10:30-10:40	39.651
12:30-12:40	39.240	21:00-21:10	5.401	10:00-10:10	25.978	10:40-10:50	64.086
12:40-12:50	4.670	21:10-21:20	85.653	10:10-10:20	19.358	10:50-11:00	33.098
15:20-15:30	36.515	21:20-21:30	134.803	10:50-11:00	11.902	11:00-11:10	82.976
15:30-15:40	27.843	21:30-21:40	77.563	14:00-14:10	9.734	11:10-11:20	105.955
15:40-15:50	34.574	21:40-21:50	77.066	14:10-14:20	2.411	11:20-11:30	50.126
15:50-16:00	68.729	21:50-22:00	77.142	14:20-14:30	32.238	16:40-16:50	30.259
16:00-16:10	68.876	22:00-22:10	51.135	14:30-14:40	81.126	16:50-17:00	88.047
16:10-16:20	24.117	22:10-22:20	64.903	14:40-14:50	109.520	17:00-17:10	53.038
16:20-16:30	6.229	22:20-22:30	89.957	14:50-15:00	127.655	17:10-17:20	45.251
16:30-16:40	7.714	22:30-22:40	31.678	15:00-15:10	87.016	17:20-17:30	153.047
16:40-16:50	18.457	22:40-22:50	3.982	15:10-15:20	16.618	17:30-17:40	48.957
17:20-17:30	12.580	22:50-23:00	34.883	15:50-16:00	74.304	17:40-17:50	94.473
17:30-17:40	10.639	23:00-23:10	60.925	16:00-16:10	50.583	17:50-18:00	95.463
17:50-18:00	36.512	23:10-23:20	51.830	16:10-16:20	8.921	18:00-18:10	78.405
18:00-18:10	36.490	23:20-23:30	69.352	16:20-16:30	40.449	18:10-18:20	83.956
18:10-18:20	59.618	23:30-23:40	47.221	16:30-16:40	56.464	18:20-18:30	102.502
18:20-18:30	49.983	23:40-23:50	53.406	16:40-16:50	20.513	18:30-18:40	105.348
18:30-18:40	44.925	23:50-24:00	15.002	17:00-17:10	14.728	18:40-18:50	123.868
18:40-18:50	75.231			17:10-17:20	30.222	18:50-19:00	105.472
18:50-19:00	93.717			17:20-17:30	45.464	19:00-19:10	71.000
19:00-19:10	64.401			17:30-17:40	85.667	19:10-19:20	54.474
19:10-19:20	54.440			17:40-17:50	126.382	19:20-19:30	110.100
19:20-19:30	28.717			17:50-18:00	64.865	19:30-19:40	69.563
19:30-19:40	20.943			18:00-18:10	87.160	19:40-19:50	113.248
19:40-19:50	18.841			18:10-18:20	175.181	19:50-20:00	152.345
19:50-20:00	52.105			18:20-18:30	225.488	20:00-20:10	80.085
20:00-20:10	86.560			18:30-18:40	153.460	20:10-20:20	34.924
20:10-20:20	89.664			18:40-18:50	136.645	20:20-20:30	32.125

注：购电量单位为 kWh。

表 6（续）

2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23		2025.12.21	
时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
20:20–20:30	67.498			18:50–19:00	173.695	20:30–20:40	53.948
20:30–20:40	31.640			19:00–19:10	178.748	20:40–20:50	55.124
20:40–20:50	20.058			19:10–19:20	204.860	20:50–21:00	31.565
20:50–21:00	21.077			19:20–19:30	199.505	21:00–21:10	79.322
21:00–21:10	59.663			19:30–19:40	90.005	21:10–21:20	90.242
21:10–21:20	94.068			19:40–19:50	49.275	21:20–21:30	60.650
21:20–21:30	83.280			19:50–20:00	162.192	21:30–21:40	82.170
21:30–21:40	70.466			20:00–20:10	181.567	21:40–21:50	141.824
21:40–21:50	91.764			20:10–20:20	201.602	21:50–22:00	150.552
21:50–22:00	88.823			20:20–20:30	168.717	22:00–22:10	66.582
22:00–22:10	46.448			20:30–20:40	148.685	22:10–22:20	31.520
22:10–22:20	28.393			20:40–20:50	177.973	22:20–22:30	59.847
22:20–22:30	47.825			20:50–21:00	197.302	22:30–22:40	40.224
22:30–22:40	15.497			21:00–21:10	153.335	22:40–22:50	66.443
22:40–22:50	39.479			21:10–21:20	190.020	22:50–23:00	109.292
22:50–23:00	90.890			21:20–21:30	277.162	23:00–23:10	88.972
23:00–23:10	15.202			21:30–21:40	204.007	23:10–23:20	53.455
23:10–23:20	2.744			21:40–21:50	172.215	23:20–23:30	28.452
23:20–23:30	76.705			21:50–22:00	189.627	23:30–23:40	104.254
23:30–23:40	121.660			22:00–22:10	78.450	23:40–23:50	103.432
23:40–23:50	79.317			22:10–22:20	85.971	23:50–24:00	96.072
23:50–24:00	46.488			22:20–22:30	208.817		
				22:30–22:40	176.917		
				22:40–22:50	106.424		
				22:50–23:00	126.557		
				23:00–23:10	75.235		
				23:10–23:20	88.387		
				23:20–23:30	186.208		
				23:30–23:40	170.776		
				23:40–23:50	71.383		
				23:50–24:00	2.677		

注：购电量单位为 kWh。

七、 问题三的模型与求解

在此写入问题三的模型构建、算法实现、结果分析和小结。

八、 模型检验与稳健性分析

报告误差、对照基线、敏感性分析、边界情形和适用范围；所有正式数值应由代码生成。

九、 结论、优缺点与推广

概括各问最重要的定量结论，说明方法优势、局限与可推广方向。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于赛前仓库与论文模板搭建；正式比赛中的具体用途、提示过程、人工修改与结果核验将在提交前补充。，详细使用情况见支撑材料。

AI 工具使用详情

工具信息

项目	填写内容
工具名称	ChatGPT Codex
版本或型号	赛时填写实际使用型号
使用日期	赛时填写实际日期范围

具体使用目的和环节

赛时逐项记录语言润色、代码调试、资料整理或其他使用环节及其对应论文位置。

主要提示方式与使用过程

赛时保留具有代表性的提示与迭代记录，不记录参赛者姓名、学校或赛区信息。

采纳、人工修改与核验

赛时记录每项输出的采纳情况、人工修改和独立复核方法。

人工核验清单

- 1) 核对公式推导、单位、边界条件和符号一致性；
- 2) 在独立环境中运行全部代码并复现论文表图；
- 3) 核验引用、数据来源和事实陈述；
- 4) 确认核心建模与分析由参赛队主导；
- 5) 确认论文声明与本详情文件一致。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范（2026 年修订稿）[S]. 2026.

A 代码与补充材料说明

完整代码保存在仓库的 `src/` 目录；本附录仅列出理解算法所必需的关键流程或补充结果。