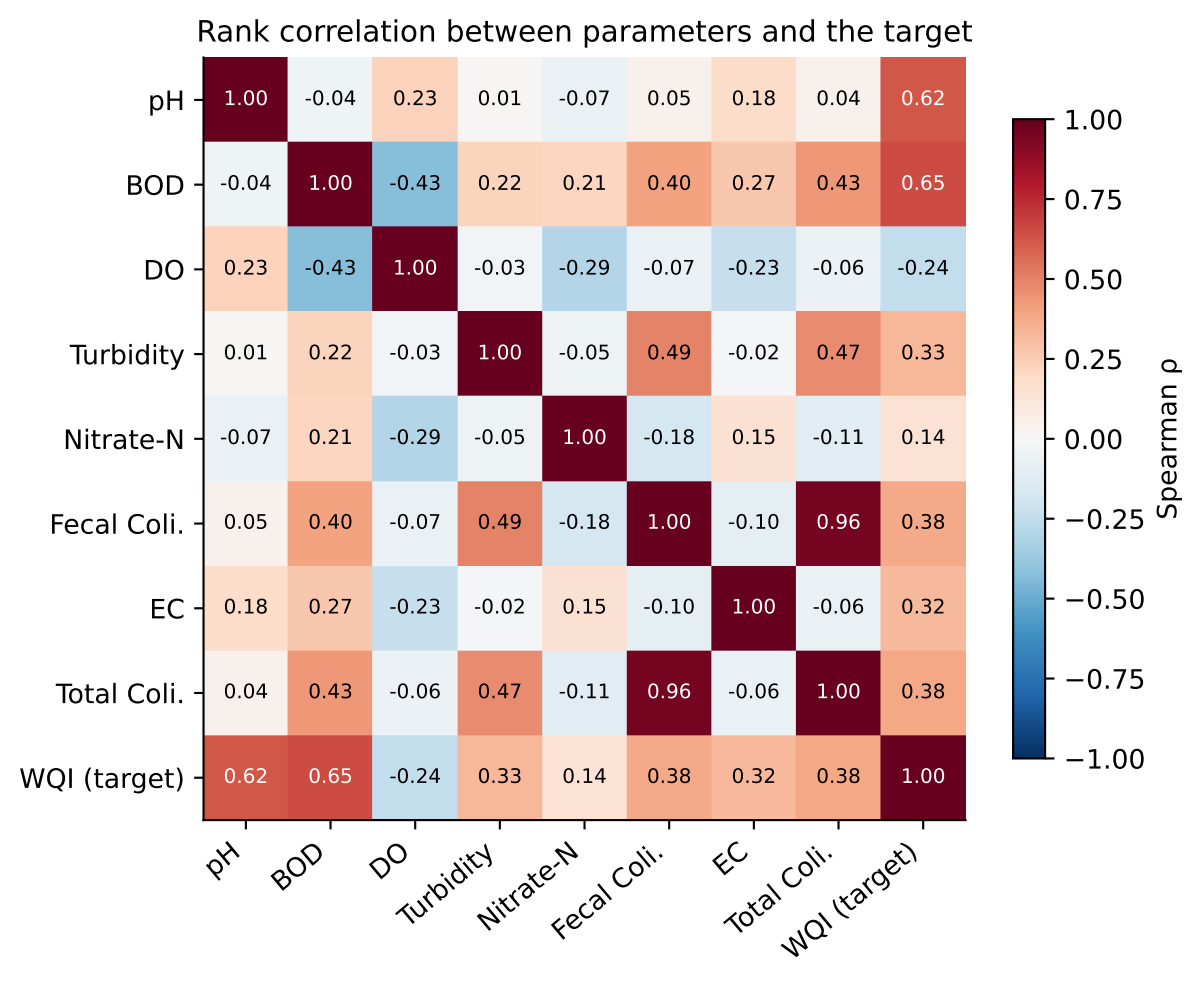
Rank correlation between parameters and the target
pH
BOD
DO
Turbidity
Nitrate-N
Fecal Coli.
EC
Total Coli.
WQI (target)
1.00 -0.04 0.23 0.01 -0.07 0.05 0.18 0.04 0.62
-0.04 1.00 -0.43 0.22 0.21 0.40 0.27 0.43 0.65
0.23 -0.43 1.00 -0.03 -0.29 -0.07 -0.23 -0.06 -0.24
0.01 0.22 -0.03 1.00 -0.05 0.49 -0.02 0.47 0.33
-0.07 0.21 -0.29 -0.05 1.00 -0.18 0.15 -0.11 0.14
0.05 0.40 -0.07 0.49 -0.18 1.00 -0.10 0.96 0.38
0.18 0.27 -0.23 -0.02 0.15 -0.10 1.00 -0.06 0.32
0.04 0.43 -0.06 0.47 -0.11 0.96 -0.06 1.00 0.38
0.62 0.65 -0.24 0.33 0.14 0.38 0.32 0.38 1.00
Spearman ρ
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00