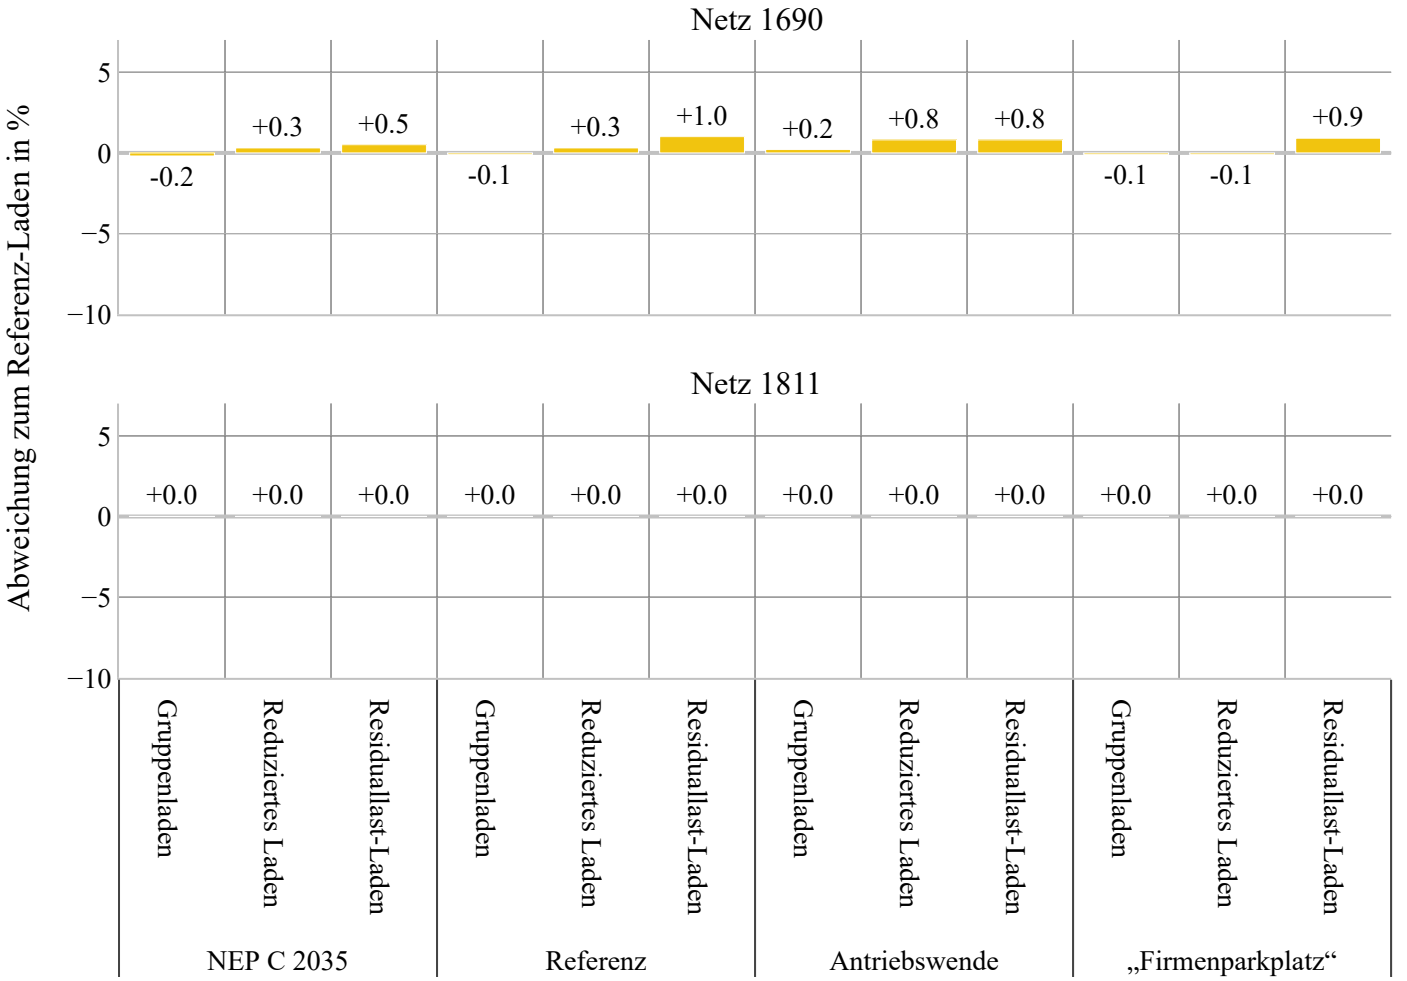
Netz 1690
Netz 1811
Abweichung zum Referenz-Laden in %
5
0
−5
−10
-0.2
+0.3
+0.5
-0.1
+0.3
+1.0
+0.2
+0.8
+0.8
-0.1
-0.1
+0.9
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
+0.0
Gruppenladen
Reduziertes Laden
Residuallast-Laden
NEP C 2035
Referenz
Antriebswende
„Firmenparkplatz“