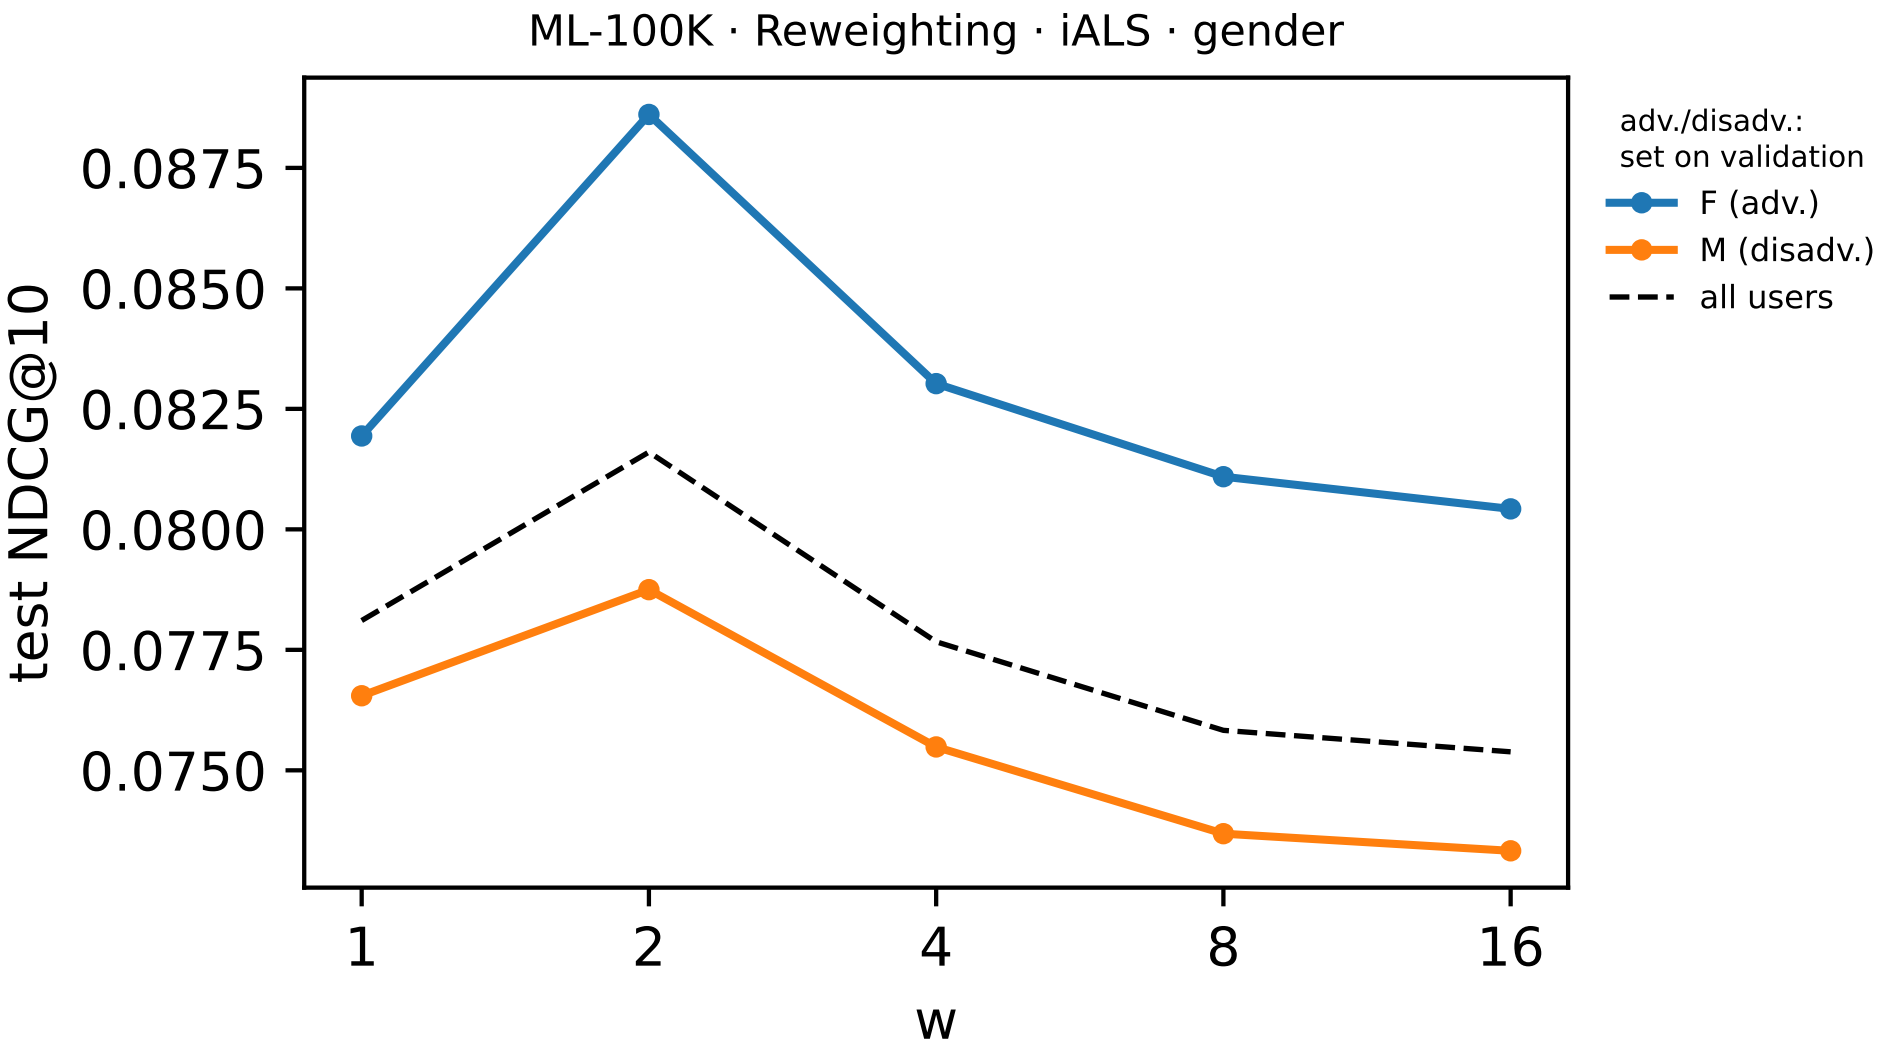
ML-100K · Reweighting · iALS · gender
test NDCG@10
0.0875
0.0850
0.0825
0.0800
0.0775
0.0750
1
2
4
8
16
w
adv./disadv.:
set on validation
F (adv.)
M (disadv.)
all users