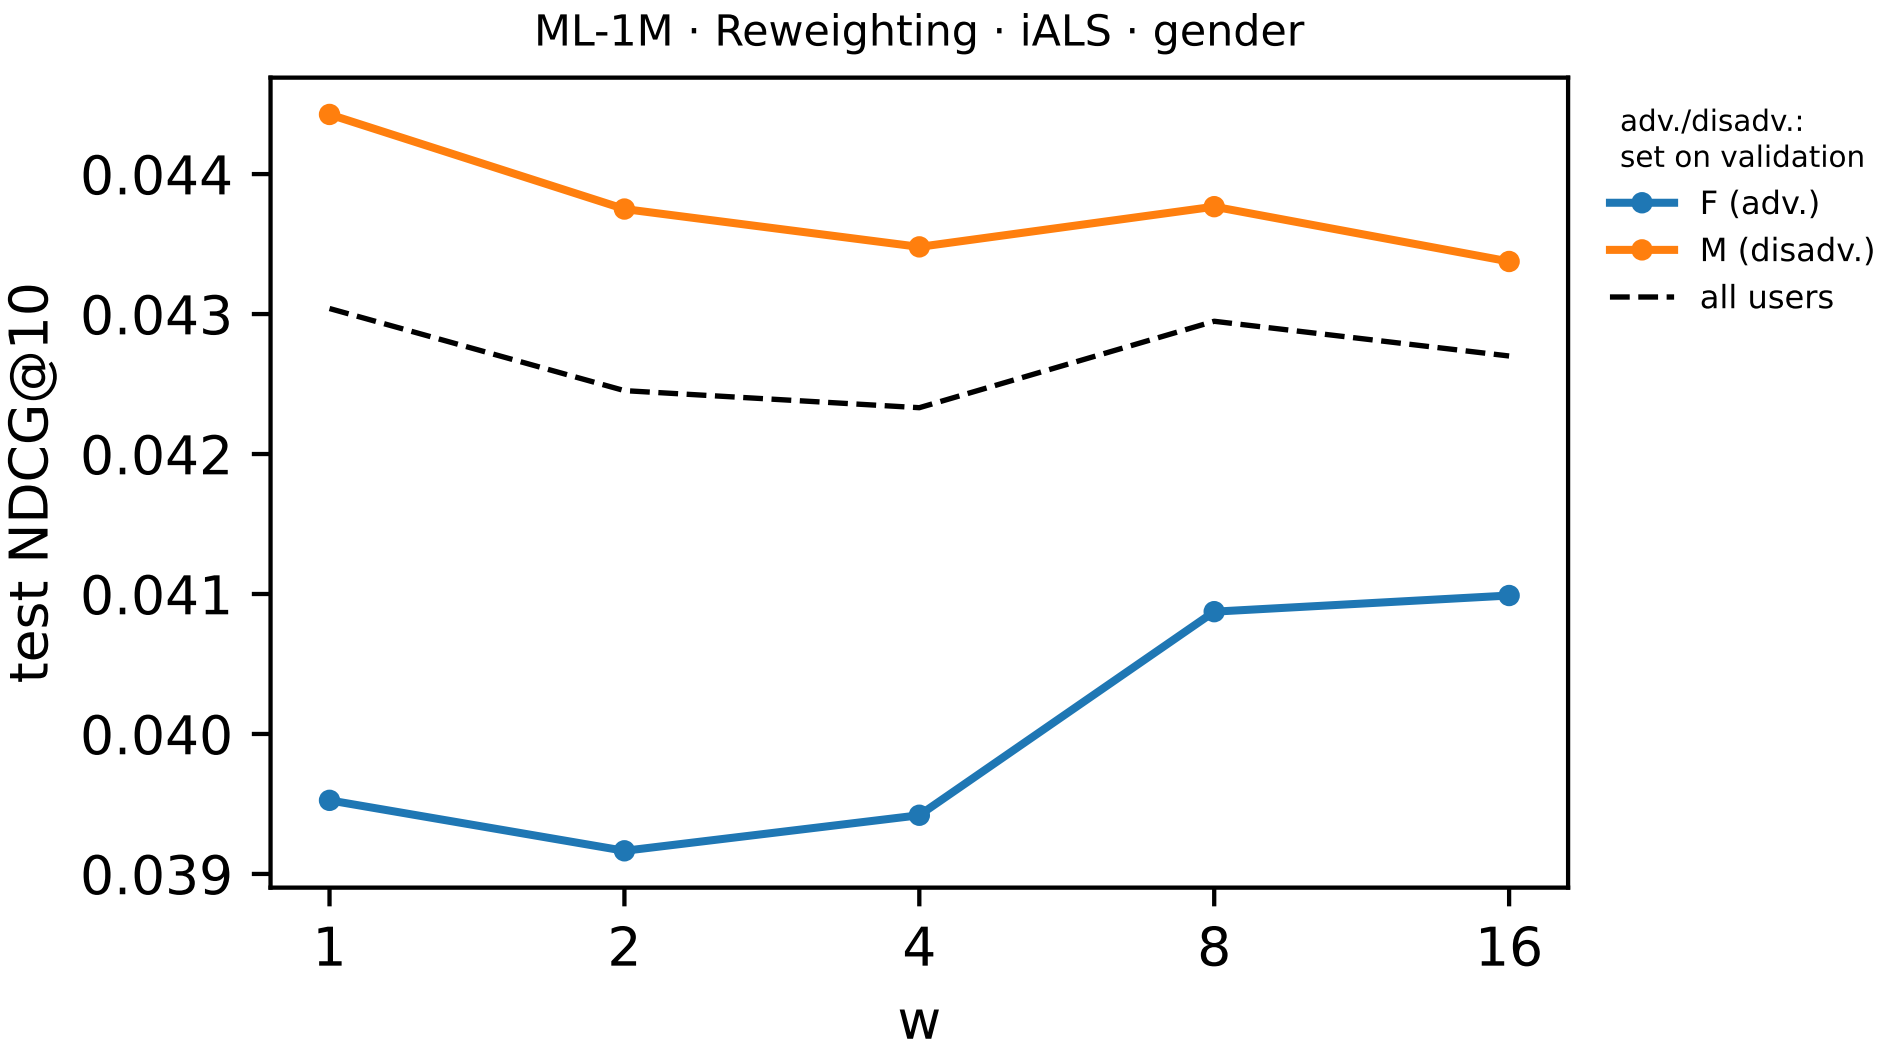
ML-1M · Reweighting · iALS · gender
test NDCG@10
0.044
0.043
0.042
0.041
0.040
0.039
1
2
4
8
16
w
adv./disadv.:
set on validation
F (adv.)
M (disadv.)
all users