입력 조건

온도	Preheat	습도				
		50%	30%	60%	80%	50%
15도		2	3	4	5	6
25도	25도, 50%	1, 7,17	8	9	10	11
35도		12	13	14	15	16
Hours	3hrs	2hrs	2hrs	2hrs	2hrs	2hrs

[총 35시간]

IP별 검증 Item

- 검증 Mode
  - Int LDO / Clock mode
  - Ext LDO / Clock mode
- 온습도센서(SHT41)와 동시 동작
  - timing sync 필요

		Spec (온습도 별)	Comment
CDC	Noise	~ fF	
	평균값	~ fF	
	민감도	~ fF/℃	
		~fF/RH	
OSC	Noise	~ Hz	
	평균값	~ Hz	
	민감도	~ Hz/℃	
		~ Hz/RH	
	Phase Noise	~ dB/Hz	SMA로 나오는 signal을 Spectrum Analyzer을 통해 측정
TS	Noise	~ ℃	
	평균값	~ ℃	

예제)　*조건이 다름

입력 조건

■ **CDC T/H 환경**

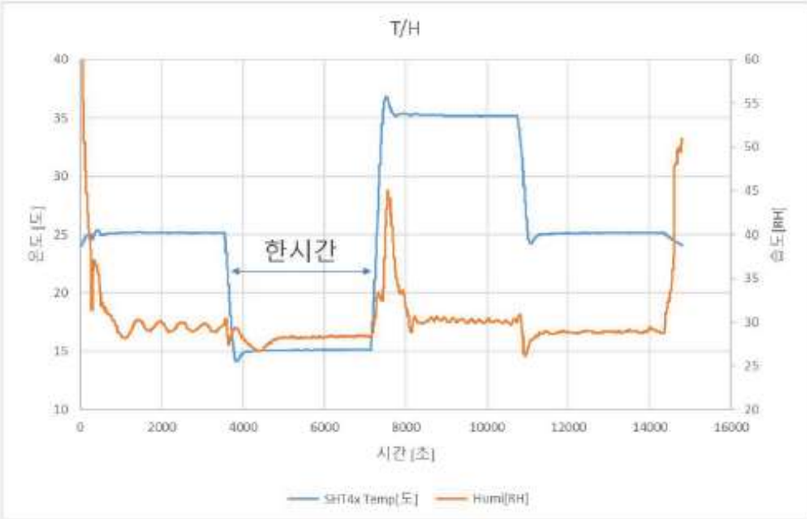

구간별 평균값
구간별 표준편차
민감도: 온도에 따른 변화량
반복성 @ 25도

예제

온도[C]	25.0000	15.0000	35.0000	25.0000
3142c_cdc평균[fF]	1874.135	1919.628	1829.916	

온도[C]	25.0000	15.0000	35.0000
3142c_cdc민감도[fF/C]	-4.54932	-4.48562	

온도[C]	25.0000	15.0000	35.0000	25.0000
3142c_cdc표준편차[fF]	0.672694	8.163796	0.833146	

온도[C]	25.0000
3142c_cdc25도 반복성[fF]	

결과 파형

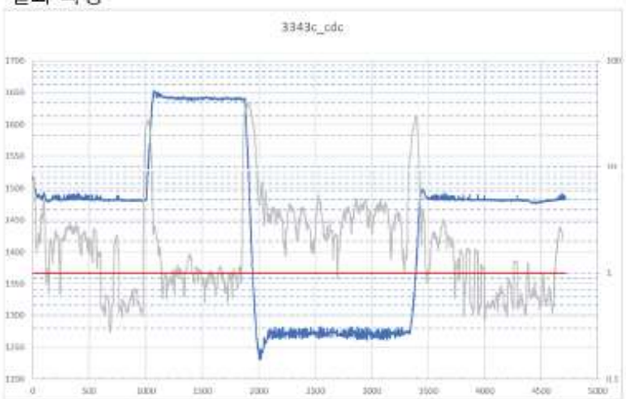

□ 검증 결과

■ CDC

- VSC와 Bare

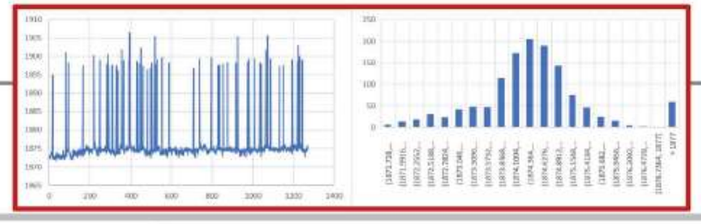

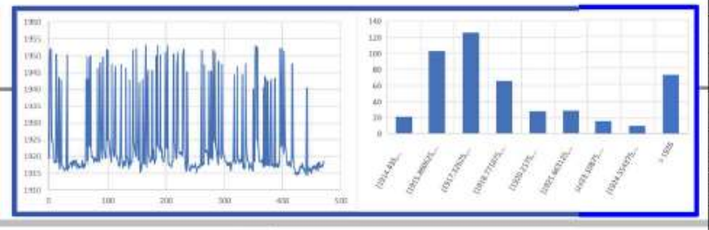

.	SAW freq [GHz]	SAW Cap [pF]	wf. #
vsc	~1.8	~1.1	W3142
vsc	~2.8	~0.77	W3162
vsc	~3.8	~0.55	W3186
Bare	~1.8	~1	W3143
Bare	~2.8	~0.7	W3343
Bare	~3.8	~0.5	W3626