



ИСПЫТАНИЯ ГРУНТОВ МЕТОДОМ ТРЕХОСНОГО
СЖАТИЯ (ГОСТ 12248.3-2020)

Протокол испытаний №			
Заказчик:			
Объект:			
Привязка пробы (скв.; глубина отбора):		ИГЭ/РГЭ:	
Лабораторный номер №:			
Наименование грунта:			


ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРУНТА

ρ_s , г/см ³	ρ , г/см ³	ρ_d , г/см ³	n, %	e, ед.	W, %	S _r , д.е.	I _p , %	I _L , ед.	I _r , %

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ

Режим испытания:	КД, девиаторное нагружение в кинематическом режиме			
Боковое давление σ'_3 , МПа:	0,450	K_0 , д.е.:	0,80	
Оборудование:	ЛИГА КЛ-1С, АСИС ГТ.2.0.5, GIESA UP-25a			
Параметры образца:	Высота, мм:	76,00	Диаметр, мм:	38,00

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ

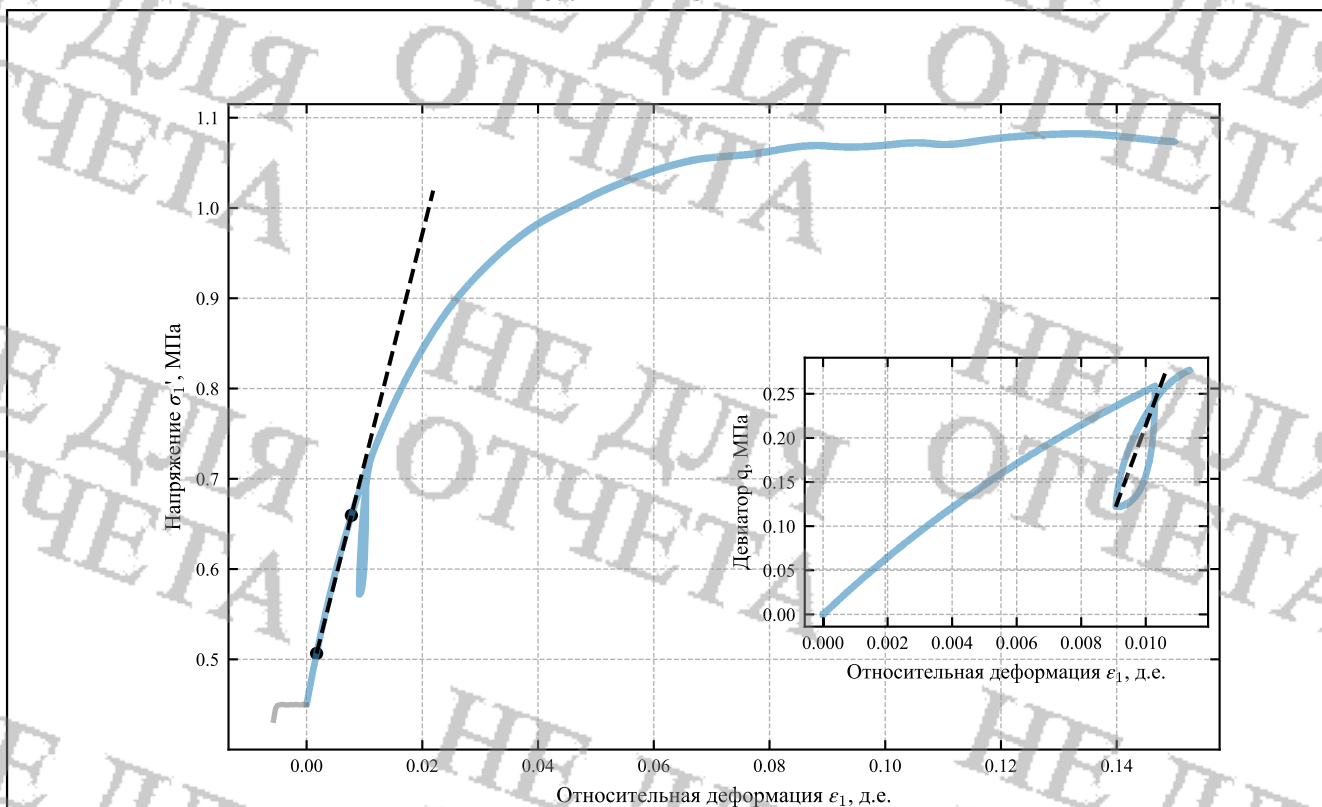

Модуль деформации E, МПа:	25,4
Модуль деформации E ₅₀ , МПа:	22,8
Коэффициент поперечной деформации ν, д.е.:	0,34
Модуль повторного нагружения E _{ur} , МПа:	98,8
Примечание:	-

Исполнители:

Жмылёв Д.А., Старостин П.А., Чалая Т.А., Михалева О.В.

Исполнительный директор / нач. ИЛ:

Горшков Е.С., Доронин С.А.

Научный руководитель ИЛ:

Семенова О.В.

Главный инженер:

Академик РАЕН Озмидов О.Р. / к.т.н. Череповский А.В.

Жидков И.М.

Номер документа №:

Дата:

Лист:

1/1