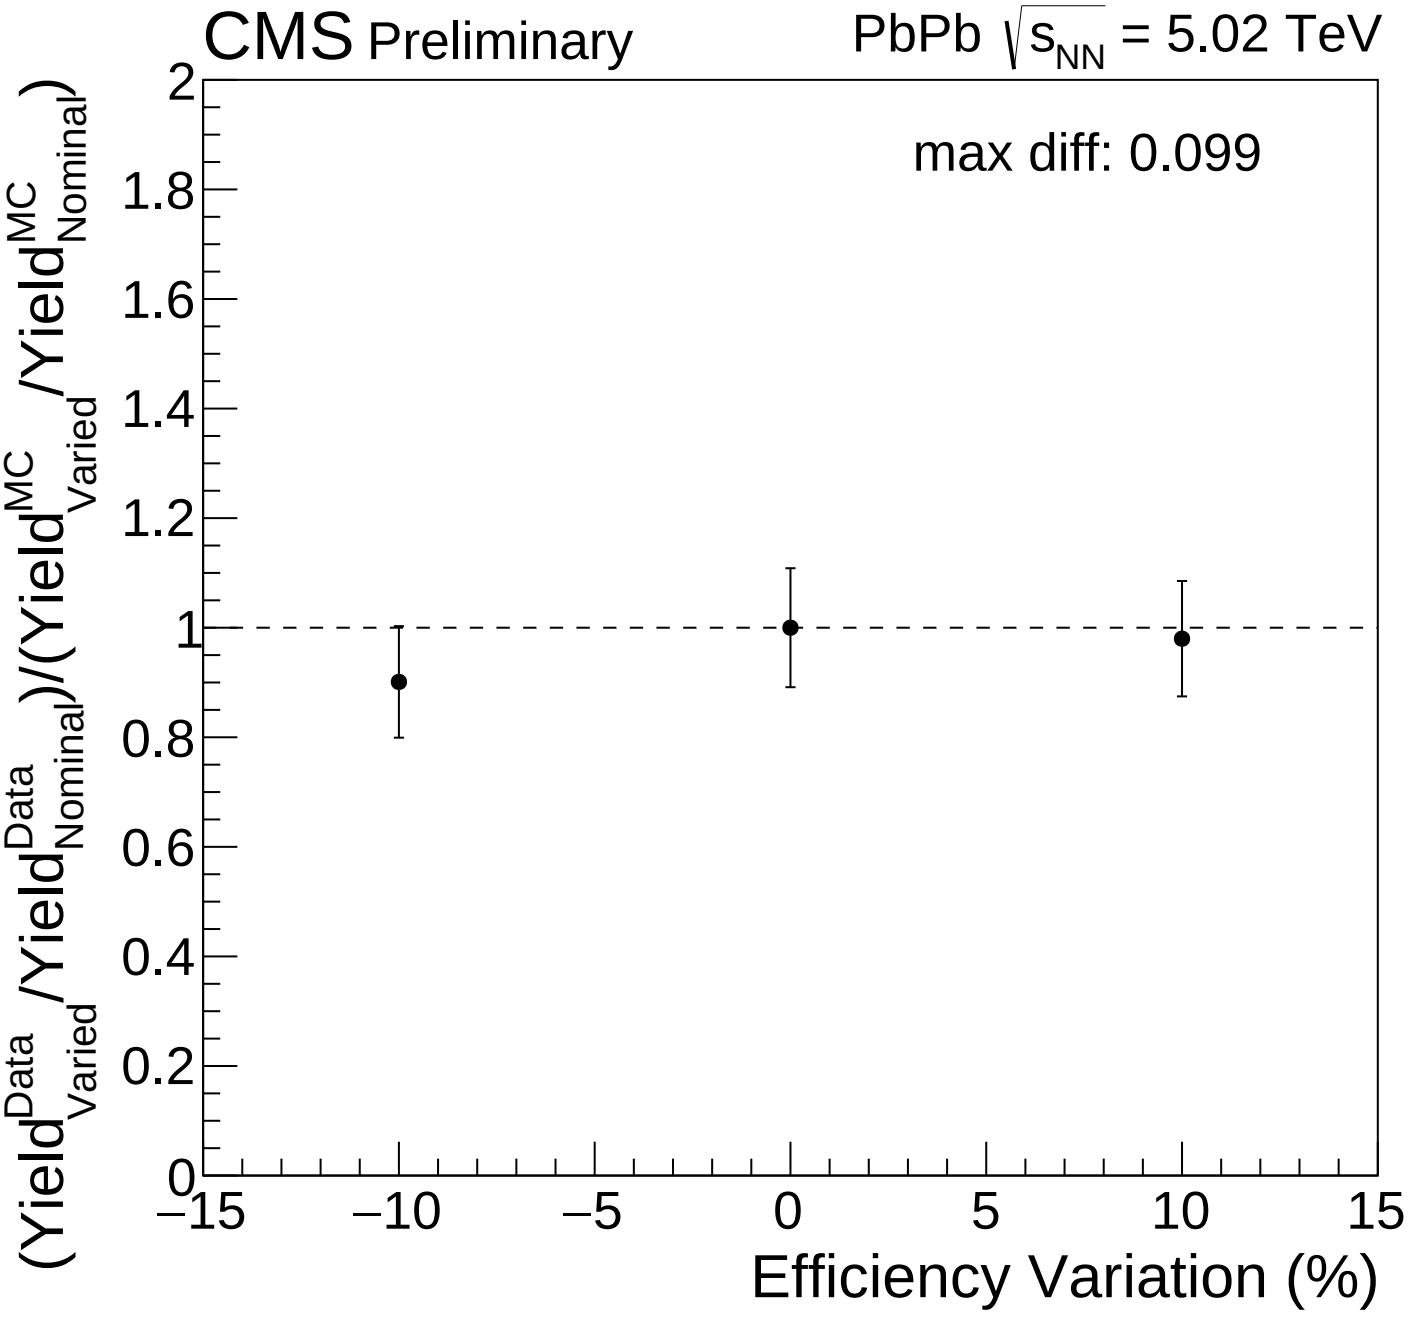
CMS Preliminary
PbPb $\sqrt{s_{NN}}$ = 5.02 TeV
max diff: 0.099
$(Yield^{Data}_{Varied}/Yield^{Data}_{Nominal})/(Yield^{MC}_{Varied}/Yield^{MC}_{Nominal})$
Efficiency Variation (%)
2
1.8
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–15
–10
–5
0
5
10
15