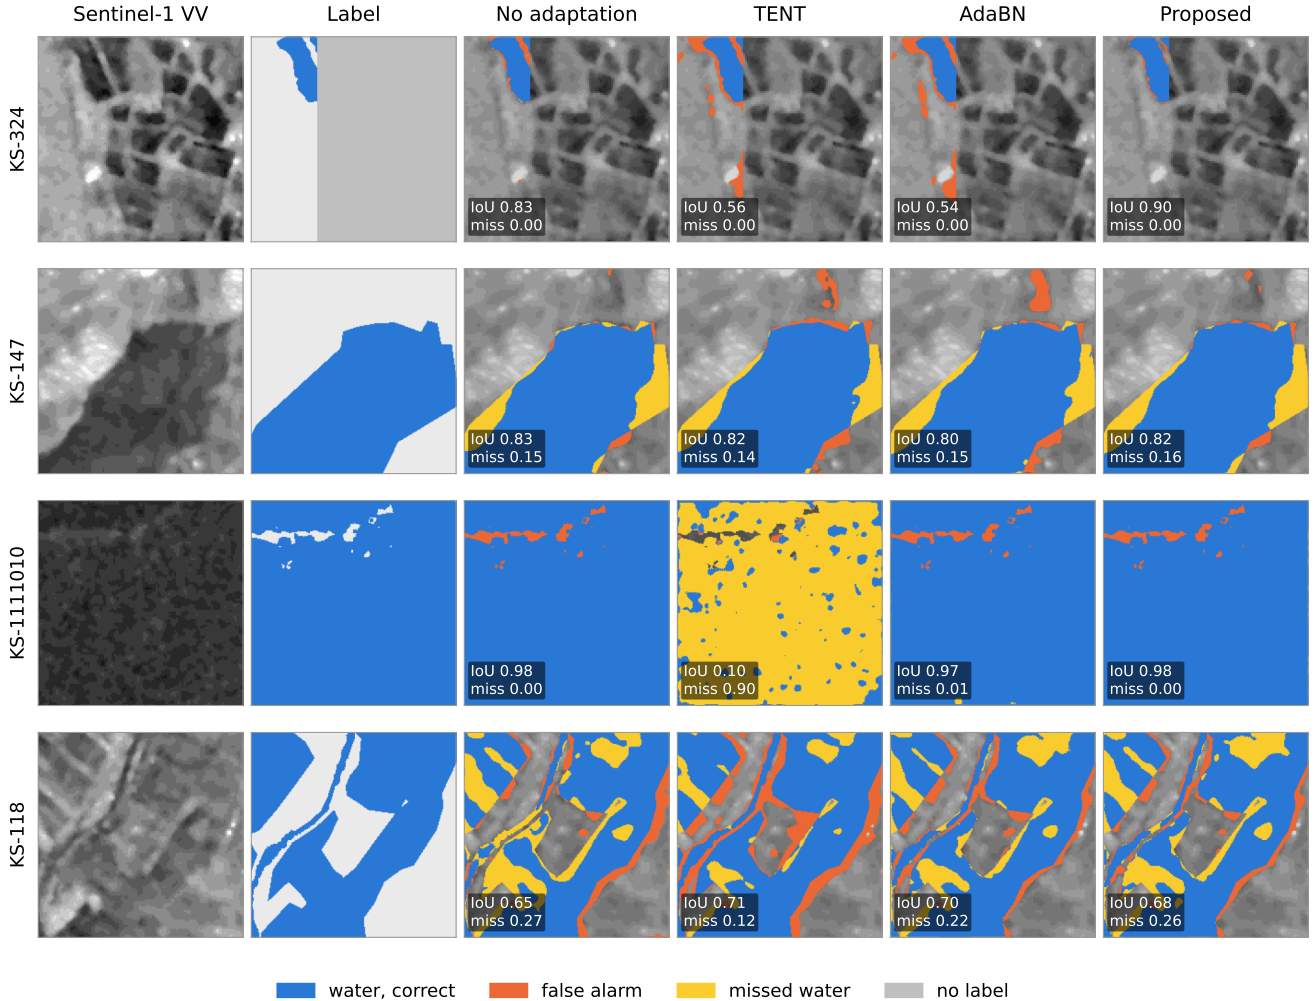

Sentinel-1 VV
Label
No adaptation
TENT
AdaBN
Proposed
KS-324
KS-147
KS-1111010
KS-118
IoU 0.83
miss 0.00
IoU 0.56
miss 0.00
IoU 0.54
miss 0.00
IoU 0.90
miss 0.00
IoU 0.83
miss 0.15
IoU 0.82
miss 0.14
IoU 0.80
miss 0.15
IoU 0.82
miss 0.16
IoU 0.98
miss 0.00
IoU 0.10
miss 0.90
IoU 0.97
miss 0.01
IoU 0.98
miss 0.00
IoU 0.65
miss 0.27
IoU 0.71
miss 0.12
IoU 0.70
miss 0.22
IoU 0.68
miss 0.26
water, correct
false alarm
missed water
no label