




١١ مليار م^٣ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة عام ٢٠٢١/٢٠٢٠

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق ٢٣ / ٦ / ٢٠٢٢ النشرة السنوية لإحصاءات المياه النقية والصرف الصحى عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ وكان من أهم مؤشرات ما يلى :

مياه الشرب النقية

- بلغ إجمالى كمية المياه النقية المنتجة ١١ مليار م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

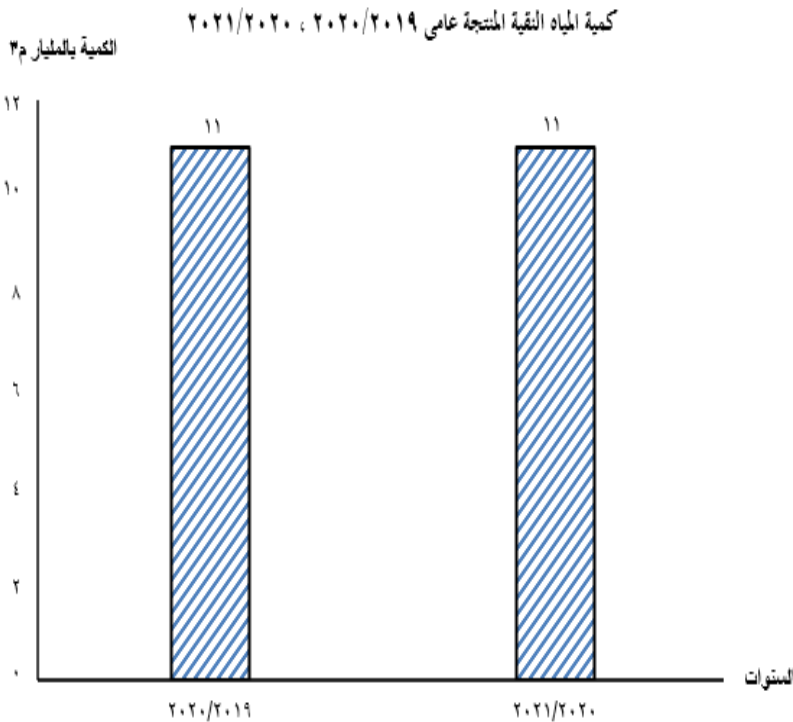

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة

من المياه السطحية (نهر النيل)

١١١٩ محطة بكمية انتاج قدرها

٩.٩ مليار م^٣ عام

٢٠٢١/٢٠٢٠.

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة

من المياه الإرتوازية ١٥٨٠ محطة

بكمية انتاج قدرها مليار م^٣

عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية

المنتجة من مياه الآبار ٤٥ محطة بكمية

انتاج قدرها ٠.٠٨ مليار م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

- بلغ إجمالى عدد محطات المياه النقية المنتجة من مياه البحار (التحلية) ٣٢ محطة بكمية انتاج قدرها

٠.٠٥ مليار م^٣ عام ٢٠٢١/٢٠٢٠.

- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة ١٠٦.٨ م^٣ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ١١٠.١ م^٣ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- بلغ متوسط نصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة ٨٢.٦ م^٣ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٨٤.٧ م^٣ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ .
- بلغت نسبة الفاقد من المياه ٢٧.٩٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٢٨.٤٪ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة انخفاض قدرها ١.٨٪ .
- بلغت نسبة التطابق للعينات المرفوعة للفحص من محطات الانتاج للشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ٩٩.٣٪ ، بينما بلغت هذه النسبة لمحطات الانتاج التابعة لهيئة قناة السويس ٩٦.٨٪ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .
- وبلغت نسبة التطابق فى شبكات التوزيع للشركات التابعة للشركة القابضة ٩٧.٢٪ بينما بلغت ٩٦.٤٪ لشبكات التوزيع التابعة لهيئة قناة السويس عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ .

الصرف الصحي

- بلغ اجمالى عدد محطات الصرف الصحي المعالج ٤٧٥ محطة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٤٥٥ محطة عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ٤.٤٪ .
- بلغ اجمالى كمية الصرف المعالج ٥.٢٣ مليار م^٣ عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٥.١٣ مليار م^٣ عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع قدرها ١.٩٪ .