



**SITE 20 - ASSEMBLEE NATIONALE**

## INFORMATIONS SITE

**Nom:** ASSEMBLEE NATIONALE  
**Type:** Ministère  
**Ministère:** ASSEMBLEE NATIONALE  
**Adresse:** Boulevard Triomphal  
**Ville:** LibreVille  
**Bâtiments:** 1  
**Date de Visite:** 07/12/2010  
**Equipe:** Equipe 2  
**Photo:**   
**Plan:**   
**Contact 1:** Mr ZOULA (technicien) - 07293672



## LIVRAISON ELECTRICITE

**PL:** 310085950000000 **Compteur:** 01948006 **Tension:** MT - HTA **Puissance:** 800kva kW **Transfo:** 2  
**Etat:** Bon  
**Observations:** abri compteur bien sécurisé arrivée HTA Ambowè;  
3 Centrales de refroidissement de 228.2 KW chacune

## LIVRAISON EAU

**PL:** 310085950000051 **Compteur:** 99208002 **Usage:** Sanitaire Froid, Arrosage  
**Observations:** compteur noyé; Regard inondé; Ce qui rend l'exploitation difficile.


## LIVRAISON GASOIL

**Contrat:** C090328/01 **Conso:** 400 m3/an - Non Verifiée  
**Cuves:** 500 m3 - Niveau  - Relevé   
**Equipements:** GE - Ausonia (2000) - 2 h  
**Observations:** Batteries reliées au GE; GE alimente uniquement l'éclairage et les ascenseurs;  
P=12 KW; Marque Caterpillar

## SITE 20 - ASSEMBLEE NATIONALE

### SUIVI ELECTRICITE


**Superficie:** 12000 m<sup>2</sup> **Occupants:** 350 pers **Facture 1 an:** 252.84 MCFA **Conso 1 an:** 3369.12 MWh

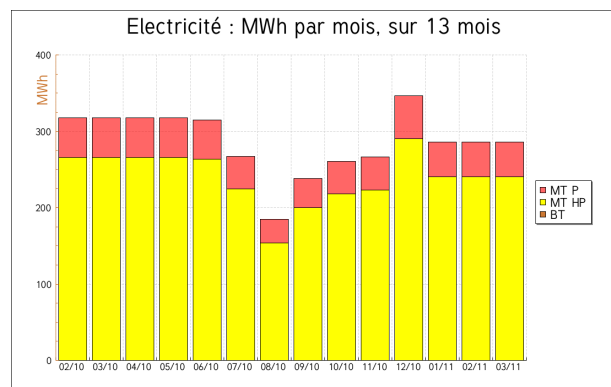

	03/2011	02/2011	03/2010	Moy. 1 an
Facture (kCFA)	20010	20010	22140	21070
Cout KWh (CFA)	69.94	69.94	69.7	76.26
PA/PS (KW)	646/670	646/670	515/670	564/670
KWh	286120	286120	317590	280760
KWh /jour	9537.29	9537.29	10586.35	9358.76
KWh /m <sup>2</sup>	23.84	23.84	26.47	23.4
KWh /hab	817.48	817.48	907.4	802.18

### SUIVI EAU

**Superficie:** 12000 m<sup>2</sup> **Occupants:** 350 pers **Facture 1 an:** 10.68 MCFA **Conso 1 an:** 22927.68 m<sup>3</sup>

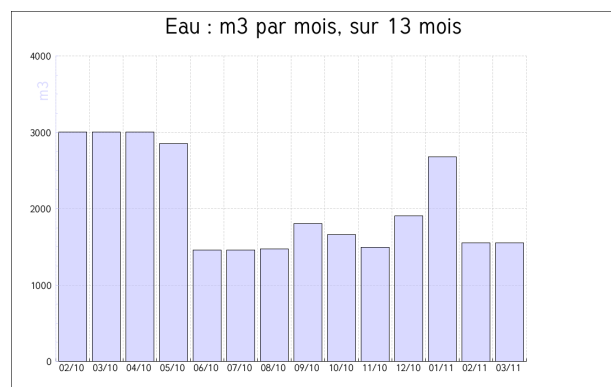

	03/2011	02/2011	03/2010	Moy. 1 an
Facture (kCFA)	680	680	1400	890
Cout m3 (CFA)	438.45	438.45	465.52	466.43
m3	1550.4	1550.4	3004.2	1910.64
L/hab/J	147.66	147.66	286.11	181.97

## SITE 20 - ASSEMBLEE NATIONALE

### BATIMENT - Assemblée Nationale

<b>Nom:</b>	Assemblée Nationale	<b>Occupants:</b>	350	<b>Etat Apparent:</b>	Bon
<b>Surface Sol:</b>	2000 m <sup>2</sup>	<b>Occupation:</b>	Journée	<b>Toiture:</b>	Terrasse plate
<b>Surface Total:</b>	12000 m <sup>2</sup>	<b>Jours:</b>	5	<b>Type:</b>	Béton
<b>Année:</b>	2000	<b>Horaires:</b>	8h - 15h30	<b>Pluie:</b>	Gouttière
<b>Niveau:</b>	6			<b>Ascenseur:</b>	0

**Observations:** ce site comprend 18 compresseurs. 9 sont en panne

### BATIMENT - Assemblée Nationale - AIR ET FROID

	Froid Service	Froids Secours	Froid HS	Centrales Air	Ventilo-Conv.
Nombre	3	0	0	9	0
Marque	Carrier			Carrier	
Modèle	30HT-225-901EE			Carrier	
Puissance	228.2 kW			30 kW	
Installation	2 SEB Monsieur Serge, Tel: 05 19 01 01				
Maintenance	2 SEB / Periodicite : Aucune				

## SITE 20 - ASSEMBLEE NATIONALE

### BATIMENT - Assemblée Nationale - EQUIPEMENTS PAR NIVEAU

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	Niveau 6
<b>Pieces</b>	.	.	.	.	.	.
Bureau	40	40	45	40	40	40
Reunion	3	3	1	1	1	1
Cantine	1	0	0	0	0	0
Infirmierie	0	1	0	0	0	0
1 atelier de soudure	1					
<b>Sanitaires</b>	.	.	.	.	.	.
Etat	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Nombre	6	5	5	5	5	5
WC	11	13	13	13	13	13
Urinoir	12	6	6	6	6	6
Lavabo	8	9	9	9	9	9
<b>Electricité</b>	.	.	.	.	.	.
Tabl. Fusible	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Tabl. Disj.	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Armoire	4	4	4	4	4	4
Schema	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Separation	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reperage	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Equipements</b>	.	.	.	.	.	.
Ordinateur	0	46	41	37	43	40
Imprimante	0	43	38	35	40	38
Photocopieuse	0	2	3	1	3	2
<b>Ecl. Pièces</b>	.	.	.	.	.	.
Basse Conso	19	114	114	119	117	121
Bloc Neon 1	T:1 n:41 PU:36	T:2 n:150 PU:36	T:2 n:200 PU:36	T:2 n:200 PU:36	T:2 n:200 PU:36	T:2 n:200 PU:36
Bloc Neon 2		T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18
<b>Ecl. Couloirs</b>	.	.	.	.	.	.
Basse Conso	200	200	200	200	200	200
Detecteur	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Interrupteur	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Tempo	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Bloc Neon 2		n:20	T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18	T:4 n:20 PU:18