


Вид Б (Сверху)

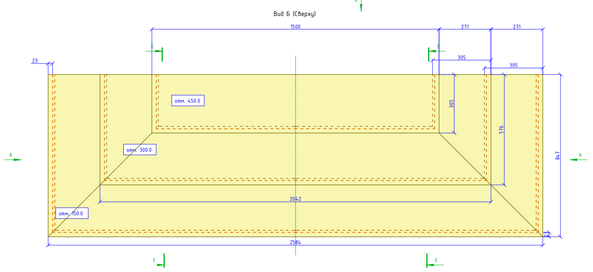


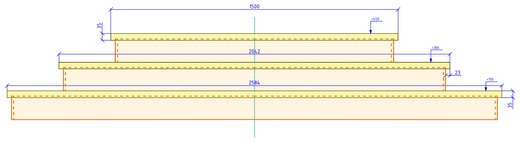


Вид А (Сбоку)



Вид В (Сзади)

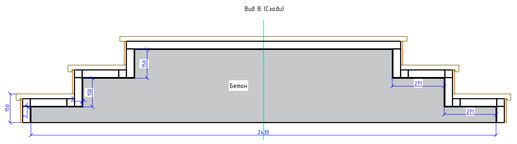

Е-Е



План расположения стоек (сечение Д-Д)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Металлокаркас: изготовить из профильной трубы 40х40х2 мм (ГОСТ 8639-82). Сварные швы по ГОСТ 5264-80 (ГОСТ 14771-76). На всех плоскостях примыкания ступеней и подступенков сварные швы зачистить заподлицо. Антикоррозийная защита каркаса - грунт-эмаль в 2 слоя.

2. Шаг и геометрия каркаса:
- отступ первой прямой поперечины от внутреннего угла каркаса - не более 100 мм;
- шаг промежуточных поперечин на прямых участках - не более 400 мм (по чертежу в свету: 273-274 мм);
- диагональные балки 45° сместить от вершины углов каркаса на 30 мм для обеспечения прохода швов.

3. Крепёжные изделия:
- ступень крепить саморезами для ДПК 4,8 х 50 мм (головка Torx, монтаж вплотную заподлицо);
- подступенки и боковую обшивку - саморезами по металлу 4,2 х 32 мм с потайной головкой (в цвет доски).

4. Схема расстановки крепежа ступеней:
- на прямых участках: по 2 самореза на каждую поперечину каркаса (отступ от переднего края ступени - 54 мм, от заднего края - 20 мм);
- на угловом стыке (45°): саморезы располагать строго по оси диагональной трубы с отступом 41-42 мм перпендикулярно от линии чистового шва.

5. Схема расстановки крепежа подступенков: по 2 самореза на каждую стойку каркаса (сверху и снизу) с отступом от торцов и краёв доски 20-25 мм.

6. Засверливание (обязательно): во избежание растрескивания композитной доски перед закручиванием саморезов выполнить предварительное засверливание отверстий:
- для ступеней - сверлом Ø4,0 мм;
- для подступенков и боковой обшивки - сверлом Ø3,5 мм.

7. Технологические зазоры:
- в диагональном стыке ступеней (45°) - термозазор 2-3 мм;
- под носиком над верхним торцом подступенка - разрезной зазор 3 мм;
- между горизонтальным настилом ступени и подступенком - дренажный зазор 3 мм.

8. Монтаж: установку ступеней и подступенков производить последовательно по направлению снизу вверх.


9. Предельные отклонения: отклонения линейных размеров сварного металлокаркаса выполнить по ГОСТ 23118-2019 (класс точности 2) - не более ±2 мм. Отклонение от плоскостности опорных поверхностей ступеней - не более 2 мм на всю длину марша.

10. Опирание настила в целевых зонах: в трапециевидных и треугольных зонах каркаса максимальный неподдержанный пролёт доски ступени между линиями крепежа не должен превышать 400 мм.


11. Защита от влаги: открытые торцы профильных труб каркаса заглушить металлическими пластинами толщиной 2 мм с обваркой по контуру (или пластиковыми торцевыми заглушками) для предотвращения коррозии изнутри.

12. Размеры для справок: размеры с десятичными долями (значения вида „63 и „71) являются справочными геометрическими величинами и служат для контроля сопряжения элементов в CAD-модели. Сборку и разметку каркаса производить по основным габаритным и межосевым размерам.


Схема горизонтальных каркасов для крепления ступеней

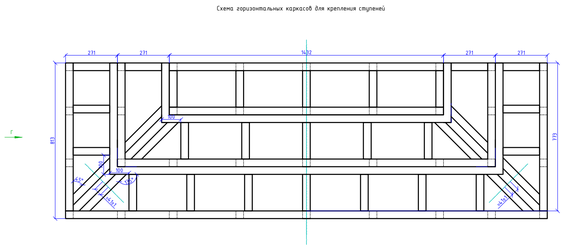

Уровень 3 (сечение Г-Г)
отм. +450.0



Уровень 2 (сечение В-В)
отм. +300.0

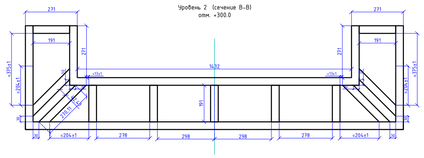

Уровень 1 (сечение В-В)
отм. +150.0




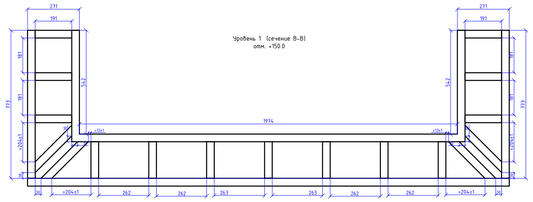



Схема почек креплений

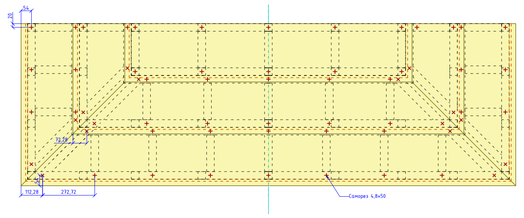

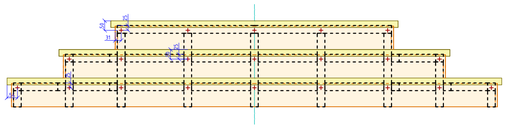




Вид Г (спереди)

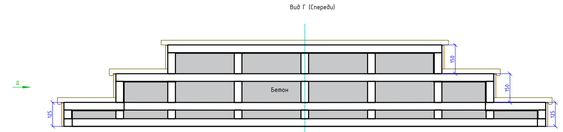

Вид Д (Сбоку)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Цацура М.Н.		10.26
Пров.		Угликов А.В.		10.26
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

ВСТГ.001.000 СБ

Лестница приставная
Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
Р		1:16
Лист		Листов 1

На бетонном основании (лестнице)

ООО «Вистегра»