
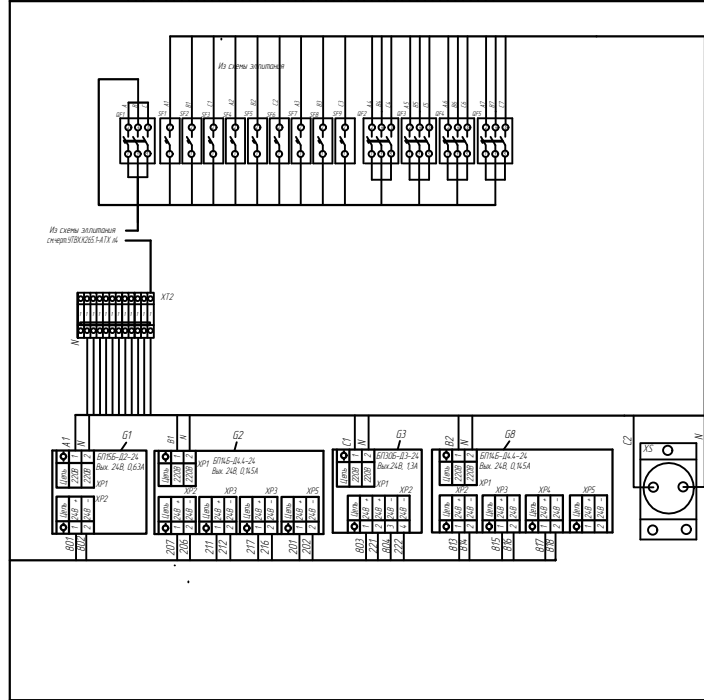


Согласовано



Взам. инд. №

Подпись и дата

Инф. инд.

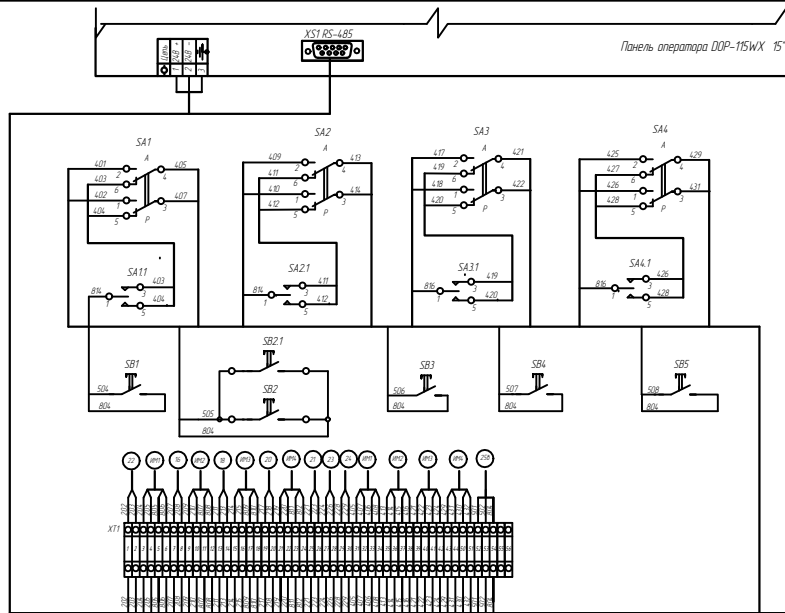

Контроллер МК-500
модуль МР-10, модуль МЦ-10 поз.Р1

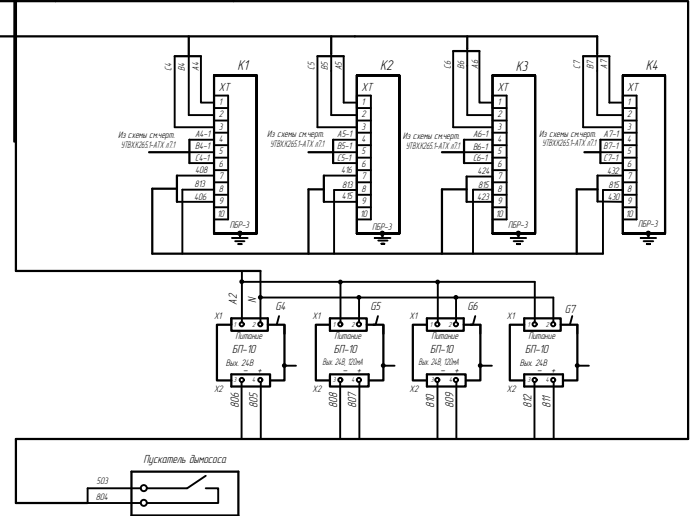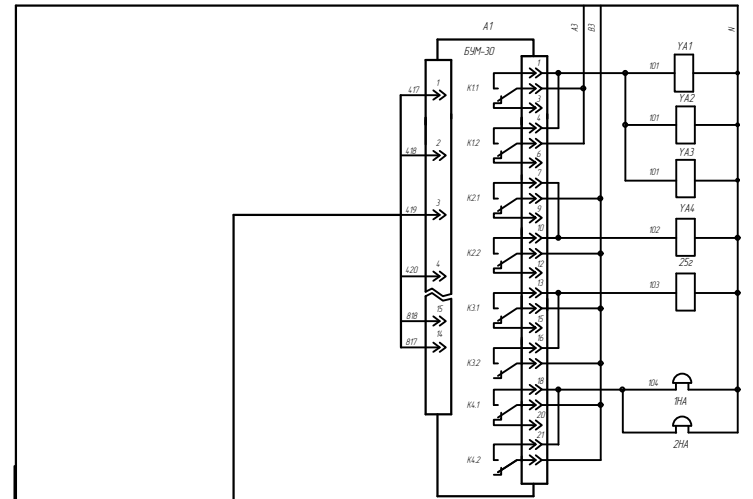

						УТВ.К.265.2-АТХ			
						Управление теплоснабжением. Корпус 265 Котельная. Котлоагрегат N1			
Изм.	Колуч.	Лист	И док.	Подпись	Дата	Система автоматизированного контроля и управления котлом (модернизация)	Стация	Лист	Листов
Разработал	Ильиных						РКД	12	12
Проверил	Власов								
Н. контроль									
Т. контроль	Шабалин								
Рук. службы	Шило					Схема монтажных соединений	АО "Сорбент" г.Пермь		

Копировал

Формат А3