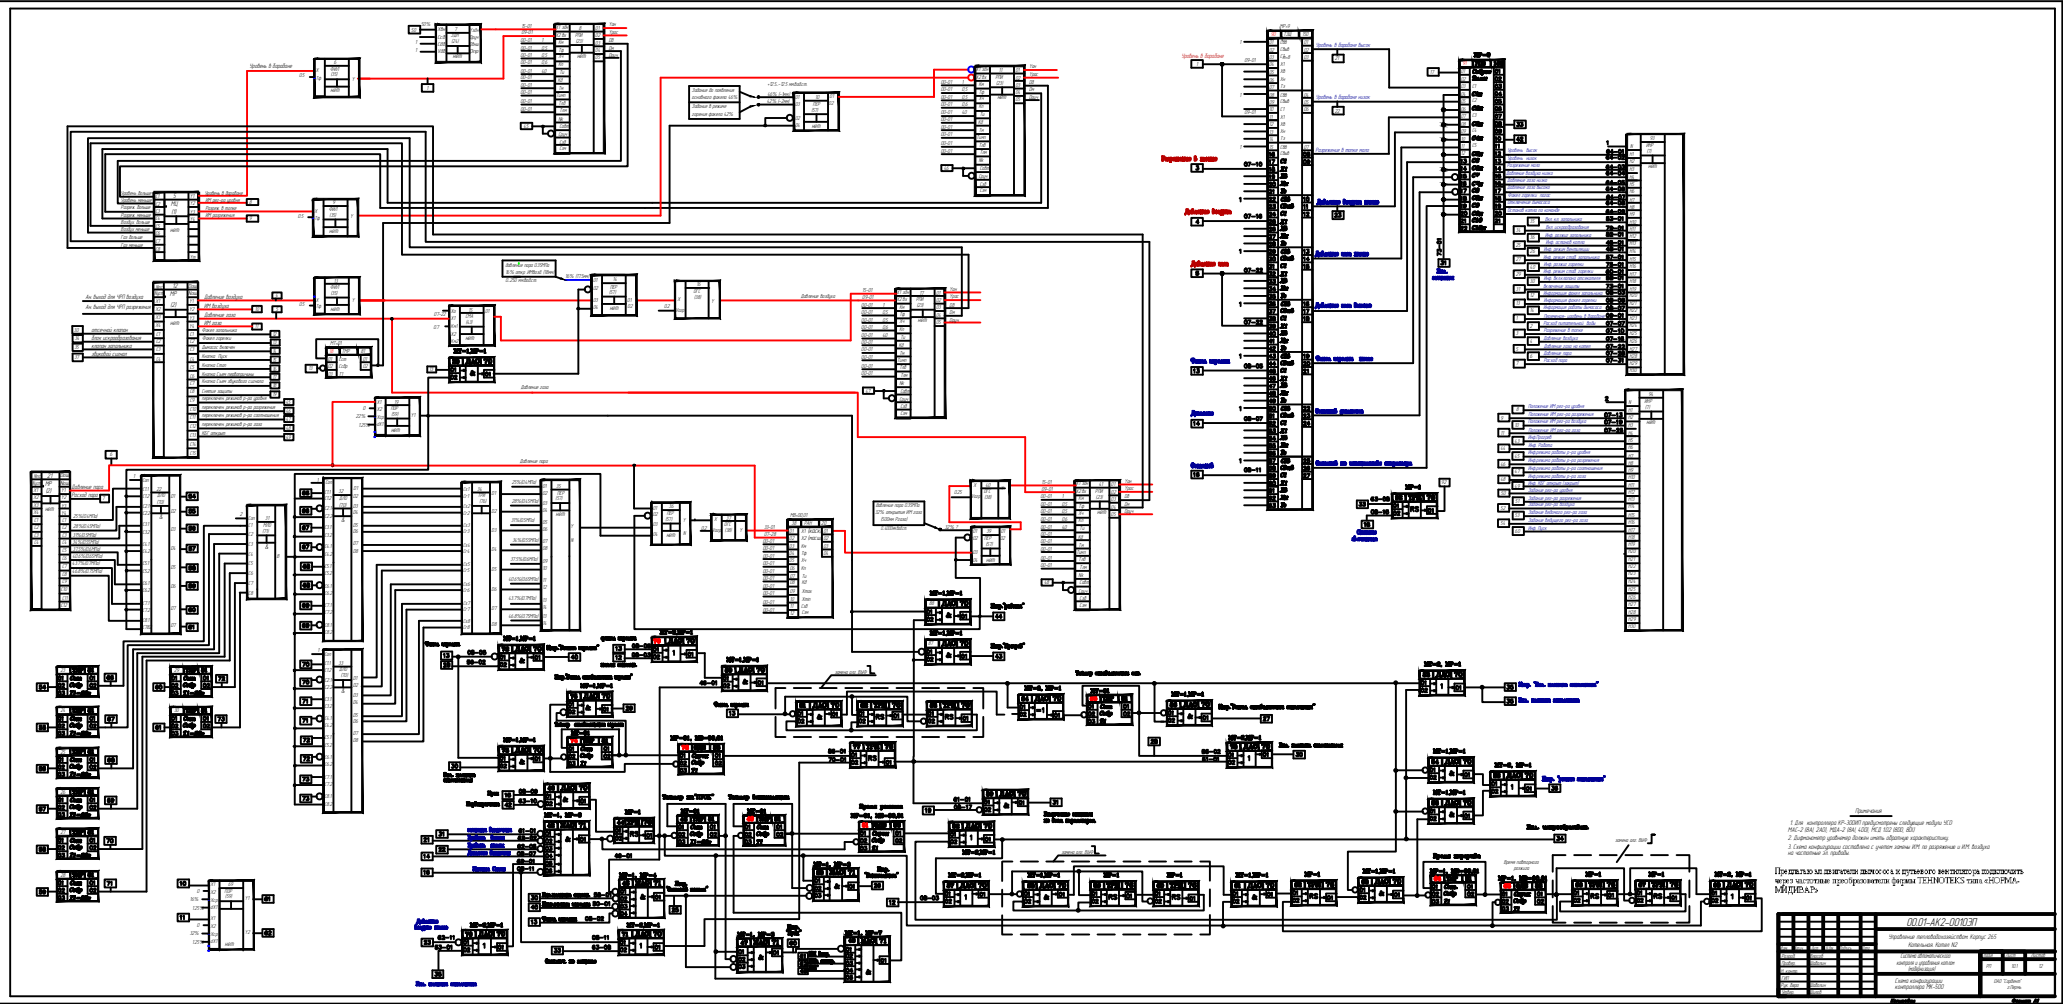

Примечания

1. Для контроллера КР-3000М предусмотрены следующие модули УСО: МК-2 (8А), 2АО, МВА-2 (8А), 4ДО, МС2 ЦО (8ВО, 8ДО).
2. Дорисовать цифровые блоки учета обратных характеристик.
3. Схема конфигурации составлена с учетом замены ИМ по разрешению с ИМ бездуш на частотные за прибор.

Предлагаю не применять вывоз ж к путевого вентилятора подключить через частотные преобразователи фирмы ТЕХНОТЕКС типа «ЕСОРМА» МИДИАР»

| | | |