


Resultados de Clasificacion: Carver_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.96	0.75	0.84	1064
RES	0.97	1.00	0.98	8758
accuracy			0.97	9822
macro avg	0.97	0.87	0.91	9822
weighted avg	0.97	0.97	0.97	9822

2. Matriz de Confusion

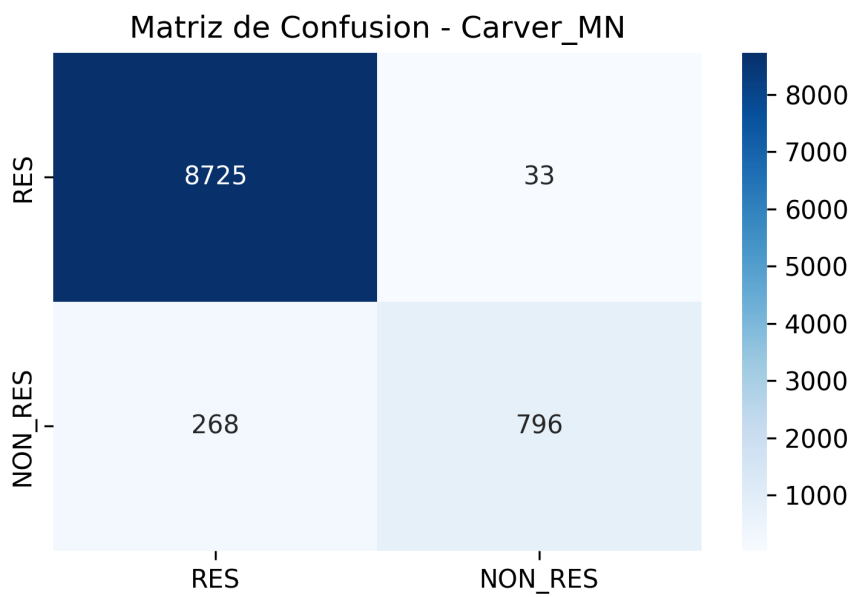

3. Top Errores de Clasificacion

a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:

- Sin etiqueta en OSM (NaN): 160 veces
- landuse:residential: 63 veces
- building:shed: 17 veces
- building:house: 11 veces
- building:garage: 6 veces

b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:


- landuse:commercial: 16 veces
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 8 veces
- building:barn: 4 veces
- building:commercial: 2 veces
- leisure:golf_course: 2 veces

Resultados de Clasificacion: Dakota_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.94	0.67	0.78	6901
RES	0.97	1.00	0.99	86207
accuracy			0.97	93108
macro avg	0.96	0.83	0.88	93108
weighted avg	0.97	0.97	0.97	93108

2. Matriz de Confusion

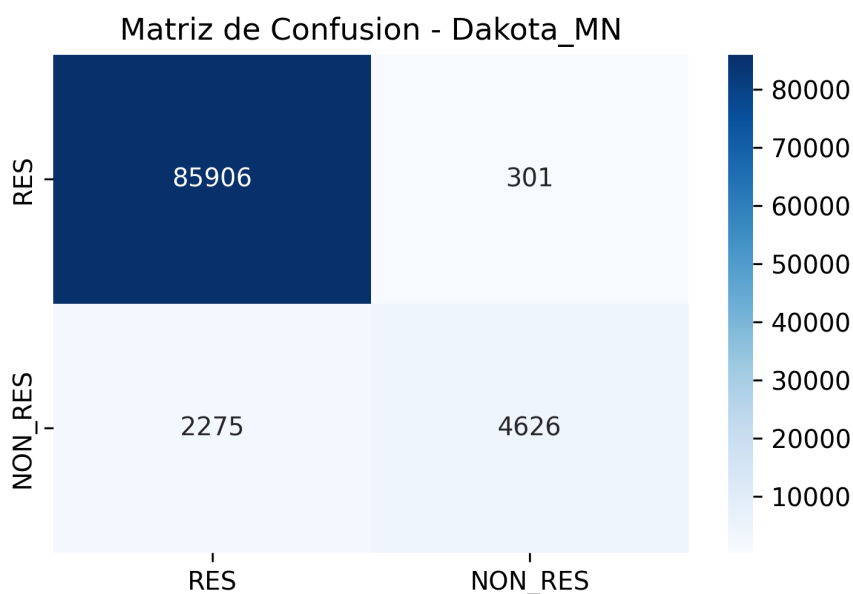

3. Top Errores de Clasificacion

a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:

- building:garage: 793 veces
- building:shed: 771 veces
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 562 veces
- building:house: 74 veces
- landuse:residential: 39 veces

b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:


- building:farm: 107 veces
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 103 veces
- building:barn: 34 veces
- building:church: 10 veces
- building:hangar: 7 veces

Resultados de Clasificacion: Scott_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.96	0.77	0.85	2028
RES	0.97	1.00	0.98	16740
accuracy			0.97	18768
macro avg	0.96	0.88	0.92	18768
weighted avg	0.97	0.97	0.97	18768

2. Matriz de Confusion

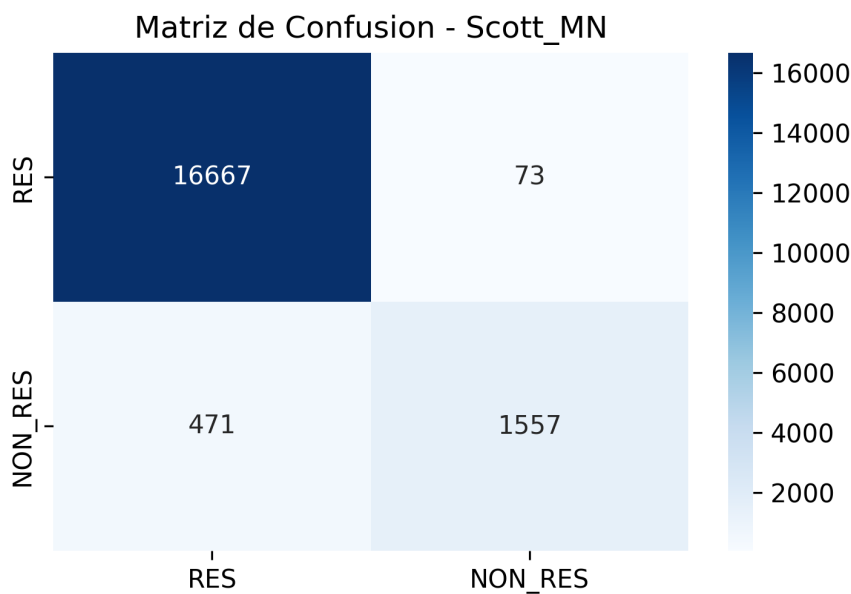

3. Top Errores de Clasificacion

a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:

- Sin etiqueta en OSM (NaN): 352 veces
- landuse:residential: 65 veces
- building:shed: 18 veces
- building:dormitory: 17 veces
- building:garage: 7 veces

b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:


- Sin etiqueta en OSM (NaN): 44 veces
- building:barn: 10 veces
- landuse:commercial: 5 veces
- building:farm_auxiliary: 2 veces
- building:church: 2 veces

Resultados de Clasificacion: Hennepin_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.96	0.82	0.88	14892
RES	0.98	1.00	0.99	153326
accuracy			0.98	168218
macro avg	0.97	0.91	0.94	168218
weighted avg	0.98	0.98	0.98	168218

2. Matriz de Confusion

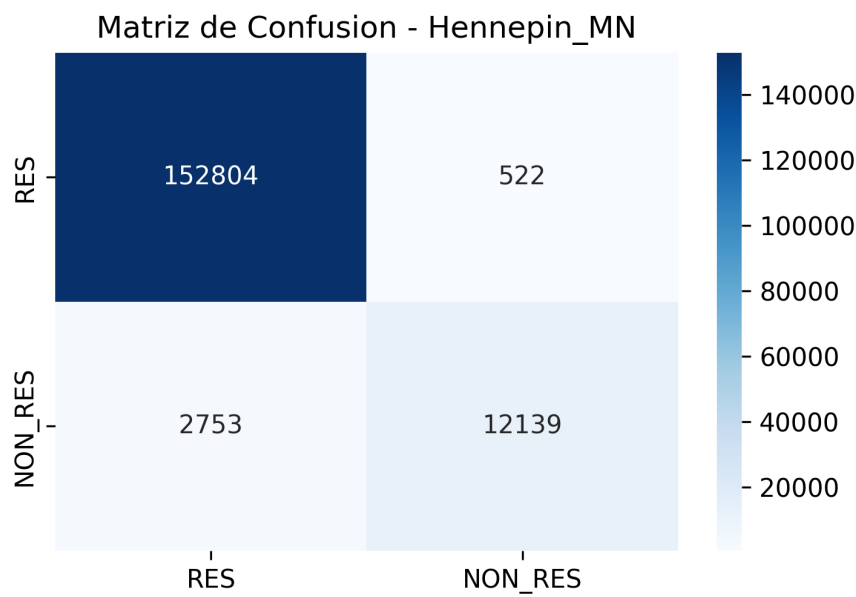

3. Top Errores de Clasificacion


- a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 1271 veces
 - landuse:residential: 698 veces
 - building:garage: 278 veces
 - building:apartments: 159 veces
 - building:house: 143 veces
- b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 174 veces
 - landuse:commercial: 131 veces
 - landuse:industrial: 48 veces
 - landuse:retail: 22 veces
 - building:office: 11 veces

Resultados de Clasificacion: Ramsey_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.92	0.73	0.81	7561
RES	0.97	0.99	0.98	61928
accuracy			0.96	69489
macro avg	0.94	0.86	0.90	69489
weighted avg	0.96	0.96	0.96	69489

2. Matriz de Confusion

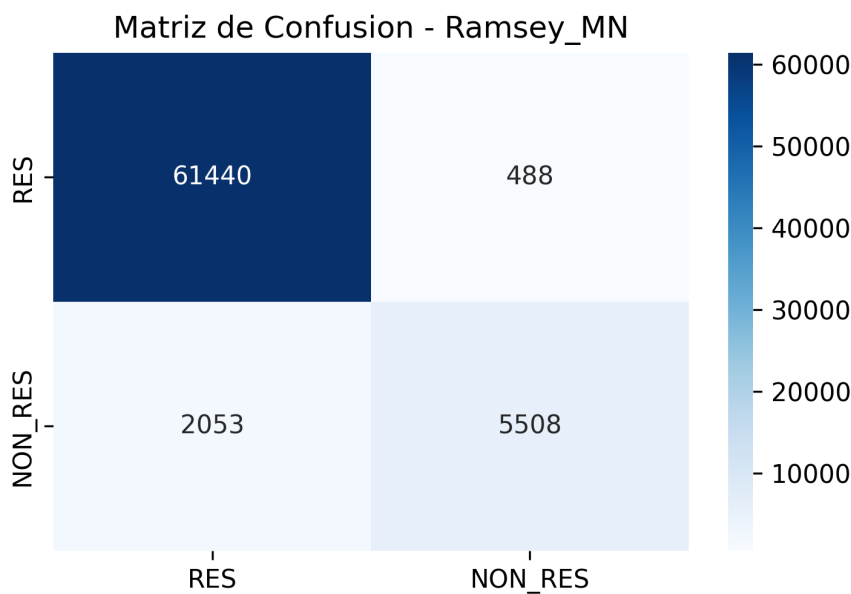

3. Top Errores de Clasificacion


- a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 1222 veces
 - landuse:residential: 245 veces
 - building:house: 172 veces
 - building:garage: 171 veces
 - building:outbuilding: 60 veces
- b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:
- Sin etiqueta en OSM (NaN): 254 veces
 - building:canopy: 99 veces
 - landuse:commercial: 31 veces
 - landuse:retail: 18 veces
 - amenity:university: 9 veces

Resultados de Clasificacion: Washington_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.93	0.81	0.87	2651
RES	0.98	0.99	0.99	22930
accuracy			0.97	25581
macro avg	0.95	0.90	0.93	25581
weighted avg	0.97	0.97	0.97	25581

2. Matriz de Confusion

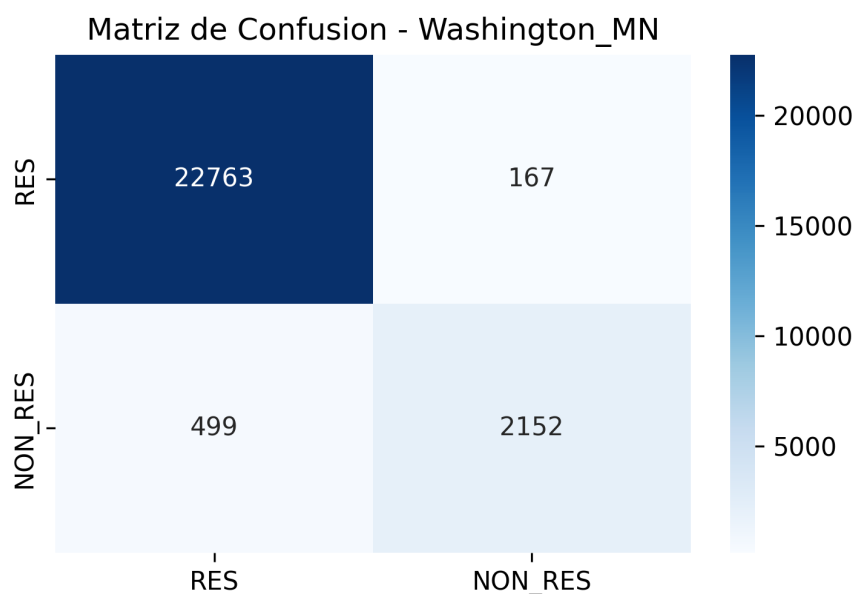

3. Top Errores de Clasificacion

a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:

- Sin etiqueta en OSM (NaN): 326 veces
- building:shed: 113 veces
- landuse:residential: 22 veces
- building:house: 17 veces
- building:garage: 13 veces

b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:


- Sin etiqueta en OSM (NaN): 100 veces
- landuse:retail: 13 veces
- building:barn: 11 veces
- building:no: 8 veces
- building:commercial: 6 veces

Resultados de Clasificacion: Anoka_MN

1. Metricas de Clasificacion

	precision	recall	f1-score	support
NON_RES	0.93	0.77	0.85	2803
RES	0.93	0.98	0.95	8583
accuracy			0.93	11386
macro avg	0.93	0.88	0.90	11386
weighted avg	0.93	0.93	0.93	11386

2. Matriz de Confusion

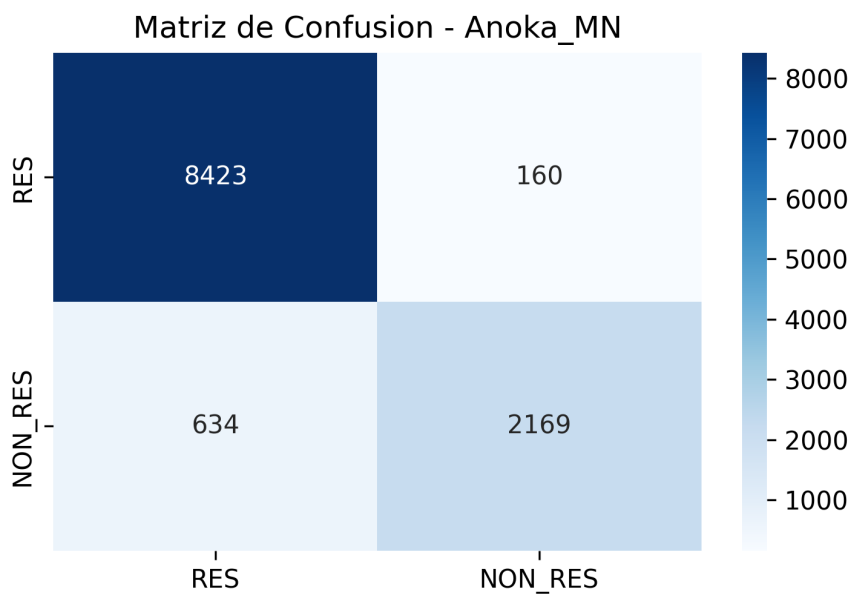

3. Top Errores de Clasificacion

a) Era NON_RES pero se clasifico como RES:

- Sin etiqueta en OSM (NaN): 524 veces
- landuse:residential: 26 veces
- building:garage: 25 veces
- building:garages: 24 veces
- building:shed: 23 veces

b) Era RES pero se clasifico como NON_RES:

- Sin etiqueta en OSM (NaN): 114 veces
- landuse:public: 29 veces
- building:commercial: 4 veces
- building:barn: 2 veces
- building:parking: 1 veces