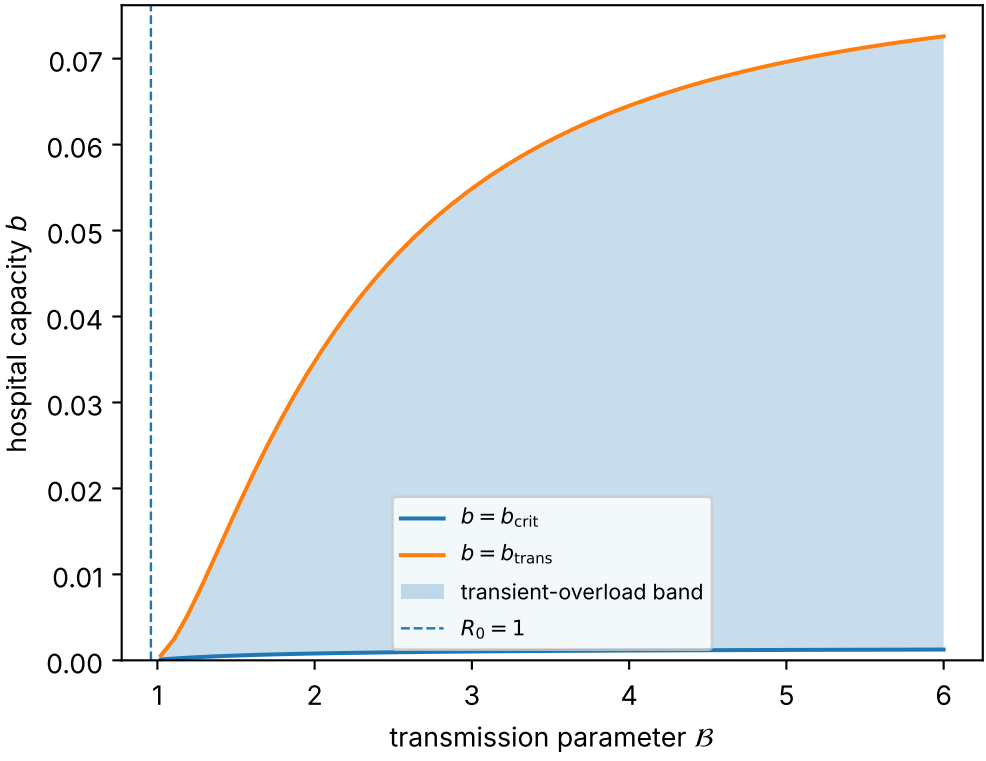
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
hospital capacity b
1
2
3
4
5
6
transmission parameter $\mathcal{B}$
$b = b_{\text{crit}}$
$b = b_{\text{trans}}$
transient-overload band
$R_0 = 1$