

1. OBJETIVO

Esta Norma visa estabelecer critérios para uso do aterramento da parte ativa em transformadores de força, bem como, definir detalhes construtivos para execução e aplicação, que muda em função do número de canais de óleo do núcleo e a potência.


2. EXECUÇÃO

Para a execução do aterramento da parte ativa em transformadores, observar os itens a seguir, conforme Desenho de Ligações.


2.1. Aterramento em Potências de 5 a 20MVA

Nota: A chapa de aterramento deve ser inserida entre as chapas do núcleo até a metade destas, e o restante da(s) chapa(s) deve(m) ser isolada(s) com papel crepado espessura 0,5mm.


2.1.1. Núcleo sem canal de óleo

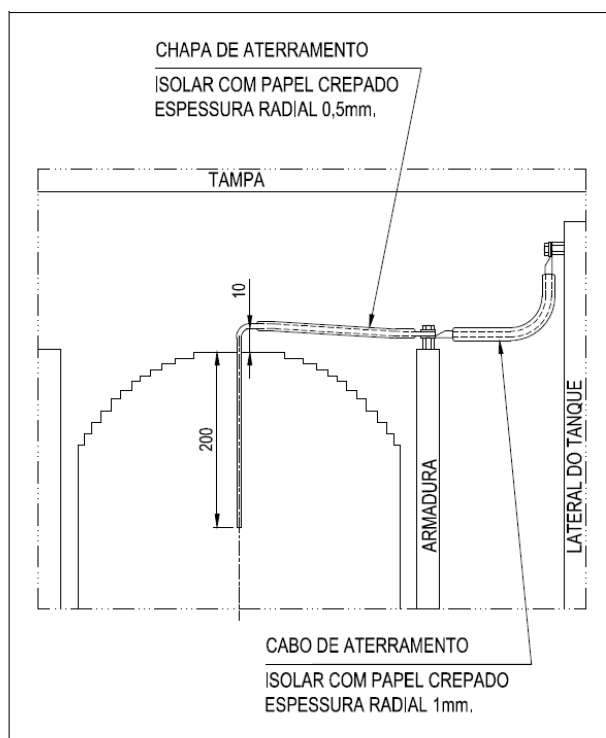

2.1.2. Núcleo com um canal de óleo

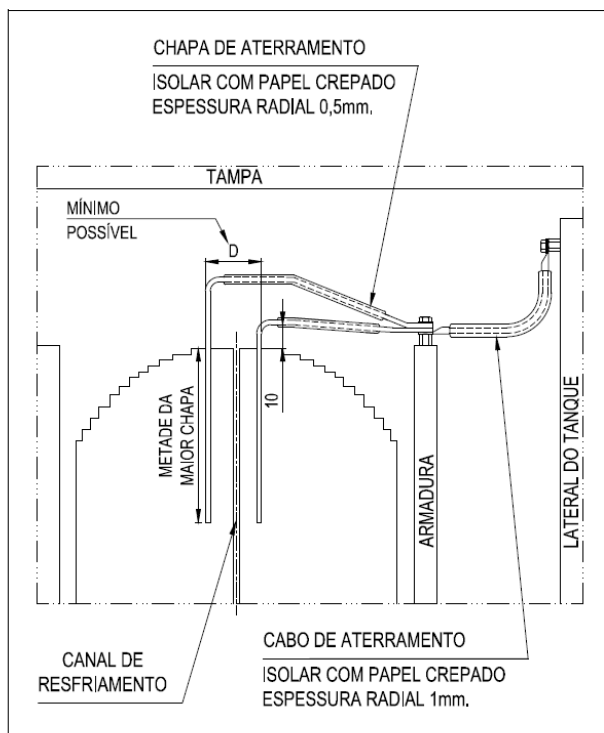


2.1.3. Núcleo com dois canais de óleo

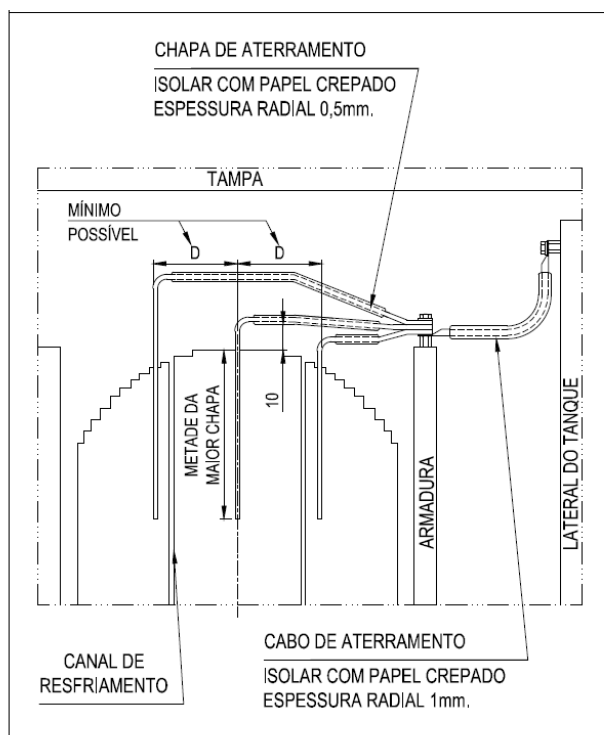


2.2. Aterramento em Potências maiores ou igual a 20MVA


2.2.1. Núcleo sem canal de óleo

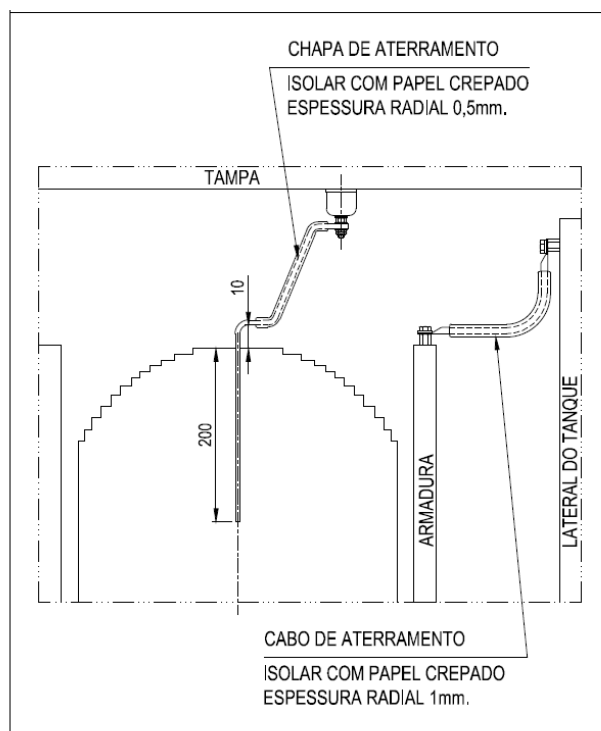


2.2.2. Núcleo com um canal de óleo

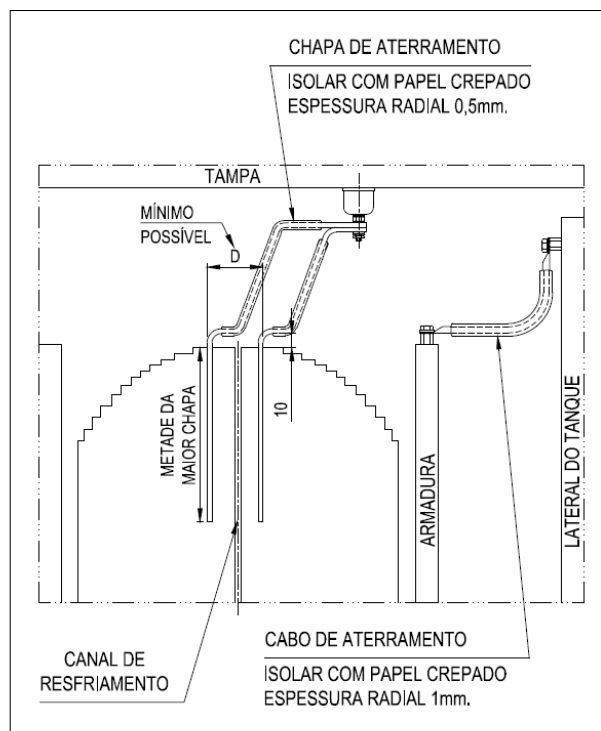

2.2.3. Núcleo com dois canais de óleo

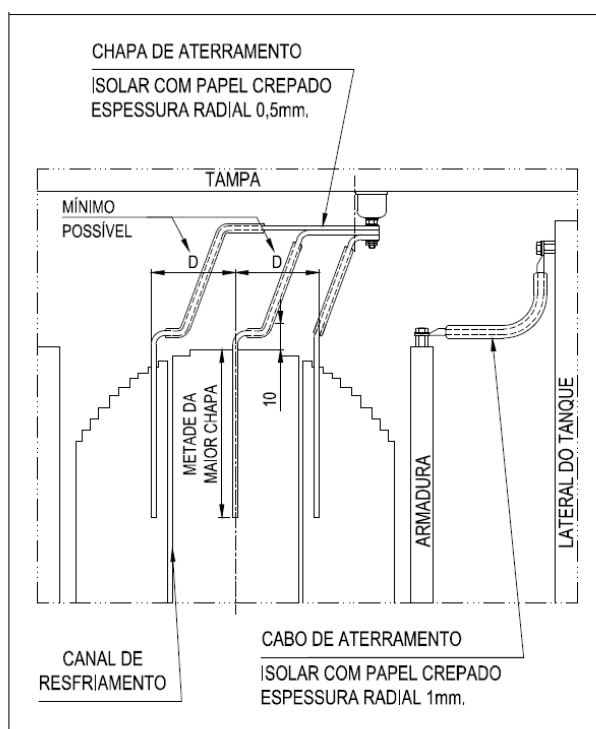


2.2.4. Núcleo com três canais de óleo

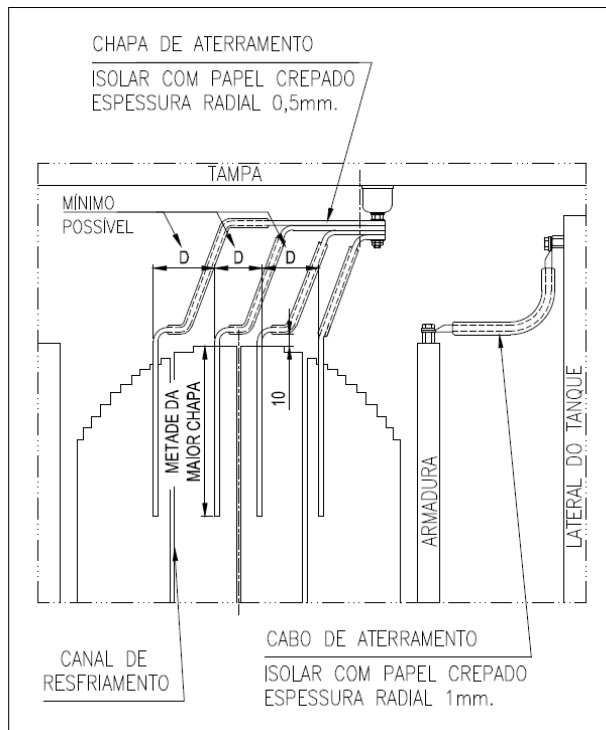


2.3. Aterramentos especiais solicitados por clientes


2.3.1. Núcleo sem canal de óleo

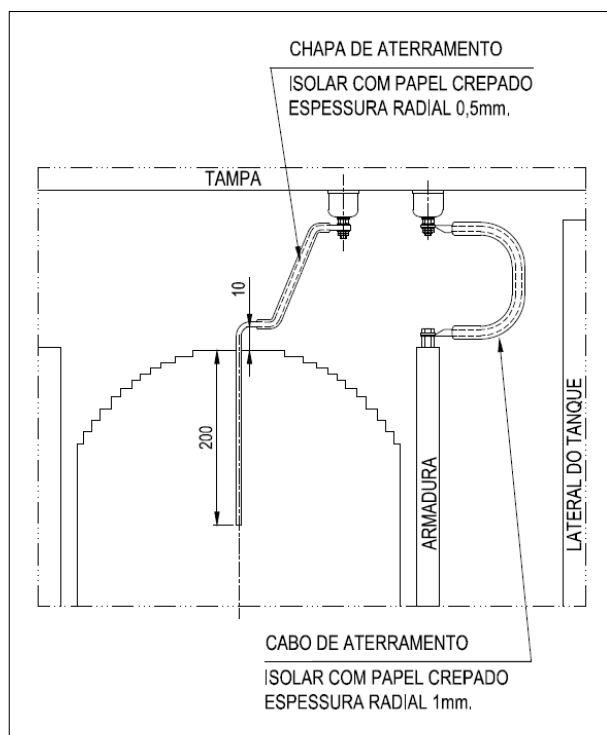


2.3.2. Núcleo com um canal de óleo

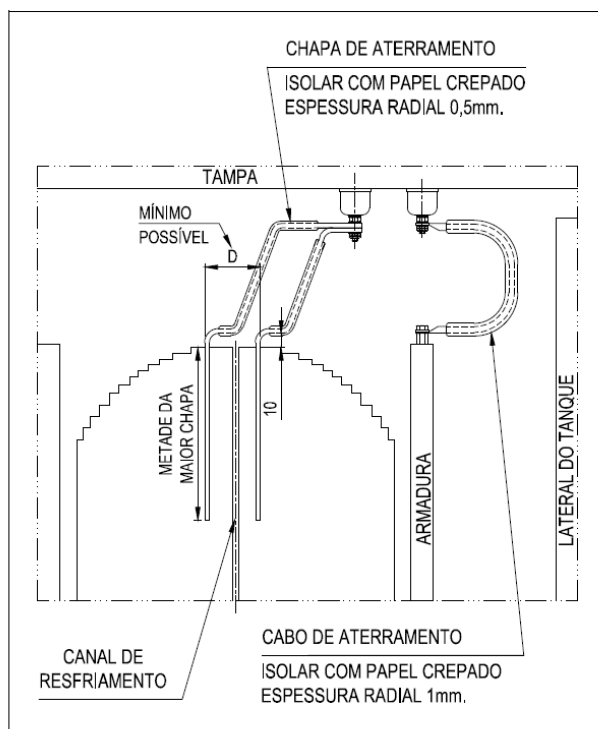

2.3.3. Núcleo com dois canais de óleo

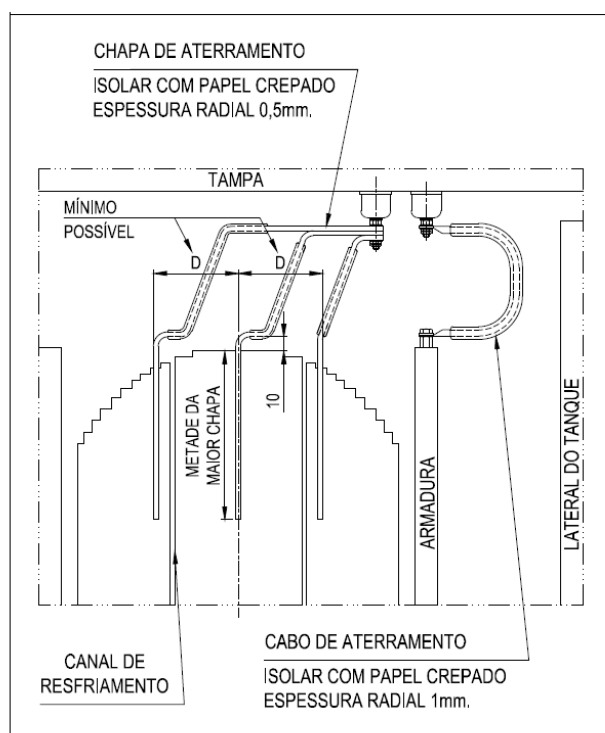

2.3.4. Núcleo com três Canais de óleo.

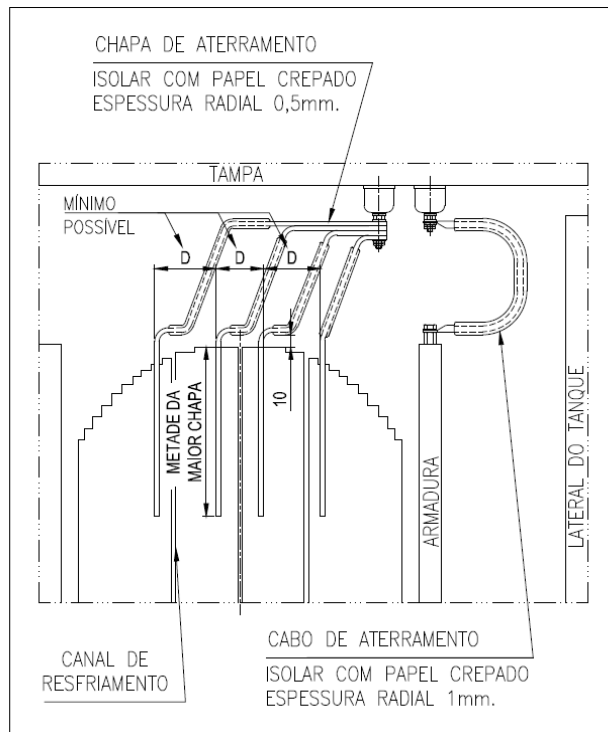

3. GENERALIDADES

Núcleos com chapas partidas deverão respeitar as mesmas regras dos com chapas não partidas.



Nos casos com quatro ou mais canais de refrigeração, assim como solicitações de pacotes e armaduras separados serão considerados especiais.