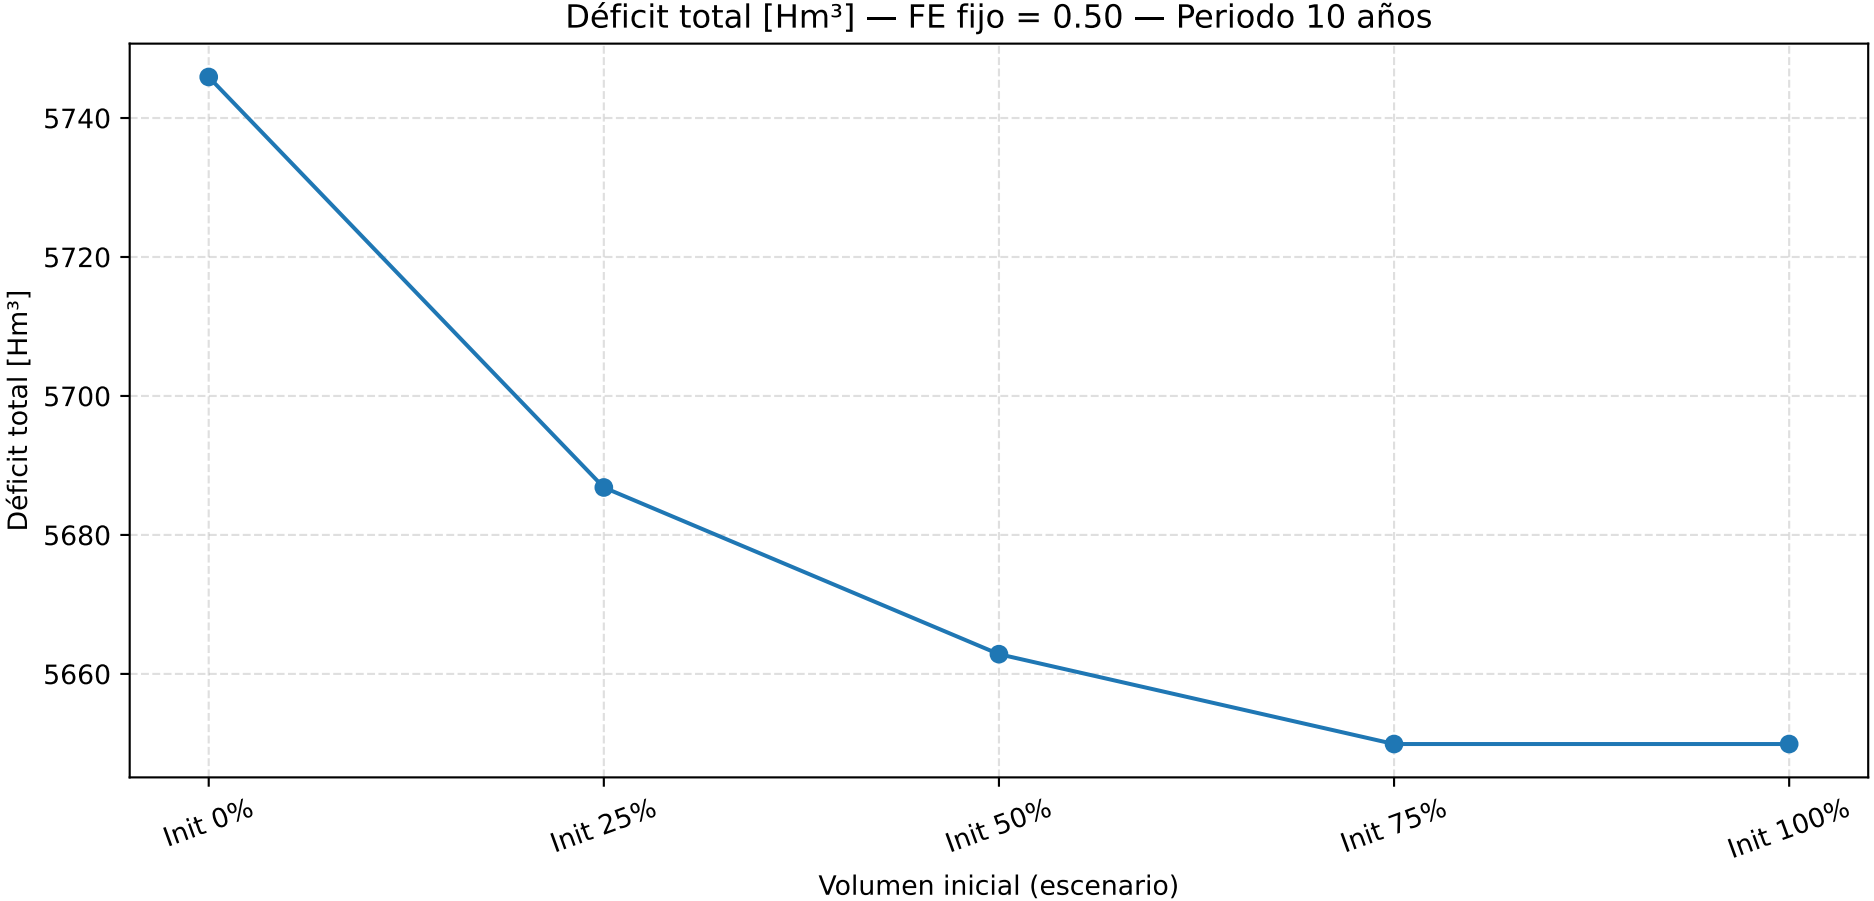
Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 10 años
Déficit total [Hm³]
5740
5720
5700
5680
5660
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

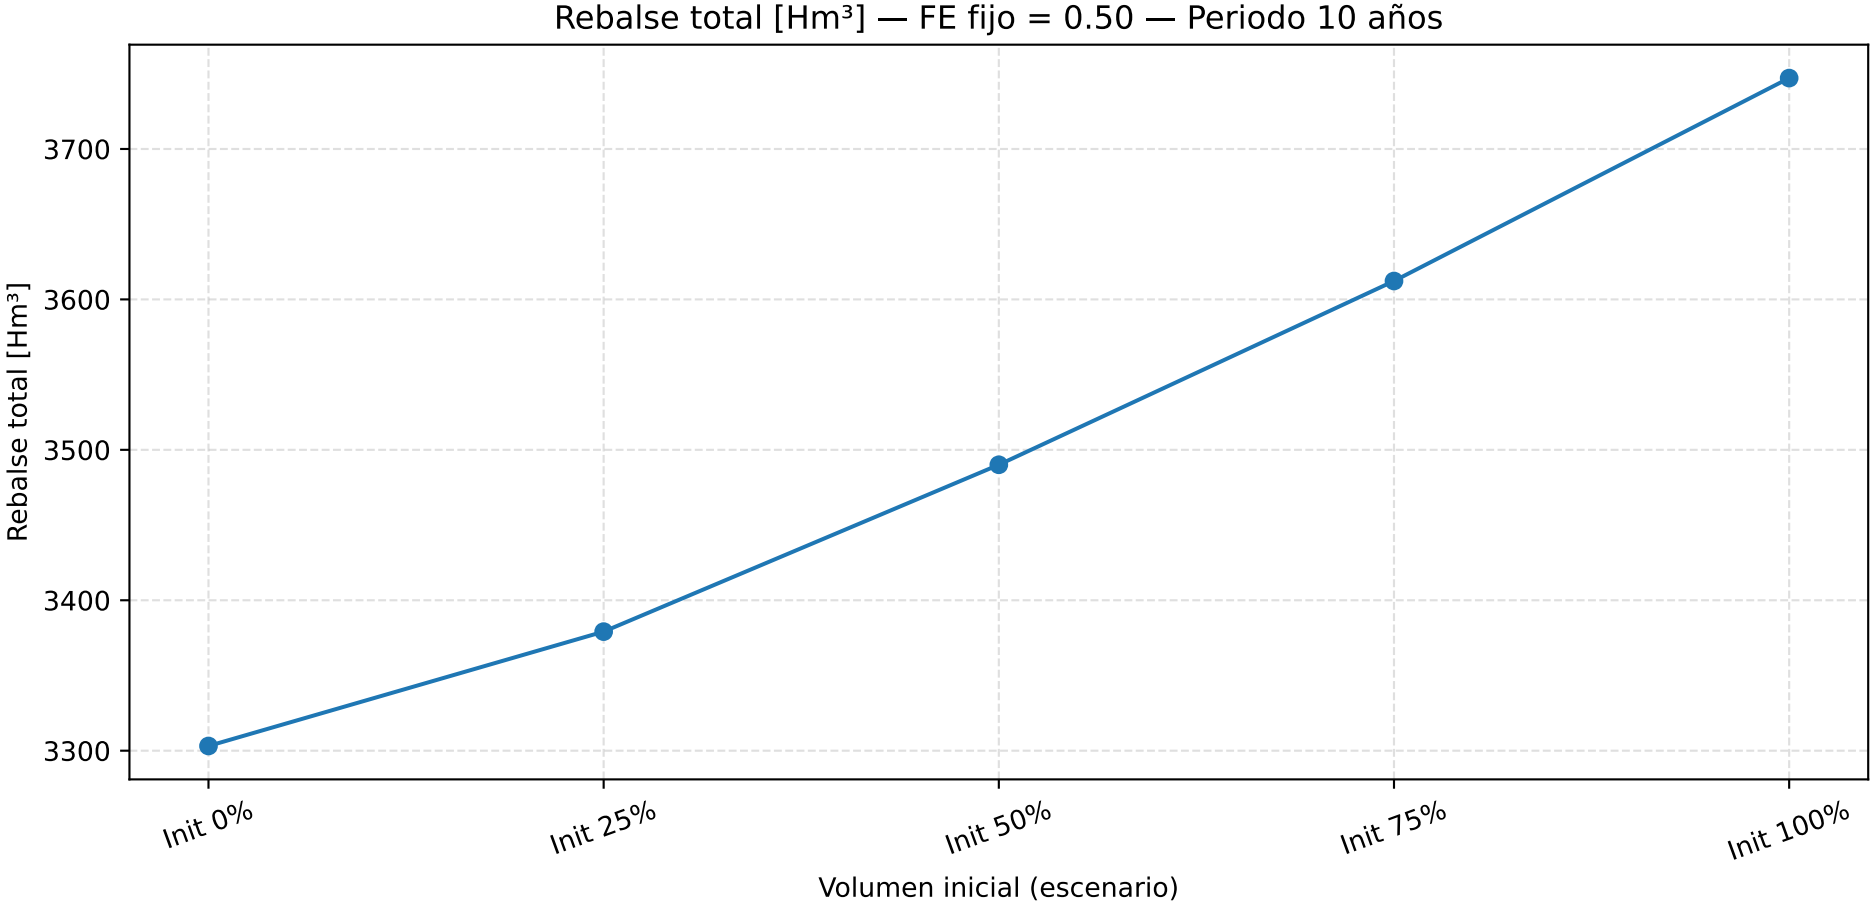
Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 10 años
Rebalse total [Hm³]
3300
3400
3500
3600
3700
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

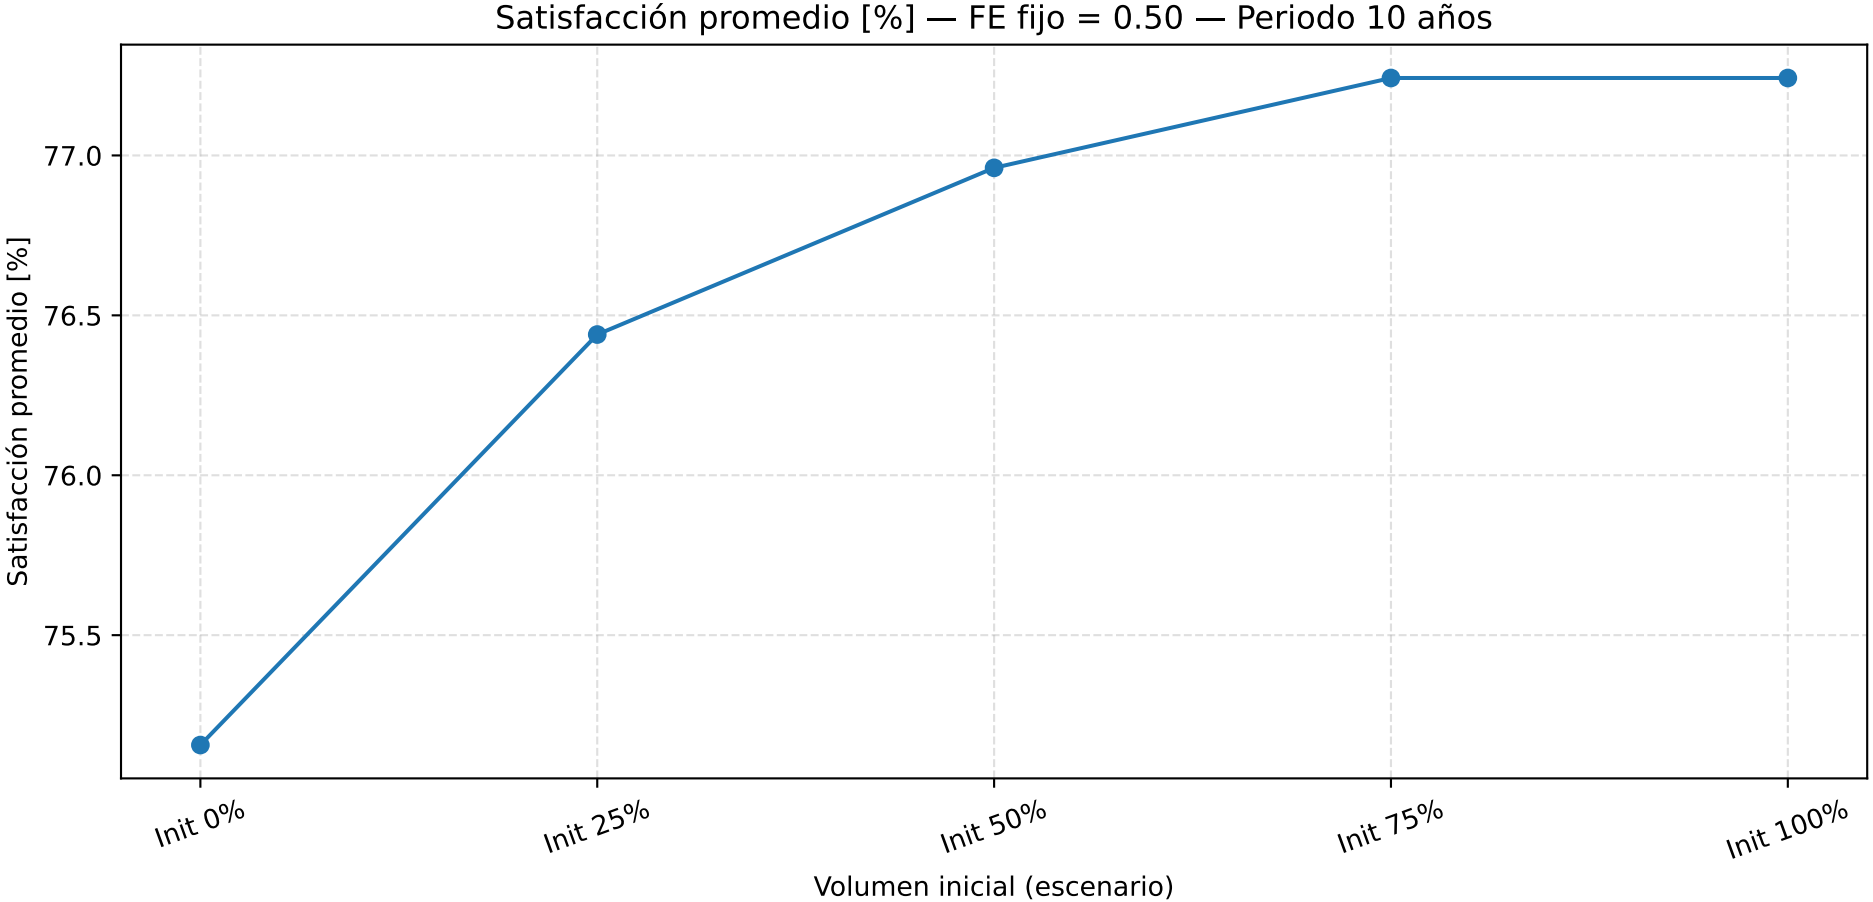
Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.50 — Periodo 10 años
Satisfacción promedio [%]
77.0
76.5
76.0
75.5
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

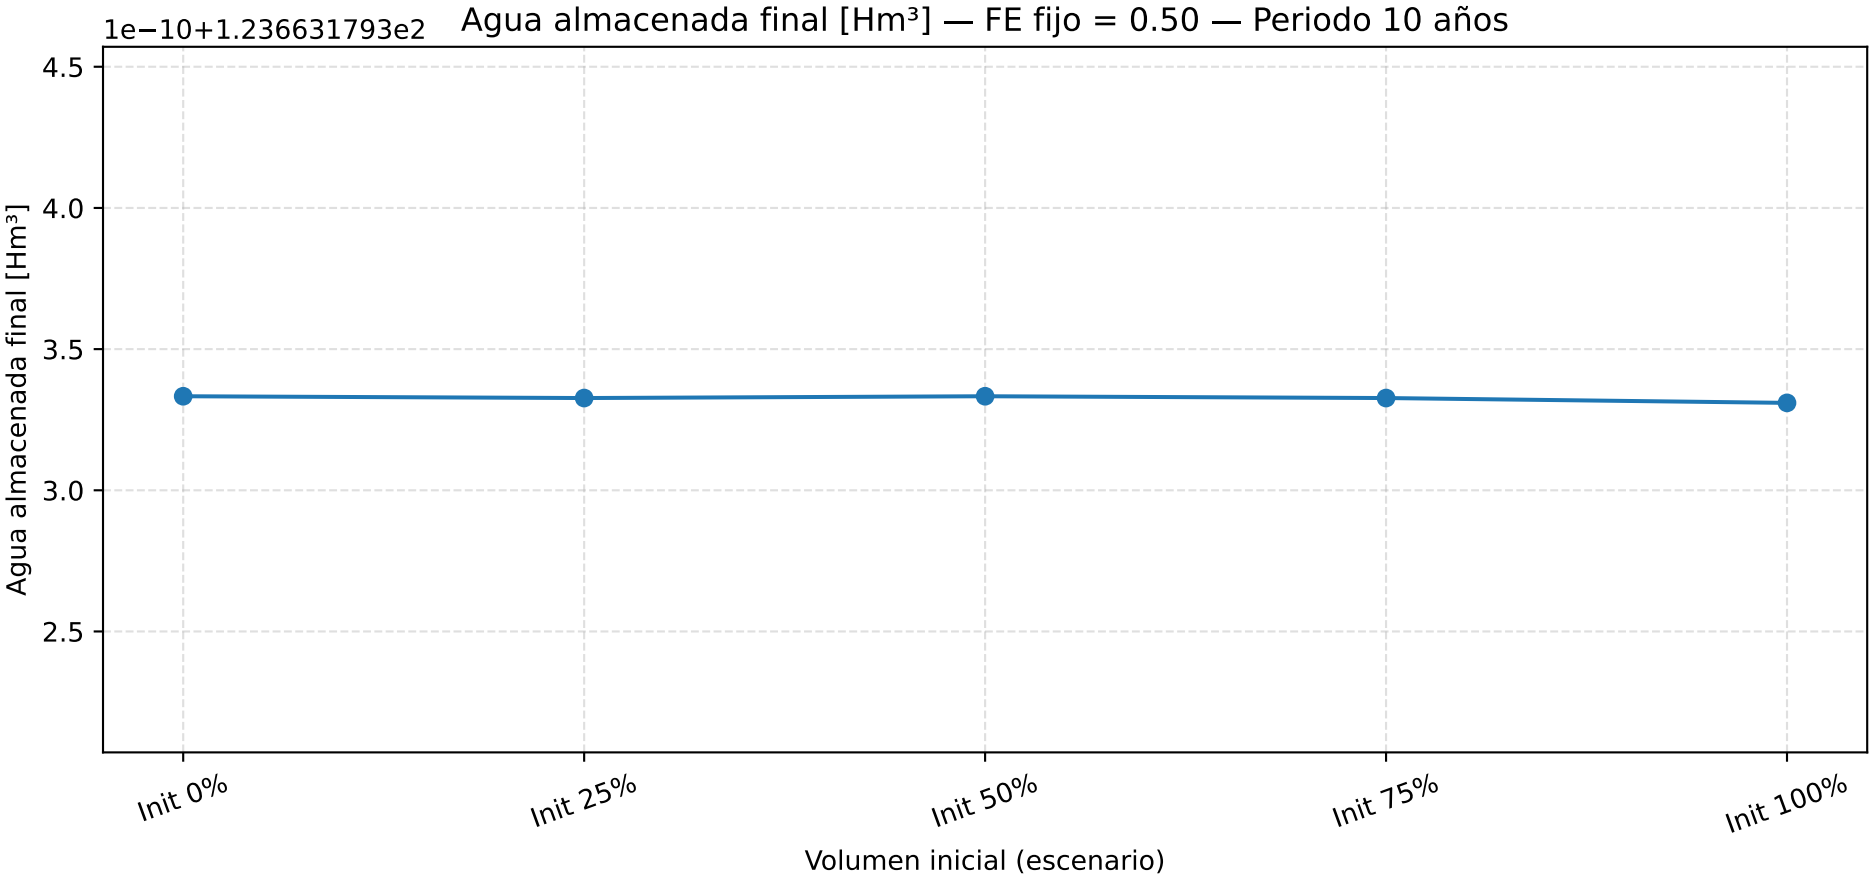
Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 10 años
1e−10+1.236631793e2
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
Agua almacenada final [Hm³]
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

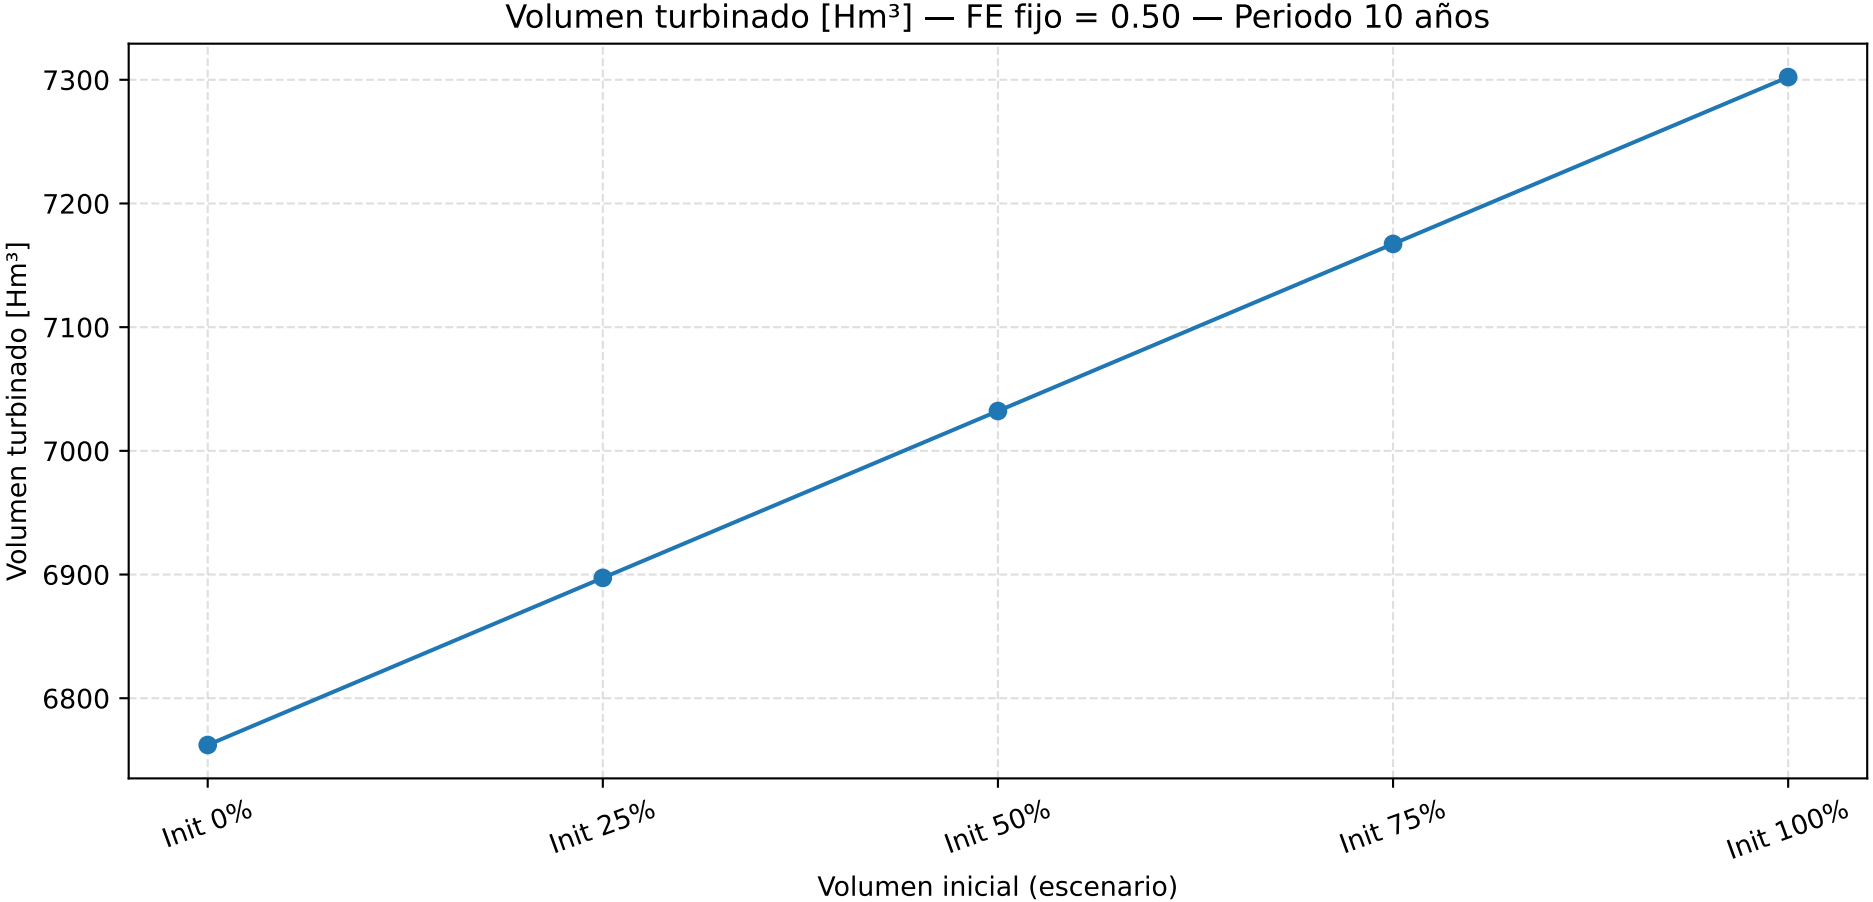
Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 10 años
Volumen turbinado [Hm³]
7300
7200
7100
7000
6900
6800
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

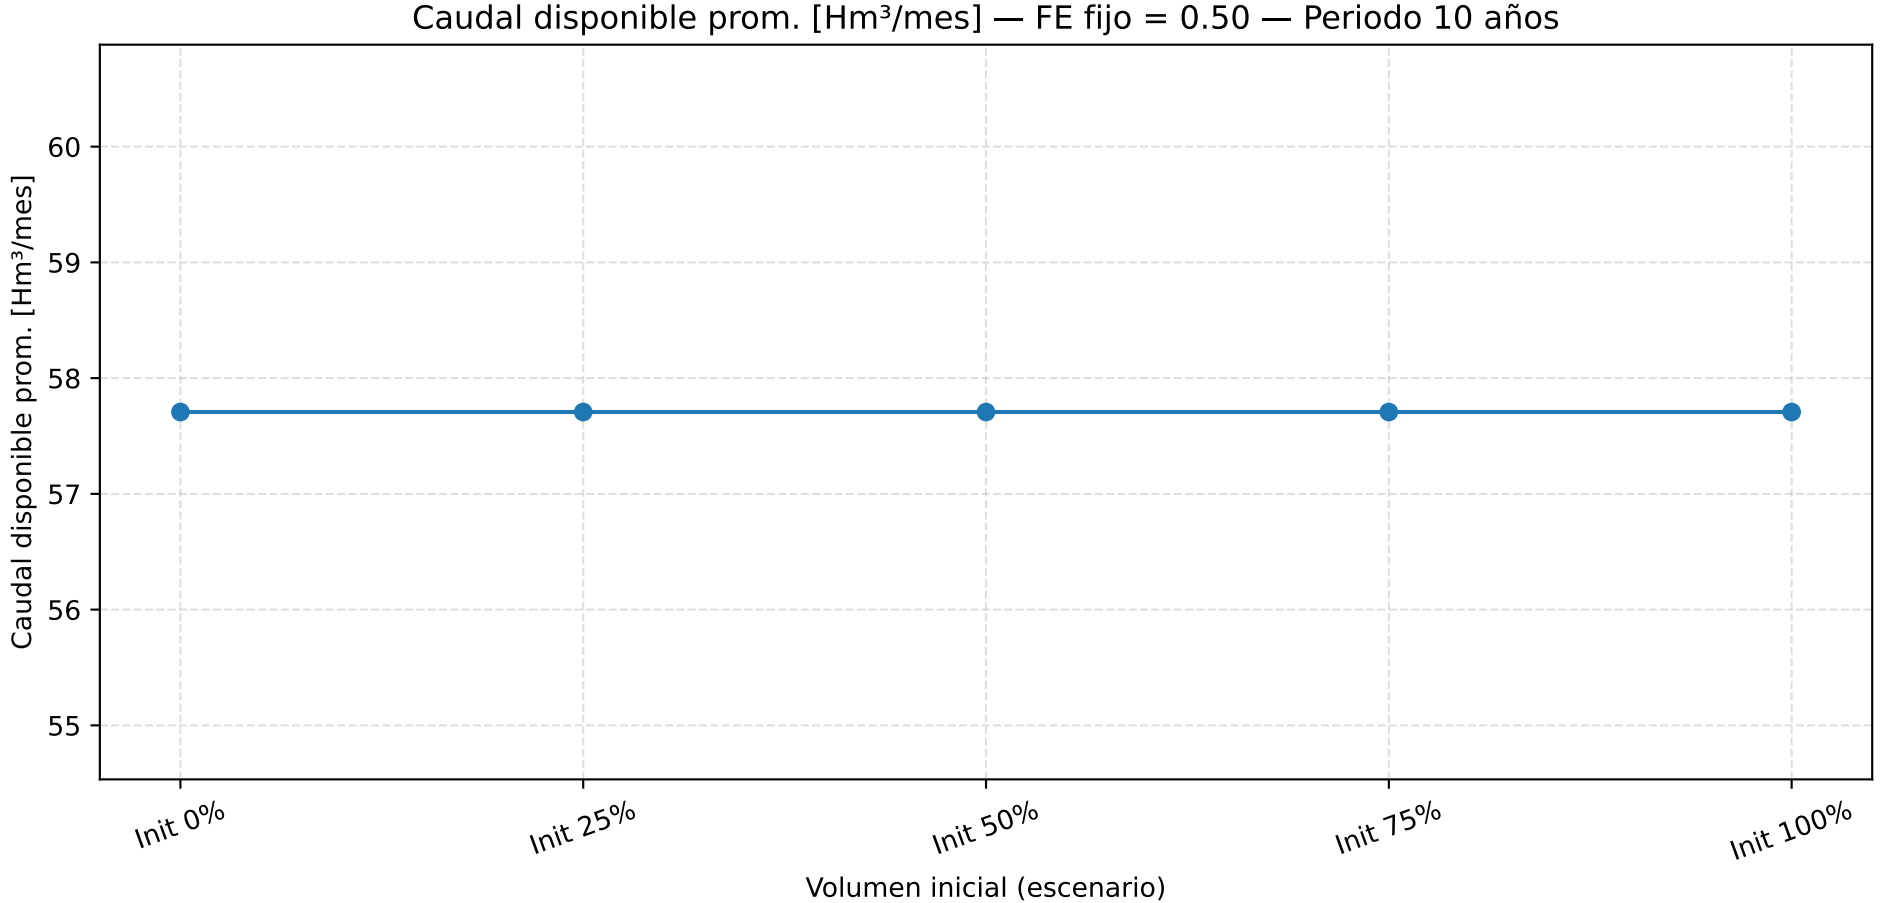
Caudal disponible prom. [Hm³/mes] — FE fijo = 0.50 — Periodo 10 años
Caudal disponible prom. [Hm³/mes]
60
59
58
57
56
55
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

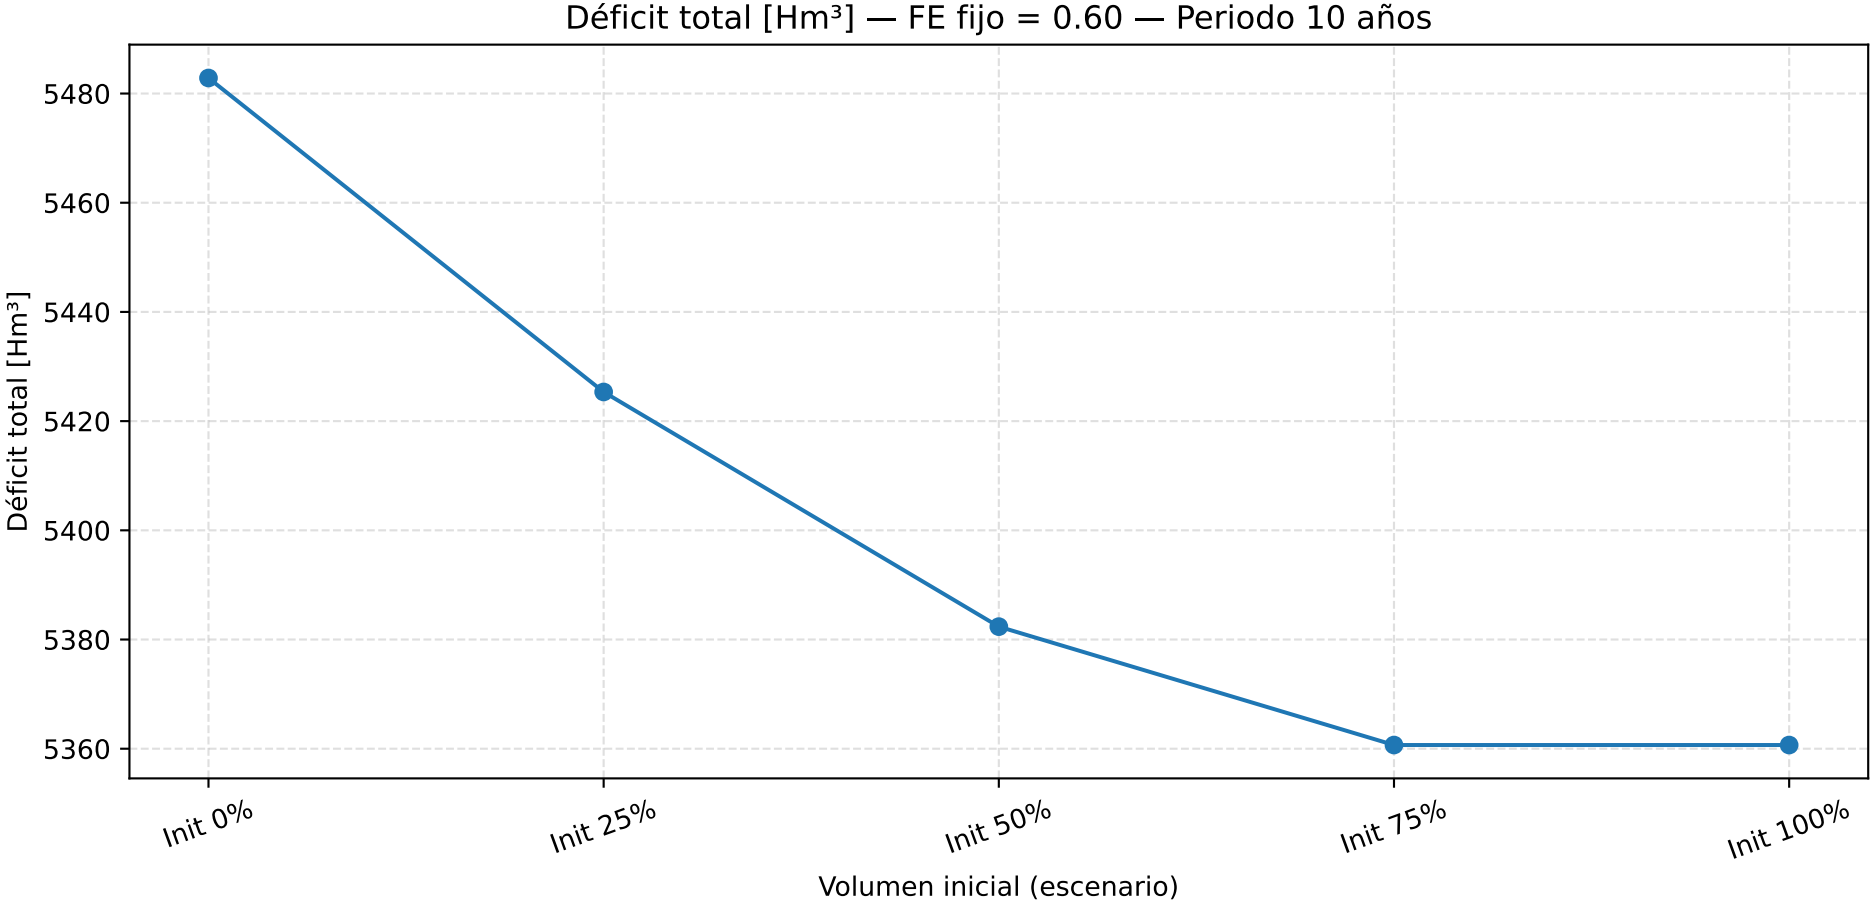
Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 10 años
Déficit total [Hm³]
5480
5460
5440
5420
5400
5380
5360
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

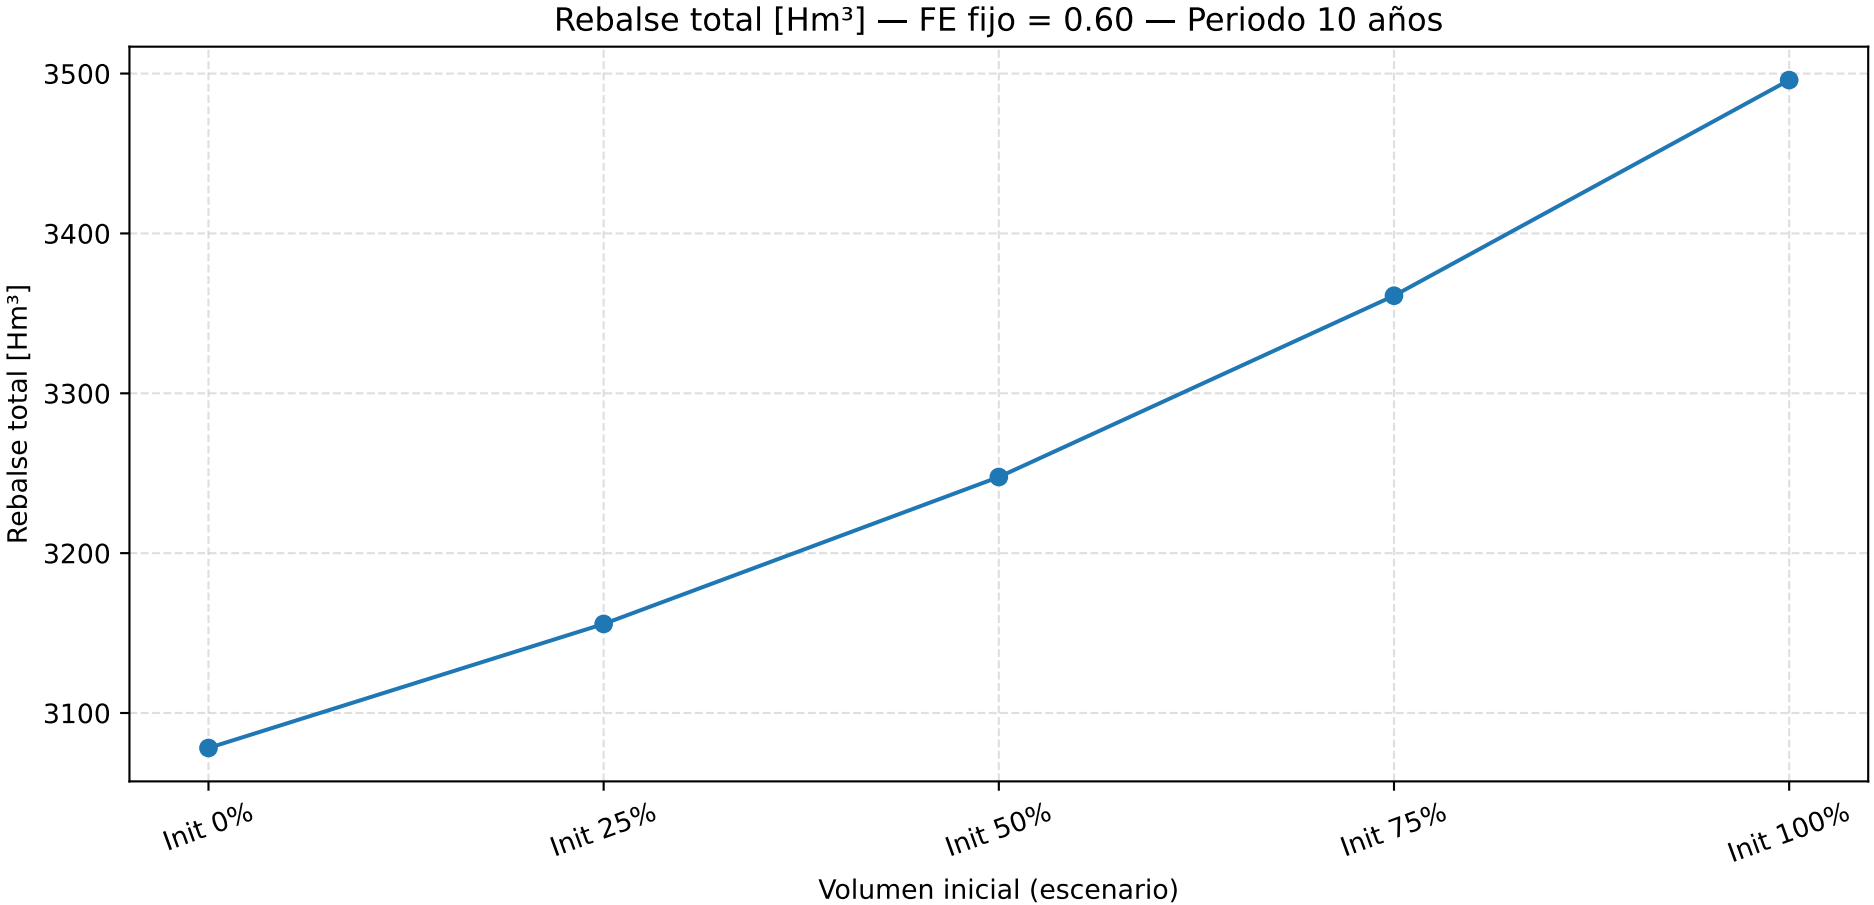
Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 10 años
Rebalse total [Hm³]
3500
3400
3300
3200
3100
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

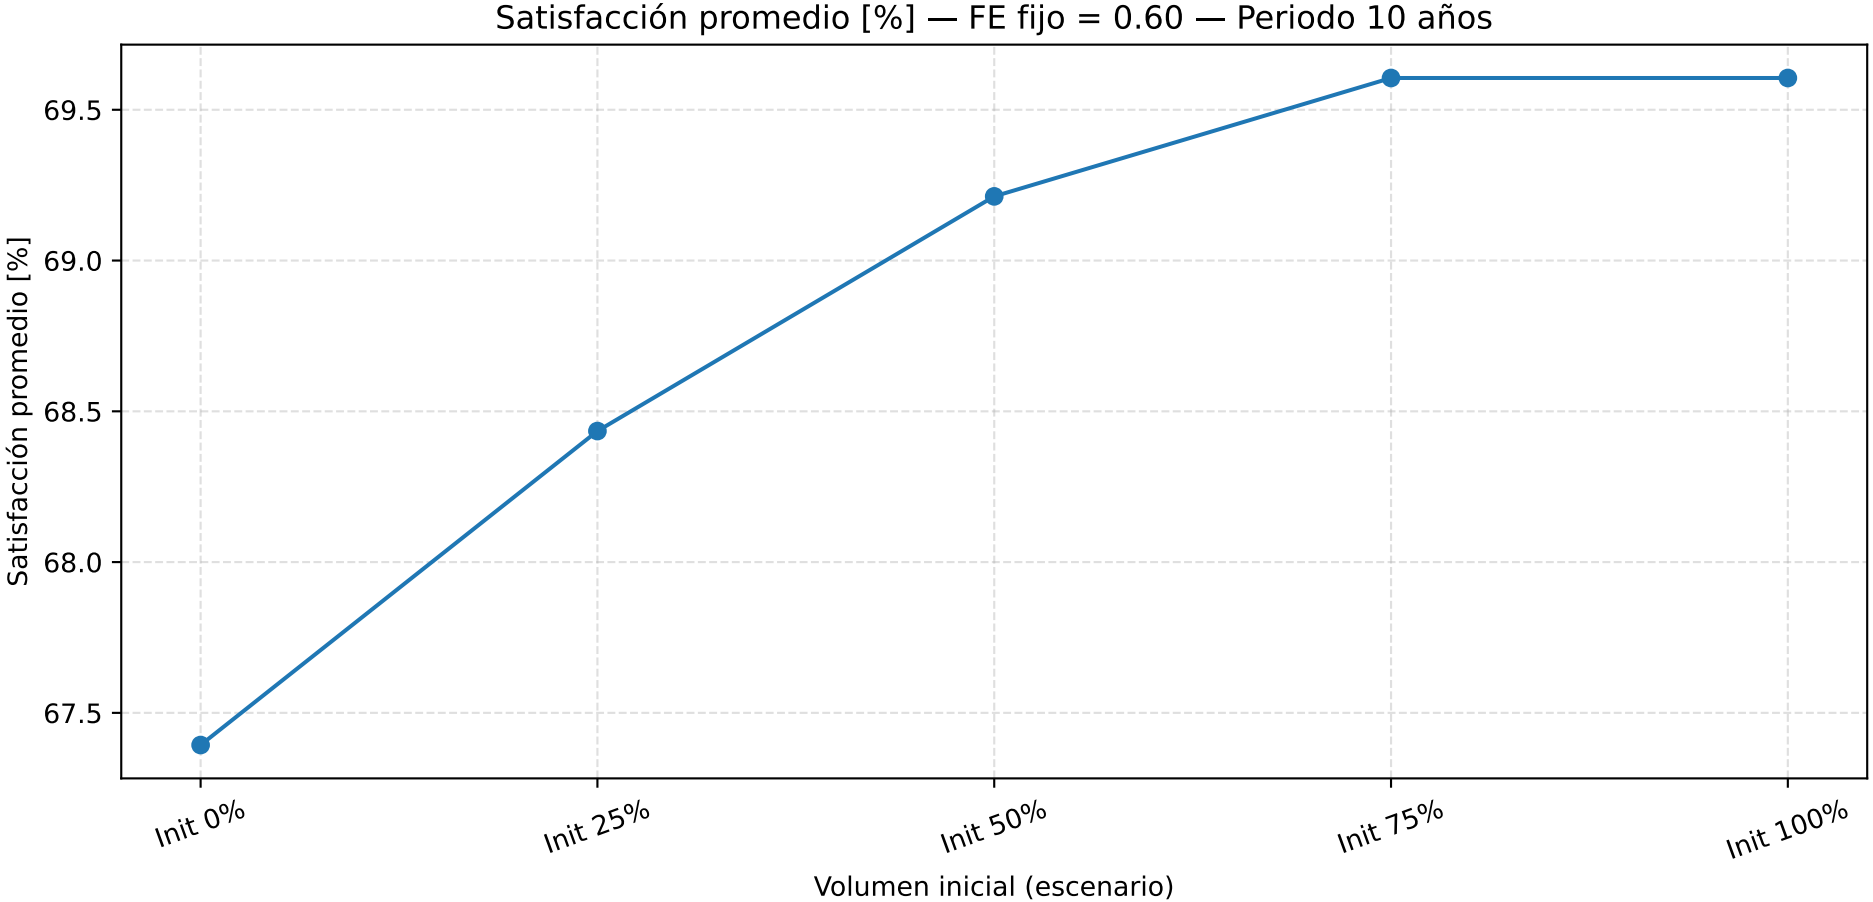
Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.60 — Periodo 10 años
Satisfacción promedio [%]
69.5
69.0
68.5
68.0
67.5
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

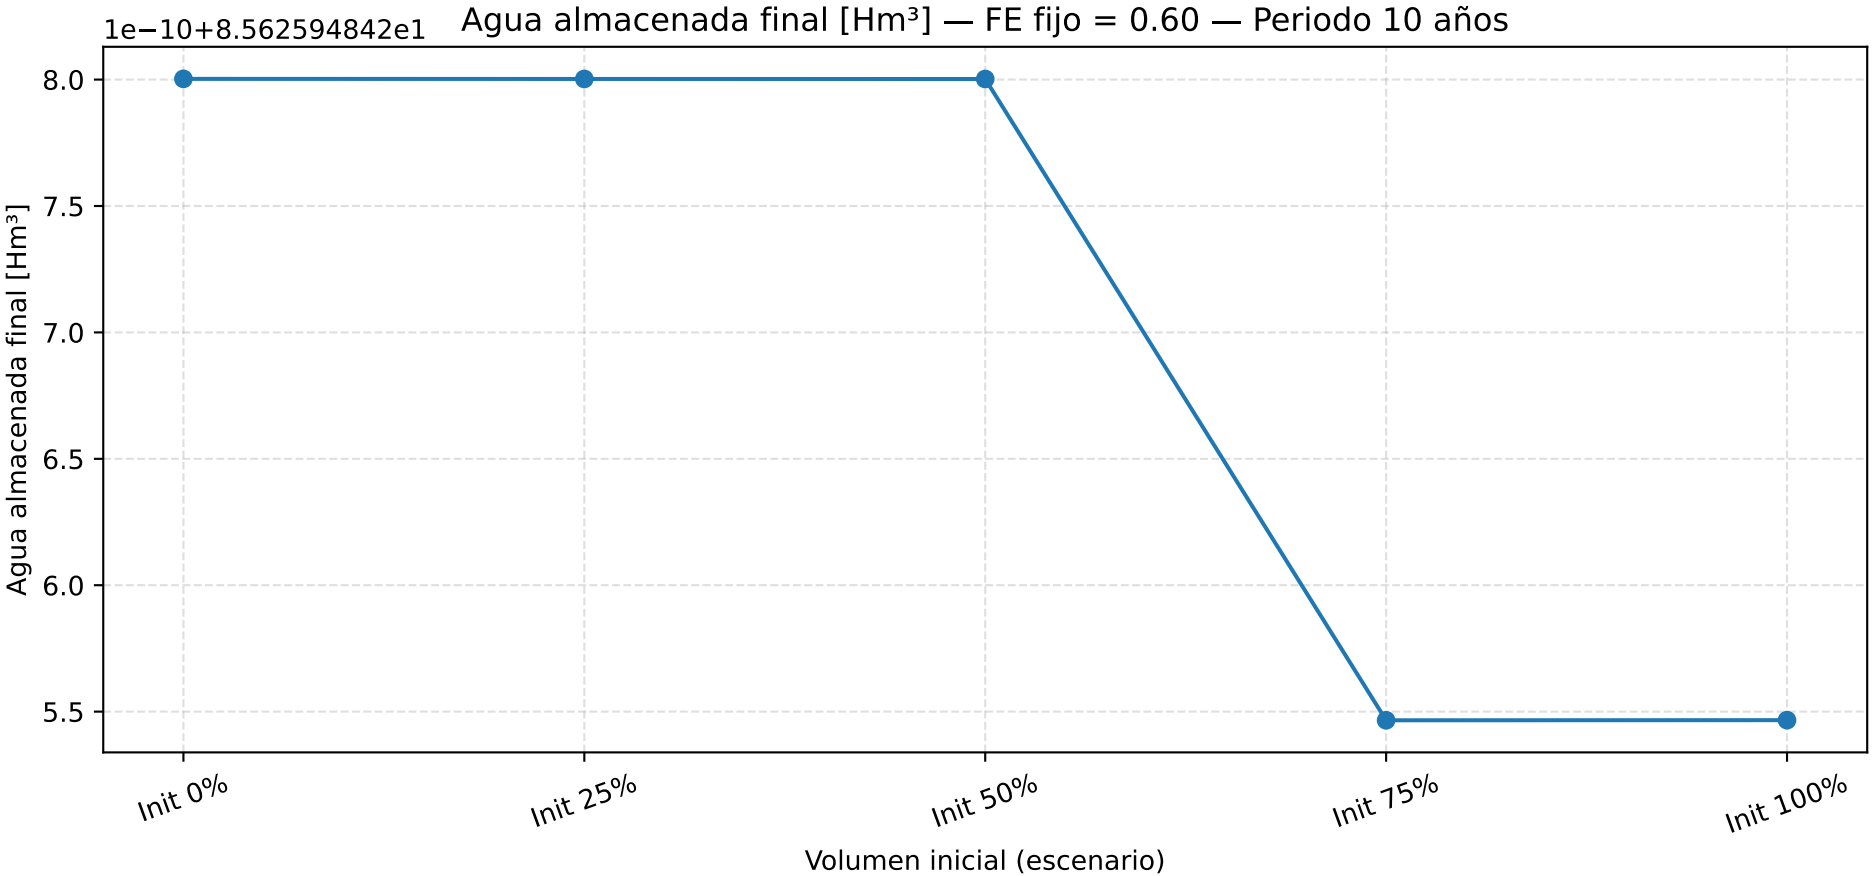
Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 10 años
1e−10+8.562594842e1
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
Agua almacenada final [Hm³]
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

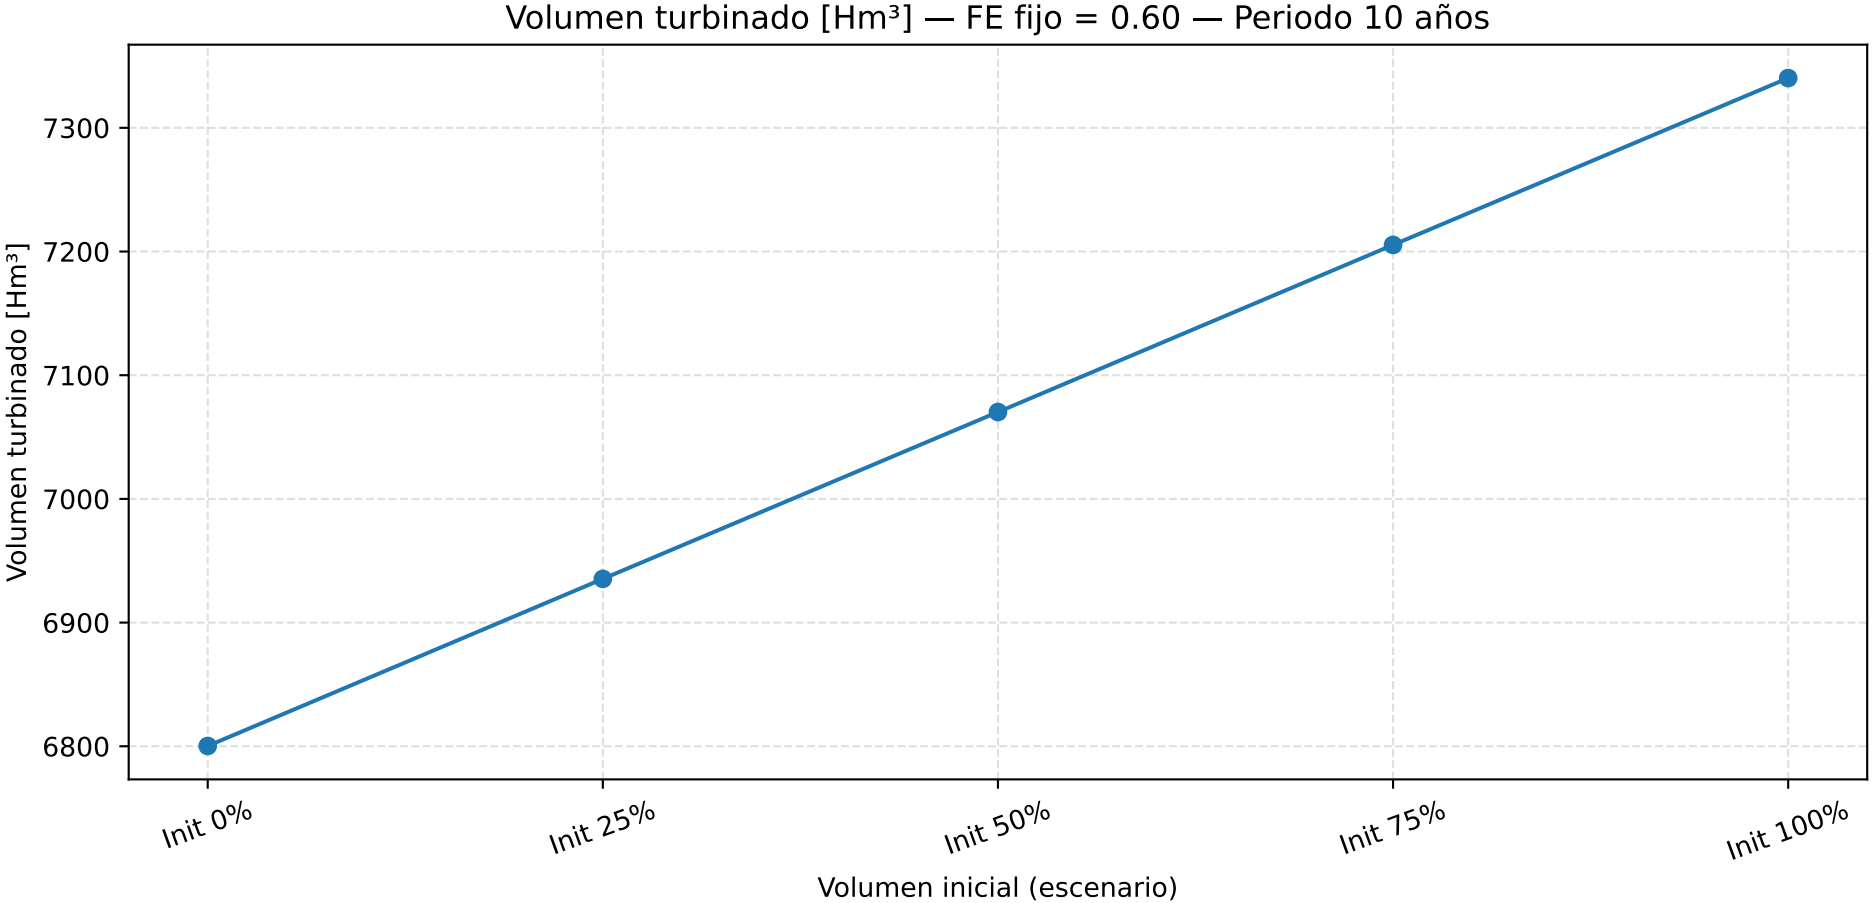
Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 10 años
Volumen turbinado [Hm³]
7300
7200
7100
7000
6900
6800
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

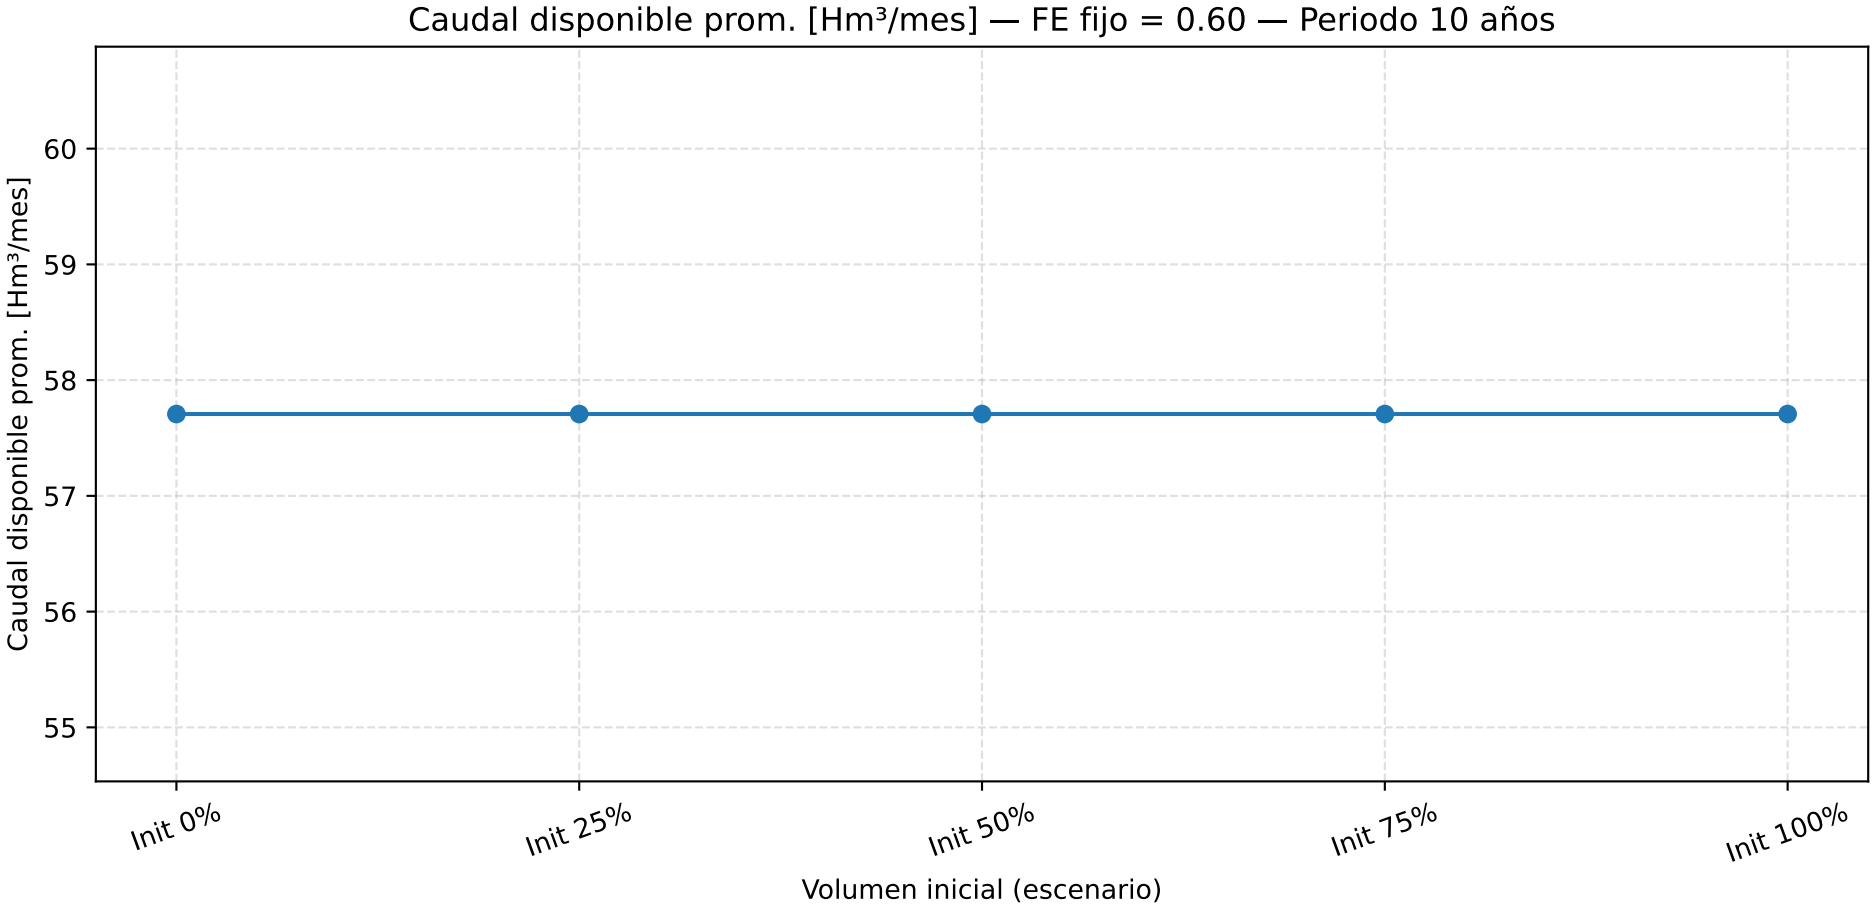
Caudal disponible prom. [Hm³/mes] — FE fijo = 0.60 — Periodo 10 años
Caudal disponible prom. [Hm³/mes]
60
59
58
57
56
55
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

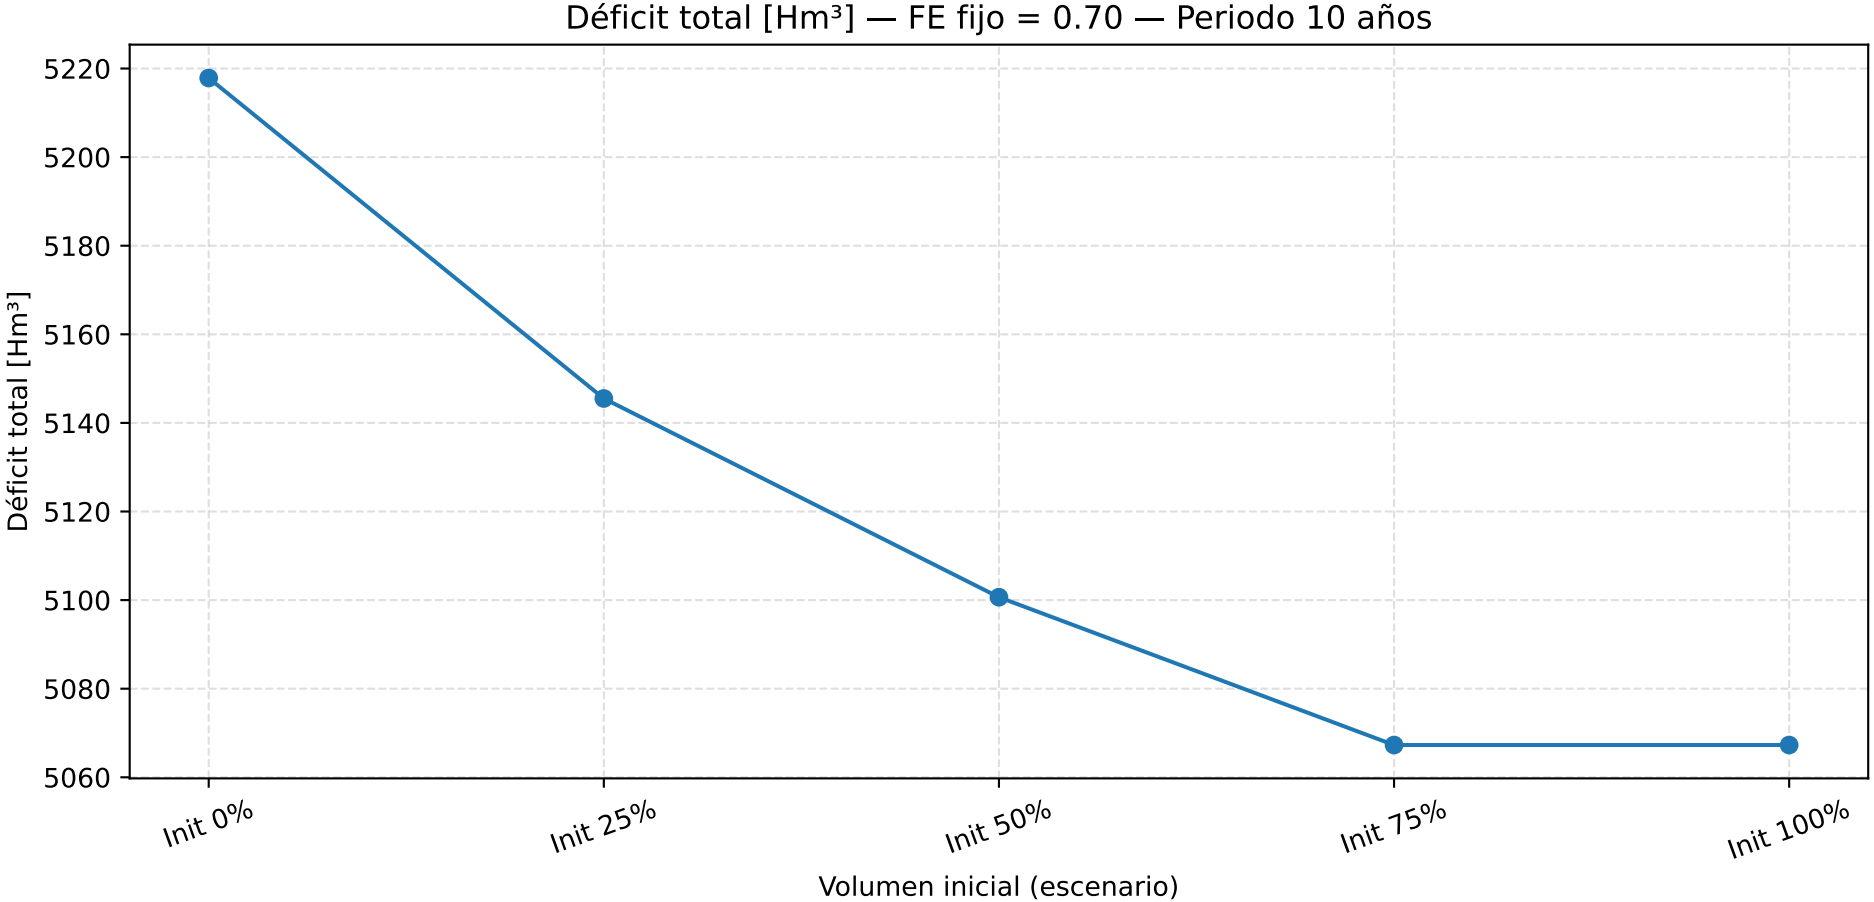
Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 10 años
Déficit total [Hm³]
5220
5200
5180
5160
5140
5120
5100
5080
5060
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

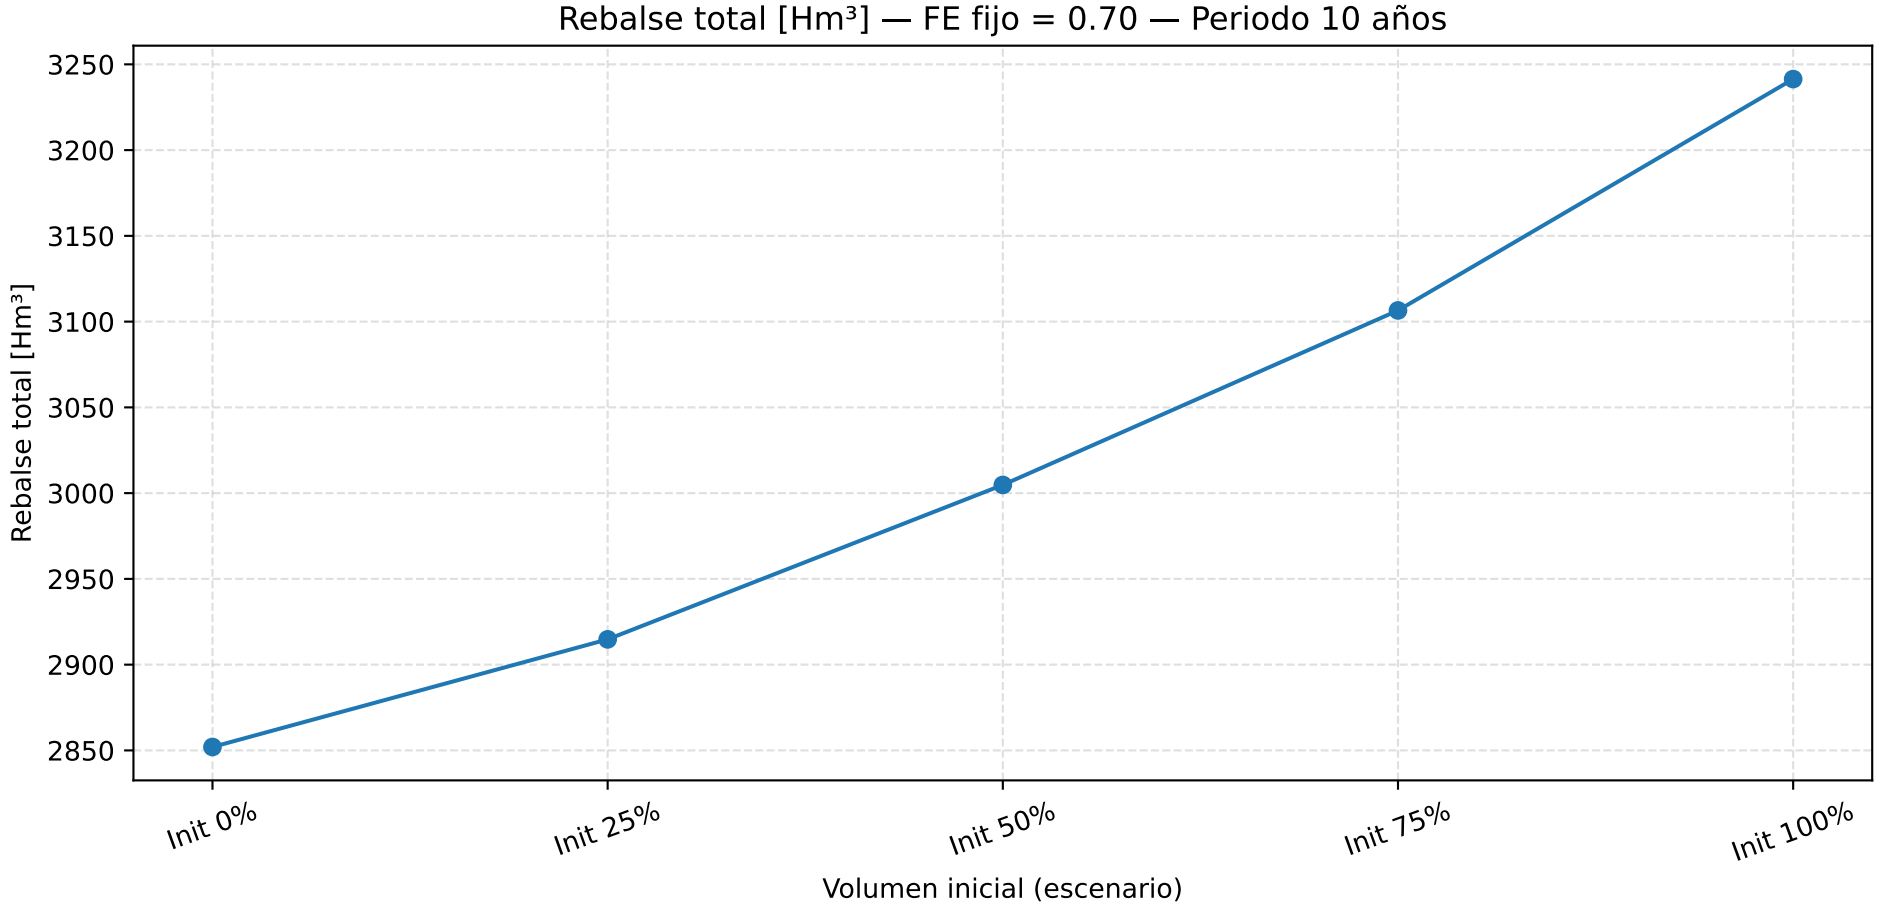
Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 10 años
Rebalse total [Hm³]
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
2900
2850
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

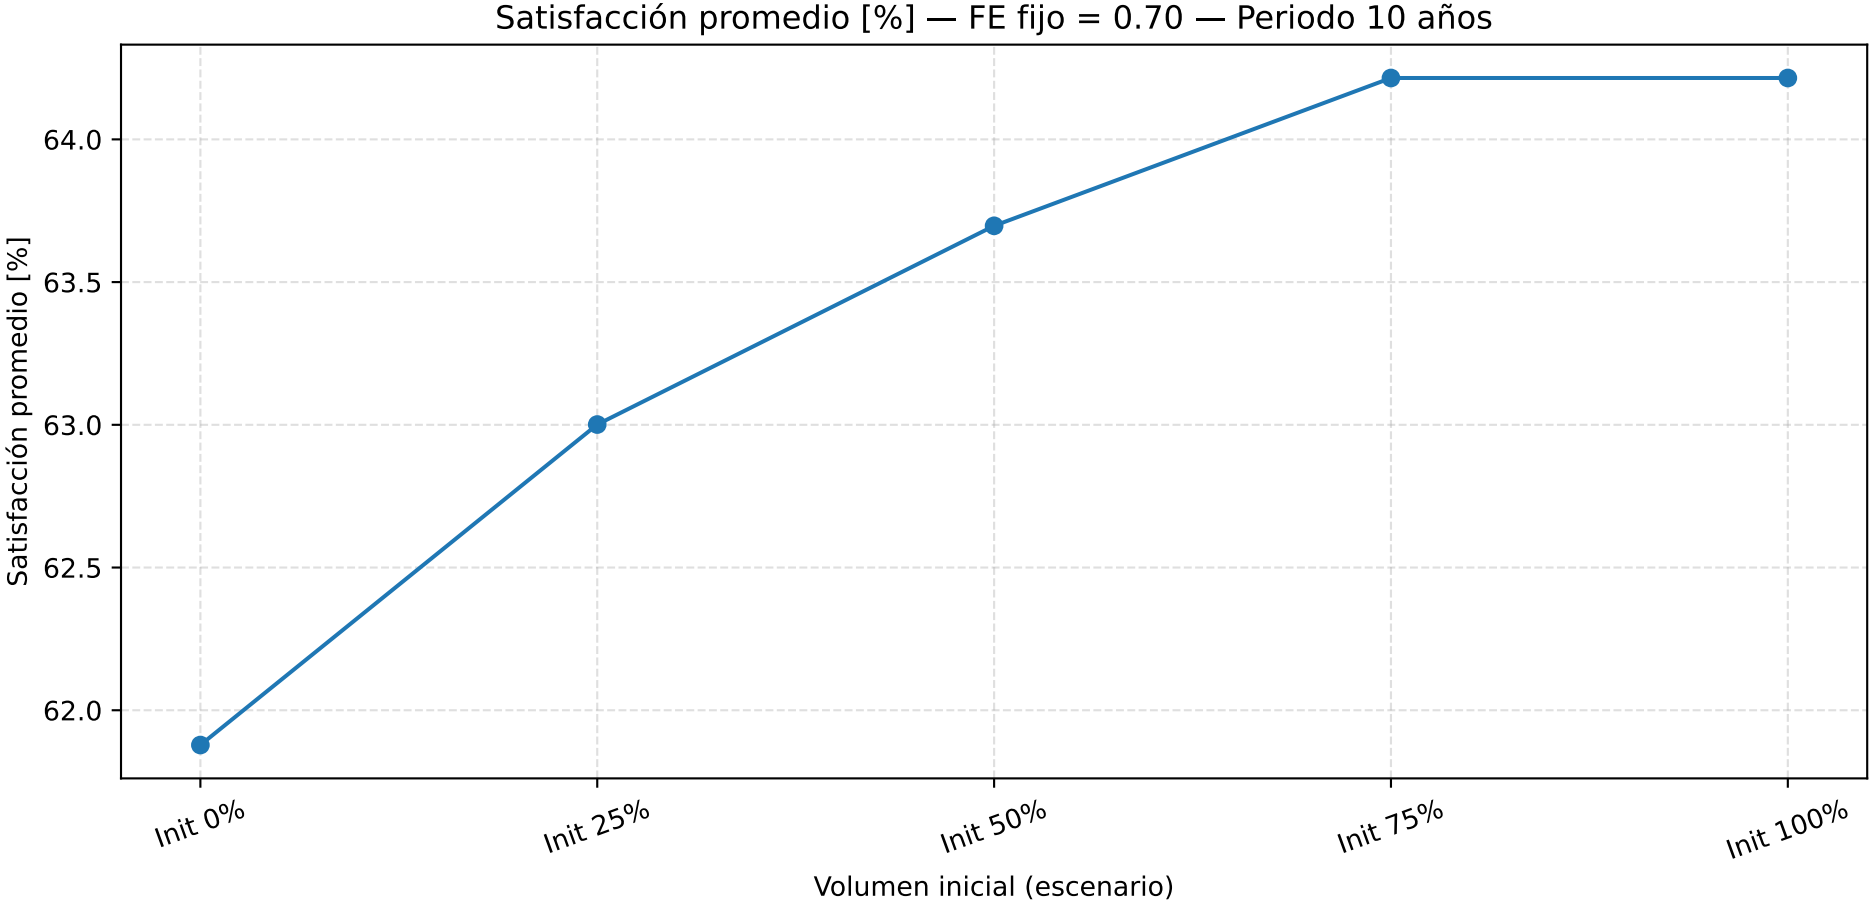
Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.70 — Periodo 10 años
Satisfacción promedio [%]
64.0
63.5
63.0
62.5
62.0
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

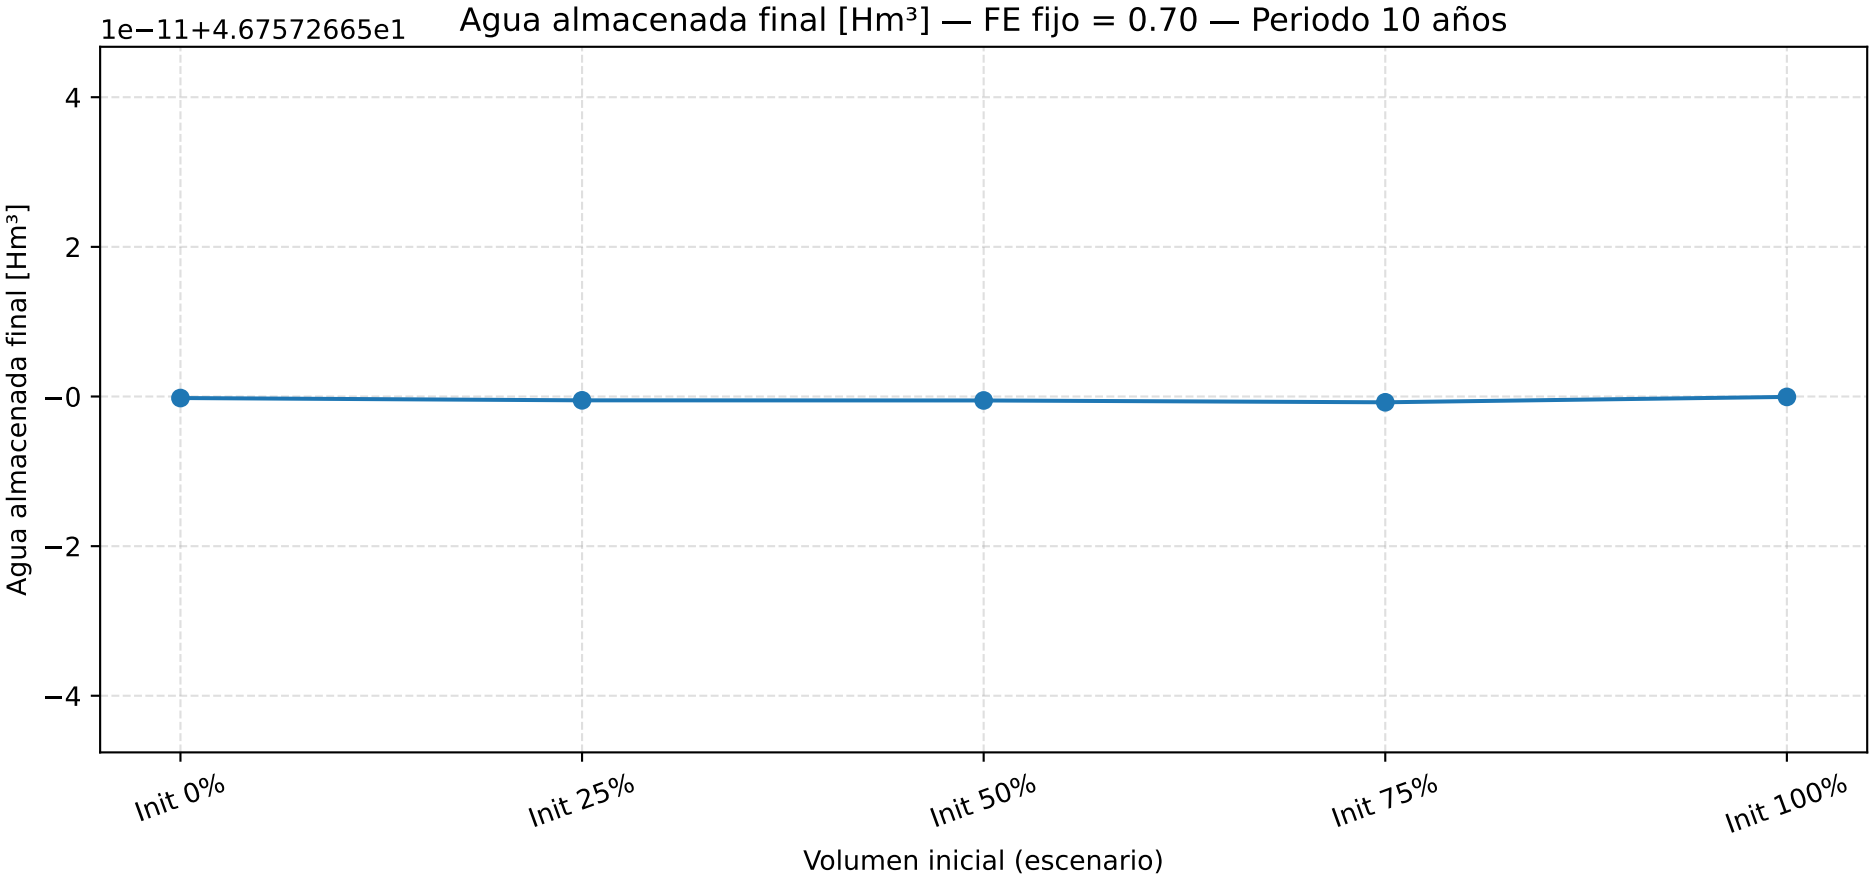
Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 10 años
1e−11+4.67572665e1
4
2
−0
−2
−4
Agua almacenada final [Hm³]
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

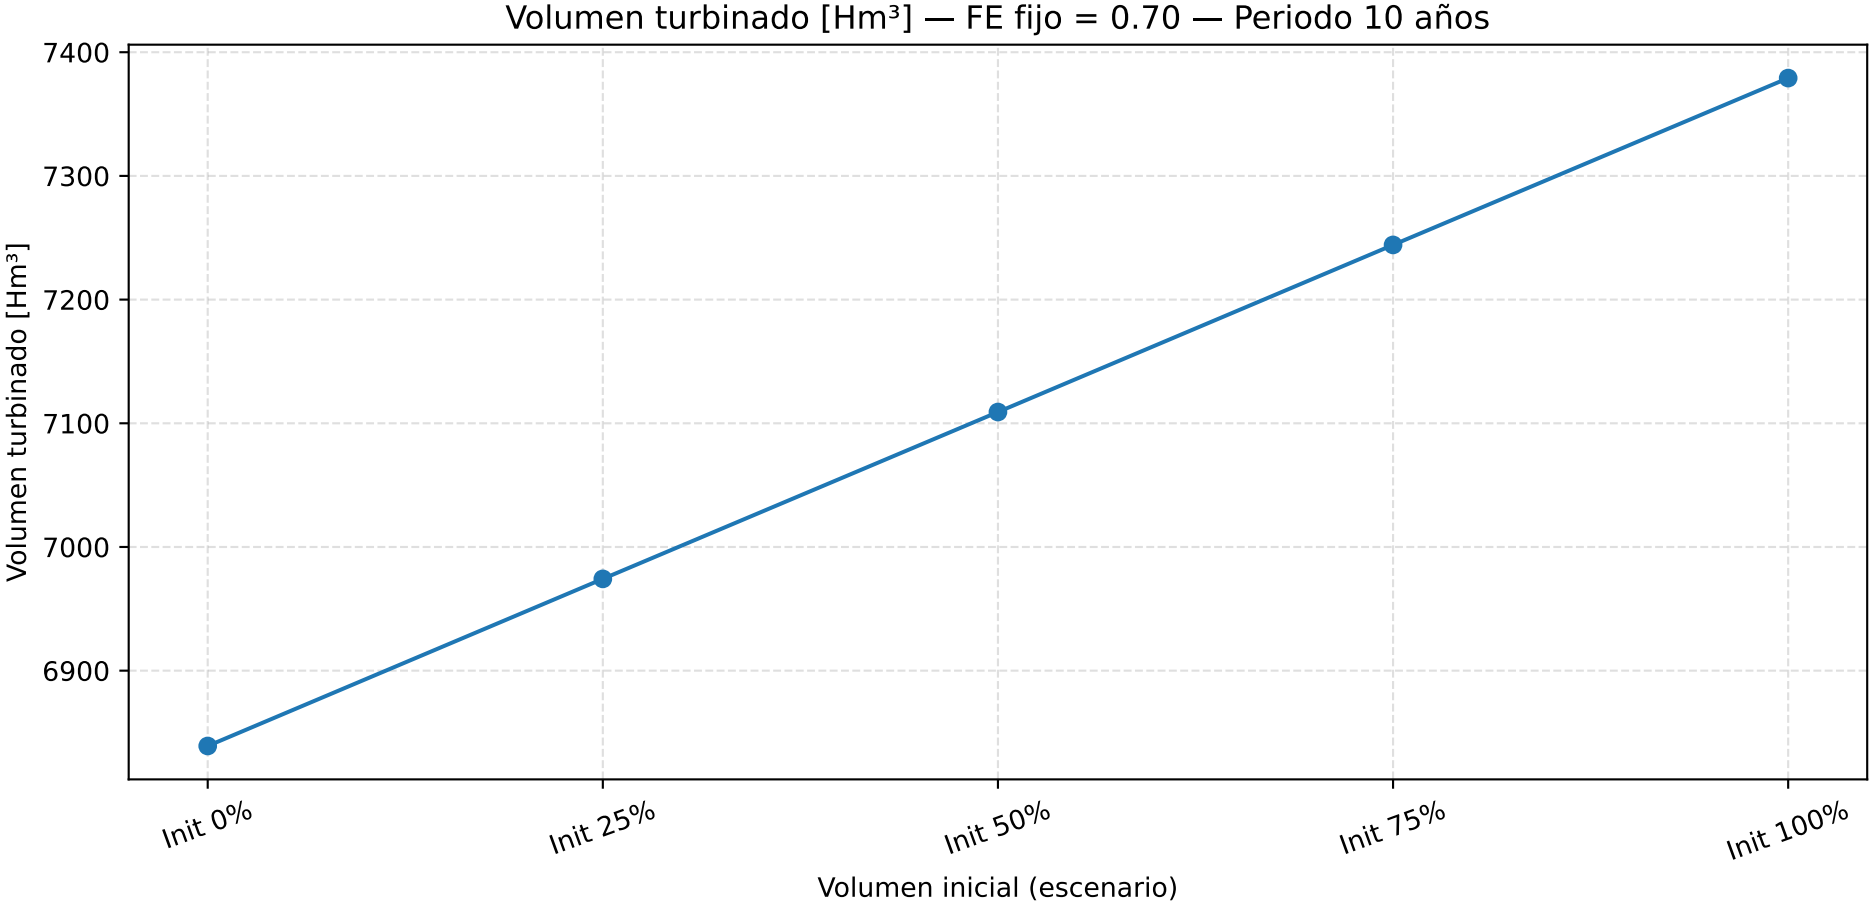
Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 10 años
Volumen turbinado [Hm³]
7400
7300
7200
7100
7000
6900
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

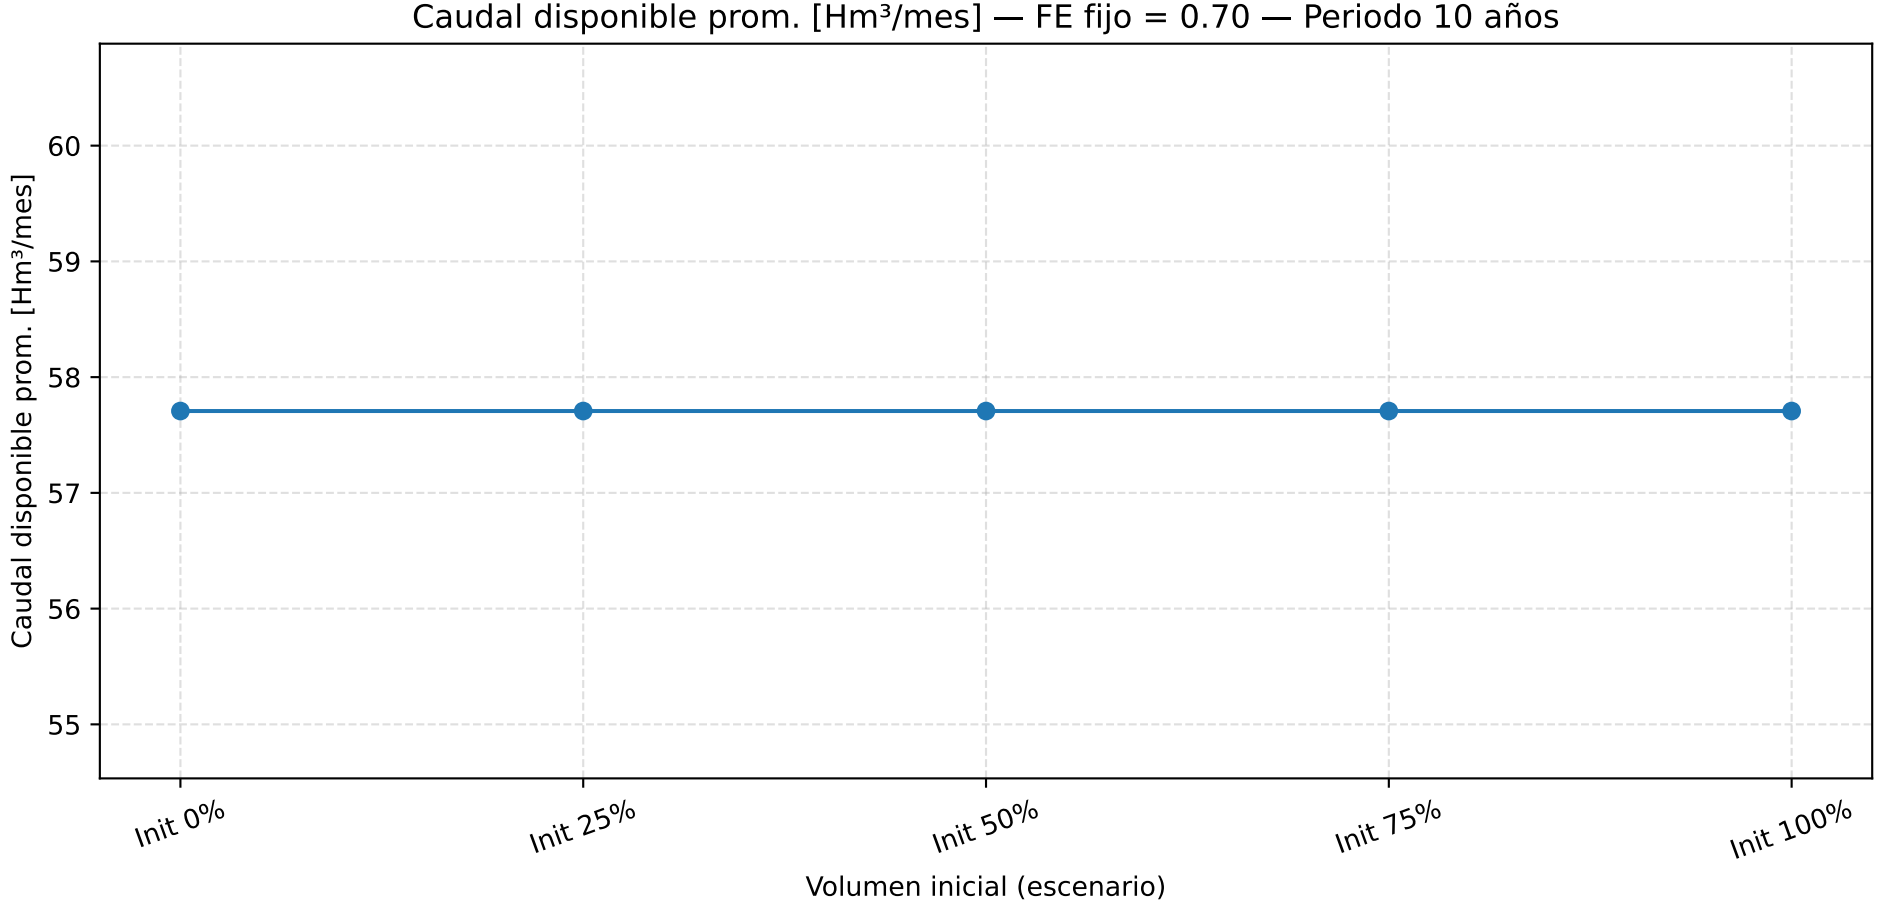
Caudal disponible prom. [Hm³/mes] — FE fijo = 0.70 — Periodo 10 años
Caudal disponible prom. [Hm³/mes]
60
59
58
57
56
55
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

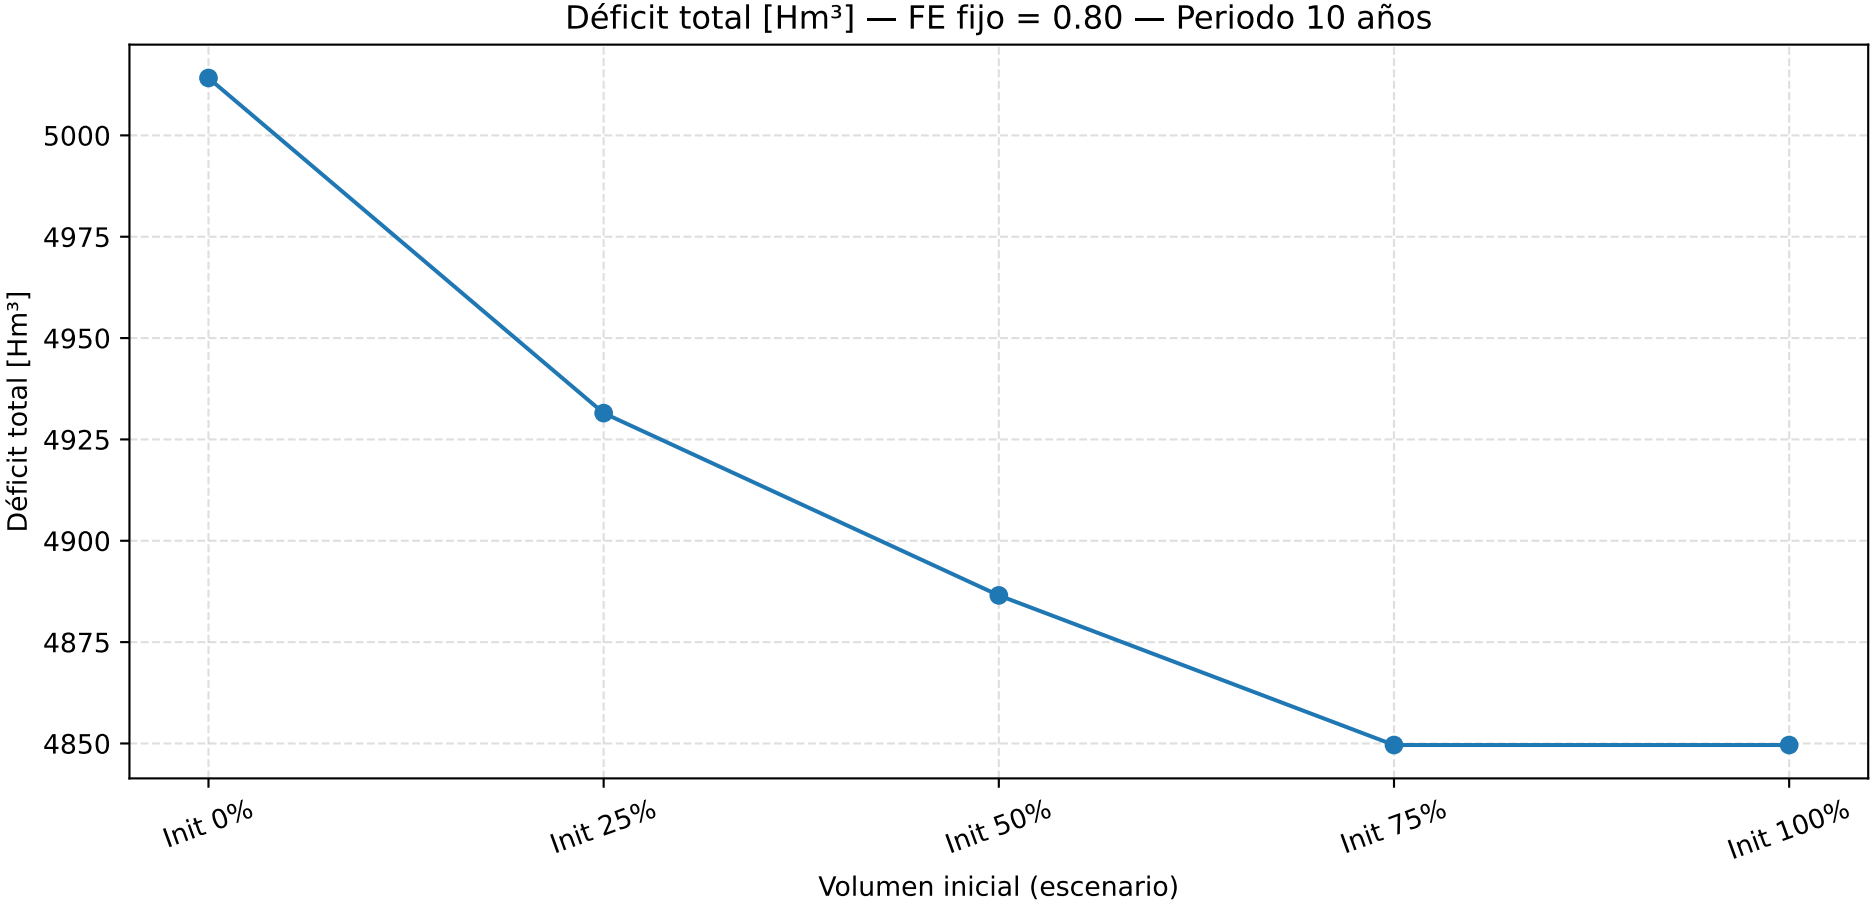
Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 10 años
Déficit total [Hm³]
5000
4975
4950
4925
4900
4875
4850
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

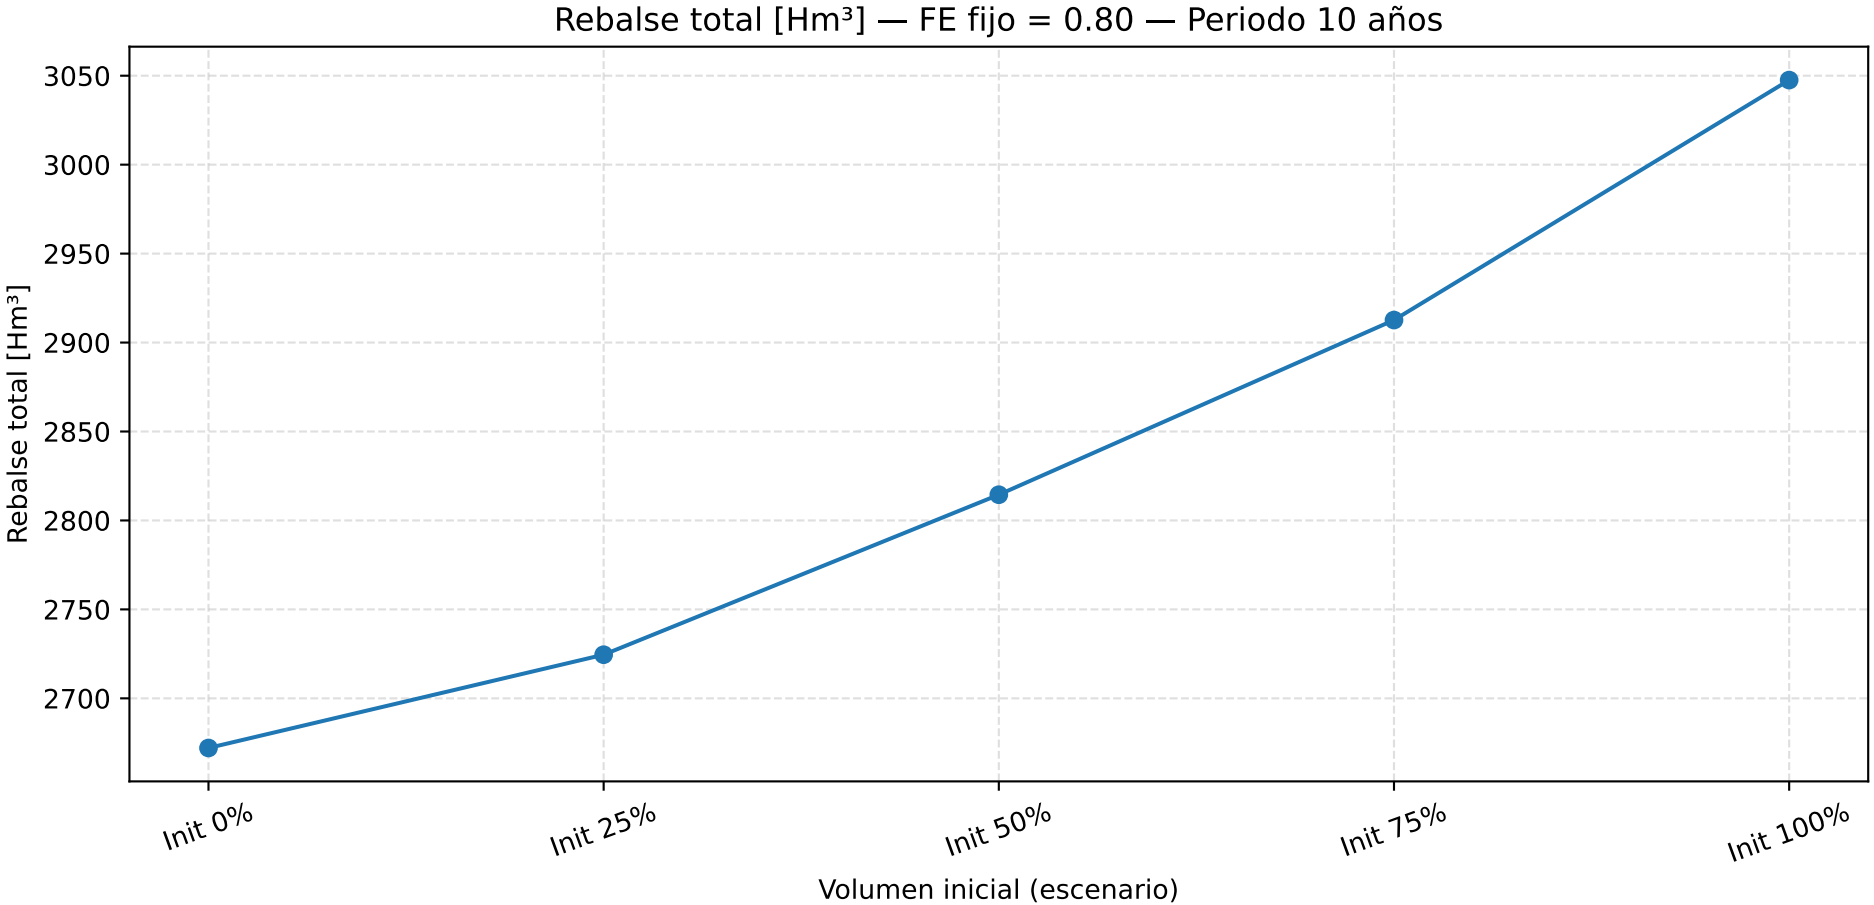
Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 10 años
Rebalse total [Hm³]
3050
3000
2950
2900
2850
2800
2750
2700
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

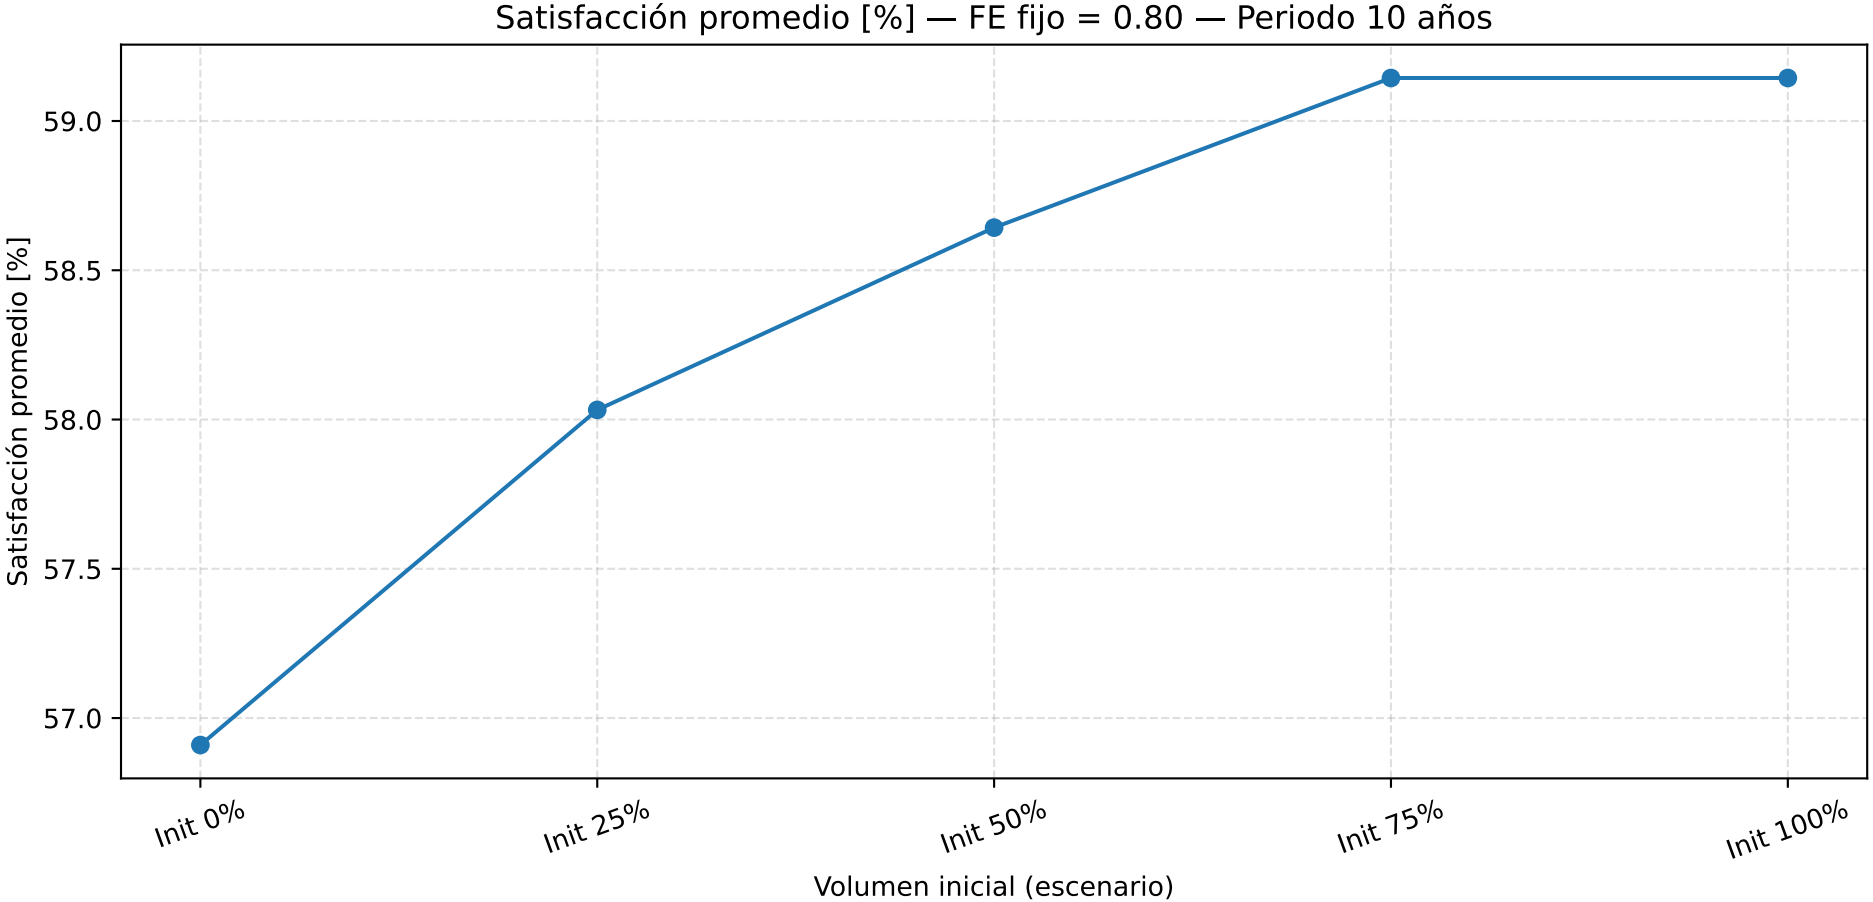
Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.80 — Periodo 10 años
Satisfacción promedio [%]
59.0
58.5
58.0
57.5
57.0
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

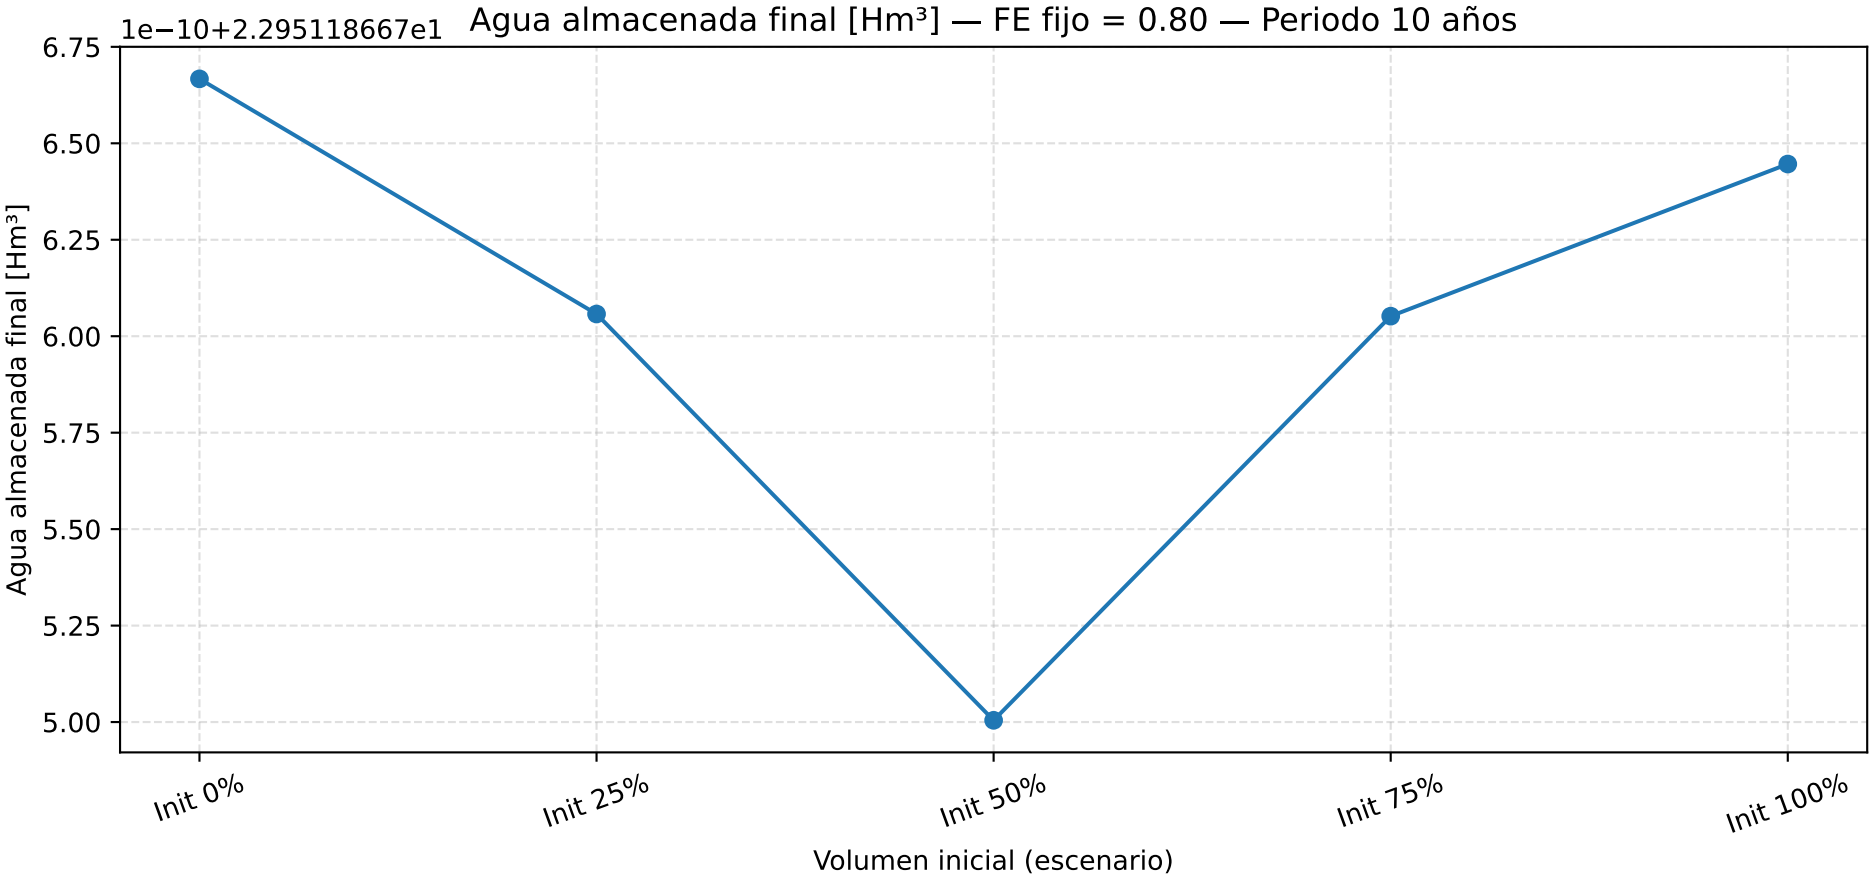
Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 10 años
1e−10+2.295118667e1
6.75
6.50
6.25
6.00
5.75
5.50
5.25
5.00
Agua almacenada final [Hm³]
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

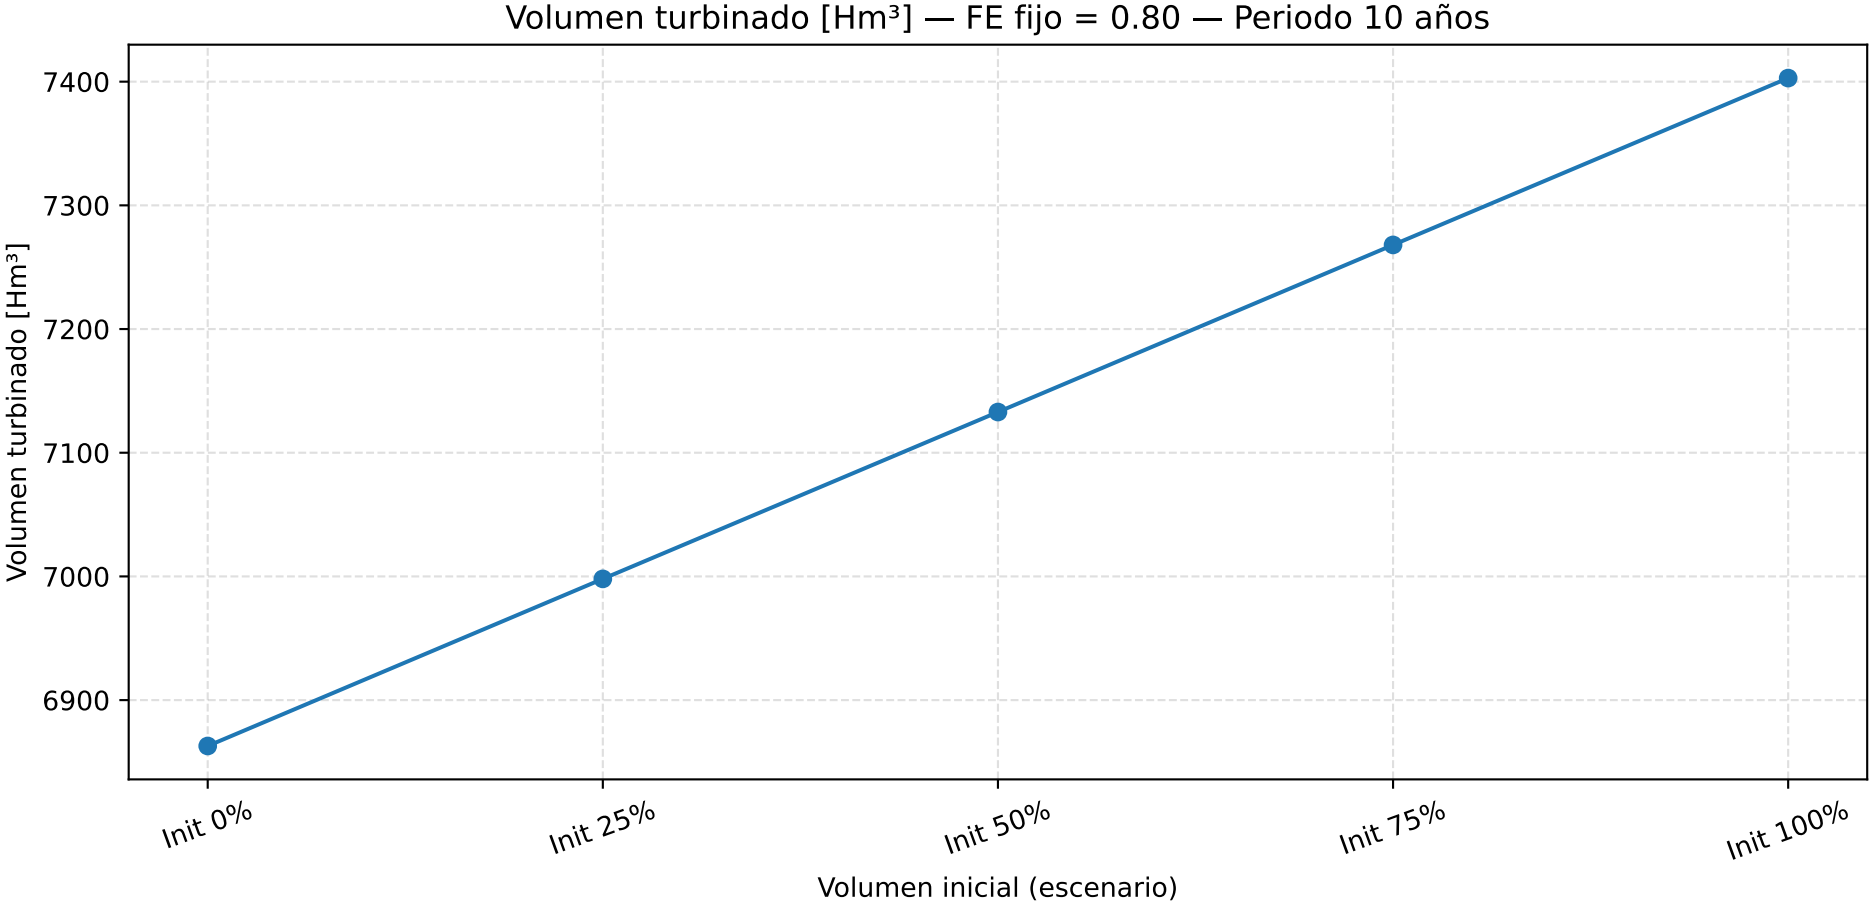
Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 10 años
Volumen turbinado [Hm³]
7400
7300
7200
7100
7000
6900
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

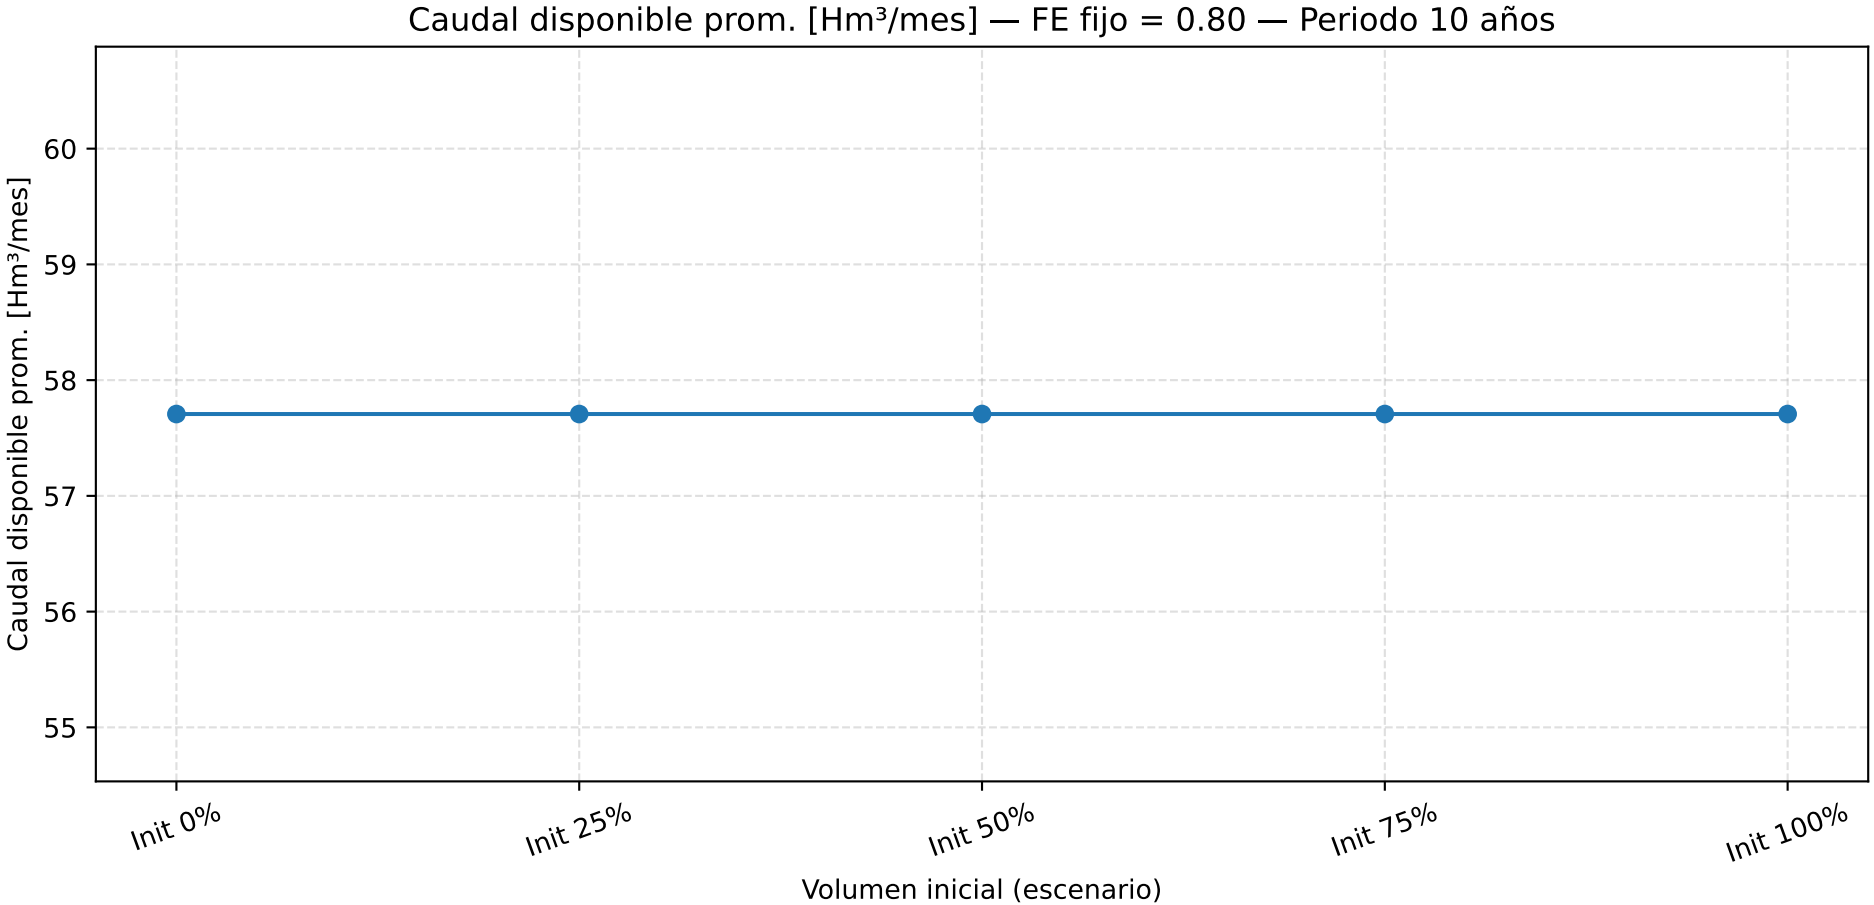
Caudal disponible prom. [Hm³/mes] — FE fijo = 0.80 — Periodo 10 años
Caudal disponible prom. [Hm³/mes]
60
59
58
57
56
55
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

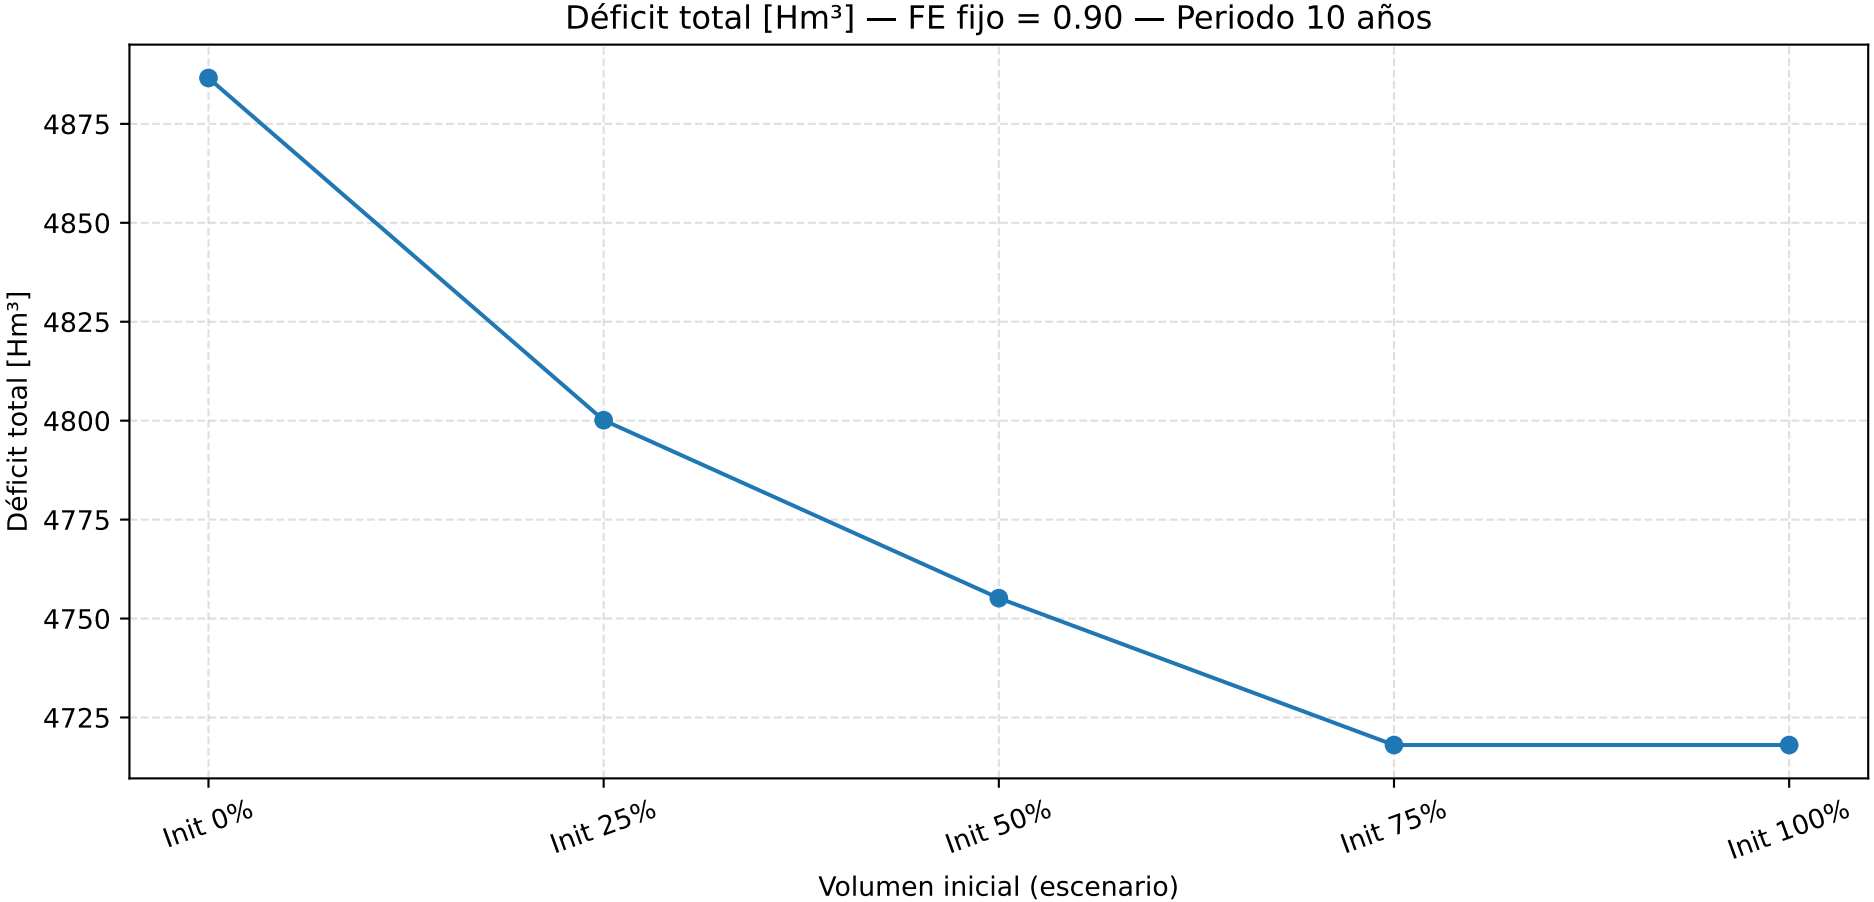
Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 10 años
Déficit total [Hm³]
4875
4850
4825
4800
4775
4750
4725
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

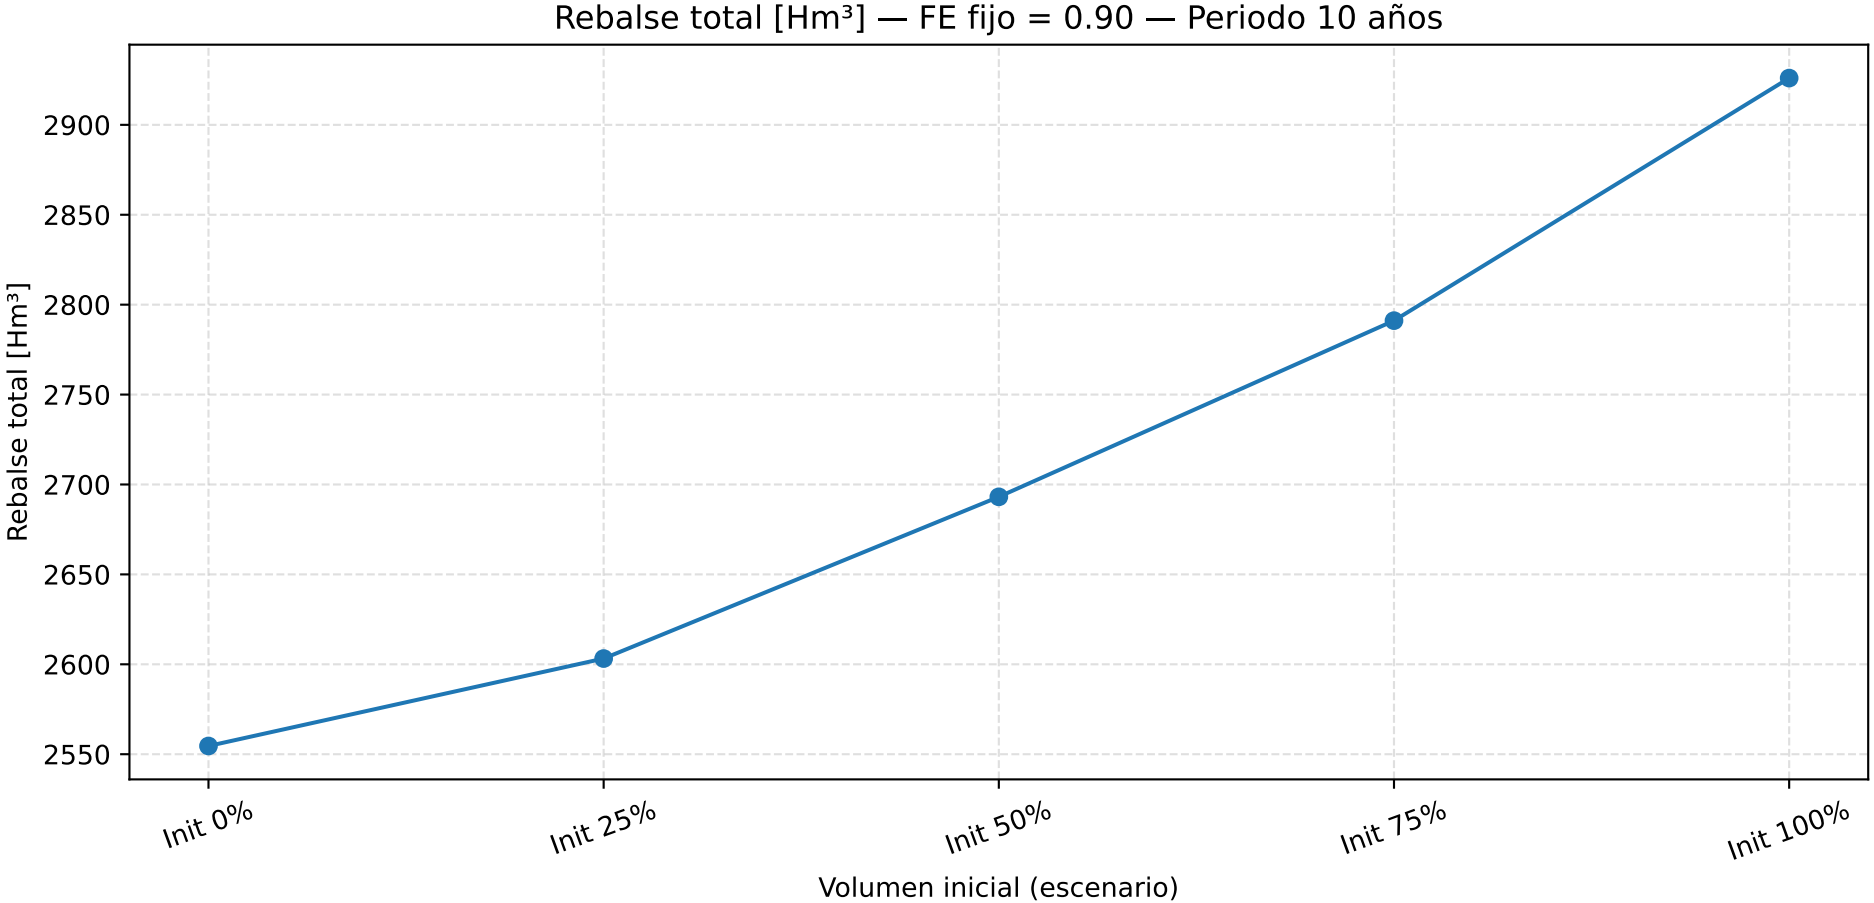
Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 10 años
Rebalse total [Hm³]
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2600
2550
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

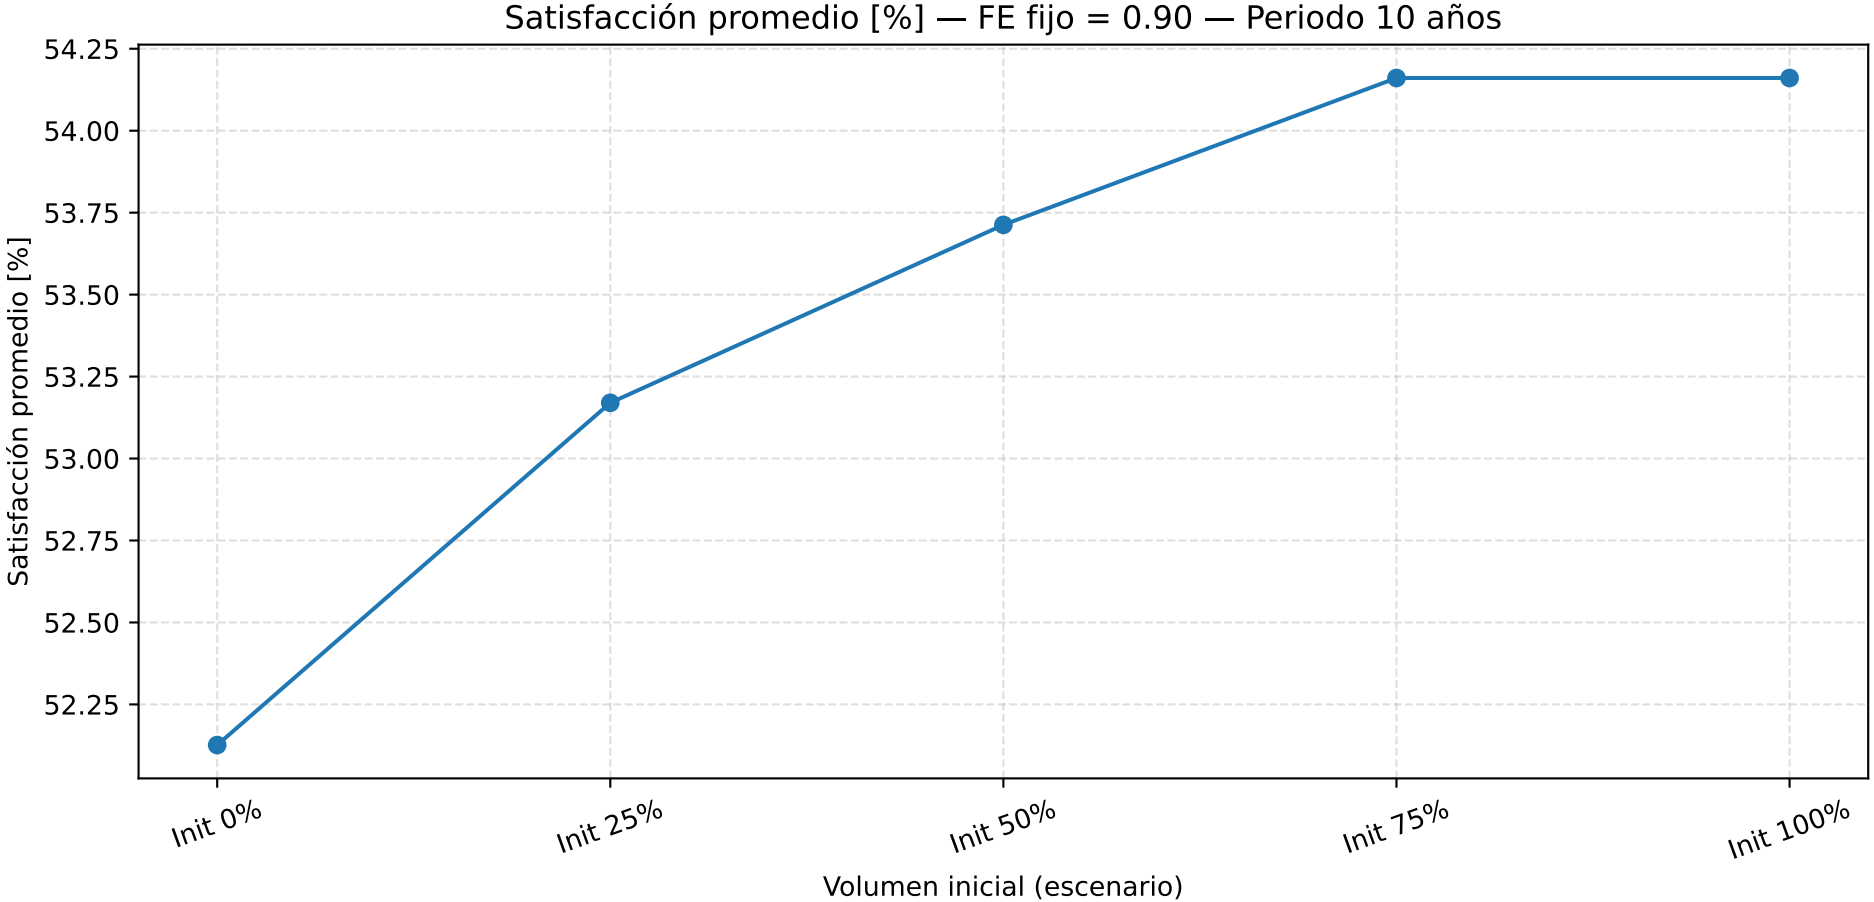
Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.90 — Periodo 10 años
Satisfacción promedio [%]
54.25
54.00
53.75
53.50
53.25
53.00
52.75
52.50
52.25
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

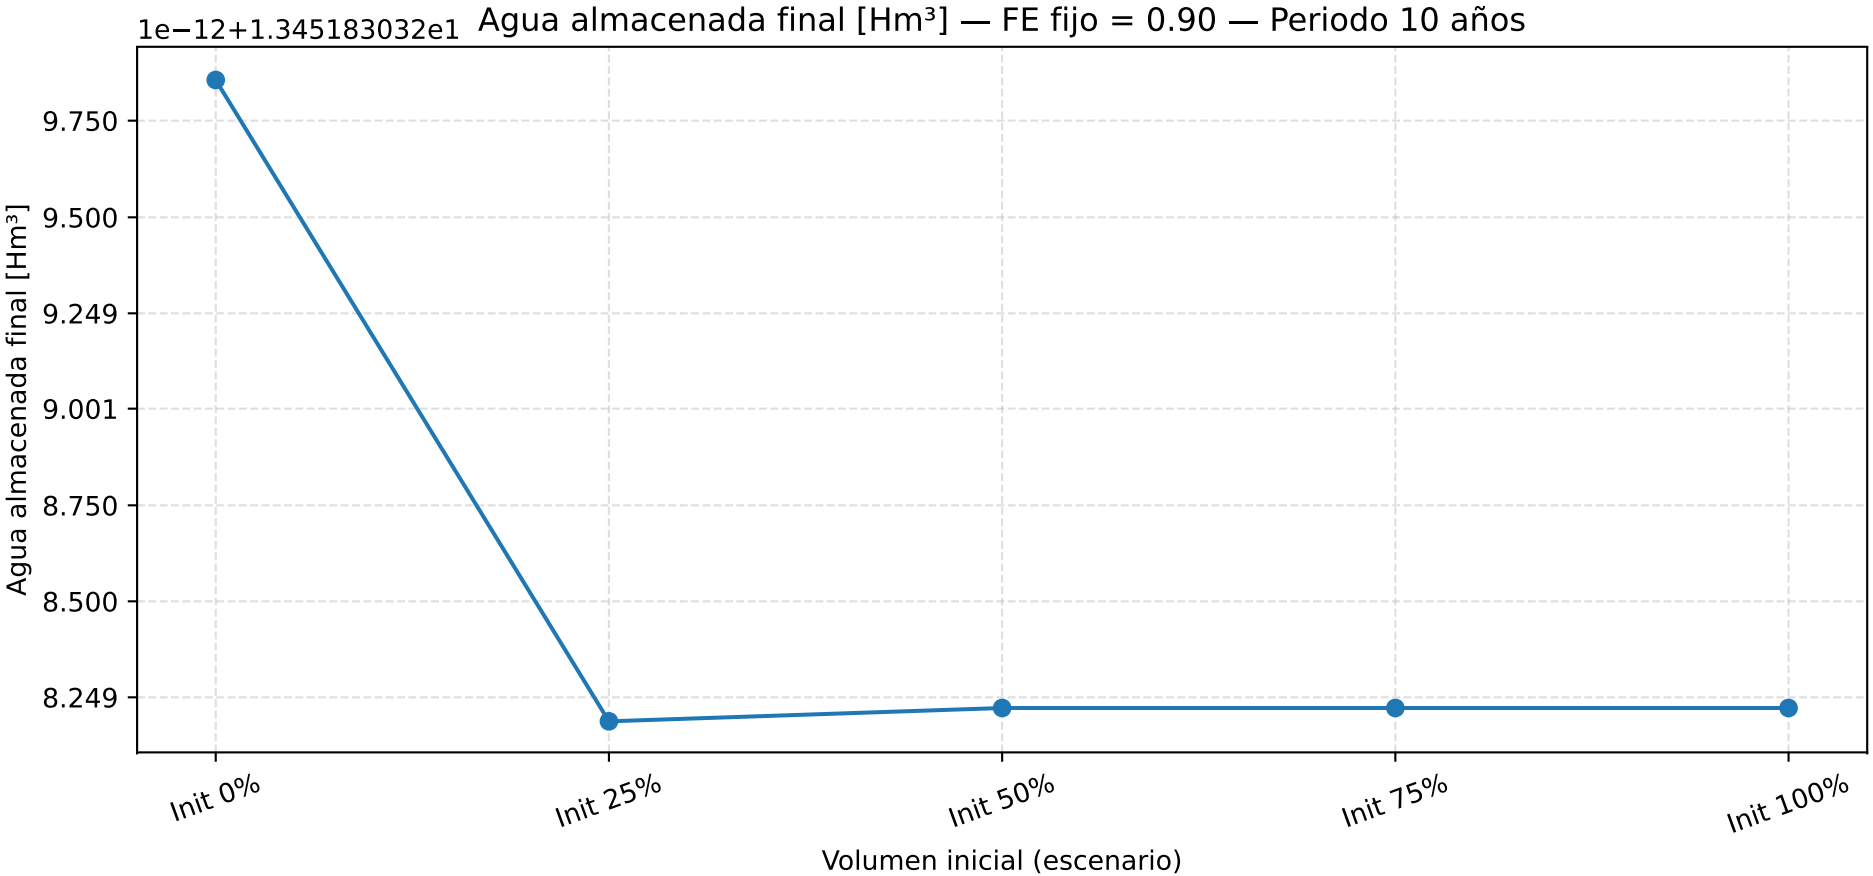
Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 10 años
1e−12+1.345183032e1
9.750
9.500
9.249
9.001
8.750
8.500
8.249
Agua almacenada final [Hm³]
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

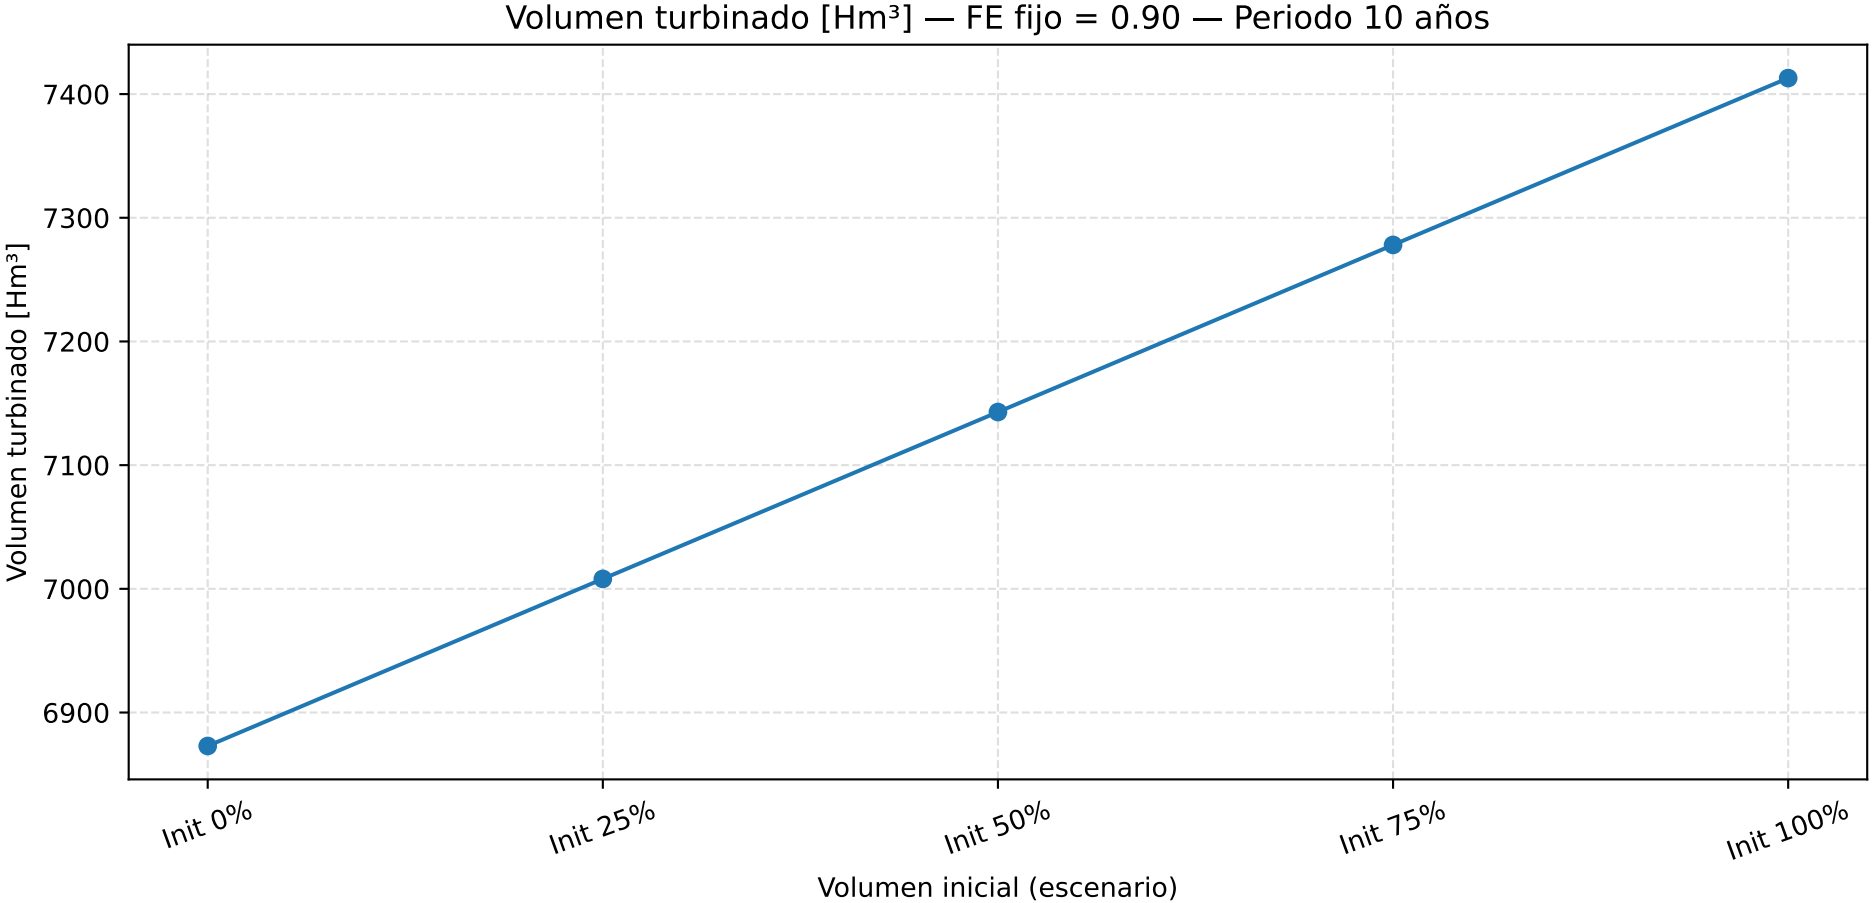
Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 10 años
Volumen turbinado [Hm³]
7400
7300
7200
7100
7000
6900
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

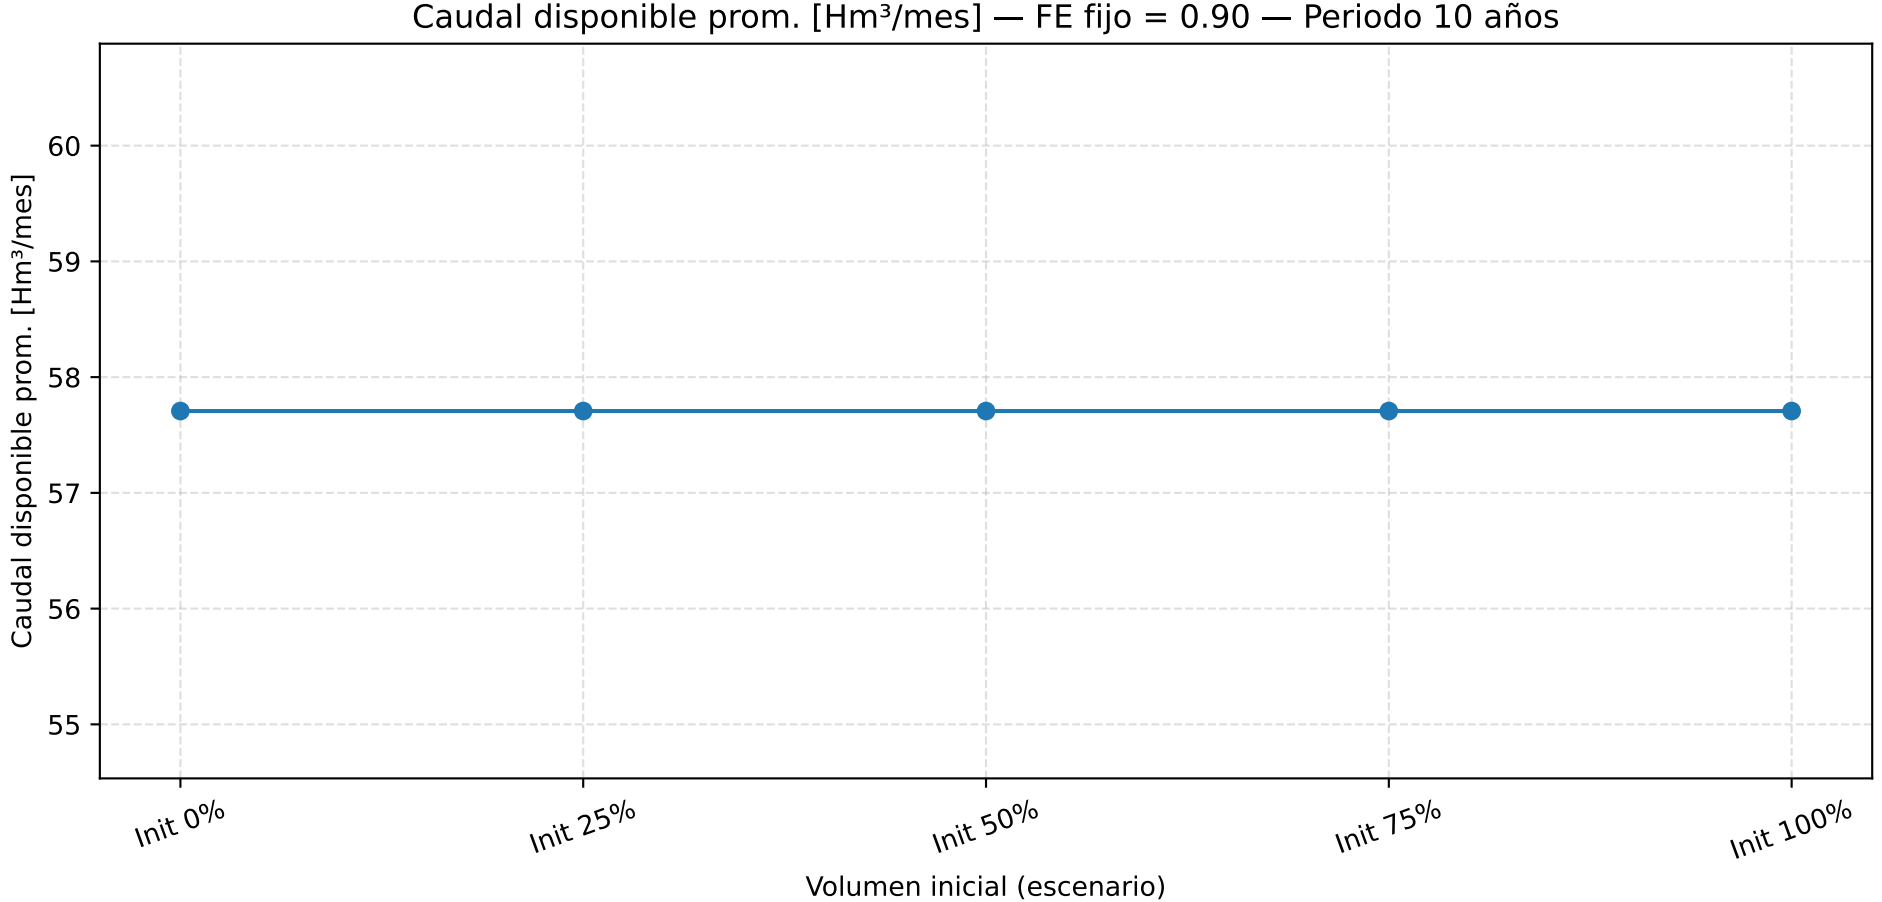
Caudal disponible prom. [Hm³/mes] — FE fijo = 0.90 — Periodo 10 años
Caudal disponible prom. [Hm³/mes]
60
59
58
57
56
55
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

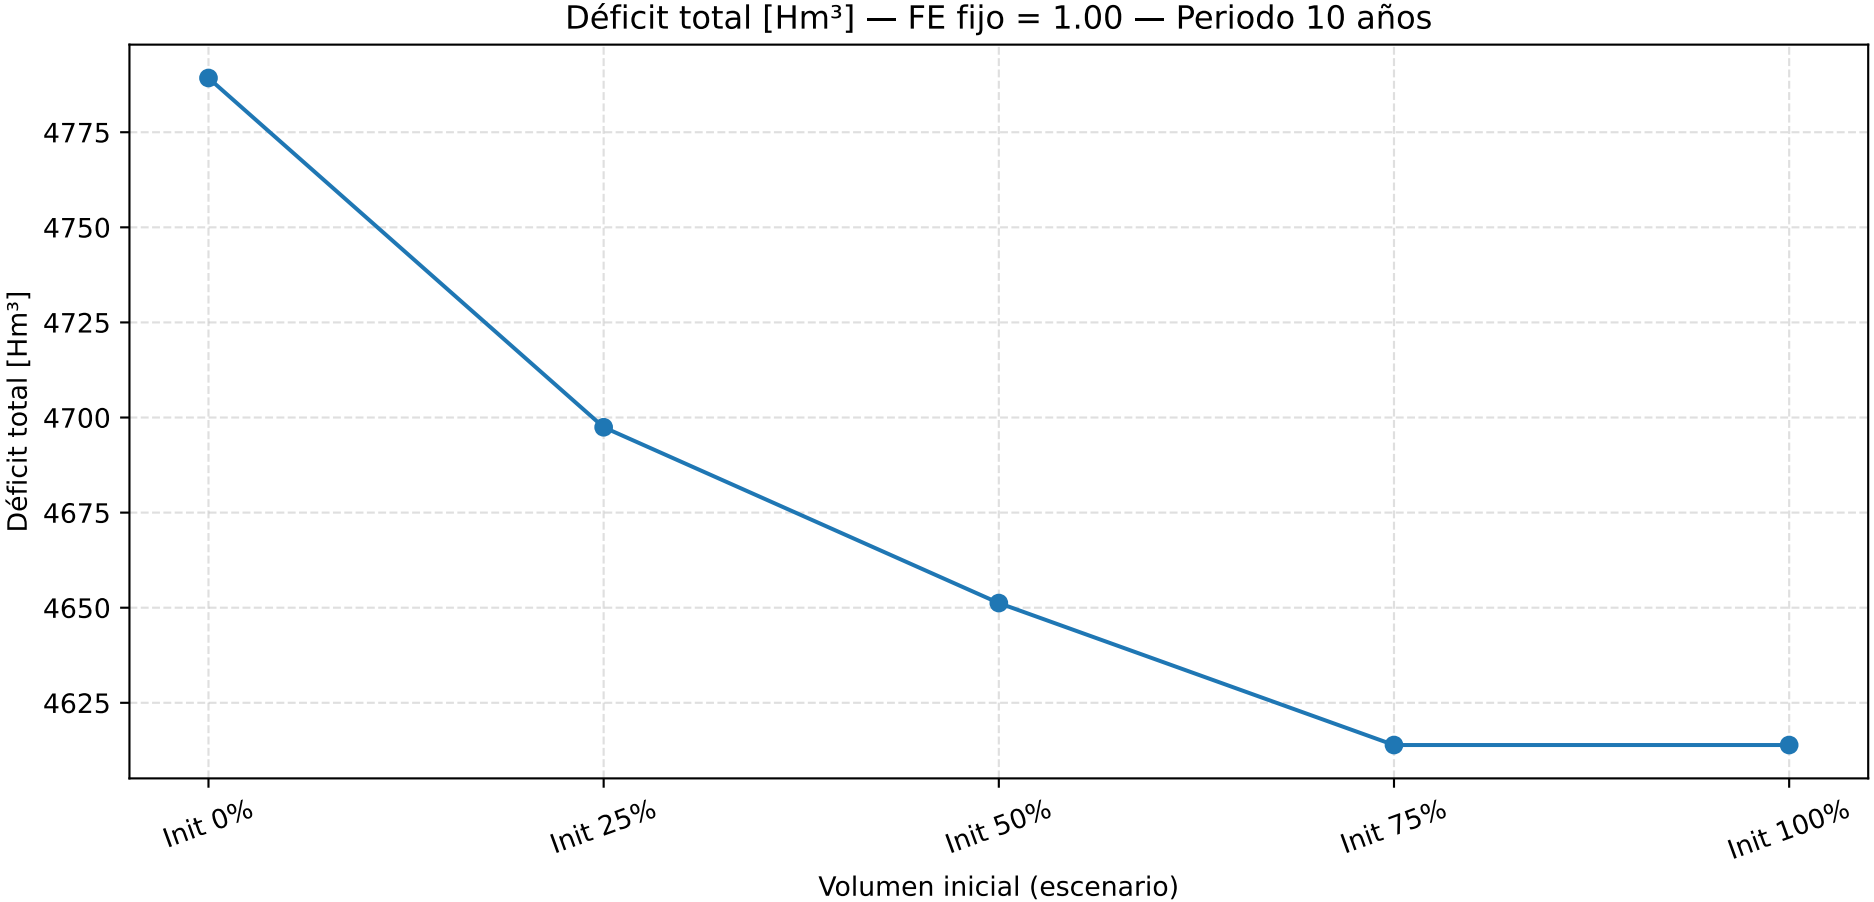
Déficit total [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 10 años
Déficit total [Hm³]
4775
4750
4725
4700
4675
4650
4625
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

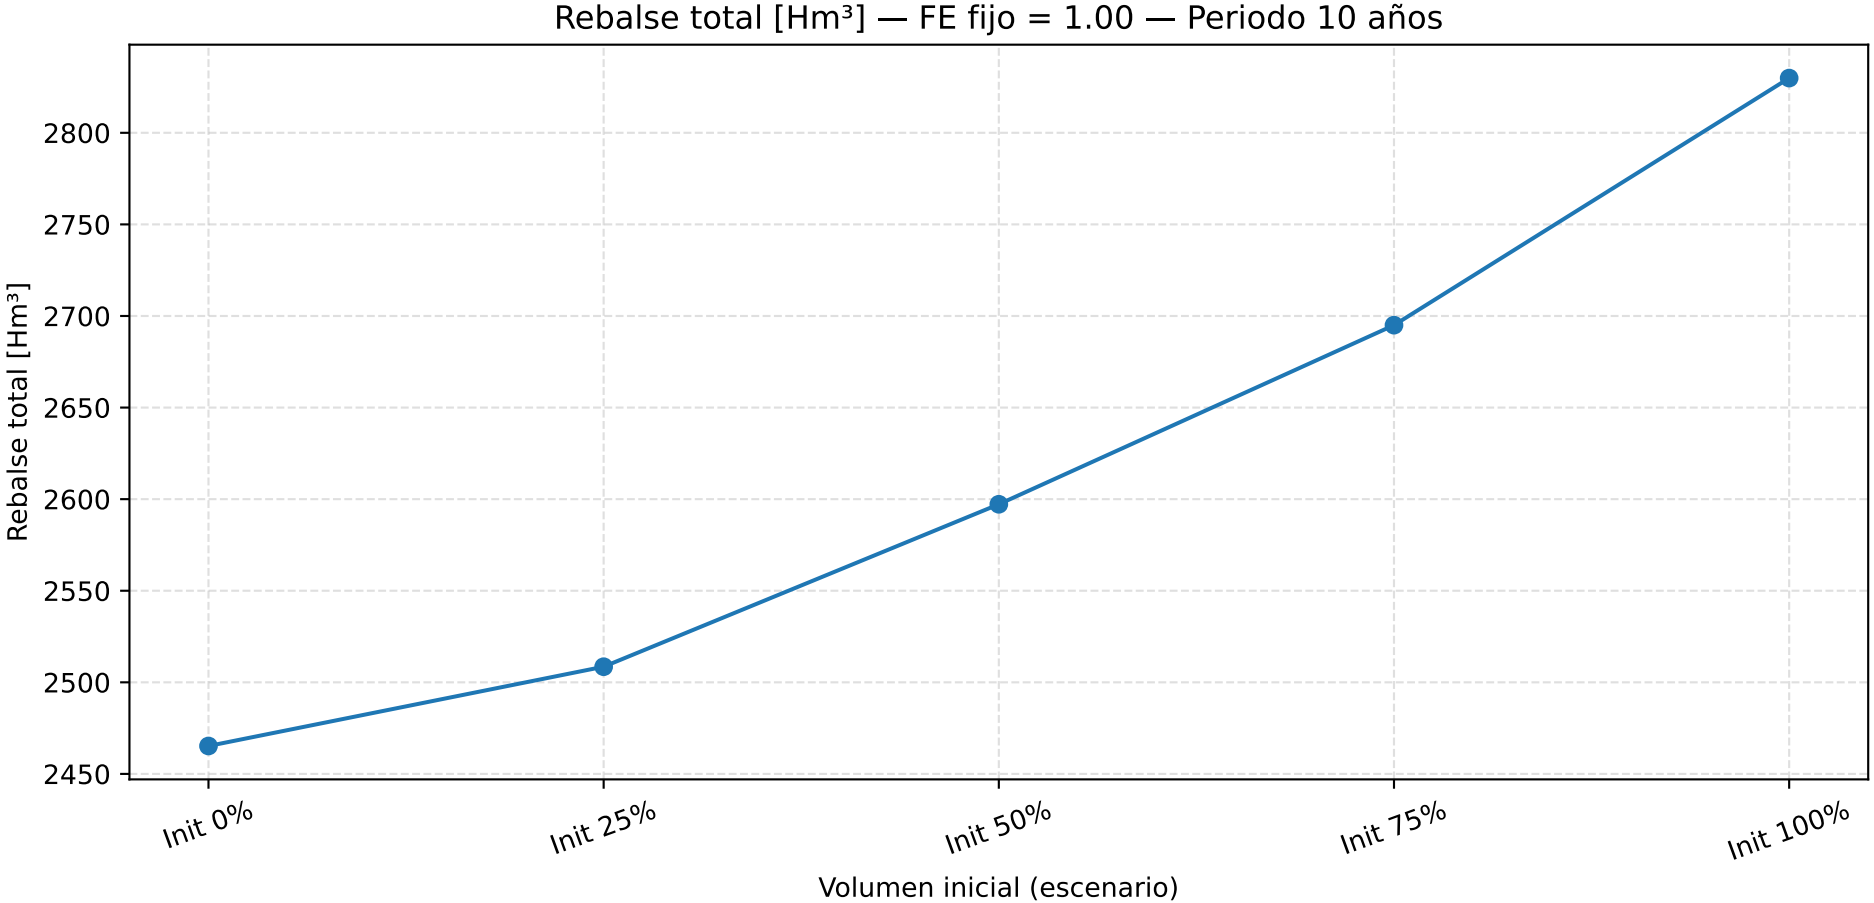
Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 10 años
Rebalse total [Hm³]
2800
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

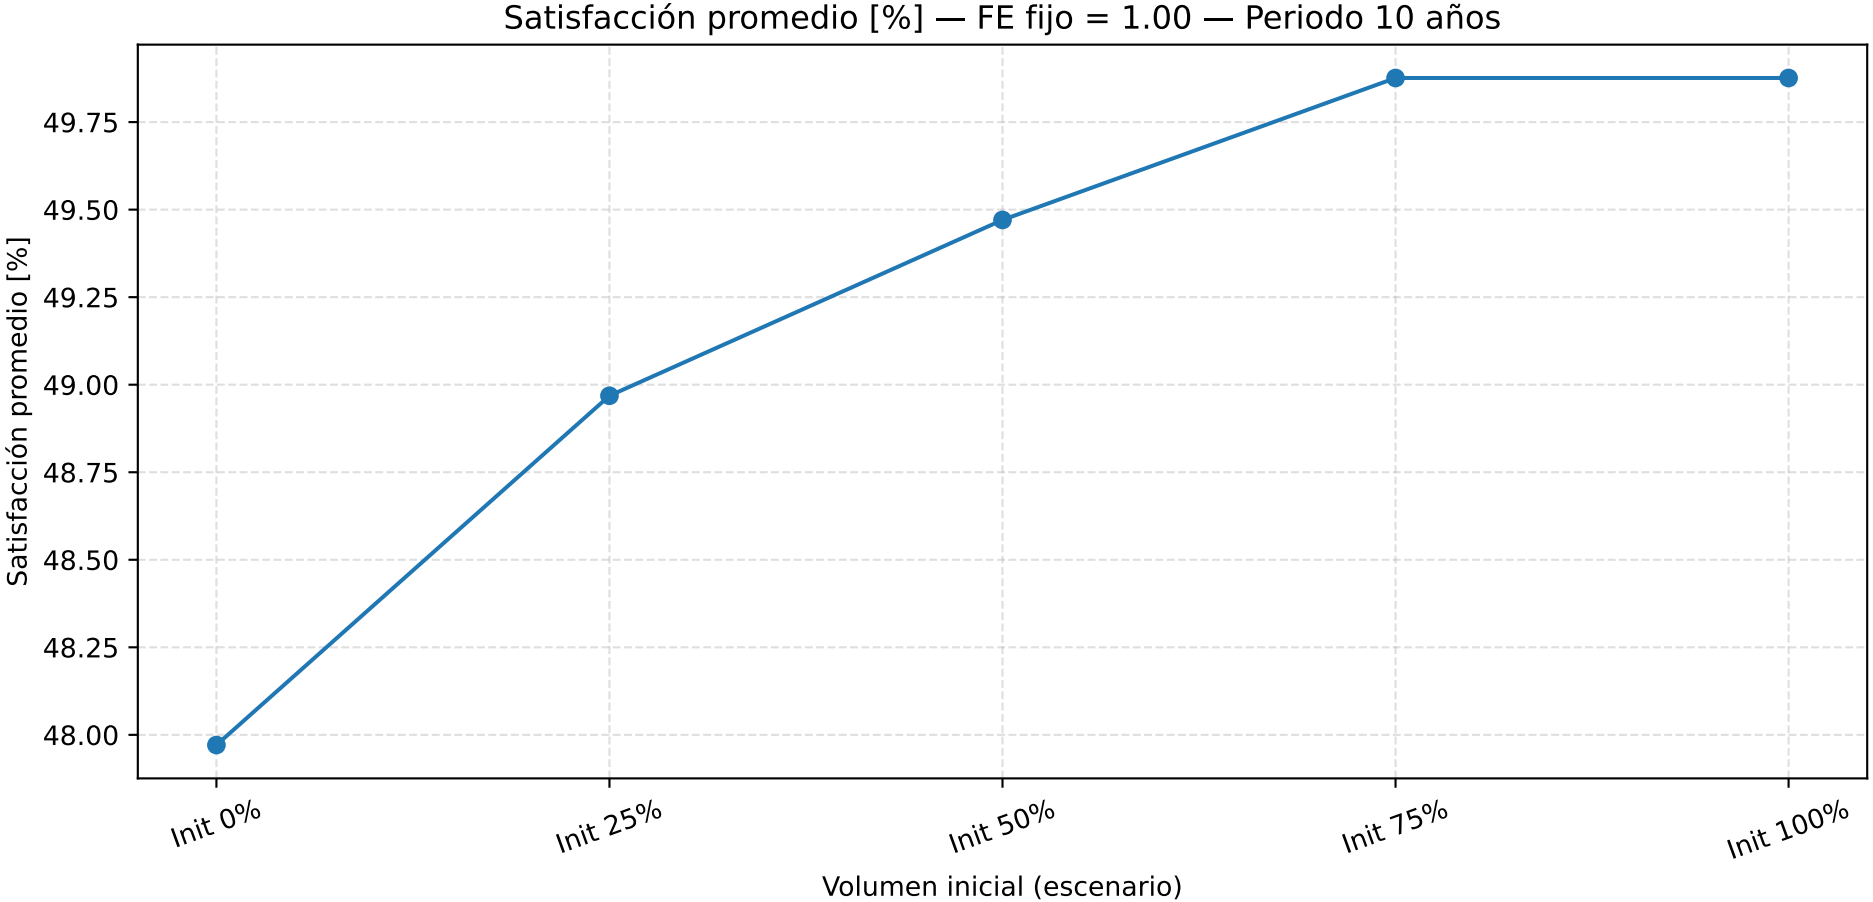
Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 1.00 — Periodo 10 años
Satisfacción promedio [%]
49.75
49.50
49.25
49.00
48.75
48.50
48.25
48.00
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

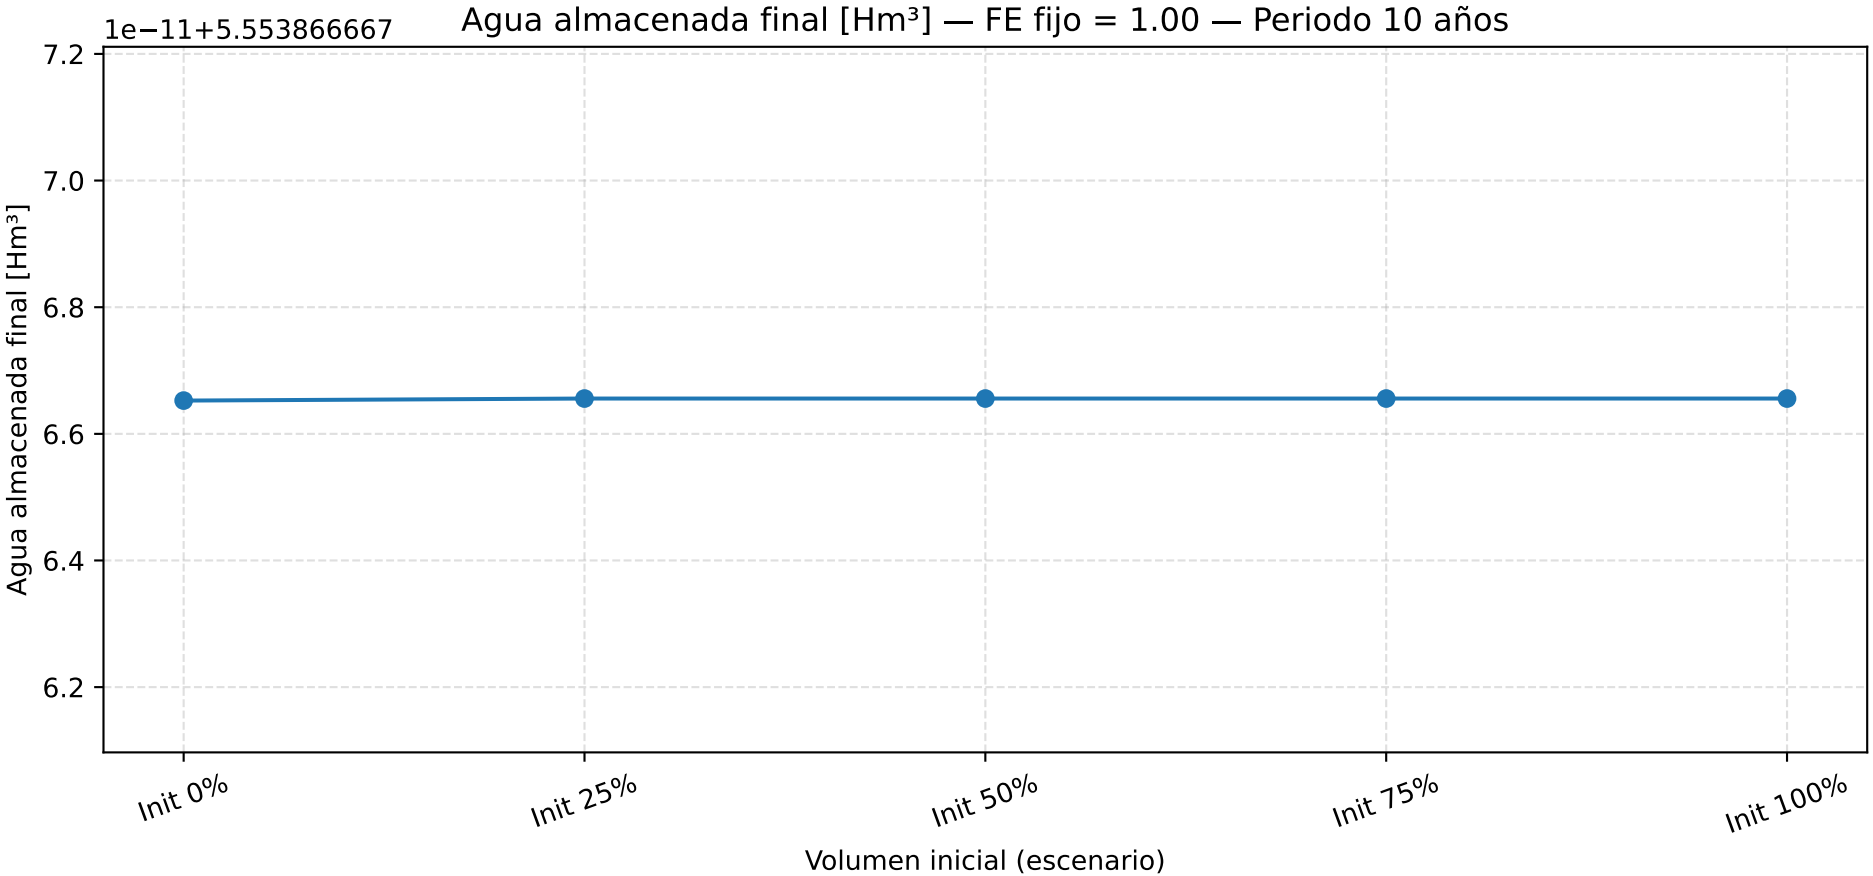
Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 10 años
1e−11+5.553866667
7.2
7.0
6.8
6.6
6.4
6.2
Agua almacenada final [Hm³]
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

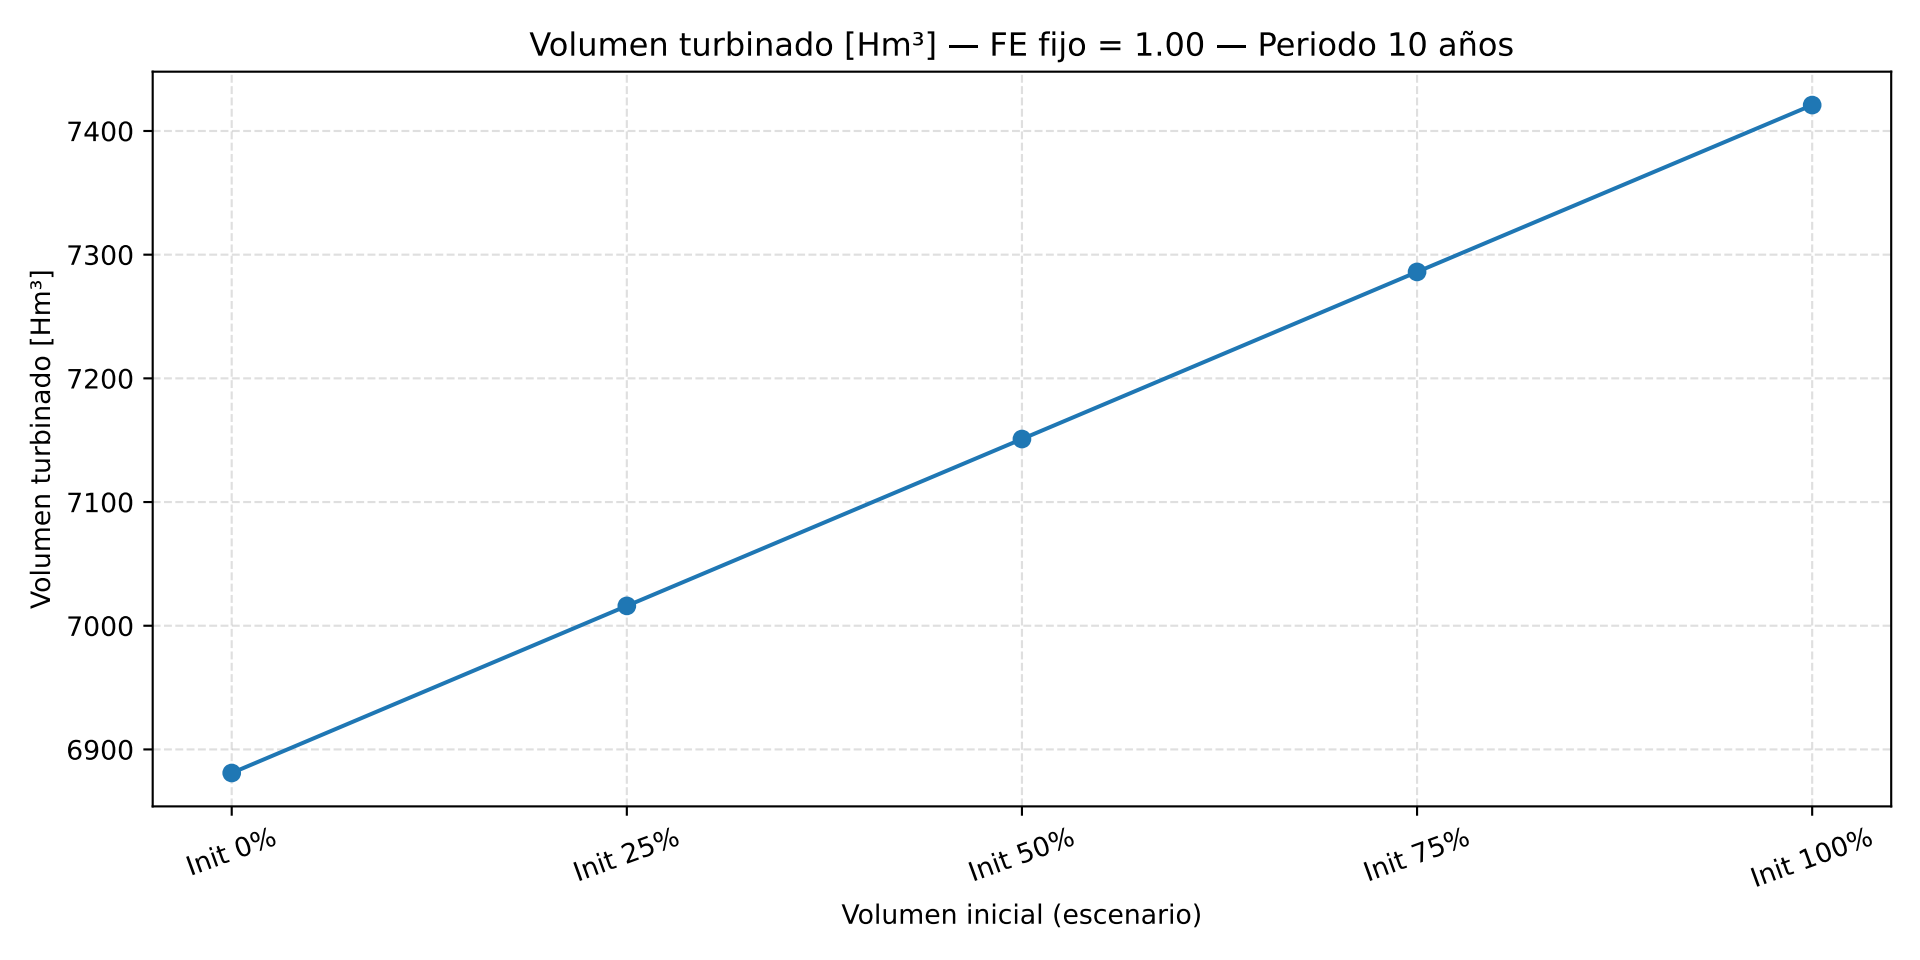
Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 10 años
Volumen turbinado [Hm³]
7400
7300
7200
7100
7000
6900
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)

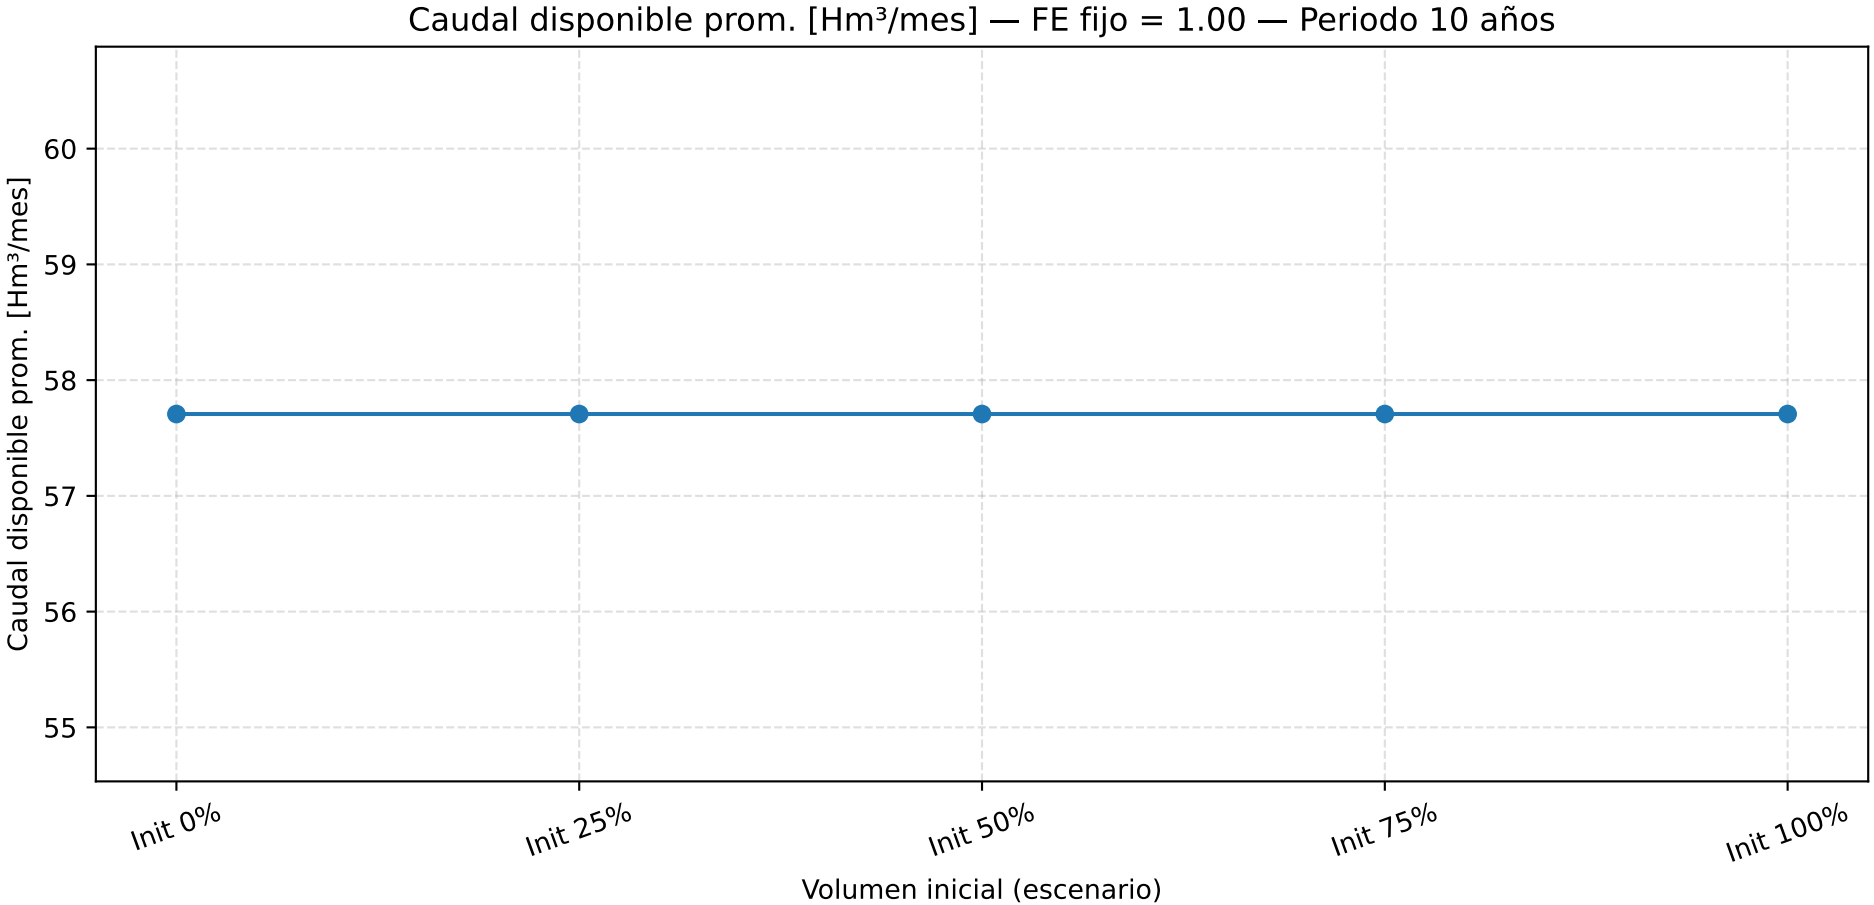
Caudal disponible prom. [Hm³/mes] — FE fijo = 1.00 — Periodo 10 años
Caudal disponible prom. [Hm³/mes]
60
59
58
57
56
55
Init 0%
Init 25%
Init 50%
Init 75%
Init 100%
Volumen inicial (escenario)