




Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 5 años

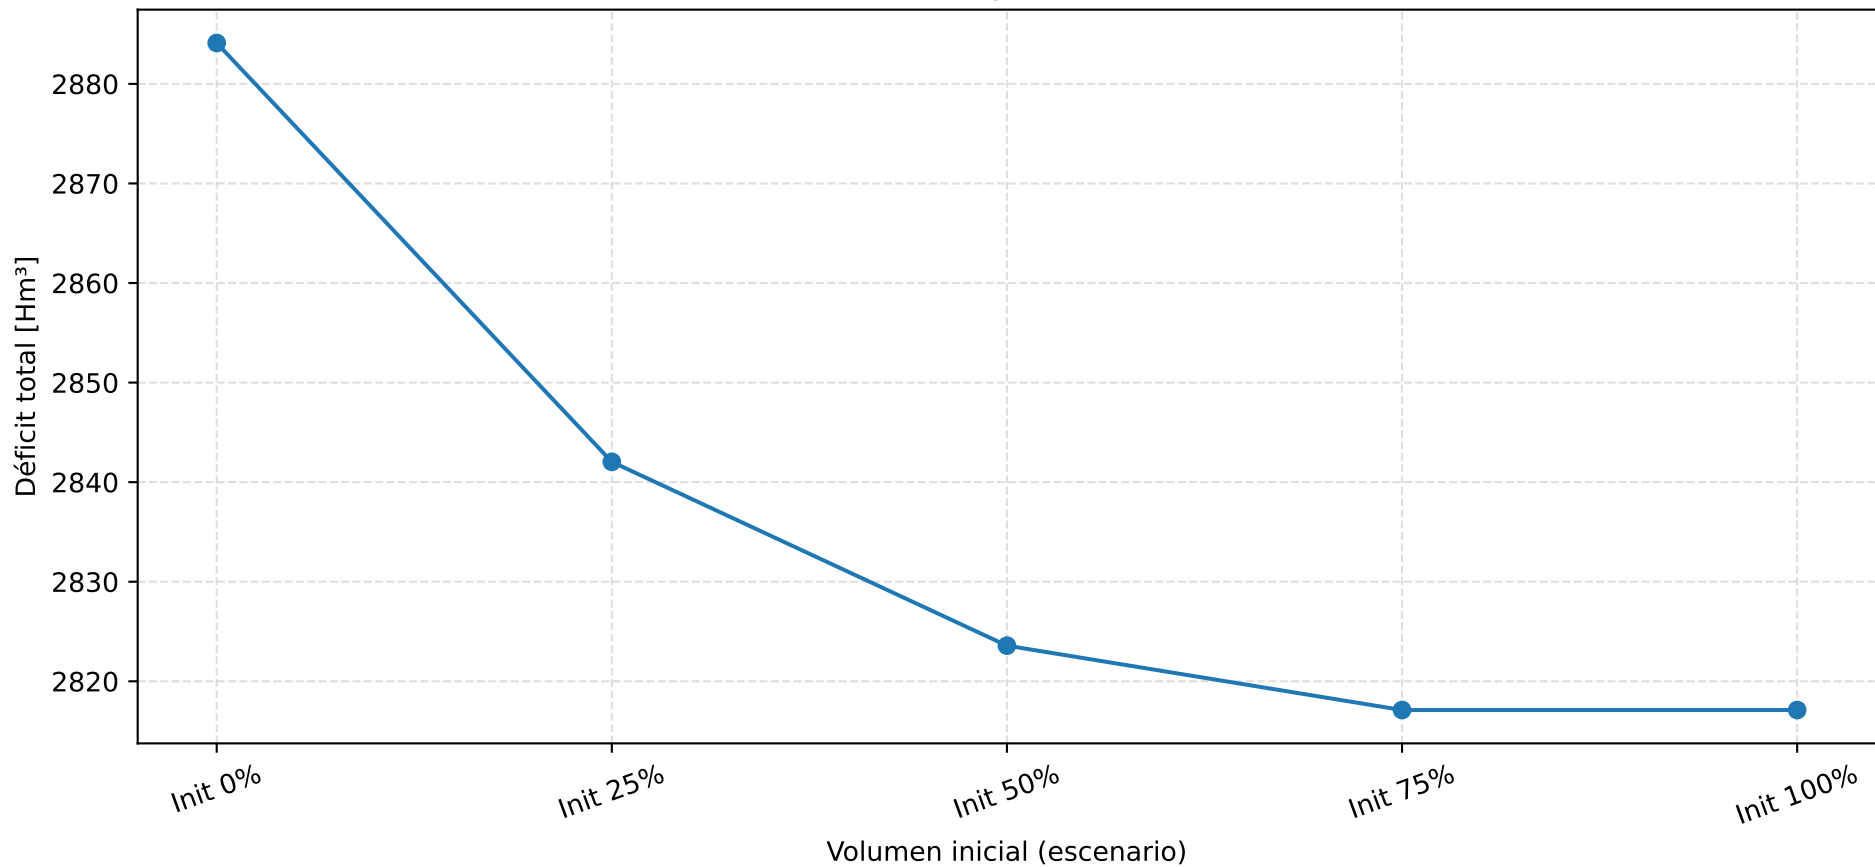


Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 5 años

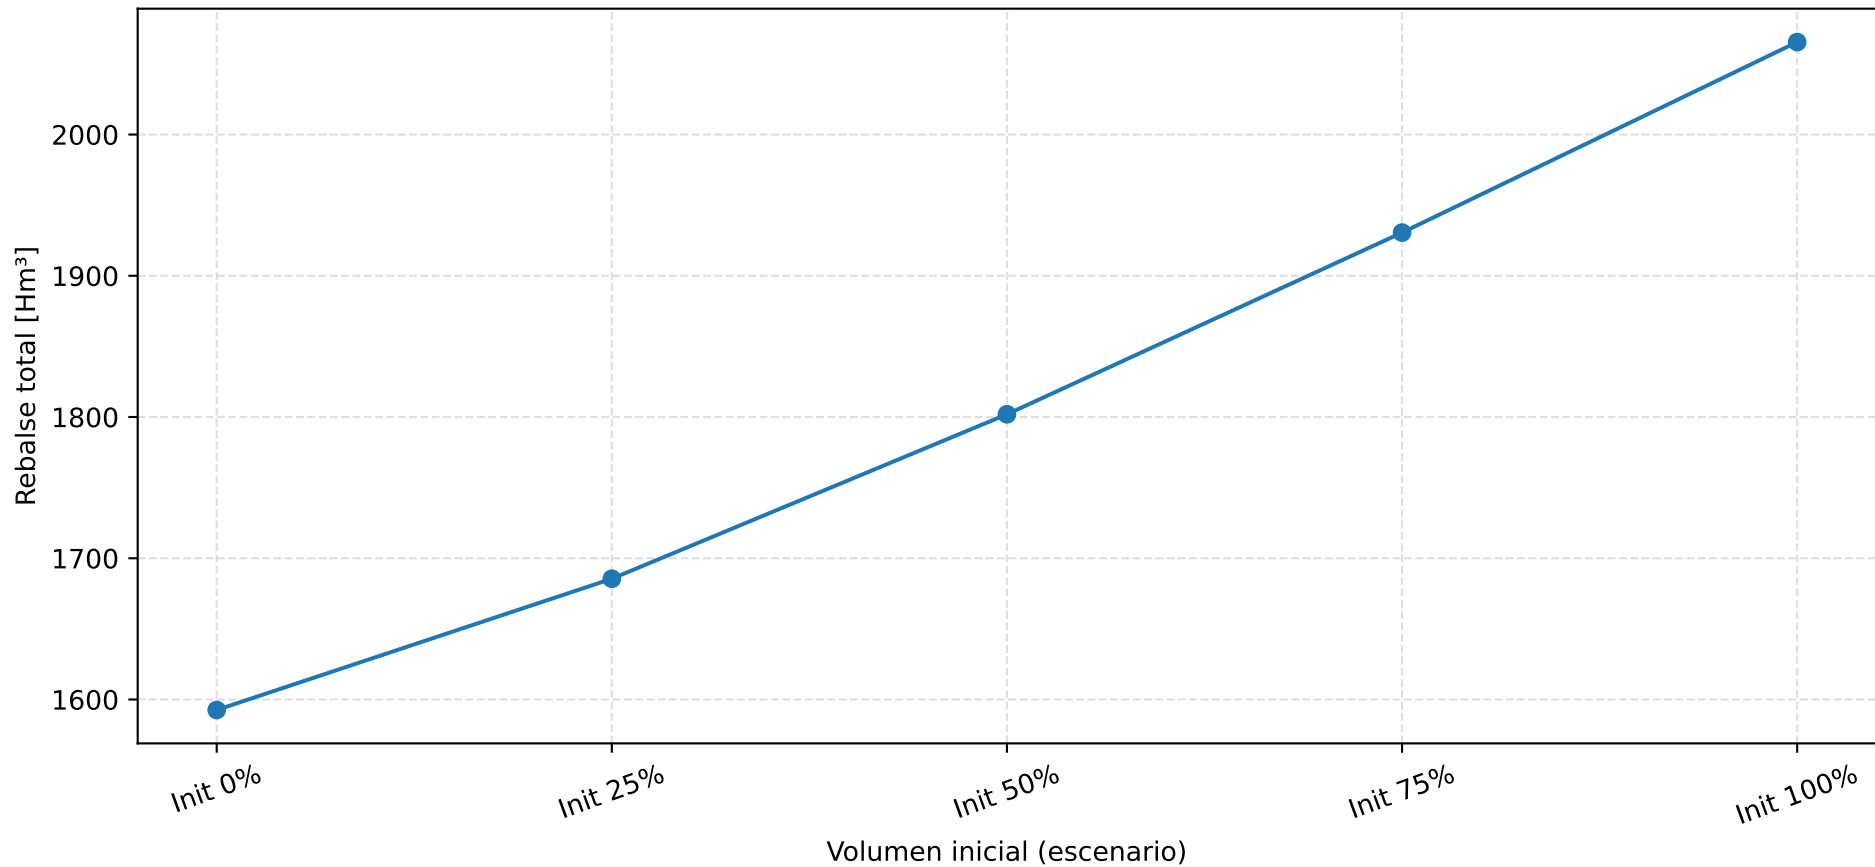


Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.50 — Periodo 5 años

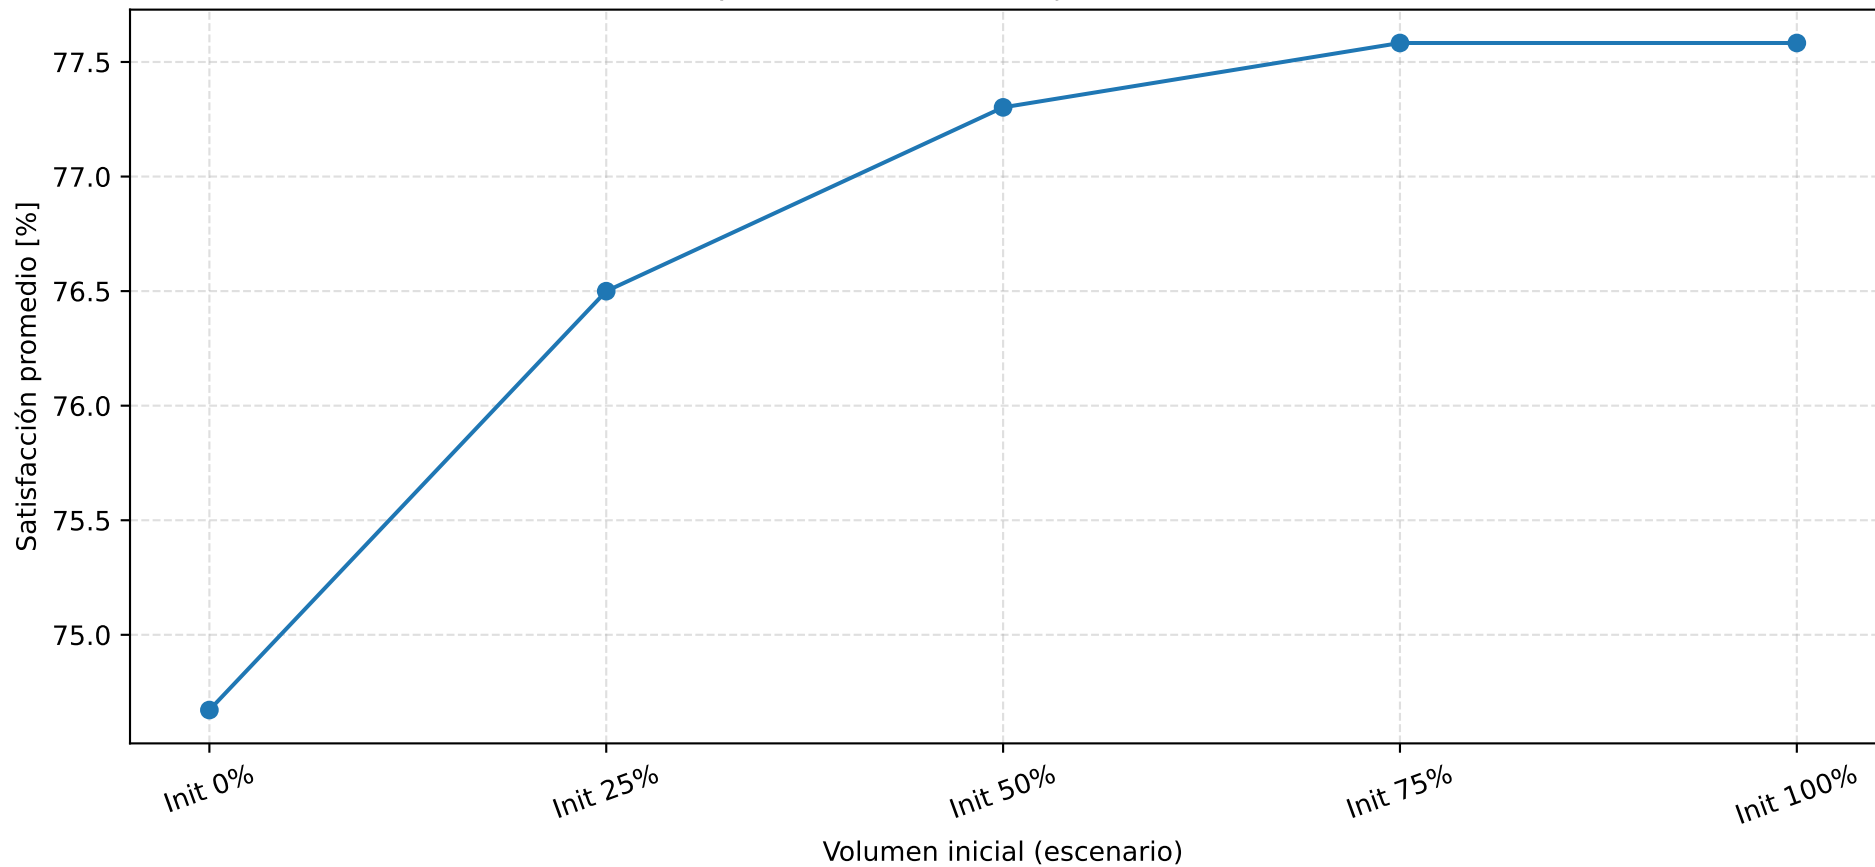


Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 5 años

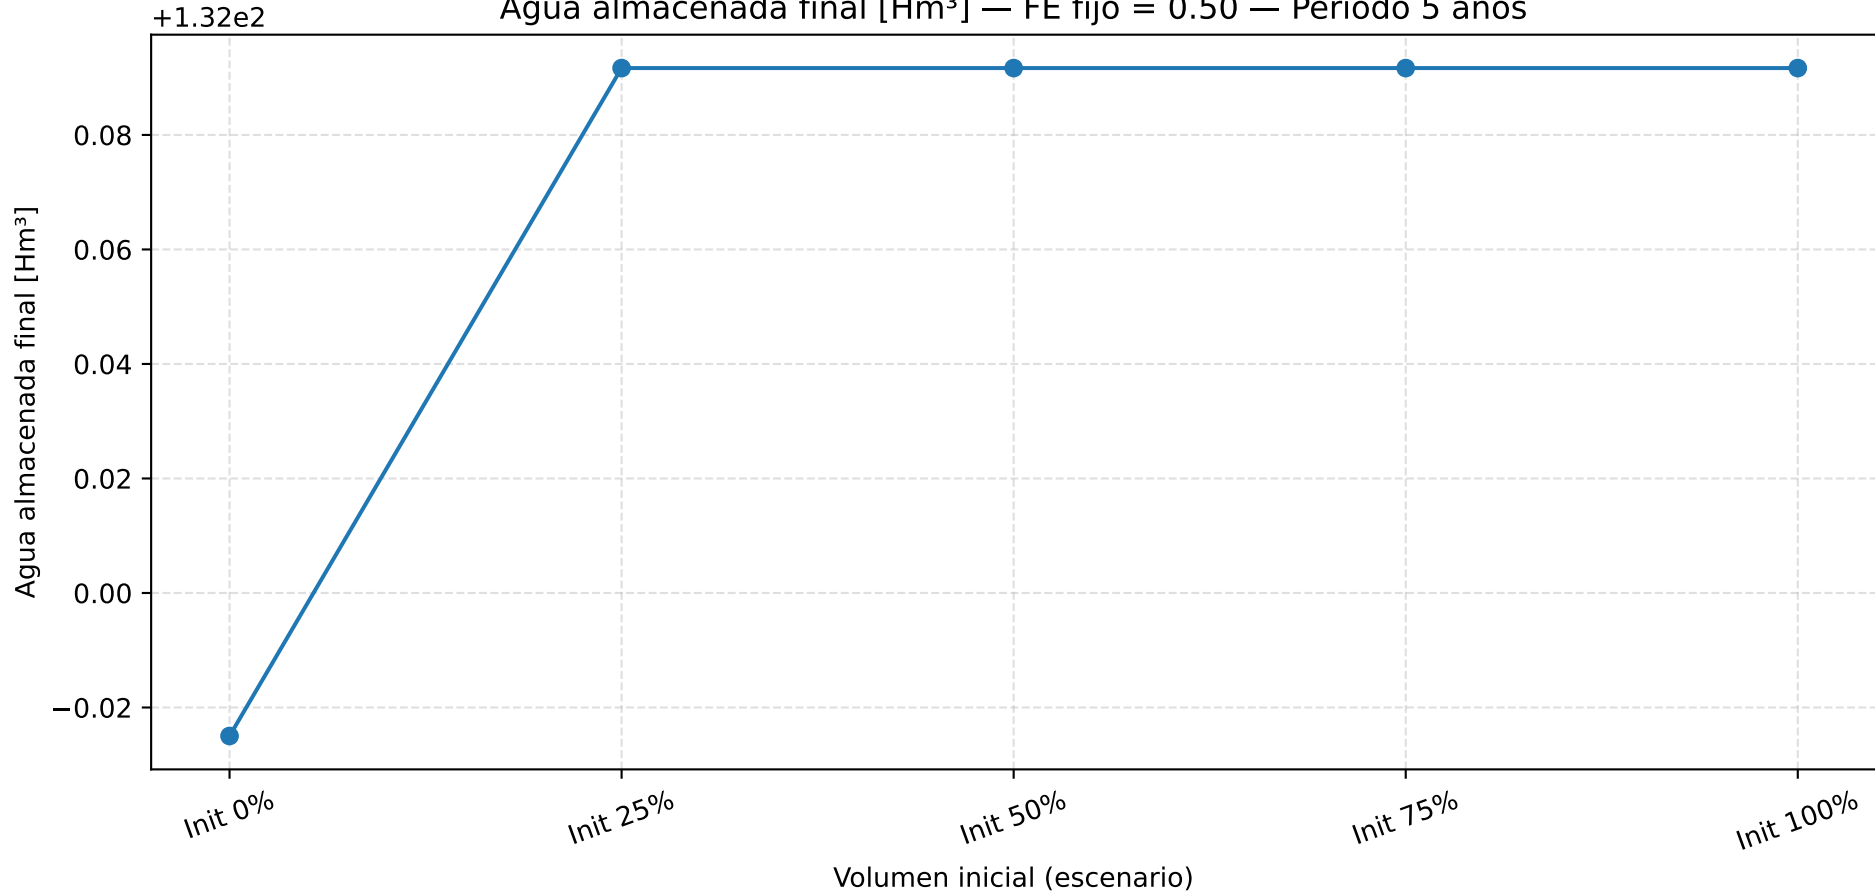


Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.50 — Periodo 5 años

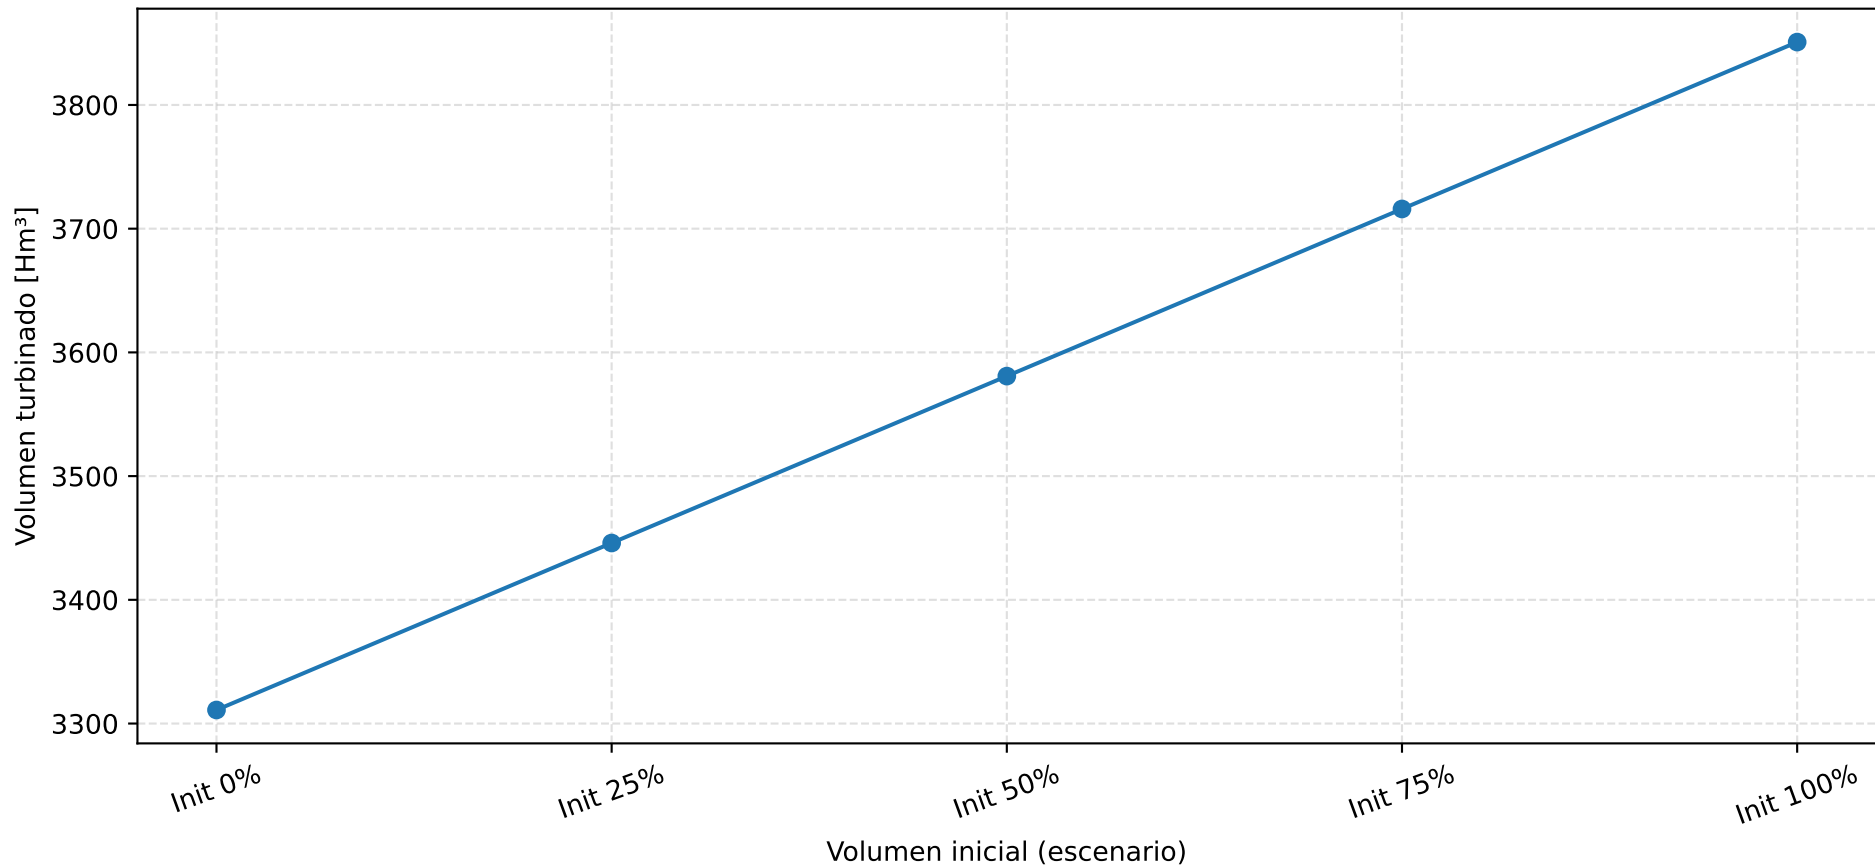


Caudal disponible prom. [Hm^3/mes] — FE fijo = 0.50 — Periodo 5 años

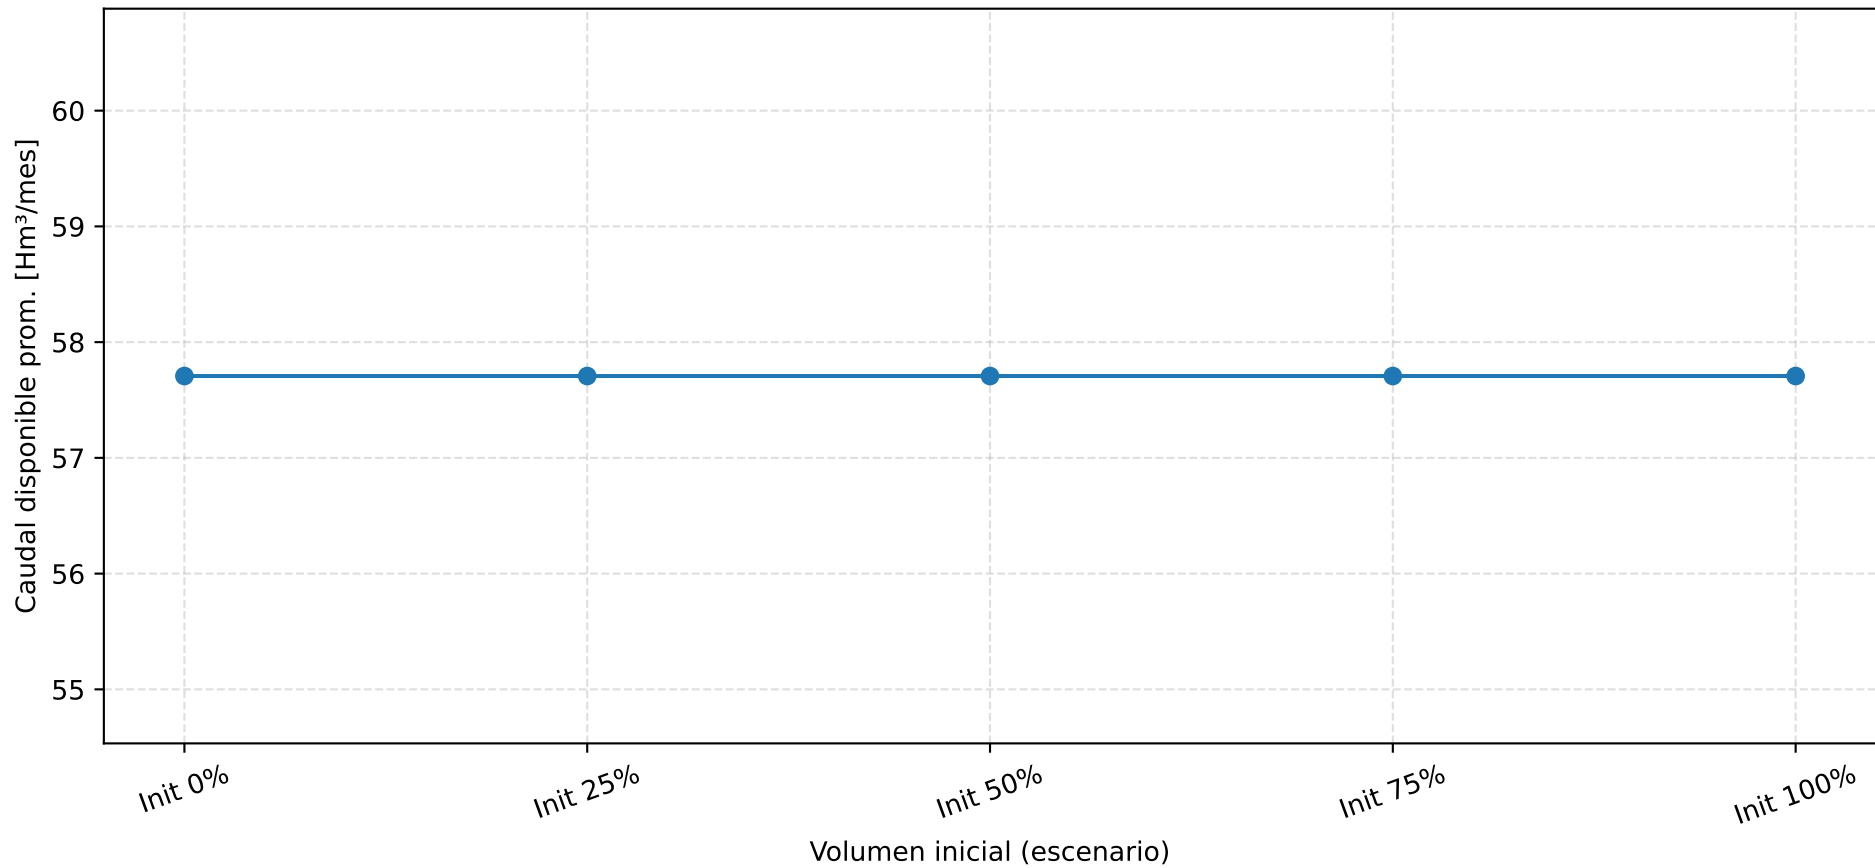


Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 5 años

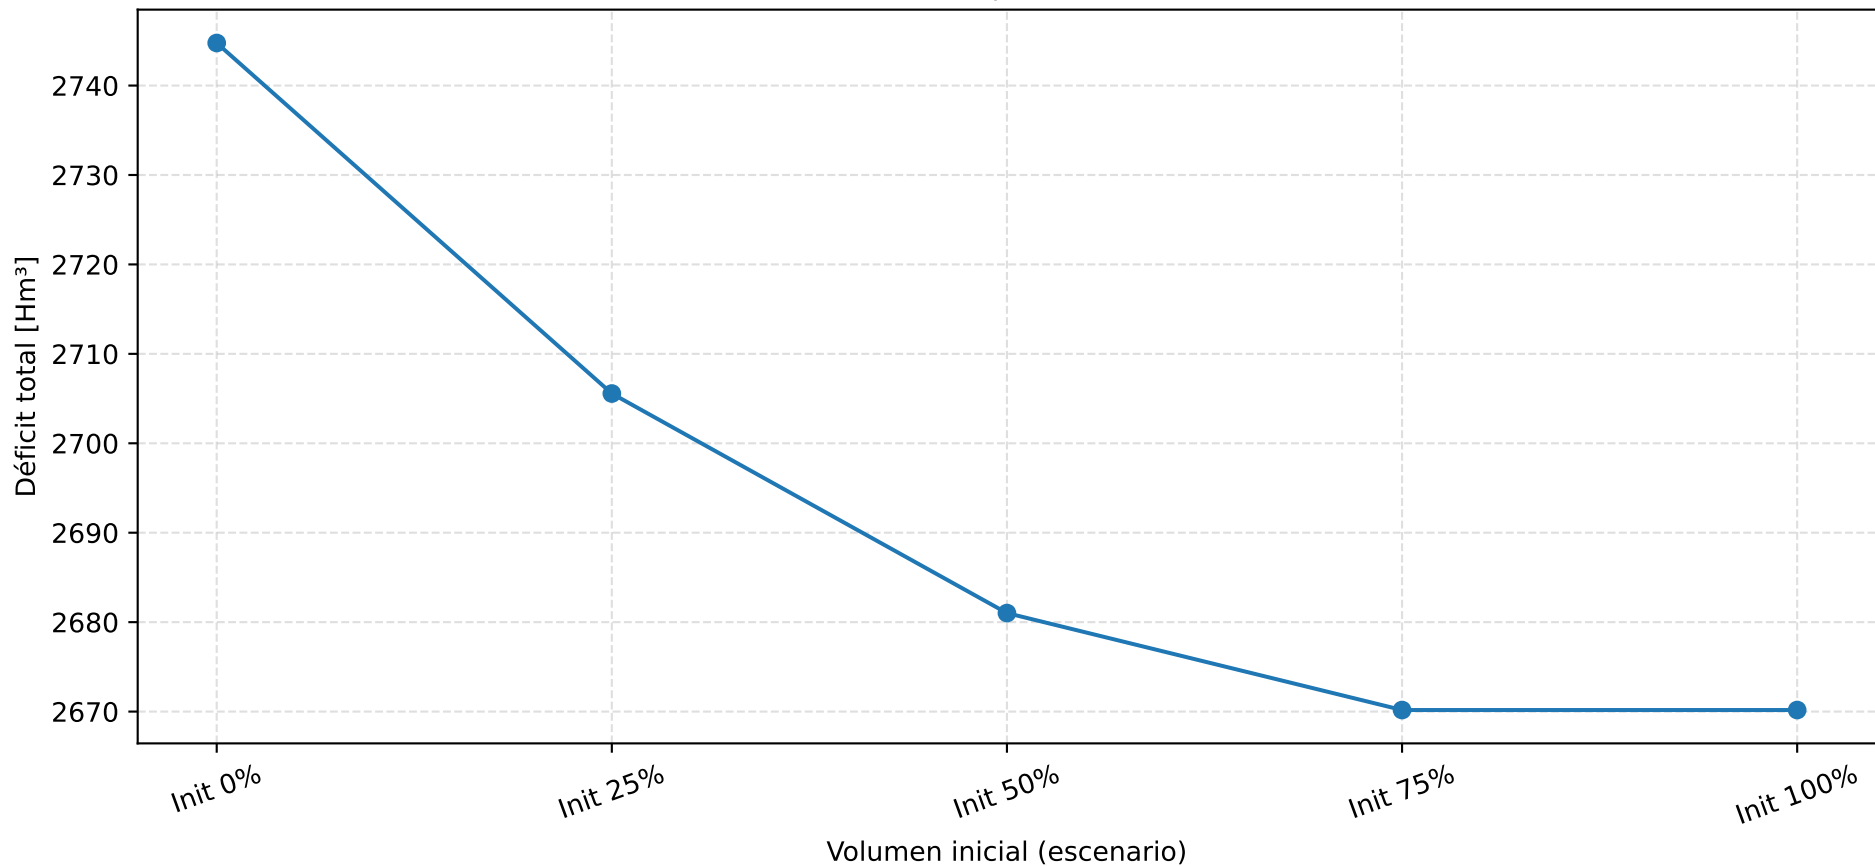


Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 5 años

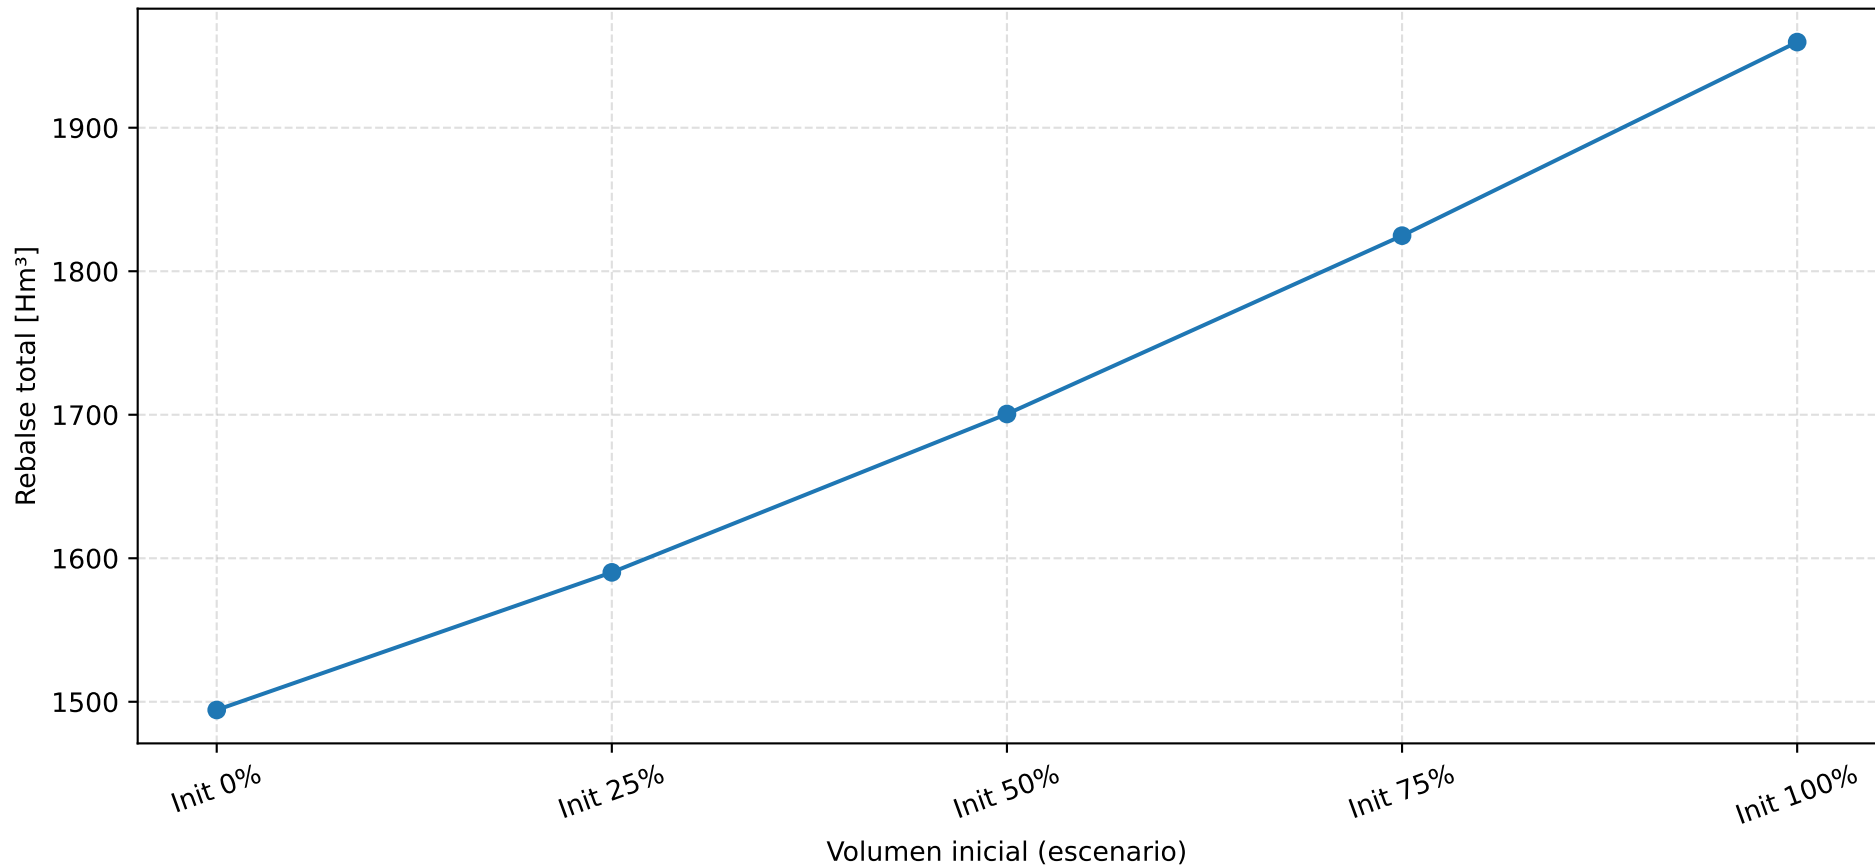


Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.60 — Periodo 5 años

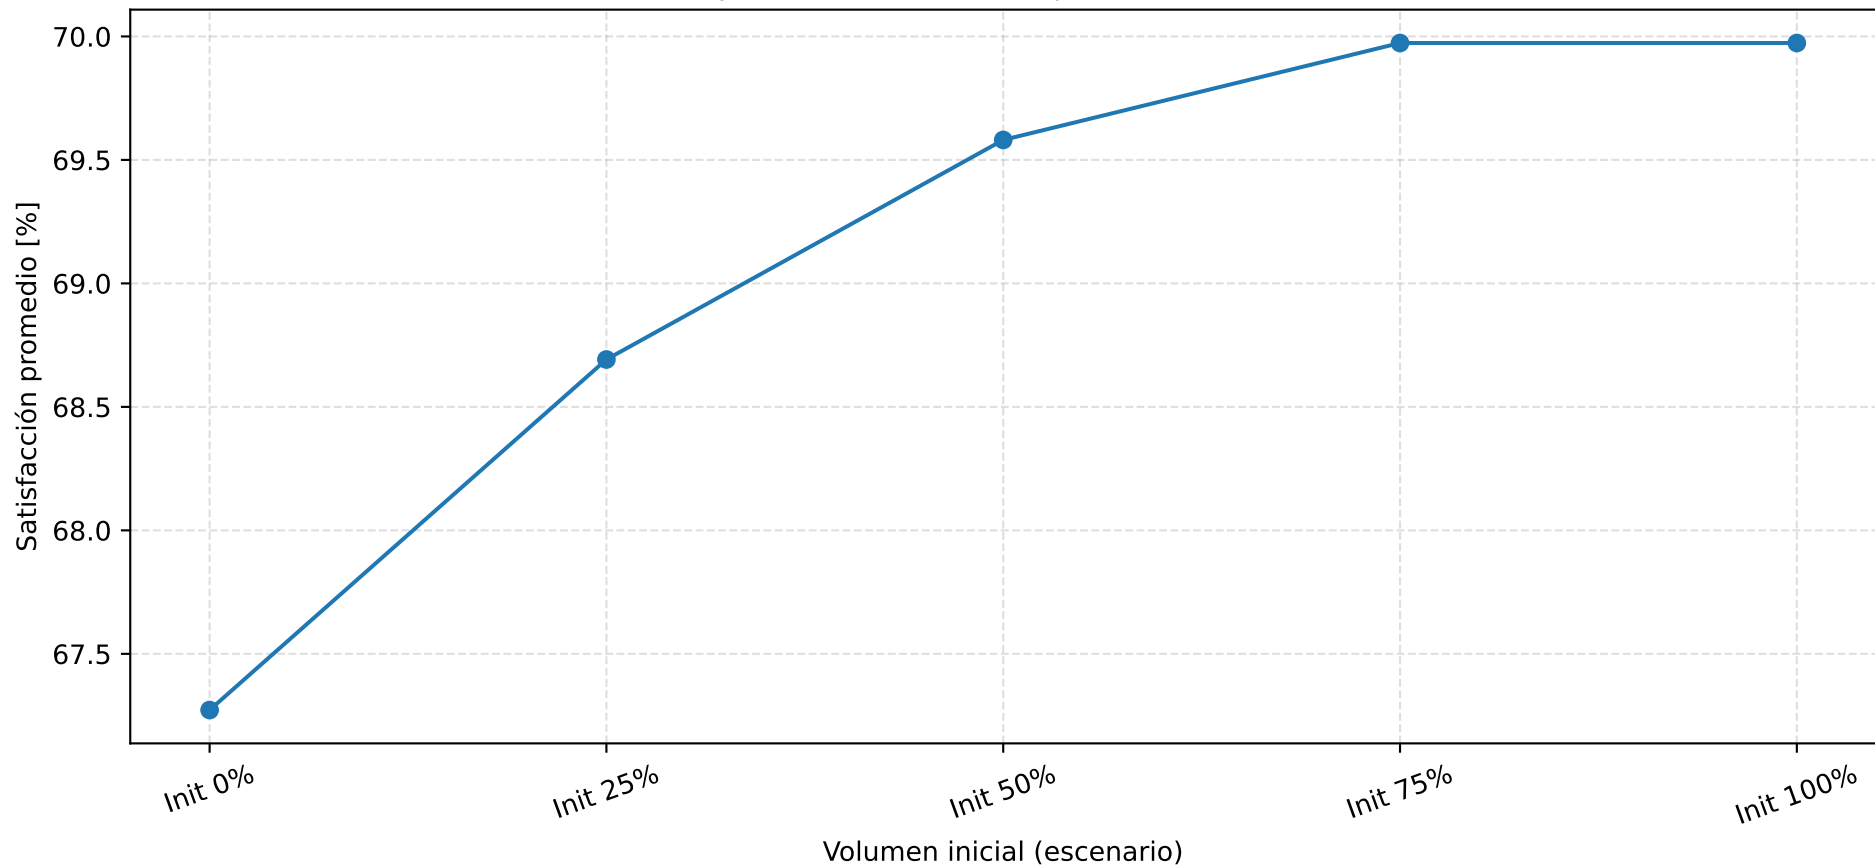


1e-10+9.093385633e1 Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 5 años

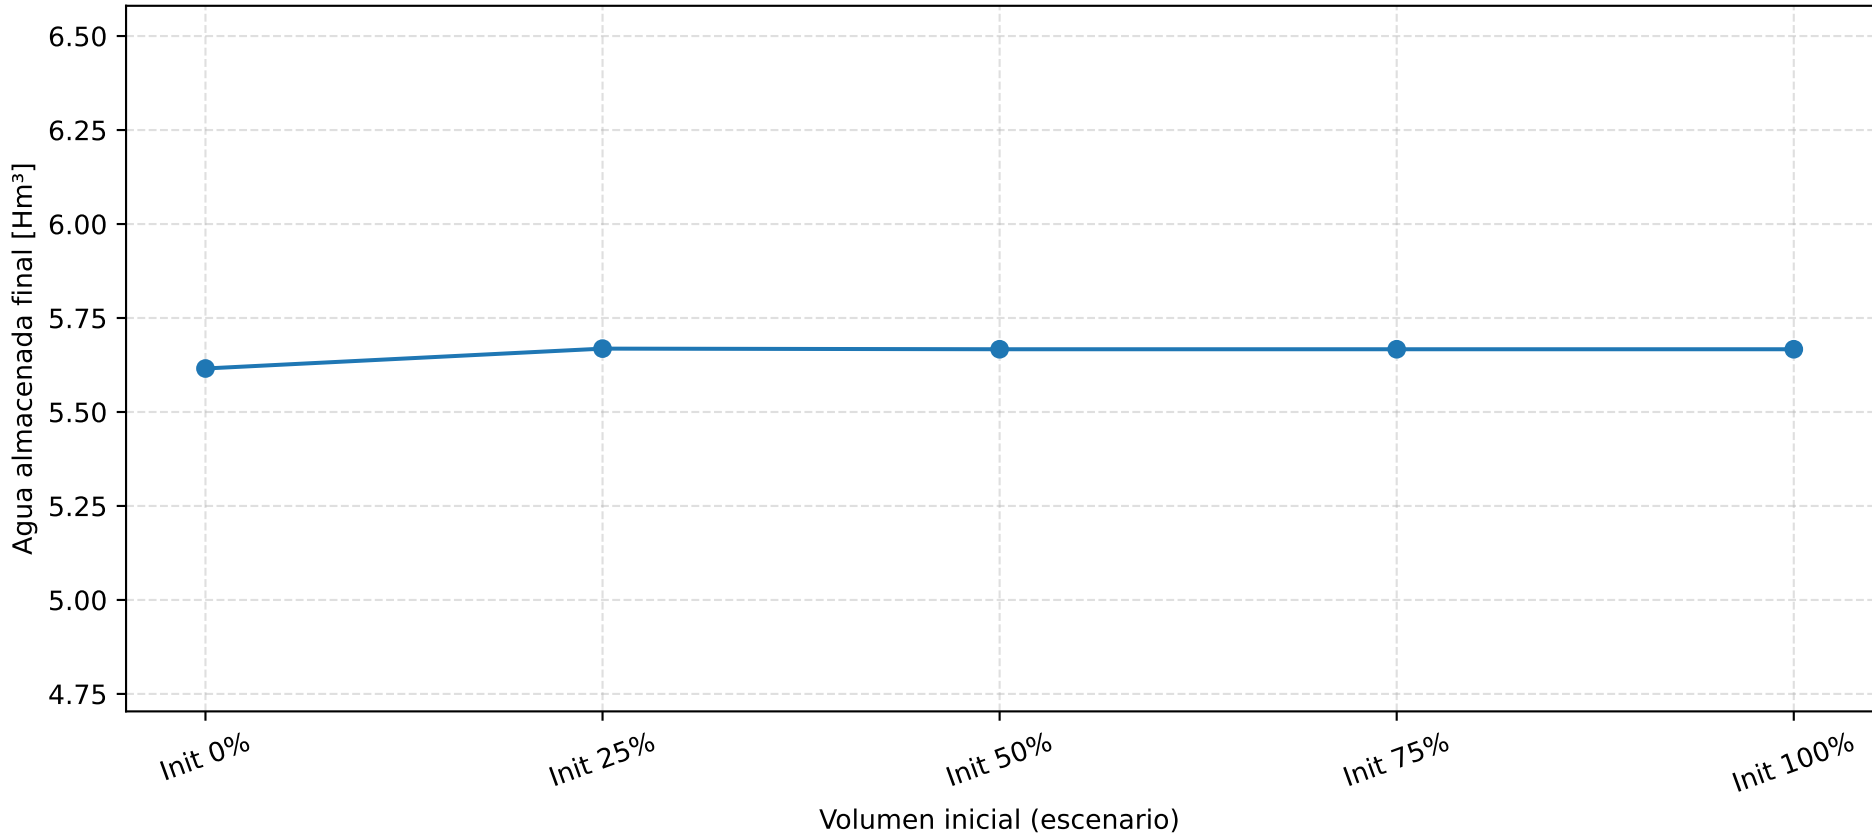


Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.60 — Periodo 5 años

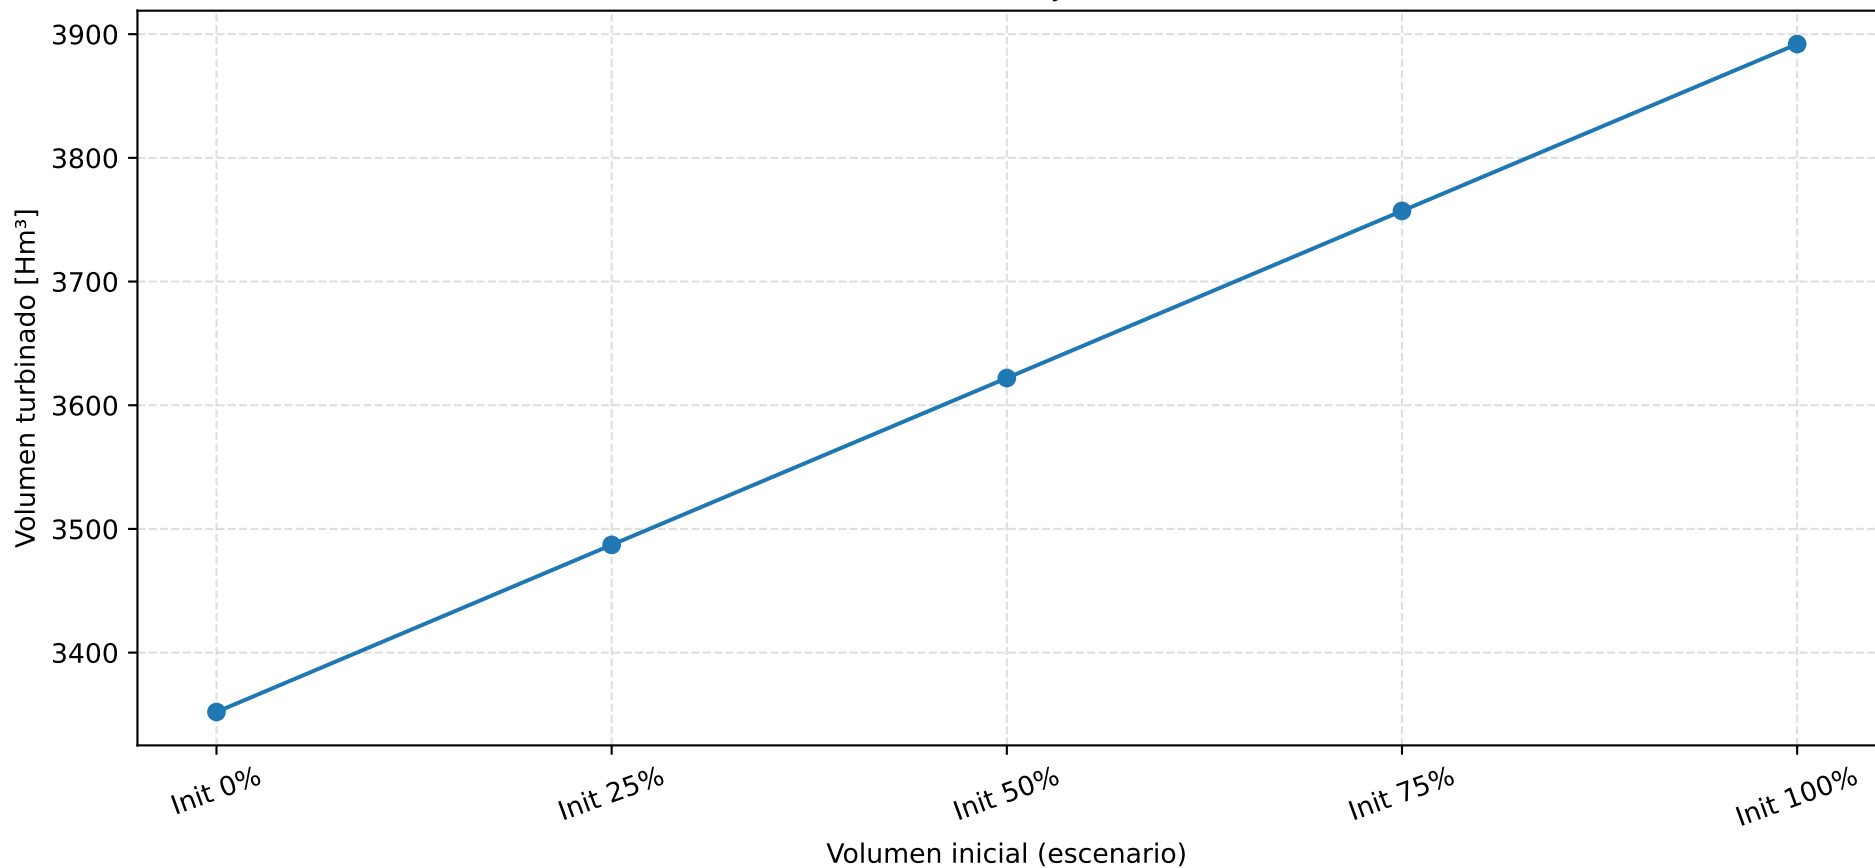


Caudal disponible prom. [Hm^3/mes] — FE fijo = 0.60 — Periodo 5 años

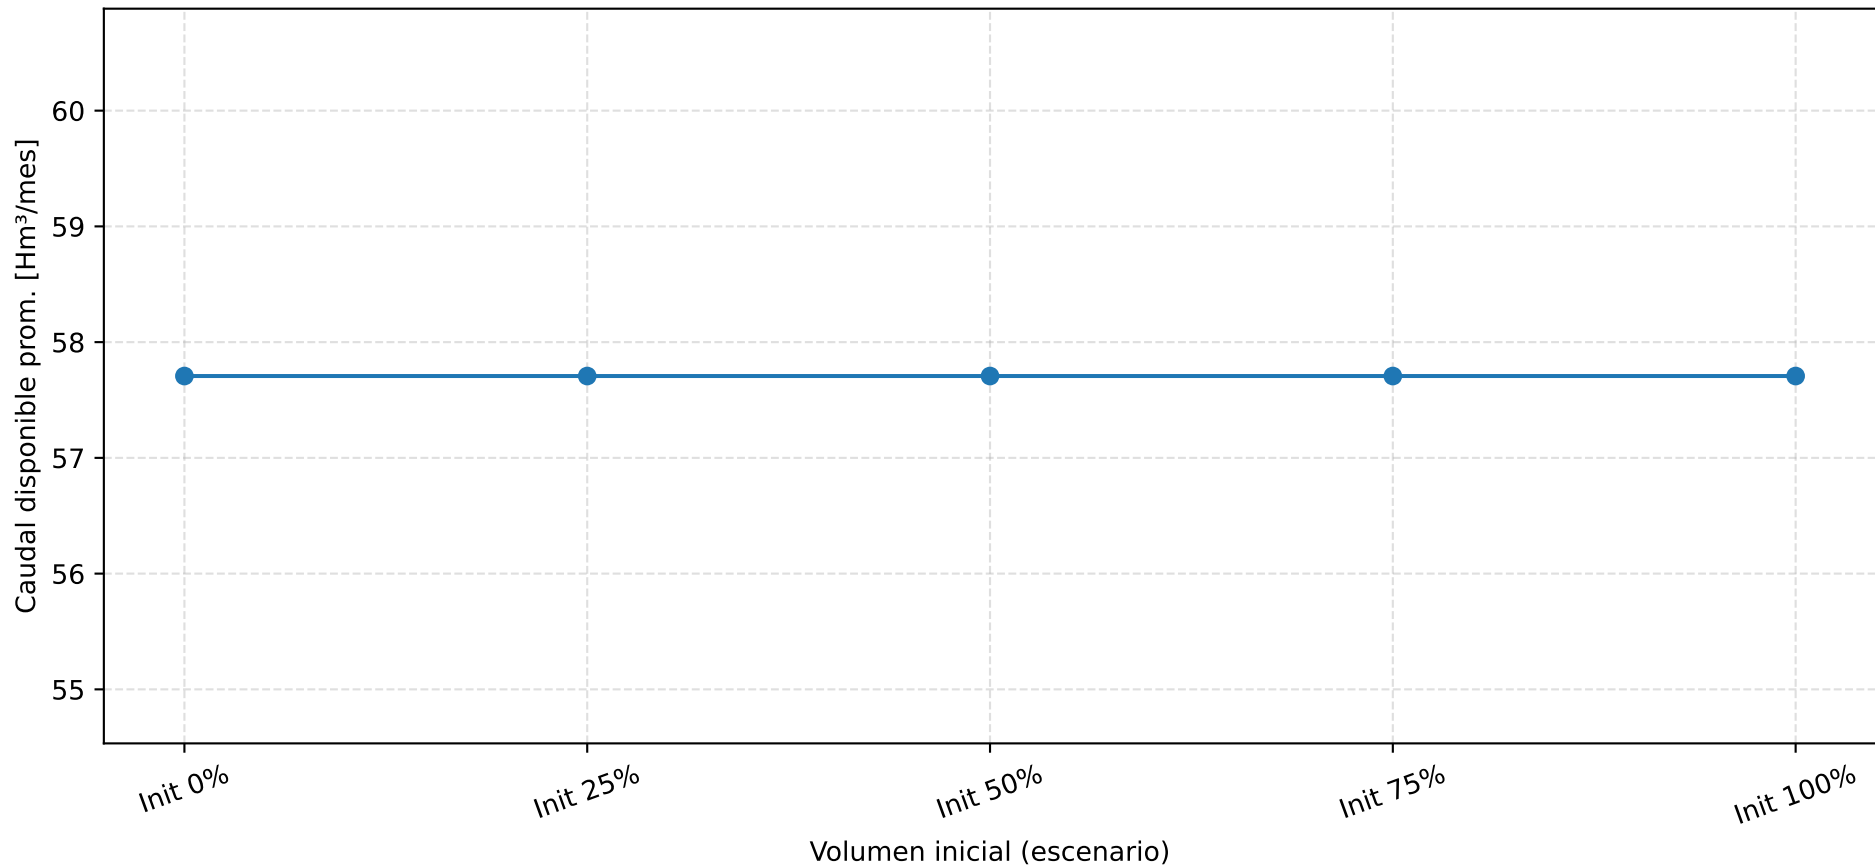


Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 5 años

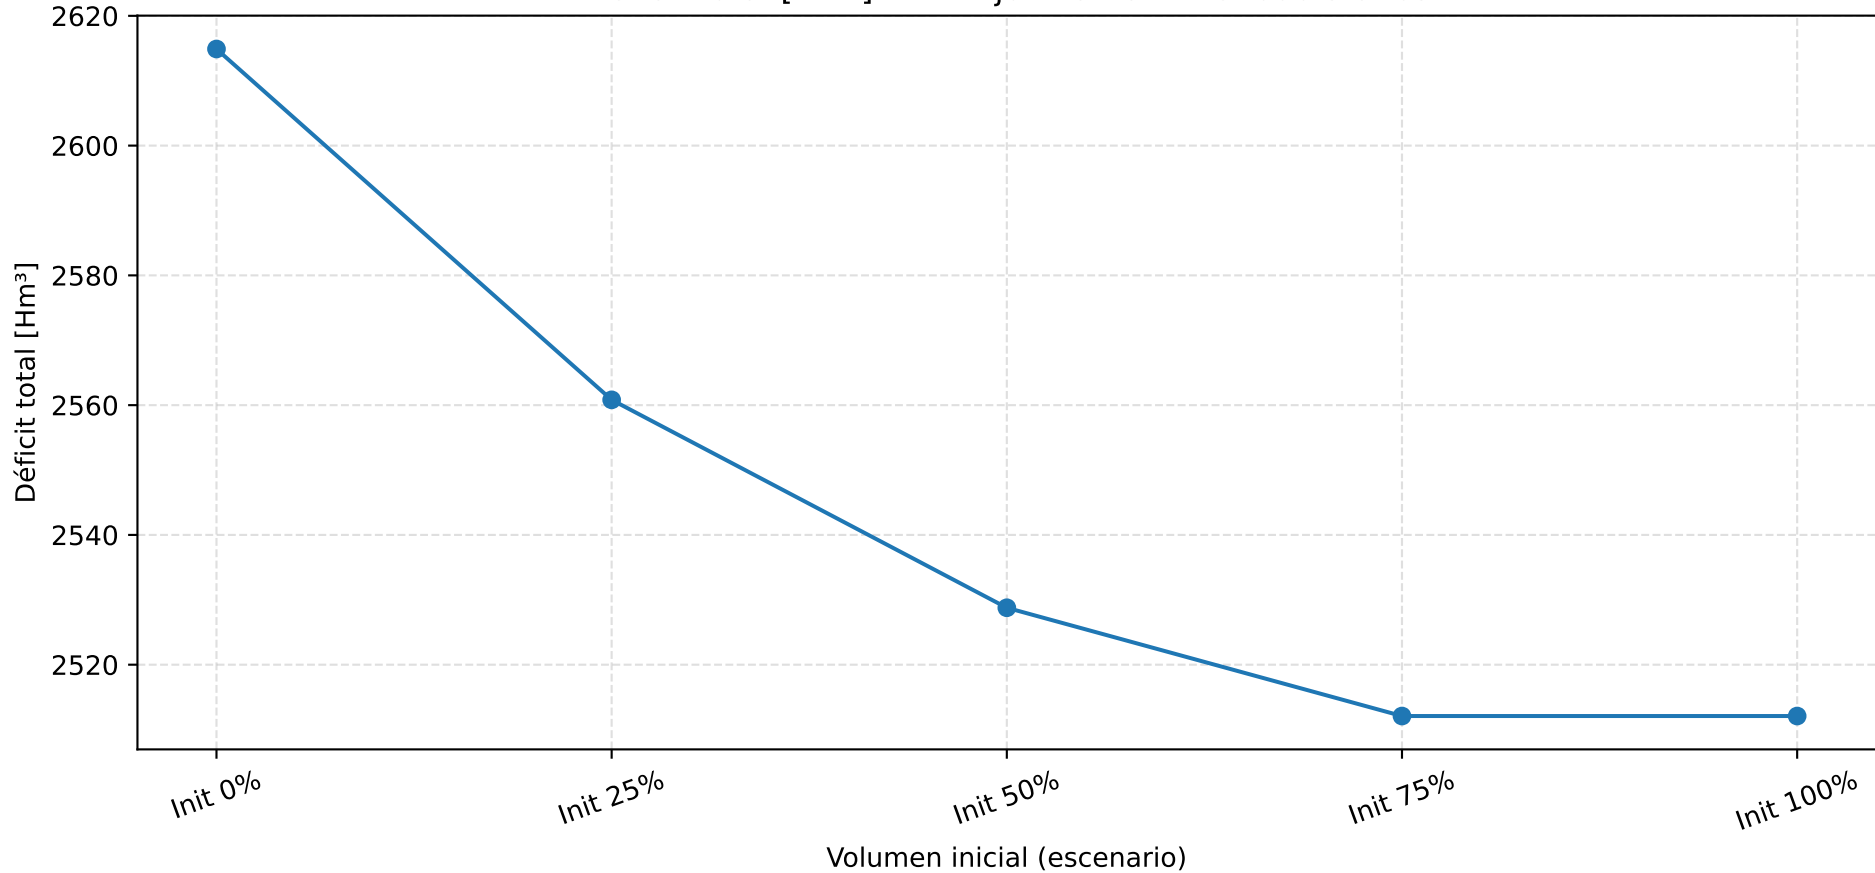


Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 5 años

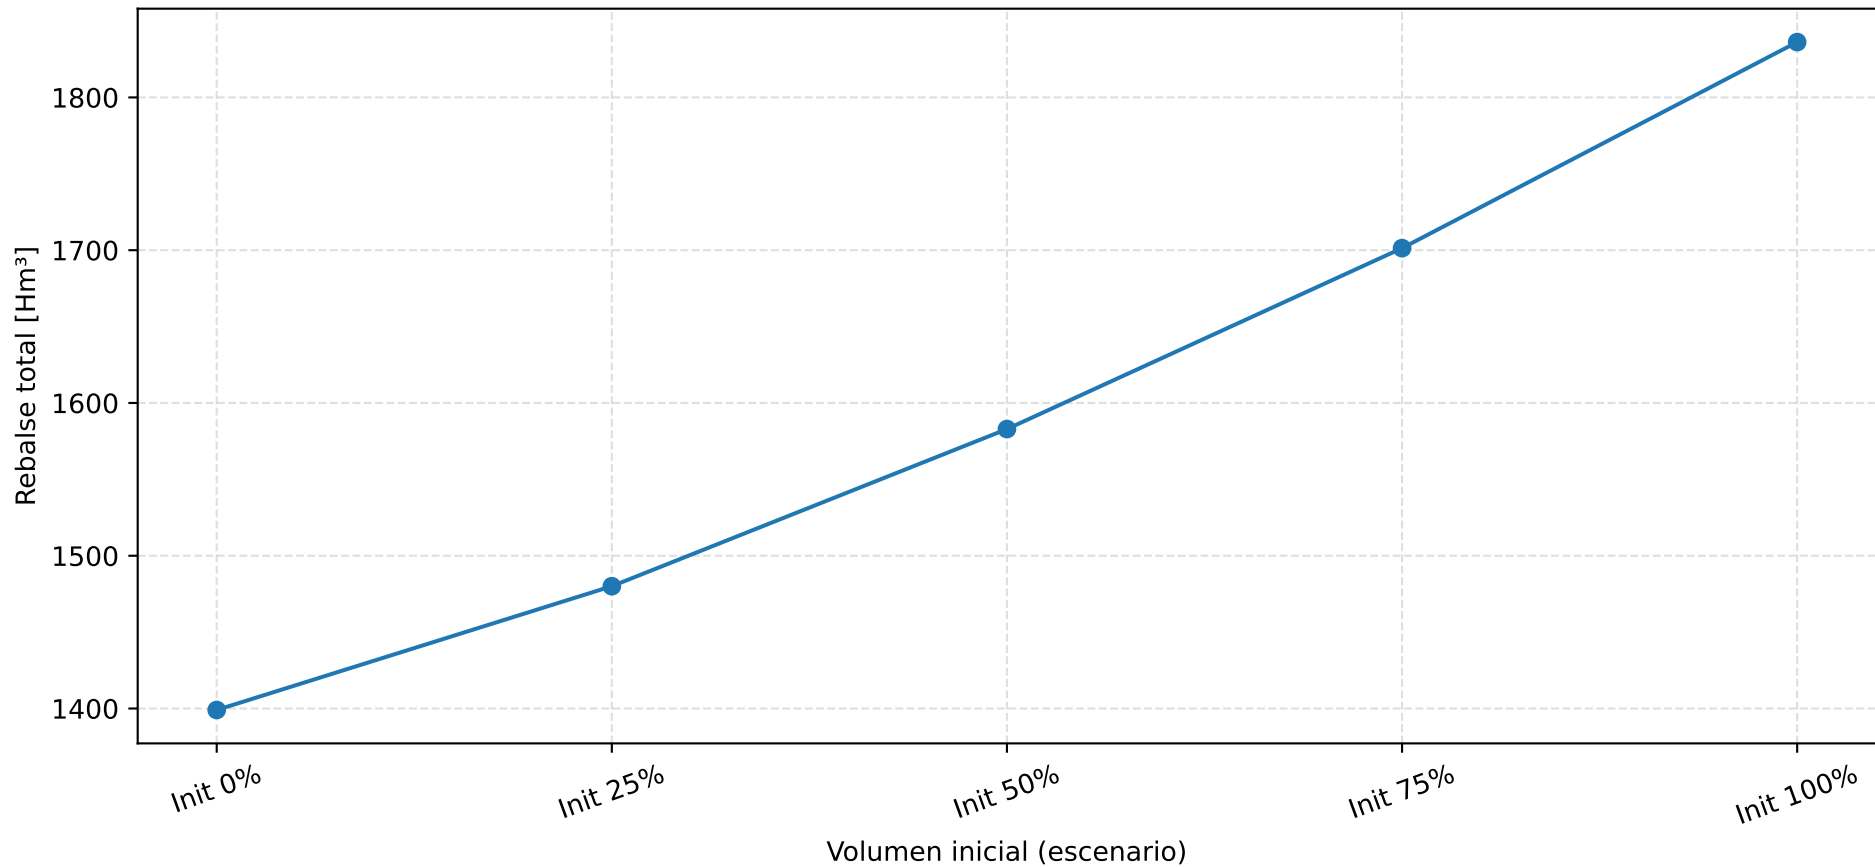


Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.70 — Periodo 5 años

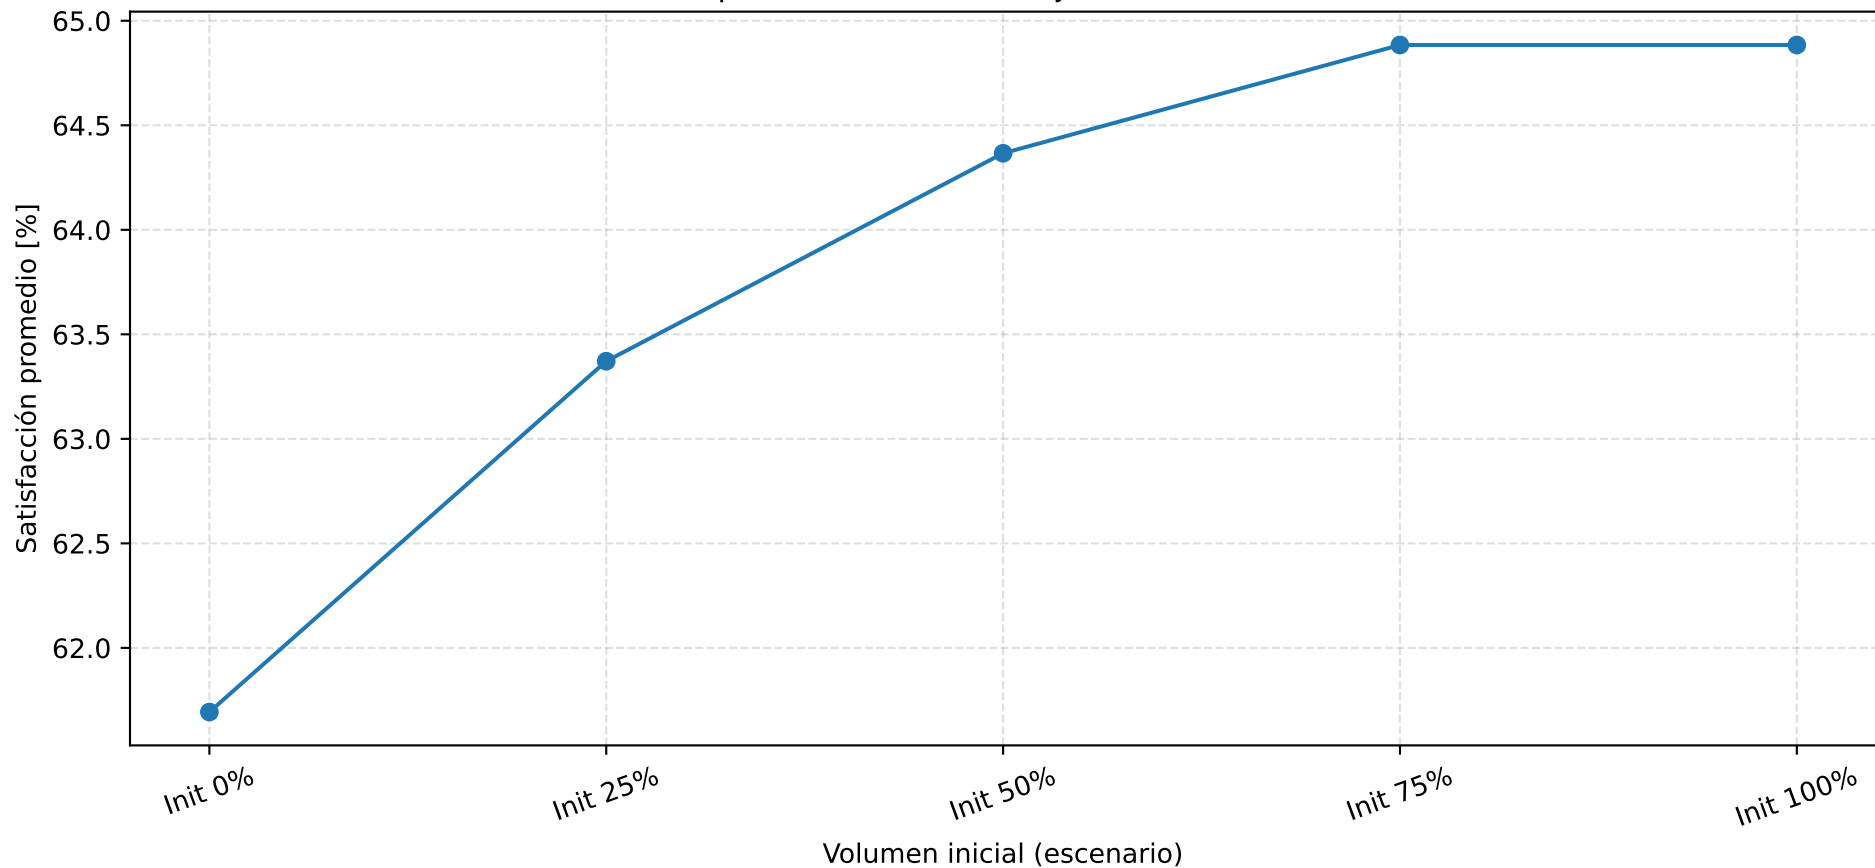


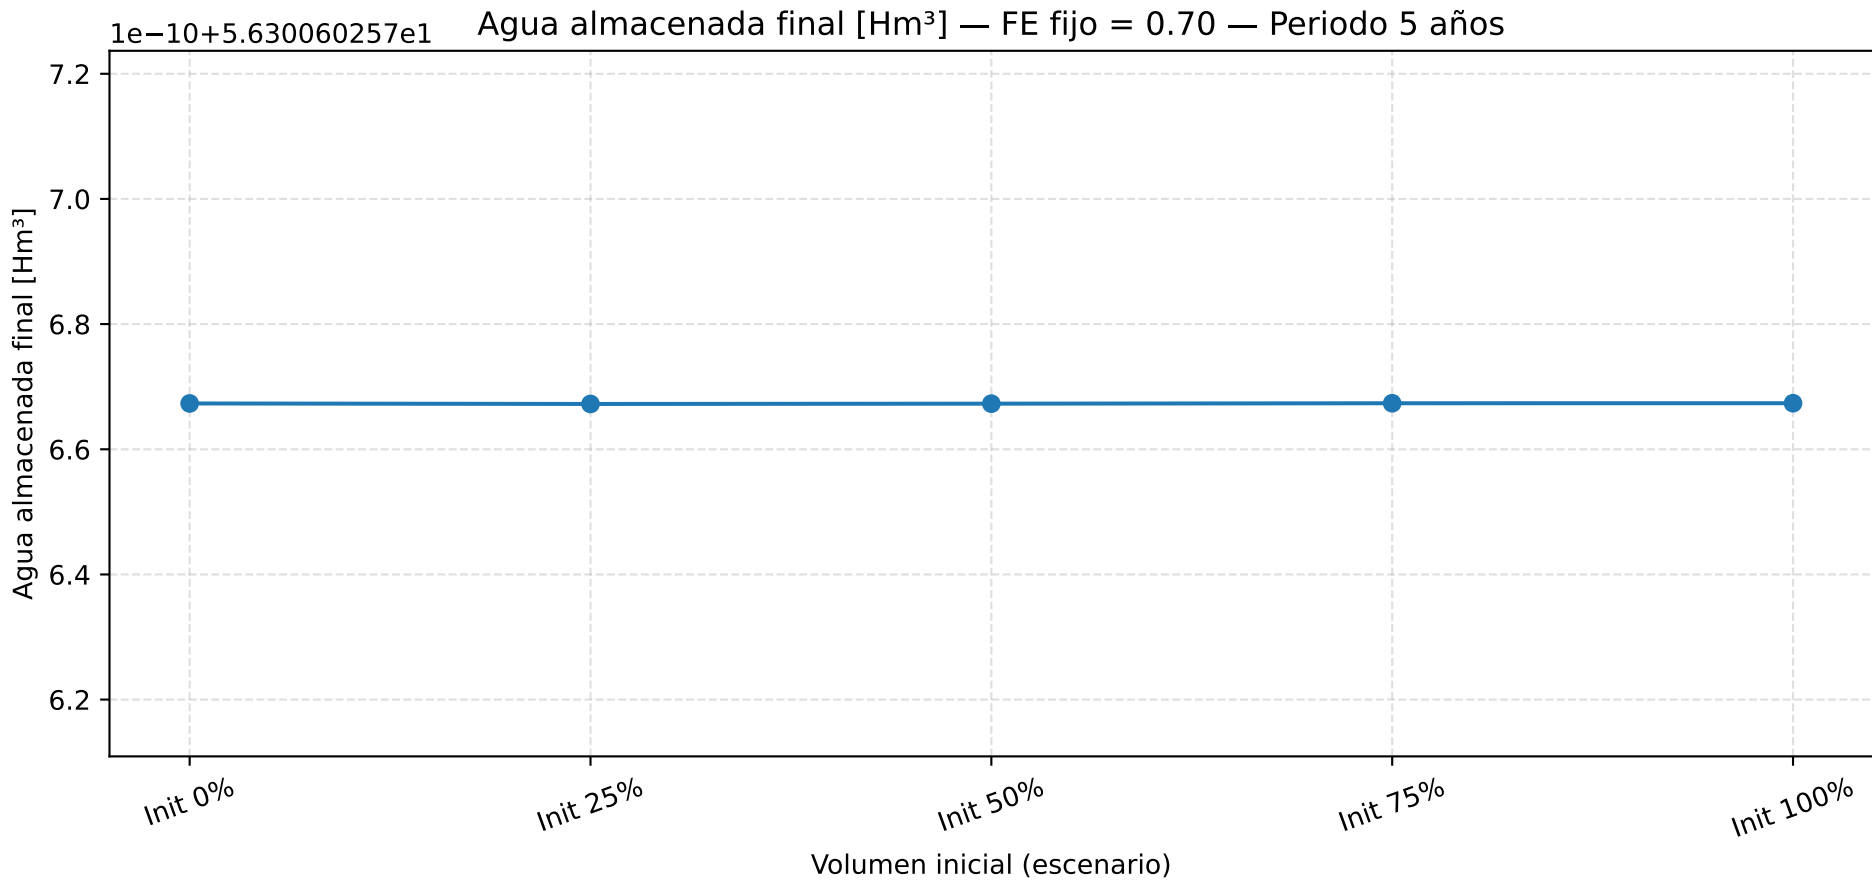


Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.70 — Periodo 5 años

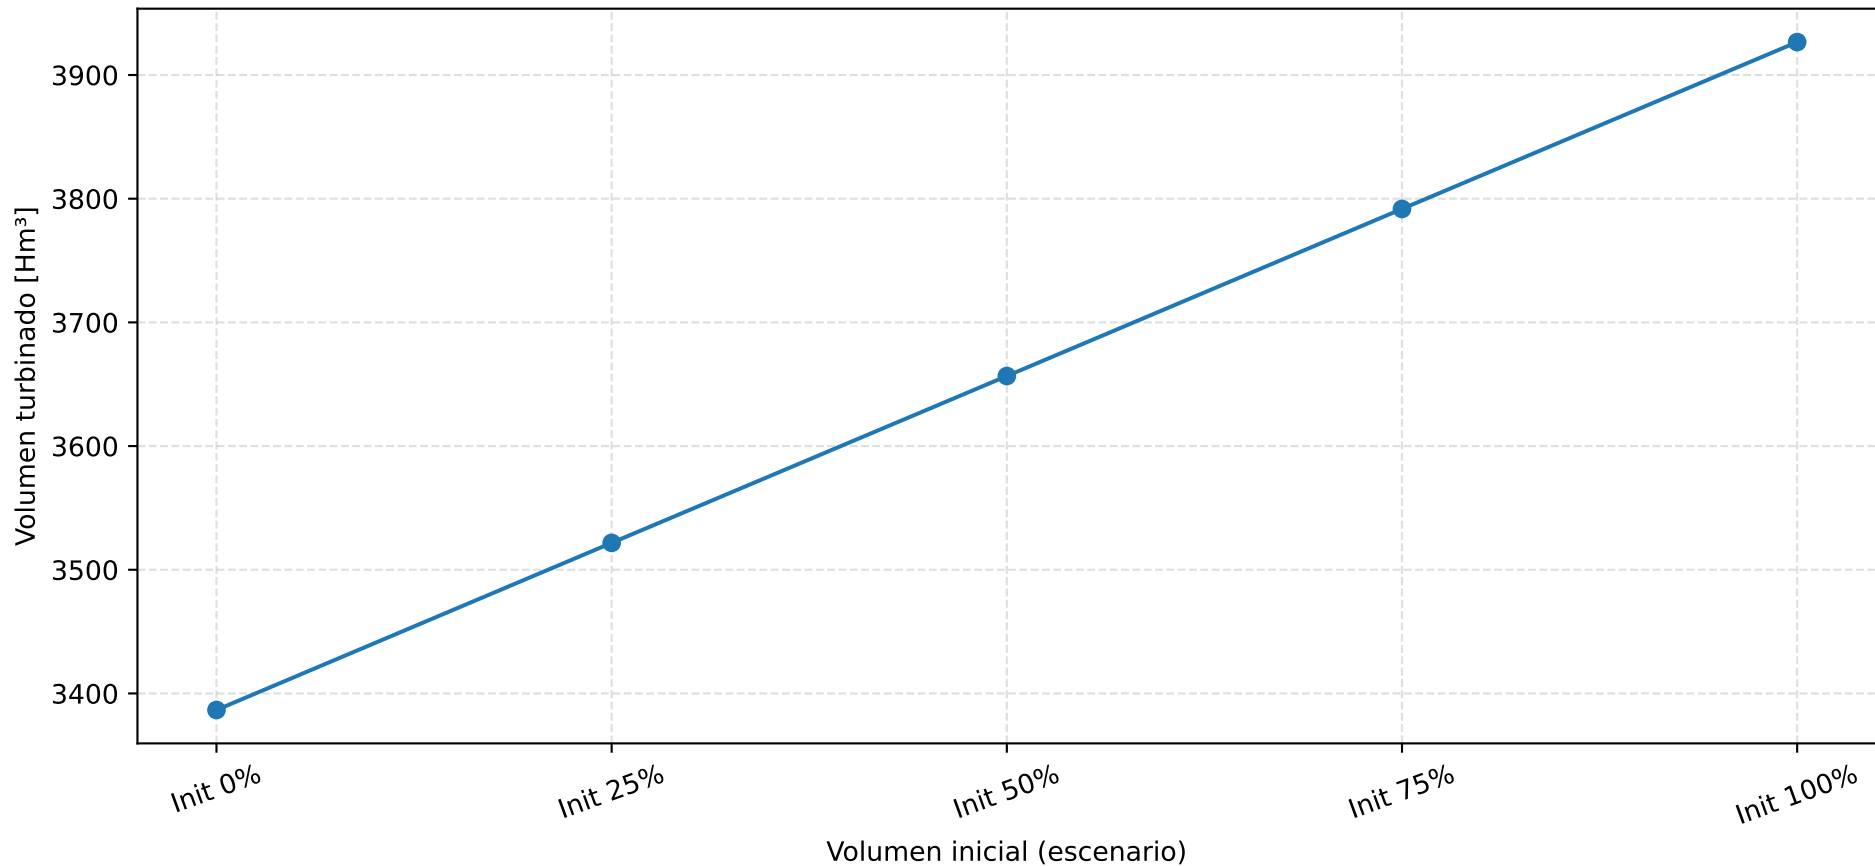


Caudal disponible prom. [Hm^3/mes] — FE fijo = 0.70 — Periodo 5 años

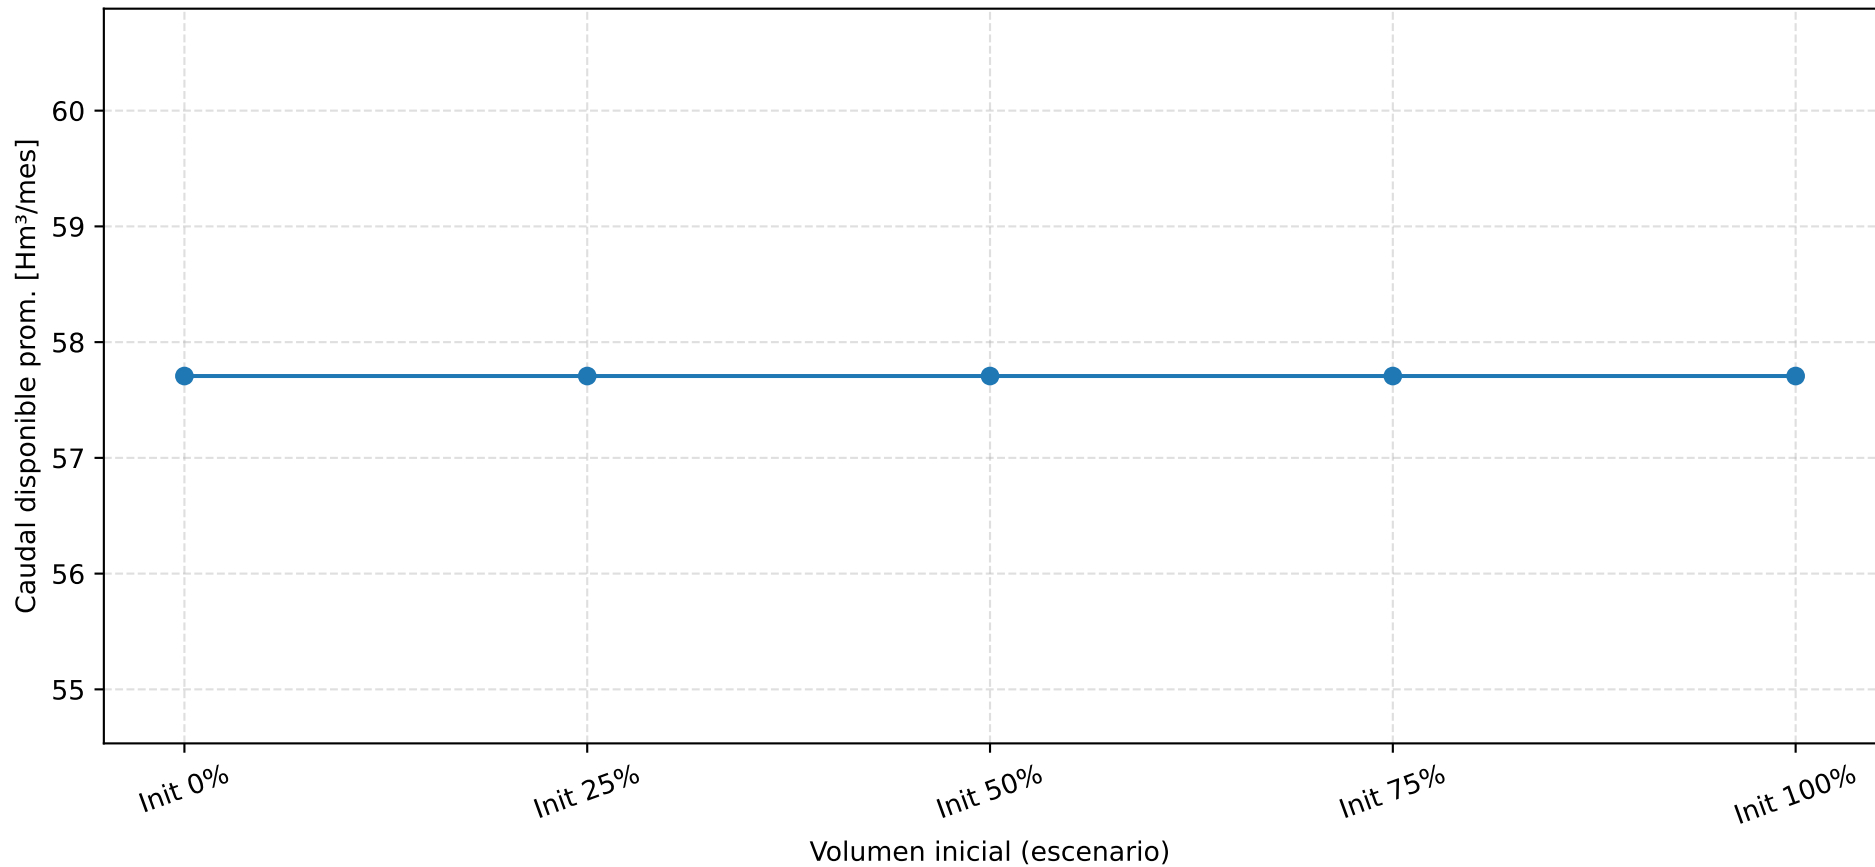


Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 5 años

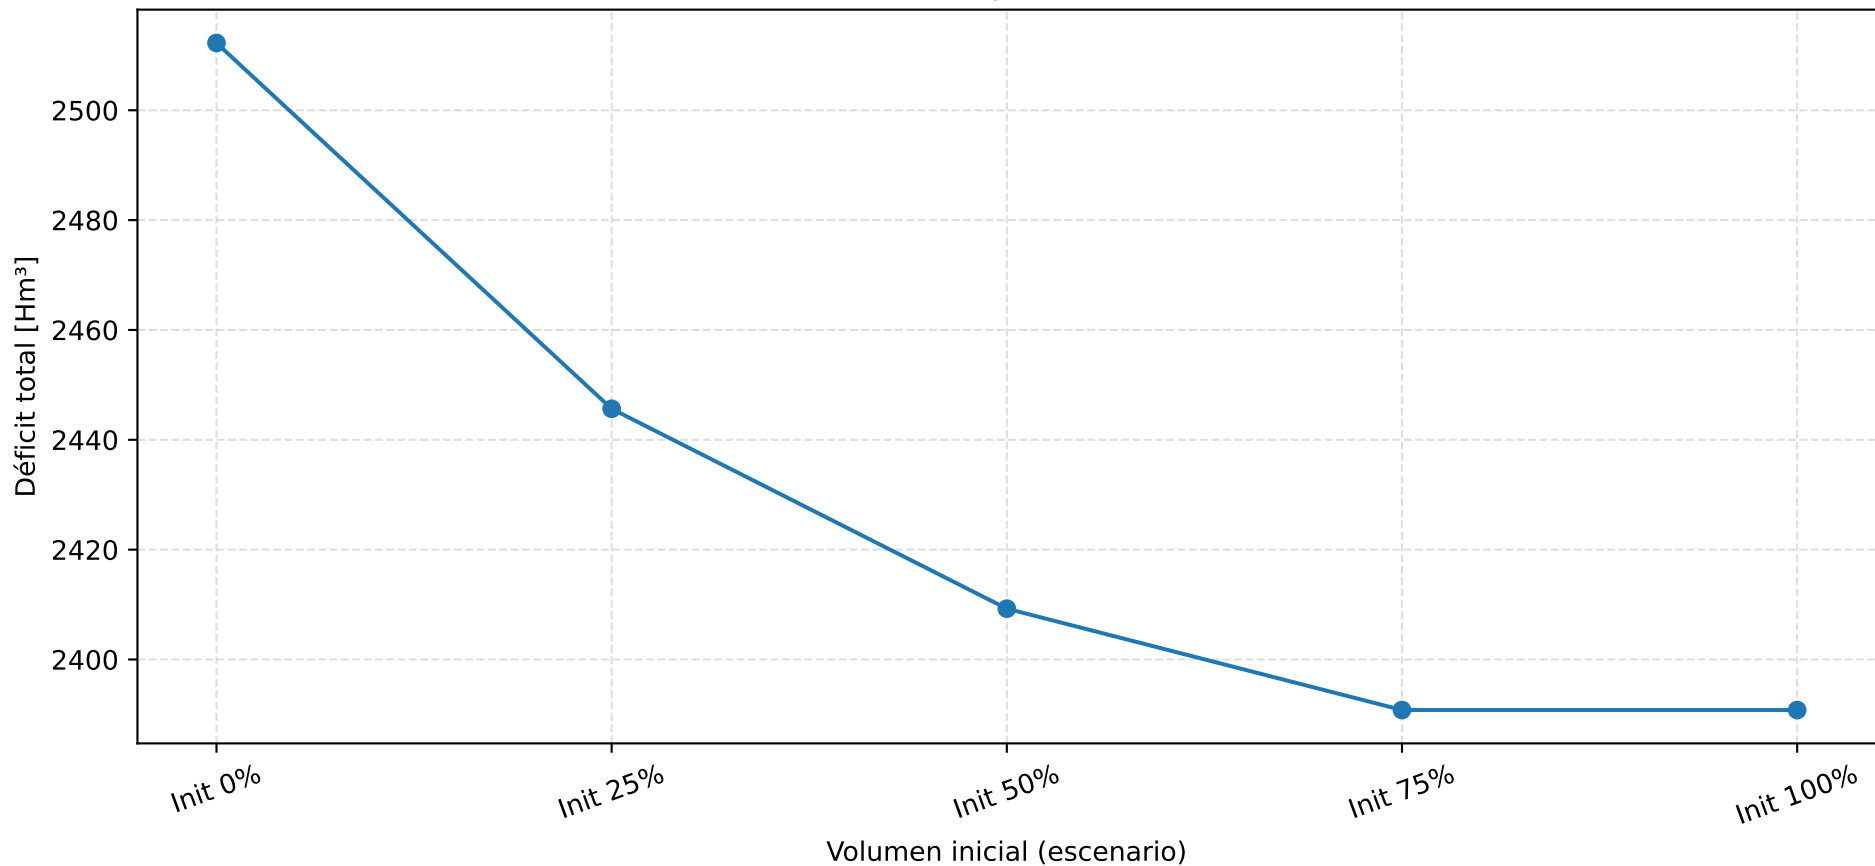


Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 5 años

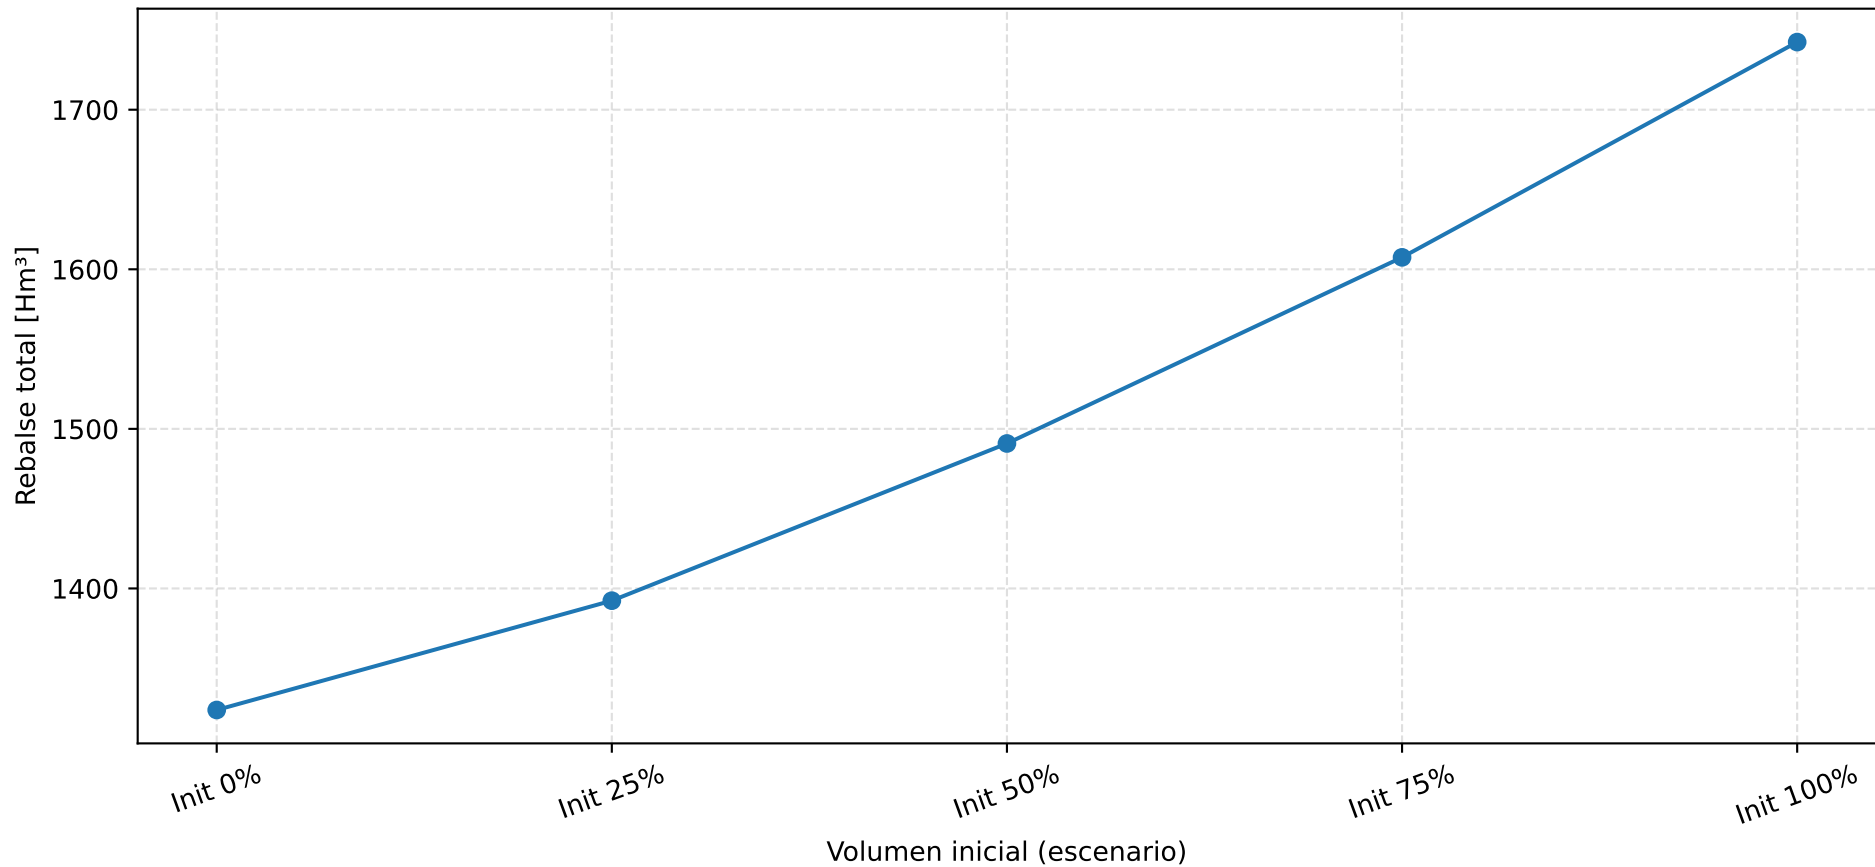


Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.80 — Periodo 5 años

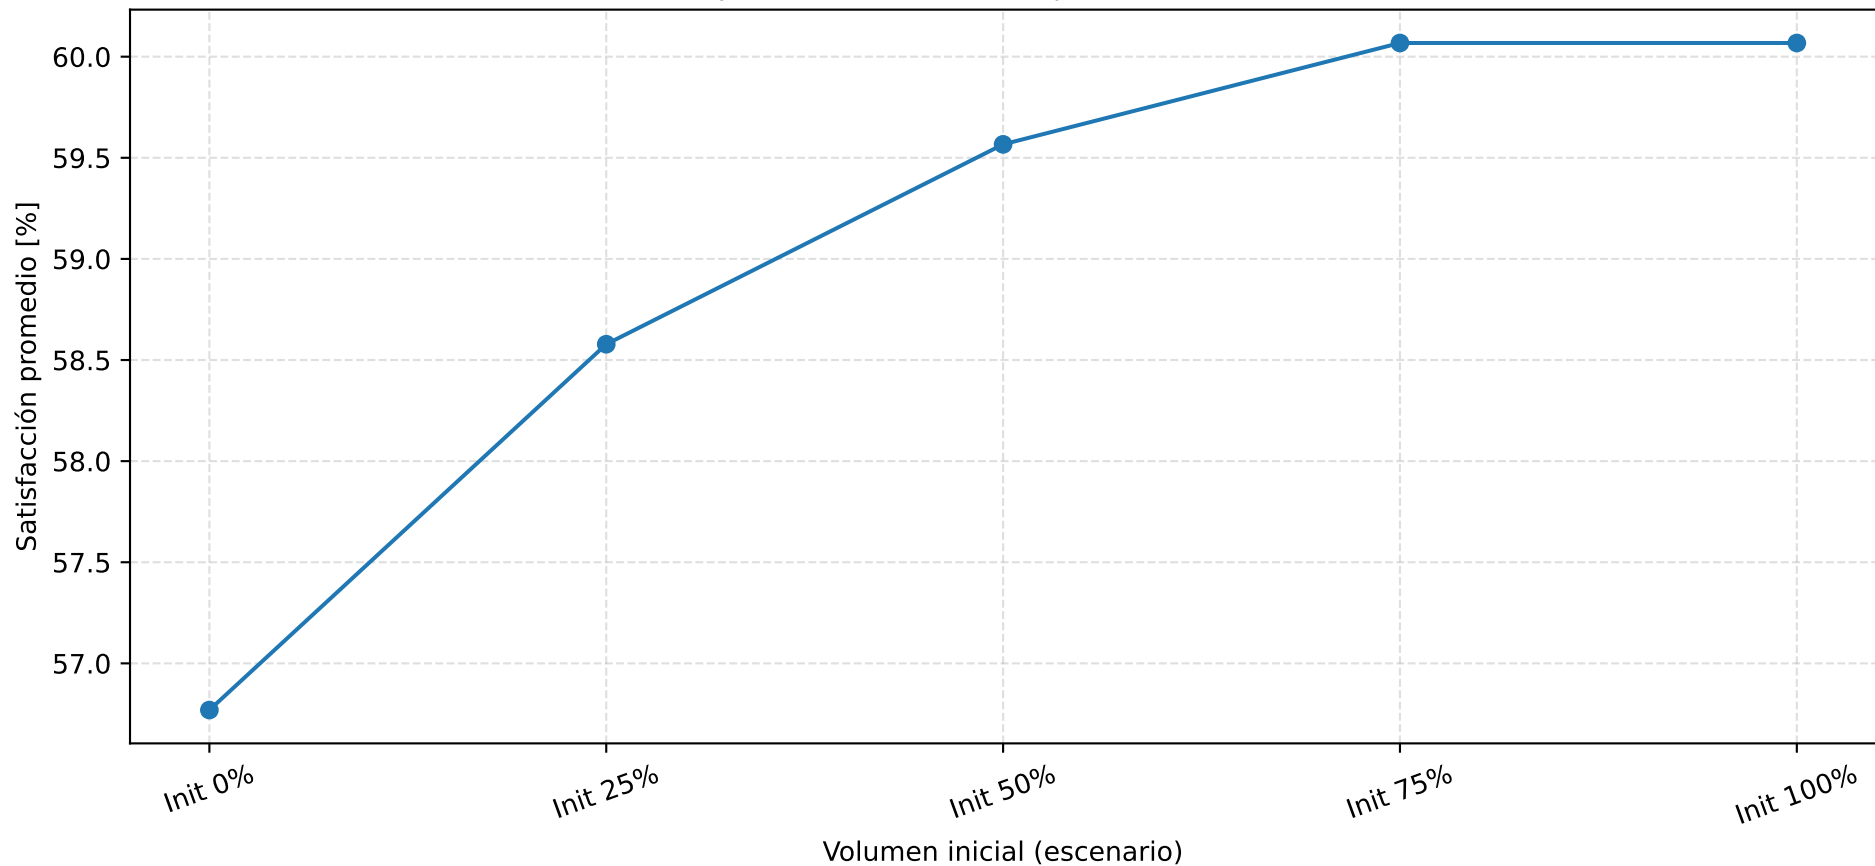


1e-11+2.885366007e1 Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 5 años

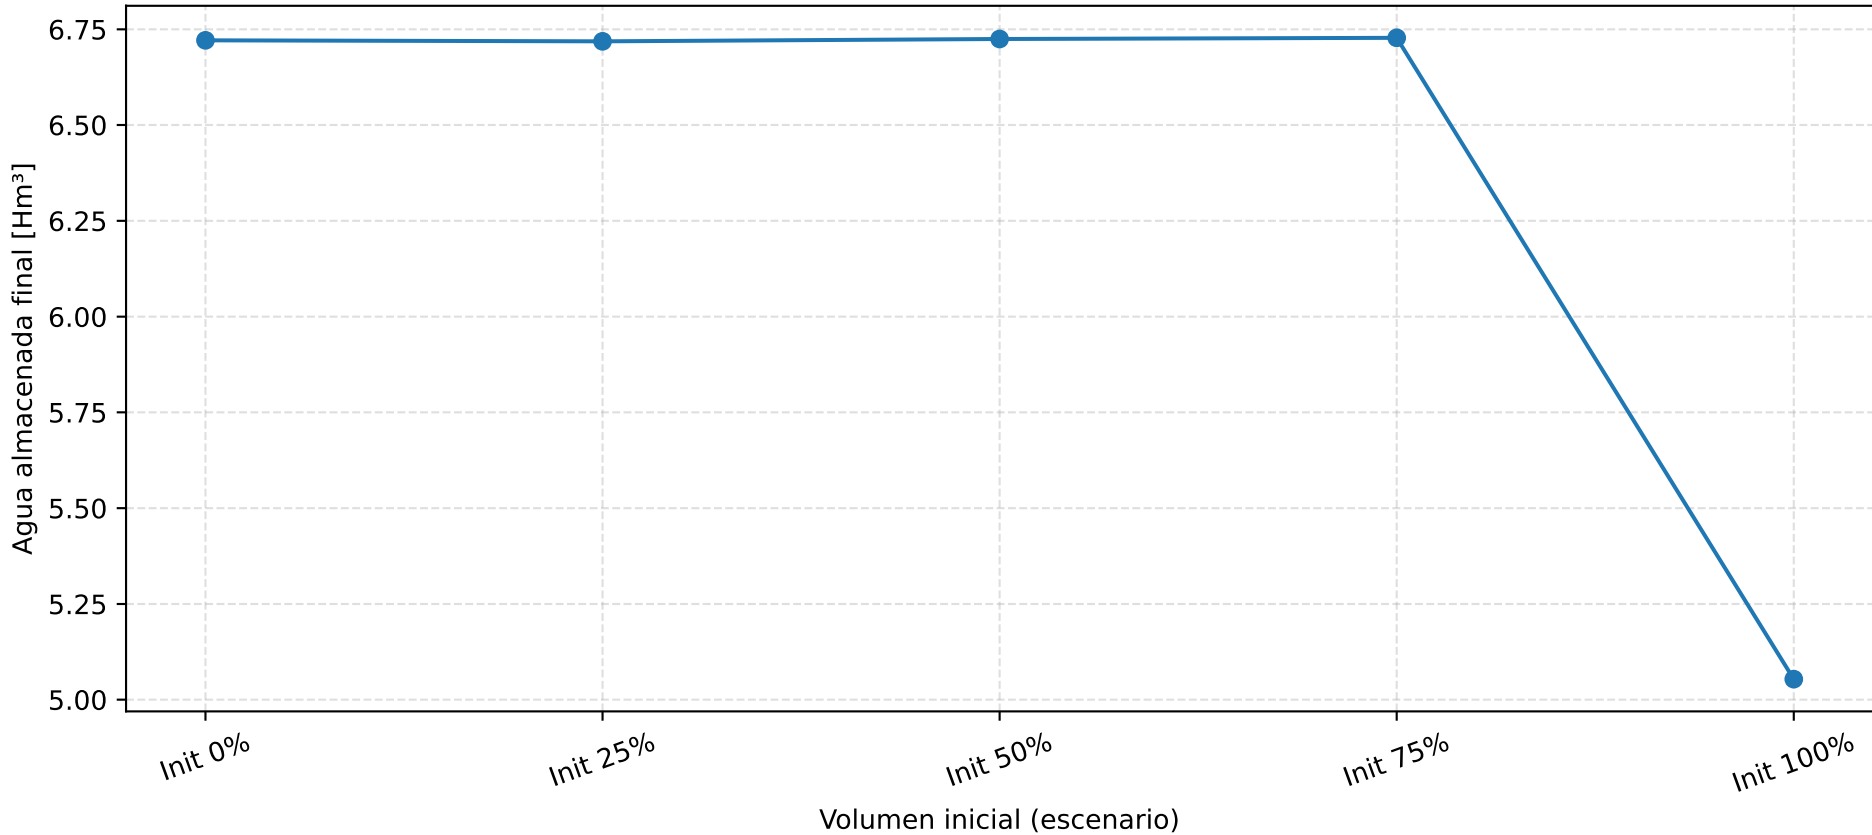


Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.80 — Periodo 5 años

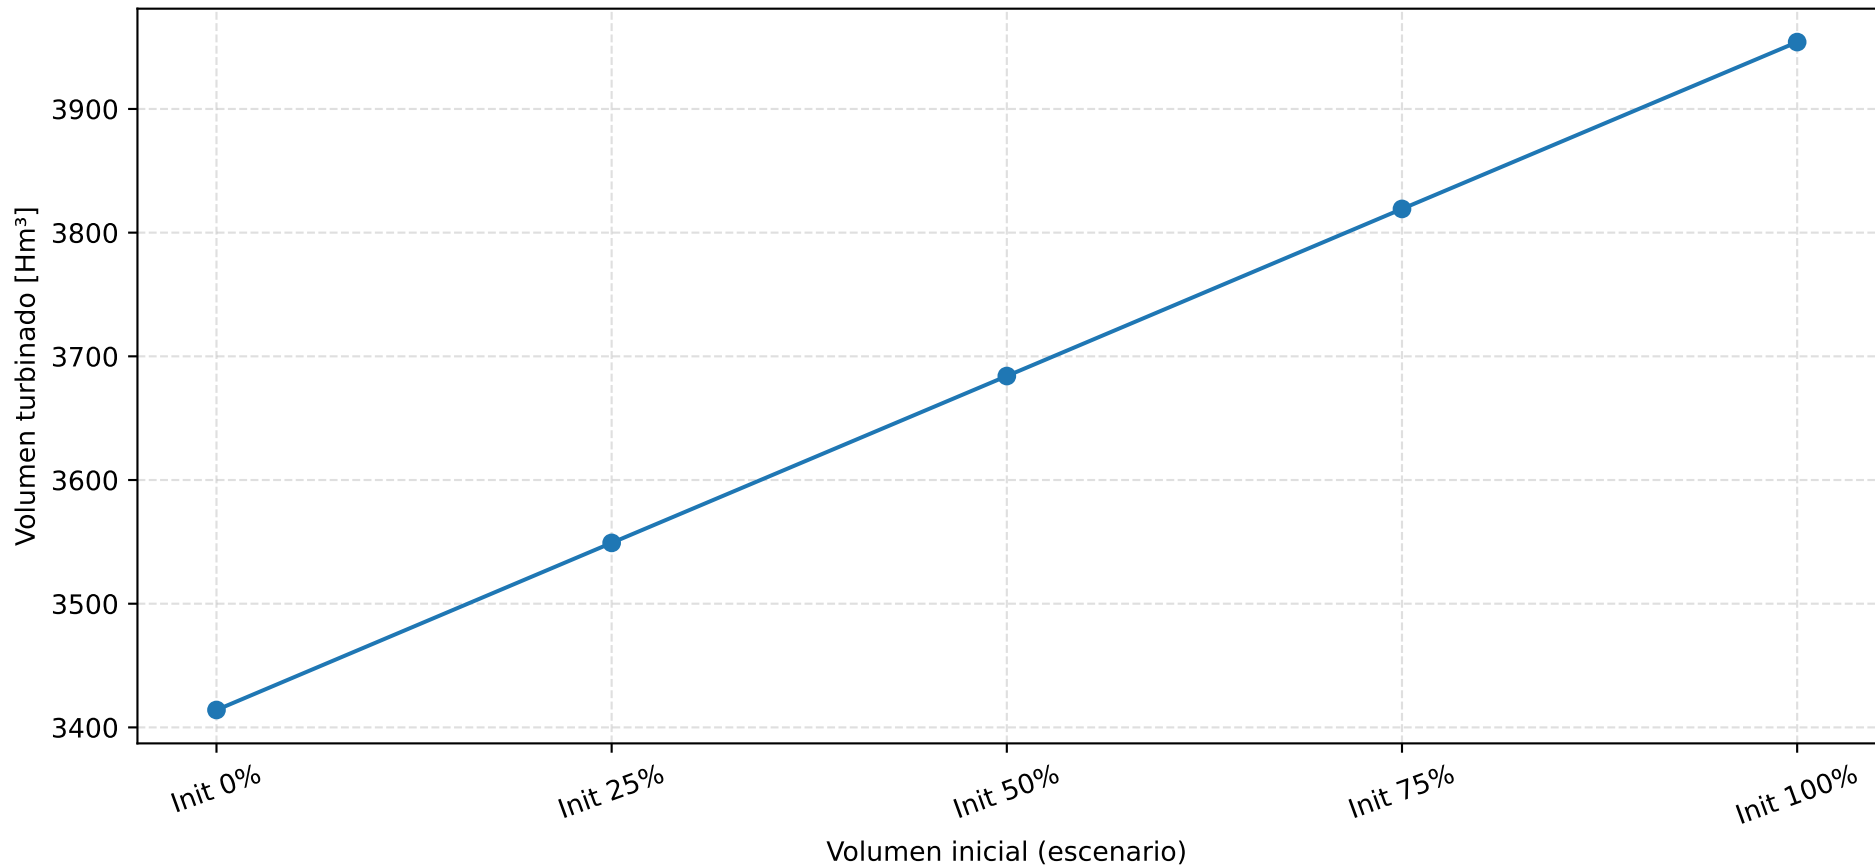


Caudal disponible prom. [Hm^3/mes] — FE fijo = 0.80 — Periodo 5 años

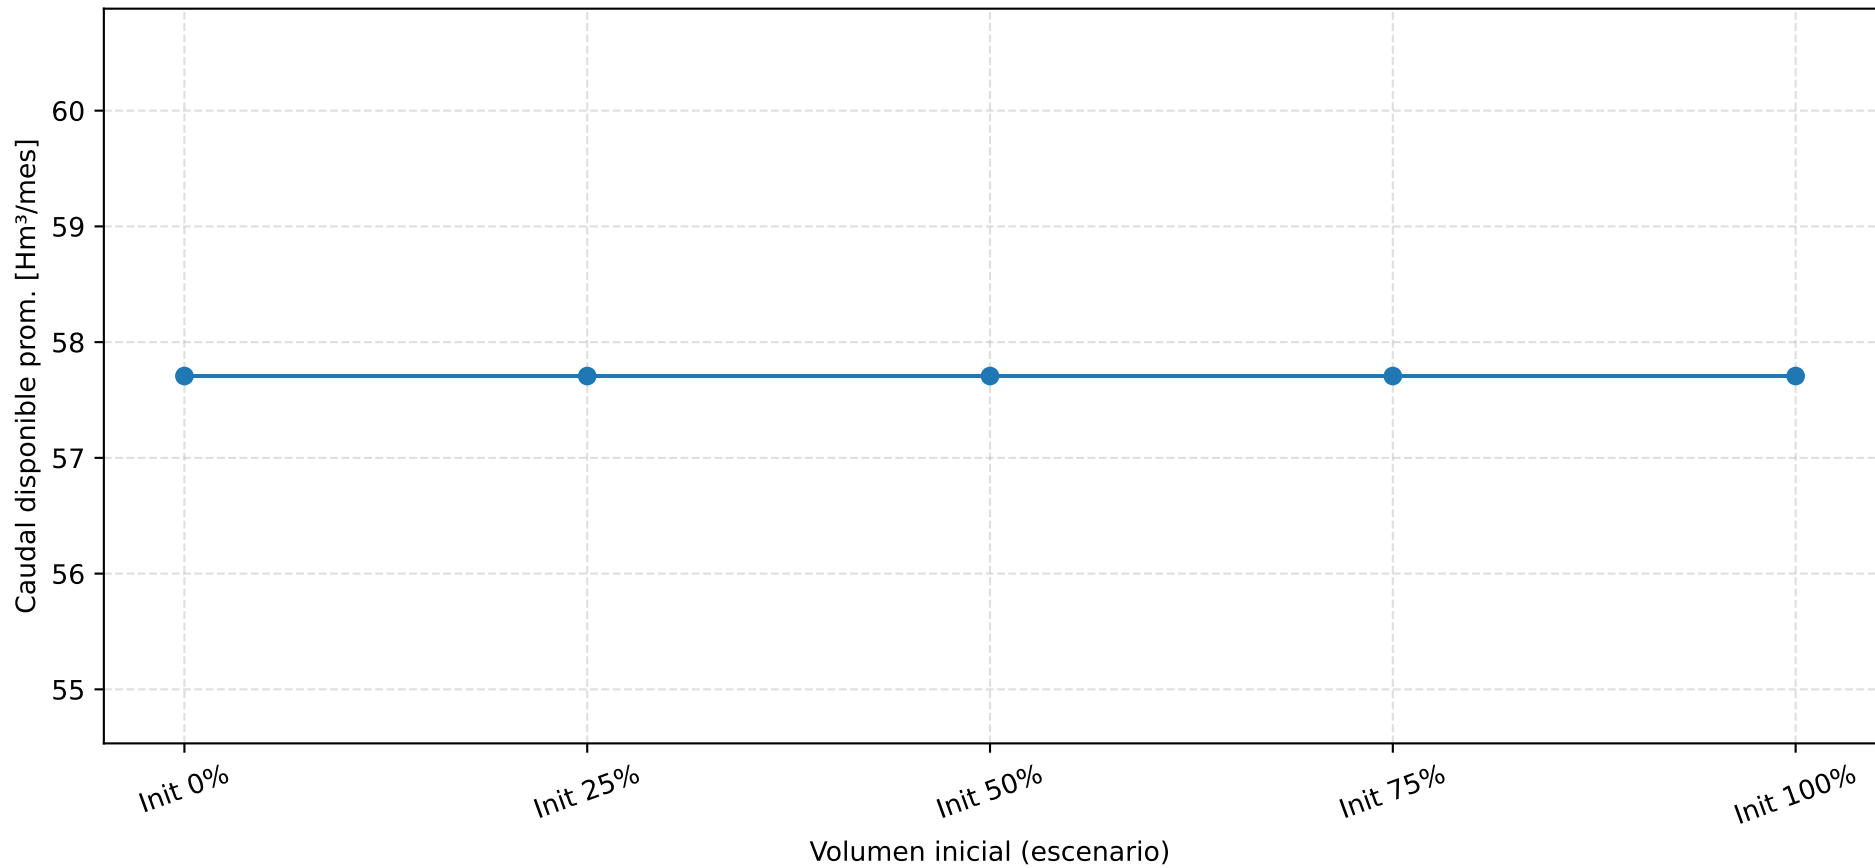


Déficit total [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 5 años

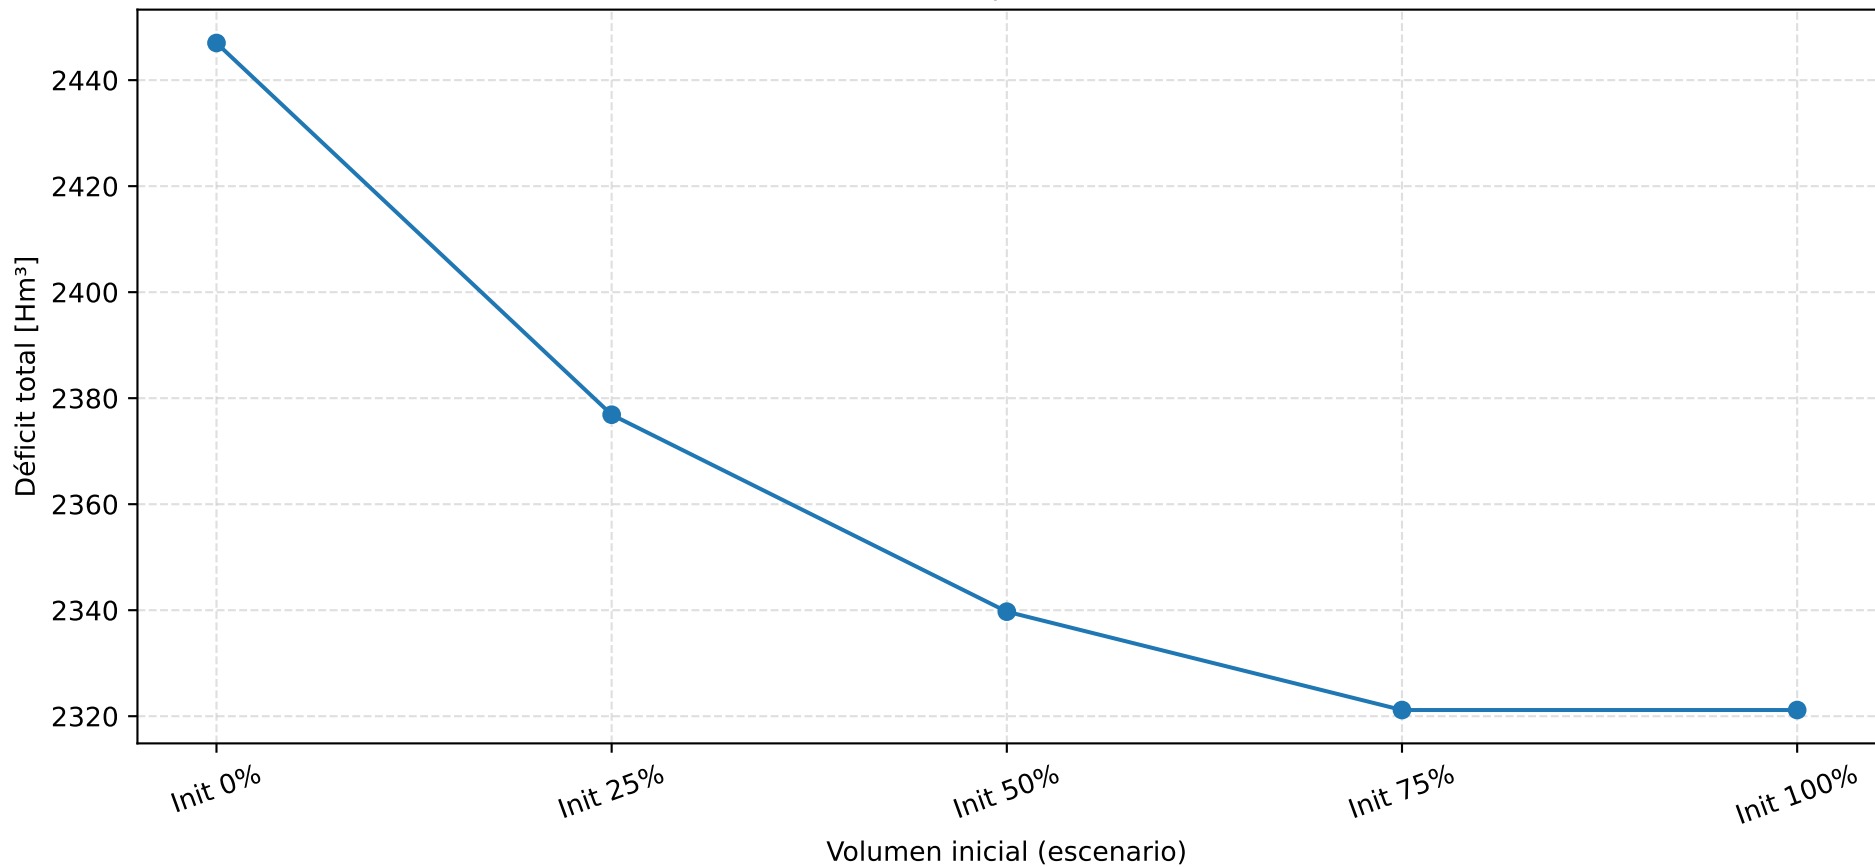


Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 5 años

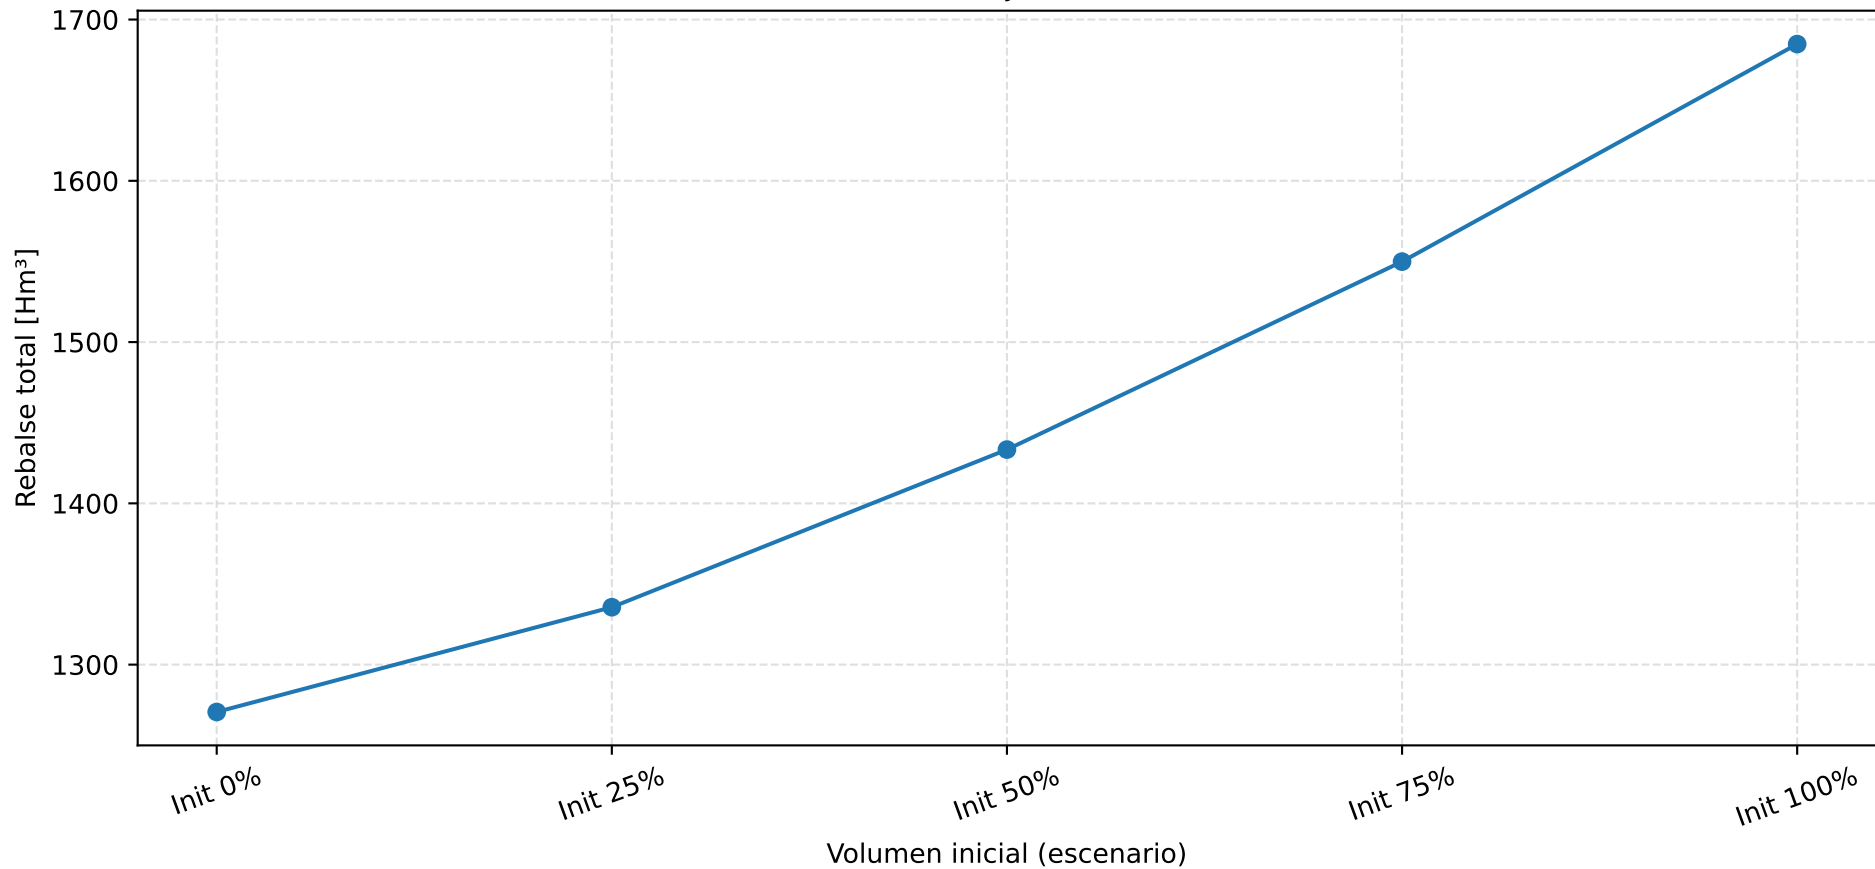


Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 0.90 — Periodo 5 años

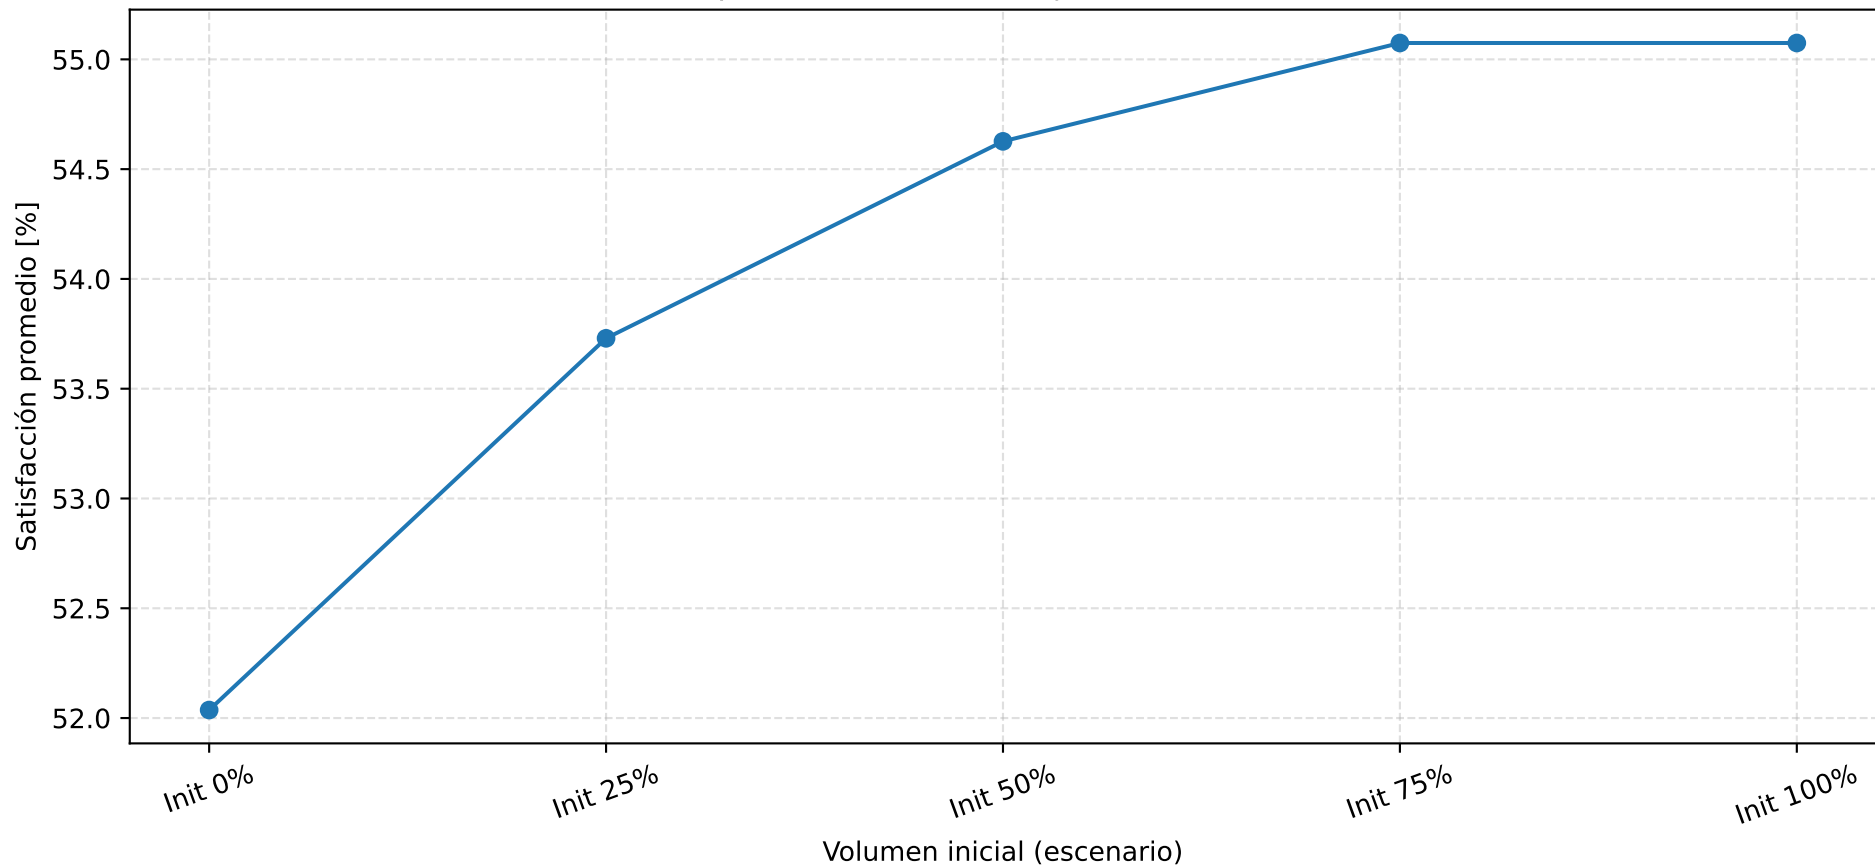


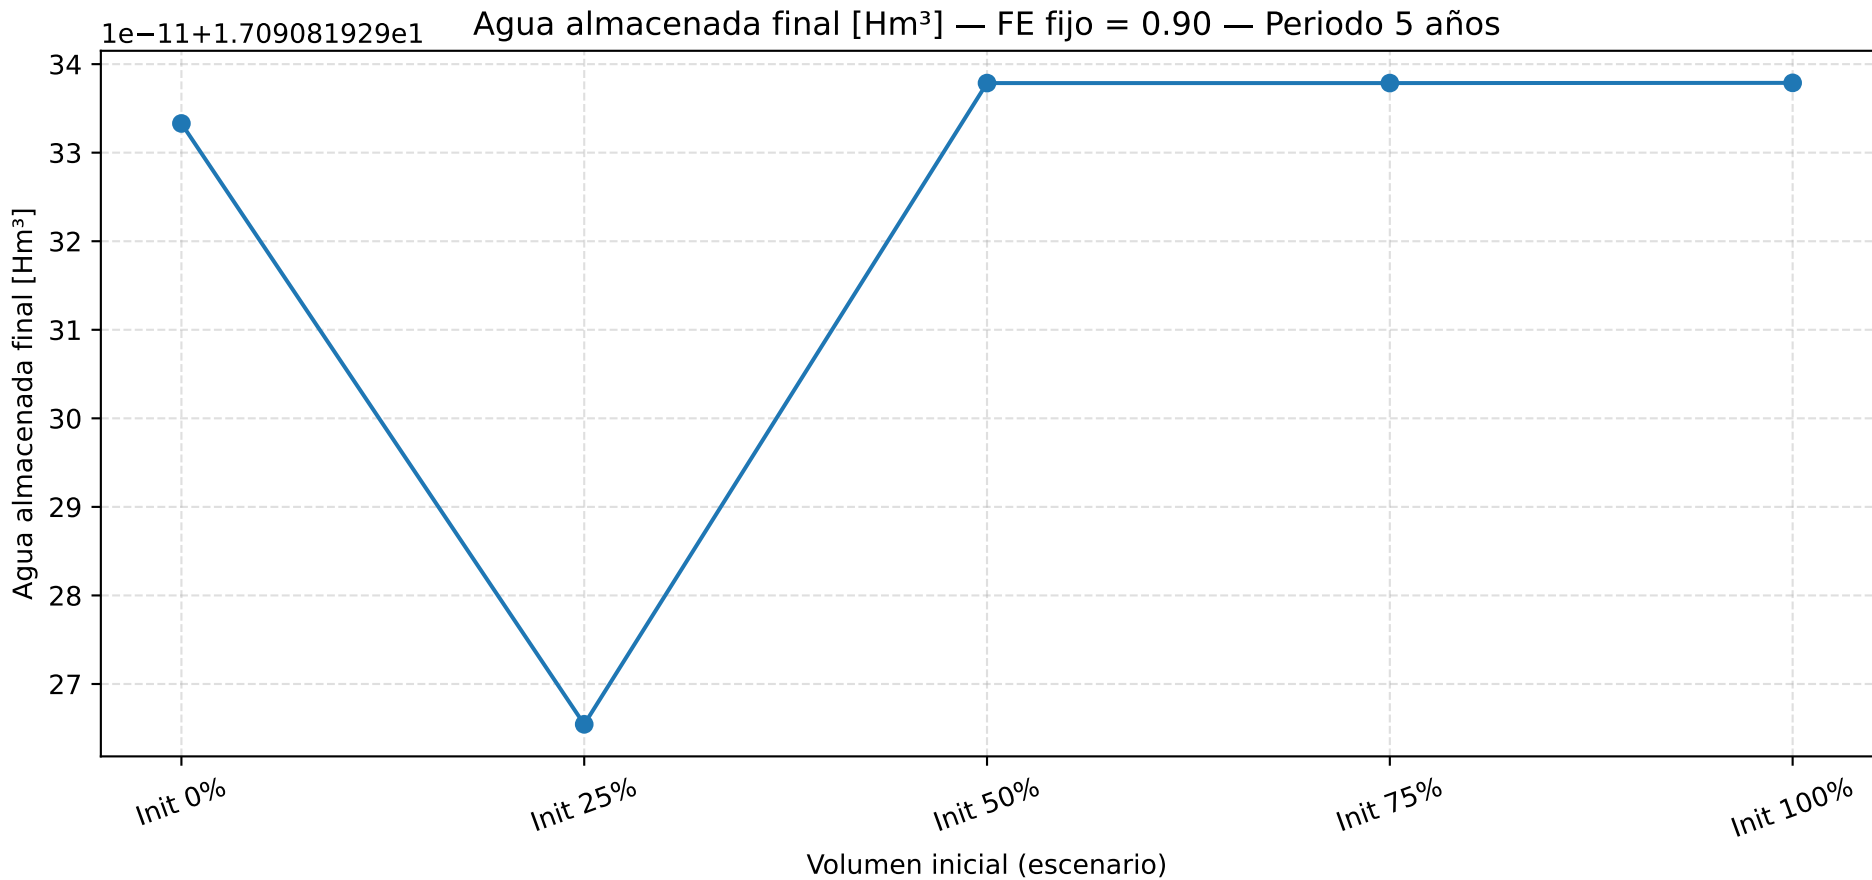


Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 0.90 — Periodo 5 años

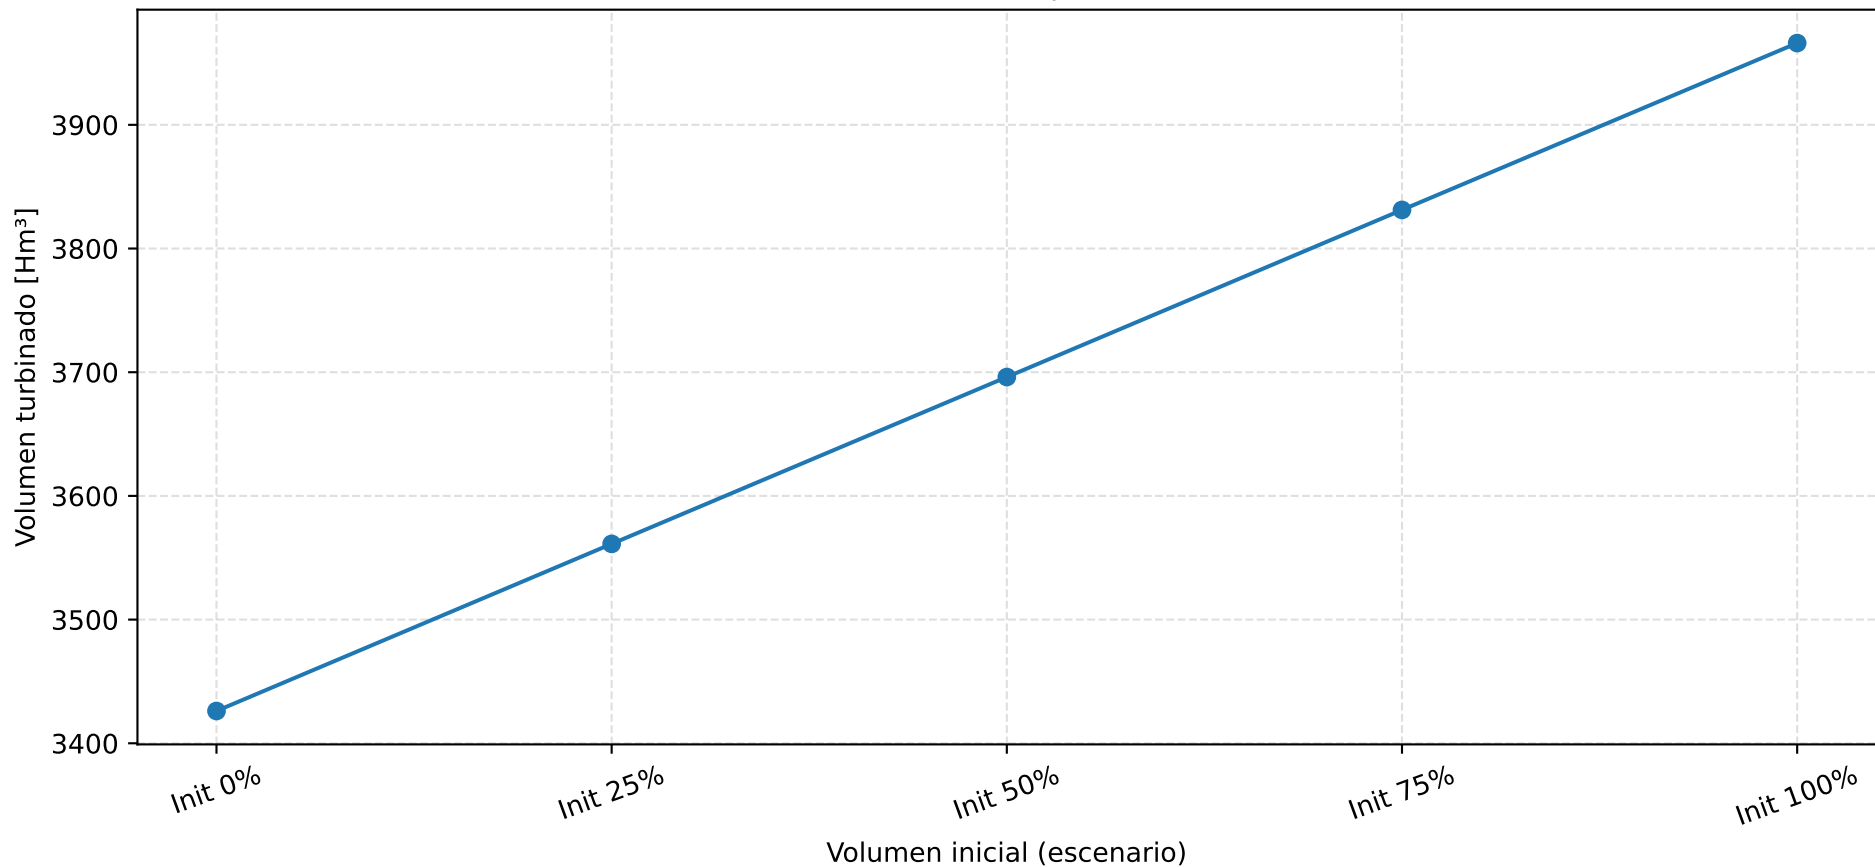


Caudal disponible prom. [Hm^3/mes] — FE fijo = 0.90 — Periodo 5 años

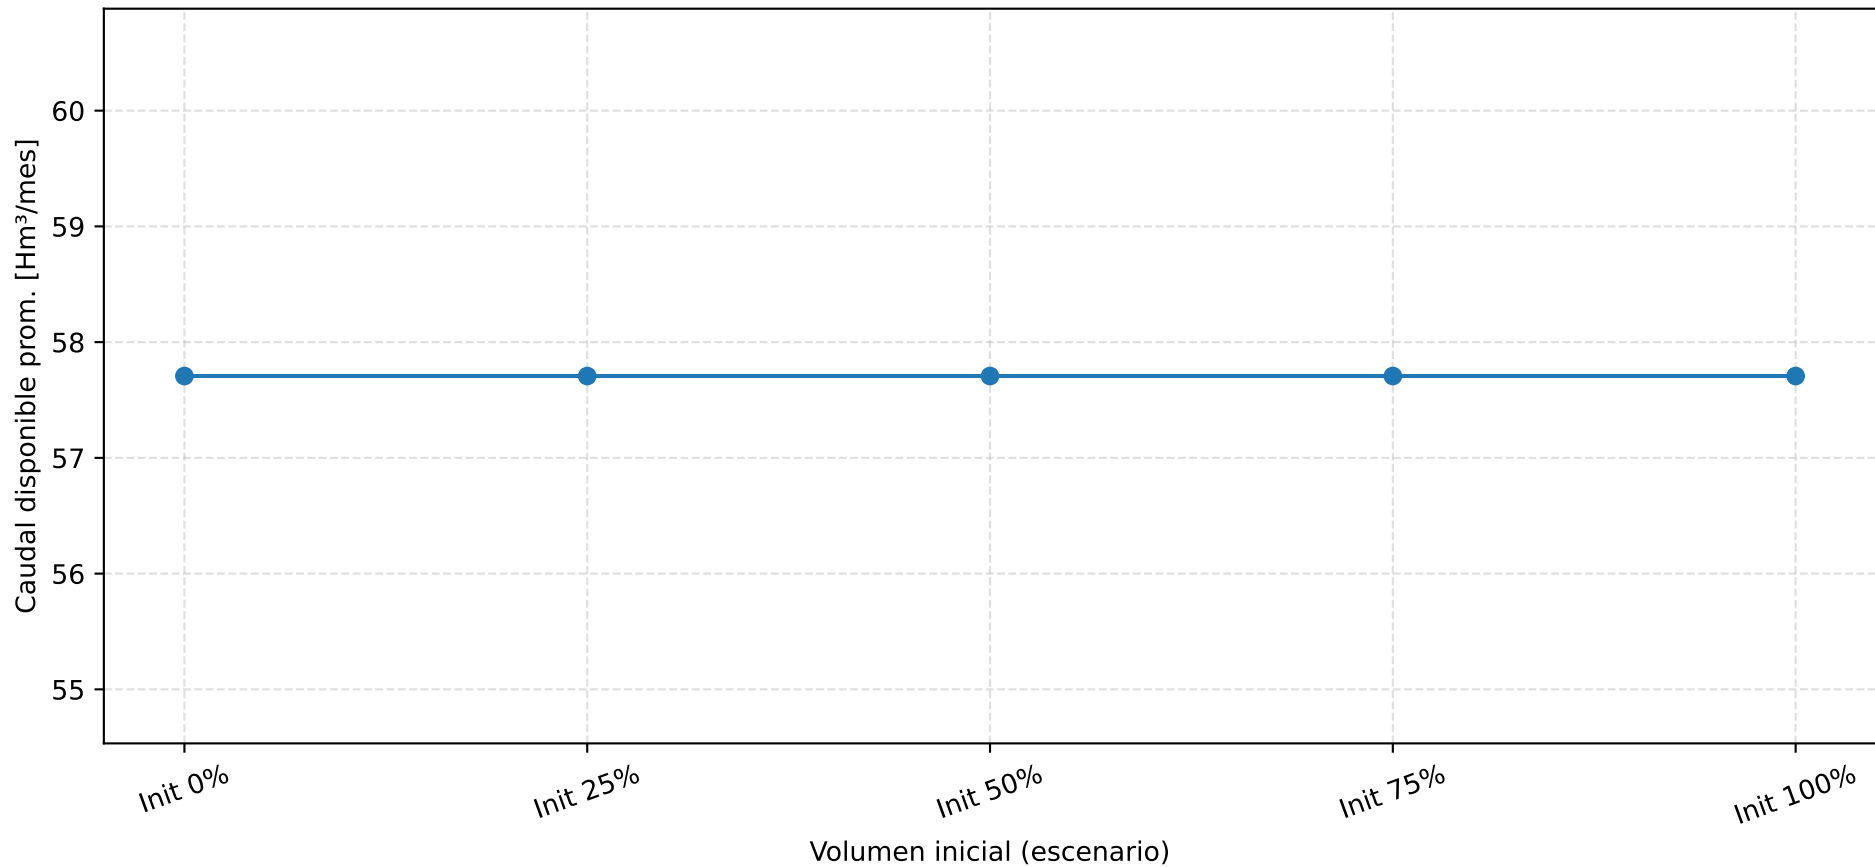


Déficit total [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 5 años

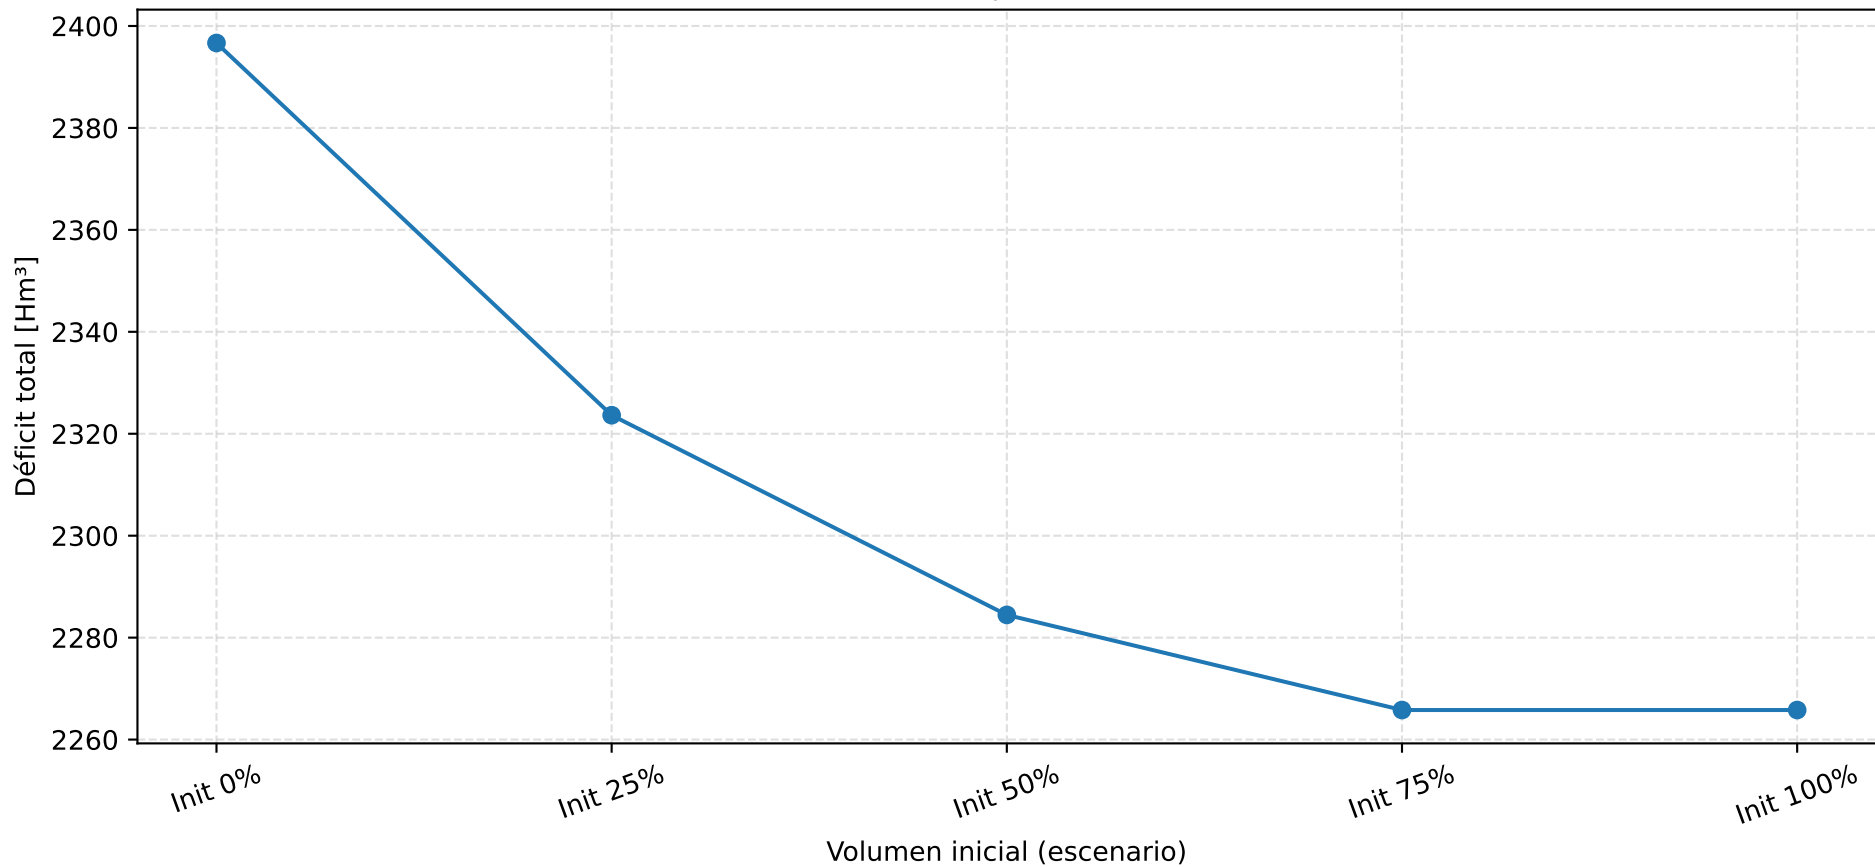


Rebalse total [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 5 años

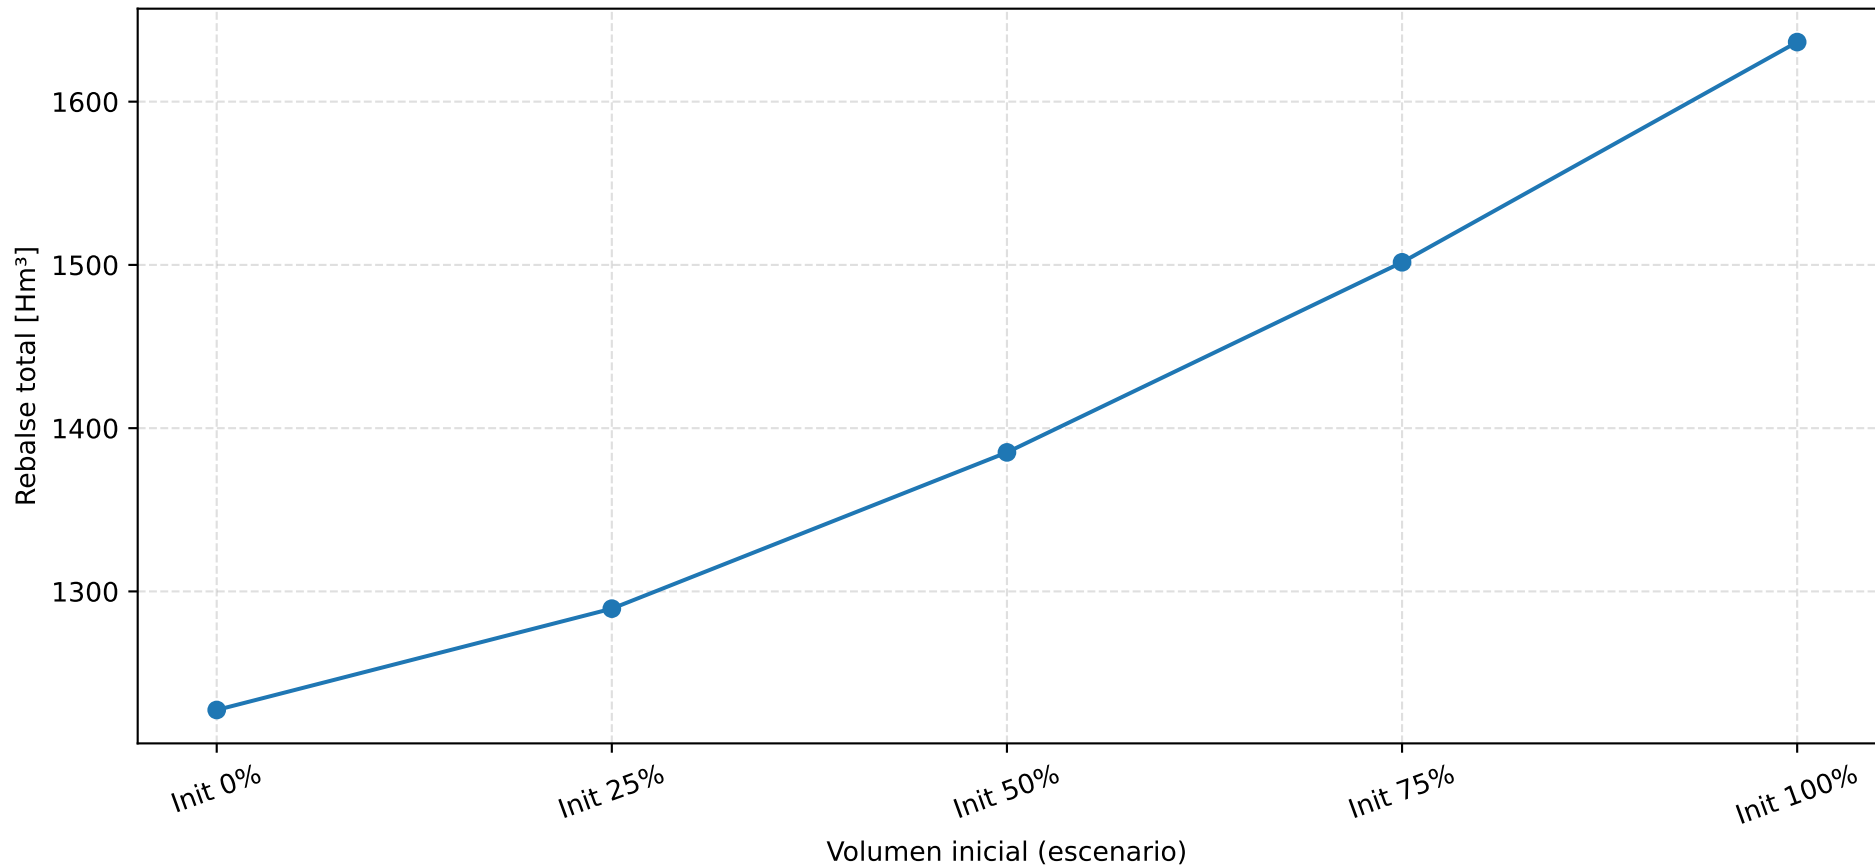


Satisfacción promedio [%] — FE fijo = 1.00 — Periodo 5 años

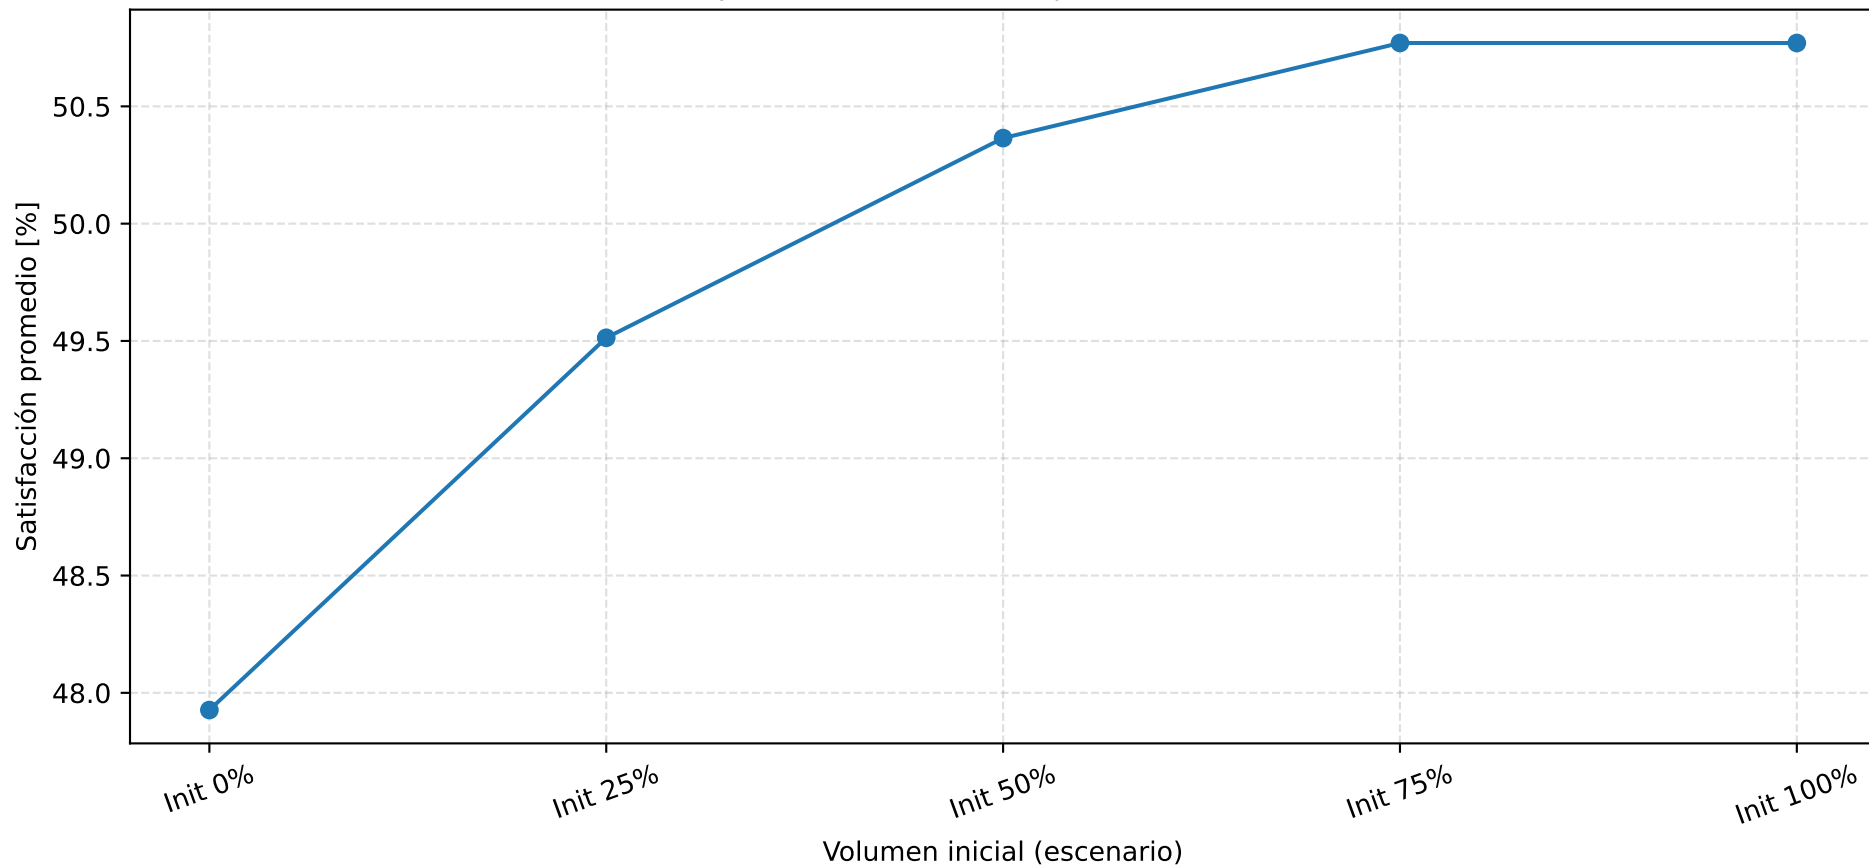

1e-11+1.006837693e1 Agua almacenada final [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 5 años

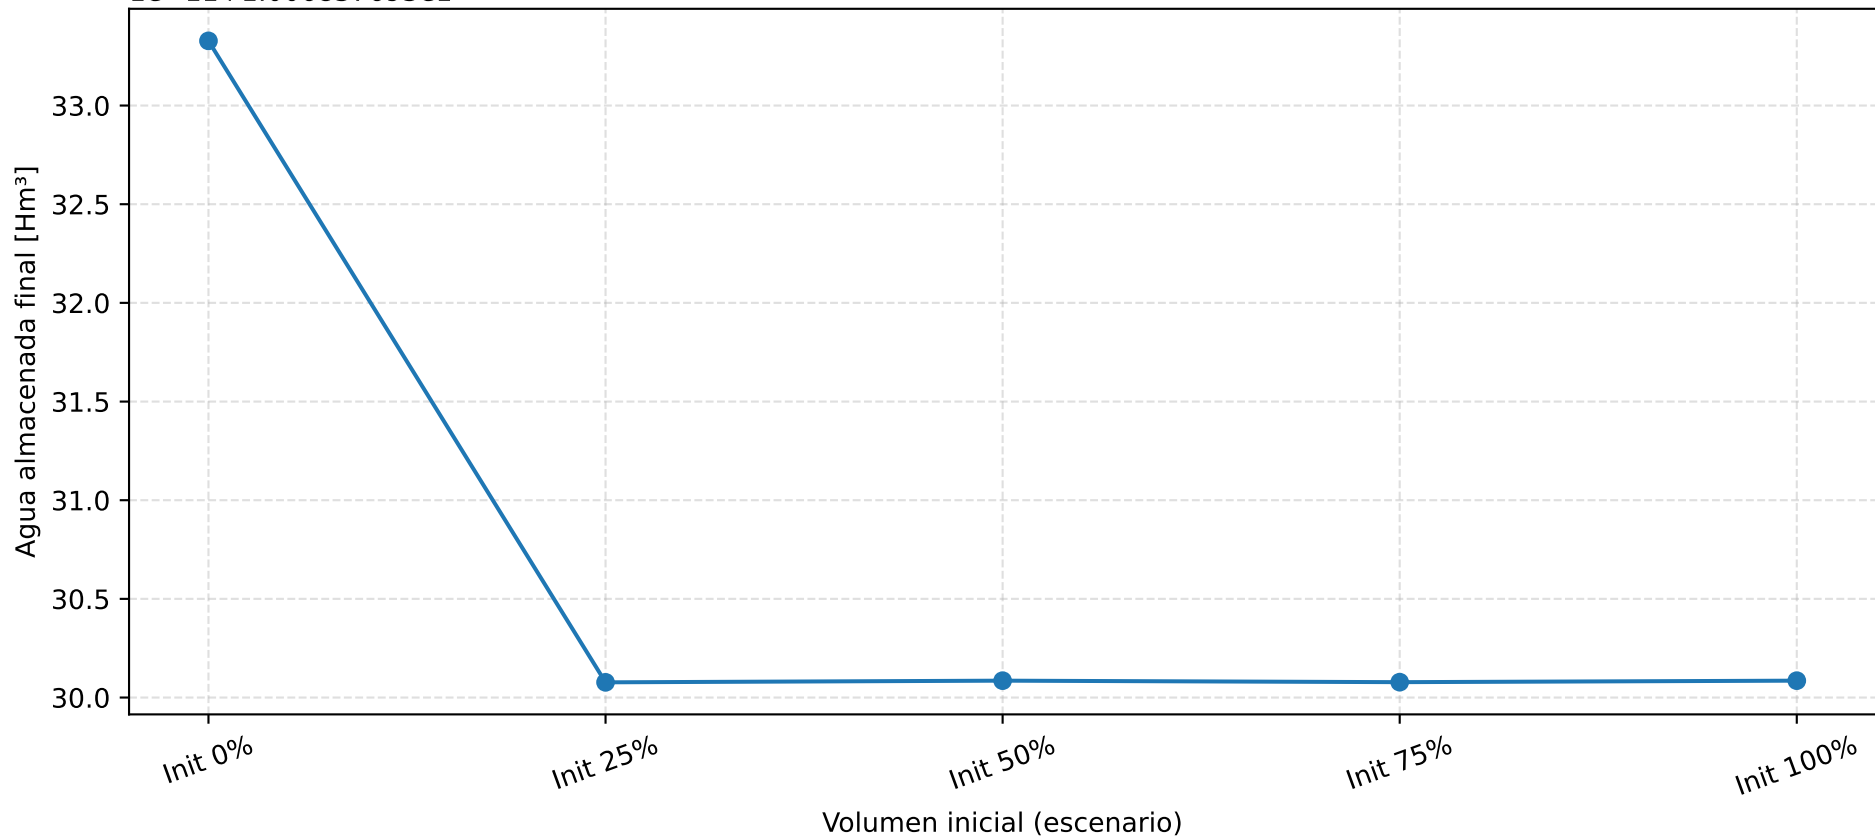

Volumen turbinado [Hm³] — FE fijo = 1.00 — Periodo 5 años

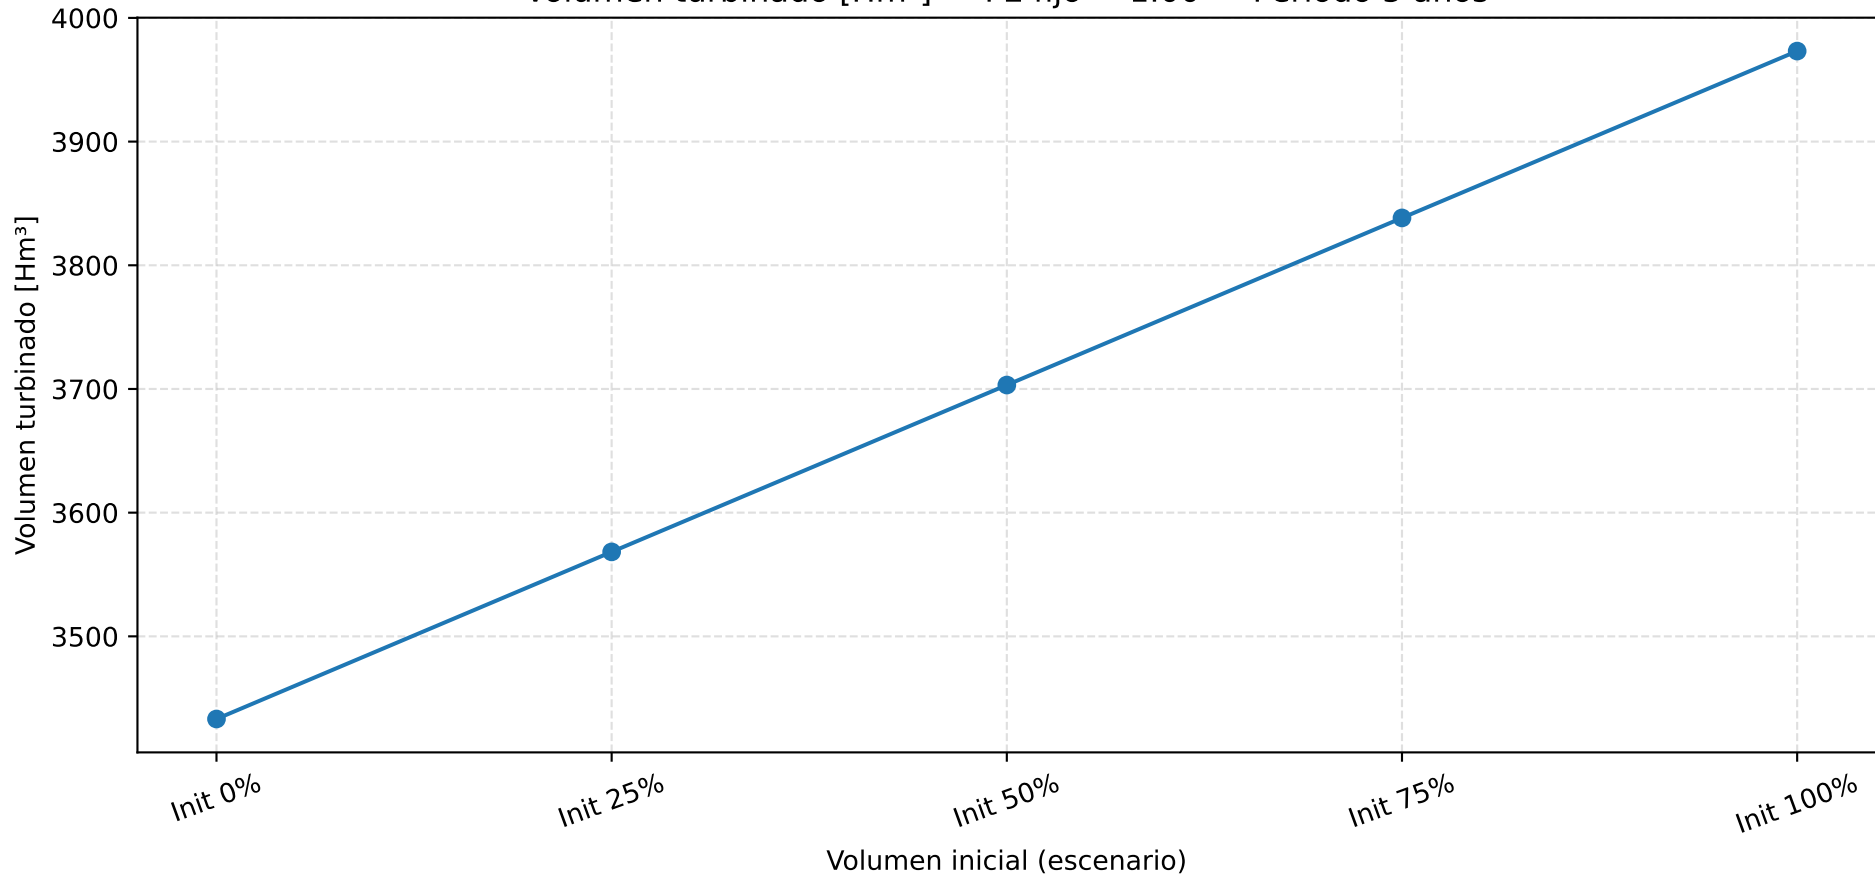

Caudal disponible prom. [Hm^3/mes] — FE fijo = 1.00 — Periodo 5 años

