DC-01 · recinto propio de 140 m² (2011), sala técnica principal

Recinto técnico (provisto por el proponente)



Rack de 42U de Retail



Rack de 42U de la filial



Rack de 42U de comunicaciones



Rack de 42U de respaldo local



UPS de 30 minutos



Generador y transferidor automático (24 h)



Climatización, sensores y detección y extinción de incendio



Control de acceso y videovigilancia

Retail en DC-01



Red y firewall de Retail



Nodos de integración de Data Factory ×2 (propuestos)

Filial emisora en DC-01



Red y firewall de la filial



Nodos de integración de Data Factory ×2 (transitorios) (propuesto)

Sistemas conservado (supuesto de dimensionamiento)



ERP y facturación electrónica (por acreditar)



Sistema central de retai (2009) (por acreditar)

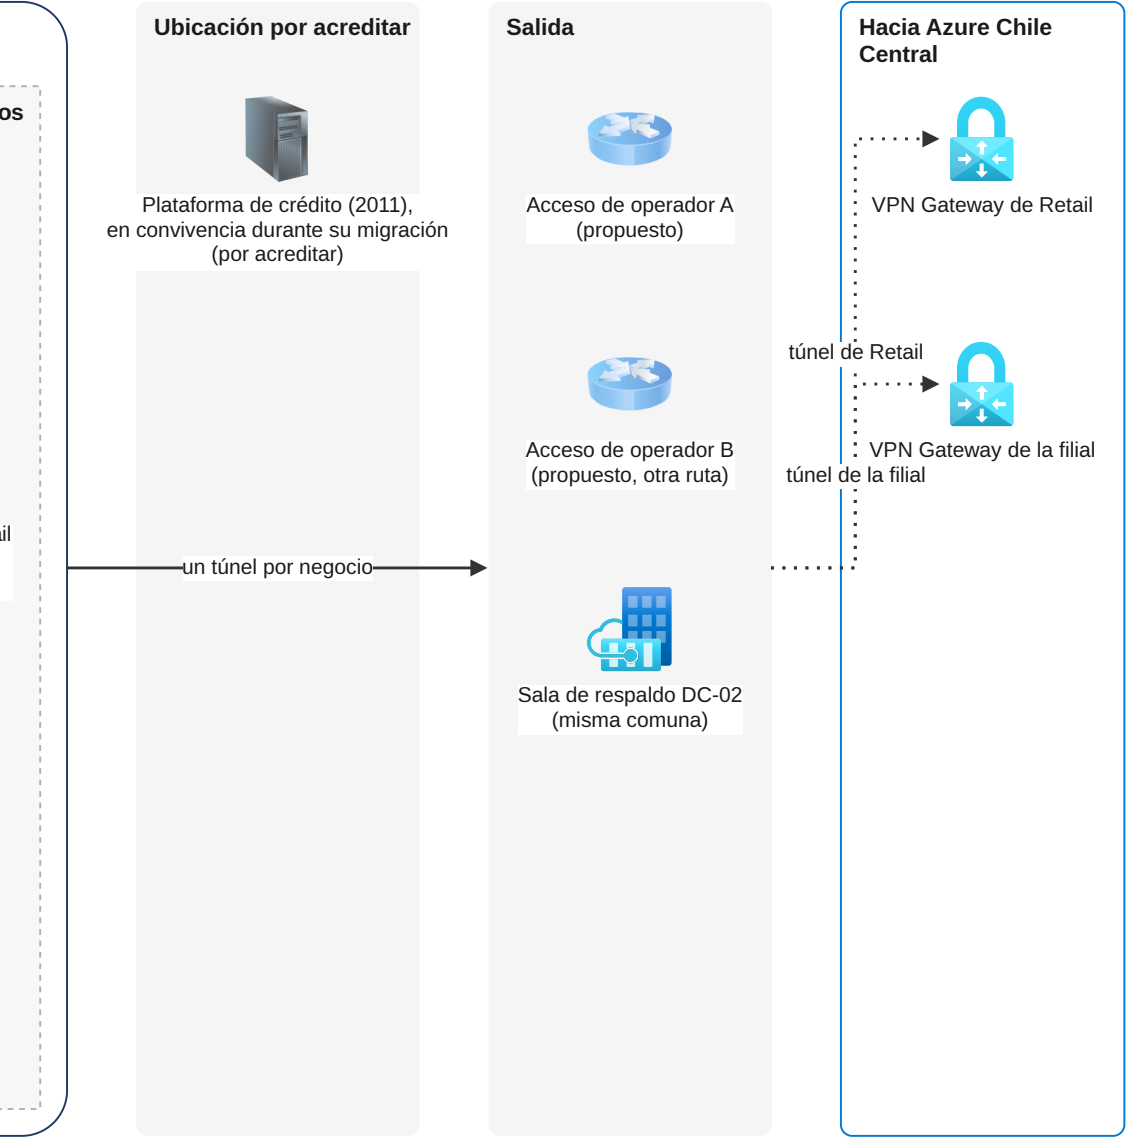
Leyenda

enlace existente o principal

túnel VPN

rótulo «(propuesto)»: propuesto, no existente

caja ámbar discontinua: por acreditar


os
il
Ubicación por acreditar
Plataforma de crédito (2011),
en convivencia durante su migración
(por acreditar)
un túnel por negocio
Salida
Acceso de operador A
(propuesto)
Acceso de operador B
(propuesto, otra ruta)
Sala de respaldo DC-02
(misma comuna)
Hacia Azure Chile
Central
VPN Gateway de Retail
túnel de Retail
VPN Gateway de la filial
túnel de la filial