DC-01 · recinto técnico de casa matriz (140 m²)

Zona Retail

ERP/DTE

Sistema núcleo 2009

SAN Retail

Respaldo local

Zona Emisor

Crédito 2011

SAN Emisor

Respaldo local

Fuera de línea

Cinta en custodia

Instalaciones del recinto

UPS de 30 minutos · generador de 24 horas · cl
detección temprana por aspiración · extinción p
control biométrico · CCTV de 30 días · NOC en

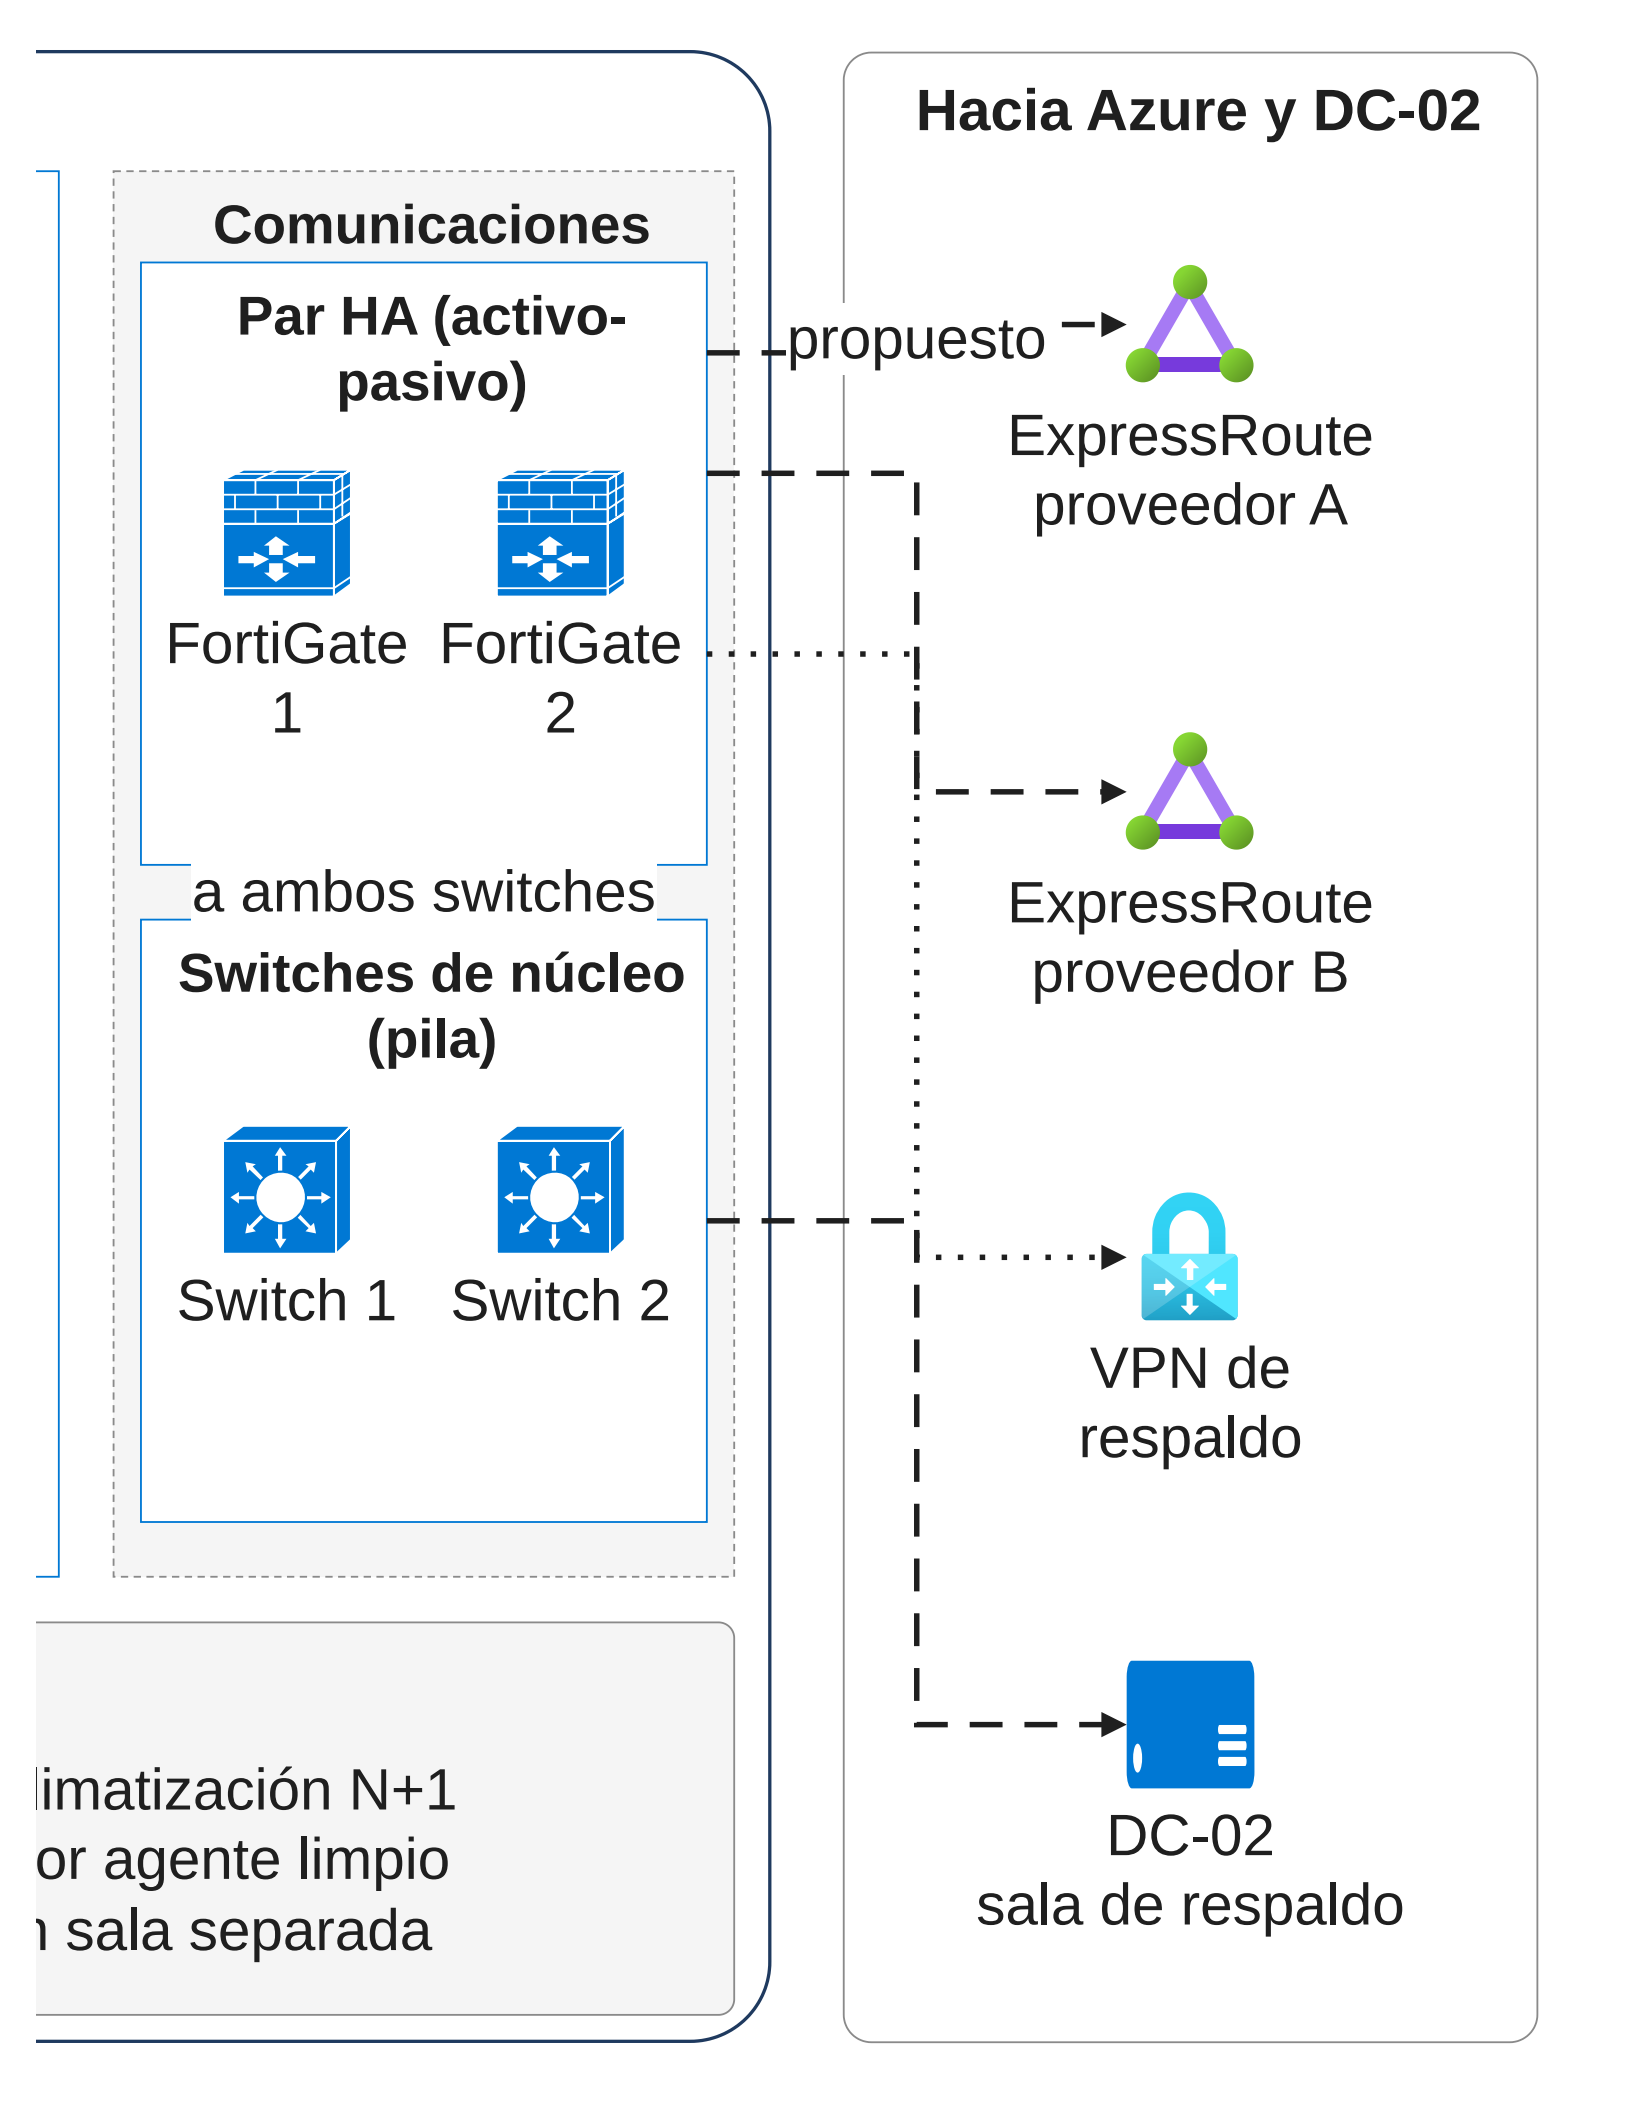
Hacia Azure y DC-02
Comunicaciones
Par HA (activo-pasivo)
FortiGate 1
FortiGate 2
a ambos switches
Switches de núcleo (pila)
Switch 1
Switch 2
propuesto
ExpressRoute proveedor A
ExpressRoute proveedor B
VPN de respaldo
DC-02 sala de respaldo
limatización N+1
or agente limpio
n sala separada