


01 / ARRIVER, CONFINER LA POUSSIÈRE, REJOINDRE L'ATELIER

Le seuil devient une pièce à habiter.

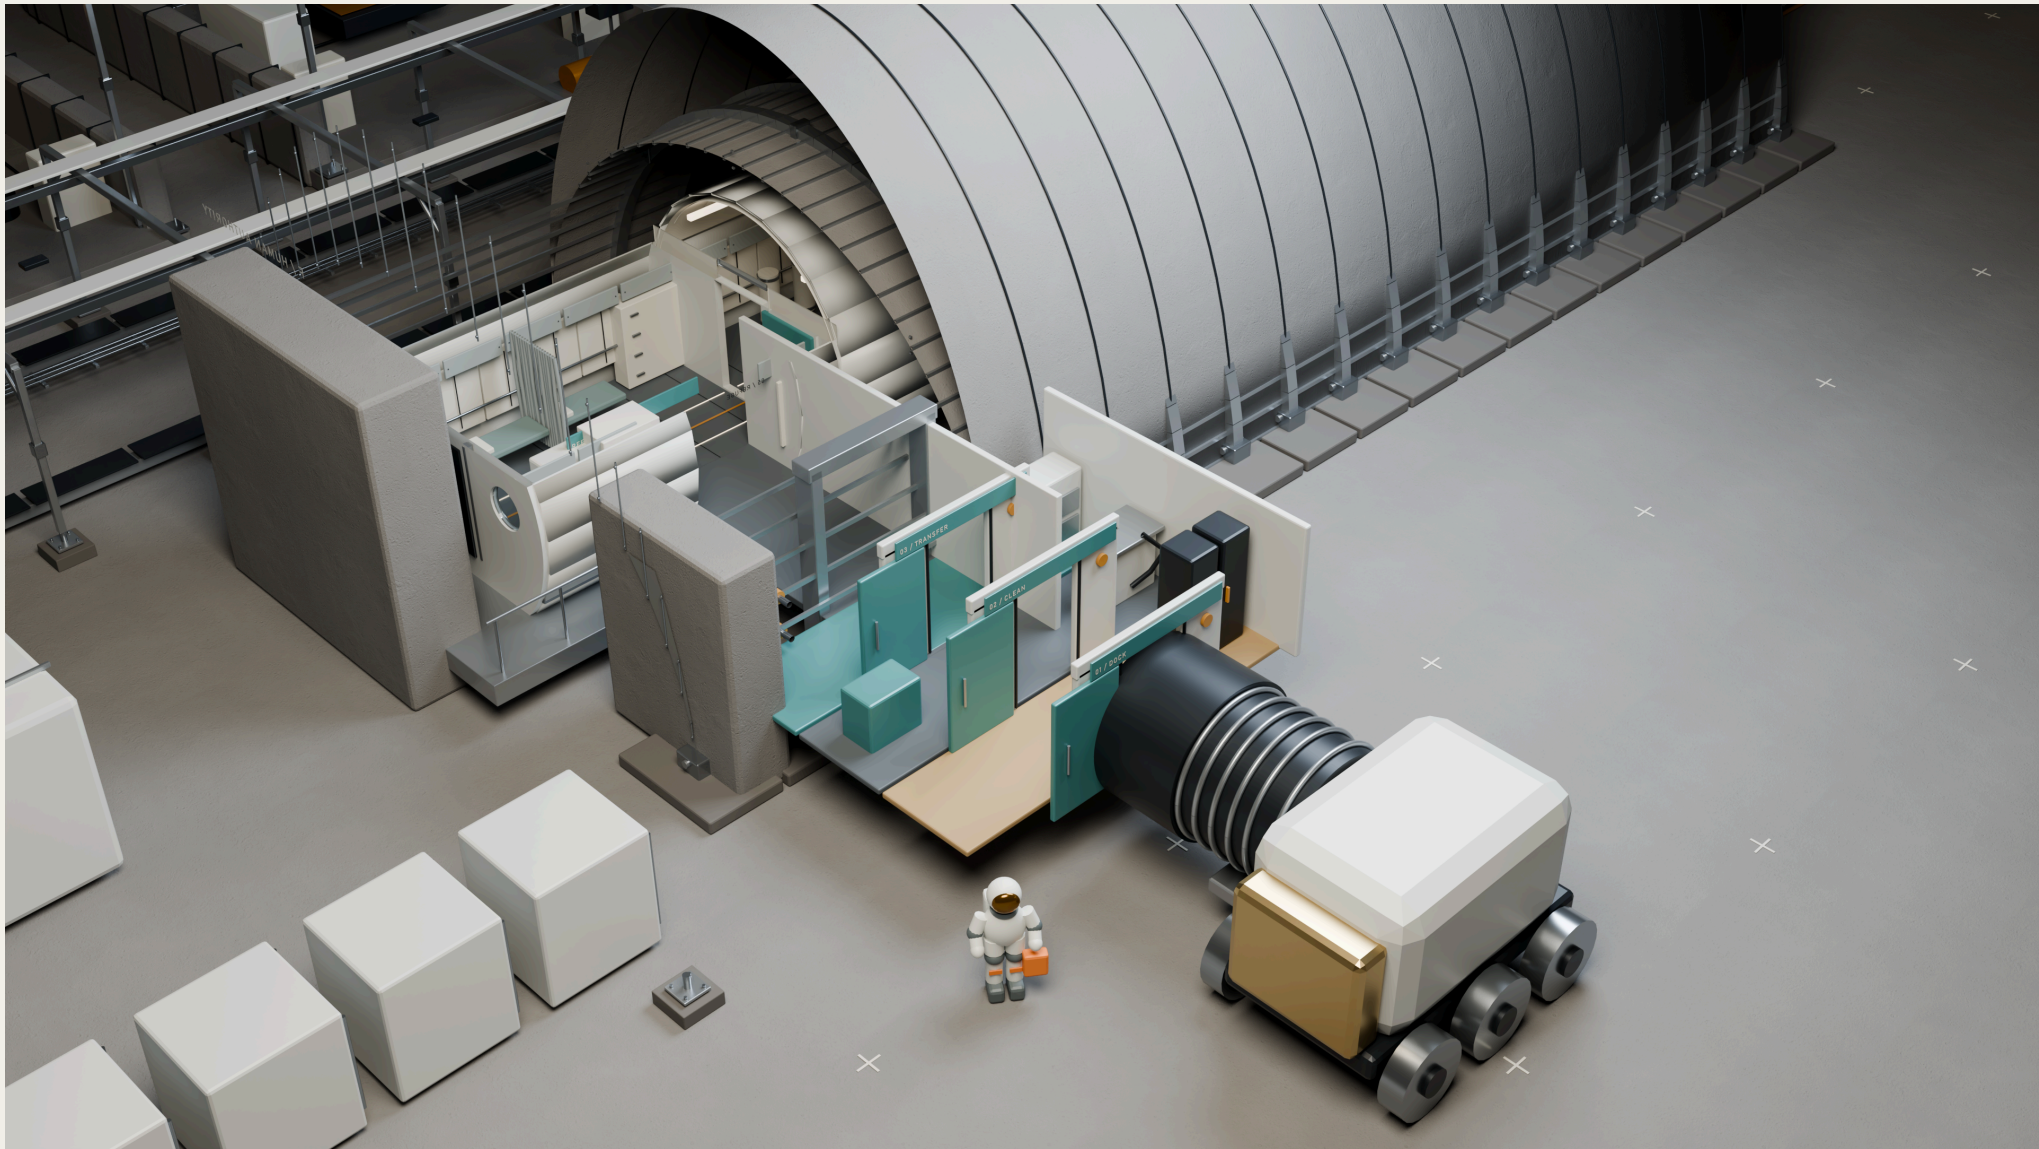

Coupe d'étude : toitures déposées et portes ouvertes pour lire le parcours ; les portes fonctionnent par séquence interverrouillée.

01 / CONNEXION AU ROVER

Raccord continu, joints accessibles et test d'étanchéité. Le rover conserve ses propres services pour le retour.

02 / NETTOYAGE CONFINÉ

Matériel exposé en casiers fermés ; aspiration en sas pressurisé, filtration échangeable et surveillance des particules.

03 / TRANSFERT ET REFUGE

Le dernier module se sépare de l'atelier par une porte de pression. Réserves et épuration locales accompagnent le parcours vers le rover.

UN MOMENT DE TRANSITION

S'asseoir, changer d'équipement et vérifier le seuil : l'arrivée prépare le travail collectif dans un intérieur propre.

48 h / personne / an


Six visites de huit heures. Une présence résidente demande un calendrier et un budget d'exposition distincts.

400 g/cm² au sommet

2,5 m × 1 600 kg/m³ : masse surfacique locale, sans équivalence en dose. Accès et extrémités à analyser en 3D.

02 / SERVICES ACCESSIBLES ET MODES D'EXPLOITATION

Réparer une branche, préserver le lieu.

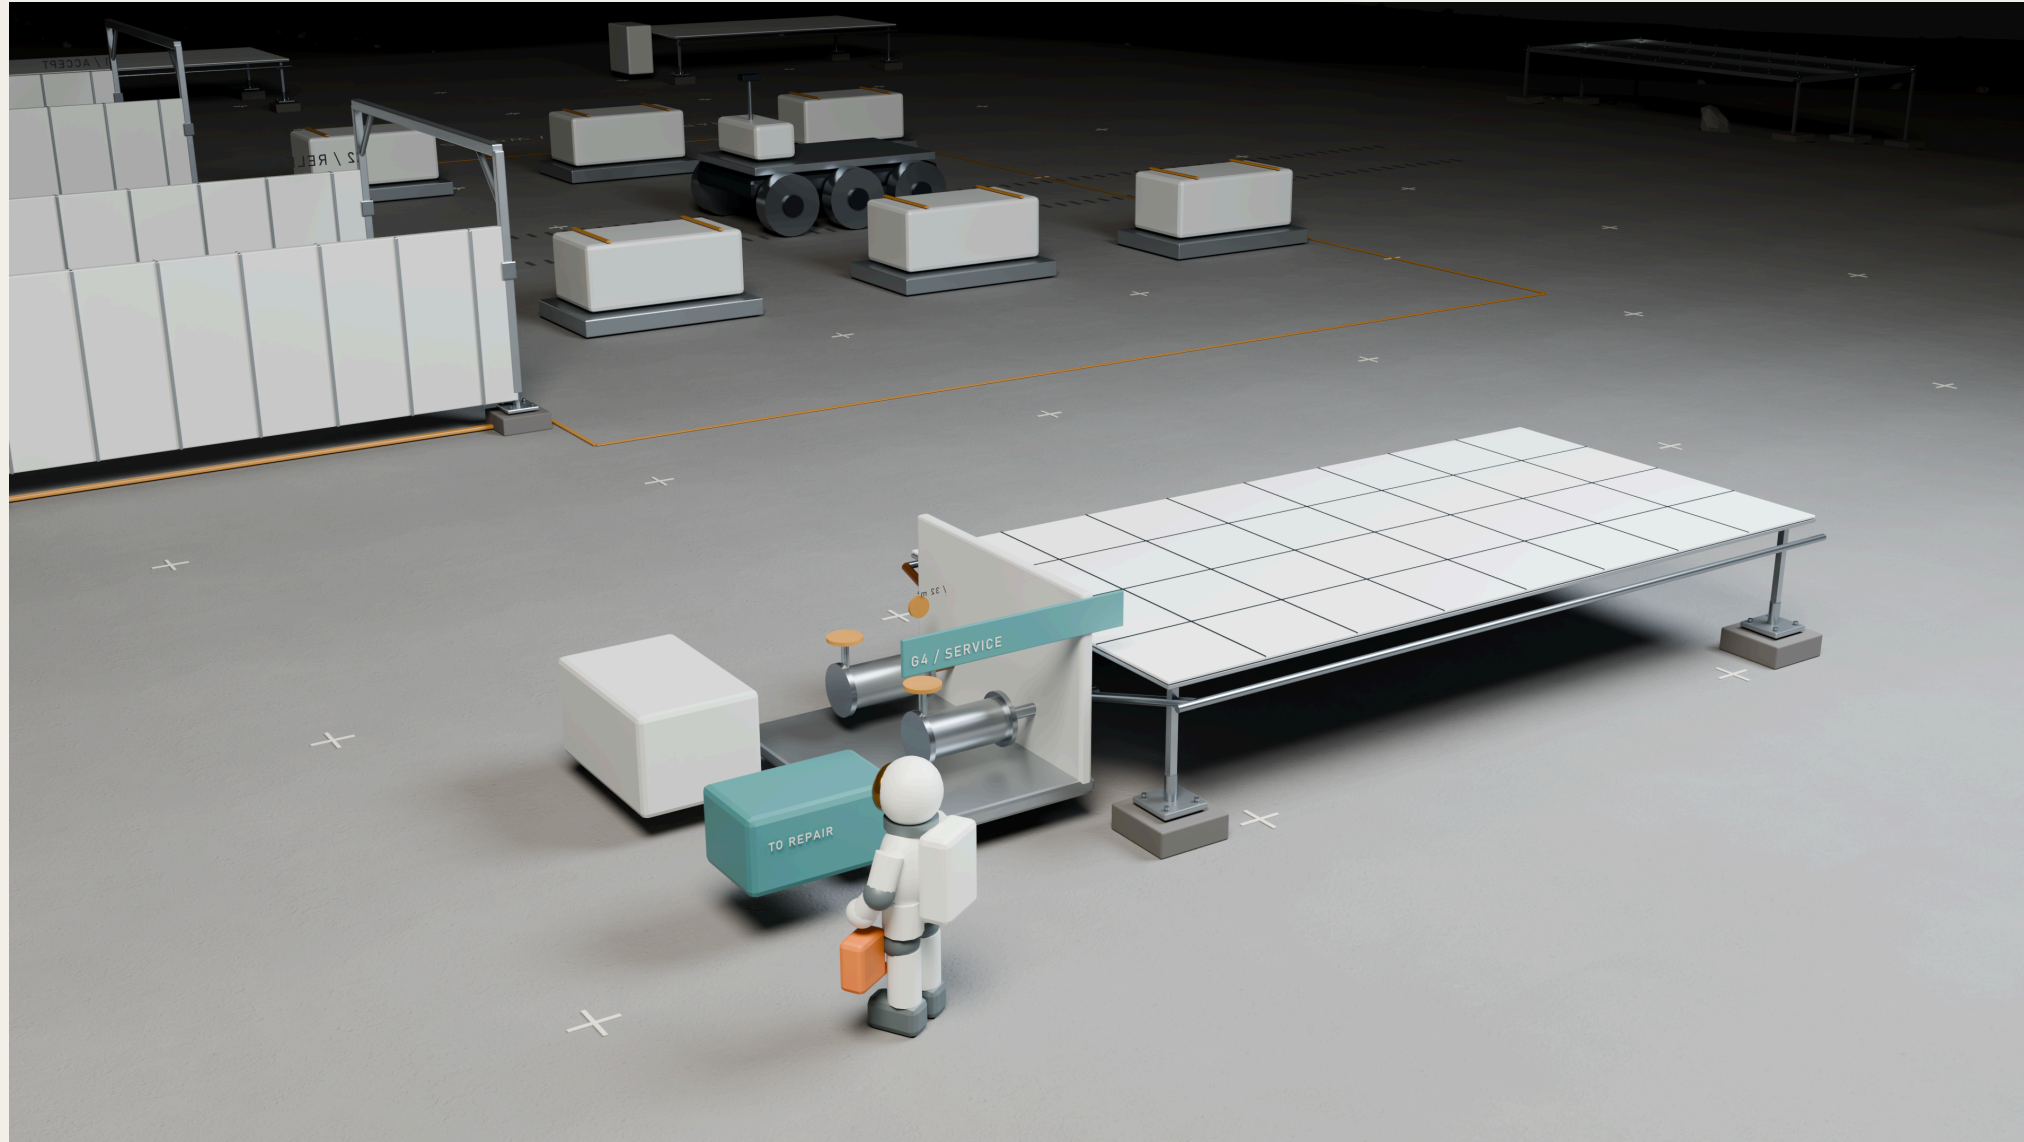

Détail de développement : modes et composants à qualifier ; la double pompe ne démontre pas à elle seule la redondance du circuit.

OBSCURITÉ PROLONGÉE

Arrêter le dépôt, fermer les cartouches, ramener l'équipage ; maintenir chauffage local, surveillance et communications.

PROPRE / EXPOSÉ / NETTOYÉ

Comparer les films sous vide après exposition mesurée à la poussière. Mesurer dépôt, réflectance, adhérence et renouvellement.

VALIDATION À L'ÉCHELLE

Vide thermique et poussière : tester démarrage à froid, jeux, joints, filtration, échange des cartouches et bilan du mode à 4 kW.

UN RADIATEUR ISOLABLE

Trois groupes actifs : 38,4 kW disponibles à 400 W/m². Production plafonnée à 20 kW + 6 kW équipage : 36,4 kW à rejeter.

UNE ARMOIRE ISOLABLE

Cinq armoires : 180 kWh utiles. Conservation sans équipage à 4 kW cible : 45 h théoriques, avant transition et réserve de redémarrage.

LE RETOUR À L'ÉTABLI

Vannes, cartouches et capots restent accessibles. Les composants repartent sous contenant fermé vers le diagnostic et la réparation humains.