




El sistema contiene dos tomas de voltage, una de 5V (VCC 2) para el CAN BUS y otra de 3.3V (VCC) para los integrados

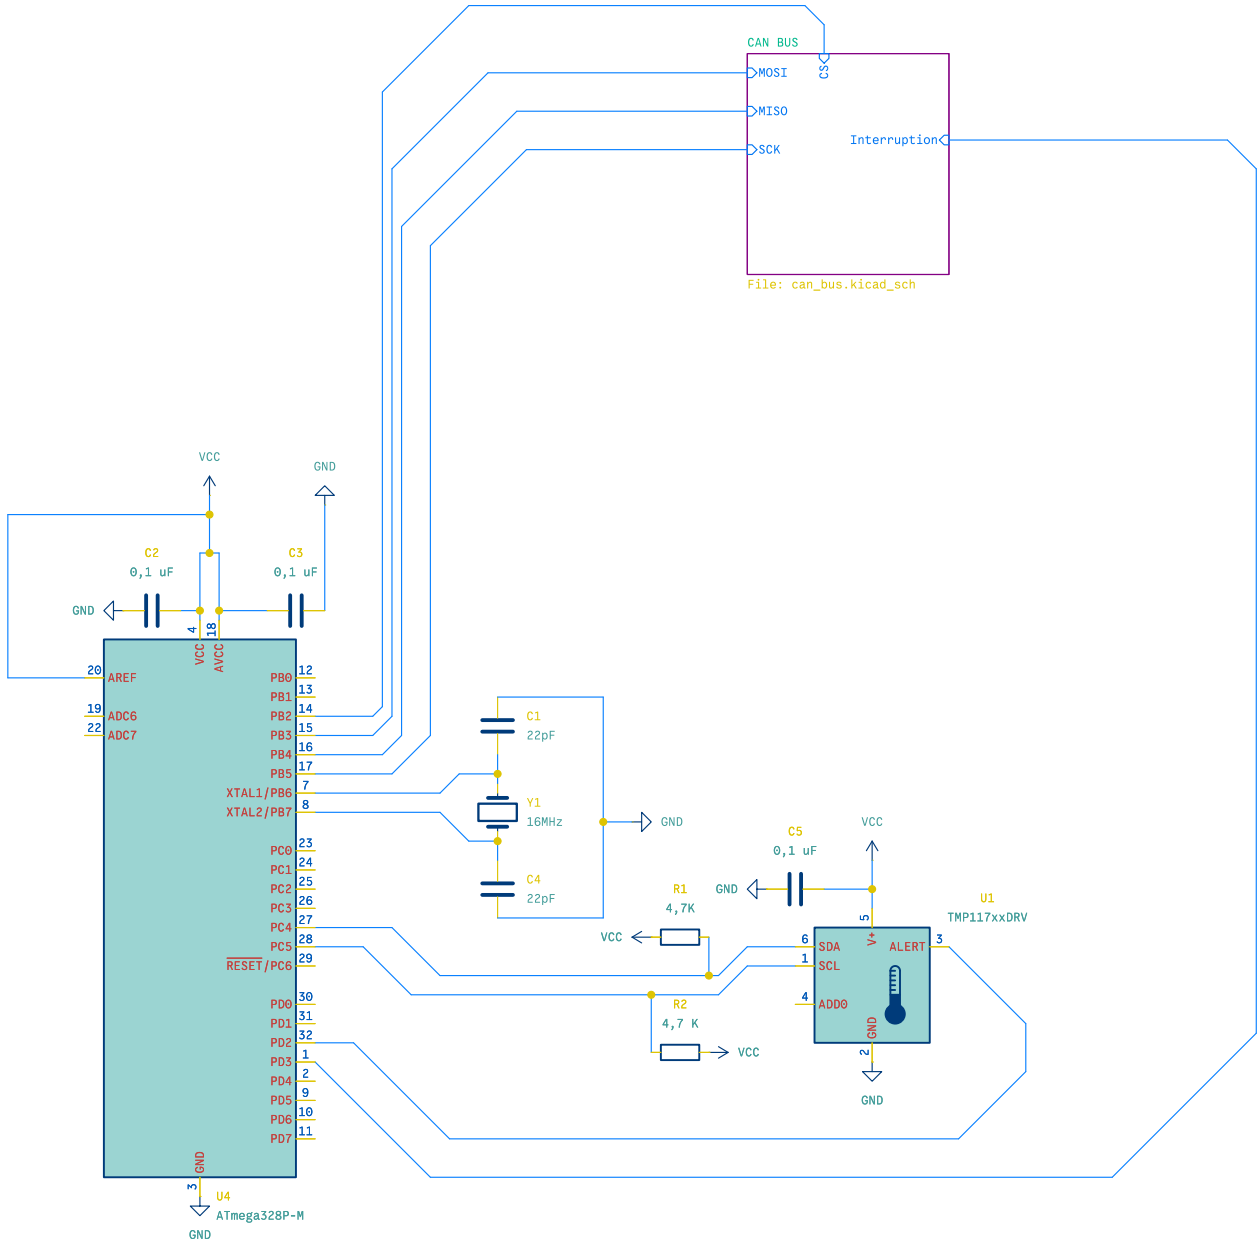


Posición: Cuadrante A, B, C, D
Módulo de temperatura del habitáculo
Company: Katalyst - Departamento de Ingeniería

Title: Módulo de Temperatura - TP-0010U001

Size: A4 Date: 2025-08-21
Author: Marck D. Carrión Guzmán

Rev: 001
Id: 1/7

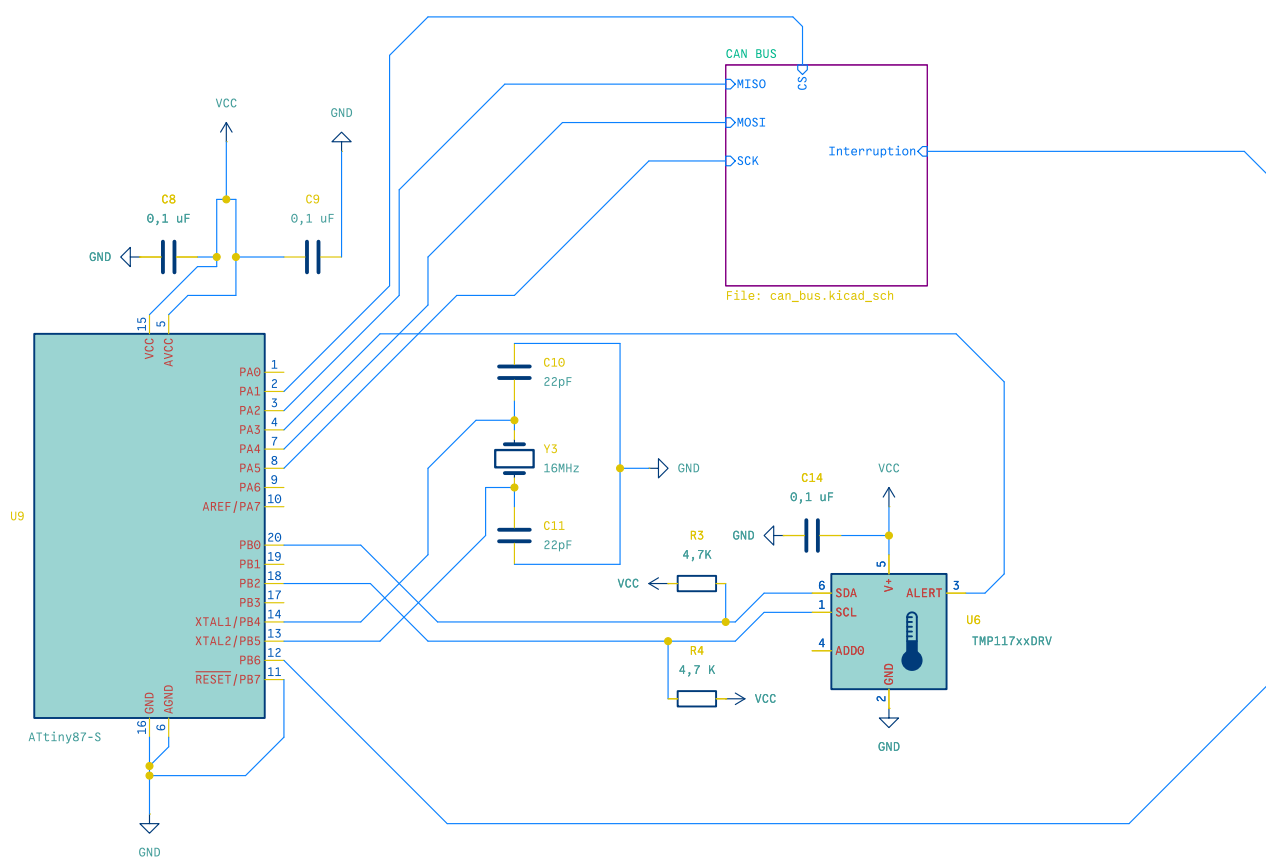

Unidad de procesamiento y comunicación mediante CAN BUS

Posición: Cuadrante A, B, C, D

Módulo de temperatura del habitáculo

Company: Katalyst - Departamento de Ingeniería

Title: Módulo de Temperatura - TP-0010U001


Size: A4

Date: 2025-08-21

Rev: 001

Author: Marck D. Carrión Guzmán

Id: 2/7

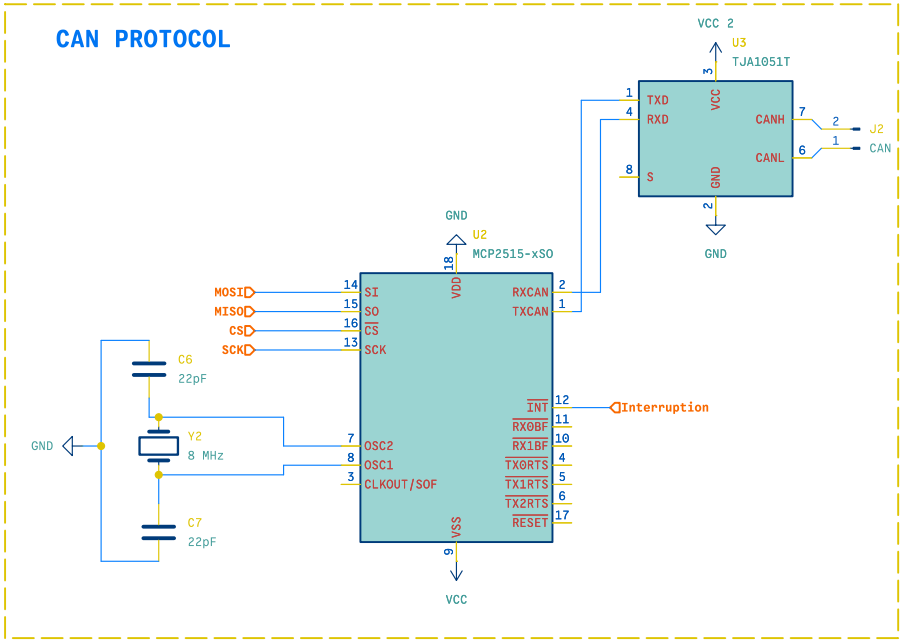

Se encarga de la transmisión y recepción de datos

Company: Katalyst - Departamento de Ingeniería

Title: Módulo CAN BUS


Size: A4



Date:

Rev: 001

Author: Marck D. Carrión Guzmán

Id: 5/7

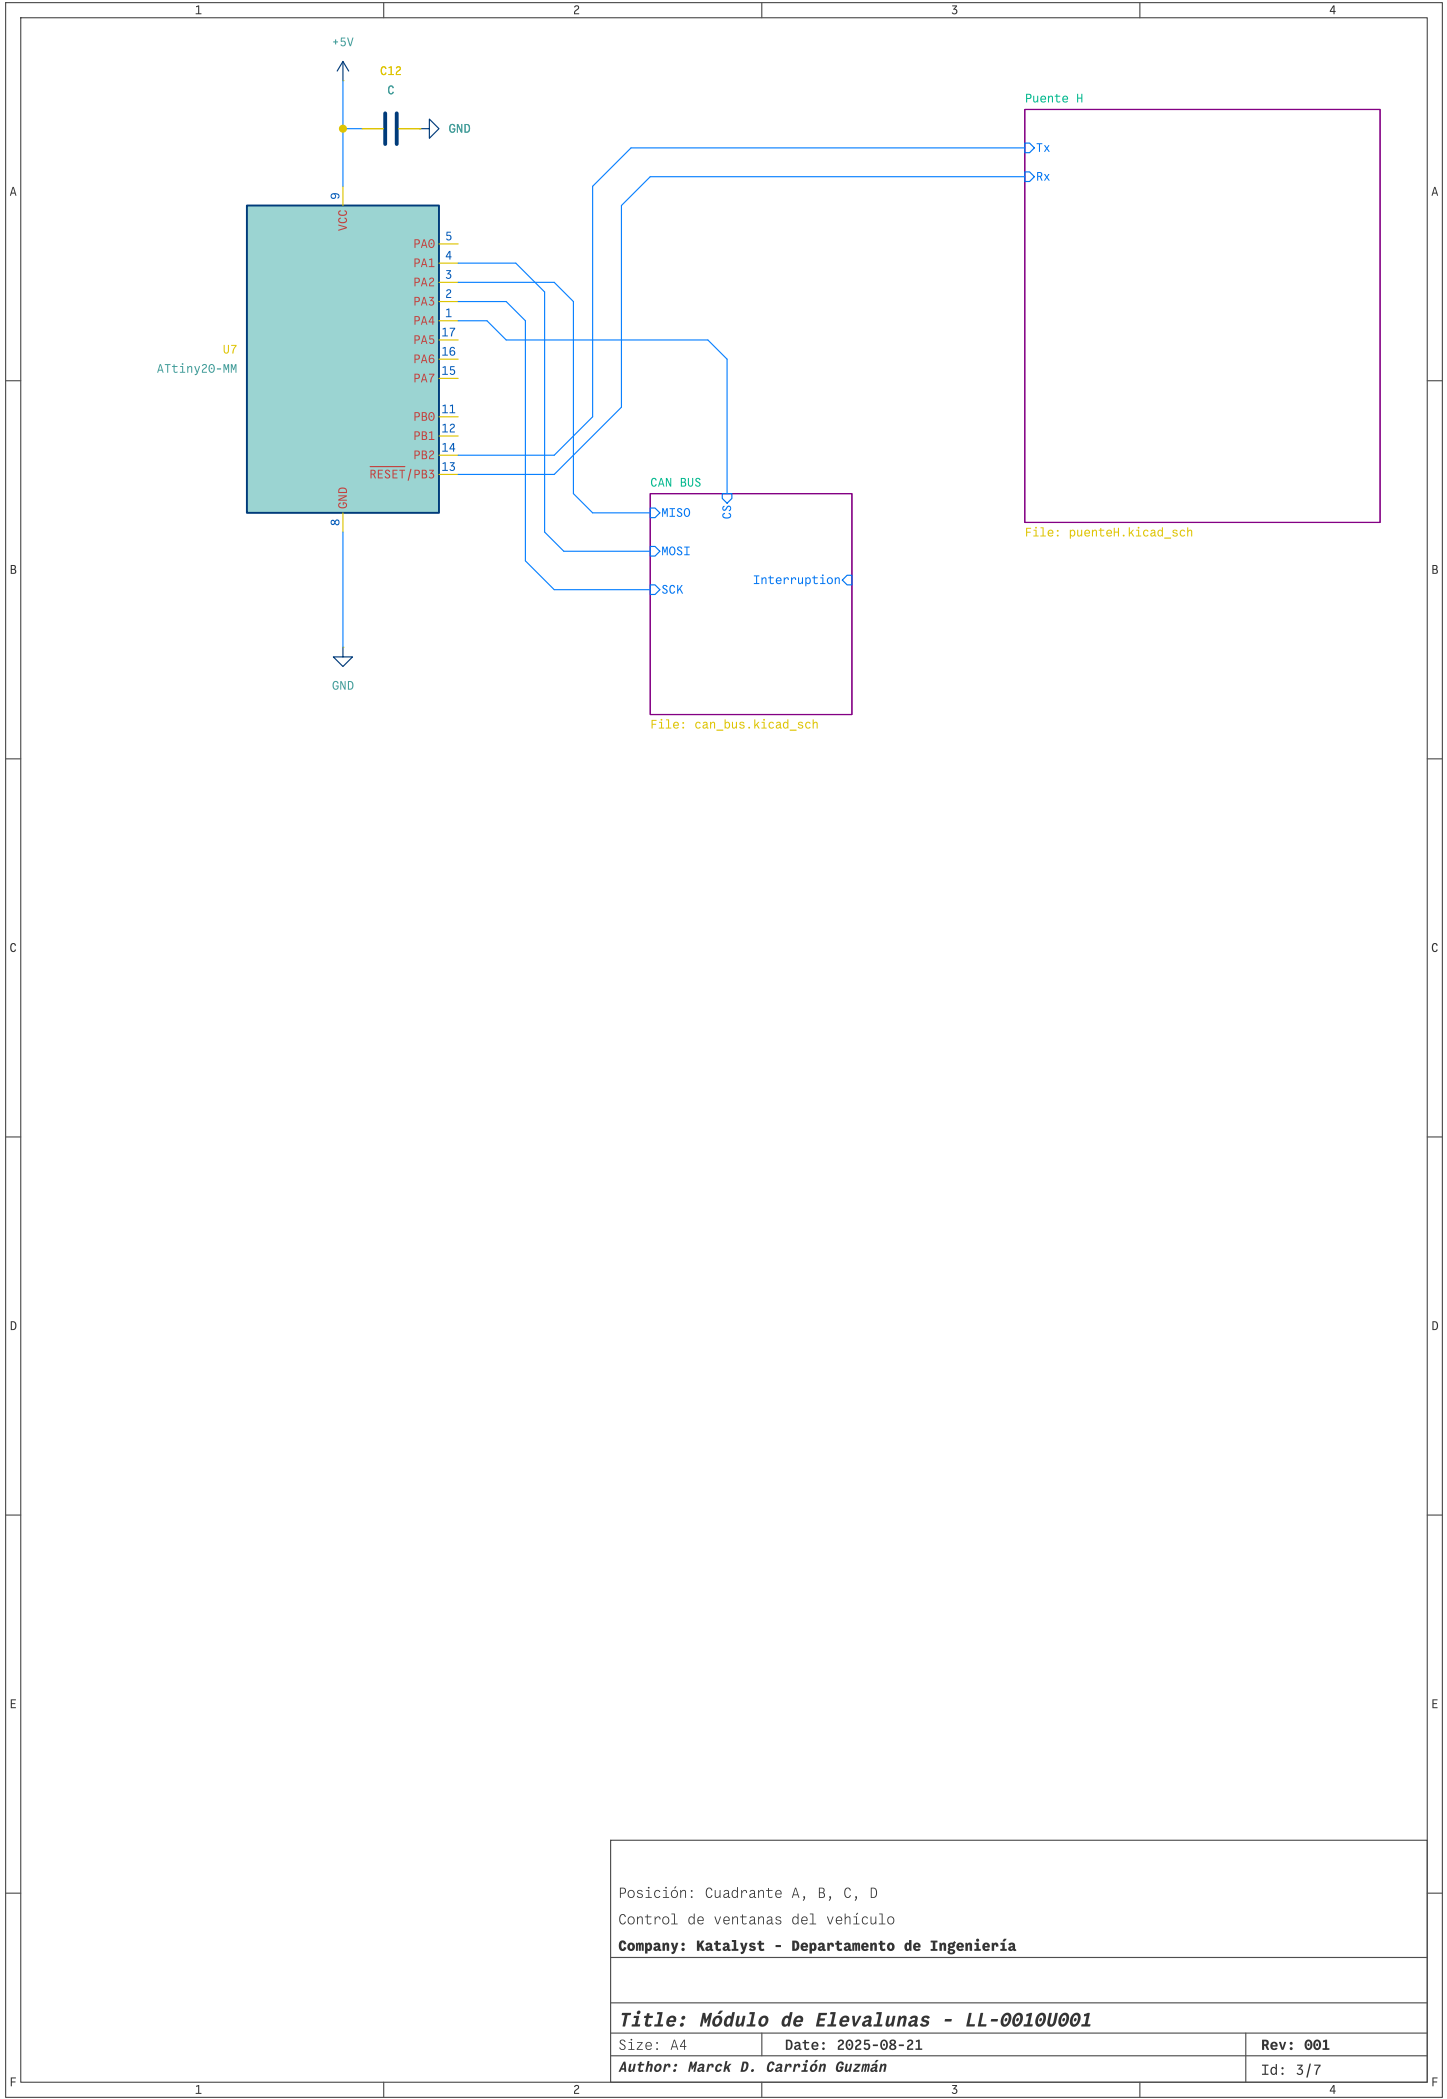

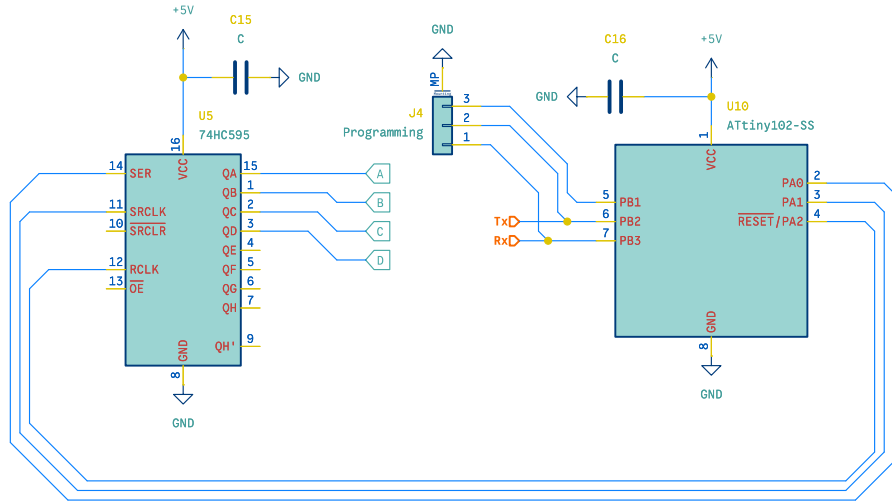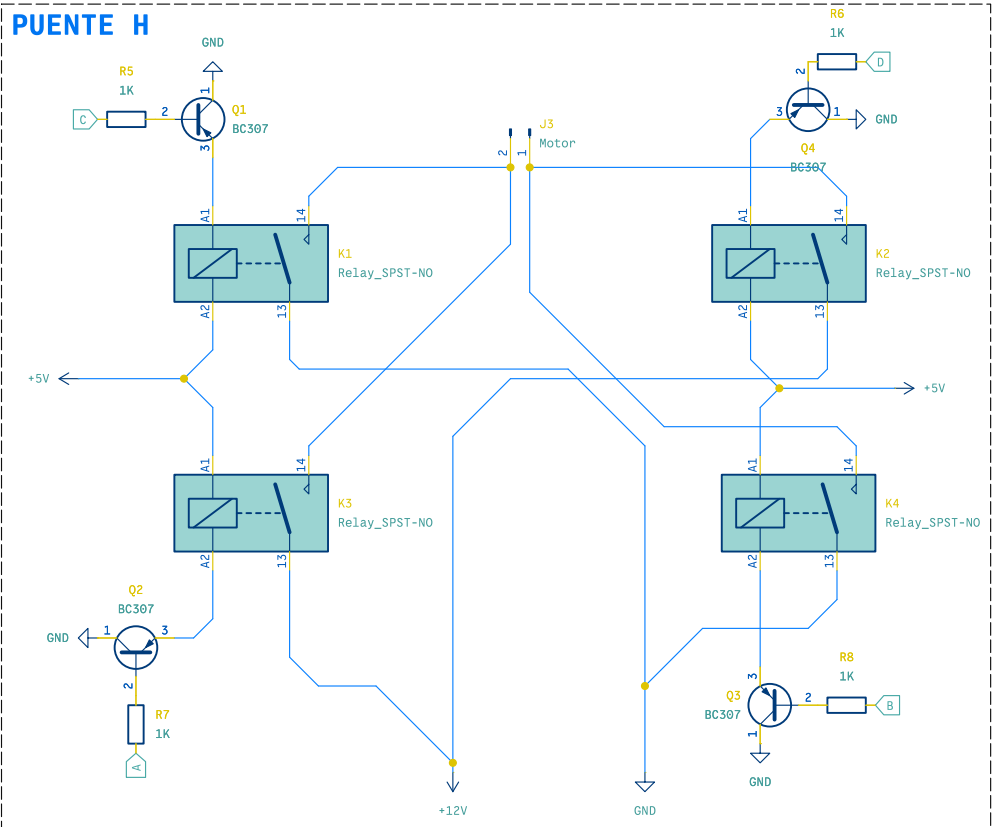

Posición: todas los elevalunas

Puente H con relés y UART

Company: Katalyst - Departamento de Ingeniería

Title: Puente H


Size: A4

Date: 2025-08-27

Rev: 001

Author: Marck D. Carrión Guzmán

Id: 4/7

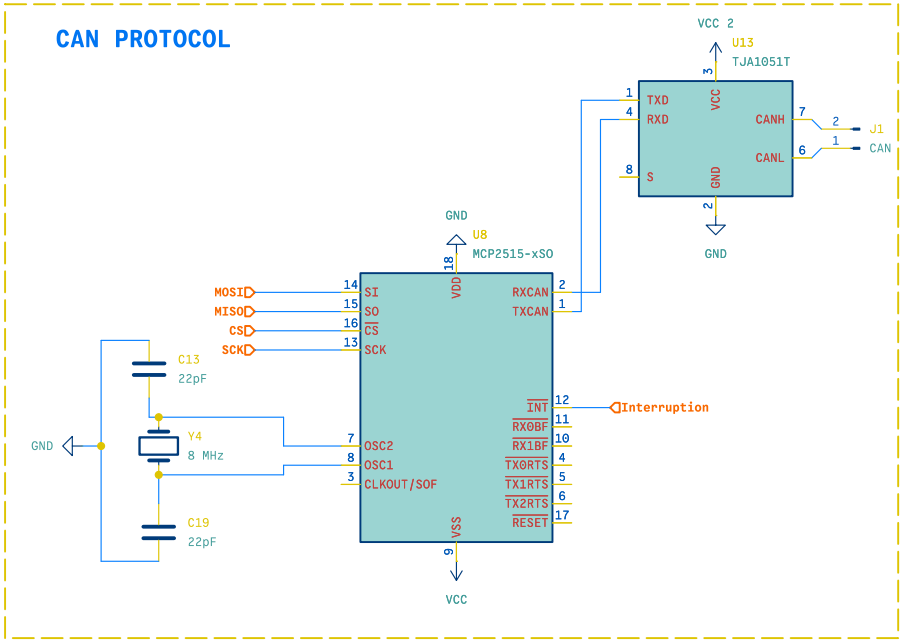

Se encarga de la transmisión y recepción de datos

Company: Katalyst - Departamento de Ingeniería

Title: Módulo CAN BUS


Size: A4

Date:

Rev: 001

Author: Marck D. Carrión Guzmán

Id: 7/7

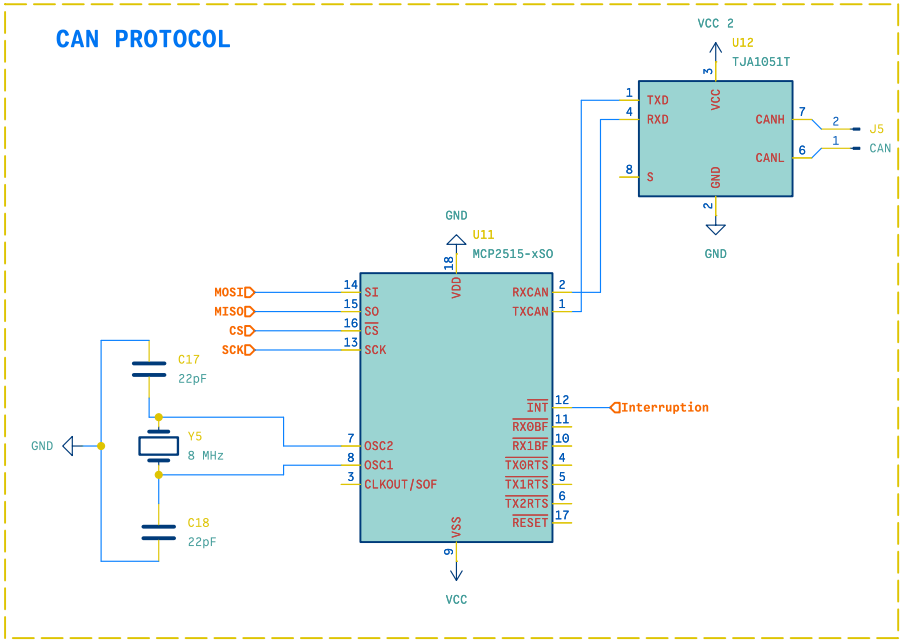

Se encarga de la transmisión y recepción de datos

Company: Katalyst - Departamento de Ingeniería

Title: Módulo CAN BUS

Size: A4

Date:

Rev: 001

Author: Marck D. Carrión Guzmán

Id: 6/7