
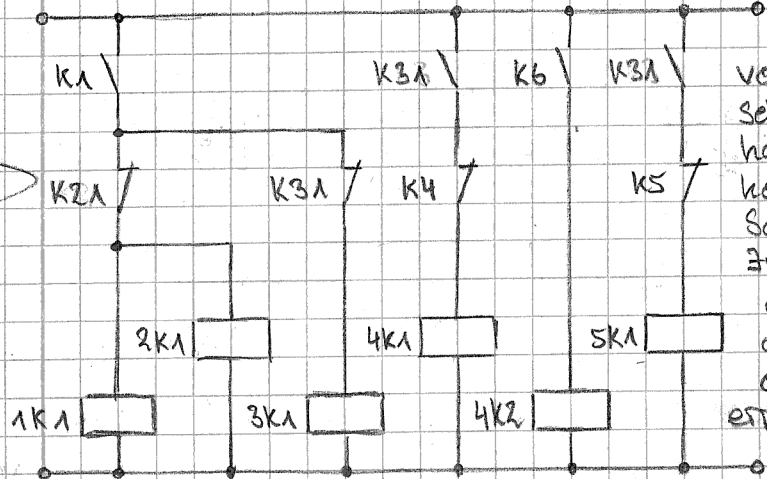


FS1

Dischranlage RevF

Relaissteuerung „Grundfunktion“

29.04.2022

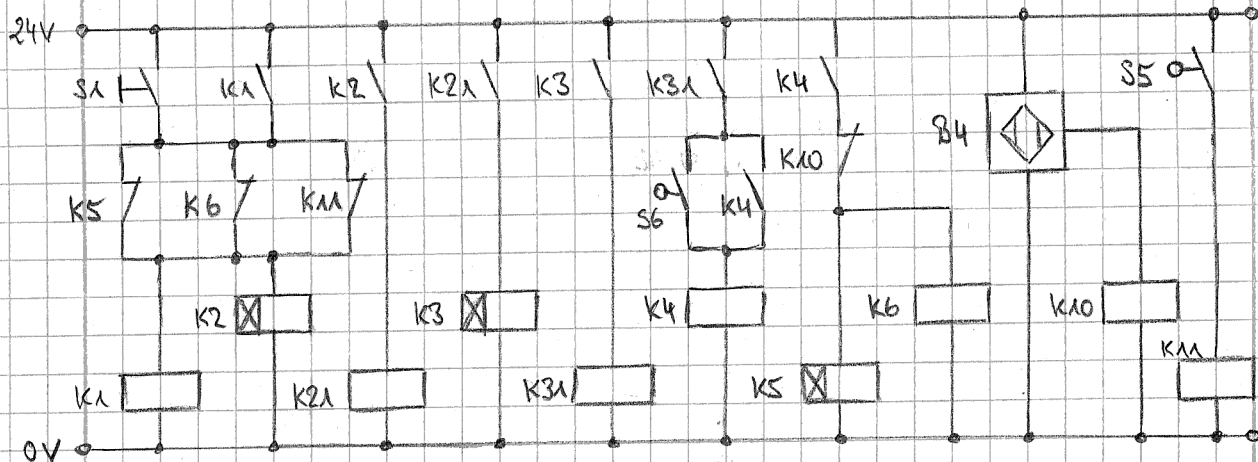

Der Grund, weshalb ein Schritt den jeweils vorangegangenen nicht zurücksetzt, liegt im Schaltverhalten der Relais. Die Öffnerkontakte öffnen, bevor die Schließerkontakte schließen. In der Folge kann es passieren, dass ein Schritt seine Bedingung zurücksetzt, bevor er seine Selbsterhaltung erreicht hat.

29.04.2022 Josias Symantek

FS1

Mischeranlage FS1

01.05.2022

-Gerätekreissteuerung ohne Zeitrelais-

