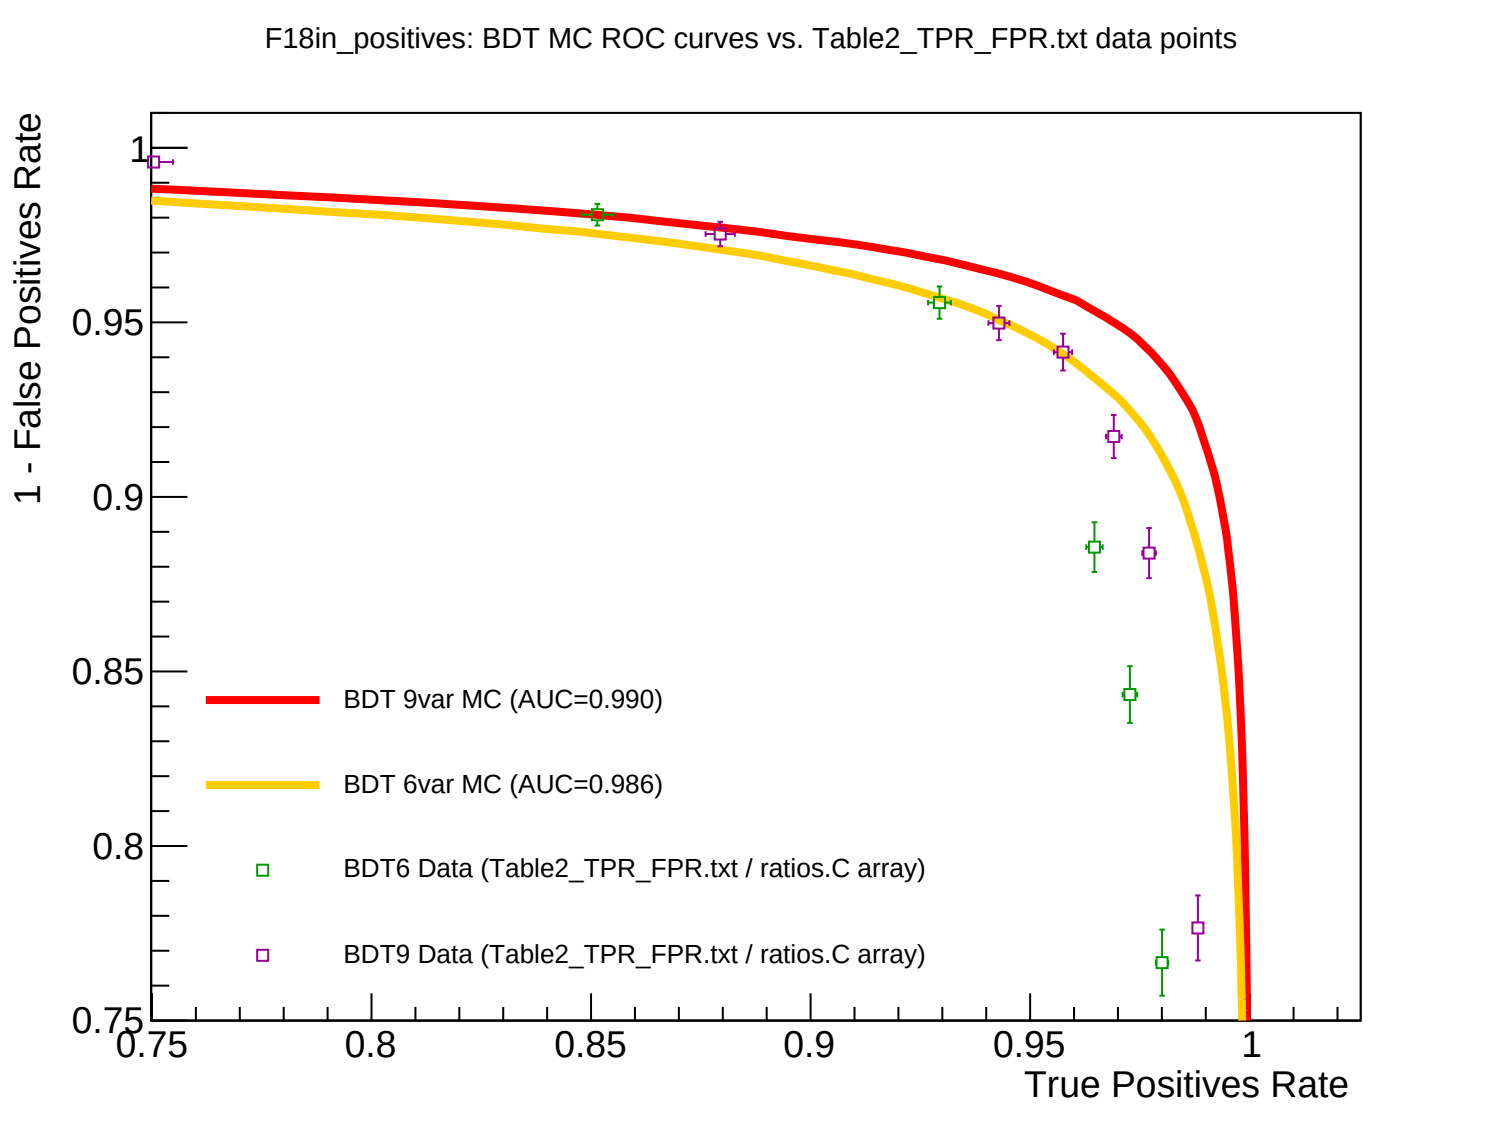
F18in_positives: BDT MC ROC curves vs. Table2_TPR_FPR.txt data points
1 - False Positives Rate
True Positives Rate
1
0.95
0.9
0.85
0.8
0.75
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
BDT 9var MC (AUC=0.990)
BDT 6var MC (AUC=0.986)
BDT6 Data (Table2_TPR_FPR.txt / ratios.C array)
BDT9 Data (Table2_TPR_FPR.txt / ratios.C array)