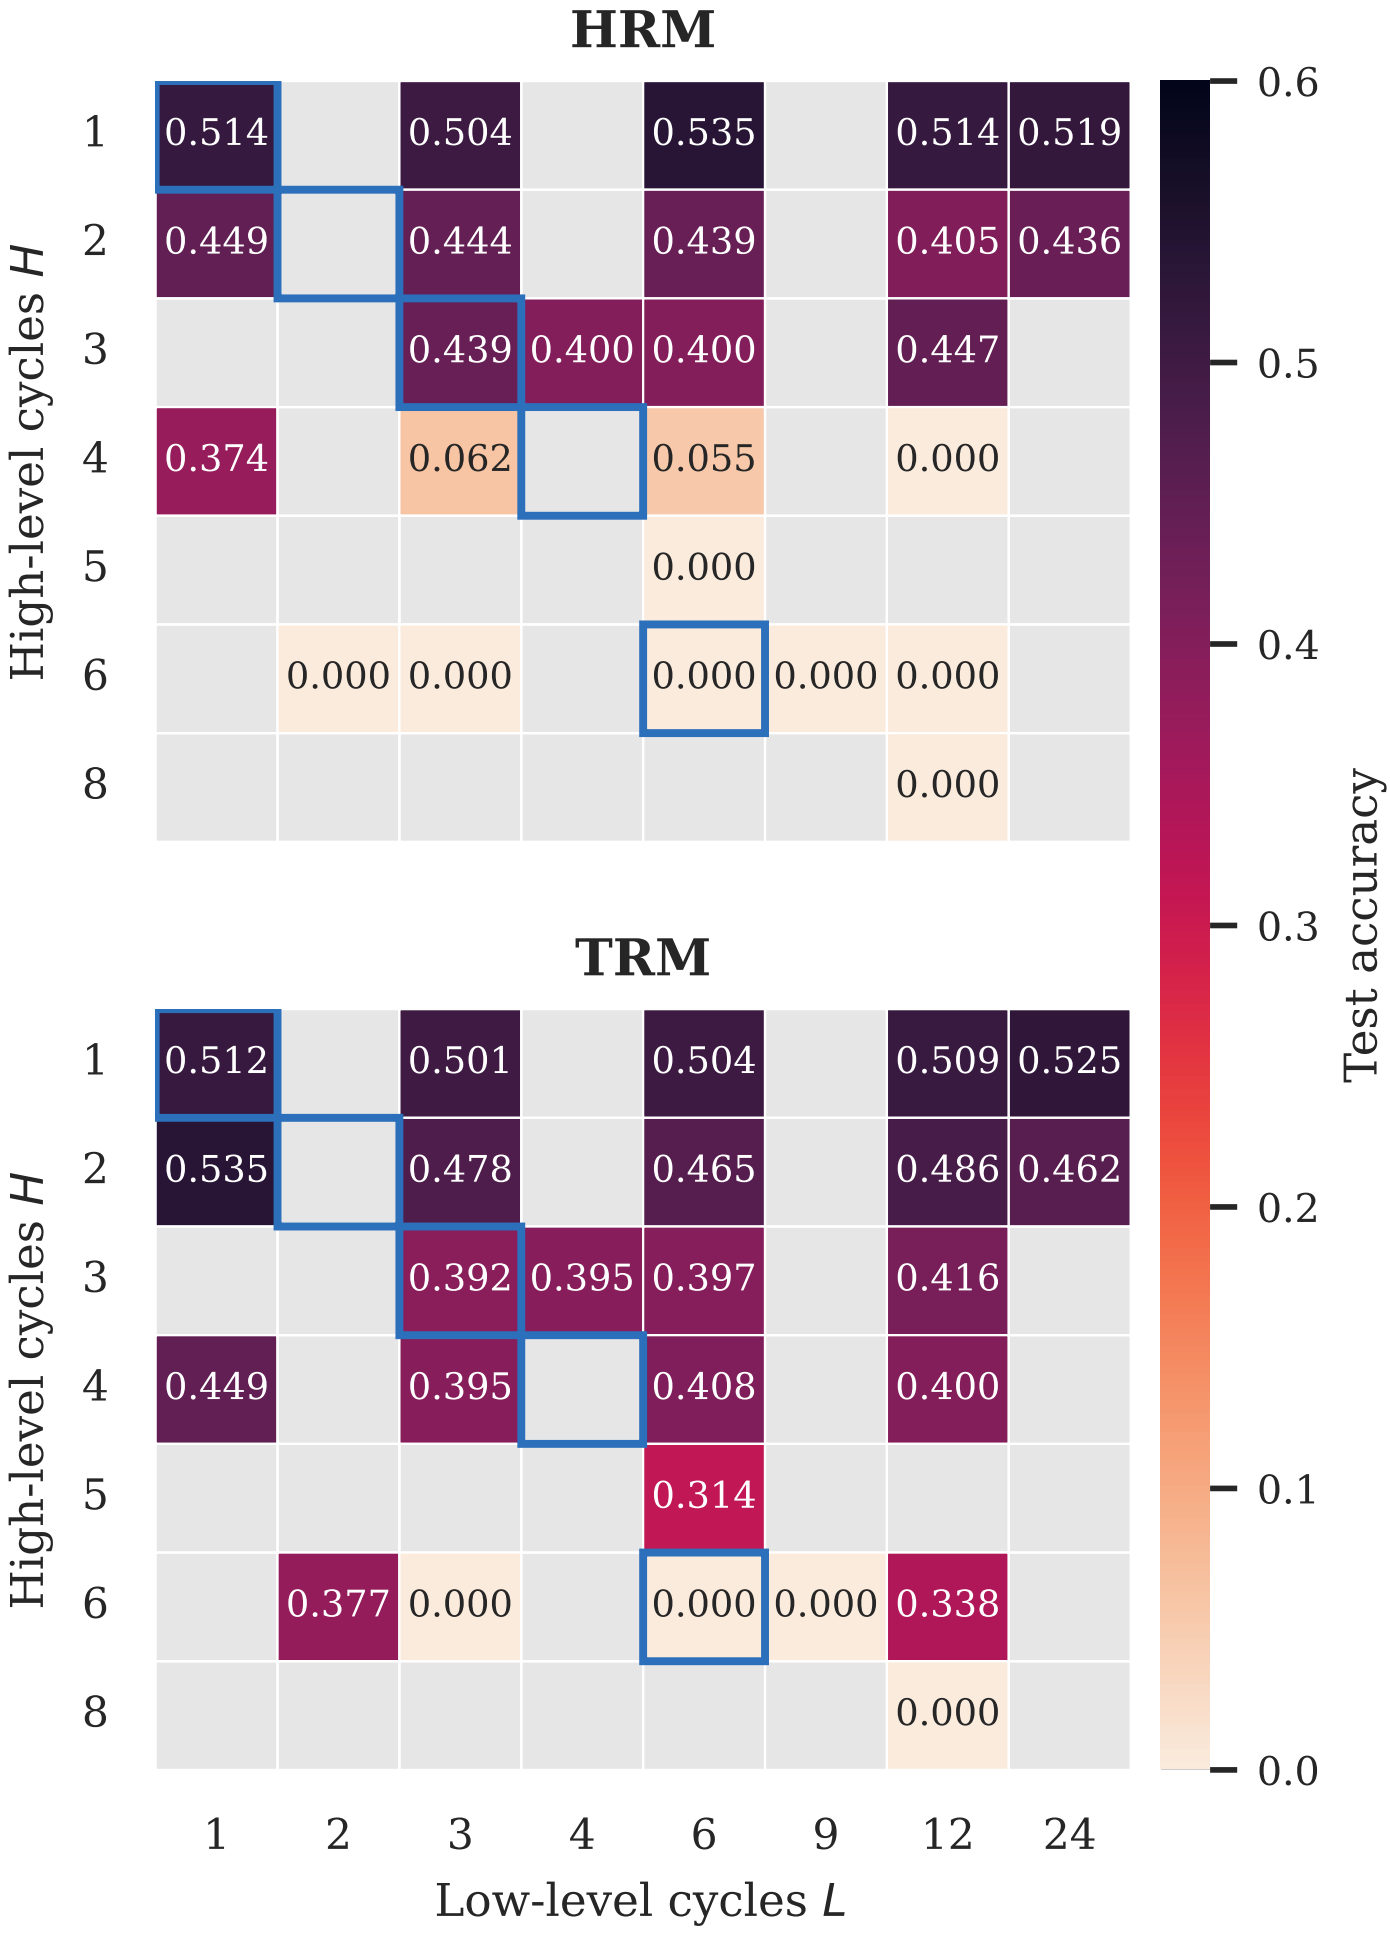
HRM
High-level cycles H
1
2
3
4
5
6
8
0.514
0.504
0.535
0.514
0.519
0.449
0.444
0.439
0.405
0.436
0.439
0.400
0.400
0.447
0.374
0.062
0.055
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
TRM
High-level cycles H
1
2
3
4
5
6
8
0.512
0.501
0.504
0.509
0.525
0.535
0.478
0.465
0.486
0.462
0.392
0.395
0.397
0.416
0.449
0.395
0.408
0.400
0.314
0.377
0.000
0.000
0.000
0.338
0.000
1
2
3
4
6
9
12
24
Low-level cycles L
Test accuracy
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0