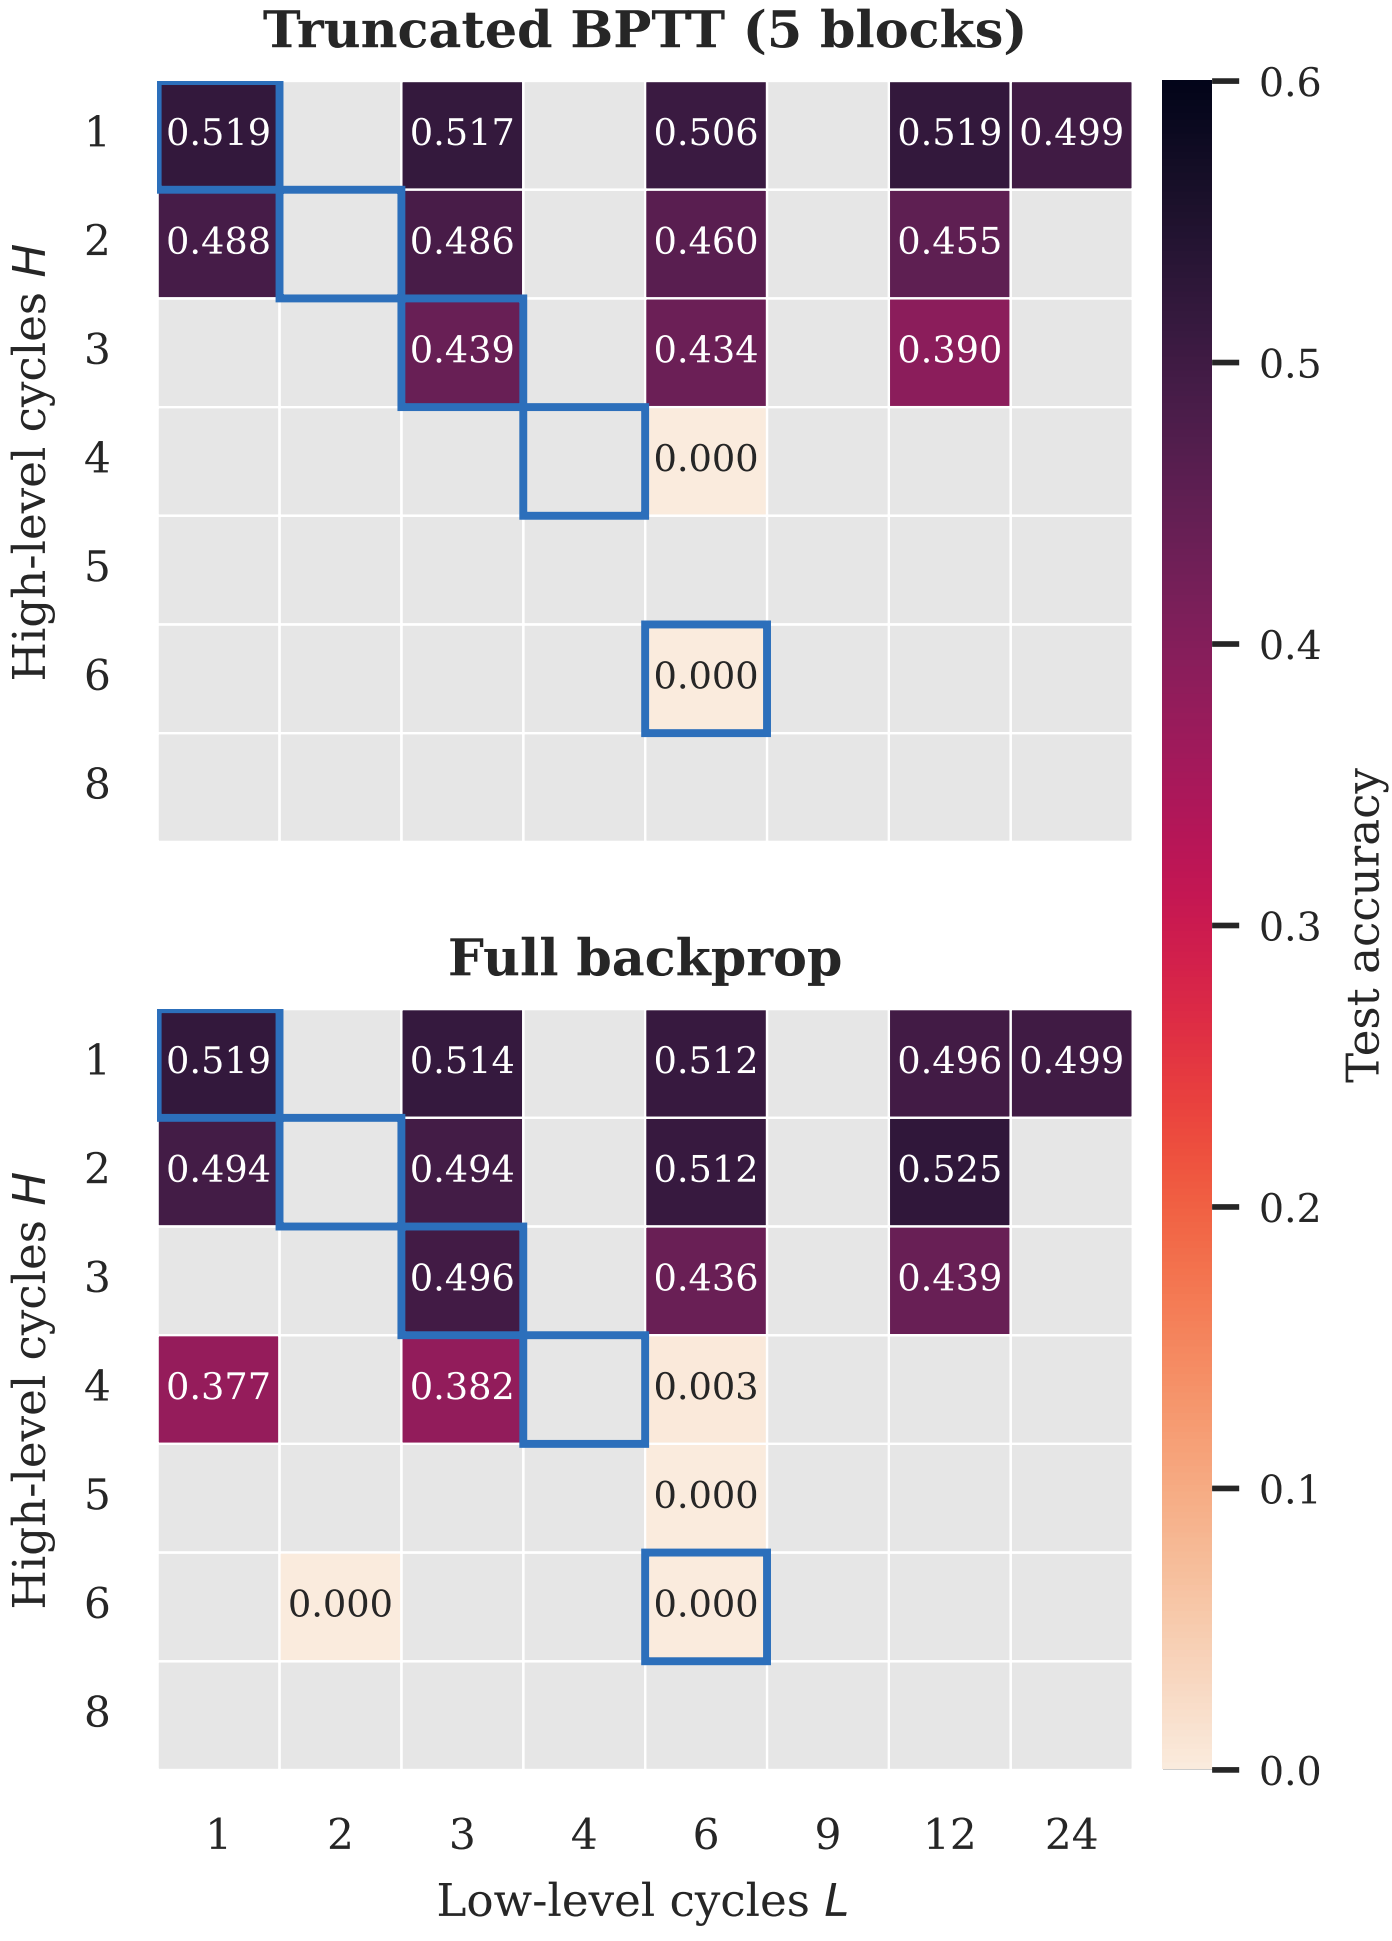
Truncated BPTT (5 blocks)
High-level cycles H
1
2
3
4
5
6
8
0.519
0.517
0.506
0.519
0.499
0.488
0.486
0.460
0.455
0.439
0.434
0.390
0.000
0.000
Full backprop
High-level cycles H
1
2
3
4
5
6
8
0.519
0.514
0.512
0.496
0.499
0.494
0.494
0.512
0.525
0.496
0.436
0.439
0.377
0.382
0.003
0.000
0.000
0.000
1
2
3
4
6
9
12
24
Low-level cycles L
Test accuracy
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0