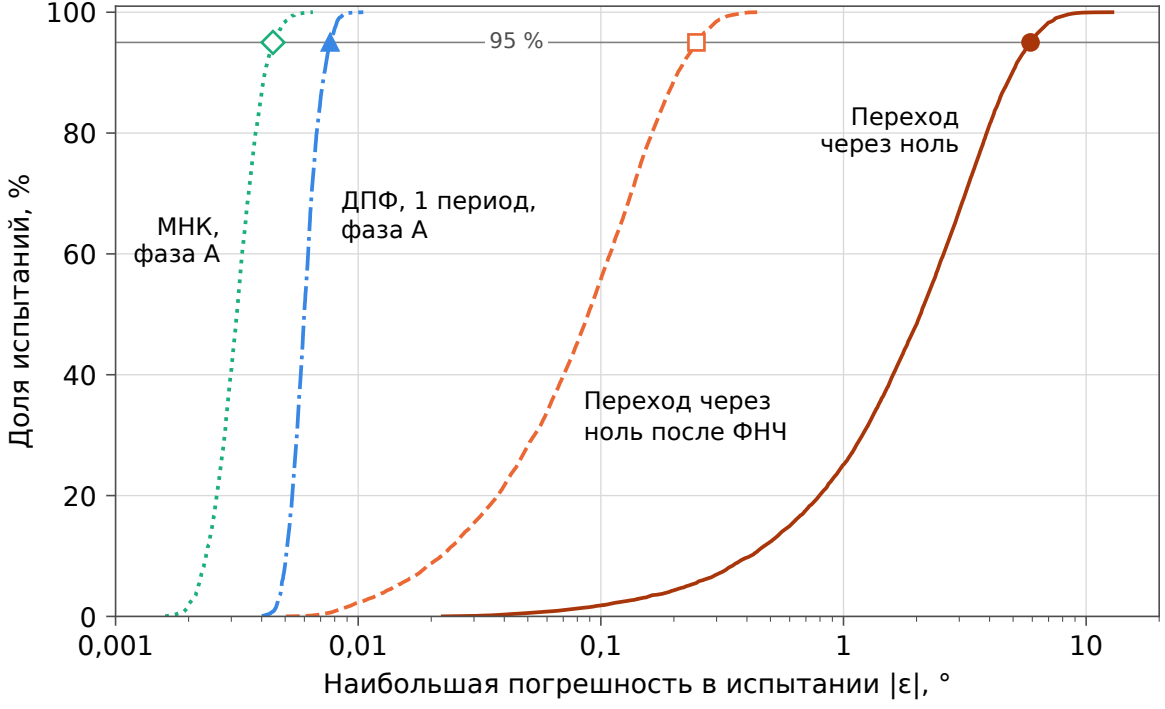
100
80
60
40
20
0
Доля испытаний, %
95 %
МНК,
фаза А
ДПФ, 1 период,
фаза А
Переход
через ноль
Переход через
ноль после ФНЧ
0,001
0,01
0,1
1
10
Наибольшая погрешность в испытании |ε|, °