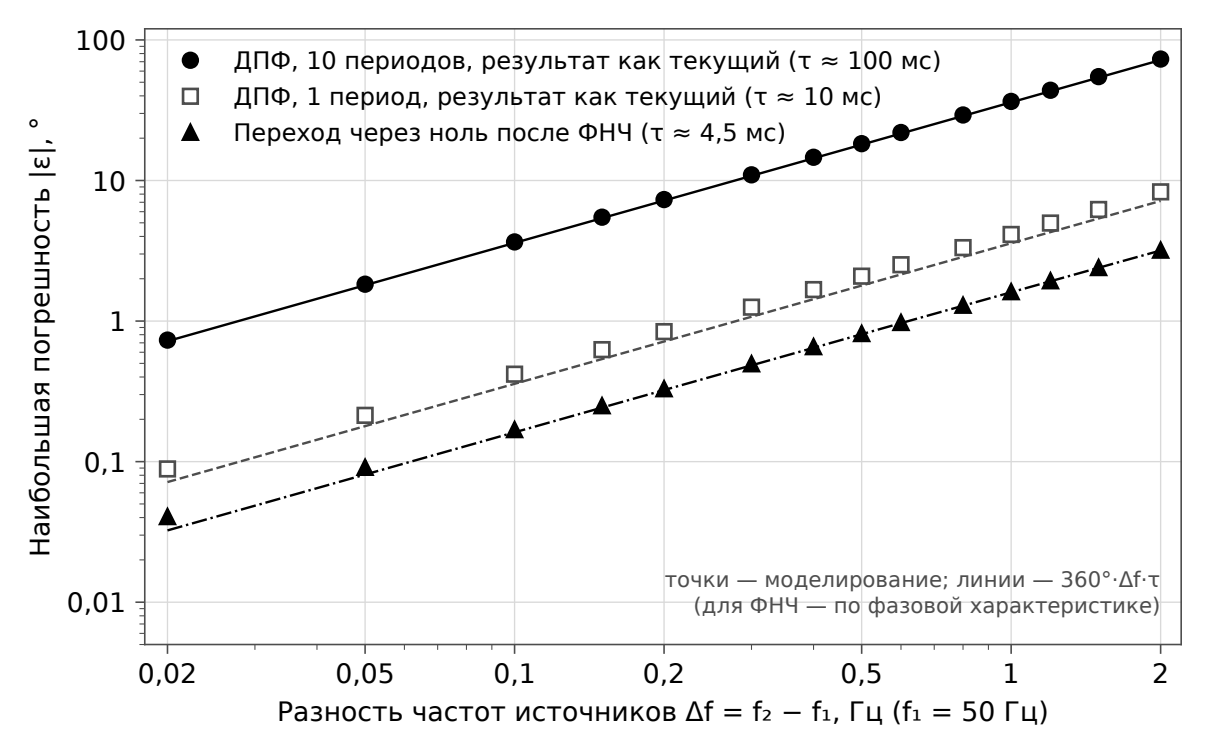
ДПФ, 10 периодов, результат как текущий (τ ≈ 100 мс)
ДПФ, 1 период, результат как текущий (τ ≈ 10 мс)
Переход через ноль после ФНЧ (τ ≈ 4,5 мс)
точки — моделирование; линии — 360°·Δf·τ
(для ФНЧ — по фазовой характеристике)
Наибольшая погрешность |ε|, °
100
10
1
0,1
0,01
0,02
0,05
0,1
0,2
0,5
1
2
Разность частот источников Δf = f₂ − f₁, Гц (f₁ = 50 Гц)