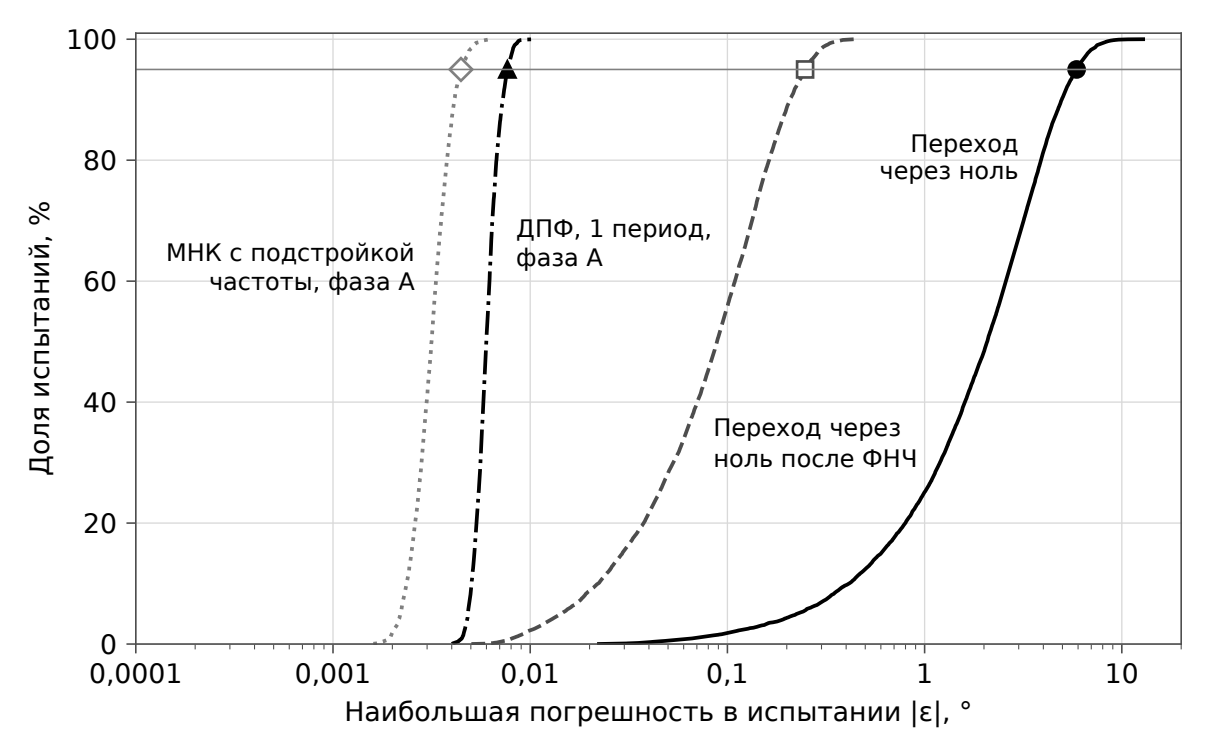
100
80
60
40
20
0
Доля испытаний, %
0,0001
0,001
0,01
0,1
1
10
Наибольшая погрешность в испытании |ε|, °
МНК с подстройкой
частоты, фаза А
ДПФ, 1 период,
фаза А
Переход через ноль после ФНЧ
Переход
через ноль