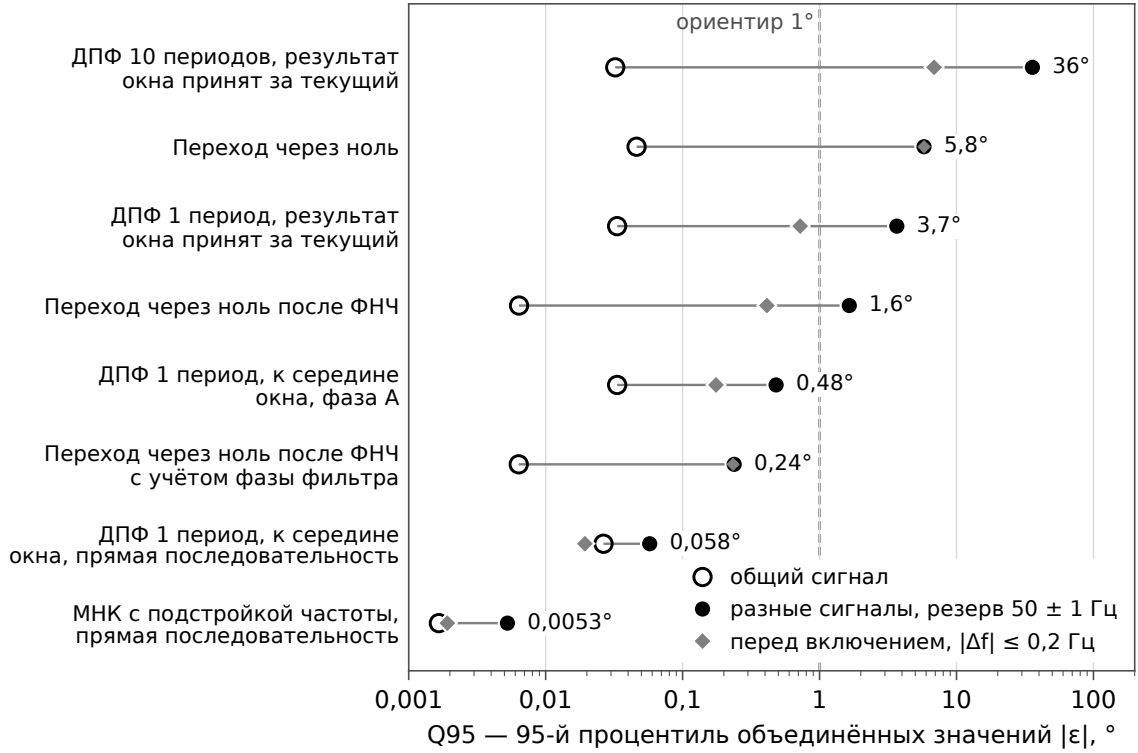
ориентир 1°
ДПФ 10 периодов, результат окна принят за текущий
36°
Переход через ноль
5,8°
ДПФ 1 период, результат окна принят за текущий
3,7°
Переход через ноль после ФНЧ
1,6°
ДПФ 1 период, к середине окна, фаза A
0,48°
Переход через ноль после ФНЧ с учётом фазы фильтра
0,24°
ДПФ 1 период, к середине окна, прямая последовательность
0,058°
МНК с подстройкой частоты, прямая последовательность
0,0053°
общий сигнал
разные сигналы, резерв 50 ± 1 Гц
перед включением, |Δf| ≤ 0,2 Гц
0,001
0,01
0,1
1
10
100
Q95 — 95-й процентиль объединённых значений |ε|, °