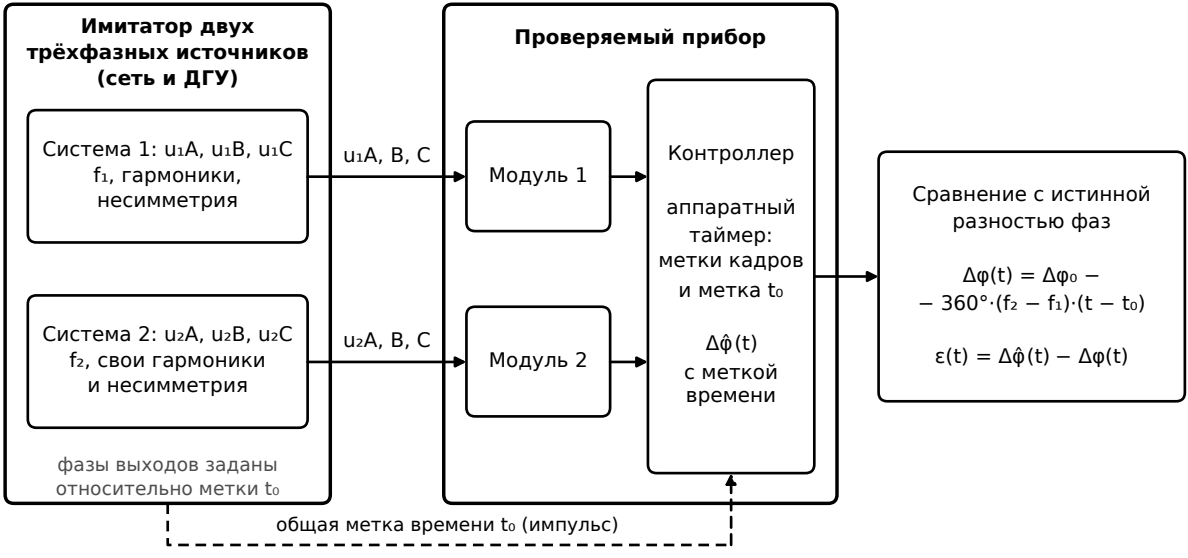
Имитатор двух трёхфазных источников (сеть и ДГУ)
Система 1: u₁A, u₁B, u₁C f₁, гармоники, несимметрия
Система 2: u₂A, u₂B, u₂C f₂, свои гармоники и несимметрия
фазы выходов заданы относительно метки t₀
u₁A, B, C
u₂A, B, C
Проверяемый прибор
Модуль 1
Модуль 2
Контроллер
аппаратный таймер: метки кадров и метка t₀
Δφ̂(t) с меткой времени
Сравнение с истинной разностью фаз
Δφ(t) = Δφ₀ − − 360°·(f₂ − f₁)·(t − t₀)
ε(t) = Δφ̂(t) − Δφ(t)
общая метка времени t₀ (импульс)