
01 Connexion

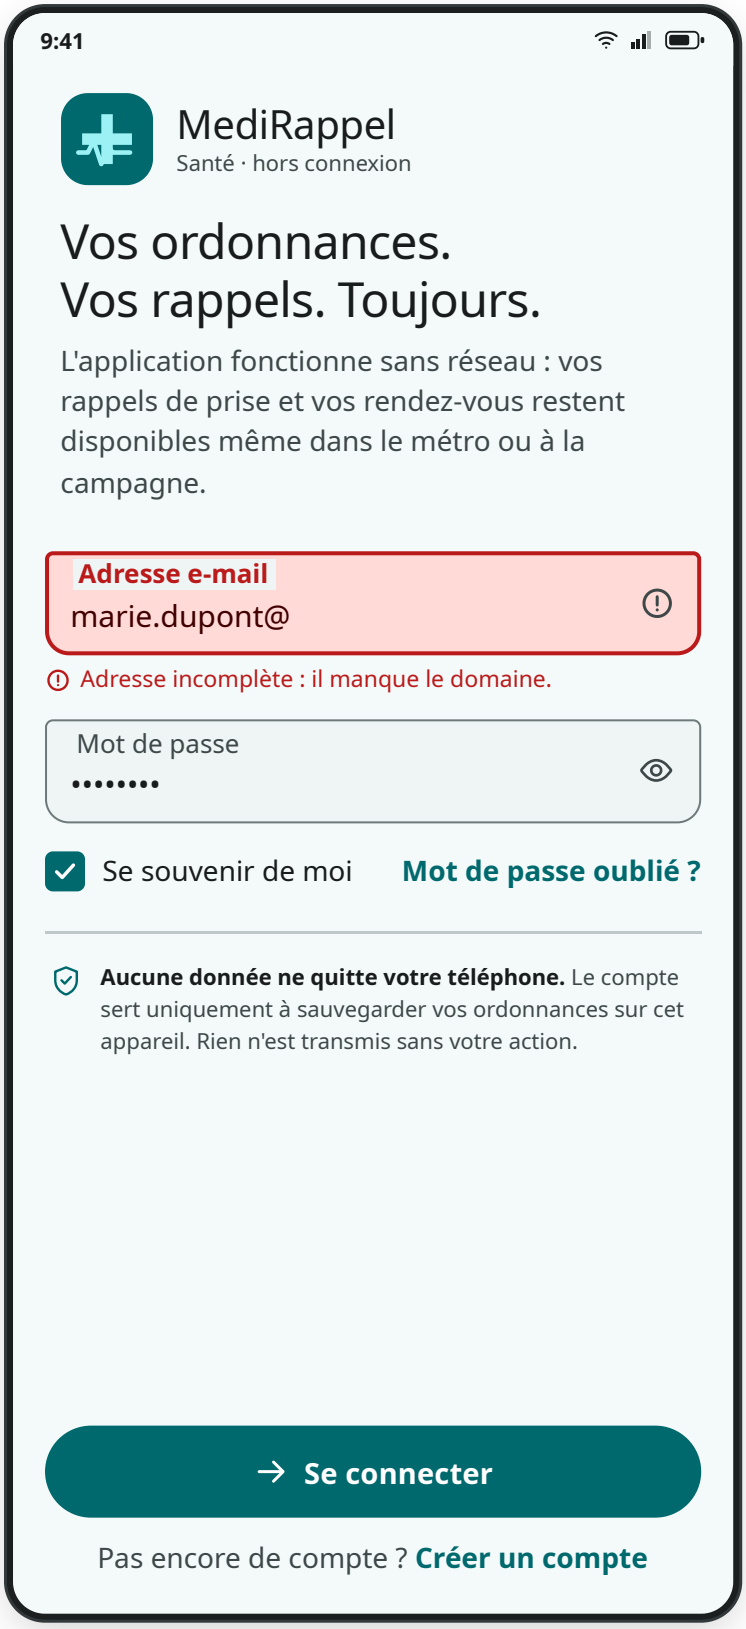

OBJECTIF

Permettre à un patient de se reconnecter à son dossier local en moins de trente secondes, y compris sans réseau.

COMPOSANTS CLÉS

- Champ texte **outlined** avec label flottant (Material 3)
- Bouton primaire plein, hauteur 46 px
- Case à cocher, lien de récupération
- Bandeau de réassurance sur la confidentialité

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Erreur** — champ e-mail + message lié par `aria-describedby`
- **Normal** — champ mot de passe avec visibility toggle
- **Actif** — case cochée (feedback immédiat)
- **Désactivé** — réservé au bouton secondaire de l'écran d'inscription

CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- Aucun bandeau promotionnel, aucune notification de réengagement : l'écran se limite à la tâche.
- Le message d'erreur dit **comment corriger** (« il manque le domaine ») plutôt que « saisie invalide ».
- La visibilité du mot de passe est proposée par défaut : réduit les échecs et la saisie répétée, donc la consommation.
- La promesse « vos données restent sur l'appareil » est affichée **avant** toute connexion, pas dans une politique de confidentialité cachée.
- Cible tactile : champs de 52 px et bouton de 46 px de haut, très au-dessus du minimum de 48 dp.

NAVIGATION

Écran racine hors session. Accessible depuis `Inscription` (lien texte) et depuis `Réglages › Déconnexion`.

02 Inscription



OBJECTIF

Réduire l'abandon en fractionnant : l'étape 1 ne demande que l'identité. Le profil médical (date de naissance, allergies) est demandé à l'étape 2, après le premier login réussi.

COMPOSANTS CLÉS

- Indicateur d'étape (2 segments + libellé texte)
- Champ mot de passe avec jauge de robustesse
- Champ de confirmation verrouillé tant que la validation n'est pas passée
- Bouton d'action désactivé

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Normal** — nom et e-mail
- **Erreur** — jauge rouge + message d'exigence (8 caractères) plutôt qu'un refus opaque
- **Désactivé** — champ de confirmation et bouton principal, qui ne s'active qu'une fois les conditions cochées
- **Actif** — e-mail validé (icône de succès à droite du champ)

CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- **Pas de champ obligatoire inutile** : ni téléphone, ni adresse postale, ni numéro de sécurité sociale ne sont demandés ici.
- Le bouton reste désactivé plutôt que de s'activer puis d'afficher une erreur : moins d'allers-retours, moins de calcul.
- Le mot de passe peut être révélé (icône `eye-off` cliquable) : évite de multiplier les erreurs, donc les ressaisies.
- La mention « les données restent sur cet appareil » est répétée à l'étape 1 : information donnée au moment où elle est utile.
- Pas de compte à créer pour être utile : l'application reste pleinement fonctionnelle hors session.

NAVIGATION

Retour vers `Connexion` par la flèche système ou le lien texte. Aucun accès à la barre de navigation avant la création du compte.

03 Accueil — aujourd'hui



OBJECTIF

Répondre en un coup d'œil à la seule question qui compte le matin : **« ai-je pris mon traitement et qu'ai-je à faire maintenant ? »**

COMPOSANTS CLÉS

- Bandeau d'état réseau persistant
- Carte de progression du jour (jauge + compteur)
- Liste de doses à quatre états (faite / à venir / manquée)
- Carte de rendez-vous en tonalité tertiaire
- Bouton d'action flottant de numérisation

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Prise validée** — vert + coche
- **À prendre** — ambre + horloge
- **Manquée** — rouge + triangle d'alerte, avec une action de rattrapage
- **Hors ligne** — bandeau gris-vert sur toute la session


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- **Aucun compteur de série ni notification culpabilisante** : l'écran indique l'état, il ne juge pas.
- La dose manquée propose une **action de rattrapage** au lieu d'un simple constat d'échec.
- Les rappels sont **agrégés en deux créneaux** (matin / soir) plutôt que six : économie de batterie et de notifications.
- L'information critique est en haut de l'écran : la dose de 20:00 est visible sans défilement.
- Le graphique de progression est une **jauge simple**, sans animation ni graduation inutile.

NAVIGATION

Destination `Accueil` de la barre inférieure. Ouvre `Détail ordonnance` et `Détail rendez-vous` en tapant les cartes.

04 Archivage des ordonnances

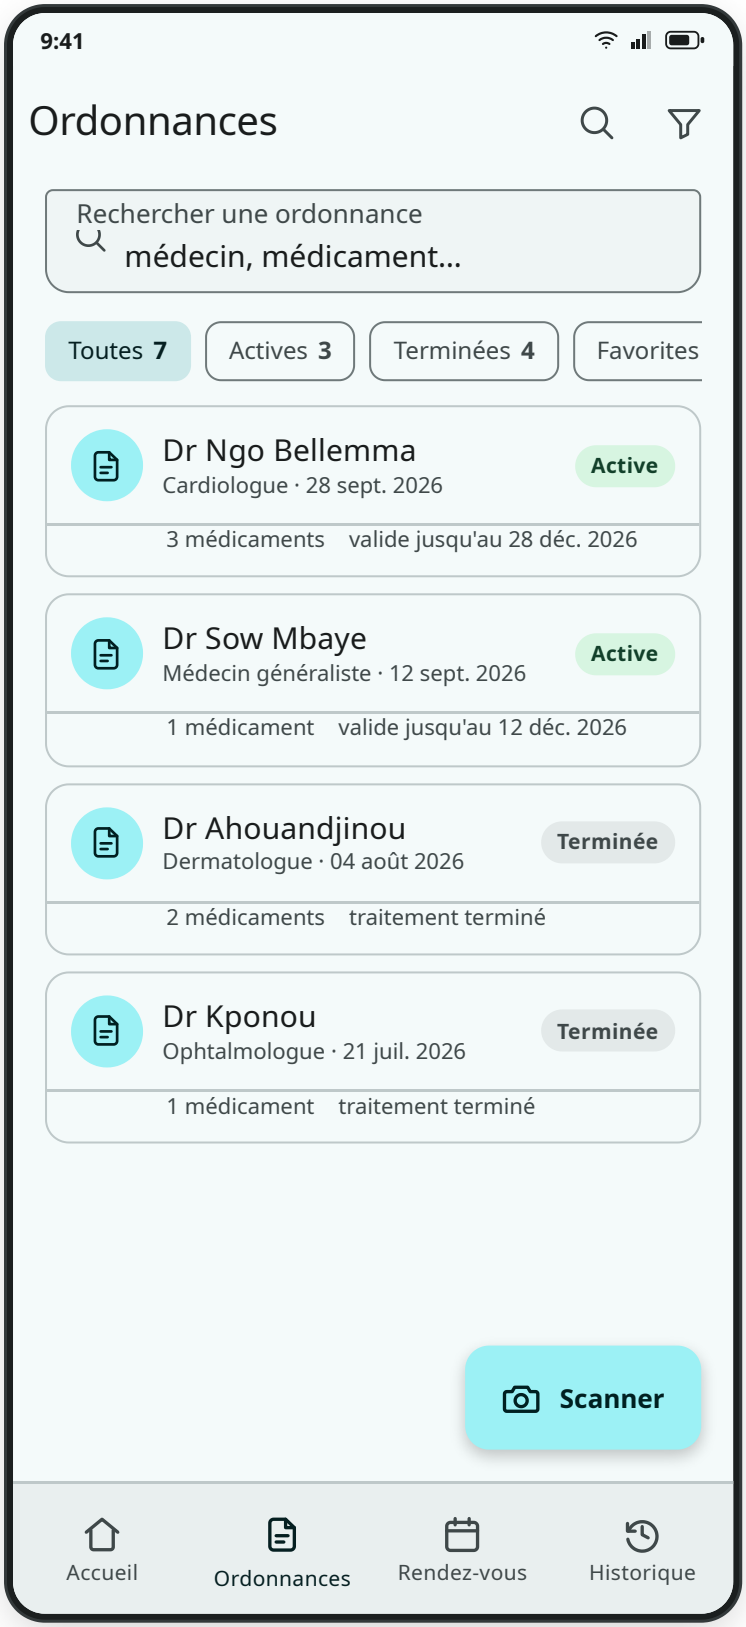

OBJECTIF

Retrouver une ordonnance en quelques secondes, y compris par un nom de médicament plutôt que par un nom de médecin.

COMPOSANTS CLÉS

- Champ de recherche à icône
- Filtres en chips avec compteur
- Carte d'ordonnance (2 lignes)
- Badge d'état Active / Terminée

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Normal** — liste alimentée
- **Actif** — filtre « Toutes » sélectionné
- **Inactif** — filtres non retenus
- **Vide** — traité sur la page des états (§13) et appliqué au filtre « Favorites » lorsqu'il est vide


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- Tri par **date décroissante**, pas par ordre alphabétique : l'ordonnance la plus récente est celle que l'on cherche après une consultation.
- La recherche porte sur le **médecin, la date et le médicament** : moins d'essais successifs, donc moins d'énergie.
- Les ordonnances terminées restent accessibles mais sont visuellement repliées : pas de tri, pas de chargement de vignettes.
- Les **vignettes d'image ne sont pas générées** : le stockage reste léger et l'affichage instantané.

NAVIGATION

Destination `Ordonnances` de la barre inférieure. Le bouton flottant ouvre la numérisation puis l'écran de `Détail ordonnance`.

05 Détail ordonnance et partage

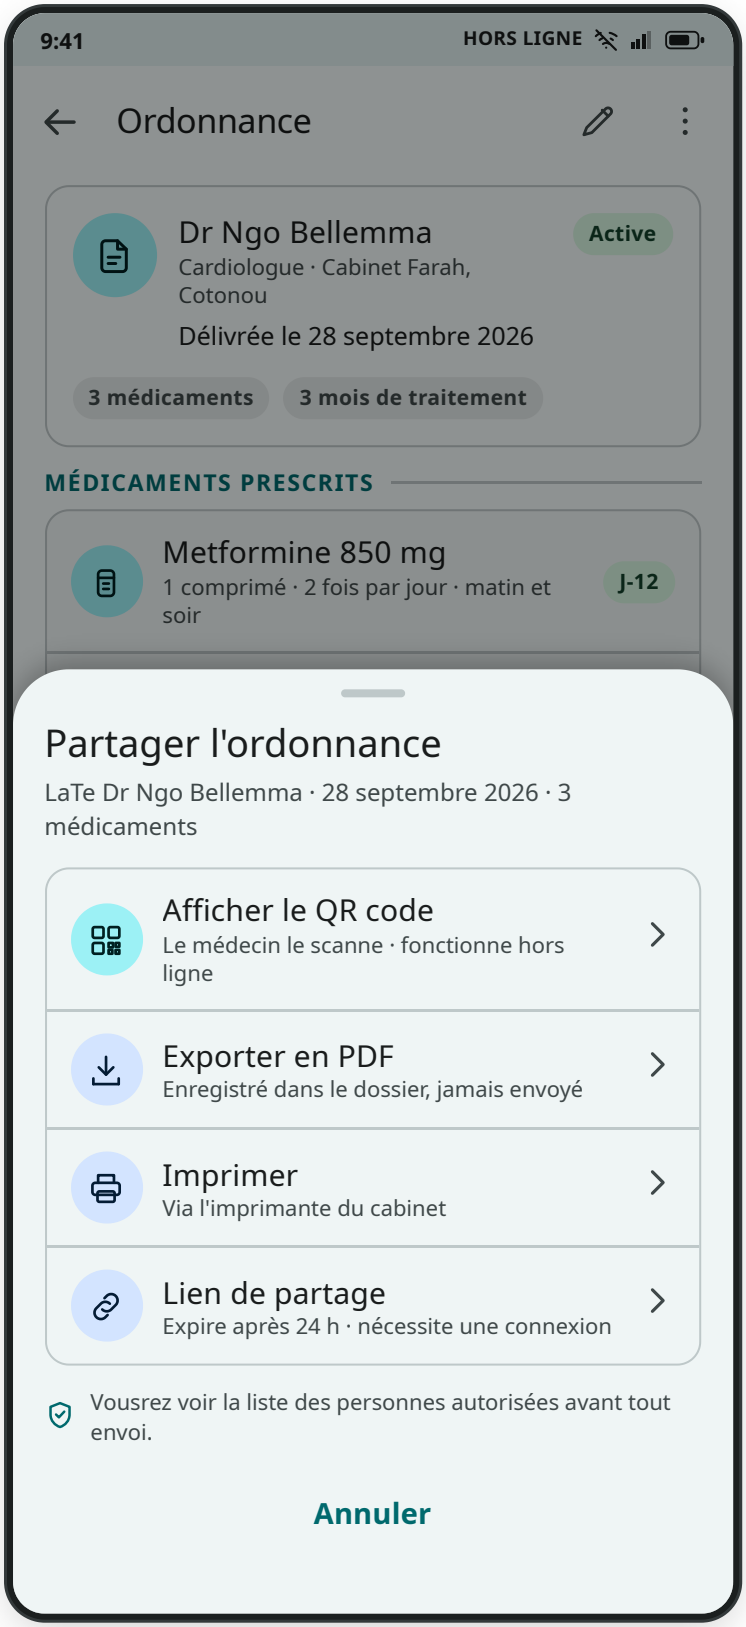

OBJECTIF

Consulter une ordonnance et la transmettre au médecin **sans réseau**, qui est précisément la situation dans un cabinet.

COMPOSANTS CLÉS

- Fiche d'ordonnance (en-tête, badges de contexte)
- Liste des médicaments avec quantité restante
- Carte d'action de partage
- Feuille modale inférieure (bottom sheet) avec voile sombre

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Normal** — ordonnance active
- **Actif** — feuille de partage ouverte (état modal)
- **Désactivé** — « Lien de partage » lié au réseau, donc indisponible hors ligne à la connexion
- **Erreur** — non applicable ici ; traité à l'écran 09 (historique) et en §13


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- **Le QR code local est l'option mise en avant** : elle fonctionne sans connexion, donc sans consommation de données mobiles.
- L'export PDF est **enregistré localement**, jamais envoyé automatiquement.
- Le lien de partage est signalé comme nécessitant une connexion et une expiration : aucune donnée ne traîne sur un serveur.
- Aucun partage n'est déclenché silencieusement : chaque option est validée explicitement.
- Le voile sombre et la feuille glissante signalent clairement le retour à l'écart, sans ambush-pattern.

NAVIGATION

Depuis `Accueil`, `Ordonnances` ou une notification. Retour par le bouton retour ou le geste système.

06 Mes prises et rappels

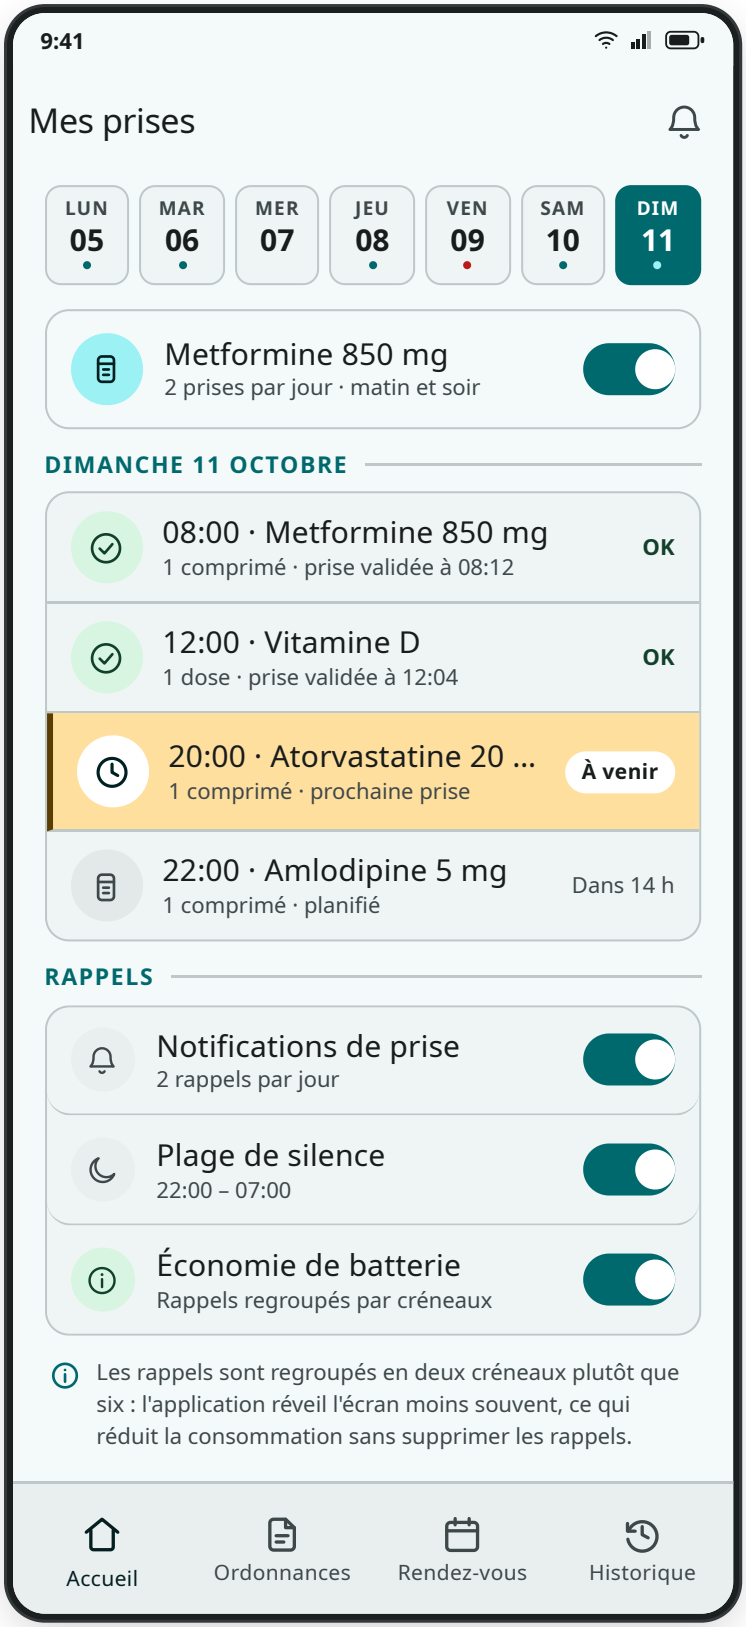

OBJECTIF

Visualiser et ajuster le planning des prises jour par jour, et régler la fréquence des rappels.

COMPOSANTS CLÉS

- Sélecteur de jour sur 7 jours (point de statut par jour)
- Interrupteur par médicament
- Liste chronologique des prises
- Cartes de réglages avec interrupteurs

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Validée** — prise enregistrée avec son heure réelle
- **À venir** — ligne mise en évidence par un fond ambre
- **Planifiée** — prise future, neutre
- **Actif / Désactivé** — interrupteurs du bloc Rappels


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- Le **point sous chaque jour** donne l'observance de la semaine en un regard, sans ouvrir un historique.
- Regrouper les rappels par **créneaux** plutôt que par prise : moins de réveils du processeur, moins de notifications.
- La **plage de silence** est activée par défaut : aucune notification la nuit.
- L'observance est présentée par jour et non par score cumulé : pas de mise en concurrence.
- Les rappels ne sont jamais « punitifs » : aucun texte de reproche, uniquement un constat.

NAVIGATION

Accessible depuis `Accueil › Prochaines prises` et depuis la barre inférieure. Onglet « Aujourd'hui » de l'écran `Historique` en lecture seule.

07 Rendez-vous

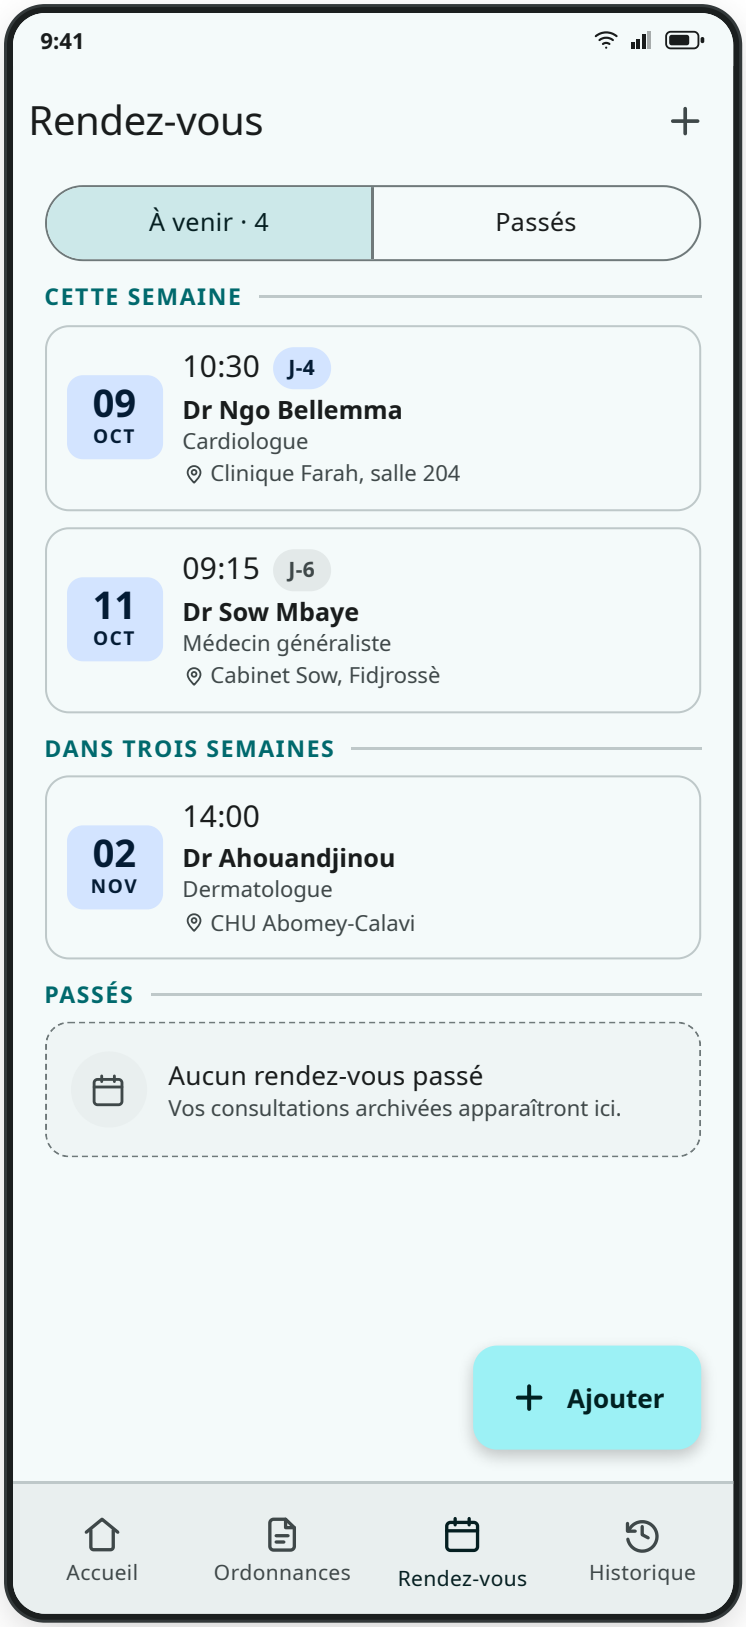

OBJECTIF

Retrouver le prochain rendez-vous et ne pas le manquer, y compris sans connexion pour consulter les détails déjà enregistrés.

COMPOSANTS CLÉS

- Contrôle segmenté À venir / Passés
- Bloc de date (jour + mois)
- Carte de rendez-vous à cinq lignes
- Badge de délai (J-4)
- État vide de section
- Bouton flottant d'ajout

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Normal** — carte de rendez-vous
- **Actif** — segment « À venir » sélectionné
- **Vide** — section « Passés » sans donnée, avec illustration et explication du comportement attendu
- **Inactif** — segment « Passés »


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- Le compte à rebours est exprimé en **jours (J-4)** et non en heures : moins de stress, moins d'usage répété.
- Aucune relance automatique avant un rendez-vous : un seul rappel, à un moment choisi par le patient.
- L'**état vide** explique ce qui va se passer, plutôt que d'afficher un simple « aucune donnée ».
- Le détail du rendez-vous est mis en cache pour rester lisible **sans réseau**, là où l'itinéraire est signalé comme nécessitant le GPS.
- Pas de couleur rouge pour les rendez-vous urgents : la hiérarchie visuelle reste calme.

NAVIGATION

Destination `Rendez-vous` de la barre inférieure. Le bouton flottant ouvre `Détail rendez-vous` en mode création.

08 Détail et modification d'un rendez-vous

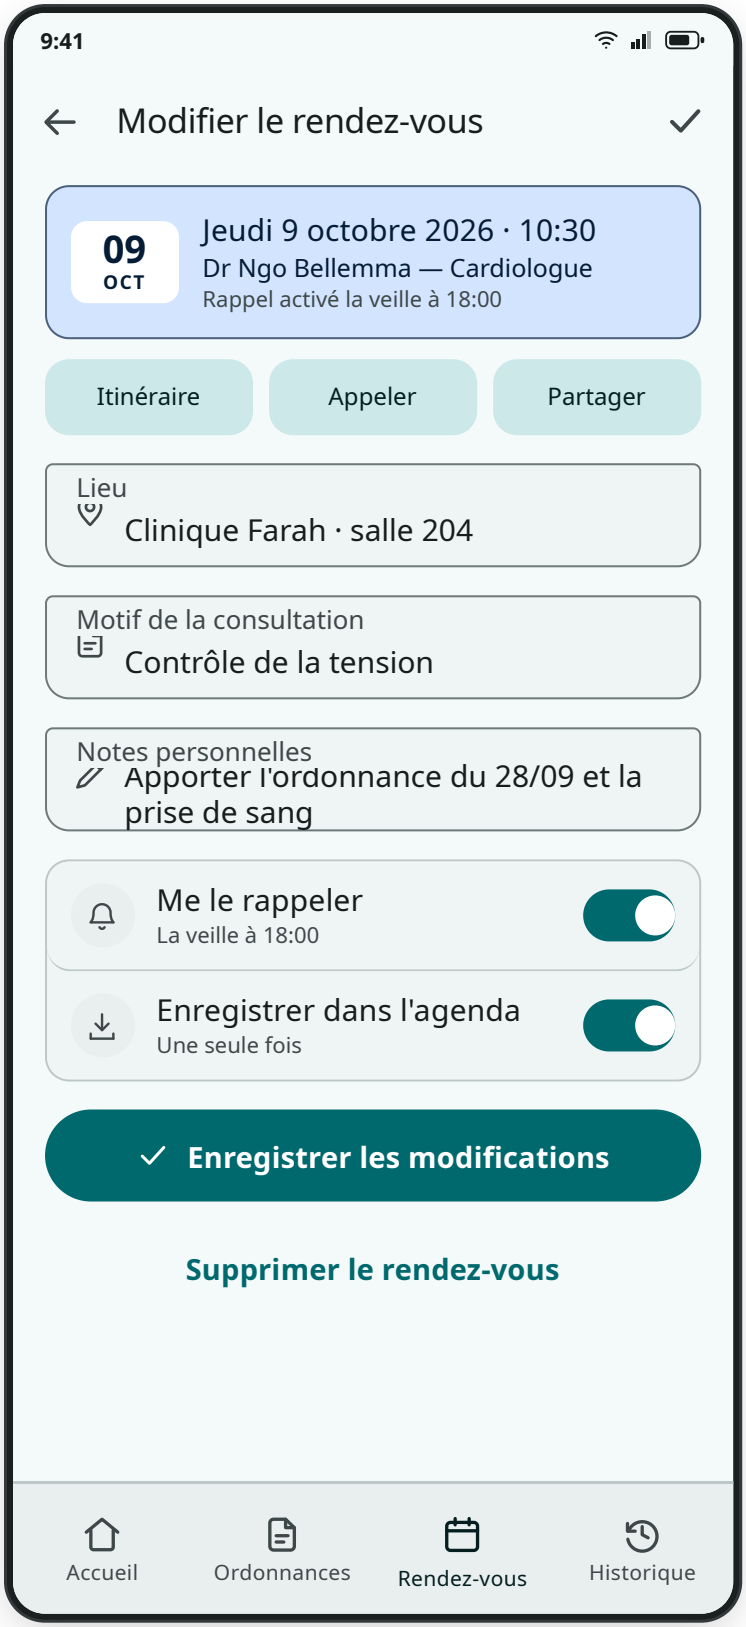

OBJECTIF

Modifier une information de rendez-vous, et confirmer que le changement est bien parti dans le rappel.

COMPOSANTS CLÉS

- En-tête de rappel avec bloc de date
- Champ outlined avec icône de tête
- Chipes d'action rapide (itinéraire, appel, partage)
- Interrupteurs de rappel et de synchronisation agenda
- Bouton de suppression en texte

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Normal** — champs pré-remplis en mode édition
- **Actif** — interrupteurs activés, confirmation visuelle par la coche de la barre supérieure
- **Secondaire** — actions expresses en tonalité douce
- **Destructif** — suppression en texte rouge, avec confirmation obligatoire


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- L'écran sert aussi à la **création** (bouton flottant de l'écran 07) : un seul modèle de formulaire à maintenir.
- Les actions les plus fréquentes (itinéraire, appel) sont en un geste, sans défilement.
- La **suppression n'est jamais immédiate** : elle demande une confirmation, ce qui évite la perte de données et la réactivation coûteuse.
- Le rappel est **unique et choisi par le patient**, pas répété par défaut.
- La synchronisation avec l'agenda est proposée mais **décochée pour un nouvel événement** : pas de dépendance à un service tiers.

NAVIGATION

Depuis `Rendez-vous` (tap sur une carte) ou depuis la carte de rendez-vous de l'écran `Accueil`. Retour par la flèche ou le geste système ; les modifications non enregistrées font l'objet d'un avertissement.

09 Historique et observance

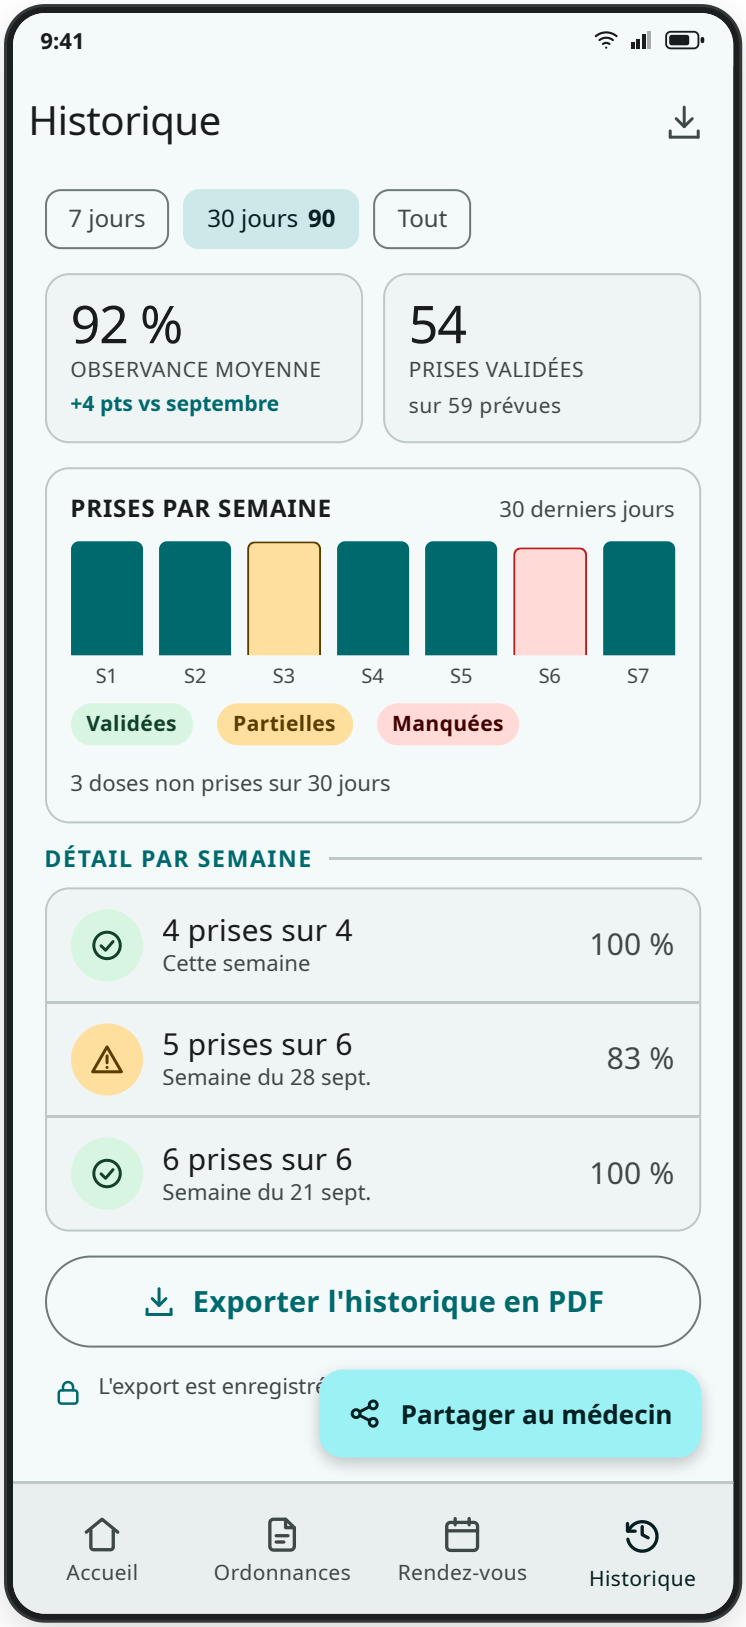

OBJECTIF

Donner une lecture factuelle de l'observance sur un mois, exportable pour le médecin, sans mise en cause.

COMPOSANTS CLÉS

- Sélecteur de période (chips)
- Cartes de statistiques
- Histogramme hebdomadaire en CSS (7 colonnes)
- Légende par état
- Liste récapitulative par semaine
- Bouton d'export PDF

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Normal** — période 30 jours active
- **Actif** — barre partiellement prise (ambre)
- **Alerte** — semaine à 83 % (rouge, non bloquant)
- **Vide** — aucune donnée sur la période : message « exportez après vos premières prises » (§13)


CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- L'observance est **descriptive et non normative** : pas de « mauvais Patient », pas de score qui juge.
- Le chiffre est **toujours accompagné du contexte** (« 4 prises sur 4 », « 5 sur 6 ») : le pourcentage seul est trompeur.
- L'histogramme est une image **statique et légère**, sans animation ni défilement automatique.
- La comparaison avec le mois précédent est une **tendance courte et positive**, sans classement ni comparaison inter-utilisateurs.
- L'export est local : le partage au médecin est une action volontaire du patient.

NAVIGATION

Destination `Historique` de la barre inférieure. Le bouton flottant ouvre la feuille de partage, sur le même modèle que l'écran 05.

10 Réglages, hors ligne et confidentialité

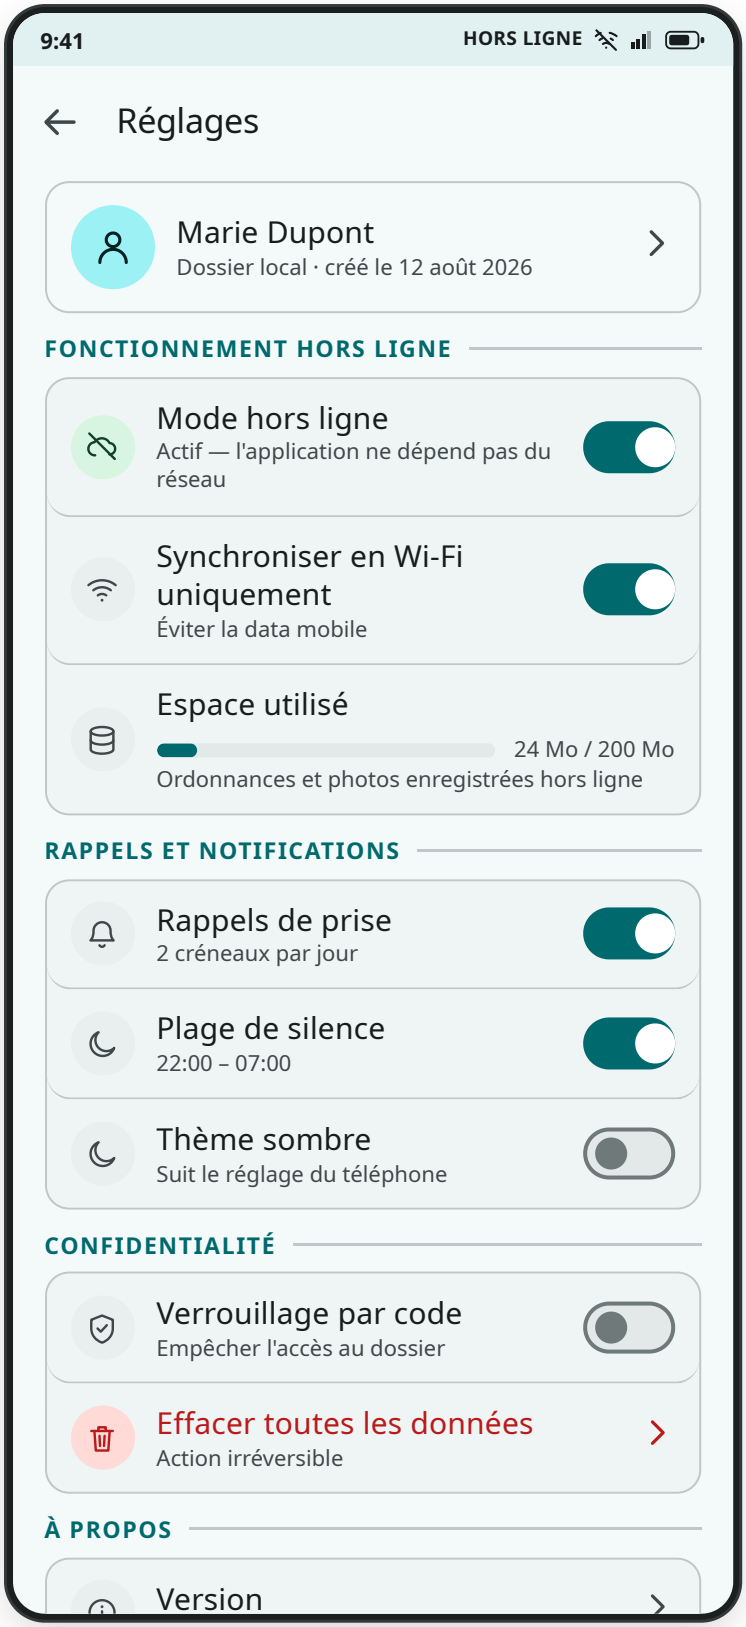

OBJECTIF

Rendre lisibles et maîtrisables par le patient les trois sujets sensibles : le fonctionnement hors connexion, la vie privée et la suppression des données.

COMPOSANTS CLÉS

- Fiche profil
- Interrupteurs (au total 7)
- Jauge d'espace utilisé
- Ligne d'action destructive

ÉTATS ILLUSTRÉS

- **Actif** — mode hors ligne, Wi-Fi uniquement, rappels, plage de silence
- **Désactivé** — thème sombre, verrouillage par code
- **Information** — barre « HORS LIGNE » dans la barre d'état système
- **Destructif** — effacement des données en rouge avec confirmation

CHOIX D'ÉCOCONCEPTION

- **Aucune donnée n'est envoyée par défaut** : la télémétrie est absente, pas « anonymisée ».
- Le mode hors ligne est **activé par défaut** et ne se désactive pas silencieusement.
- La consommation de données est **explicite** (Wi-Fi uniquement) plutôt que subie.
- Le thème sombre suit le système : **pas d'inversion forcée** qui altérerait les images d'ordonnance.
- La suppression est **irréversible et signalée comme telle**, ce qui protège la donnée.
- Les réglages sont regroupés en trois blocs lisibles, pas en une longue liste : moins de défilement, moins de charge visuelle.

NAVIGATION

Depuis l'icône de réglages de l'`Accueil` et depuis `Mon compte › Déconnexion`. Aucun accès depuis les écrans de prise en charge.

11 Charte graphique

1 · PALETTE DE MARQUE — THÈME CLAIR

Tonalité **teal** (M3 tonal palette) : associée au soin et à la confiance, tout en restant distinguishable d'un vert « succeeded » et d'un bleu clinique.

primary #00696D Actions principales · 6,48:1	**on-primary** #FFFFFF Texte sur primaire
primary-container #9CF1F5 Mise en avant · 13,28:1	**on-primary-c** #002021 Texte sur conteneur

2 · SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Le **tertiaire** est réservé aux rendez-vous : il donne une seconde hiérarchie sans introduire de nouvelle teinte.

secondary-c #CCE8E9 Surfaces douces · 13,30:1	**on-secondary-c** #051F21 Texte
tertiary #4B607C Rendez-vous · 6,44:1	**tertiary-c** #D3E4FF Cartes RDV · 13,34:1

3 · ERREUR ET ÉTATS MÉTIER

Aucune information ne repose sur la couleur seule : chaque statut porte aussi une icône et un libellé (« Prise », « À prendre », « Manquée »).

error #BA1A1A Erreur, bordure · 6,12:1	**error-c** #FFDAD6 Fond d'erreur · 13,26:1
due-c #FFDF9E Prise à venir · 7,75:1	**ok-c** #D7F5E1 Prise validée · 10,06:1

4 · SURFACES ET TEXTE

surface #F4FAFA Fond d'application · 16,26:1	**surface-cont.** #E9EFEF Cartes, barre nav.
on-surface #191C1C Texte principal · 16,26:1	**on-surface-var.** #3F4849 Texte secondaire · 8,91:1

5 · ÉCHELLE TYPOGRAPHIQUE (MATERIAL 3)

Police **Roboto**, de substitution Noto Sans. Sept niveaux suffisent à l'ensemble de l'application ; le corps de texte des posologies est porté à **16 px** pour rester lisible sans zoom.

Display small · 30 / 34	Ordonnances
Headline · 24 / 29	Vos rappels. Toujours.
Title large · 20 / 25	Prochaines prises
Title · 15 / 19	Dr Ngo Bellemma
Body large · 16 / 23	1 comprimé, au petit-déjeuner
Body · 14 / 20	Cardiologue · Cabinet Farah, Cotonou
Label · 12 / 16	MÉDICAMENTS PRESCRITS
Caption · 11 / 14	valide jusqu'au 28 déc. 2026

6 · ESPACEMENTS — GRILLE DE 4 PT

Aucune valeur libre dans les maquettes : toutes les marges et tous les interlignes sont des multiples de 4 px.

- **4 px** — Icône ↔ texte
- **8 px** — entre chips
- **12 px** — interne de carte
- **16 px** — marge d'écran
- **20 px** — entre blocs
- **24 px** — respiration sections
- **32 px** — avant titre
- **40 px** — haut de page

7 · RAYONS ET ÉLÉVATION

- **4** — champ de saisie
- **8** — chip, bandeau
- **12** — carte, liste
- **16** — feuille modale, cadre
- **999 px** — bouton, pastille

L'élévation est exprimée par une **ombre courte et neutre** (0 3 8 · 22 %) : le contraste de surface suffit à la hiérarchie.

8 · ICONOGRAPHIE

Trace unique sur grille 24 × 24 px, épaisseur 1,7 px, extrémités arrondies — famille Material Symbols Outlined. Taille d'affichage 20 px en barre supérieure, 21 px en navigation, 17 px en ligne de liste.



9 · ACCESSIBILITÉ — MESURES VÉRIFIÉES

- **21 paires de couleurs sur 21** testées conformes WCAG 2.1 niveau AA (script `tools/contraste.py`).
- Cibles tactiles : **48 dp minimum**, champs à 52 px, boutons à 46 px de hauteur avec zone de toucher élargie.
- Corps de texte à 14 px minimum, 16 px pour les posologies.
- Statuts doublés d'une icône et d'un texte — jamais couleur seule.
- Contrastes du thème sombre vérifiés séparément (§13).
- Animation limitée aux transitions de feuille modale ; le réglage « animations réduites » du système est respecté.

12 Arborescence de navigation

SCHÉMA DE L'ARBORESCENCE DE NAVIGATION

Dix écrans, quatre onglets racine et deux écrans hors session. La profondeur maximale est de trois niveaux ; aucune action n'est accessible par un chemin dépassant trois gestes. Les liens profonds fonctionnent depuis une notification locale, donc également **sans réseau**.

```
MediRappel — application hors ligne, 4 onglets racine


HORS SESSION
├── 01  Connexion ............................. /connexion
│   └── 02  Inscription ....................... /inscription
│       ├── Étape 1 / 2 — identité, e-mail, mot de passe
│       └── Étape 2 / 2 — profil médical (allergies, Commune)
│             └↳ 03  Accueil  · ouverture de session automatique

ONGLETS RACINE
├── 03  Accueil ............................... /accueil
│   ├── Carte « dose manquée » ............. feuille de rattrapage (modale)
│   ├── Carte rendez-vous / ordonnance ...... → 08 · → 05
│   ├── Cible « 06  Mes prises » ........... → 06
│   └── Bouton flottant « Scanner » ........ → numérisation → 05
│
├── 04  Ordonnances ........................... /ordonnances     [2]
│   ├── Recherche + filtres Actives / Terminées
│   ├── 05  Détail ordonnance ................. /ordonnances/{id}
│   │   ├── Feuille « Partager au médecin » (modale)
│   │   │   ├── QR code local · hors ligne
│   │   │   ├── Export PDF · local          ├── Impression · locale
│   │   │   └── Lien de partage · réseau requis, expire 24 h
│   │   ├── Modifier la posologie
│   │   └── Marquer comme terminée
│   └── Bouton flottant « Scanner » ........ → numérisation → 05 (création)
│
├── 06  Mes prises ............................ /prises
│   ├── Interrupteur par médicament · réglage d'un créneau
│   └── Bloc Rappels ....................... → 10  Réglages
│
├── 07  Rendez-vous ........................... /rendez-vous     [3]
│   ├── Onglet « À venir » / « Passés » .... état vide documenté
│   ├── Tap sur une carte .................. → 08
│   └── Bouton flottant « Ajouter » ........ → 08 (création)
│
├── 09  Historique ............................ /historique      [4]
│   ├── Filtres 7 j / 30 j / tout · export PDF local
│   └── Feuille de partage .................. même composant que 05
  premier lancement · déconnexion
ÉCRAN HORS ONGLET
├── 08  Détail rendez-vous ..................... /rendez-vous/{id}
│   ├── Actions rapides : itinéraire · appel · partage
│   ├── Activation agenda (facultative)
│   └── Supprimer ........................... confirmation obligatoi
│
└[1]10  Réglages ............................... /reglages
    ├── Profil et déconnexion ............... → 01  Connexion
    ├── Mode hors ligne · Wi-Fi · stockage · confidentialité · verrou
    └── Effacer les données .................. confirmation obligatoi
```

TABLE DES ROUTES

N°	ÉCRAN	ROUTE	POINTS D'ENTRÉE	PRÉREQUIS
01	**Connexion**	`/connexion`	Sortie de session · premier lancement	aucune
02	**Inscription**	`/inscription`	Lien depuis 01	aucune
03	**Accueil**	`/accueil`	Onglet 1 · après inscription	session
04	**Ordonnances**	`/ordonnances`	Onglet 2 · notification locale	session
05	**Détail ordonnance**	`/ordonnances/{id}`	Carte · recherche · numérisation	session
06	**Mes prises**	`/prises`	Cible « Mes prises » de l'accueil	session
07	**Rendez-vous**	`/rendez-vous`	Onglet 3 · notification locale	session
08	**Détail rendez-vous**	`/rendez-vous/{id}`	Carte · bouton flottant · lien profond	session
09	**Historique**	`/historique`	Onglet 4	session
10	**Réglages**	`/reglages`	Icône de l'accueil · profil	session

BARRE DE NAVIGATION INFÉRIEURE

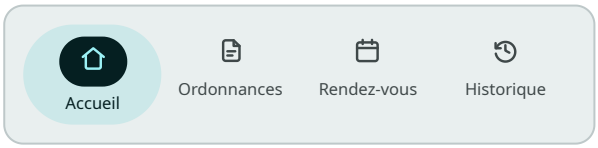

RÈGLES DE NAVIGATION

- La barre inférieure est visible sur les quatre onglets racine ; elle disparaît sur les écrans de formulaire et les feuilles modales.
- Le retour utilise **la flèche et le geste système**, avec la même cible dans les deux cas.
- Une sortie de formulaire non enregistrée déclenche un avertissement.
- Toute action irréversible (suppression, effacement) exige une confirmation explicite.
- Aucun écran n'est accessible par `retour arrière` depuis un état vide : la seule sortie est l'action proposée.

13 Composants, états et thème sombre

MATRICE DES ÉTATS DE COMPOSANTS

Chaque composant interactif est spécifié dans les quatre états exigés. L'état **erreur** est toujours accompagné d'un message qui explique **comment corriger** le problème, jamais d'un simple refus.

COMPOSANT	NORMAL	ACTIF	DÉSACTIVÉ	ERREUR
Champ de saisie	Adresse e-mail marie.dupont@gmail.c	Adresse e-mail marie.dupont@gmail.c	Confirmer le mot de passe Saisir…	Adresse e-mail marie.dupont@
Bouton principal	Se connecter	Se connecter	Créer mon compte	Réessayer
Bouton secondaire	Enregistrer	Se connecter	Créer mon compte	Réessayer
Chip de filtre	Actives · 3	Toutes · 7	Terminées	Indisponible
Interrupteur	○	●	○	●
Ligne de dose	Metformine 850 mg 1 comprimé	Metformine 850 mg 1 comprimé	Metformine 850 mg 1 comprimé	Metformine 850 mg 1 comprimé

ÉTAT VIDE

Aucun rendez-vous à venir

Ajoutez une consultation : vous serez rappelé la veille, même sans réseau.

Ajouter

ÉTAT DE CHARGEMENT

Recherche de l'ordonnance…

Le squelette annonce la forme du contenu : pas de saut de mise en page.

ÉTAT D'ERREUR

Photo illisible. Reprenez l'ordonnance à plat, avec un éclairage suffisant.

Réessayer | Saisir à la main

Sauvegarde impossible : **24 Mo disponibles** sur l'appareil.

THÈME SOMBRE — contraste vérifié

Texte principal	19,4:1 sur #101414
Texte secondaire	10,1:1 sur #101414
Bouton primaire	Se connecter
Erreur	8,7:1 sur #101414

Le thème sombre est fourni par Material 3 et activé par le réglage système (écran 10). Aucune image d'ordonnance n'est inversée : seules les surfaces changent.

TRAITEMENT DES ÉTATS DE PAGE

- **État vide** — illustration sobre, message en une phrase et **une seule action**. Aucun écran vide n'est un cul-de-sac.
- **Chargement** — squelette reprenant la forme du contenu final, plus un libellé d'attente ; aucun écran blanc, aucune rotation indefinite.
- **Erreur** — bandeau explicatif + deux issues (réessayer, faire autrement). Les erreurs **hors ligne** sont distinguées des erreurs **de stockage**, qui n'appellent pas la même action.
- **Hors ligne** — n'est jamais présenté comme une panne : la barre d'état système et le bandeau permanent indiquent le mode actif, pas une anomalie.