
Avi bulunan sayfalarda kırmızı renkli çizgi ile sınırlanan alanın üzerine tıklayınız.
Kapat

BÖLÜM 4. SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI

Sızdırmazlık elemanlarının gösterimi ile ilgili en son standart TS EN ISO 9222-1/ Eylül 1996 numaralı standarttır. Bu standarda göre, sızdırmazlık elemanlarının detaylarının belirtilmediği durumlarda (montaj resimlerinde) elemanın sembolik gösterimi çizilir.

A- SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ SEMBOLİK GÖSTERİMİ


Sızdırmazlık elemanlarının sembolik çiziminde kullanılan bütün çizgiler sürekli kalın çizgi (TS 10845 - A) ile çizilir. Sembolik gösterimde kullanılan ölçek resmin ölçeği ile aynı olmalıdır (Şekil 4.1).



Şekil 4.1. Sızdırmazlık elemanının sembolik gösterimi

Sızdırmazlık elemanı sembolik olarak bir kare ve bu karenin ortasında bir çarpı işareti ile gösterilir. Karenin merkezindeki bu çarpı işareti karenin çevre çizgilerine değmemelidir (Şekil 4.1).


Şekil 4.1' de gösterilen durum sadece akışkanın yönünün önemli olmadığı durumlarda kullanılır. Eğer akışkanın akış yönünün belirtilmesi gerekiyorsa sembolün ortasındaki çarpı işaretinin ucuna akışkan yönüne uygun ok işareti çizilir (Şekil 4.2).




Şekil 4.2. Akış yönünün belirtilmesi

Sızdırmazlık elemanının dış hatlarının gösterilmesinin gerekli olduğu durumlarda, bu kenarlar olduğu gibi ve merkezdeki çarpı işareti ile gösterilir (Şekil 4.3).

Sızdırmazlık elemanlarının birden fazla yön için montajının belirtilmesi gerektiği durumlarda istenilen montaj yönü yazı veya standartlarla belirtilmelidir. Sızdırmazlık elemanının sembolik olarak gösterimi yatay eksenin her iki tarafı için de geçerlidir (Şekil 4.4).

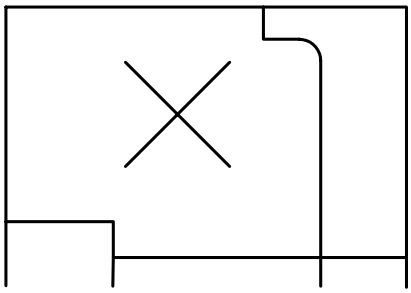


Şekil 4.3. Sızdırmazlık elemanının dış çerçevesinin gösterilmesi

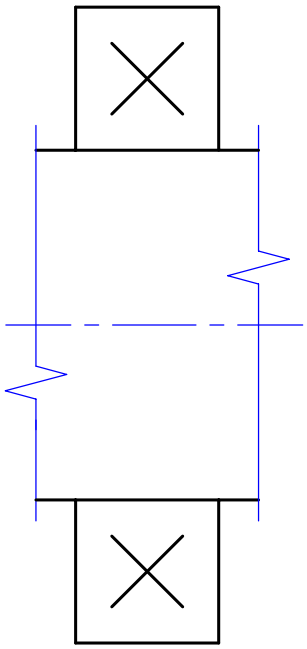


Şekil 4.4. Sızdırmazlık elemanının sembolik gösterilmesi

Sızdırmazlık elemanının sembolik gösterimlerinde taramadan kaçınılmalıdır. Detaylı gösterimlerde, taramanın gerektiği durumlarda sızdırmazlık elemanının bütün parçaları aynı yönde sürekli çizgi ile (Şekil 4.5a) veya karalamak suretiyle taranır. (Şekil 4.5b)




a) Tarama ile belirtme



b) Karalama ile belirtme


Şekil 4.5 Sızdırmazlık elemanının kesit gösterimi

Tablo 4.1. Radyal Mil Sızdırmazlık Elemanları

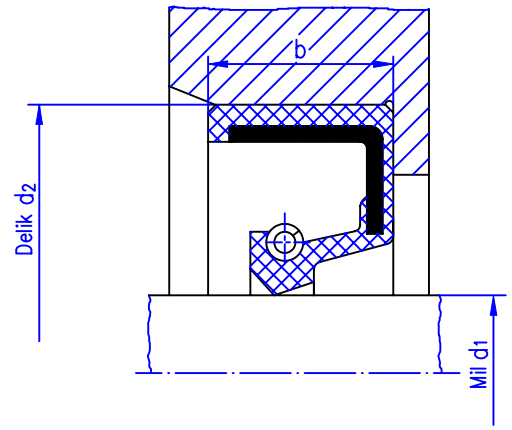

d_1h11	d_2 H8		b ±0,2	d_1 h11	d_2 H8		b ±0,2	d_1 h11	d_2 H8		b±0,2
16	28	32	7	36	52	62	7	63	85	90	10
	30	35	7	40	52	55	7	70	90	100	10
25	35	40	7		62	72	7	80	100	110	10
	42	52	7	45	60	62	8	90	110	120	12
30	40	42	7		65	72	8	100	120	125	12
	52	62	7	50	65	68	8	110	130	140	12
36	47	50	7		72	80	8	130	160	170	12

Mil çapı d_1=25mm ,dış çap d_2=40mm ve genişliği b= 7mm olarak elastomer Kısmı nitril butadigen kauçuk (NB) mamül A biçimli (WDR) bir sızdırmazlık elemanının gösterilişi. WDR DIN 3760- A25 X40X7-NB

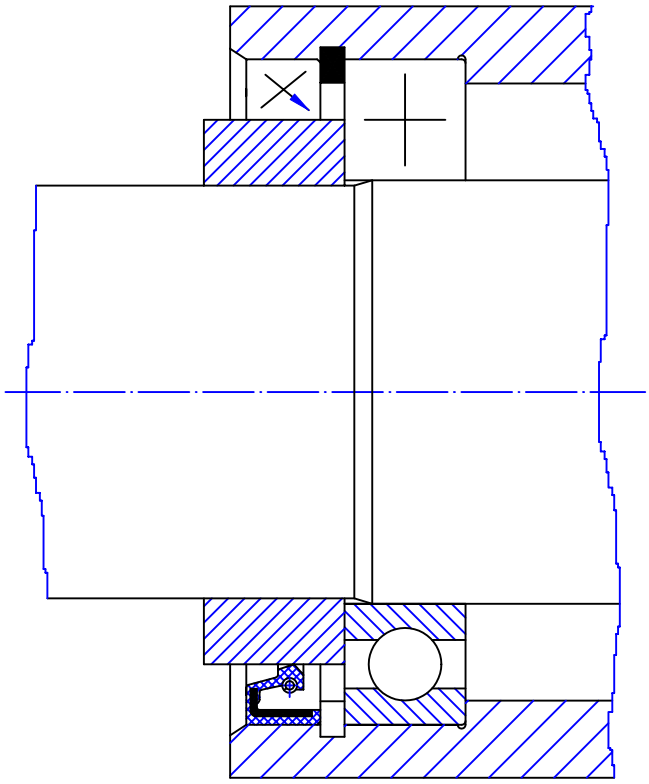

Şekil 4.6. Sızdırmazlık elemanının montaj resminde kesit ve sembolik gösterilmesi