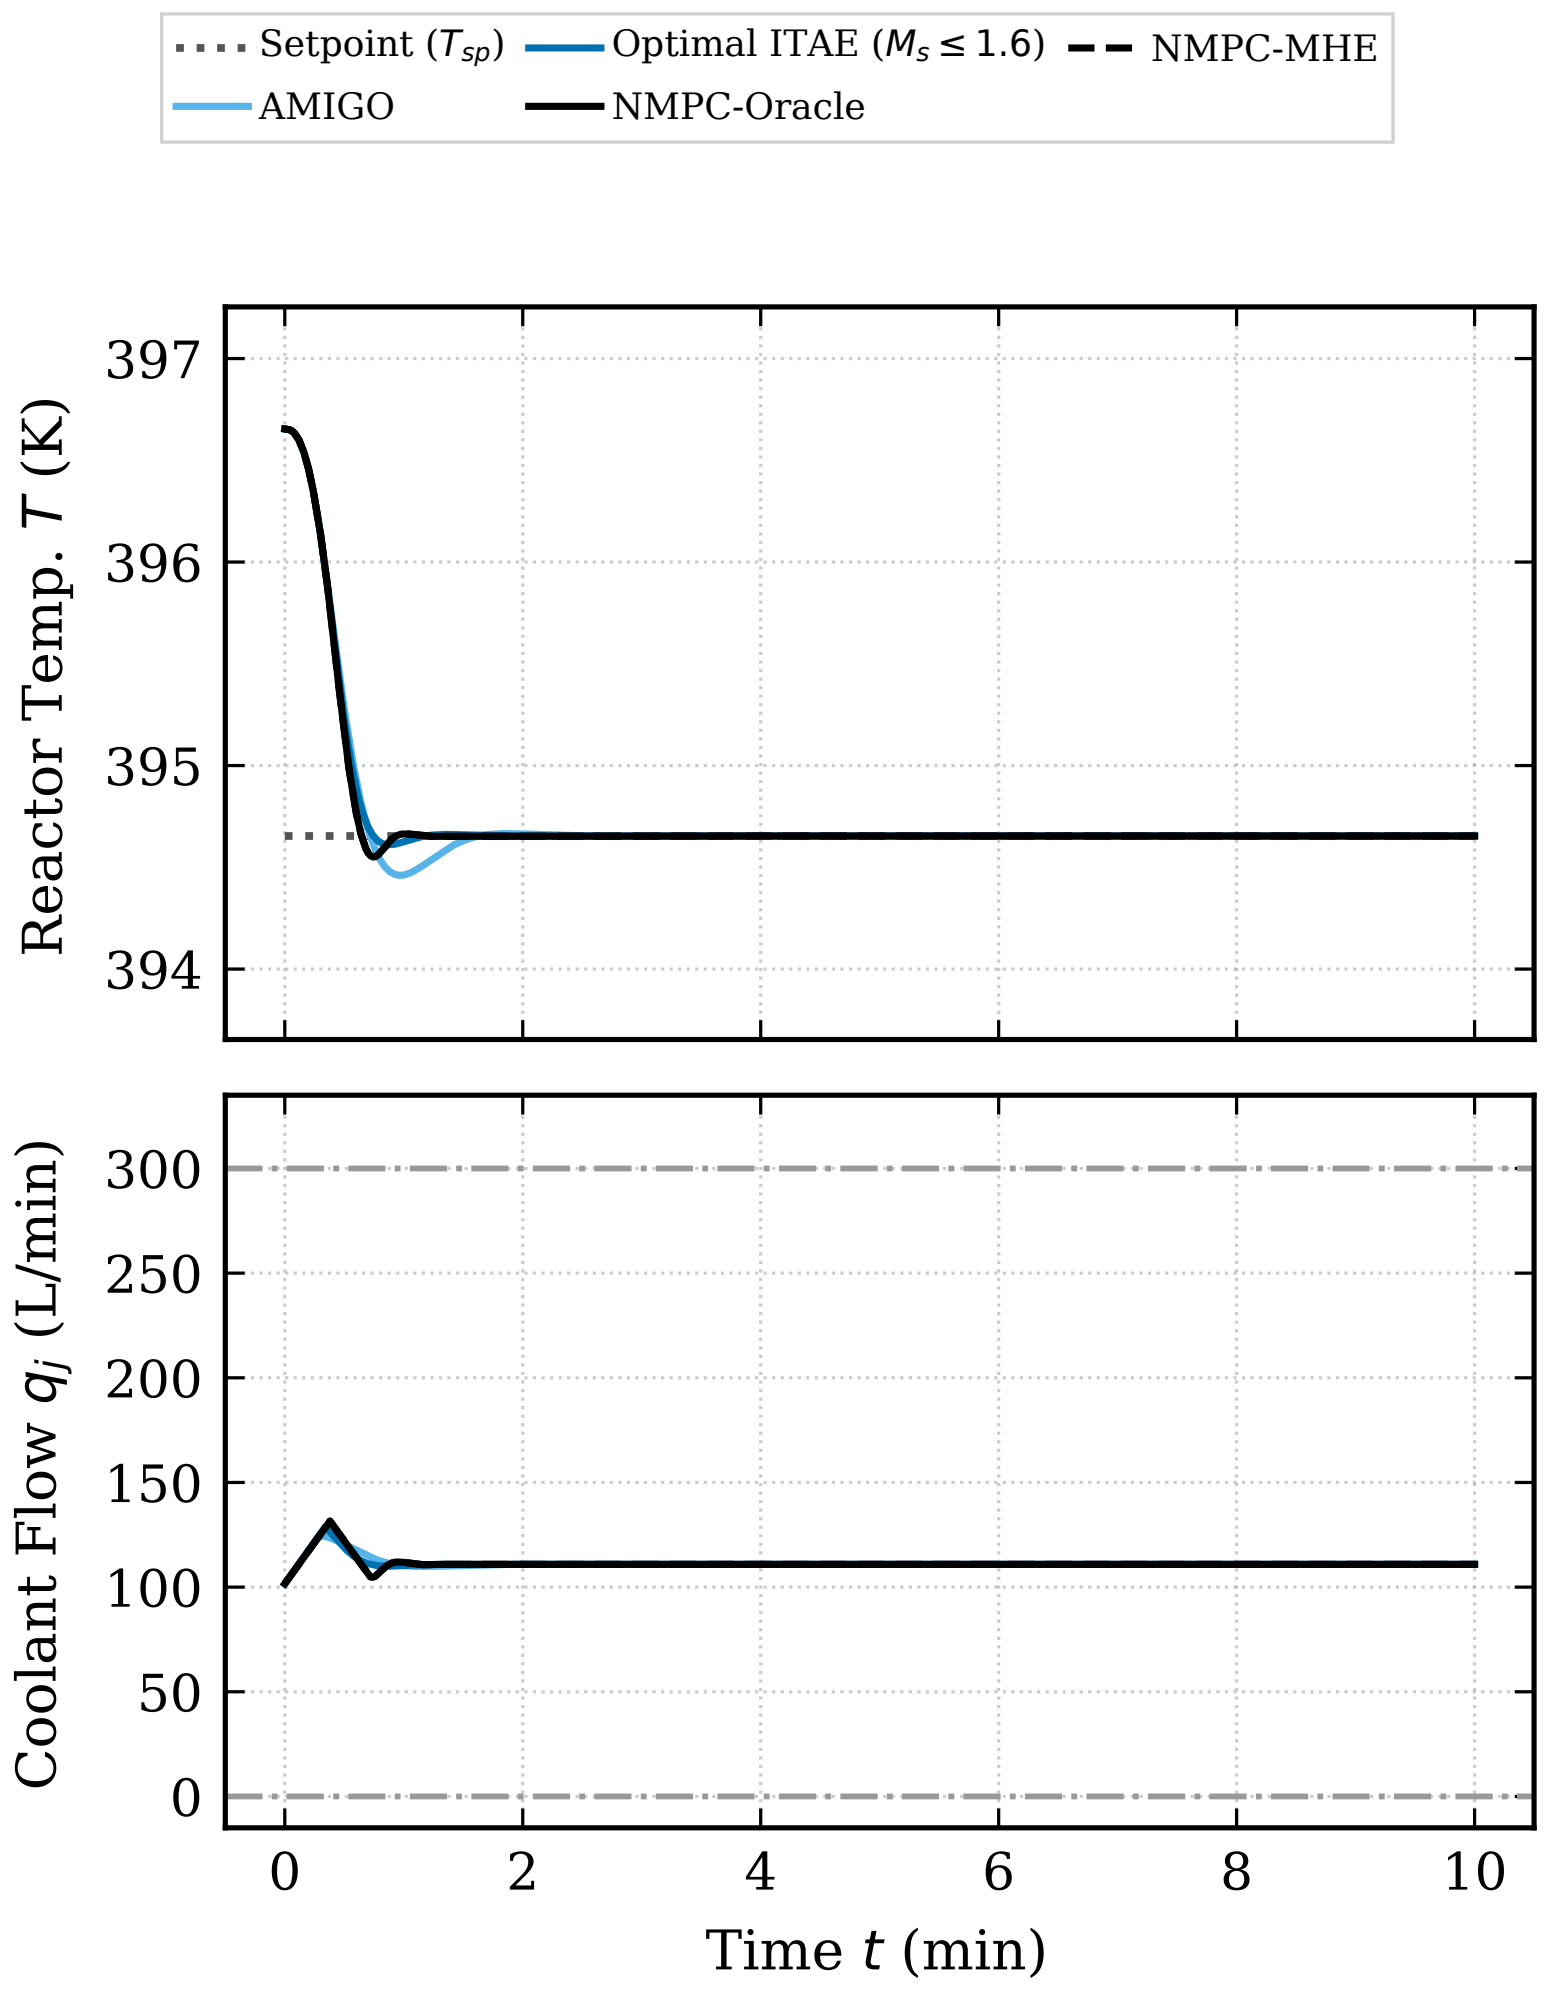
Setpoint (T_{sp})
Optimal ITAE ($M_s \leq 1.6$)
NMPC-MHE
AMIGO
NMPC-Oracle
Reactor Temp. T (K)
397
396
395
394
Coolant Flow q_j (L/min)
300
250
200
150
100
50
0
0
2
4
6
8
10
Time t (min)