

図1 建物全体(積算負荷)

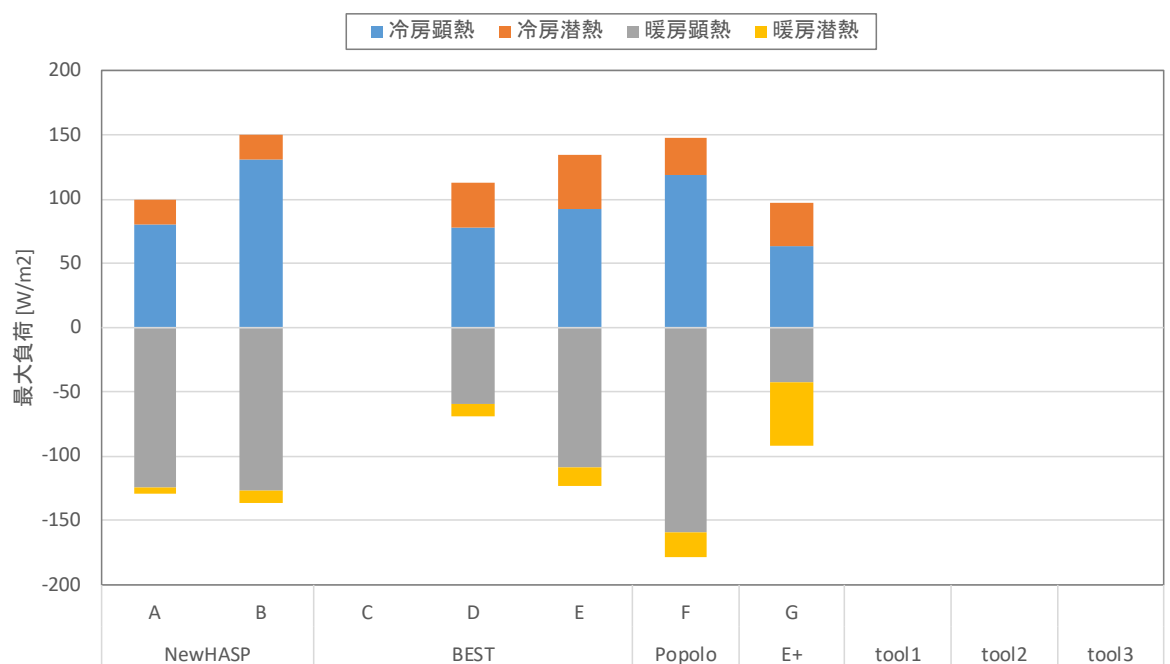


図2 建物全体(最大負荷)

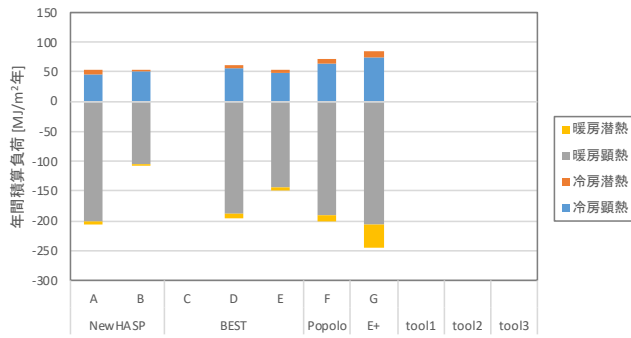


図3 1F廊下(積算負荷)

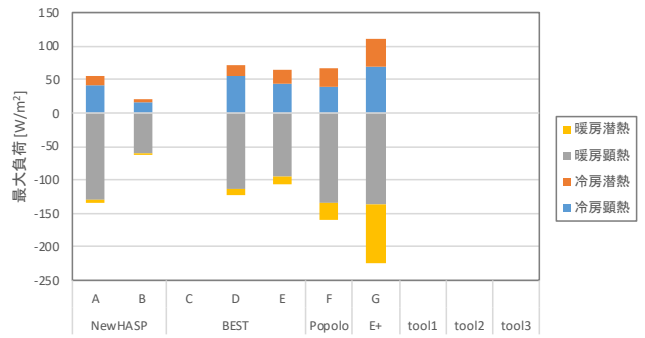


図4 1F廊下(最大負荷)

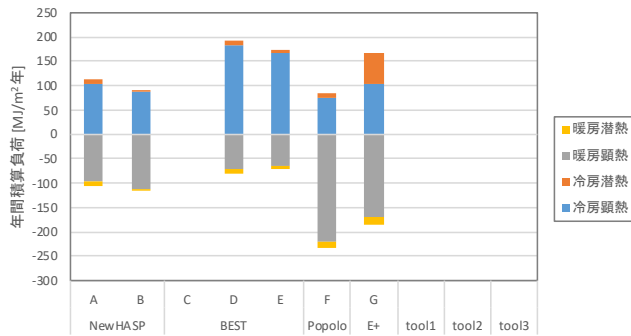


図5 1Fロビー(積算負荷)

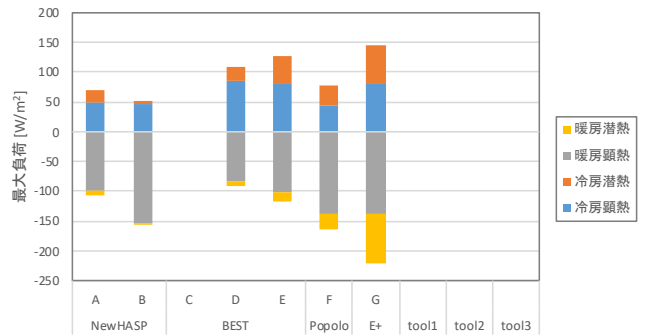


図6 1Fロビー(最大負荷)

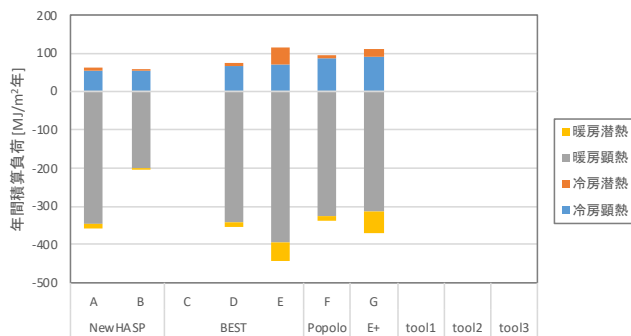


図7 1FEVホール(積算負荷)

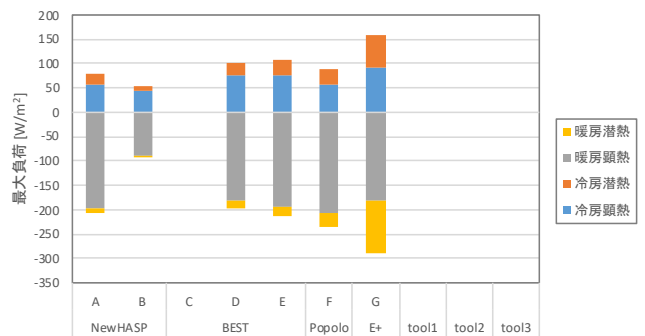


図8 1FEVホール(最大負荷)

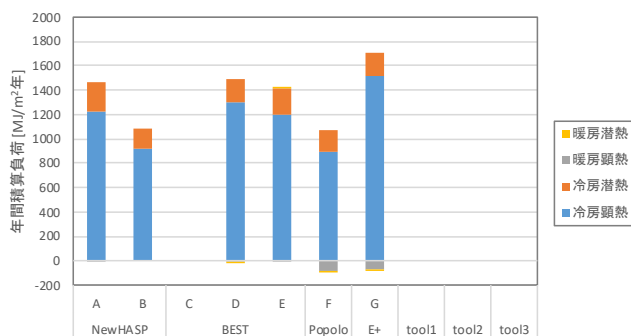


図9 1F中央監視室(積算負荷)

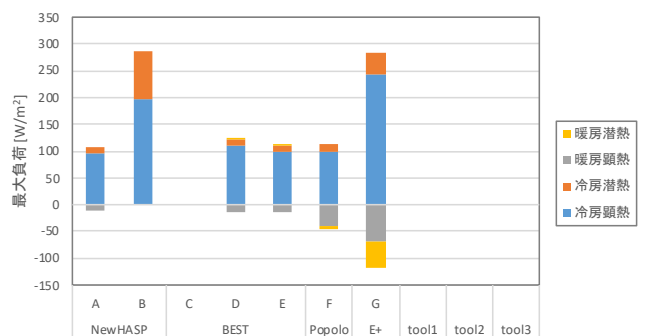


図10 1F中央監視室(最大負荷)

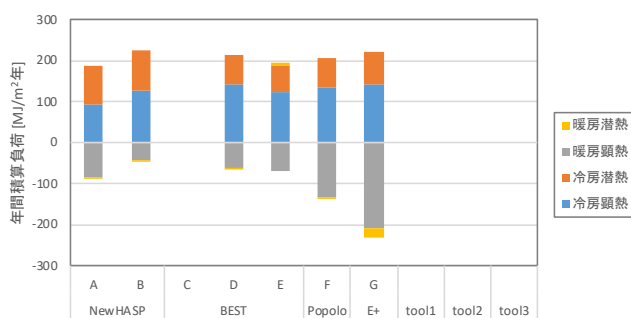


図11 1F更衣室1(積算負荷)

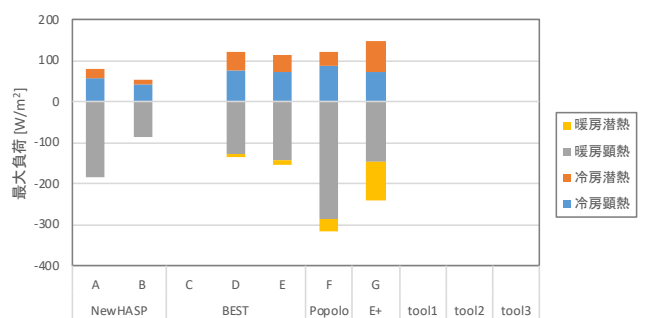


図12 1F更衣室1(最大負荷)

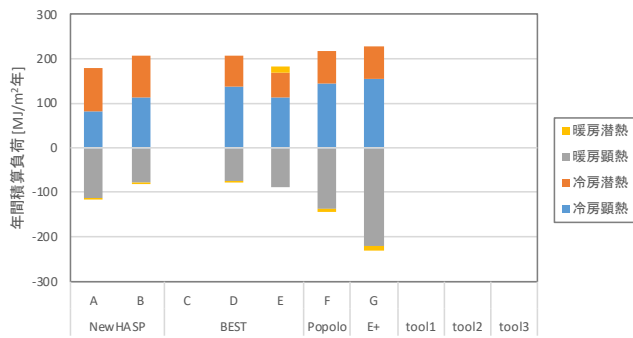


図13 1F更衣室2(積算負荷)

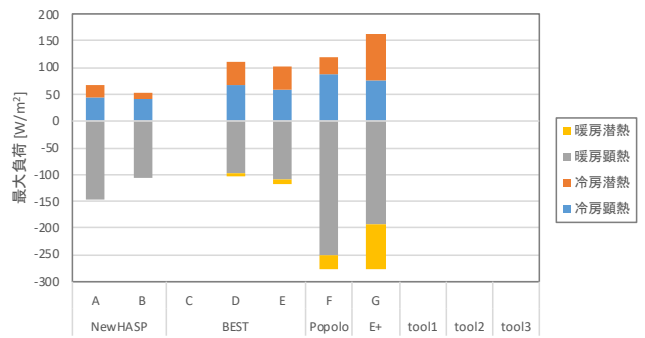


図14 1F更衣室2(最大負荷)

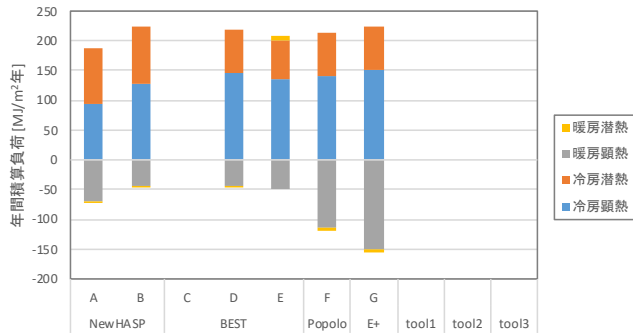


図15 1F休憩室(積算負荷)

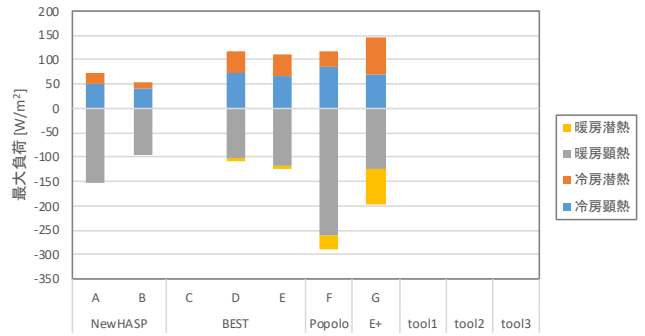


図16 1F休憩室(最大負荷)

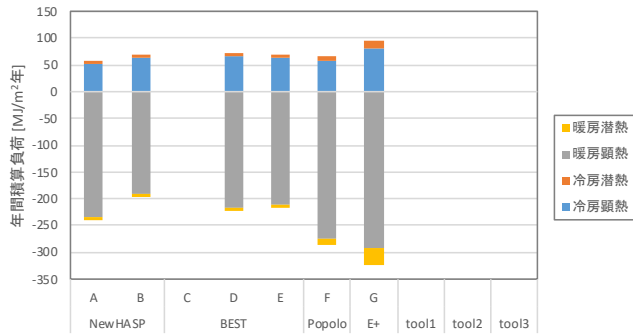


図17 1F自販機コーナー(積算負荷)

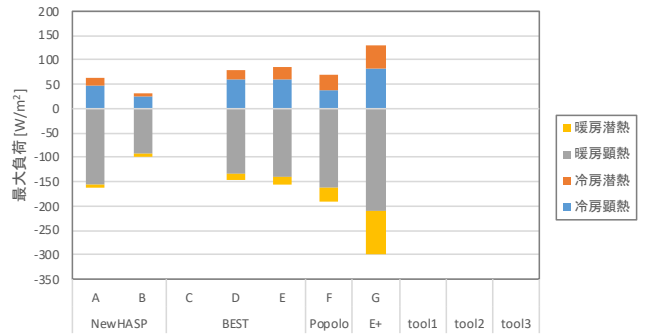


図18 1F自販機コーナー(最大負荷)

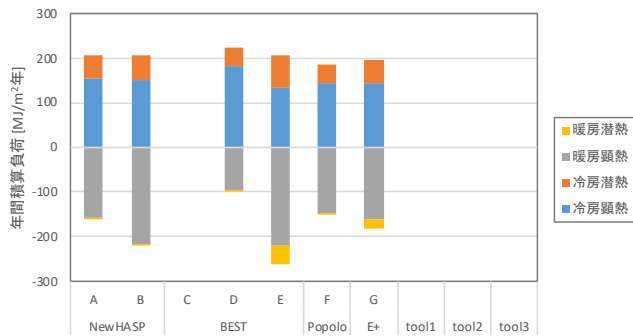


図19 1F事務室1(積算負荷)

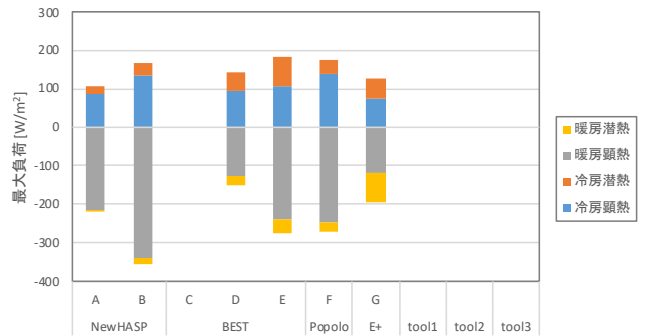


図20 1F事務室1(最大負荷)

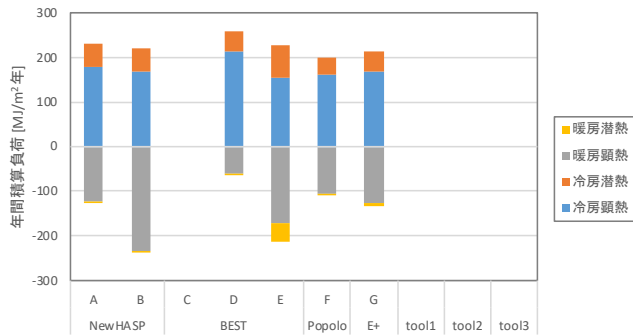


図21 1F事務室2(積算負荷)

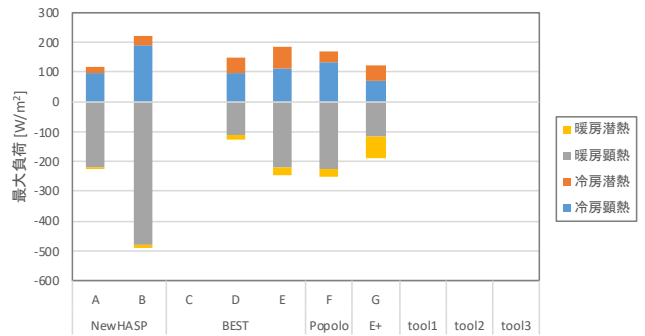


図22 1F事務室2(最大負荷)

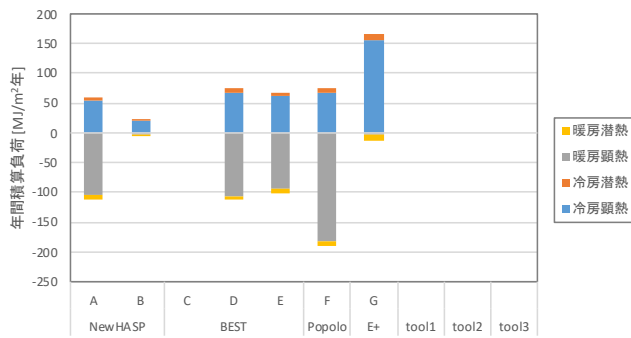


図23 2-6F廊下(積算負荷)

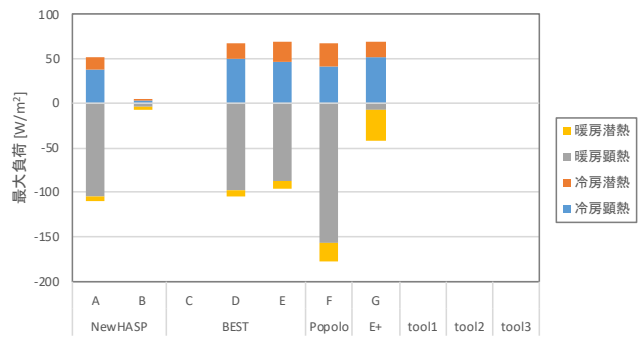


図24 2-6F廊下(最大負荷)

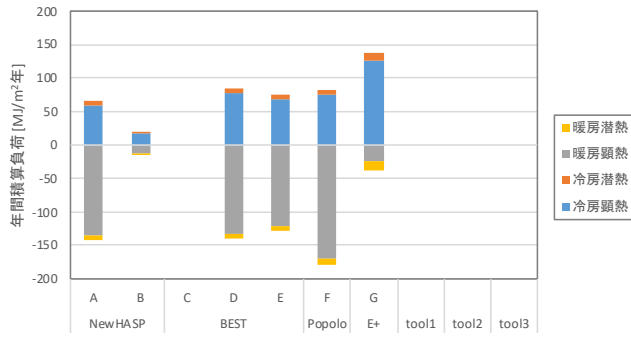


図25 2-6F自販機コーナー(積算負荷)

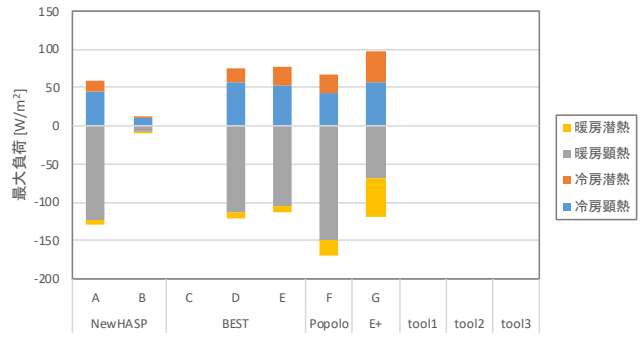


図26 2-6F自販機コーナー(最大負荷)

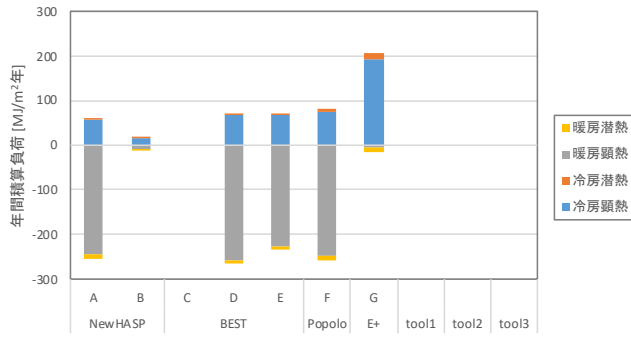


図27 2-6FEVホール(積算負荷)

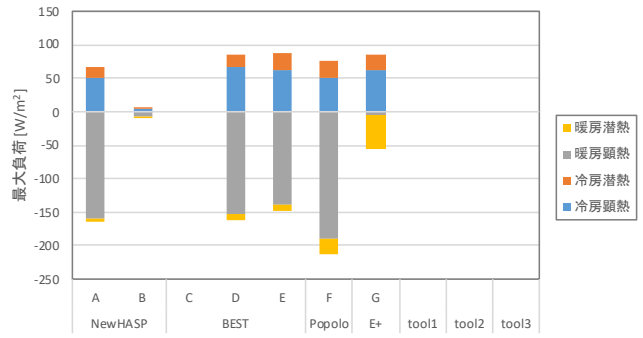


図28 2-6FEVホール(最大負荷)

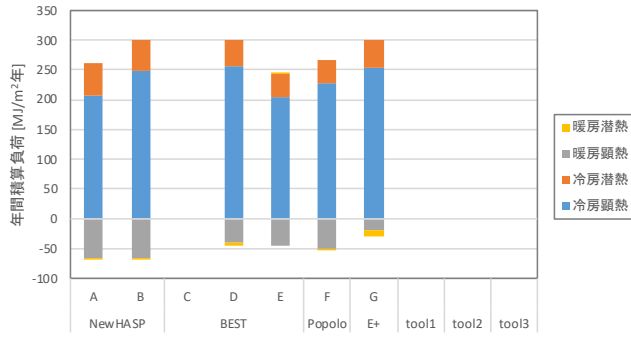


図29 2-6F事務室1NP(積算負荷)

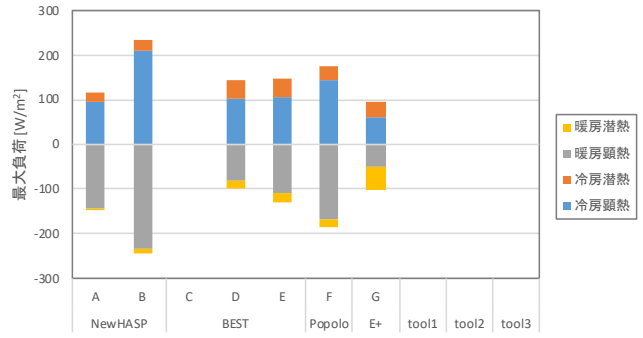


図30 2-6F事務室1NP(最大負荷)

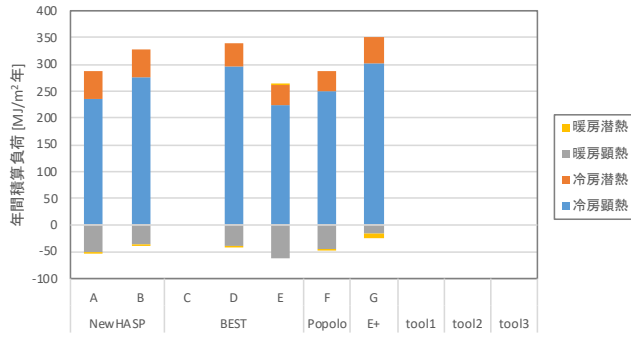


図31 2-6F事務室1NEP(積算負荷)

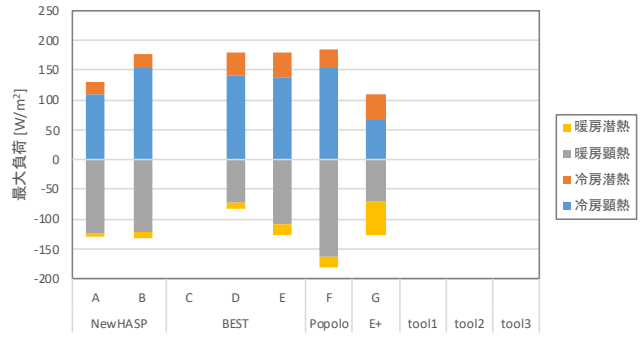


図32 2-6F事務室1NEP(最大負荷)

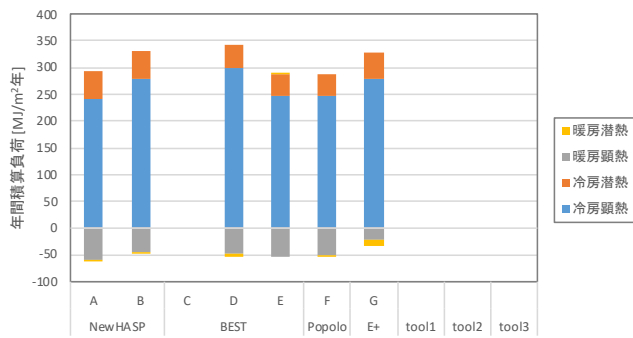


图33 2-6F事務室1NWP(積算負荷)

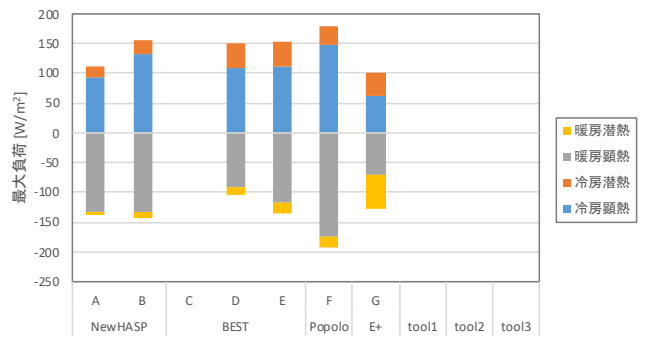


图34 2-6F事務室1NWP(最大負荷)

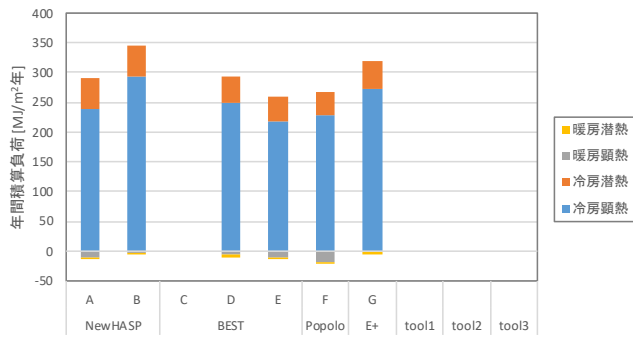


图35 2-6F事務室1NI(積算負荷)

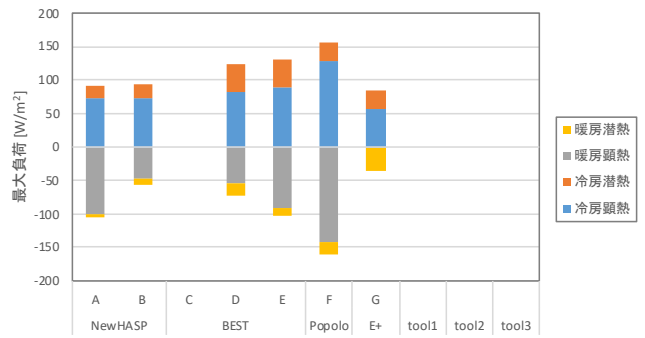


图36 2-6F事務室1NI(最大負荷)

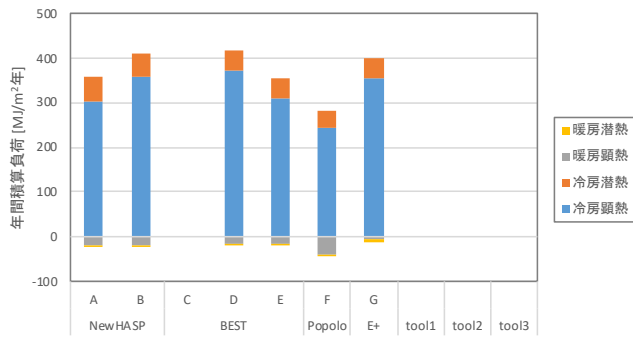


图37 2-6F事務室2SP(積算負荷)

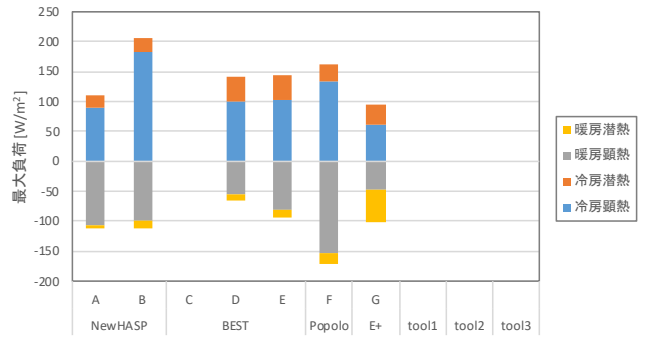


图38 2-6F事務室2SP(最大負荷)

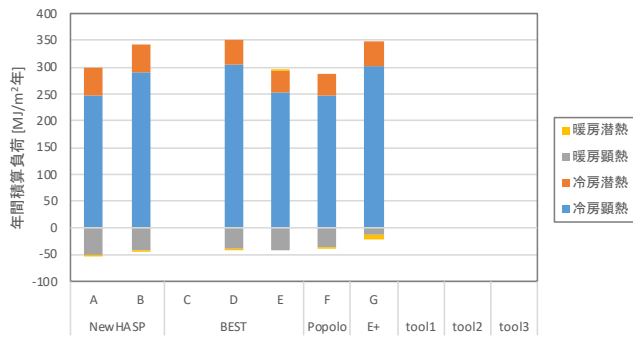


图39 2-6F事務室2SWP(積算負荷)

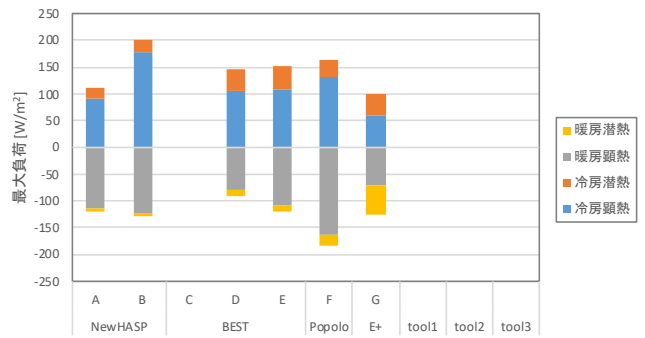


图40 2-6F事務室2SWP(最大負荷)

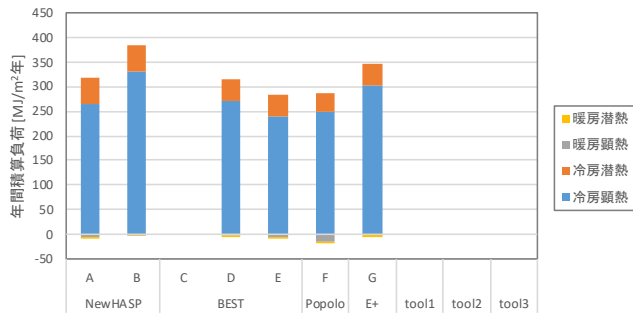


图41 2-6F事務室2SI(積算負荷)

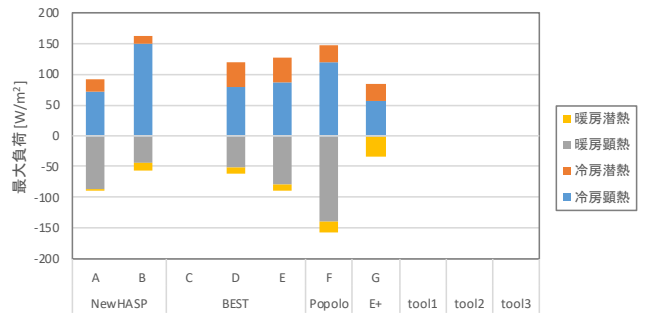


图42 2-6F事務室2SI(最大負荷)

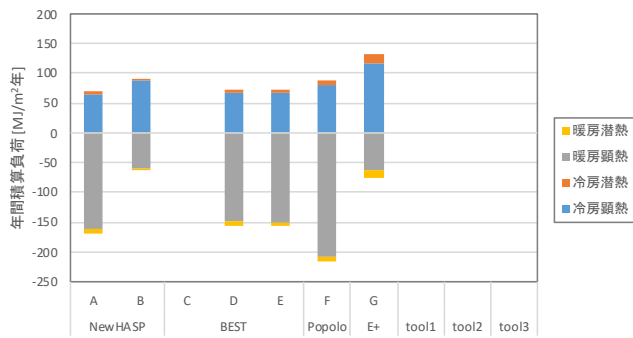


図43 7F廊下(積算負荷)

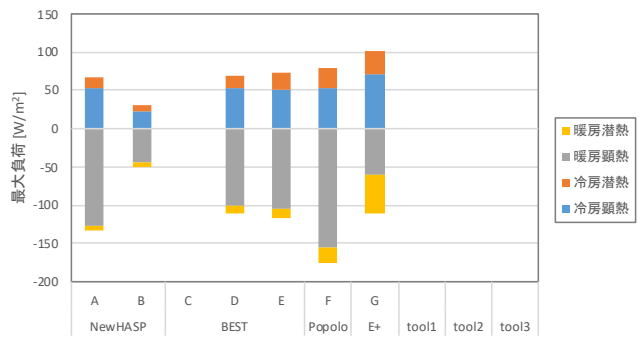


図44 7F廊下(最大負荷)

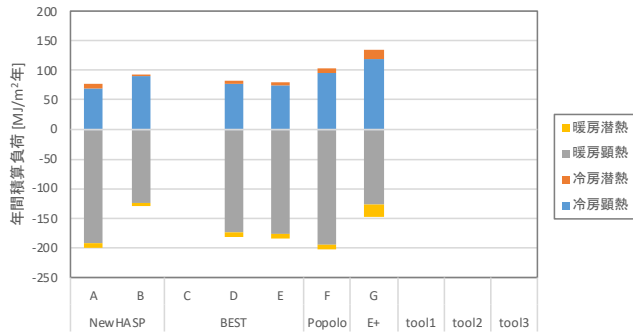


図45 7F自販機コーナー(積算負荷)

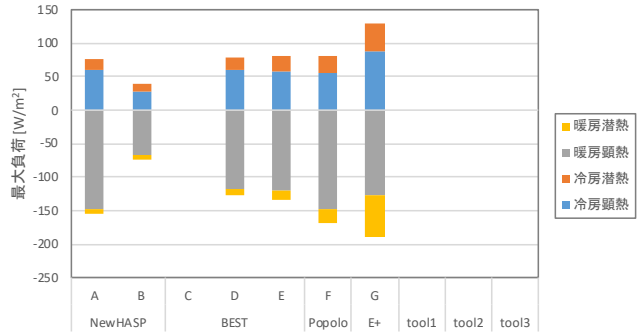


図46 7F自販機コーナー(最大負荷)

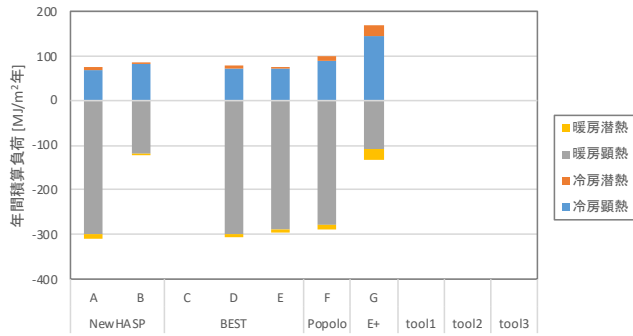


図47 7FEVホール(積算負荷)

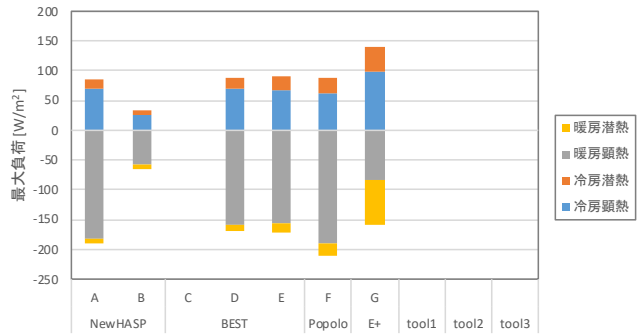


図48 7FEVホール(最大負荷)

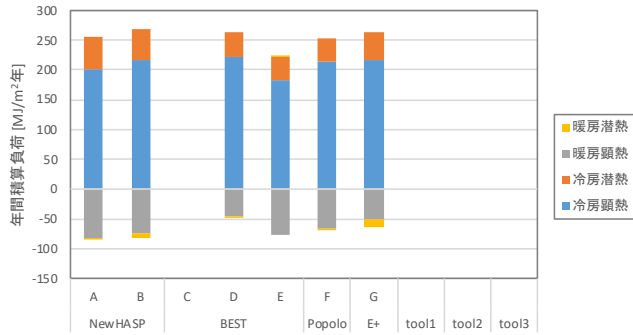


図49 7F事務室1(積算負荷)

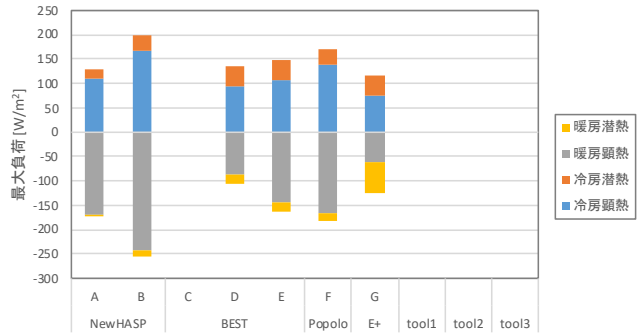


図50 7F事務室1(最大負荷)

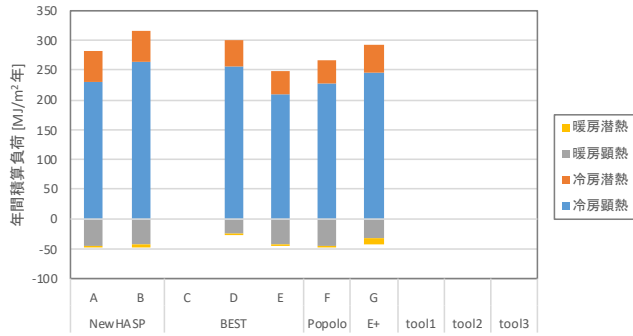


図51 7F事務室2(積算負荷)

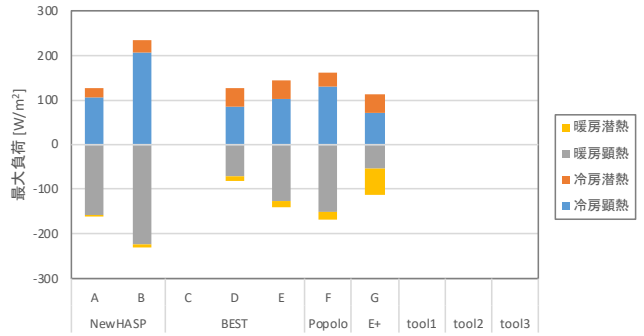


図52 7F事務室2(最大負荷)