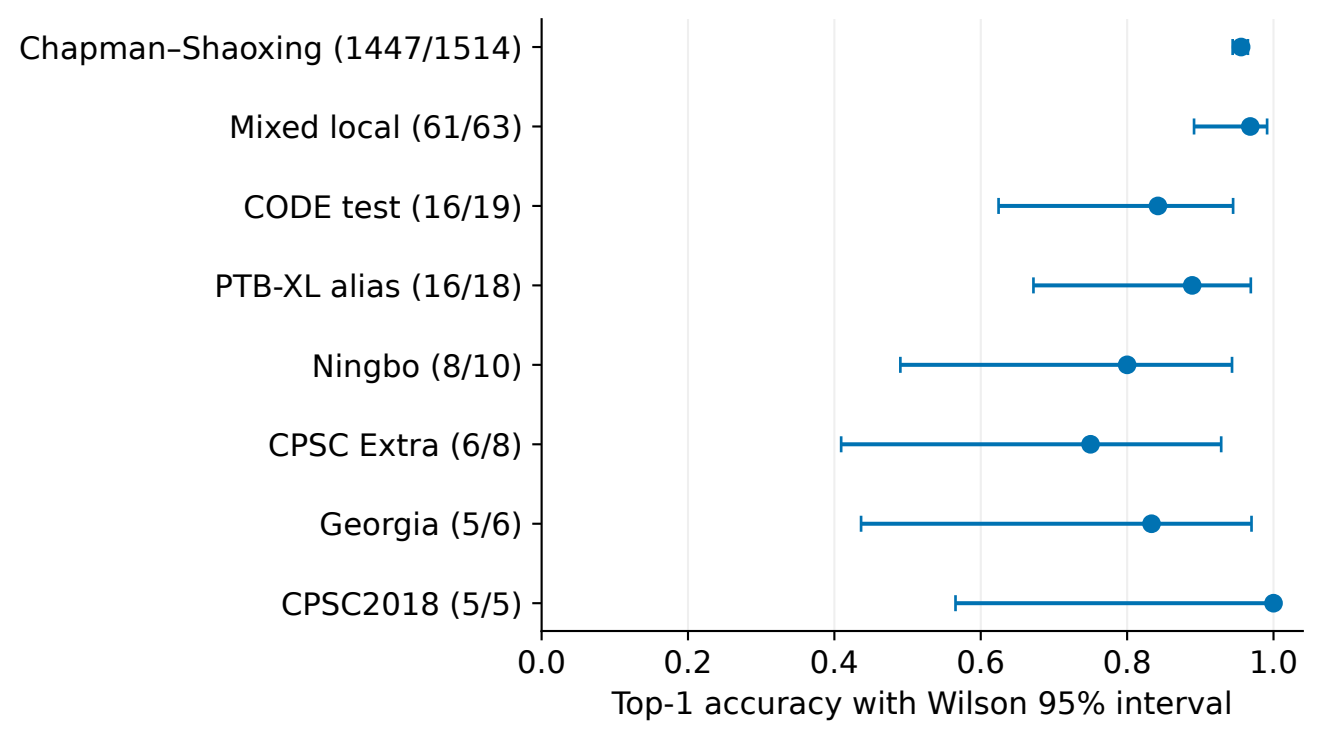
Chapman–Shaoxing (1447/1514)
Mixed local (61/63)
CODE test (16/19)
PTB-XL alias (16/18)
Ningbo (8/10)
CPSC Extra (6/8)
Georgia (5/6)
CPSC2018 (5/5)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Top-1 accuracy with Wilson 95% interval