



IDEO
Sitio

COL-VAL-CLO-IDO
Código


IV
Tipo

SUR
Regional

Carrera 1 # 62 - 00, bodega 3 - cali
Dirección



TR

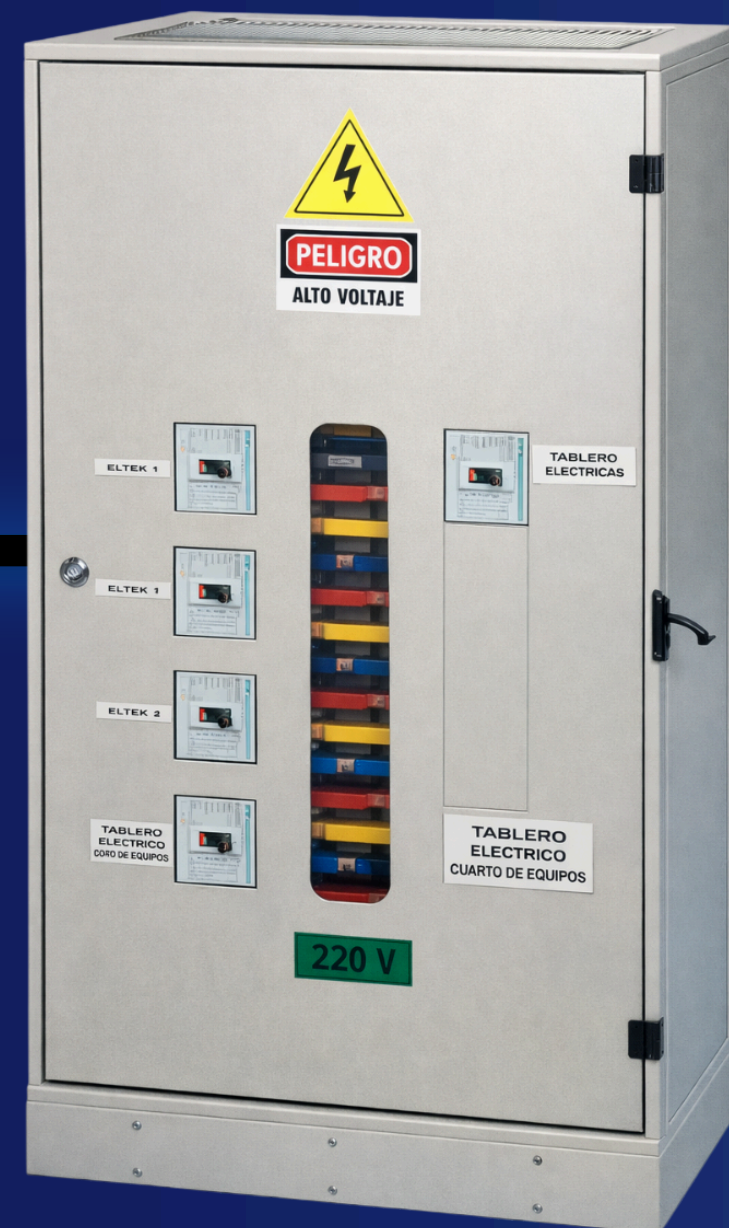

ML



Rect




PDBs




Racks

Potencia (kva)

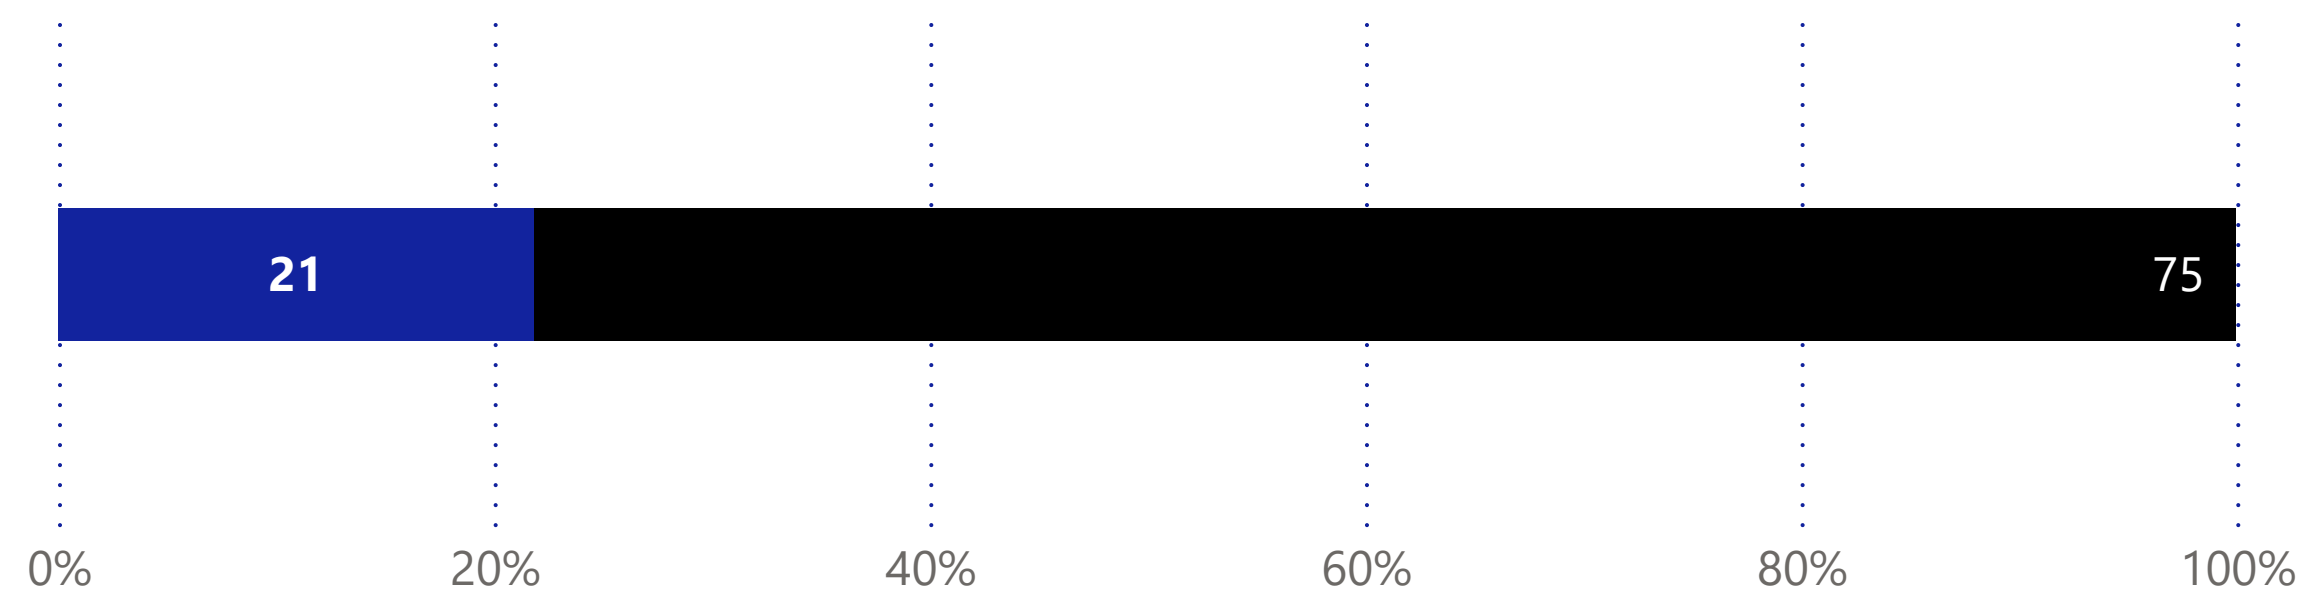

● Potencia Aparente Actual ● Capacidad Max

Numero De Racks

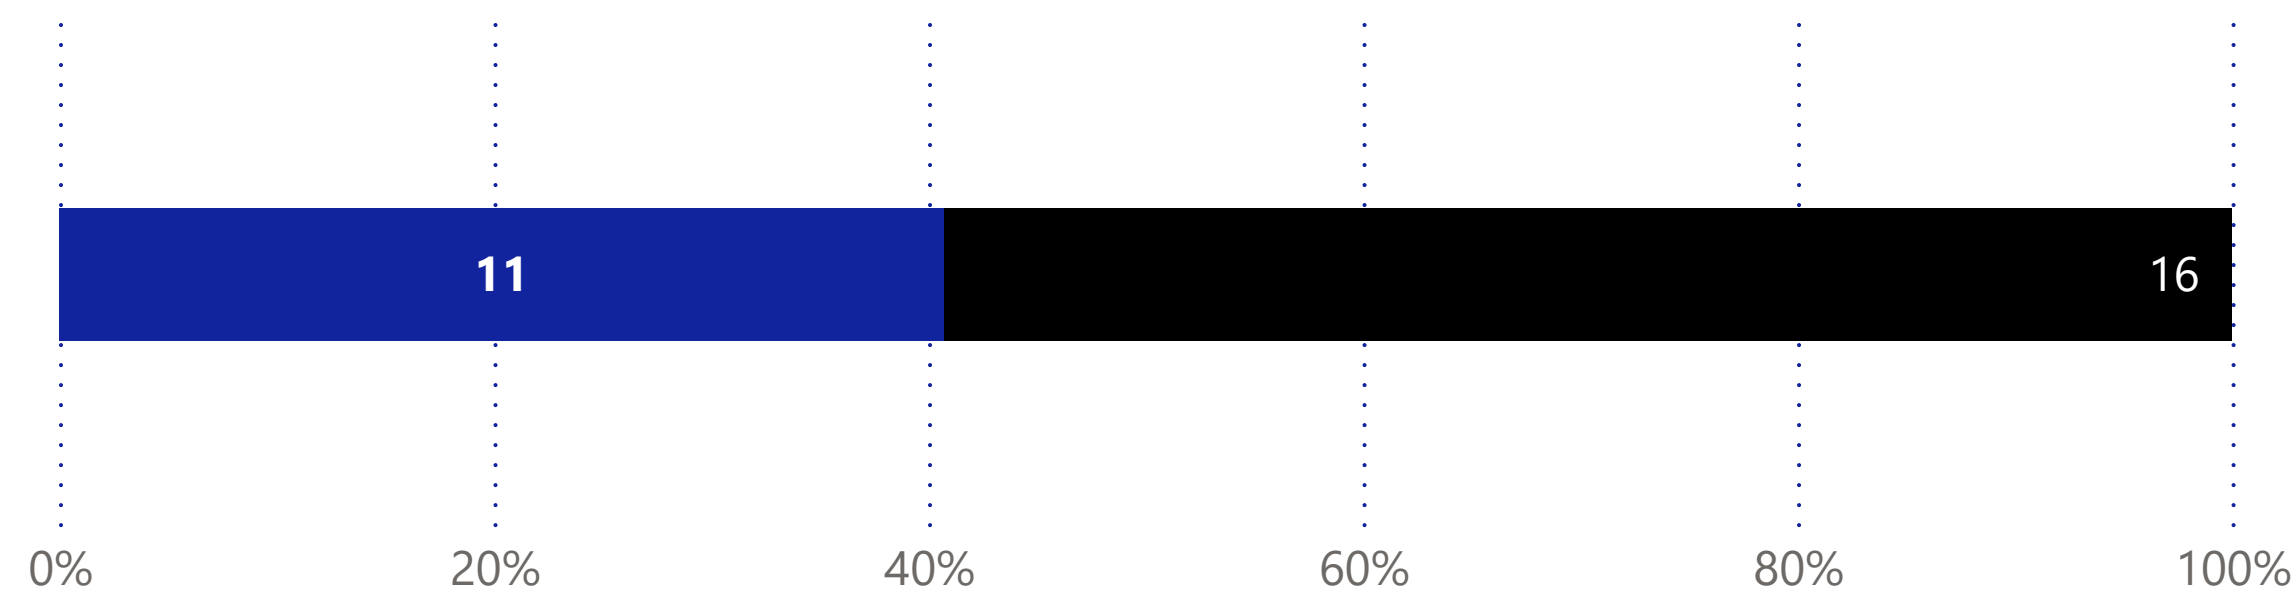

● Actual ● Máximo

02/12/2025

Fecha de actualización

Transferencia

Inicio

TR

ML

Rect


PDBs

Racks




Corriente AC

● L1 ● L2 ● L3

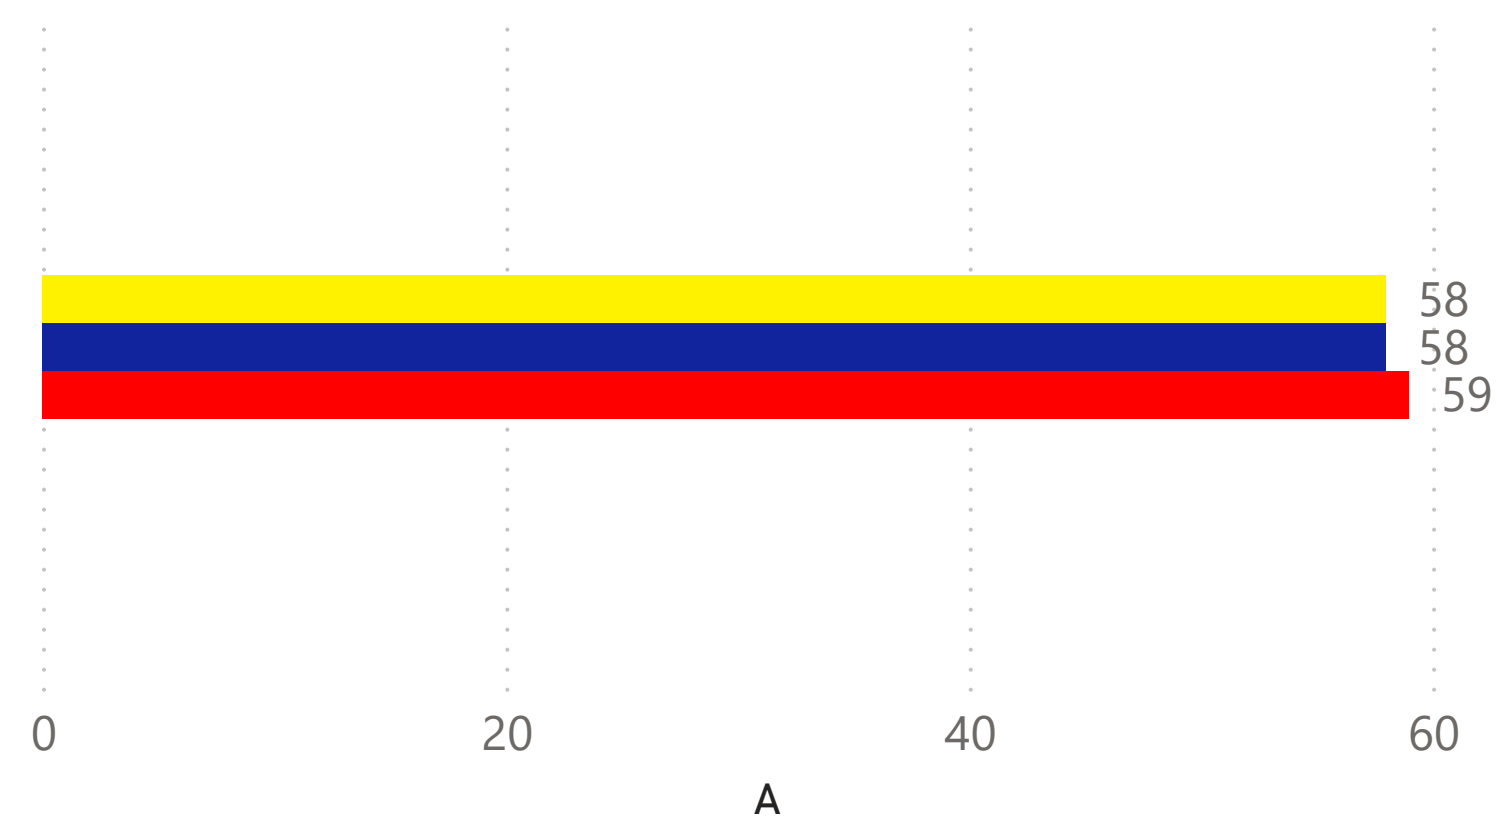

Voltaje AC

● L1-L2 ● L2-L3 ● L3-L1

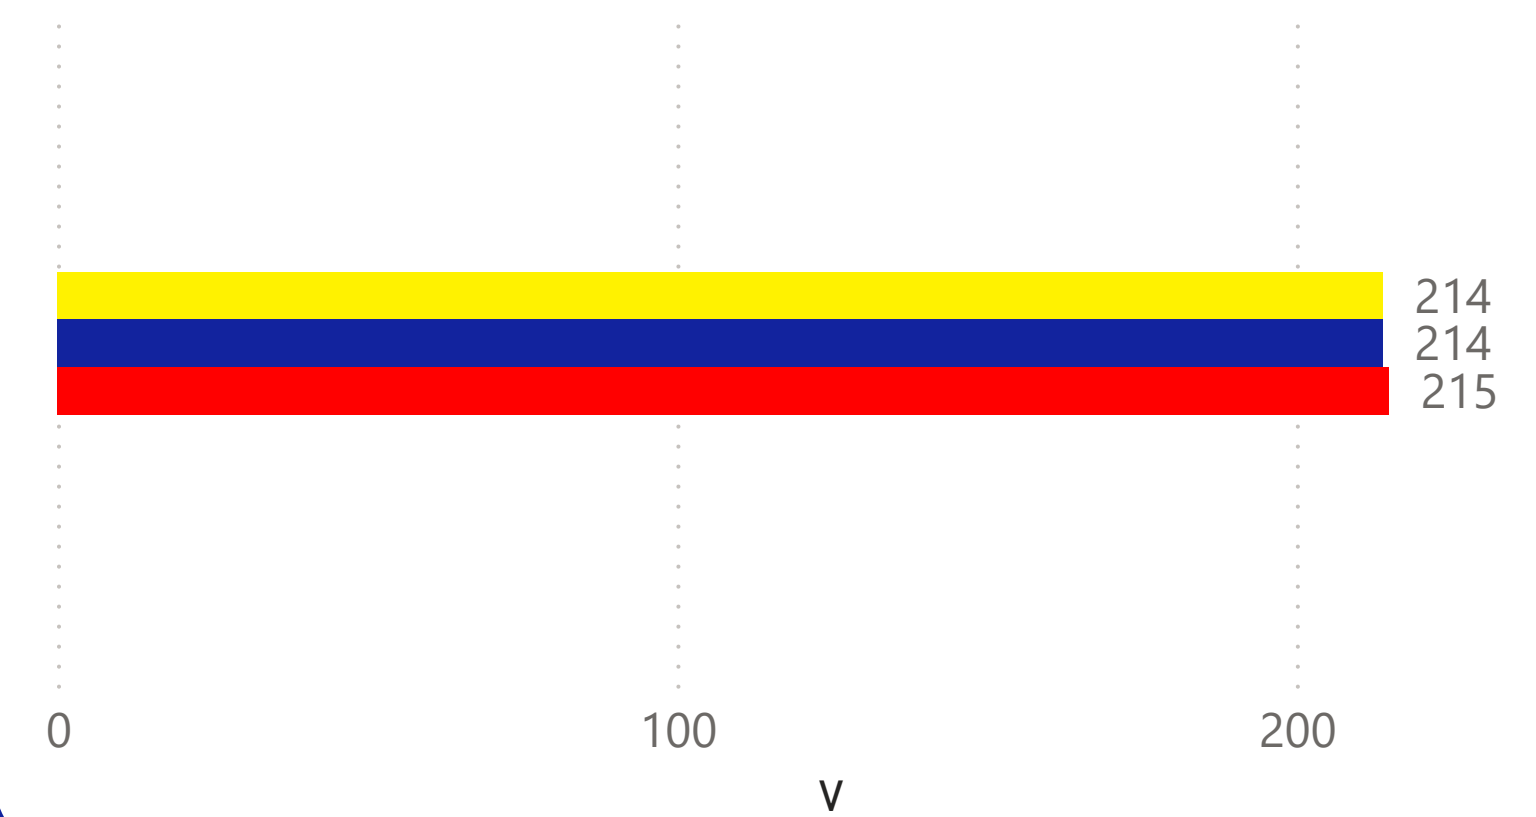

Potencia activa

21,00

kw

Potencia Reactiva

-40,00

kvar

Potencia aparente

21,00

kva



Factor de potencia

0,98

Factor de potencia

Tablero AC Principal

- Inicio
- TR
- ML
- Rect
- PDBs
- Racks

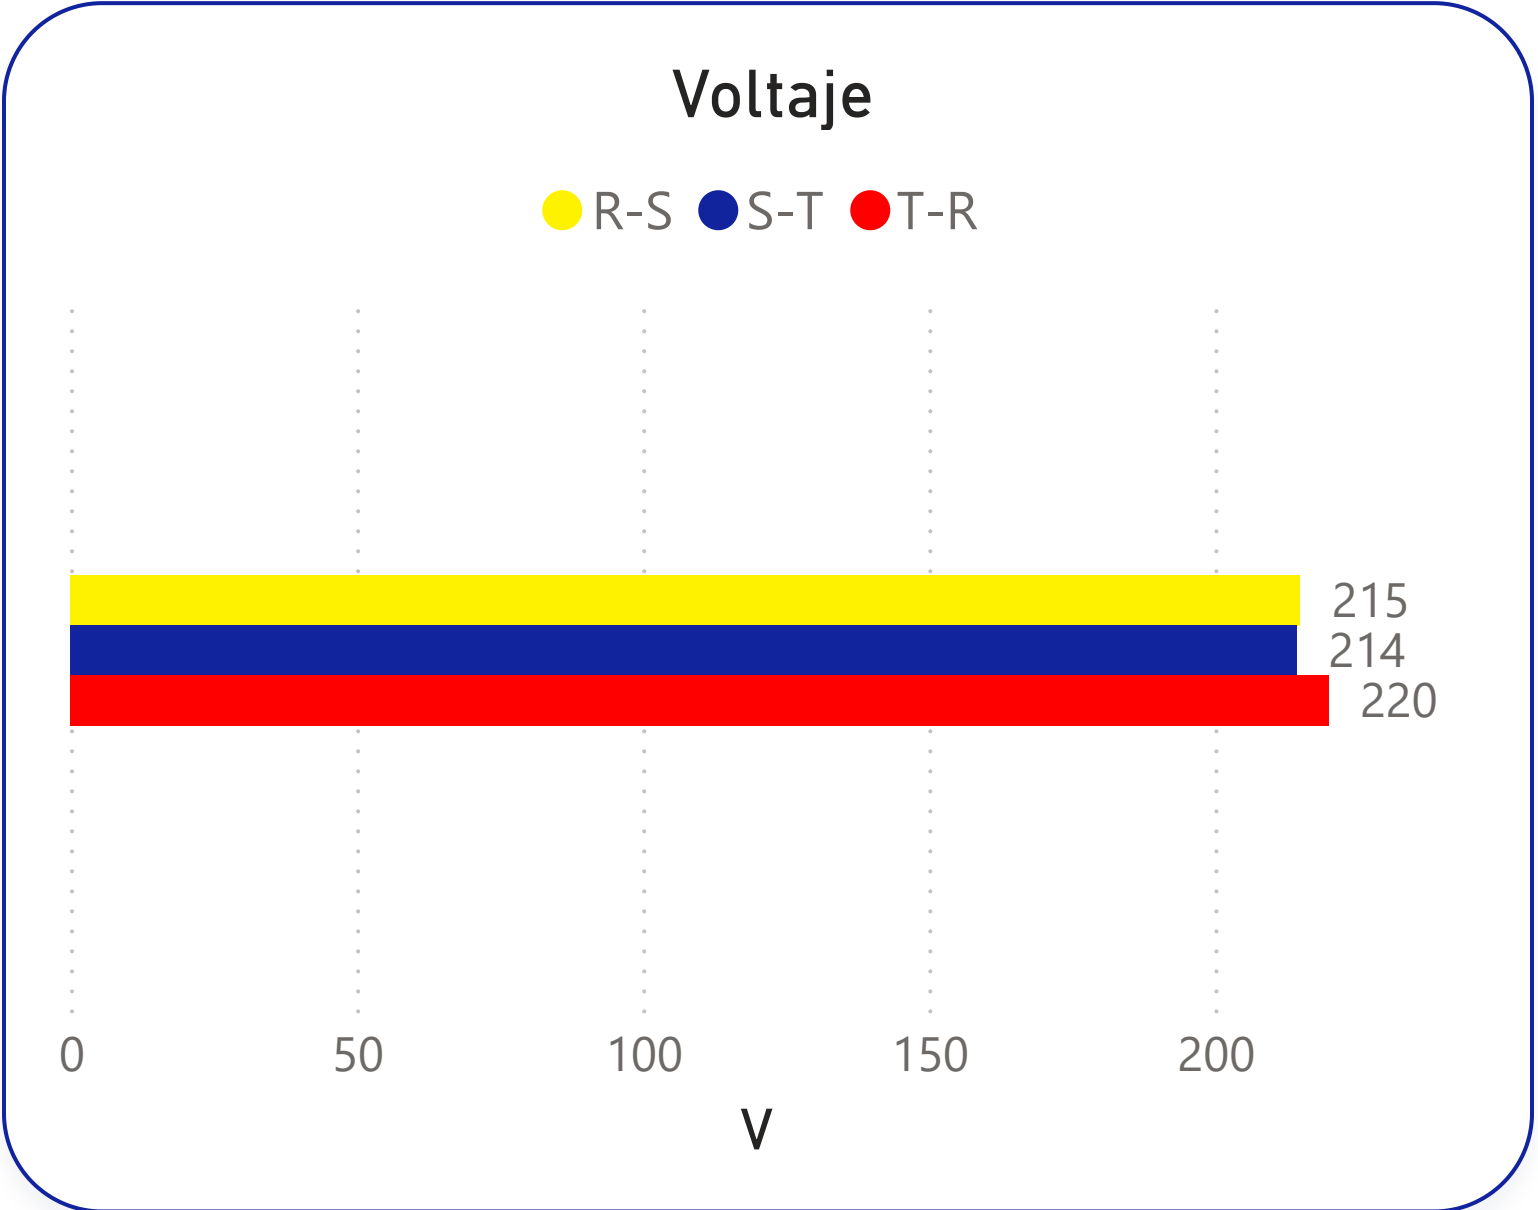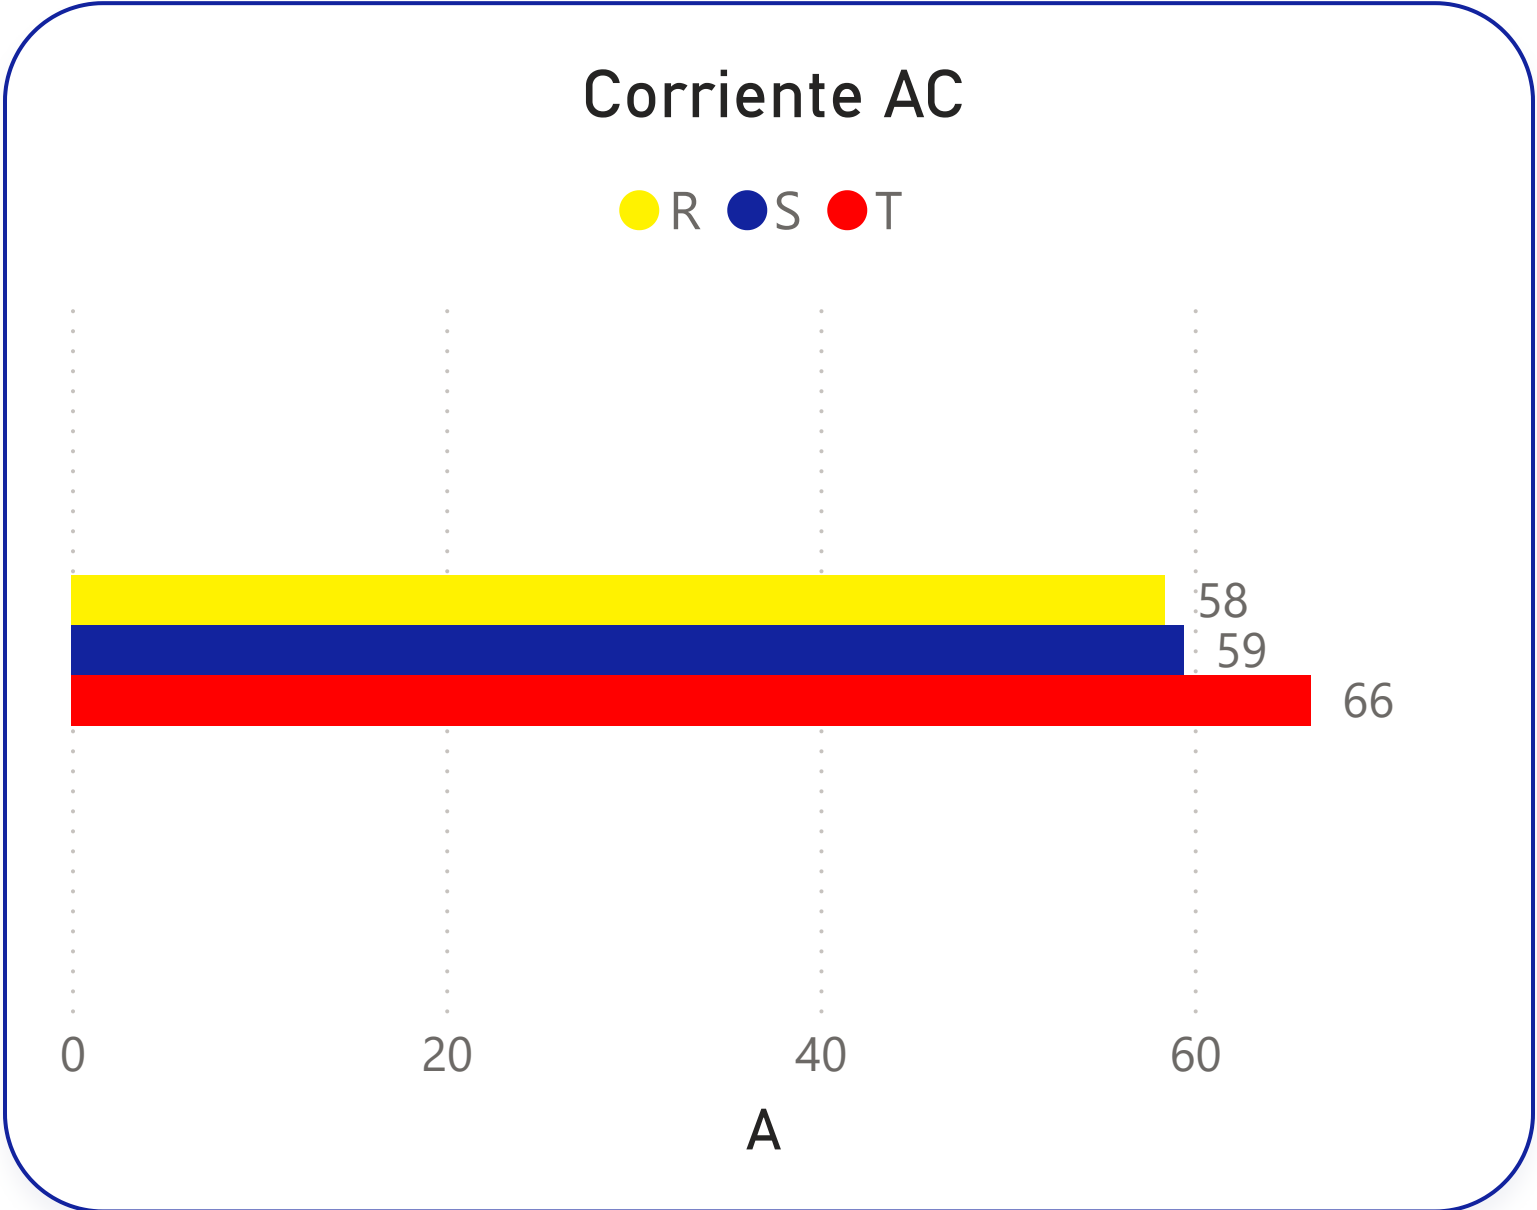

Temperatura Sala 1

23,00
C°

Temperatura Sala 2

21,00
C°

02/12/2025
Fecha de actualización

Rectificadores

1

2

Inicio

TR

ML

Rect

PDBs

Racks



25/11/2025

Fecha de actualización

157,00

Corriente Total DC

54,47

Voltaje DC

14,00

Porcentaje de carga

19

Modulos Instalados

PDB1

PDB2

Fuente

A

B

Posición

1

Inicio

TR

ML

Rect

PDBs

Racks



Schneider Electric C120N C80A
NOKIA 7750 SR-12
clo-cci-7750sr12-01

Equipo

06/03/2026
Fecha de actualización

9,80
Corriente

OCUPADO
Estado

80
Protección corriente

Racks

CLO-IDO-01-R3



Foto del Rack

Dispositivos

Inicio

TR

ML

Rect

PDBs

Racks



06/03/2026

Fecha de actualización

Label

ODF-CCI-CCIDCLO-OLT01-H

46

Unidades De Racks

Disponibile
Espacio

1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

Listado de posiciones libres