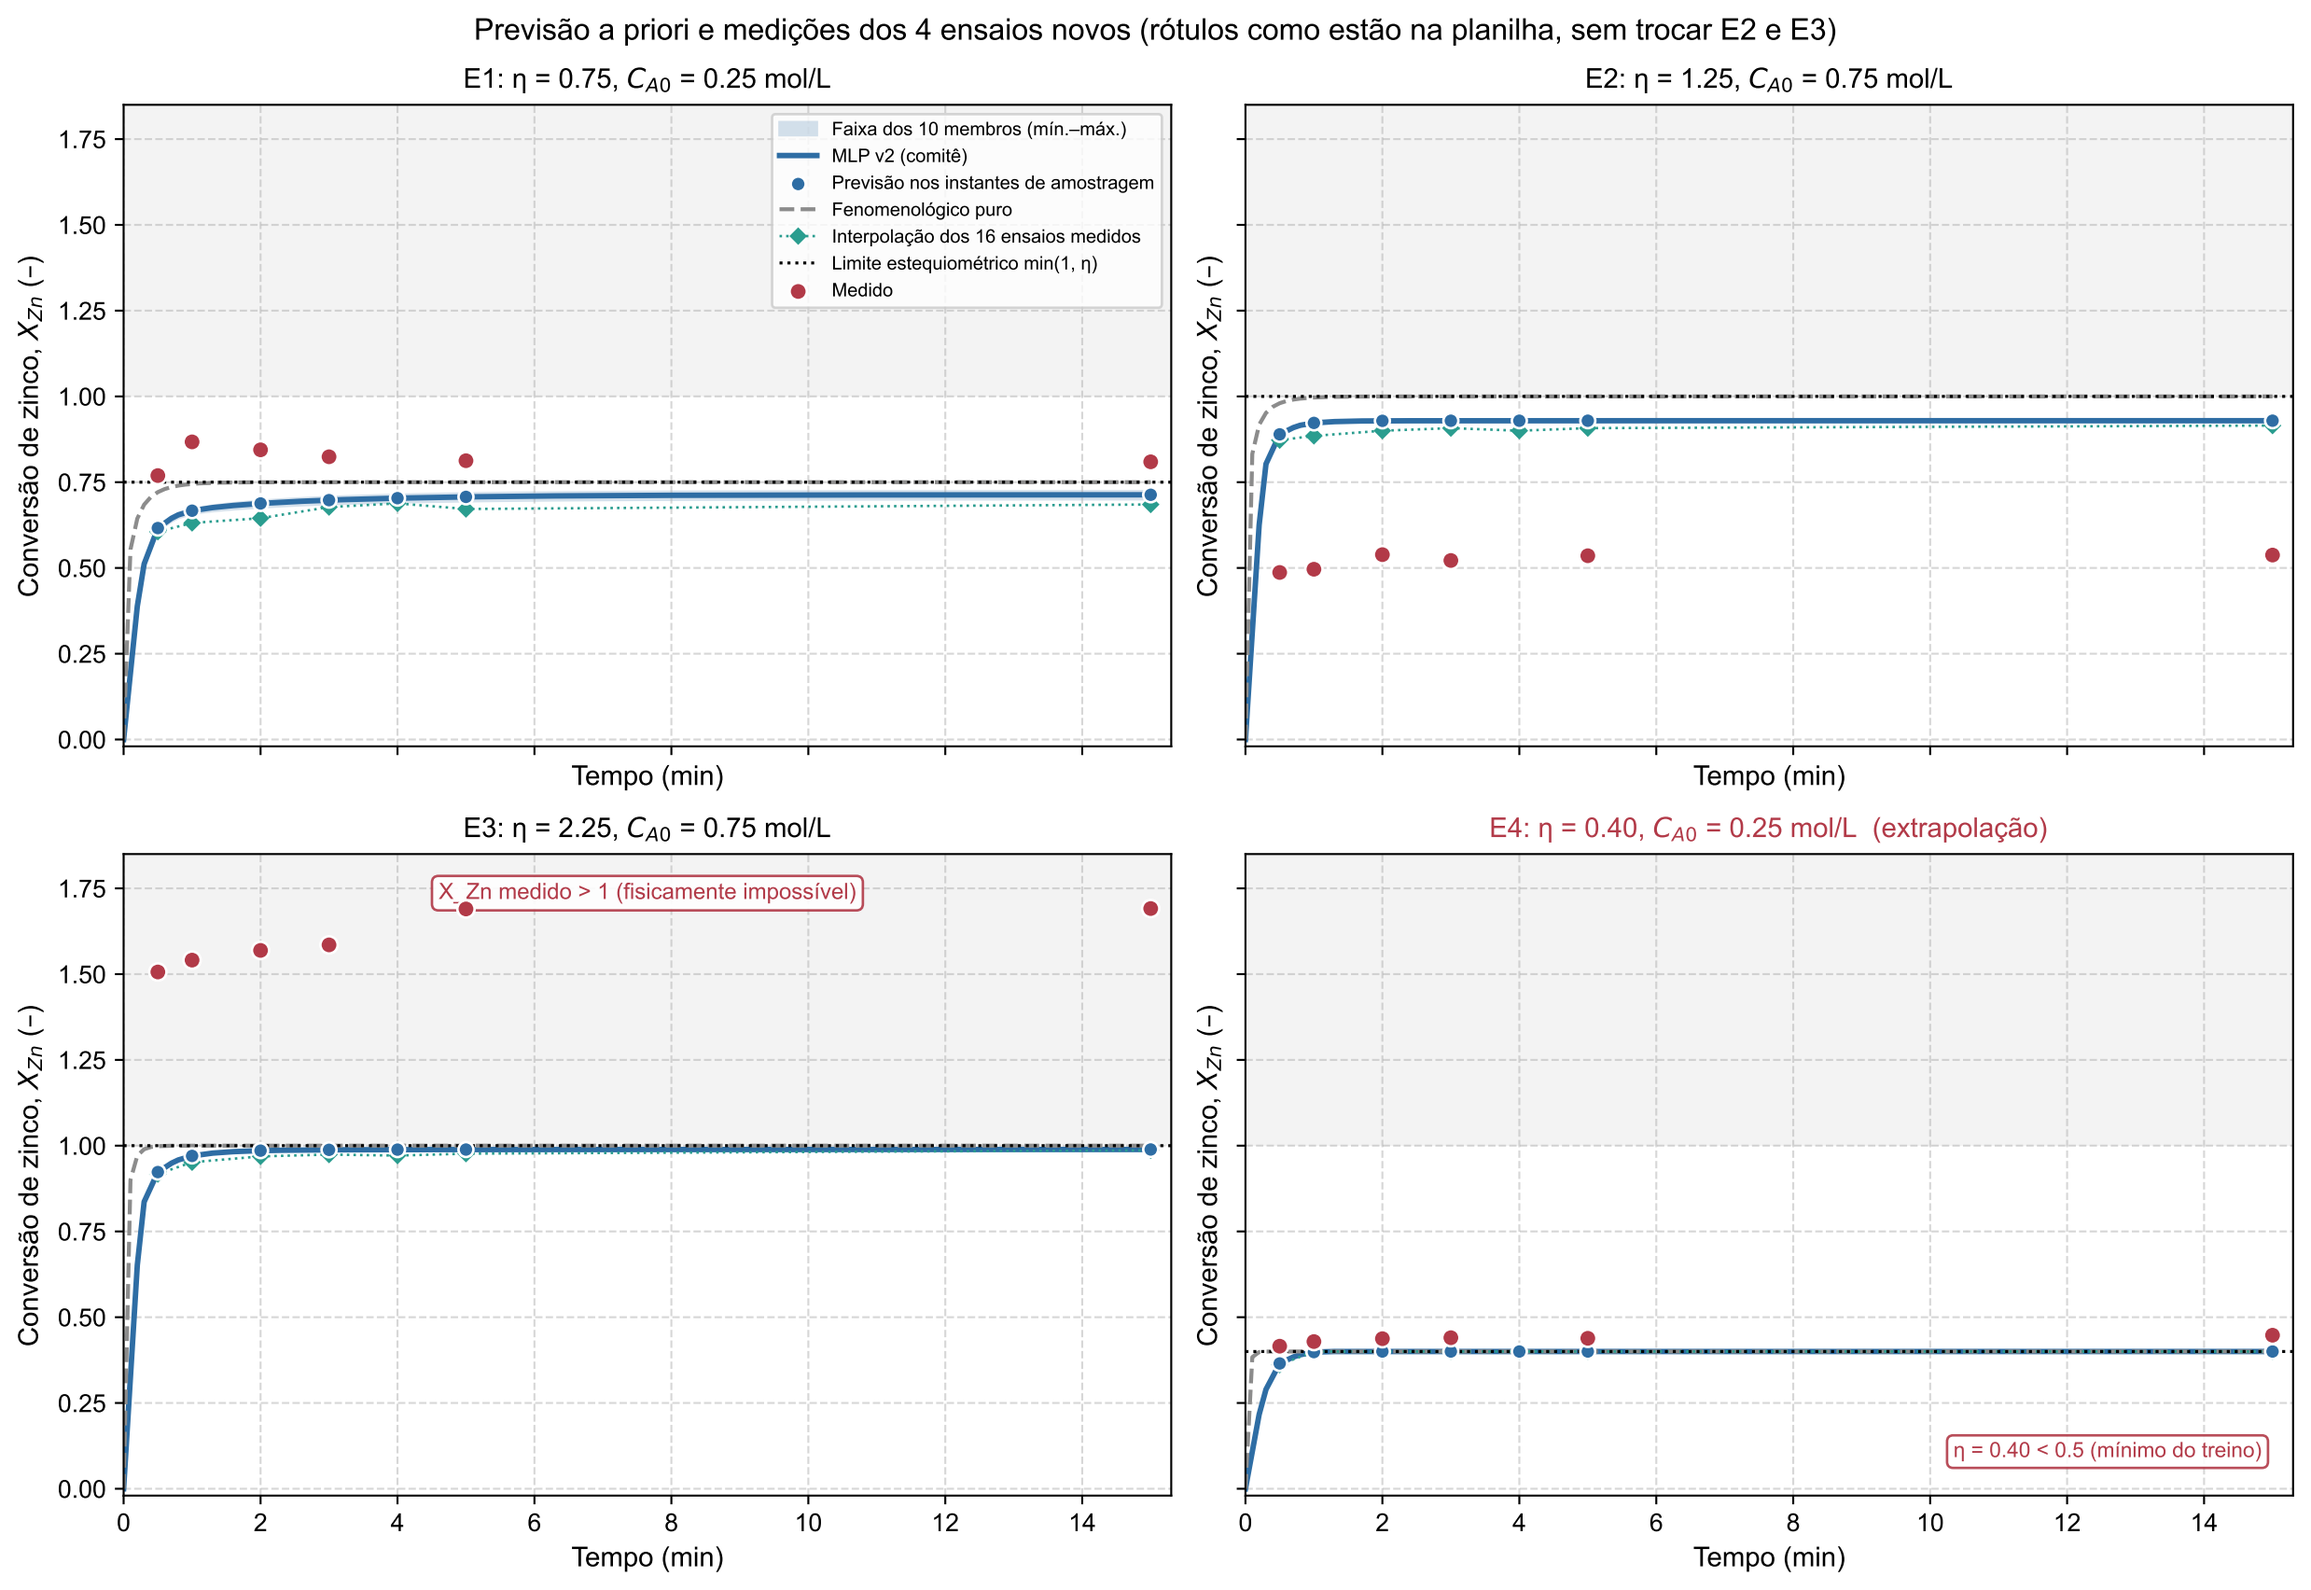
Previsão a priori e medições dos 4 ensaios novos (rótulos como estão na planilha, sem trocar E2 e E3)
E1: η = 0.75, C_{A0} = 0.25 mol/L
E2: η = 1.25, C_{A0} = 0.75 mol/L
E3: η = 2.25, C_{A0} = 0.75 mol/L
E4: η = 0.40, C_{A0} = 0.25 mol/L (extrapolação)
Faixa dos 10 membros (mín.–máx.)
MLP v2 (comitê)
Previsão nos instantes de amostragem
Fenomenológico puro
Interpolação dos 16 ensaios medidos
Limite estequiométrico min(1, η)
Medido
Conversão de zinco, X_{Zn} (–)
Tempo (min)
X_Zn medido > 1 (fisicamente impossível)
η = 0.40 < 0.5 (mínimo do treino)