



Validação da Inversão em Escala Semilogarítmica: Fração Não-Reagida ($1 - X_{Zn}$) vs. Tempo
Reconstrução via PBM com $v(t)$ Otimizado vs. Dados Experimentais (Colapso Perfeito nos Patamares Residuais)


Painel (a) — Razão Molar $\eta = 0.5$

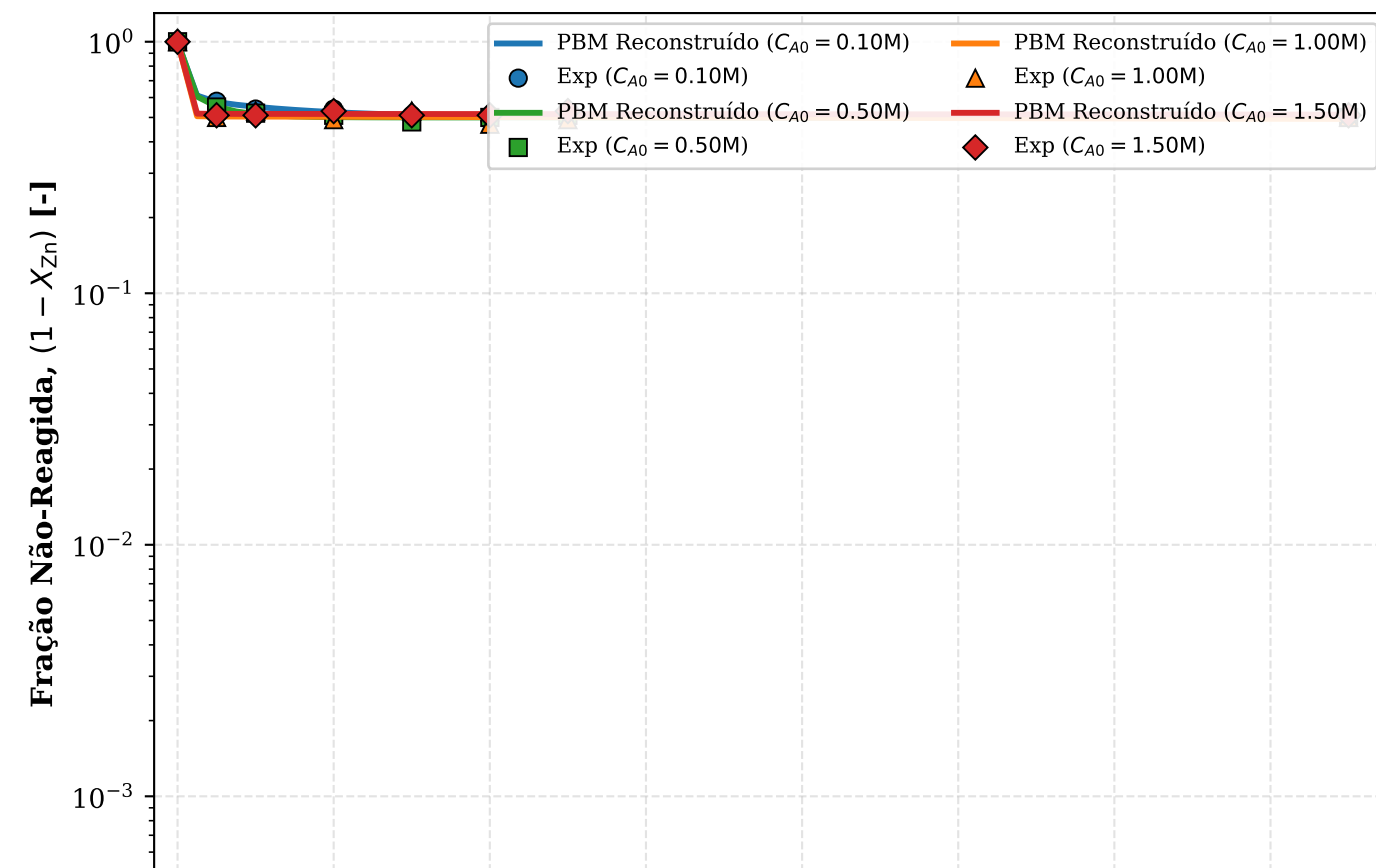

Painel (b) — Razão Molar $\eta = 1.0$

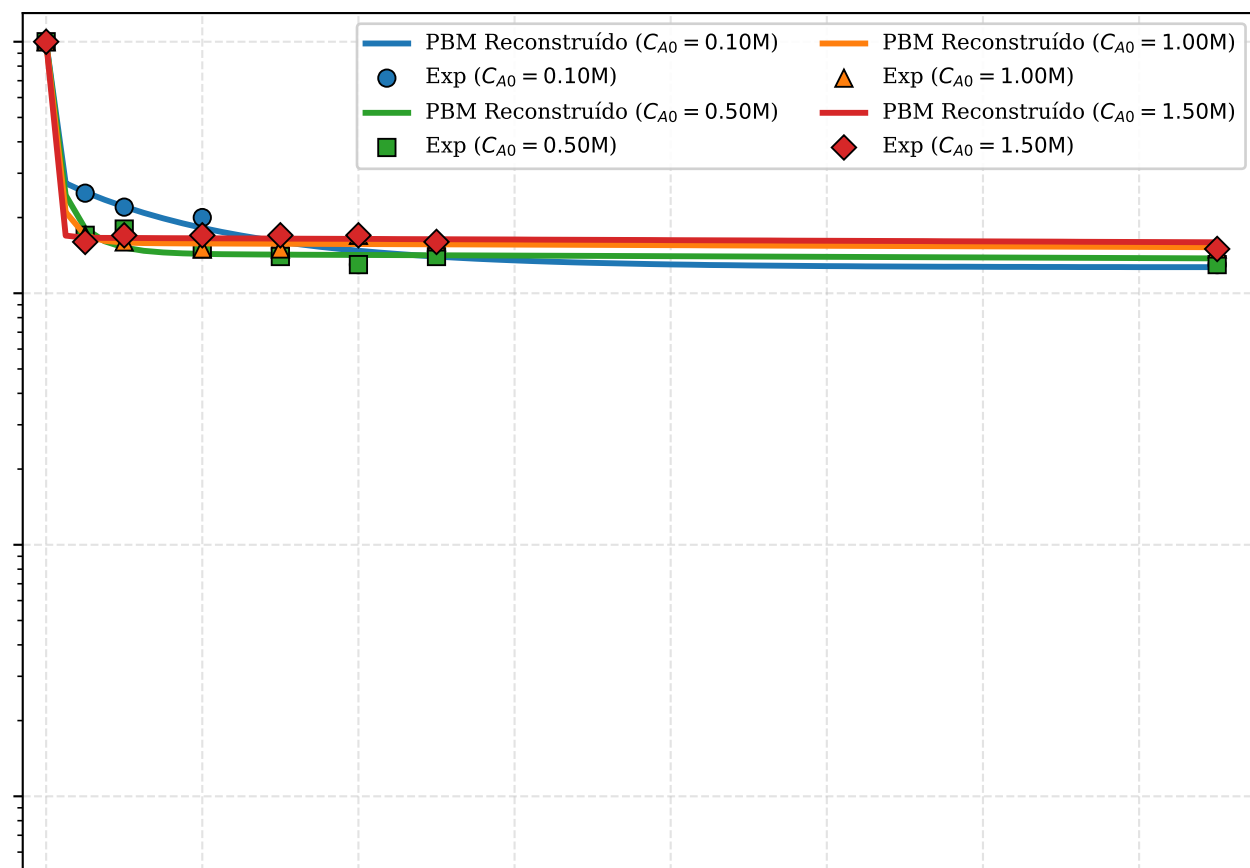

Painel (c) — Razão Molar $\eta = 1.5$

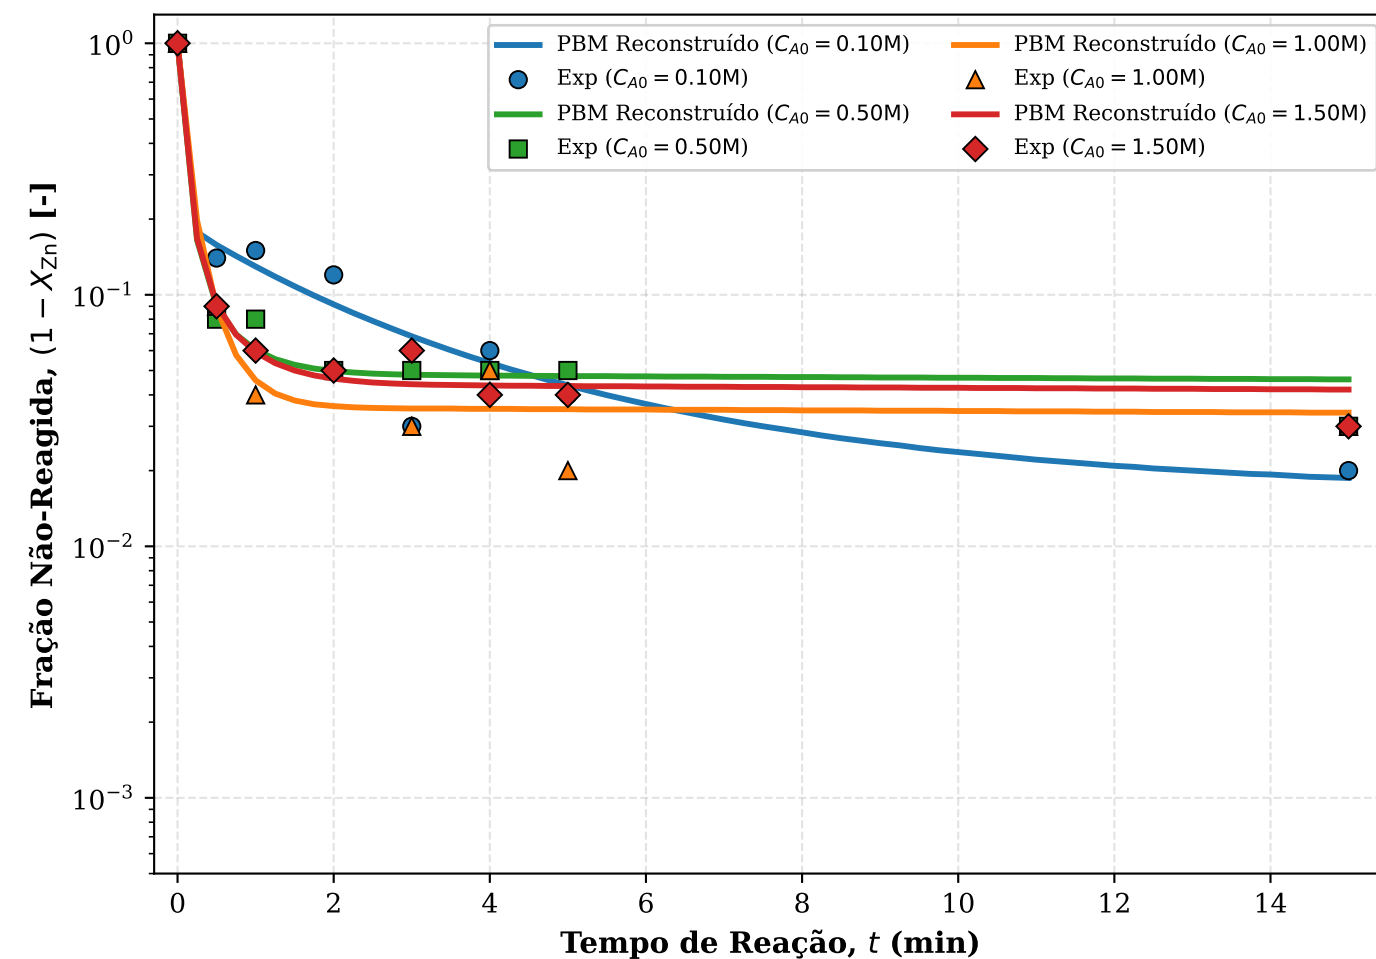

Painel (d) — Razão Molar $\eta = 3.1$

