



## DADOS DOS INDICADORES DE CONFIABILIDADE DA REDE BÁSICA: CCAT – CONTROLE DE CARREGAMENTO DE TRANSFORMADORES

**Descrição do Dado:** Indicador de Controle de Carregamento de Transformadores (CCAT), estabelecido conforme Submódulo 9.1 dos Procedimentos de Rede. O indicador é apresentado nas agregações SIN, Área de Controle e Agente, nas periodicidades mensal e anual.

Descrição	Código	Tipo de Dado	Formato	Permite valor nulo	Permite valor zerado	Permite valor negativo
Tipo de agregação do indicador.  Os valores possíveis são: SIN, COSR ou Agente.	cod_tipoagregacao	TEXTO	ATÉ 6 POSIÇÕES	Não	---	---
Periodicidade do indicador.  Os valores possíveis são: <ul style="list-style-type: none"><li>• AN :Acumulado no ano até o mês</li><li>• ME: Mensal.</li></ul>	id_periodicidade	TEXTO	2 POSIÇÕES	Não	---	---
Nome da visão do indicador para a respectiva agregação (SIN, COSR ou Agente)	nom_agregacao	TEXTO	30 POSIÇÕES	Não	---	---

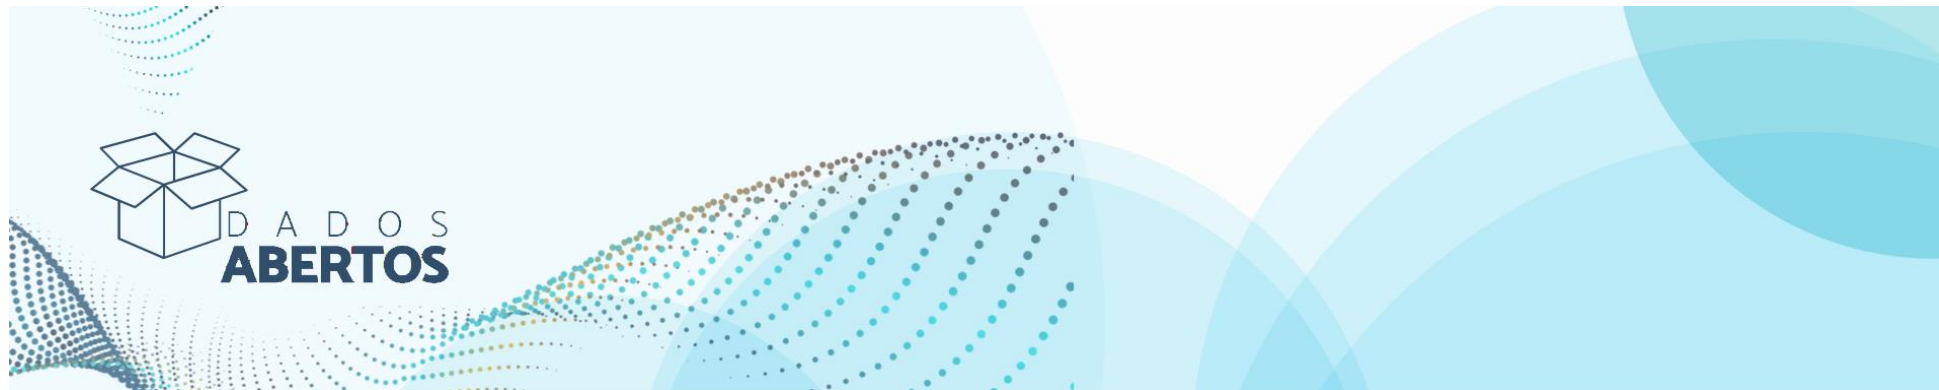

Descrição	Código	Tipo de Dado	Formato	Permite valor nulo	Permite valor zerado	Permite valor negativo
Mês do indicador	din_referencia	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Não	---	---
Número de transformadores em operação no período	num_transformadoresoperacao	INTEIRO		Não	Sim	Não
Número de transformadores submetidos a sobrecarga no período	num_transformadoresviolados	INTEIRO		Não	Sim	Não
Valor do indicador, em %	val_ccat	FLOAT		Não	Sim	Não

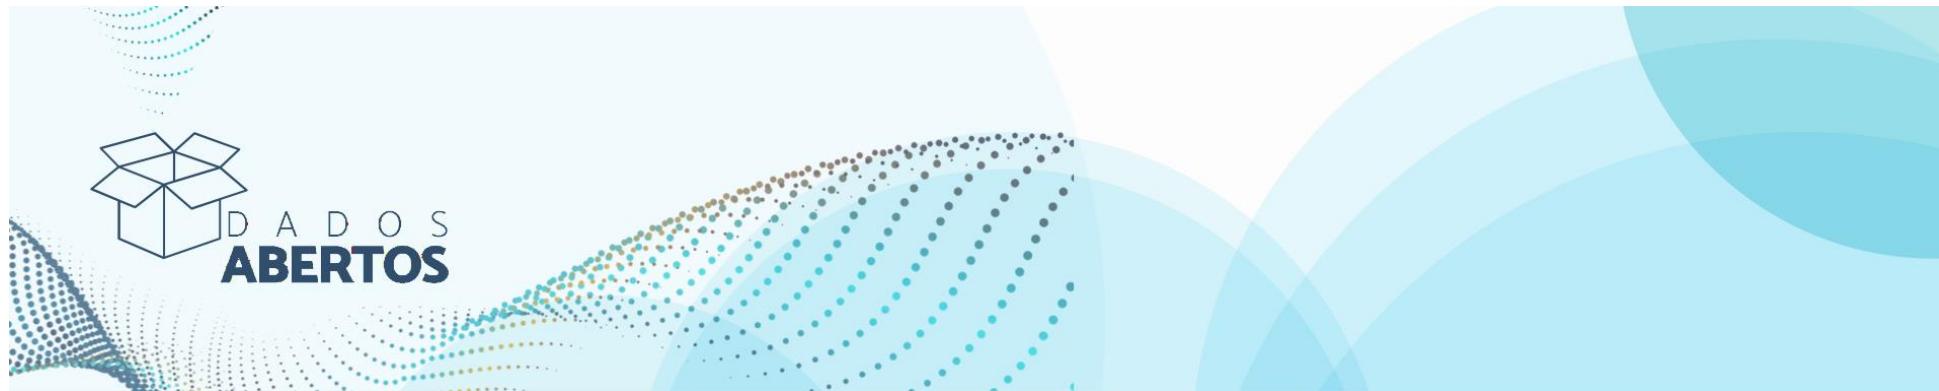

Data: 26-02-2025 - Página 3

### Evoluções do Conjunto de Dados:

Versão 1.0	26-02-2025	Criação do Dicionário de dados
------------	------------	--------------------------------