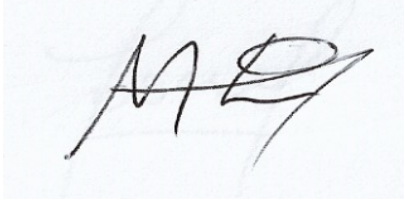
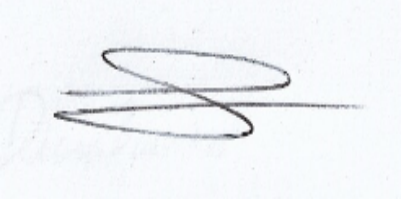


| | | | |
|--------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| Equipo: | Fan Coil | N° De Activo: | 50001918-0 |
| Ubicación: | Piso 2 Mo | Cliente: | Mo |
| Descripción: | Sala Desarrollo Medico 2 | Periodo Ejecución | Enero, 2021 |
| Marca: | YORK | Area | |
| Modelo: | YGFC13CBAHEFXLEG | Mantencción preventiva | ✓ |
| Serie: | 50531E119667084 | | |

| | VRV | FAN COIL | VEX | COMPACTO | SPLIT | VENTANA | UMA | M. SPLIT | CHILLER | CORTINA |
|---|-----|----------|-----|----------|-------|---------|-----|----------|---------|---------|
| LIMPIEZA DE FILTROS | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA | | ✓ | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| ALINEACION DE POLEAS | | | | | | | | | | |
| CAMBIO DE CORREAS | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE TERMOSTATO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE) | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR | | | | | | | | | | |
| LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR | | | | | | | | | | |
| REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES | | | | | | | | | | |
| CHEQUEO DE VALVULAS | | ✓ | | | | | | | | |
| REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA | | N/A | | | | | | | | |
| LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO | | ✓ | | | | | | | | |
| LIMPIEZA GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |
| LUBRICACION GENERAL | | ✓ | | | | | | | | |

| EQUIPOS | | | | Presión | | Temperatura | | |
|---------|---------------------------------------|--|------|---------|------------|-------------|--------|--------|
| CHILLER | CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA | | | Entrada | Salida | Entrada | Salida | PSI/°C |
| | | | | | | | | |
| | | | | R | S | T | Nom. | |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | Amp |
| | | | | | | | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | PSI/° |
| | | | | Baja | | Alta | | |
| | | | R | S | T | Nom | | |
| | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | Amp | |
| | | | | | | | Amp | |
| | | | Baja | | Alta | | PSI/°G | |
| | | | Frio | Calor | | | | |
| | | | | | C° | | | |
| | | | R | S | T | Nom | | |
| | | | 0.40 | 0.34 | | 0.48 | Amp | |
| | | | 0.39 | 0.33 | | 0.48 | Amp | |
| ✓ | Fan Coil | | 3.9 | 3 | | A/M/B | | |
| | Vex / Vin | | 23.8 | | | | °C | |
| | Cortina de aire | | 14 | 29.9 | Frio/Calor | | °C | |

| | | |
|---|--|----------------------------|
| Observaciones: | | |
| SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA | | |
| Fecha Inicio: | 15-01-2021 | |
| Técnico 1: | Lowen´s Ydel Pierre | Técnico 2: Manfred Lovince |
|  |  | |
| Firma Técnico | V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería | V° B° Responsable Clínica |