


Condensador refrigerado por aire: acceso a los ductos

El ducto inferior se accede sin dificultad; el superior exige andamiaje, trabajo en altura y permiso de espacio confinado.

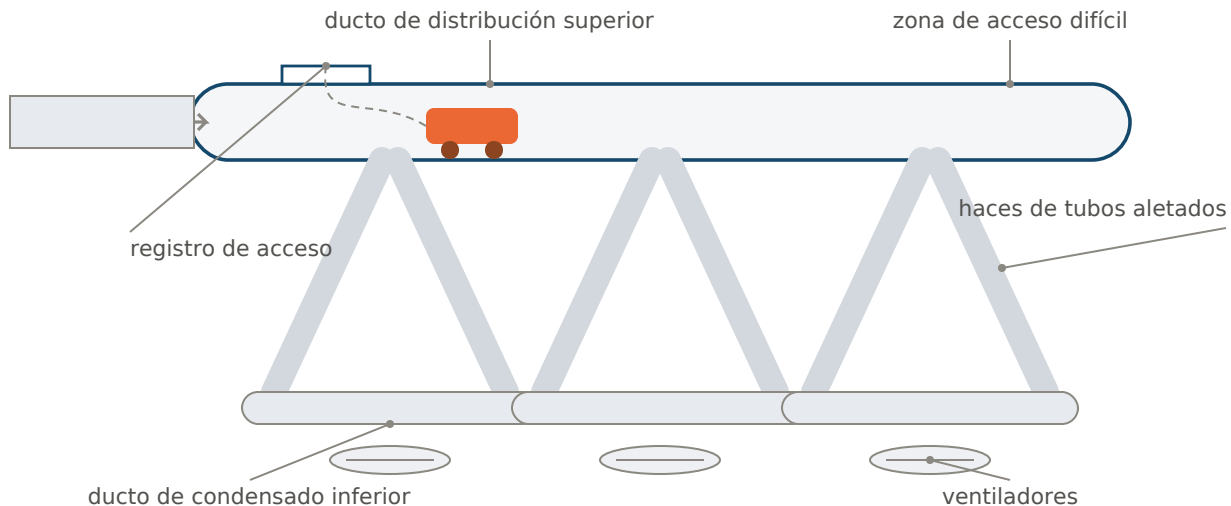

En una parada se inspecciona uno o dos de los ductos superiores de la unidad: la cobertura es incompleta por acceso.

Plataforma robótica

Haz de tubos

Ducto de vapor y de condensado