

Computo di posa – 90x90, 3 corsi a filo trave

Appartamento di 83,38 mq calpestabili · variante di posa A (origine griglia 26,8 / 24,0 cm) · emesso il 19/09/2026

1. Specifiche del materiale

grandezza	valore	note
formato nominale	90 x 90 cm	gres porcellanato rettificato
spessore	10 mm	confermato in capitolato
superficie lastra	0,81 mq	al netto della fuga
peso	23,0 kg/mq	18,6 kg a lastra
fuga di posa	2,0 mm	giunto minimo per rettificato
modulo di posa	90,20 cm	formato + fuga: passo della griglia
riempitivo fuga	0,071 kg/mq	$(A+B)/(A \cdot B) \cdot 2,0 \cdot 10 \cdot 1,6$
adesivo	5,0 kg/mq	C2TE S1, doppia spalmatura

2. Pavimento – analisi lastra per lastra

locale	superficie	lastre intere	lastre tagliate	di cui < 25 cm	25-45 cm	> 45 cm	lato minimo	% da lastra intera	lastre con riuso
Ripostiglio	2,62 mq	0	6	0	2	4	25,8 cm	0,0%	5
Letto Matrimoniale	13,15 mq	12	13	0	13	0	25,8 cm	73,9%	19
Bagno	7,09 mq	4	12	1	10	1	19,1 cm	45,7%	11
Disimpegno	7,72 mq	0	14	0	0	14	50,7 cm	0,0%	14
Letto Singolo	10,34 mq	7	13	1	7	5	5,2 cm	54,9%	16
Zona Giorno	42,47 mq	40	25	1	13	11	3,9 cm	76,3%	58
TOTALE	83,38 mq	63	83	3	45	35	3,9 cm	61,2%	123

Le lastre tagliate sono 83: accoppiando due pezzi piccoli sulla stessa lastra ne servono 123, tagliandone una per pezzo 146. I pezzi con lato inferiore a 25 cm sono listelli di difficile posa: in questa configurazione sono 3, il lato piu' stretto misura 3,9 cm.

3. Rivestimento del bagno

Altezza rivestita 261,0 cm su 3 corsi, con l'ultimo corso tagliato a 80,6 cm per chiudere a filo dell'intradosso della trave. Il bagno e' privo di battiscopa.

prodotto	sviluppo	superficie	lastre intere	pezzi tagliati	lastre da pezzi accopp.	lastre con riuso	lastre senza riuso
Piastrella dedicata (sanitari e testata)	5,61 m	14,64 mq	12	18	8	20	30
Gres 90x90, pareti restanti	6,39 m	16,68 mq	12	12	12	24	24

Sviluppo delle pareti considerate, gia' al netto di porta e finestra:

prodotto	parete	sviluppo
dedicata	parete sanitari (spalle lavabo/wc/bidet)	4,03 m
dedicata	testata doccia	0,29 m
dedicata	risvolto testata	0,26 m
dedicata	fronte colonna scarico	0,50 m
dedicata	risvolto colonna	0,23 m
dedicata	testata finestra	0,30 m
gres	parete lunga lato cameretta	3,25 m
gres	testata nicchia	0,75 m
gres	fianco nicchia	0,75 m
gres	parete porta	1,64 m

4. Battiscopa

Battiscopa h 8 cm ricavato tagliando le lastre in strisce: 10 strisce utili per lastra, pari a 9,0 m. Il percorso e' continuo lungo il perimetro di ogni locale e si interrompe solo sui vani che arrivano a terra; la contiguita' dei tratti e' verificata automaticamente.

locale	perimetro	detrazione vani	netto	tratti
Ripostiglio	6,68 m	0,80 m	5,88 m	5
Letto Matrimoniale	14,66 m	1,90 m	12,76 m	6
Disimpegno	14,92 m	4,00 m	10,92 m	15
Letto Singolo	13,56 m	1,90 m	11,66 m	8
Zona Giorno	30,44 m	3,43 m	27,01 m	16
TOTALE			68,23 m	50

Con la maggiorazione del 10% per spezzoni d'angolo e ricongiunzioni si posano 75,05 m, pari a 9 lastre (7,29 mq). Dietro cucina e armadiature il battiscopa non serve: si scenderebbe a 59,13 m.

5. Riepilogo, sfrido e forniture

Gres 90x90 – pavimento, battiscopa e meta' rivestimento del bagno

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Pavimento	82,13 mq	123	99,63	17,6%	146	118,26	30,5%
Rivestimento bagno in 90x90	16,68 mq	24	19,44	14,2%	24	19,44	14,2%
Battiscopa h 8 (75,05 m)	7,29 mq	9	7,29	0,0%	9	7,29	0,0%
TOTALE gres	106,11 mq	156	126,36	16,0%	179	144,99	26,8%

Preventivo fornitore 105,3 mq = 130 lastre: **-26** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **-49** senza riuso.

Piastrella dedicata – parete dei sanitari e testata della finestra

voce	superficie netta	lastre con riuso	mq	sfrido	lastre senza riuso	mq	sfrido
Rivestimento bagno, piastrella dedicata	14,64 mq	20	16,20	9,6%	30	24,30	39,7%
TOTALE dedicata	14,64 mq	20	16,20	9,6%	30	24,30	39,7%

Preventivo fornitore 32,4 mq = 40 lastre: **+20** lastre rispetto al fabbisogno con riuso, **+10** senza riuso.

6. Forniture accessorie e scorta


voce	quantita'	base di calcolo
superficie da posare	120,75 mq	pavimento + rivestimento + battiscopa
lastre da fornire	176	fabbisogno con riuso degli scarti
sfrido di taglio	21,81 mq	15,3% del materiale fornito
scorta di cantiere	9 lastre	5% per rotture e ricambi futuri
TOTALE DA ORDINARE	185 lastre = 149,85 mq	
peso complessivo	3 447 kg	23,0 kg/mq, spessore 10 mm
adesivo	604 kg	5,0 kg/mq in doppia spalmatura
riempitivo fuga	8,6 kg	0,071 kg/mq con fuga 2,0 mm
metri di taglio	101,7 m	un taglio per pezzo, lato lastra

Sfrido con riuso: i pezzi piccoli vengono ricavati a coppie dalla stessa lastra, che e' possibile solo se le due misure stanno nel formato e se il posatore accetta di accantonare gli scarti. Senza riuso ogni pezzo tagliato consuma una lastra intera: e' l'ipotesi prudentiale da usare in fase di ordine se la posa e' affidata a terzi.

7. Pianta di posa

Griglia con origine 26,8 / 24,0 cm e modulo 90,20 cm. Il colore di ogni lastra indica come viene tagliata: bianco intera, giallo taglio oltre 45 cm, arancio fra 25 e 45, rosso listello sotto 25 cm.

APPARTAMENTO - posa gres 90x90
origine di posa ottimale 26,8 / 24,0 cm - minimo numero di lastre e di tagli; rivestimento bagno su 3 corsi a filo trave
fuga 2,0 mm - modulo 90,20 cm - griglia unica continua su tutta la casa - battiscopa/rivestimento 1 cm - origine 26,8/24,0 - stampa 100% = 1:60

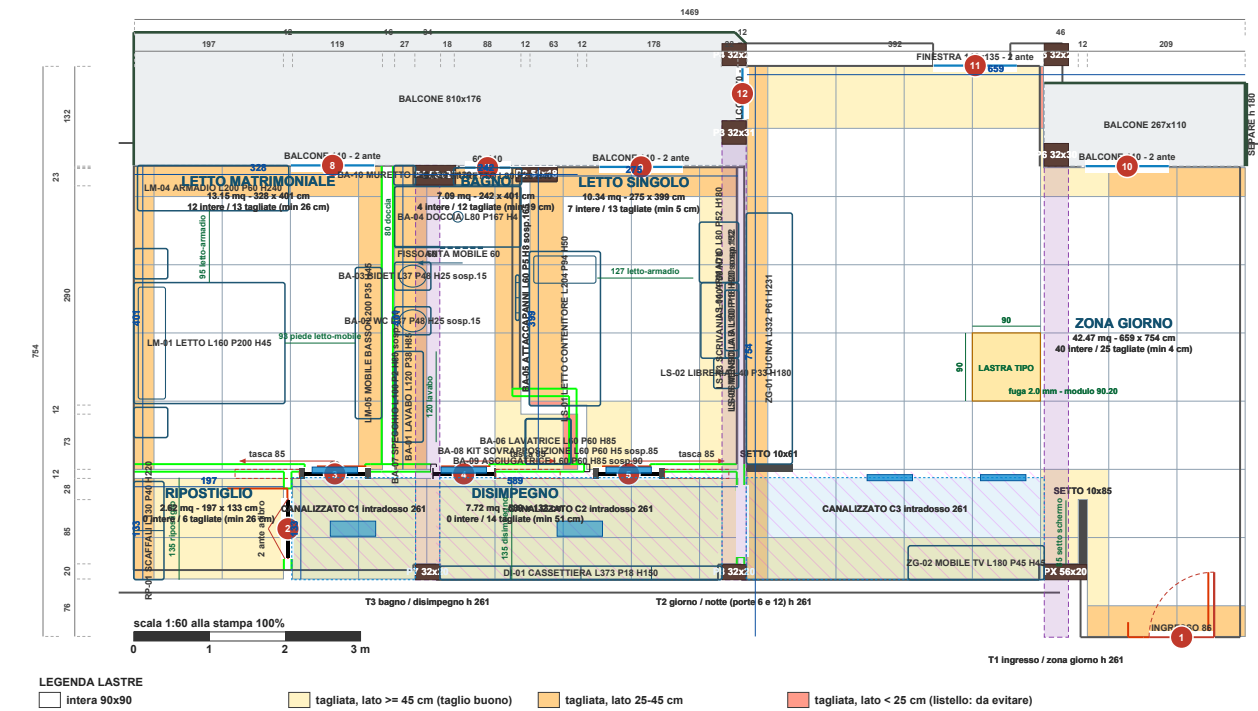

LEGENDA LASTRE

intera 90x90	tagliata, lato >= 45 cm (taglio buono)	tagliata, lato 25-45 cm	tagliata, lato < 25 cm (listello: da evitare)
--------------------------	--	-------------------------------------	---

CONFRONTO FORMATI (ognuno con la sua origine di posa ottimale)

formato	origine X/Y	lastre intere	tagliate	tagli < 25 cm	tagli 25-45	tagli > 45	lato minimo	% sup. con intere	lastre / sfrido
90x90, 3 corsi a filo trave	26,8 / 24,0	63	83	3	45	35	4 cm	61%	123 / 16%
80x80, 4 corsi a filo trave	37,7 / 24,0	70	90	5	25	60	14 cm	54%	148 / 12%
60x60, 5 corsi a filo trave	28,5 / 53,6	155	121	28	40	53	2 cm	67%	259 / 11%

8. Anteprima tridimensionale

Assonometria sezionata a 130 cm dal pavimento, ricavata dagli stessi volumi del modello navigabile casa_3d.html: murature, arredo e apparecchi sanitari sono quelli del progetto corrente.

